

Nadzorni sistem CITY MULTI
in klimatske naprave Mitsubishi Mr. SLIM

Daljinski upravljalnik MA

PAR-41MAAB

Navodila za montažo





Za distribucijo prodajalcem in pogodbenim izvajalcem

V teh navodilih za montažo je opisana montaža daljinskega upravljalnika MA za uporabo z Mitsubishijevim klimatskim sistemom za stavbe, notranjimi enotami klimatskih naprav z neposredno ekspanzijo CITY MULTI (tip "-A" in novejši) in paketnimi klimatskimi napravami Mitsubishi Mr. SLIM. Pred montažo obvezno preberite kratka navodila za uporabo, Navodila za montažo in Knjižico z navodili. Če ne upoštevate navodil, lahko povzročite poškodbo opreme. Informacije o montaži in priklopu klimatskih naprav preberite v ustreznih navodilih za montažo.

1 Varnostni ukrepi

- Pred montažo pozorno preberite varnostne ukrepe, navedene v nadaljevanju.
- Te varnostne ukrepe dosledno upoštevajte, da zagotovite varnost.

 OPOZORILO	Označuje nevarnost smrti ali resnih telesnih poškodb.
 PAZLJIVO	Označuje nevarnost manjših telesnih poškodb ali poškodb opreme.

- Ko preberete ta navodila, jih predajte končnemu uporabniku za uporabo v prihodnje.
- Ta navodila shranite in jih po potrebi uporabite. Ta navodila morajo biti na voljo osebam, ki popravljajo ali premeščajo upravljalnik. Poskrbite, da bodo prihodnji končni uporabniki prejeli ta navodila.

Vsa električarska dela mora opraviti ustrezno usposobljeno osebje.

Splošni previdnostni ukrepi

OPOZORILO

Naprave ne montirajte na mesto, kjer so prisotne velike količine olja, pare, organskih topil ali korozivnih plinov, kot je žvepleni plin, ali kjer so pogosto v uporabi kisle/alkalne raztopine ali razpršila. Te snovi lahko ogrožajo pravilno delovanje naprave ali povzročijo korozijo nekaterih komponent, kar lahko privede do električnega udara, nepravilnosti v delovanju, dima ali ognja.

Upravljalnika ne umivajte z vodo ali drugimi tekočinami, da zmanjšate tveganje kratkega stika, uhajanja električnega toka, električnega udara, motenj v delovanju, dima ali ognja.

Ne uporabljajte stikal/gumbov in se ne dotikajte električnih delov naprave z mokrimi dlanimi, da zmanjšate tveganje električnega udara, motenj v delovanju, dima ali ognja.

Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali pregledovanjem upravljalnika ustavite njegovo delovanje in izklopite električno napajanje, da zmanjšate tveganje telesnih poškodb ali električnega udara.

Pred razprševanjem kemičnih snovi v neposredni bližini upravljalnika ustavite njegovo delovanje in ga pokrijte, da zmanjšate tveganje telesnih poškodb ali električnega udara.

Tveganje telesnih poškodb preprečite tako, da med montažo, pregledovanjem ali popravilom upravljalnika preprečite dostop otrokom.

Pravilno namestite vse pokrove, da vlaga in prah ne bosta prodirala v upravljalnik. Prah in voda lahko povzročita električni udar, dim ali ogenj.

PAZLJIVO

Ne razpršujte insekticidov ali drugih gorljivih razpršil neposredno na upravljalnik, da zmanjšate tveganje poškodb upravljalnika.

Izogibajte se stiku z ostrimi robovi določenih delov naprave, da zmanjšate tveganje poškodb upravljalnika.

Pri izvajanju del na upravljalniku nosite zaščitna oblačila, da zmanjšate tveganje telesnih poškodb.

Z vašim prodajalcem se posvetujte glede odstranitve upravljalnika.

Ohišja daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte prekomerni sili, da preprečite telesne poškodbe zaradi zlomljenega ohišja daljinskega upravljalnika.

V neposredni bližini upravljalnika ne nameščajte gorljivih materialov in ne uporabljajte gorljivih razpršil, da zmanjšate tveganje ognja ali eksplozije.

Opomba: Ko uporabljate funkcijo za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32, bo daljinski upravljalnik sprožil alarm s 65 dB (1 m). Jakost zvoka alarma mora biti za 15 dB večja od jakosti hrupa ozadja, zato daljinski upravljalnik namestite v prostor, kjer je hrup ozadja 50 dB ali manj.

Opozorila pri montaži

OPOZORILO

Enote ne montirajte na mesto, kjer je nevarnost uhajanja gorljivih plinov. Če se gorljivi plin nabere okrog enote, se lahko vžge in povzroči požar ali eksplozijo.

Izvedite ustrezne varnostne ukrepe za zaščito v primeru potresov, da preprečite telesne poškodbe, ki bi jih povzročil upravljalnik.

Ovojnino odložite na ustrezen način. Plastične vrečke predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke.

Da preprečite telesne poškodbe, montirajte upravljalnik na ravno površino, ki je dovolj močna, da nosi njegovo težo.

PAZLJIVO

Upravljalnika ne montirajte na mesto, ki je izpostavljeno vodi ali kondenzatu, da zmanjšate tveganje kratkega stika, uhajanja električnega toka, električnega udara, motenj v delovanju, dima ali ognja.

Upravljalnik mora montirati ustrezno usposobljeno osebo v skladu z informacijami, navedenimi v Navodilih za montažo. Nepravilna montaža lahko privede do električnega udara ali požara.

Namestite zgornje ohišje na spodnje ohišje tako, da se slšno zaskoči.

Pri pritrdjevanju pokrova in zgornjega dela ohišja na spodnji del ohišja pritisnite tako dolgo, da se deli s klikom zaskočijo na svoje mesto. Če se ne zaskočijo pravilno, lahko odpadejo in povzročijo telesne poškodbe, poškodbe upravljalnika ali motnje v delovanju.

Opozorila pri ožičenju

OPOZORILO

Električnega napajalnega kabla ne priključujte na blok s signalnimi priključki, da zmanjšate tveganje poškodb upravljalnika, motenj v delovanju, dima ali ognja.

Kable ustrezno pričvrstite in jih pustite nekoliko ohlapne, da ne bodo obremenjevali priključnih sponk. Nepravilno priključeni kablji se lahko pretrgajo, pregrejejo in povzročijo nastanek dima ali ognja.

Pred izvedbo električarskih del izklopite glavno električno napajanje, da zmanjšate tveganje telesnih poškodb ali električnega udara.

Vsa električarska dela mora opraviti ustrezno usposobljen električar v skladu z lokalnimi predpisi in standardi ter informacijami v Navodilih za montažo.

Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara namestite električni odklopnik in pretokovno zaščitno stikalo na električno napajanje. Zaradi zmanjšanja tveganja električnega udara, nastanka dima in požara, namestite odklopnik na vsak upravljalnik.

Uporabite odklopnike in varovalke z ustreznimi lastnostmi (odklopnik, lokalno stikalo <stikalo + varovalka> odklopnik brez varovalke). Odklopnik z večjo odklopno zmogljivostjo od nazivne zmogljivosti lahko povzroči električni udar, odpoved delovanja, nastanek dima ali požar.

Uporabljajte kable z ustreznimi nazivnimi karakteristikami in primerno tokovno zmogljivostjo, da zmanjšate tveganje uhajanja električnega toka, pregrevanja, dima ali ognja.

Za pravilno ozemljitev mora poskrbeti električar z ustreznim pooblastilom. Ne priključite ozemljitvenega kabla na plinsko cev, vodovodno cev, strelvod ali telefonsko žico. Nepravilna ozemljitev lahko povzroči električni udar, nastanek dima, požar ali nepravilno delovanje zaradi električne interference.

PAZLJIVO

Koščke žic in ostanke izolacijskega materiala odstranite iz bloka s priključki, da zmanjšate tveganje električnega udara, kratkega stika ali motenj v delovanju.

Poskrbite, da kablji ne bodo v stiku z robovi upravljalnika, da zmanjšate tveganje kratkega stika, uhajanja električnega toka, električnega udara ali motenj v delovanju.

Varno zatesnite vstopne odprtine kablov s kitom in tako preprečite kondenzacijo, vdor vode in žuželk, s tem pa tudi tveganje, povezano z električnim udarom, okvaro in požarom. Prodiranje vode ali kopičenje kondenzata v enoti lahko poškoduje tiskano vezje v enoti.

Previdnostni ukrepi pri premikanju ali popravljanju upravljalnika

OPOZORILO

Upravljalnik sme popravljati ali premeščati le ustrezno usposobljeno oseba. Upravljalnika ne razstavljajte ali spreminjajte. Nepravilna montaža ali popravilo lahko povzroči telesne poškodbe, električni udar ali ogenj.

PAZLJIVO

Koščke žic in ostanke izolacijskega materiala odstranite iz bloka s priključki, da zmanjšate tveganje električnega udara, kratkega stika ali motenj v delovanju.

Dodatna previdnost

Zaradi preprečevanja poškodbe upravljalnika, morate pri montaži, pregledovanju in popravilo upravljalnika uporabljati ustrezno orodje.

Upravljalnik je zasnovan izključno za uporabo s sistemom za upravljanje stavb izdelovalca Mitsubishi Electric. Uporaba tega upravljalnika z drugimi sistemi ali za druge namene lahko povzroči motnje v delovanju.

Za čiščenje upravljalnika ne uporabljajte benzena, razredčil ali krpe, prepojene s kemičnimi snovmi, da preprečite razbarvanje. Če želite upravljalnik očistiti, ga obrišite z dobro ožeto mehko krpo, ki ste jo prej namočili v blago čistilo, razredčeno z ustrezno količino vode, in ga na koncu obrišite s suho krpo. Ne uporabite nerazredčenega detergenta.

Zagotovite zaščito pred statično elektriko, da preprečite poškodbe upravljalnika.

Pri montaži klimatskih naprav v bolnišnicah ali objektih z opremo za radijsko komunikacijo ustrezno poskrbite za zaščito pred motnjami zaradi električnega šuma. Frekvenčni menjalniki, visokofrekvenčna medicinska oprema in brezžična komunikacijska oprema ter generatorji električne energije lahko povzročijo motnje v delovanju klimatskega sistema. Prav tako lahko klimatski sistem moti delovanje navedene opreme zaradi električnega šuma, ki ga povzroča.

Napajalnih kablov ne povežite v snop skupaj s signalnimi kablji, prav tako teh dveh vrst kablov ne dajajte v skupen kovinski kanal, da preprečite motnje v delovanju.

Pustite tiskano vezje in njegov zaščitni film na ohišju.

Vijakov ne smete preveč pritegniti, da ne poškodujete upravljalnika.

Uporabite ploski izvijač širine 3-5 mm (1/8-13/64 palca).

Ne zavrtite s silo ploskega izvijača, vstavljenega v zarezo.

Daljškega upravljalnika ne montirajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali na mesto, kjer lahko temperatura preseže 40 °C (104 °F) ali pade pod 0 °C (32 °F), da preprečite deformacije in motnje v delovanju.

Upravljalnika ne montirajte na vrata nadzorne plošče. Vibracije in udarci lahko povzročijo motnje v delovanju upravljalnika ali njegov padec.

Zavarujte kabel s sponko.

Za priključitev kablov na blok s priključki ne uporabljajte nespajkanih priključnih sponk. Nespajkane priključne sponke lahko pridejo v stik s ploščo tiskanega vezja in povzročijo motnje v delovanju ali poškodbo pokrova upravljalnika.

Po priključitvi priključka pravilno namestite zgornji del ohišja.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani posameznikov (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila v zvezi z uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, da jim preprečite igranje z napravo.

To napravo lahko uporabljajo strokovnjaki ali usposobljeni uporabniki v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah oz. nestrokovno osebje za komercialno uporabo.

Za montažo, pregledovanje in popravilo upravljalnika uporabljajte ustrezno orodje, da ne boste poškodovali upravljalnika.

Ne odstranjujte zaščitne obloge ali plošče s tiskanim vezjem iz ohišja, da preprečite motnje v delovanju.

Upravljalnika ne montirajte na vrata nadzorne plošče. Vibracije in udarci lahko povzročijo motnje v delovanju upravljalnika ali njegov padec.

Ne delajte odprtih v pokrovu upravljalnika, da ne poškodujete upravljalnika.


Kable pritrdite s sponkami, da preprečite prekomerno obremenitev bloka s priključki in pretrganje kablov.

2 Nazivi sestavnih in dobavljenih delov


V paketu so dobavljeni spodaj navedeni deli.

Ime dela	Kol.	Prikaz
Daljinski upravljalnik (Zgornji del ohišja)	1	Slika na desni *1
Daljinski upravljalnik (Spodnji del ohišja)	1	Slika na desni *2
Križni vijaki z okroglo glavo M4 × 30	2	*3
Lesni vijaki 4,1 × 16 (za montažo neposredno na steno)	2	*3
Kratka navodila za uporabo	2	

Zgornji del ohišja *1



Spodnji del ohišja *2



*3 ISO vijak z metričnim navojem

*4 Kabel daljinskega upravljalnika ni priložen.

3 Terensko dobavljeni deli / Potrebna orodja

(1) Terensko dobavljeni deli

Naslednje dele je treba dobaviti na terenu.

Ime dela	Kol.	Opombe
Dvojna stikalna omarica ali stikalno ohišje tipa 86	1	Ni potrebno pri montaži neposredno na steno
Tanek kovinski kanal	Potrebno	
Protimatica in nacevek	Potrebno	
Kabelski ovoj	Potrebno	Potrebno pri napeljevanju kabla daljinskega upravljalnika vzdolž zidu
Kit	Zmerna količina	
Vijačno sidro Molly	Potrebno	
Kabel daljinskega upravljalnika (Uporabite 0,3 mm ² (AWG22) 2-žilni oklopljeni kabel.)	Potrebno	

(2) Terensko dobavljena orodja

- Ploski izvijač (širina: 3-5 mm (1/8-13/64 palca))
- Klešče
- Drugo orodje

4 Kako ožičite prevodne vode

OPOMBA: Za klimatske sisteme, ki uporabljajo R32, veljajo nekatere omejitve. Ali je nadzorni daljinski upravljalnik potreben ali ne je odvisno od morebitnih veljavnih omejitev. Upoštevajte omejitve ožičenja v navodilih za montažo zunanje in notranje enote.


V tem poglavju so razloženi najpogostejši primeri povezav.

- Ko zunanja/notranja enota podpira funkcijo za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32
Ta daljinski upravljalnik podpira funkcijo alarma, ki obvesti o uhajanju hladilnega sredstva R32.
Glejte "1. Enoto CITY MULTI, ki podpirajo funkcijo za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32".
- Ko zunanja/notranja enota ne podpira funkcije za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32
Funkcija alarma na daljinskem upravljalniku ne bo na voljo. Za razpoložljive funkcije glejte knjižico z navodili.
Glejte "2. Enoto CITY MULTI, ki ne podpirajo funkcije za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32".
Glejte "3. Enoto Mr. SLIM, ki ne podpirajo funkcije za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32".

Ožičenje je drugačno, ko je daljinski upravljalnik priključen na nadzorni sistem CITY MULTI ("A" tip in novejši) in ko je priključen na klimatsko napravo Mr. SLIM (regulator tipa A). Ožičenje je odvisno tudi od konfiguracije sistema. Preverite uporabljeni sistem.

1. Enoto CITY MULTI, ki podpirajo funkcijo za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32

Številke (1) do (4) ustrezajo postavitkam (1) do (4) v naslednjem opisu.

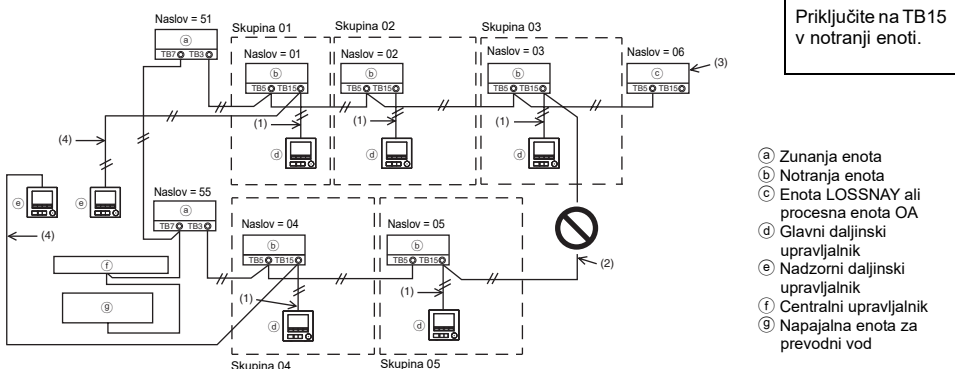

(1) Ožičenje daljinskega upravljalnika

- Povezava z blokom s priključki (TB15) daljinskega upravljalnika MA na notranji enoti.
- Blok s priključki nima določene polarnosti. Priključite na blok s priključki v spodnjem delu ohišja daljinskega upravljalnika.

(2) V prostoru, kjer je potrebna uporaba funkcije za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32, enote ne morejo delovati kot skupina.

- Glejte navodila za montažo zunanjih/notranjih enot, da preverite, ali je potrebna uporaba funkcije za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32.

(3) Za spajanje z enoto LOSSNAY ali procesno enoto OA, morate poskrbeti za naslednje nastavitve daljinskega upravljalnika. (Spajanje je opisano v poglavju 10 "Servisni meni" (6) "Nastavitve LOSSNAY".)

Nastavite naslov enote LOSSNAY ali procesne enote OA in naslove vseh notranjih enot, ki jih želite povezati.

(4) Priključitev nadzornega daljinskega upravljalnika

- Predpostavlja se, da se nadzorni daljinski upravljalnik uporablja v prostoru za spremljanje, kot je pisarna upravnika stavbe.
- Nadzornega daljinskega upravljalnika ni mogoče uporabljati samostojno in ga je treba uporabljati skupaj z glavnim daljinskim upravljalnikom.
- Na vsak hladilni sistem je mogoče povezati samo en nadzorni daljinski upravljalnik.


(5) Skupna dolžina ožičenja daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik MA je lahko ožičen s kablji dolžine največ 200 m (656 ft). 100 m (328 ft), ko sta povezana dva daljinska upravljalnika.

OPOMBA: Ko spajate daljinski upravljalnik MA z enoto LOSSNAY ali procesno enoto OA, vedno nastavite naslov vseh notranjih enot v skupini in naslov enote LOSSNAY ali procesne enote OA.

2. Enote CITY MULTI, ki ne podpirajo funkcije za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32

Številke (1) do (3) ustrezajo postavitkam (1) do (3) v naslednjem opisu.

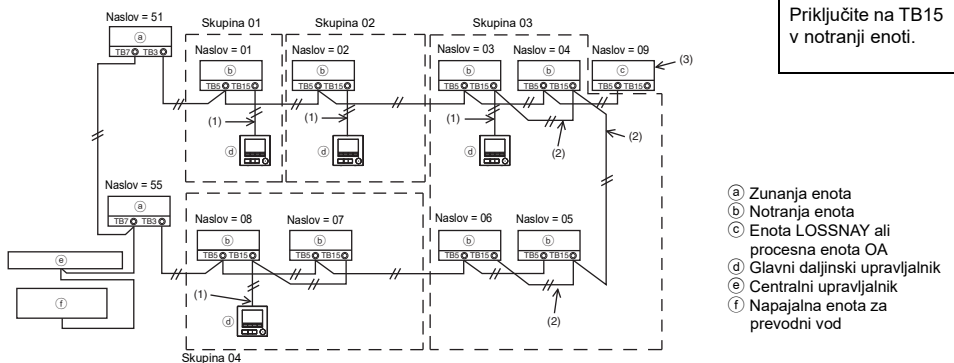

(1) Ožičenje daljinskega upravljalnika

- Povezava z blokom s priključki (TB15) daljinskega upravljalnika MA na notranji enoti.
- Blok s priključki nima določene polarnosti. Priključite na blok s priključki v spodnjem delu ohišja daljinskega upravljalnika.

(2) Obratovanje v skupini (Skupini 03 in 04 zgoraj)

- Povežite blok s priključki (TB15) daljinskih upravljalnikov MA notranjih enot, za katere želite, da obratujejo v skupini in priključite na to točko daljinski upravljalnik MA.
- Če se daljinski upravljalnik uporablja v kombinaciji s sistemskim upravljalnikom, kot je prikazano na zgornji sliki, je potrebna skupinska nastavev sistema upravljalnika (centralni upravljalnik na zgornji sliki).

(3) Za spajanje z enoto LOSSNAY ali procesno enoto OA, morate poskrbeti za naslednje nastavitve daljinskega upravljalnika. (Spajanje je opisano v poglavju 10 "Servisni meni" (6) "Nastavitve LOSSNAY".)

Nastavite naslov enote LOSSNAY ali procesne enote OA in naslove vseh notranjih enot, ki jih želite povezati.

(4) Skupna dolžina ožičenja daljinskega upravljalnika

- Daljinski upravljalnik MA je lahko ožičen s kablji dolžine največ 200 m (656 ft).

OPOMBA: ko spajate daljinski upravljalnik MA z enoto LOSSNAY ali procesno enoto OA, vedno nastavite naslov vseh notranjih enot v skupini in naslov enote LOSSNAY ali procesne enote OA.


3. Enote Mr. SLIM, ki ne podpirajo funkcije za zaznavanje uhajanja hladilnega sredstva R32

Ožičenje daljinskega upravljalnika je odvisno od konfiguracije sistema. Preverite konfiguracijo sistema. Ožičite daljinski upravljalnik, kot je prikazano na spodnjem primeru.


Številke (1) do (2) ustrezajo postavitkam (1) do (2) v naslednjem opisu.

[1] Priključitev daljinskega upravljalnika za vsak hladilni sistem (Standard 1:1, hkratni par, hkratna trojka, hkratna četvorka)

Hkratni par




Hkratni par




Priključite na TB5 v notranji enoti.

[2] Pri razdelitvi v skupine pri drugih hladilnih sistemih

Standard 1:1 hkratni par



Hkratna trojka



- (a) Zunanja enota
- (b) Notranja enota
- (d) Glavni daljinski upravljalnik

* Nastavite naslov hladilnega sredstva s pomočjo mikrostikal zunanje enote. (Več informacij boste našli v navodilih za montažo zunanje enote.)

* Vse notranje enote, združene v ☐ so upravljane kot ena skupina.

(1) Ožičenje z daljinskega upravljalnika

- Priključite na notranjo enoto TB5 (blok s priključki daljinskega upravljalnika). (Blok s priključki nima določene polarnosti.)
- Za hkratno povezavo različnih tipov notranjih enot vedno priključite daljinski upravljalnik na notranjo enoto z največ funkcijami (hitrost vetra, krilo, reže itd.).

(2) Pri združevanju v skupine z drugimi hladilnimi sistemi


- Skupine uporabljajo ožičenje daljinskega upravljalnika. Priključite daljinski upravljalnik na poljubno notranjo enoto vsakega hladilnega sistema, ki ga želite pridružiti skupini.
- Ko povezujete v eno skupino notranje enote različnih tipov, poskrbite, da bo glavna tista zunanja enota (naslov hladilnega sredstva = 00), ki ima največ funkcij (hitrost vetra, krila, reže itd.). Tudi takrat, ko je z glavno enoto hkrati povezanih več različnih tipov, poskrbite, da bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji (1).
- Daljinski upravljalnik MA lahko nadzoruje največ 16 hladilnih sistemov v okviru ene skupine.

(3) Skupna dolžina ožičenja daljinskega upravljalnika


- Največja skupna dolžina je 500 m (1640 ft), ko je povezan en daljinski upravljalnik.

- ⚠ PAZLJIVO**
- Žice ne smejo biti priključene na TB5 notranje enote istega hladilnega sistema. V nasprotnem primeru sistem ne bo deloval pravilno.
 - Povezava med daljinskimi upravljalniki ni dopustna. Le ena žica se lahko priključi na blok s priključki daljinskega upravljalnika.
 - Pri priključitvi na TB5, povežite največ dve žici iste velikosti na en blok s priključki.


Hkratni par




Standard 1:1



Hkratni par



Standard 1:1



- (a) Zunanja enota
(b) Notranja enota
(d) Glavni daljinski upravljalnik

5 Montaža

Ta daljinski upravljalnik je namenjen za stensko montažo. Montirate ga lahko v stikalno omarico ali neposredno na steno. Pri montaži neposredno na steno lahko kable napeljete skozi zadnji ali zgornji del daljinskega upravljalnika.

(1) Izbira mesta montaže

Daljinski upravljalnik (stikalno omarico) montirajte na mesto, kjer so izpolnjeni spodaj navedeni pogoji.

- (a) Pri priključitvi na notranjo enoto s ploščo s samodejnim spuščanjem montirajte na mesto, kjer lahko osebe, ki uporabljajo daljinski upravljalnik, nadzirajo delovanje plošče s samodejnim spuščanjem na notranji enoti (Informacije o uporabi plošče s samodejnim spuščanjem poiščite v navodilih za uporabo notranje enote.)
- (b) Ravna površina
- (c) Mesto, kjer lahko daljinski upravljalnik natančno izmeri temperaturo prostora
Senzorji za merjenje temperature prostora so na notranji enoti in na daljinskem upravljalniku. Če nadzira temperaturo prostora tipalo na daljinskem upravljalniku, to pomeni, da nastavlja uravnava temperaturo prostora vgrajeno tipalo v daljinskem upravljalniku. Če uporabljate senzor na daljinskem upravljalniku, upoštevajte spodnja navodila.
 - Da bo temperatura prostora natančno izmerjena, montirajte daljinski upravljalnik proč od neposredne sončne svetlobe, virov toplote in odprtine za izpust zraka na klimatski napravi.
 - Daljinski upravljalnik montirajte na mesto, kjer lahko senzor izmeri reprezentativno temperaturo prostora.
 - Daljinski upravljalnik montirajte tako, da okrog temperaturnega senzorja na upravljalniku ne bodo speljani kablji. (Če so okrog senzorja speljani kablji, senzor ne more natančno izmeriti temperature prostora.)

Pomembno

■ Pojavi se lahko razlika med temperaturo prostora, izmerjeno na steni in dejansko temperaturo prostora.

Če so izpolnjeni spodnji pogoji, priporočamo uporabo temperaturnega senzorja na notranji enoti.

- Zaradi neustreznega kroženja zraka oskrbovalni zrak ne doseže stene, kjer je montiran daljinski upravljalnik.
- Med temperaturo stene in dejansko temperaturo prostora je velika razlika.
- Druga stran stene je neposredno izpostavljena zunanjemu zraku.

Opomba: Če se temperatura naglo spreminja, je morda ne bo mogoče natančno izmeriti.

Upravljalnika ne montirajte na mesto, kjer je velika razlika med površinsko temperaturo daljinskega upravljalnika in dejansko temperaturo prostora.

Če je temperaturna razlika prevelika, morda ne bo mogoče ustrezno uravnavati temperature prostora.

Zaradi zmanjšanja tveganja, povezanega z napačnim delovanjem, ne namestite upravljalnika na mesto, kjer lahko slednji pride v stik z vodo ali oljem, ali na mesto kjer vlaga v zraku kondenzira ali pa je atmosfera korozivna.

Daljinskega upravljalnika ne montirajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ali na mesto, kjer lahko temperatura preseže 40 °C (104 °F) ali pade pod 0 °C (32 °F), da preprečite deformacije in motnje v delovanju.

Da zmanjšate možnosti okvar in poškodb upravljalnika, ne nameščajte daljinskega upravljalnika na površine, ki prevajajo električni tok, kot je na primer nepobarvana kovinska plošča.

Upoštevajte navodilo za nastavitve v enem od naslednjih navodil: Navodilo za montažo notranje enote za CITY MULTI; ta navodila za model Mr. SLIM.

(2) Prostor za montažo


Okrog daljinskega upravljalnika pustite toliko prostora, kot je prikazano na spodnji sliki, ne glede na to, ali upravljalnik montirate v stikalno omarico ali neposredno na steno. Če ne boste pustili dovolj prostora, bo demontaža daljinskega upravljalnika otežena.

Tudi na sprednji strani daljinskega upravljalnika pustite dovolj prostora za normalno uporabo.

Zunanje mere daljinskega upravljalnika

Minimalen potreben prostor okrog daljinskega upravljalnika

Temperaturno tipalo



Enote: mm (palec)

(3) Montaža

Upravljalnik lahko montirate v stikalno omarico ali neposredno na steno. Ustrezno namestite napravo glede na izbrano metodo montaže.

① V steno izvrtajte luknjo.

■ Montaža v stikalno omarico

- V steno izvrtajte luknjo in namestite stikalno omarico na steno.
- Povežite stikalno omarico s cevjo za kable.


■ Montaža neposredno na steno

- V steno izvrtajte luknjo in skozi jo napeljite kabel.

② Odprtino za kabel zatesnite s kitom.


■ Montaža v stikalno omarico

- Odprtino za kabel daljinskega upravljalnika na mestu stika stikalne omarice in cevi za kable zatesnite s kitom.




Zatesnite vrzel med kablji in odprtinami za kable s kitom, da zmanjšate tveganje električnega udara, motenj v delovanju ali ognja.

③ Pripravite spodnji del ohišja daljinskega upravljalnika.




Zgornji del ohišja



Spodnji del ohišja



④ Priključite kabel daljinskega upravljalnika na blok s priključki na spodnjem delu ohišja.

Odstranite izolacijo kabla, kot je prikazano spodaj, da ga lahko pravilno priključite na blok s priključki sponke. Pritrdite kabel daljinskega upravljalnika, da bo odstranjeni del izolacije ustrezno vstavljen v ohišje.



Enote: mm (palec)

Priključite kabel.
(brez polarnosti)



2 žici v jedru ne smeta biti vidni na zadnji strani.


■ Montaža neposredno na steno

- Odprtino, skozi katero je napeljan kabel, zatesnite s kitom.

Koščke žic in ostanke izolacijskega materiala odstranite iz bloka s priključki, da zmanjšate tveganje električnega udara, kratkega stika ali motenj v delovanju.

Pomembno

Za priključitev kablov na blok s priključki ne uporabljajte nespajkanih priključnih sponk. Nespajkane priključne sponke lahko pridejo v stik s ploščo tiskanega vezja in povzročijo motnje v delovanju ali poškodbo pokrova upravljalnika.



Napeljite kabel za daljinskim upravljalnikom.

⑤ Namestite spodnji del ohišja.

■ Montaža v stikalno omarico



- Vsaj dva vogala stikalne omarice pritrdite z vijaki.

■ Montaža neposredno na steno

- Napeljite kabel skozi utor.
- Vsaj dva vogala daljinskega upravljalnika pritrdite z vijaki.
- Pritrditi morate vsaj zgornji levi in spodnji desni vogal daljinskega upravljalnika (gledano s sprednje strani), da se ne bo privzdigoval. (Uporabite vijačno sidro Molly itd.)

■ Montaža v stikalno omarico

■ Montaža neposredno na steno

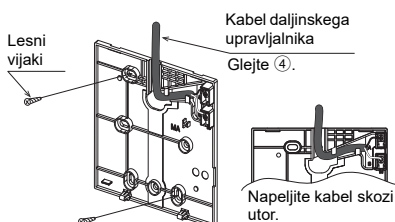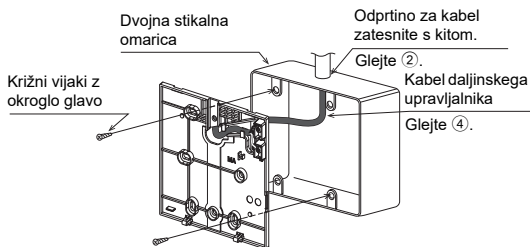

Pomembno


Vijakov ne smete preveč pritegniti, da ne poškodujete upravljalnika. (Priporočljiv navor: 0,2 do 0,3 N•m)

Ne delajte odprtin v pokrovu upravljalnika, da ne poškodujete upravljalnika.

⑥ Izrežite luknjo za kabel.

■ Montaža neposredno na steno (ko kabel poteka vzdolž stene)

- S ščipalnimi kleščami izrežite stanjšan del na sprednjem pokrovu (označen z osenčenim območjem na desni sliki).





Opomba

Upošteвайте, da lahko z nehotenim dotikom uničite tiskano vezje, ko izrezujete luknjo za kabel.

⑦ Priključite priključno sponko na zgornji del ohišja.

Povežite priključek na spodnjem delu ohišja z vtičnico na zgornjem delu ohišja.

Povežite priključno sponko.

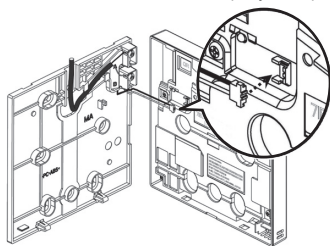

Pomembno

Ne odstranjujte zaščitne folije ali plošče s tiskanim vezjem iz zgornjega dela ohišja, da preprečite motnje v delovanju.

Zgornjega dela ohišja upravljalnika ne obešajte za kabel in s tem preprečite pretrganje kabla in motnje v delovanju.

⑧ Namestite zgornji del ohišja na spodnji del ohišja.



Na vrhu zgornjega dela ohišja sta montažna zatiča.

Zataknite zatiča v spodnji del ohišja in namestite zgornji del ohišja na njegovo mesto, da zaslišite klik. Preverite, ali je ohišje čvrsto nameščeno in ni privzdignjeno.

Pomembno

Pri pritrdjevanju zgornjega na spodnji dela ohišja pritiskajte tako dolgo, da se deli s klikom zaskočijo na svoje mesto. Če se ne zaskočijo pravilno, lahko odpadejo in povzročijo telesne poškodbe, poškodbe upravljalnika ali motnje v delovanju.

Ne pritrdite zgornjega dela ohišja na spodnji del ohišja, ne da bi zatič na vrhu zgornjega dela ohišja zataknil v spodnji del ohišja. Sicer lahko poškodujete oba dela ohišja.




■ Montaža neposredno na steno (ko kabel poteka vzdolž stene)

- Napeljite kabel skozi odprtino na vrhu daljinskega upravljalnika.
- Odrezan del pokrova zatesnite s kitom.
- Uporabite kabelski ovoj.

Zatesnite vrzel s kitom.

Uporabite kabelski ovoj.




Napeljite kabel skozi vrh daljinskega upravljalnika.

- **Demontaža zgornjega dela ohišja**

- ① **Demontaža zgornjega dela ohišja**

Vstavite ploščati izvijač s konico široko 3-5 mm (1/8-13/64 palca) v zareze na dnu daljinskega upravljalnika in jih dvignite. Nato povlecite navzgor zgornji del ohišja.

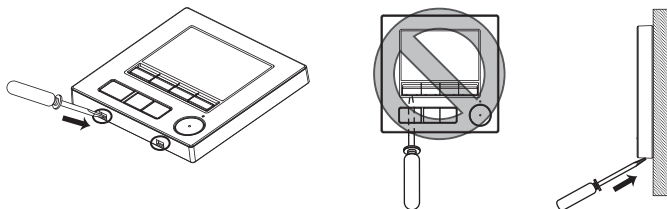

■ Na upravljalni plošči sprednjega pokrova je tovarniško nameščena zaščitna folija. Pred uporabo snemite zaščitno folijo z upravljalne plošče.

Pomembno

Ko je konica ploskega izvijača v reži, ga ne obračajte na silo, da ne poškodujete ohišja upravljalnika.


Ne vstavite predaleč konice ploskega izvijača. S tem lahko poškodujete tiskano vezje.

Poškodbo tiskanega vezja preprečite tako, da uporabite izvijač širine 3-5 mm (1/8-13/64 palca).

- ② **Izključite kabel iz priključka.**

Držite konec priključka kabla in ga povlecite navzgor iz priključka.

6 Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika

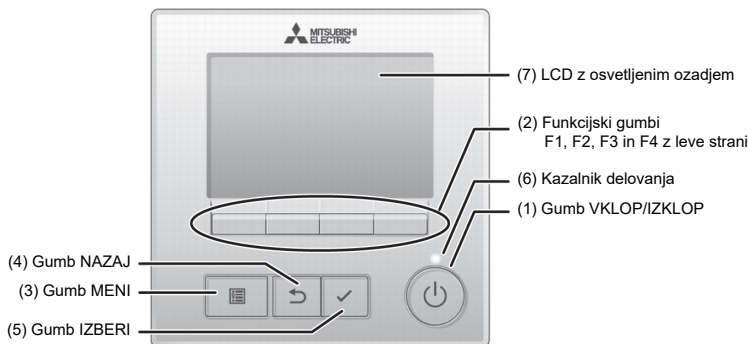

(1) Gumb VKLOP/IZKLOP

Za vklop/izklop notranje enote.

(2) Funkcijski gumbi

Se uporabljajo za izbiro načina delovanja ali nastavitve temperature in hitrosti ventilatorja na glavnem oknu.

Se uporabljajo za izbiro elementov na drugih zaslonih.

(3) Gumb MENI

Prikaže Glavni meni.

(4) Gumb NAZAJ

Se uporablja za vrnitev na prejšnje okno.

(5) Gumb IZBERI

Se uporablja za prikaz okna z nastavitvami ali shranjevanje nastavitvev.

(6) Kazalnik delovanja

Med običajnim delovanjem je osvetljen. Pri zagonu in v primeru okvare utripa.

(7) LCD z osvetljenim ozadjem

Zaslon s točkami. Ko je osvetlitev v ozadju izklopljena, pritisk kateregakoli gumba vklopi osvetljavo v ozadju, ki ostane vklopljena glede na odprto okno. Osvetlitev v ozadju bo ostala vklopljena, če pritisnete katerikoli gumb.

Opomba: Ko je osvetlitev v ozadju izklopljena, pritisk kateregakoli gumba vklopi osvetlitev v ozadju, vendar ne izvrši njegove funkcije. (razen v primeru gumba VKLOP/IZKLOP)

S pritiskom gumba MENI boste odprli Glavni meni, kot je to prikazano spodaj.


Delovni meni *1
 Meni časomera *1
 Meni za varčevanje z energijo *1
 Meni za začetnimi nastavitvami *2*3
 Meni za vzdrževanje *1
 Servisni meni *2*3

*1 Za več informacij si oglejte knjižico z navodili.

*2 Razloženo v tem priročniku.

*3 Če na prvotnih oknih z nastavitvami ne pritisnete gumba 10 min, ali 2 uri na servisnih oknih (10 minut pri nekaterih oknih), se bo okno samodejno vrnilo v glavno okno. Katerekoli nastavitve, ki jih niste shranili, bodo izgubljene. Možnosti menija, ki so na voljo, so odvisne od modela priključene notranje enote. Za možnosti, ki niso opisane v navodilih, priloženim daljinskemu upravljalniku MA, glejte navodila, ki so priložena klimatskim napravam.


Funkcije gumbov v glavnem meniju

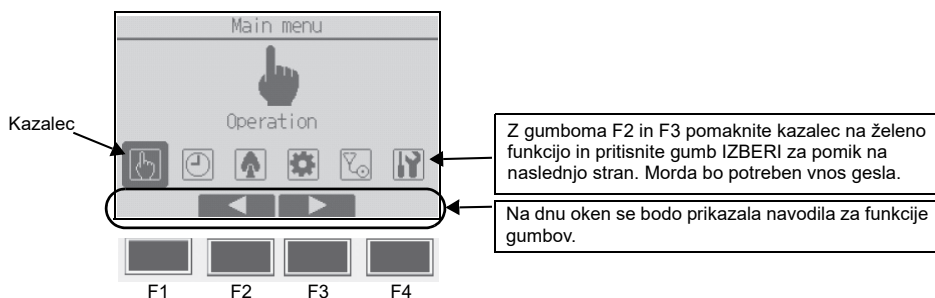

7 Vkllop

Zagotovite pravilno namestitev daljinskega upravljalnika MA v skladu z navodili, navodilih za montažo, in da ste pred vklopom namestili zunanjo in notranjo enoto.

(1) Pri vklopu se prikaže naslednje okno.




Običajni zagon (kaže odstotke končanega procesa)

Opomba: Pri prvem vklopu, se bo prikazalo okno za izbiro jezika. Glejte poglavje 9 (5) "Meni Display setting (Nastavitev zaslona)". Izberite zelen jezik. Sistem se ne bo zagnal brez izbire jezika.


Opomba: "Supervisor" (Nadzorni) se prikaže v spodnjem desnem delu daljinskega upravljalnika, če je določen kot nadzorni daljinski upravljalnik.

(2) Glavno okno

Po uspešnem zagonu, se prikaže Glavno okno. Na glavnem daljinskem upravljalniku je glavno okno lahko prikazano na dva različna načina: "Full" (Polni) in "Basic" (Osnovni). Izbira načina prikazovanja je opisana v poglavju 9 "Začetne nastavitve". (Privzeta nastavitev je "Full (Polni)".)




Glavno okno v polnem načinu na glavnem daljinskem upravljalniku (ko enota ni vklopljena)



Glavno okno v polnem načinu na glavnem daljinskem upravljalniku (ko je enota vklopljena)

Opomba: Več o ikonah na zaslonu boste našli v Knjižici z navodili.



Glavno okno na nadzornem daljinskem upravljalniku

8 Preizkusni zagon


Opomba: Zahtevano je geslo za vzdrževanje.

Test run (Preizkusni zagon)

- (1) Pred opravljanjem preskusnega zagona notranje enote si preberite odsek o preskusnem zagonu v Navodilih za montažo.
- (2) V glavnem oknu pritisnite gumb MENI in izberite Service>Test run>Test run.
- (3) Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, če želite preklicati preskusni zagon.
- (4) Za podrobne informacije o preskusnem zagonu in odpravljanju napak, ki se pojavijo med preskusnim zagonom, glejte navodilo za montažo notranje enote.

Refrigerant system check (Preverjanje hladilnega sistema)

- (1) Pritisnite gumb MENI na glavnem oknu in izberite Service > Test run > Refrigerant system check.
- (2) Prepričajte se, da se bo alarm oglasil.



F3: Ustavite alarm.

F4: Sprožite alarm.

Prikaže se stanje zapornega ventila notranjih enot in povezave senzorja.

Opomba: Glejte poglavje 10 "Servisni meni" za informacije o geslu za vzdrževanje.

Opomba: Potrebno je geslo administratorja.

Iz glavnega okna izberite Main menu>Initial setting in na oknu, ki se prikaže, izberite nastavitve daljinskega upravljalnika.

**Meni Basic setting**

- Main/Supervisor
- Clock
- Daylight saving time
- Administrator password

Meni Display setting

- Main display
- Remote controller display details setting
- Contrast•Brightness
- Language selection

Meni Operation setting

- Auto mode

Wi-Fi interface setting

Opomba: Prvotno geslo administratorja je "0000". Glejte poglavje (4) "Nastavitev skrbniškega gesla" za spreminjanje gesla administratorja.


Meni Basic setting (Osnovna nastavitve)**(1) Nastavitev glavnega/nadzornega**

Za sistem, ki potrebuje nadzorni daljinski upravljalnik, tukaj v nastavitvah nastavite daljinski upravljalnik na "Supervisor" (Nadzorni). Nadzornega daljinskega upravljalnika ni mogoče zagnati samostojno. Uporabljajte ga v kombinaciji z glavnim daljinskim upravljalnikom.

[Funkcija gumba]

① S pritiskom gumba F3 ali F4 poudarite trenutno izbrano nastavitve.

Izberite "Supervisor" (Nadzorni) in z gumbom IZBERI shranite spremembe.


② Pritisnite gumb MENI za vrnitev v okno glavni meni. (Ta gumb vedno odpre okno glavni meni.)**(2) Nastavitev ure**

[Funkcija gumba]

① Z gumbom F1 ali F2 pomaknite kazalec na želeno možnost.**② Spremenite datum in čas z gumbom F3 ali F4, z gumbom IZBERI shranite spremembo. Sprememba bo vidna v prikazu ure, v oknu prikaz stanja in glavnem oknu.**

Opomba: Nastavitev ure je pomembna za prikaz časa, tedenski časomer, nastavitev časomera in zgodovino napak. Nastavite uro ob prvi uporabi enote ali če enote niste uporabljali dlje časa.


Opomba: Če določen sistem nima sistemskih upravljalnikov, čas ure ne bo samodejno popravljen. V tem primeru občasno popravite čas ure.



(3) Poletni čas

Nastavite lahko začetni/končni čas prehoda na poletni čas. Funkcija prehoda na poletni čas se vklopi glede na nastavitve.

- Če ima določen sistem sistemski upravljalnik, to nastavitve onemogočite, da bo prikazan pravi čas.
- Na začetku in koncu prehoda na poletni čas se bo časovnik morda vklopil dvakrat ali pa se sploh ne bo vklopil.
- Funkcija deluje le, da je bila ura nastavljena.



[Funkcija gumba]

- ① Funkcijo prehoda na poletni lahko vklopite/izklopite oziroma nastavitve začetni/končni s tipkami od F1 do F4.

• DST

Izberite "Yes (Da)", da vklopite prehod na poletni čas, oziroma "No (Ne)", da ga izklopite.

• Date(Start)

Nastavite dan začetka v tednu, številko tedna in mesec prehoda na poletni čas.

• Start time

Nastavite začetni čas prehoda na poletni čas.

• Forward to

Nastavite čas, ko naj se ura ob času začetka, ki ste ga nastavili zgoraj, prestavi naprej.

• Date(End) (2. stran)


Nastavite dan zaključka v tednu, številko tedna in mesec prehoda na poletni čas.

• End time (2. stran)

Nastavite končni čas prehoda na poletni čas.

• Backward to (2. stran)

Nastavite čas, ko naj se ura ob končnem času, nastavljenem zgoraj, prestavi nazaj.



- ② Z gumbom IZBERI shranite nastavitve.

* Če za številko tedna izberete "5th (5.)" in 5. teden v izbranem mesecu leta ne obstaja, sistem upošteva, da ste izbrali nastavitve "4th (4.)".

(4) Nastavitve skrbniškega gesla

[Funkcija gumba]

- ① Odpre se okno za vnos novega gesla. Vpišite novo geslo in nato pritisnite na gumb IZBERI.
- ② Pritisnite gumb F4 (OK) v oknu za potrditev spremembe gesla, če želite shraniti spremembo. Pritisnite gumb F3 (Cancel), če želite preklicati spremembo.



Opomba: Prvotno geslo administratorja je "0000". Spremenite privzeto geslo, da preprečite nepooblaščen dostop. Geslo naj bo na voljo za tiste osebe, ki ga bodo potrebovale.

Opomba: Če ste pozabili skrbniško geslo, ga lahko ponastavite na privzeto geslo "0000" s pritiskom in držanjem gumba F1 za deset sekund v oknu za nastavitve skrbniškega gesla.

Opomba: Za spreminjanje naslednjih postavk je potrebno skrbniško geslo.

- Nastavitve časomera
- Nastavitve tedenskega časomera
- Nastavitve porabe energije
- Nastavitve za tihi način zunanje enote
- Nastavitve omejitve
- Nastavitve nočnega zmanjšanja
- Začetna nastavitve

Za podrobne informacije o nastavljanju teh možnosti glejte Knjižico z navodili, ki je priložena daljinskemu upravljalniku.




Meni Display setting (Nastavitev zaslona)


(1) Nastavitev glavnega okna

[Funkcija gumba]

Premaknite kazalnik na "Full/Basic (Polni/Osnovni)", in uporabite gumb F3 ali F4 za izbiro zaslonskega načina "Full (Polni)" ali "Basic (Osnovni)". (Privzeta nastavitev je "Full".)



Polni način (Primer)



Osnovni način (Primer)




Opomba: Ta nastavitev je namenjena samo za glavno okno. V načinu Basic ikone, ki prikazujejo krmilno stanje časomer in nastavitve urnika, ne bodo prikazane v oknu. Nastavitve za krilo, režo in prezračevanje ali sobno temperaturo prav tako ne bodo prikazane.

(2) Črna in bela nastavitev inverzije

Premaknite kazalnik na "B&W inversion" in uporabite gumb F3 ali F4 za izbiro zaslonskega načina "Yes (Da)" ali "No (Ne)". (Privzeta nastavitev je "No".)


Z možnostjo "Yes" obrnete barve na zaslonu, kar pomeni, da bo belo ozadje črno, črne črke pa bodo bele, kot je prikazano na desni.



(3) Nastavitev podrobnosti zaslona daljinskega upravljalnika

Po potrebi prilagodite možnosti v zvezi z daljinskim upravljalnikom.

Z gumbom IZBERI shranite spremembe.




Opomba: Spremembe naslednjih nastavitev z nadzornega daljinskega upravljalnika ne bodo prikazane na prikazanih postavkah.

- Temperature (Temperatura)
- Room temp. (Sobna temperatura)
- Auto mode (Način Auto)

[1] Prikaz ure

[Funkcija gumba]

- ① Izberite "Clock" v oknu za nastavev podrobnosti okna za daljinski upravljalnik in pritisnite gumb F4 (Change) za prikaz okna za nastavev ure.
- ② Z uporabo gumbov med F1 in F4 izberite "Yes" (okno) ali "No" (brez okna) in obliko ure v prikazu stanja in v glavnem oknu.
- ③ Nastavitve shranite z gumbom IZBERI. (Privzeti nastavitvi sta možnost "Yes" (okno) in oblika "24 h".)



Prikaz ure: Yes (Čas je prikazan v oknu prikaz stanja in glavnem oknu.)

No (Čas ni prikazan v oknu prikaz stanja in glavnem oknu.)

Oblika prikaza: 24-urna oblika

12-urna oblika

Prikaz AM/PM (V primeru, da izberete 12-urno obliko): AM/PM pred časom
AM/PM po času

Opomba: Oblika časovnega prikaza prav tako velja za nastavev časomera in urnika. Čas je prikazan kot je prikazano spodaj.

12-urna oblika: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59


24-urna oblika: 0:00 ~ 1:00 ~ 12:00 ~ 13:00 ~ 23:59

[2] Nastavev enote za temperaturo

[Funkcija gumba]

Kazalec pomaknite na "Temperature" z okna za nastavev podrobnosti okna in z gumbom F3 ali F4 izberite želeno enoto za temperaturo. (Privzeta nastavev je Centigrade (°C).)

- °C: Temperatura je prikazana v Celzijih. Temperatura je prikazana v korakih po 0,5 ali 1 stopinjo, odvisno od modela notranjih enot.
- °F: Temperatura je prikazana v Fahrenheitih.
- 1 °C: Temperatura je prikazana v stopinjah Celzija in v korakih po 1 stopinjo.



[3] Prikaz sobne temperature

[Funkcija gumba]

Pomaknite kazalec na "Room temp." v oknu za nastavev podrobnosti okna in z gumbom F3 ali F4 izberite želeno nastavev.

(Privzeta nastavev je "Yes (Da)".)

- Yes: V glavnem oknu je prikazana sobna temperatura.
- No: V glavnem oknu sobna temperatura ni prikazana.

Opomba: V načinu "Basic (Osnovni)" sobna temperatura ni prikazana v glavnem oknu, pa čeprav izberete možnost "Yes".

[4] Nastavev prikaza samodejnega načina Auto (želena temperatura)

[Funkcija gumba]

Kazalec pomaknite na "Auto mode" v oknu za nastavev podrobnosti okna in z gumbom F3 ali F4 izberite želen način. (Privzeta nastavev je "Yes (Da)".)

- Yes: Med delovanjem v samodejnem načinu Auto (želena temperatura) je na zaslonu viden prikaz samodejno hlajenje "Auto Cool" ali samodejno ogrevanje "Auto Heat".
- No: V načinu Auto (želena temperatura) je med delovanjem prikazan samo "Auto".

[5] Osvetlitev ozadja

Nastavite lahko osvetlitev ozadja.

[Funkcija gumba]


Kazalec pomaknite na "Backlight" v oknu za nastavev podrobnosti okna in z gumbom F4 izberite zeleni čas (5/10/20/30/60 sekund). (Privzeta nastavev je "30" sekund.)

Opomba: Ta nastavev deluje v oknu prikaz stanja in glavnem oknu.

[6] Osvetlitev LED

Osvetlitev LED lahko nastavite na "Yes" (Vklop) ali "No" (Izklop). (Privzeta nastavev je "Yes".)

Če izberete možnost "No" LED ne bo svetil tudi med normalnim delovanjem.




(4) Kontrast•Svetlost

[Funkcija gumba]

Nastavite želeno svetlost LCD-ja daljinskega upravljalnika z gumboma F1 in F2.

Z gumbom F3 ali F4 prilagodite kontrast LCD-ja. Trenutni nivo je označen s trikotnikom.

Opomba: Prilagodite kontrast in svetlost, če želite izboljšati vidljivost pri različnih svetlobnih pogojih ali mestih namestitve. S to nastavitvijo ne boste izboljšali pogled iz vseh smeri.





(5) Izbira jezika

[Funkcija gumba]

Z gumbi med F1 in F4 pomaknite kazalec na zelen jezik.

Z gumbom IZBERI shranite nastavev.



Meni Operation setting (Delovne nastavitve)

(1) Nastavitev načina Auto


[Funkcija gumba]

Neodvisno od tega, ali želite uporabljati samodejni način Auto (želena temperatura) ali samodejni način Auto (dve zeleni temperaturi), lahko oba načina izberete z gumboma F3 ali F4. Ta nastavitev je veljavna samo, če so priključene notranje enote s funkcijo samodejnega načina Auto.

(Privzeta nastavitev je "Yes (Da)".)

Z gumbom IZBERI shranite spremembe.

- Yes: Način Auto lahko izberete v nastavitvi načina delovanja.
- No: Načina Auto ni možno izbrati v nastavitvi načina delovanja.



Nastavitev vmesnika Wi-Fi (samo Mr. SLIM)

Ta nastavitev je potrebna le pri povezavi s posebej nabavljenim vmesnikom Wi-Fi.

(1) Povezava usmerjevalnika

[Funkcija gumba]

① Pritisnite gumb F1 ali F2 za izbiro "Ref. address" in nato "Function".


Pritisnite gumb F3 ali F4 in izberite želene nastavitve.

- Ref. address: 0 do 15
- Function: Router (WPS)/Router (AP)




② Pritisnite gumb IZBERI. Prikaže se sporočilo "Connecting..."

- Router (WPS): V dveh minutah pritisnite na gumb WPS usmerjevalnika Wi-Fi.
- Router (AP): Omrežje nastavite v desetih minutah s pomočjo navodil za storitve v oblaku.



Ko se vzpostavi povezava z usmerjevalnikom, se izpiše "Completed".

Če se izpiše drugo sporočilo kot "Completed", preverite povezavo in znova začnite pri koraku ①, ali pa si pogledjte navodila vmesnika Wi-Fi.



Izberite "Request code" iz menija Check za prikaz ali nastavitev naslednjih postavk.

Funkcija	Koda zahtevka	Poslani rezultati
Prikaz stanja vmesnika Wi-Fi	504	00: Ni priključeno. Vmesnik je bil ponastavljen. Vmesnik je bil ponastavljen na tovarniške nastavitve. 01: Način WPS 02: Način AP 03: Connecting... (Povezovanje...)
Ponastavitev vmesnika Wi-Fi	505	"Communication completed" se izpiše, ko je končana ponastavitev vmesnika.
Ponastavitev vmesnika Wi-Fi na tovarniške nastavitve	506	"Communication completed" se izpiše, ko je končana ponastavitev vmesnika.

10 Servisni meni

Opomba: Zahtevano je geslo za vzdrževanje.

V glavnem oknu pritisnite gumb MENI in izberite "Service" za nastavitve vzdrževanja.



Pri izbiri menija Service, se prikaže okno za vnos gesla.

Za vpis trenutnega gesla za vzdrževanje (4 numerične številke), z gumbom F1 ali F2 premaknite kazalec na številko, ki jo želite spremeniti, in z gumbom F3 ali F4 nastavite vsako od števil (od 0 do 9). Nato pritisnite gumb IZBERI.

Opomba: Privzeto geslo za vzdrževanje je "9999". Spremenite privzeto geslo, da preprečite nepooblaščen dostop. Geslo naj bo na voljo za tiste osebe, ki ga bodo potrebovale.

Opomba: Če ste pozabili geslo za vzdrževanje, ga lahko ponastavite na privzeto geslo "9999" s pritiskom in držanjem gumba F1 za deset sekund v oknu za nastavitve gesla za vzdrževanje.


Opomba: Pri določenih nastavitvah je potrebno klimatske naprave zaustaviti. Nekaterih nastavitev ni možno uporabiti v primeru centralnega krmiljenja sistema.



(1) Preskusni zagon (CITY MULTI in Mr. SLIM)

Izberite "Test run" v meniju Service, če želite odpreti meni Test run.

- Test run: Izberite to možnost, če želite opraviti preskusni zagon.
- Drain pump test run: Izberite to možnost, če želite opraviti preskusni zagon drenažne črpalke notranje enote.
- Refrigerant system check: Izberite to možnost, če želite preveriti delovanje alarma. Prikaže se stanje zapornega ventila notranjih enot in povezave senzorja uhajanja hladilnega sredstva.



Namenjeno samo za vrsto notranje enote, ki podpira funkcijo preskusnega zagona.


Opomba: Za podrobne informacije o preskusnem zagonu glejte Navodila za montažo notranje enote.

(2) Zbiranje imen modela in serijskih števil (samo Mr. SLIM)


V daljinski upravljalnik je mogoče uvoziti imena modelov in serijske številke notranjih in zunanjih enot.

[Funkcija gumba]

- 1 V meniju Service izberite "Input maintenance info." za prikaz okna z informacijami.




- 2 Izberite "Collect model names and S/N".




Ime modela bo prikazano na daljinskem upravljalniku, potem ko bodo zbrana imena modelov in serijske številke.

S pritiskom gumba F4 preklaplja med imenom modela in serijsko številko na zaslonu.



Opomba:

- Imen modelov in serijskih števil ni mogoče zbrati takoj po vklopu napajanja. Počakajte približno 10 minut, da je daljinski upravljalnik pripravljen za zbiranje podatkov.
- Včasih lahko to traja več kot 10 minut, če izberete določene funkcije ali če pride do napake.
- Daljinski upravljalnik zbira podatke približno eno minuto.
- Ta funkcija morda ni na voljo v nekaterih notranjih enotah. Za več informacij glejte katalog.




Podatkov ni mogoče zbrati približno 10 minut po vklopu napajanja.

(3) Vnos informacij vzdrževanja (CITY MULTI in Mr. SLIM)

V meniju Service izberite "Input maintenance info." za prikaz okna z informacijami. Več o nastavitvah boste našli v Navodilih za montažo notranje enote.

Opomba: Naslednje nastavitve lahko opravite v oknu informacije o vzdrževanju.


- Registracija imen modelov in serijskih števil
Vpišite imena modelov in serijske številke zunanje in notranje enote. Vpisane informacije bodo prikazane v oknu informacije o napakah. Imena modelov lahko vsebujejo do 25 znakov in serijske številke do 15 znakov.
- Registracija informacij o prodajalcih
Vpišite telefonsko številko prodajalca. Vpisane informacije bodo prikazane v oknu informacije o napakah. Telefonska številka lahko vsebuje do 13 znakov.
- Inicializacija informacij o vzdrževanju
Izberite želeni element, da prikažete ime modela, serijsko številko in nastavitve podatkov o prodajalcu.



(4) Nastavitev funkcije (CITY MULTI)

Po potrebi nastavite funkcije notranje enote, ki jih lahko izvršite preko daljinskega upravljalnika.

Izberite "Function setting" v meniju Settings, če želite odpreti okno za nastavev funkcij.



[Funkcija gumba]

① Odprlo se bo okno za nastavev funkcije.


Pritisnite na gumb F1 ali F2 za premik kazalca na eno od naslednjih postavk: M-NET address (naslov M-NET), function setting number (številko nastavitve funkcije), ali setting value (nastavitveno vrednost). Nato pritisnite na gumb F3 ali F4, da spremenite nastavitve izbrane postavke.

② Ko končate z nastavitvijo, pritisnite na gumb IZBERI.

Odprlo se bo okno, ki sporoča, da so bile poslane informacije o nastavitvah.


Če želite preveriti trenutne nastavitve dane enote, vpišite nastavev za njen naslov M-NET in številko nastavitve funkcije, izberite Conf za Function in nato pritisnite na gumb IZBERI.

Odprlo se bo okno, ki sporoča, da poteka iskanje nastavitvev. Ko je iskanje končano, se prikažejo trenutne nastavitve.



③ Po pošiljanju informacij o nastavitvah se odpre okno, ki sporoča, da je postopek končan.

Če želite nadaljevati s spreminjanjem nastavitvev, pritisnite na gumb NAZAJ in se s tem vrnite na okno, prikazano zgoraj v koraku ②. Z istimi koraki nastavite številke funkcij za druge notranje enote.




Opomba:

- **Podatke o privzetih nastavitvah notranjih enot, številkah nastavitvev funkcije in nastavitvenih vrednostih boste našli v Navodilih za montažo notranje enote.**
- Zapišite si nastavitve vseh funkcij, če ste katero od prvotnih nastavitvev spremenili po zaključenih namestitvenih delih.

(5) Nastavitev funkcije (Mr. SLIM)


Po potrebi nastavite funkcije notranje enote, ki jih lahko izvršite preko daljinskega upravljalnika.

Izberite "Function setting" v meniju Settings, če želite odpreti okno za nastavev funkcij.



[Funkcija gumba]

- ① Z gumbi med F1 in F4 nastavite naslove hladilnega sredstva notranje enote in nato pritisnite gumb IZBERI za potrditev trenutne nastavitve.
- ② Ko je zbiranje podatkov iz notranjih enot zaključeno, so trenutne nastavitve poudarjene. Če niste nastavili funkcij, možnosti niso poudarjene. Videz zaslona je odvisen od nastavitve "Unit No. (Št. enote)".




Običajne možnosti

Format zaslona in način nastavitve sta odvisna od notranjih enot.


Vzorec 1

- ③ Z gumbom F1 ali F2 premaknite kazalec na želeno številko načina in z gumbom F3 ali F4 spremenite številko nastavitve.




Posamezne možnosti
(Št. enote od 1 do 4)

- ④ Ko zaključite z nastavljanjem, pritisnite gumb IZBERI, da s tem pošljete podatke nastavitve iz daljinskega upravljalnika v notranje enote.
- ⑤ Po uspešno zaključenem prenosu, se okno vrne na okno nastavitve funkcije.



Vzorec 2

- ③ Preklaplajte med stranmi z gumbom F3 ali F4.
- ④ Z gumbom F1 ali F2 izberite številko načina in pritisnite gumb IZBERI.
- ⑤ Z gumbom F1 ali F2 izberite številko nastavitve.
Nastavitev obsega za načine 1 do 28: 1 do 3
Nastavitev obsega za načine 31 do 66: 1 do 15
- ⑥ Ko zaključite nastavljanje, pritisnite gumb IZBERI, da s tem pošljete podatke nastavitve iz daljinskega upravljalnika v notranje enote.
- ⑦ Po uspešno zaključenem prenosu, se okno vrne na okno nastavitve funkcije.



Opomba:

- Nastavitve funkcije, ki so prikazane v tabeli 1, po potrebi uporabite v enotah Mr. SLIM.
- Kadar je treba izvesti nastavitve za enote CITY MULTI, si ogledajte priročnik z navodili.
- **V tabeli 1 so navedene možnosti nastavitve za vsako številko načina. Za podrobne informacije o prvotnih nastavitvah, številkah načinov in številkah nastavitve za notranje enote, glejte Navodila z montažo notranje enote.**
- Zapišite si nastavitve vseh funkcij, če ste katero od prvotnih nastavitve spremenili po zaključenih namestitvenih delih.

Tabela 1. Možnosti Function setting

Št. načina	Način	Nastavitve	Št. nastavitve	Številke enote
01	Samodejna obnova po prekinitvi napajanja	Onemogoči	1	Nastavite "Grp." za številko enote. Te nastavitve veljajo za vse priključene notranje enote.
		Omogoči (Po ponovnem vklopu je potrebno počakati štiri minute.)	2	
02	Izbira termistorja (zaznavanje temperature v prostoru)	Povprečno izmerjena temperatura vklopljenih notranjih enot	1	
		Termistor notranje enote s katero je povezan (pritrjen) daljinski upravljalnik	2	
		Vgrajeno tipalo v daljinskem upravljalniku	3	
03	Povezava LOSSNAY	Ni priključeno	1	
		Priključeno (brez zunanjega dovoda zraka notranjih enot)	2	
		Priključeno (z zunanjim dovodom zraka notranjih enot)	3	
04	Napajalna napetost	240 V	1	
		220 V, 230 V	2	
05	Način Auto	Omogočeno (Enota samodejno doseže učinkovito porabo energije med delovanjem.)	1	Za številko enote nastavite "1, 2, 3, 4, ali All (Vse)". Te nastavitve so namenjene za vse notranje enote. * Če ste za številko enote nastavili "1, 2, 3, ali 4", nastavitve veljajo samo za določeno notranjo enoto, ne glede na število priključenih notranjih enot (od ena do štiri enote). * Če ste za številko enote izbrali "All (Vse)", nastavitve veljajo za vse priključene notranje enote, ne glede na število priključenih notranjih enot (od ena do štiri).
		Onemogoči	2	
07	Znak filtra	100 ur	1	
		2500 ur	2	
		Ni prikazano	3	
08	Hitrosti ventilatorja	Tih način (ali standardni)	1	
		Standardni (ali Visok strop 1)	2	
		Visok strop (ali Visok strop 2)	3	
09	Izhod	4-smeren	1	
		3-smeren	2	
		2-smeren	3	
10	Izbirni deli (Visoko učinkovit filter)	Ne	1	
		Da	2	
11	Krila	Brez krila (ali v uporabi je nastavev krila št. 3)	1	
		Opremljena s krili (V uporabi je nastavev krila št. 1.)	2	
		Opremljena s krili (V uporabi je nastavev krila št. 2.)	3	

(6) Nastavitev LOSSNAY (samo CITY MULTI)

Ta nastavev je potrebna samo pri spojitvi enot CITY MULTI z enotami LOSSNAY. Ta nastavev ni na voljo za enote Mr. SLIM. Spojitev lahko nastavite za notranjo enoto na katero je priključen daljinski upravljalnik. (Prav tako jih lahko potrdite ali izbrišete.)

Opomba:


- V primeru, da je priključena, za nastavljanje uporabite osrednji krmlinik.
- Za spojitve delovanja notranjih enot z enotami LOSSNAY, spojite naslove VSEH notranjih enot v skupini in enote LOSSNAY.

[Funkcija gumba]

- ① Če v meniju Settings izberete "Lossnay", bo daljinski upravljalnik samodejno poiskal registrirane naslove LOSSNAY trenutno priključene notranje enote.



Lossnay
IU address Lossnay address Collecting data

- ② Po končanem iskanju bo prikazan najmanjši naslov notranjih enot, ki so povezane z daljinskim upravljalnikom, in naslov spojene enote LOSSNAY. Če enota LOSSNAY ni spojena z nobeno notranjo enoto, se prikaže "--". Če nastavljanje ni potrebno, pritisnite gumb NAZAJ za vrnitev v meni Settings.





Nastavljanje spajanja LOSSNAY

- ③ Z gumbi med F1 in F4 vpišite naslova notranje enote in enote LOSSNAY, ki ju boste spojili, izberite "Set" v "Function" in pritisnite gumb IZBERI za shranitev nastavitve. Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo "Sending data". Če ste uspešno zaključili nastavljanje, se prikaže sporočilo "Setting completed".





Iskanje naslova LOSSNAY

- ④ Vpišite naslov notranje enote na katero je priključen daljinski upravljalnik, izberite "Conf" v "Function" in pritisnite gumb IZBERI. Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo "Collecting data". Če je signal pravilno sprejet, se prikaže naslov notranje enote in naslov LOSSNAY. Če enota LOSSNAY ni zaznana, se prikaže "--". Če notranja enota, ki bi ustrezala vpisanemu naslovu, ni najdena, se prikaže sporočilo "Unit not exist".



Izbris nastavitve spajanja

- ⑤ Za izbris spojitve med enoto LOSSNAY in notranjih enot, na katere je priključen daljinski upravljalnik, z gumbi med F1 in F4 vpišite naslov notranje enote in naslov LOSSNAY, izberite "Del." v "Function" in pritisnite gumb IZBERI. Prikaže se sporočilo "Deleting". Po uspešnem izbrisu, se prikaže okno z rezultati iskanja. Če notranja enota, ki bi ustrezala vpisanemu naslovu, ni najdena, se prikaže sporočilo "Unit not exist". Če izbris ni bil uspešen, se v oknu prikaže sporočilo "Request rejected".




(7) Preverjanje


Izberite "Check" v meniju Service, če želite odpreti okno menija Check.

Vrsta prikazanega menija je odvisna od vrste priključenih notranjih enot (CITY MULTI ali Mr. SLIM).

<Mr. SLIM>



<CITY MULTI>




[Funkcija gumba]

① Zgodovina napak

V meniju^{*1} izberite "Error history" in pritisnite gumb IZBERI za ogled do 16 zapisov zgodovine napak. Na eno stran so prikazani štirje zapisi.

Zapis aktualne napake se nahaja na vrhu prve strani.

*1 Mr. SLIM: Meni Error history; CITY MULTI: Meni Check




Opomba: Na vsakem nadzornem daljinskem upravljalniku so prikazane samo napake, povezane z uhajanjem hladilnega sredstva, in napake, ki so posledica okvare samega daljinskega upravljalnika.

[Izbris zgodovine napak]


Za brisanje zgodovine napak na zaslonu, ki prikazuje zgodovino napak, pritisnite na gumb F4 (Izbrši). Prikaže se potrditveno okno, ki zahteva potrditev izbrisa zgodovine napak.

Pritisnite gumb F4 (OK), če želite izbrisati zgodovino napak.



Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo "Error history deleted". Pritisnite gumb NAZAJ za vrnitev v meni^{*1}.


*1 Mr. SLIM: Meni Error history; CITY MULTI: Meni Check



② Predhodna zgodovina napak (samo Mr. SLIM)

Zaznani znaki napake se lahko ohranijo.


V meniju Error history izberite "Preliminary error hist." in pritisnite gumb IZBERI za ogled do 32 zapisov predhodne zgodovine napak. Na eno stran so prikazani štirje zapisi. Zapis aktualne napake se nahaja na vrhu prve strani.




[Izbris predhodne zgodovine napak]

Za brisanje predhodne zgodovine napak na zaslonu, ki prikazuje predhodno zgodovino napak, pritisnite na gumb F4 (Izbrši). Prikaže se potrditveno okno, ki zahteva potrditev izbrisa predhodne zgodovine napak.

Pritisnite gumb F4 (OK), če želite izbrisati predhodno zgodovino napak.



Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo "Preliminary error history deleted". Pritisnite gumb NAZAJ za vrnitev v meni Error history.



③ Druge možnosti v meniju Check (samo Mr. SLIM)

Naslednje možnosti so prav tako na voljo za enote Mr. SLIM v meniju Check. Za več informacij glejte Navodila za montažo notranje enote.

- Smooth maintenance (Gladko vzdrževanje)
- Request code (Šifra zahteve)

(8) Diagnostična funkcija

Zgodovino napak vsake enote lahko preverite preko daljinskega upravljalnika.

[Funkcija gumba]

- 1 Izberite "Self check" v meniju Diagnosis in pritisnite gumb IZBERI, da s tem odprete okno Self check.
- 2 Z gumbom F1 ali F2 vpišite naslov hladilnega sredstva (Mr. SLIM) ali naslov M-NET (CITY MULTI) in pritisnite gumb IZBERI.
- 3 Prikaže se šifra napake, številka enote, lastnost in zahtevan signal VKLOP/IZKLOP stanja notranje enote pri stiku (samo CITY MULTI). Če ne obstaja zgodovina napake se izpiše "-".

<Mr. SLIM>

Self check	
Ref. address	0
Select: ✓	
-Address +	

<CITY MULTI>

Self check	
M-NET address	01
Select: ✓	
-Address +	

<Mr. SLIM>

Self check	
Ref. address	0
Error	P2 Unt# 1 Grp. IC
Return:	↻
Reset	

<CITY MULTI>

Self check	
M-NET address	1
Error	0000 1 Grp. IC
Contact	Off
Return:	↻
Reset	

Self check	
M-NET address	1
Error	--- - - Grp. ---
Contact	Off
Return:	↻
Reset	

Ko ni zgodovine napak

[Ponastavitev zgodovine napak]

- 1 Pritisnite gumb F4 (Reset) v oknu, ki prikazuje zgodovino napak. Prikaže se potrditveno okno, ki zahteva potrditev izbrisa zgodovine napak.

Self check	
Ref. address	0
Delete error history?	
Cancel OK	

- 2 Pritisnite gumb F4 (OK), če želite izbrisati zgodovino napak. Če izbris ni uspešen, se prikaže sporočilo "Request rejected" in v primeru, da ni notranje enote, ki bi ustrezala vpisanemu naslovu, se prikaže sporočilo "Unit not exist".

Self check	
Ref. address	0
Error history deleted	
Return:	↻

(9) Spreminjanje gesla za vzdrževanje

[Funkcija gumba]

- ① Izberite "Maintenance password" v meniju Others in pritisnite gumb IZBERI, da s tem odprete okno za vnos novega gesla.
- ② Z gumbom F1 ali F2 premaknite kazalec na številko, ki jo želite spremeniti, in z gumbom F3 ali F4 nastavite vsako številko na želeno številko (od 0 do 9).
- ③ Z gumbom IZBERI shranite novo geslo.
- ④ Prikaže se potrditveno okno, ki zahteva potrditev spremembe gesla vzdrževanja. Pritisnite gumb F4 (OK), če želite shraniti spremembo. Pritisnite gumb F3 (Cancel), če želite preklicati spremembo.

Maintenance password
Enter maintenance password
0999
Change maintenance password.
Select: ✓
Cursor - +

Maintenance password
Enter maintenance password
2345
Update maintenance password?
Cancel OK

- ⑤ Po posodobitvi gesla, se prikaže sporočilo "Changes saved".
- ⑥ Pritisnite gumb MENI za vrnitev v meni Service ali pritisnite gumb NAZAJ za vrnitev v okno "Maintenance password".

Maintenance password
Enter maintenance password
2345
Changes saved
Service menu: []

(10) Informacije o daljinskem upravljalniku

Preverite lahko naslednje informacije o trenutno uporabljanem daljinskem upravljalniku.

- Model name (Naziv modela)
- Software version (Različica programa)
- Serial number (Serijska številka)

Remote controller information
Model name PAR-41MAAB
S/W Ver. XX.XX
Serial No.
XXXXXXXXXXXX
Return: []

[Funkcija gumba]

- ① V meniju Service izberite postavko "Others".
- ② Izberite "Remote controller information".


11 Pregled daljinskega upravljalnika

Ko daljinski upravljalnik ne deluje pravilno, uporabite funkcijo pregleda daljinskega upravljalnika za odpravljanje težave.

- (1) Preverite ali je v oknu daljinskega upravljalnika kaj prikazano (vključno z vrsticami). Daljinski upravljalnik ne bo prikazoval ničesar, če daljinski upravljalnik ne bo prejemal pravilne napetosti (8,5-12 V izmeničnega toka). V tem primeru preverite napeljavo daljinskega upravljalnika in notranjih enot.

[Funkcija gumba]

- ① Izberite "Remote controller check" v meniju Diagnosis in pritisnite gumb IZBERI za pričetek pregleda daljinskega upravljalnika in prikaz rezultatov pregleda. Za preklic pregleda daljinskega upravljalnika in izhod iz okna menija Remote controller check, pritisnite gumb MENI ali NAZAJ. Daljinski upravljalnik se ne bo samodejno ponovno zagnal.

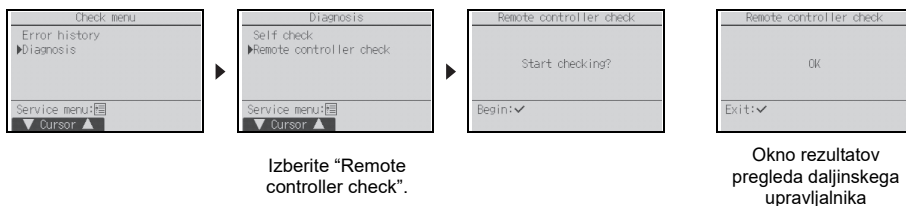

OK: Z daljinskim upravljalnikom ni težav. Preglejte druge dele.

E3, 6832: Na prenosnem vodu je šum ali pa je prisotna okvara notranje enote ali drugega daljinskega upravljalnika. Preverite prenosni vod in druge daljinske upravljalnike.

NG (ALL0, ALL1): Okvara vezja za oddajanje-sprejemanje. Zamenjati morate daljinski upravljalnik.

ERC: Število podatkovnih napak je razlika med številom bitov poslanih podatkih iz daljinskega upravljalnika in podatkov, ki so bili dejansko poslani preko prenosnega voda. Če so prisotne napake v podatkih, preglejte motnje zaradi šuma v prenosnem vodu.

- ② Če po prikazu rezultatov pregleda daljinskega upravljalnika pritisnete gumb IZBERI, boste prekinili pregled daljinskega upravljalnika, ki se bo samodejno ponovno zagnal.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

WT10465X01_sl