

Air-Conditioners

PUMY-P112, P125, P140VKM2

PUMY-P112, P125, P140YKM2

PUMY-P112, P125, P140YKME2

For use with R410A

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

FOR INSTALLER

INSTALLATIONSHANDBUCH

Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Verwendung vor der Installation die vorliegende Bedienungsanleitung und die Installationsanleitung der Innenanlage gründlich durchlesen die Klimaanlage.

FÜR INSTALLATEURE

MANUEL D'INSTALLATION

Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d'installation de l'appareil intérieur pour une utilisation sûre et correcte.

POUR L'INSTALLATEUR

INSTALLATIEHANDLEIDING

Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat zorgvuldig door voordat u met het installeren van de airconditioner begint.

VOOR DE INSTALLATEUR

MANUAL DE INSTALACIÓN

Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior antes de instalar la unidad de aire acondicionado.

PARA EL INSTALADOR

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d'installazione dell'unità interna prima di installare il condizionatore d'aria.

PER L'INSTALLATORE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας, προτού εγκαταστήσετε τη μονάδα του κλιματιστικού.

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade interior antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

PARA O INSTALADOR

INSTALLATIONS MANUAL

Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af indendørsenheden grundigt, før du installerer klimaanlægget.

TIL INSTALLATØREN

INSTALLATIONS MANUAL

Läs bruksanvisningen och inomhusenhetens installationshandbok noga innan luftkonditioneringen installeras så att den används på ett säkert och korrekt sätt.

FÖR INSTALLATÖREN

MONTAJ ELKİTABI

Emniyetli ve doğru kullanım için, klima cihazını monte etmeden önce bu kılavuzu ve iç ünite montaj kılavuzunu tamamıyla okuyun.

MONTÖR İÇİN

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и руководство по установке внутреннего прибора перед установкой кондиционера.

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

English (GB)

Deutsch (D)

Français (F)

Nederlands (NL)

Español (E)

Italiano (I)

Ελληνικά (GR)

Português (P)

Dansk (DA)

Svenska (SW)

Türkçe (TR)

Русский (RU)

Contents


1. Safety precautions.....	2	5. Drainage piping work.....	12
2. Installation location.....	4	6. Electrical work.....	12
3. Installing the outdoor unit.....	7	7. Test run.....	19
4. Installing the refrigerant piping.....	7		

⚠ Caution:

- Do not vent R410A into the Atmosphere:
- R410A is a Fluorinated Greenhouse gas, covered by the Kyoto Protocol, with a Global Warming Potential (GWP)=1975.

Confirmation of parts attached

In addition to this manual, the following parts are supplied with the outdoor unit. They are used for grounding the S terminals of transmission terminal blocks TB3, TB7. For details refer to "6. Electrical work".



1. Safety precautions

- ▶ Before installing the unit, make sure you read all the "Safety precautions".
- ▶ Please report to or take consent by the supply authority before connection to the system.
- ▶ PUMY-P-VKM series complying with IEC/EN 61000-3-12
- ▶ PUMY-P-VKM series and PUMY-P-YKME series are designed for use in the residential, commercial and light-industrial environment.
- ▶ PUMY-P-YKM series is designed as professional equipment.
- ▶ When connecting an ATW indoor unit (EHST20C and EHSC series) with a 3-phase model, use PUMY-P-YKME2.

⚠ Warning:

Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or death to the user.

⚠ Caution:

Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.

After installation work has been completed, explain the "Safety Precautions," use, and maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.

⚡ : Indicates a part which must be grounded.

⚠ Warning:

Carefully read the labels affixed to the main unit.

⚠ Warning:

- The unit must not be installed by the user. Ask a dealer or an authorized technician to install the unit. If the unit is installed incorrectly, water leakage, electric shock, or fire may result.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
- For installation work, follow the instructions in the Installation Manual and use tools and pipe components specifically made for use with R410A refrigerant. The R410A refrigerant in the HFC system is pressurized 1.6 times the pressure of usual refrigerants. If pipe components not designed for R410A refrigerant are used and the unit is not installed correctly, the pipes may burst and cause damage or injuries. In addition, water leakage, electric shock, or fire may result.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.
- The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down and cause damage or injuries.
- If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken to prevent the refrigerant concentration in the room from exceeding the safety limit in the event of refrigerant leakage. Consult a dealer regarding the appropriate measures to prevent the allowable concentration from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the concentration limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room may result.
- Ventilate the room if refrigerant leaks during operation. If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases will be released.
- All electric work must be performed by a qualified technician according to local regulations and the instructions given in this manual. The units must be powered by dedicated power lines and the correct voltage and circuit breakers must be used. Power lines with insufficient capacity or incorrect electrical work may result in electric shock or fire.
- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. If the pipes are not connected correctly, the unit will not be properly grounded and electric shock may result.
- Use only specified cables for wiring. The wiring connections must be made securely with no tension applied on the terminal connections. Also, never splice the cables for wiring (unless otherwise indicated in this document). Failure to observe these instructions may result in overheating or a fire.
- The terminal block cover panel of the outdoor unit must be firmly attached. If the cover panel is mounted incorrectly and dust and moisture enter the unit, electric shock or fire may result.
- When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only the specified refrigerant (R410A) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines. If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion and other hazards. The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.
- Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask a dealer or an authorized technician to install them. If accessories are incorrectly installed, water leakage, electric shock, or fire may result.
- Do not alter the unit. Consult a dealer for repairs. If alterations or repairs are not performed correctly, water leakage, electric shock, or fire may result.
- The user should never attempt to repair the unit or transfer it to another location. If the unit is installed incorrectly, water leakage, electric shock, or fire may result. If the air conditioner must be repaired or moved, ask a dealer or an authorized technician.
- After installation has been completed, check for refrigerant leaks. If refrigerant leaks into the room and comes into contact with the flame of a heater or portable cooking range, poisonous gases will be released.

1. Safety precautions

1.1. Before installation

⚠ Caution:

- Do not use the unit in an unusual environment. If the air conditioner is installed in areas exposed to steam, volatile oil (including machine oil), or sulfuric gas, areas exposed to high salt content such as the seaside, or areas where the unit will be covered by snow, the performance can be significantly reduced and the internal parts can be damaged.
- Do not install the unit where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate. If combustible gas accumulates around the unit, fire or explosion may result.
- The outdoor unit produces condensation during the heating operation. Make sure to provide drainage around the outdoor unit if such condensation is likely to cause damage.
- When installing the unit in a hospital or communications office, be prepared for noise and electronic interference. Inverters, home appliances, high-frequency medical equipment, and radio communications equipment can cause the air conditioner to malfunction or breakdown. The air conditioner may also affect medical equipment, disturbing medical care, and communications equipment, harming the screen display quality.

1.2. Before installation (relocation)

⚠ Caution:

- Be extremely careful when transporting the units. Two or more persons are needed to handle the unit, as it weighs 20 kg or more. Do not grasp the packaging bands. Wear protective gloves to remove the unit from the packaging and to move it, as you can injure your hands on the fins or other parts.
- Be sure to safely dispose of the packaging materials. Packaging materials, such as nails and other metal or wooden parts may cause stabs or other injuries.
- The base and attachments of the outdoor unit must be periodically checked for looseness, cracks or other damage. If such defects are left uncorrected, the unit may fall down and cause damage or injuries.
- Do not clean the air conditioner unit with water. Electric shock may result.
- Tighten all flare nuts to specification using a torque wrench. If tightened too much, the flare nut can break after an extended period and refrigerant can leak out.

1.3. Before electric work

⚠ Caution:

- Be sure to install circuit breakers. If not installed, electric shock may result.
- For the power lines, use standard cables of sufficient capacity. Otherwise, a short circuit, overheating, or fire may result.
- When installing the power lines, do not apply tension to the cables. If the connections are loosened, the cables can snap or break and overheating or fire may result.
- Be sure to ground the unit. Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lighting rods, or telephone grounding lines. If the unit is not properly grounded, electric shock may result.
- Use circuit breakers (ground fault interrupter, isolating switch (+B fuse), and molded case circuit breaker) with the specified capacity. If the circuit breaker capacity is larger than the specified capacity, breakdown or fire may result.

1.4. Before starting the test run

⚠ Caution:

- Turn on the main power switch more than 12 hours before starting operation. Starting operation just after turning on the power switch can severely damage the internal parts. Keep the main power switch turned on during the operation season.
- Before starting operation, check that all panels, guards and other protective parts are correctly installed. Rotating, hot, or high voltage parts can cause injuries.
- Do not touch any switch with wet hands. Electric shock may result.
- Do not touch the refrigerant pipes with bare hands during operation. The refrigerant pipes are hot or cold depending on the condition of the flowing refrigerant. If you touch the pipes, burns or frostbite may result.
- After stopping operation, be sure to wait at least five minutes before turning off the main power switch. Otherwise, water leakage or breakdown may result.

1.5. Using R410A refrigerant air conditioners

⚠ Caution:

- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Make sure the insides of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust. Use pipes with the specified thickness. (Refer to page 6) Note the following if reusing existing pipes that carried R22 refrigerant.
 - Replace the existing flare nuts and flare the flared sections again.
 - Do not use thin pipes. (Refer to page 6)
- Store the pipes to be used during installation indoors and keep both ends of the pipes sealed until just before brazing. (Leave elbow joints, etc. in their packaging.) If dust, debris, or moisture enters the refrigerant lines, oil deterioration or compressor breakdown may result.
- Use ester oil, ether oil, alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections. If mineral oil is mixed in the refrigeration oil, oil deterioration may result.
- Do not use refrigerant other than R410A refrigerant. If another refrigerant is used, the chlorine will cause the oil to deteriorate.
- Use the following tools specifically designed for use with R410A refrigerant. The following tools are necessary to use R410A refrigerant. Contact your nearest dealer for any questions.

Tools (for R410A)	
Gauge manifold	Flare tool
Charge hose	Size adjustment gauge
Gas leak detector	Vacuum pump adapter
Torque wrench	Electronic refrigerant charging scale

- Be sure to use the correct tools. If dust, debris, or moisture enters the refrigerant lines, refrigeration oil deterioration may result.
- Do not use a charging cylinder. If a charging cylinder is used, the composition of the refrigerant will change and the efficiency will be lowered.

2. Installation location

2.1. Refrigerant pipe

Refer to Fig. 4-1.

2.2. Choosing the outdoor unit installation location

- Avoid locations exposed to direct sunlight or other sources of heat.
- Select a location from which noise emitted by the unit will not inconvenience neighbors.
- Select a location permitting easy wiring and pipe access to the power source and indoor unit.
- Avoid locations where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate.
- Note that water may drain from the unit during operation.
- Select a level location that can bear the weight and vibration of the unit.
- Avoid locations where the unit can be covered by snow. In areas where heavy snow fall is anticipated, special precautions such as raising the installation location or installing a hood on the air intake must be taken to prevent the snow from blocking the air intake or blowing directly against it. This can reduce the airflow and a malfunction may result.
- Avoid locations exposed to oil, steam, or sulfuric gas.
- Use the transportation handles of the outdoor unit to transport the unit. If the unit is carried from the bottom, hands or fingers may be pinched.

(mm)

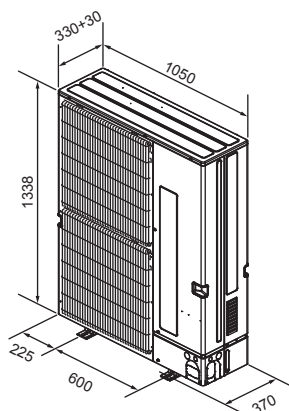


Fig. 2-1

Table 2

Connectable indoor units quantities	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Connectable indoor units quantities via Branch Box	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Table 3 PWFY unit specifications

Model		PWFY-P100VM-E-AU
Temp. range of Heating	Outdoor temp.	-15 to 21°C (DB), -15 to 15°C (WB)
	Inlet Water temp.	10 to 45°C
Temp. range of Cooling	Outdoor temp.	-
	Inlet Water temp.	-

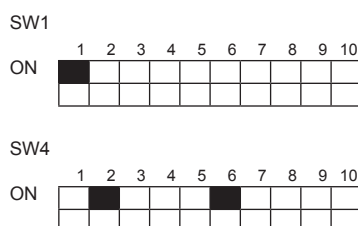


Fig. 2-2

2.3. Outline dimensions (Outdoor unit) (Fig. 2-1)

Constraints on indoor unit installation

You should note that indoor units that can be connected to this outdoor unit are the following models.

- Indoor units with model numbers 15-140 can be connected.
- When using Branch box, Indoor units with model numbers 15-100 can be connected.

Refer to the table 1 below for possible room, indoor unit combinations.

Verification

The rated capacity should be determined by observing the table below. The unit's quantities are limited as shown in the following table 2. For the next step, make sure that the total rated capacity selected will stay in a range of 50% – 130% of the outdoor unit capacity.

- PUMY-P112 6.3 – 16.2 kW
- PUMY-P125 7.1 – 18.2 kW
- PUMY-P140 8.0 – 20.2 kW

Table 1-1 (P*FY series (For Building Application indoor unit))

Indoor unit type	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Rated capacity (Cooling) (kW)	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0

Table 1-2 (M*Z series)

Indoor unit type	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Rated capacity (Cooling) (kW)	1.5	2.0	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0	6.0	7.1	8.0

Combinations in which the total capacity of indoor units exceeds the capacity of the outdoor unit will reduce the cooling capacity of each indoor unit below their rated cooling capacity. Thus, combine indoor units with an outdoor unit within the outdoor unit's capacity, if possible.

* When all the indoor units are 1.7 kW models, 12 indoor units can be connected to 1 outdoor unit.

2.4. Connecting a PWFY Unit

When using a PWFY unit as an indoor unit, be aware of the following points because the PWFY unit is different from other indoor units.

2.4.1. Connection restrictions

- Only 1 PWFY-P100VM-E-AU can be connected. PWFY-P200VM-E-AU and PWFY-P100VM-E-BU cannot be connected.
- The PWFY unit cannot be the only unit connected to an outdoor unit. Select an outdoor unit so that the total rated capacity of the indoor units, excluding the PWFY unit, is 50–100% of the outdoor unit capacity.

Limits for the total rated capacity of the indoor units when connecting a PWFY unit

- PUMY-P112 (1 PWFY unit + Non-PWFY units [6.3 – 12.5 kW])
- PUMY-P125 (1 PWFY unit + Non-PWFY units [7.1 – 14.0 kW])
- PUMY-P140 (1 PWFY unit + Non-PWFY units [8.0 – 15.5 kW])

2.4.2. Indoor unit specifications

When connecting a PWFY unit to a PUMY unit, the following specifications will change.

- The PWFY unit can operate only in heating mode. The PWFY unit cannot operate in cooling mode. However, the indoor units other than the PWFY unit can operate in cooling mode.
- The other indoor units cannot operate at the same time as the PWFY unit.
- The operation of the PWFY unit has priority. When the PWFY unit is in the operation mode, the other indoor units will stop.
- The temperature setting of the remote controller is the target value for the outlet water temperature.

2.4.3. Switch settings (Fig. 2-2)

When connecting a PWFY unit to a PUMY unit, set DIP switches SW1-1, SW4-2, and SW4-6 of the PWFY unit to ON.

2.4.4. Test run

If the test run is carried out using the outdoor unit switches, the PWFY unit will not operate. Carry out the test run using the PWFY unit switches or the remote controller.

For information about carrying out the test run, refer to the data book or the service manual for the PWFY unit.

2.4.5. Refrigerant collecting (Pump down)

Step ① in the pump down procedure instructs the user to "operate all indoor units in cooling mode". However, the PWFY unit will not operate in cooling mode. Operate all of the indoor units, excluding the PWFY unit, in cooling mode.

2. Installation location

2.5. Connecting a Cylinder (EHST20C) or Hydrobox (EHSC) unit

When connecting a Cylinder or Hydrobox unit, be aware of the following points because the Cylinder and Hydrobox unit are different from other indoor units.

2.5.1. Connection restrictions

- Only 1 Cylinder (EHST20C) or 1 Hydrobox (EHSC) unit can be connected.
(EHST20C-MEC, EHST20D series, EHPT20X series, EHSD series, EHSC-MEC, ERSD series, ERSC series and EHPX series cannot be connected.)
- When connecting Ecodan systems, use a PAC-MK31/51BC(B) branch box.
- PWFY units cannot be connected at the same time as a Cylinder or Hydrobox unit.
- ATA indoor units with a total rated capacity of 50% – 130% of the outdoor unit capacity and 1 Cylinder or 1 Hydrobox unit can be connected.
 - PUMY-P112 1 Cylinder or 1 Hydrobox + ATA indoor units [6.3 – 16.2 kW]
 - PUMY-P125 1 Cylinder or 1 Hydrobox + ATA indoor units [7.1 – 18.2 kW]
 - PUMY-P140 1 Cylinder or 1 Hydrobox + ATA indoor units [8.0 – 20.2 kW]

2.5.2. Indoor unit specifications

When connecting a Cylinder or a Hydrobox unit, the following specifications will change.

- The Cylinder or Hydrobox unit cannot operate in cooling mode.
- Only the DHW operation of the Cylinder or Hydrobox unit and the heating mode of the ATA indoor units can operate at the same time. (Including the Cylinder or Hydrobox unit, the maximum total capacity of the units that can operate at the same time is 100% of the outdoor unit capacity.)
- The operation mode of the Cylinder or Hydrobox unit always has priority.
- The DHW operation eco mode cannot be used.
- Maximum flow temperature is 55°C. (Dip SW1-2 on the Cylinder or Hydrobox unit must be changed to OFF.)
- Energy monitoring can be used only when an external power meter is connected.
- Multiple outdoor units cannot be controlled.
- A Cylinder or Hydrobox unit cannot be connected to an M-NET remote controller and a centralized controller.
- Boiler interlock can be used only when switching to the outside air temperature.

2.5.3. Switch settings

When connecting a Cylinder or Hydrobox unit to a PUMY unit, set the DIP switch SW1-2 on Cylinder or Hydrobox unit to OFF.

2.5.4. Test run

Perform the test run for the Cylinder or Hydrobox unit from the indoor unit.

(For details about the test run, refer to the installation manual for the Cylinder or Hydrobox unit.)

2.5.5. Refrigerant collecting (Pump down)

Perform the procedures in 7.3.

2.6. Connecting a cooling-only indoor unit

If a system includes one or more cooling-only indoor units, set the entire system as a cooling system.

Set the units as indicated in table 4.

Table 4 Cooling-only setting procedure

Unit		Setting
Outdoor unit	PUMY-P-V/YKM(E)2	DIP switch SW6-2 on multi-controller circuit board: ON
Branch box	PAC-MK-BC(B)	DIP switch SW4-5 on branch box controller circuit board: ON
Indoor unit	CITY MULTI Series	DIP switch SW3-1 on indoor unit controller circuit board: ON
	M, S, P Series	Setting is not necessary.

2. Installation location

2.7. Ventilation and service space

2.7.1. When installing a single outdoor unit

Minimum dimensions are as follows, except for Max., meaning Maximum dimensions, indicated.

Refer to the figures for each case.

- ① Obstacles at rear only (Fig. 2-3)
- ② Obstacles at rear and above only (Fig. 2-4)
 - Do not install the optional air outlet guides for upward airflow.
- ③ Obstacles at rear and sides only (Fig. 2-5)
- ④ Obstacles at front only (Fig. 2-6)
 - When using an optional air outlet guide, the clearance is 500 mm or more.
- ⑤ Obstacles at front and rear only (Fig. 2-7)
 - When using an optional air outlet guide, the clearance is 500 mm or more.
- ⑥ Obstacles at rear, sides, and above only (Fig. 2-8)
 - Do not install the optional air outlet guides for upward airflow.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

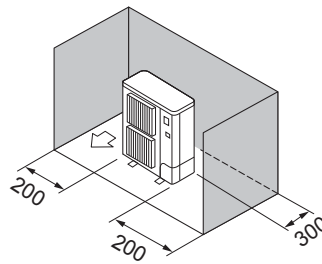


Fig. 2-5




Fig. 2-6

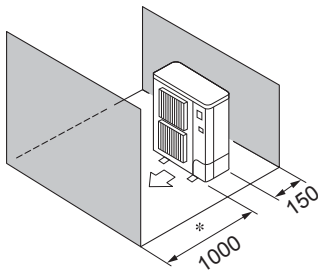


Fig. 2-7

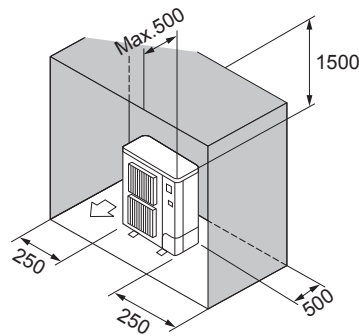


Fig. 2-8




Fig. 2-9

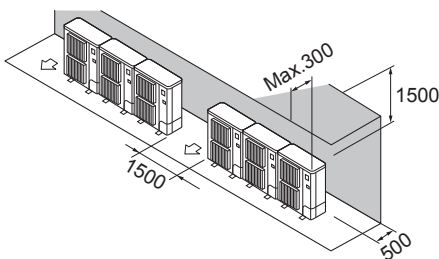


Fig. 2-10




Fig. 2-11

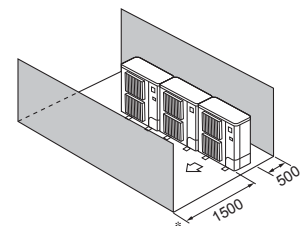


Fig. 2-12

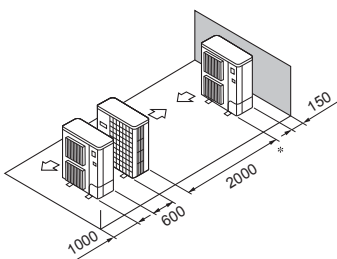


Fig. 2-13

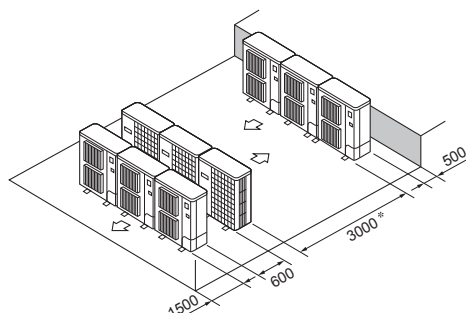


Fig. 2-14

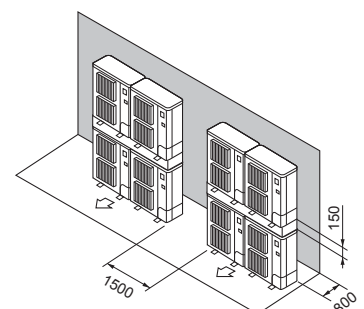


Fig. 2-15

2.7.2. When installing multiple outdoor units

Leave 25 mm space or more between the units.

- ① Obstacles at rear only (Fig. 2-9)
- ② Obstacles at rear and above only (Fig. 2-10)
 - No more than three units must be installed side by side. In addition, leave space as shown.
 - Do not install the optional air outlet guides for upward airflow.
- ③ Obstacles at front only (Fig. 2-11)
 - When using an optional air outlet guide, the clearance is 1000 mm or more.
- ④ Obstacles at front and rear only (Fig. 2-12)
 - When using an optional air outlet guide, the clearance is 1000 mm or more.
- ⑤ Single parallel unit arrangement (Fig. 2-13)
 - When using an optional air outlet guide installed for upward airflow, the clearance is 1000 mm or more.
- ⑥ Multiple parallel unit arrangement (Fig. 2-14)
 - When using an optional air outlet guide installed for upward airflow, the clearance is 1500 mm or more.
- ⑦ Stacked unit arrangement (Fig. 2-15)
 - The units can be stacked up to two units high.
 - No more than two stacked units must be installed side by side. In addition, leave space as shown.

2. Installation location

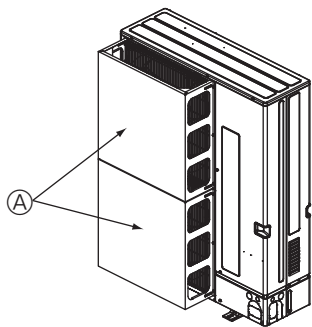


Fig. 2-16

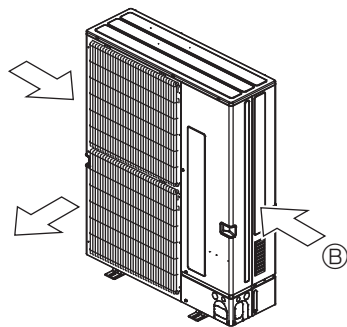


Fig. 2-17

2.7.3. Windy location installation

When installing the outdoor unit on a rooftop or other location unprotected from the wind, situate the air outlet of the unit so that it is not directly exposed to strong winds. Strong wind entering the air outlet may impede the normal airflow and a malfunction may result.

The following shows two examples of precautions against strong winds.

- ① Install an optional air guide if the unit is installed in a location where strong winds from a typhoon, etc. may directly enter the air outlet. (Fig. 2-16)

Ⓐ Air guide

- ② Position the unit so that the air outlet blows perpendicularly to the seasonal wind direction, if possible. (Fig. 2-17)

Ⓔ Wind direction

3. Installing the outdoor unit

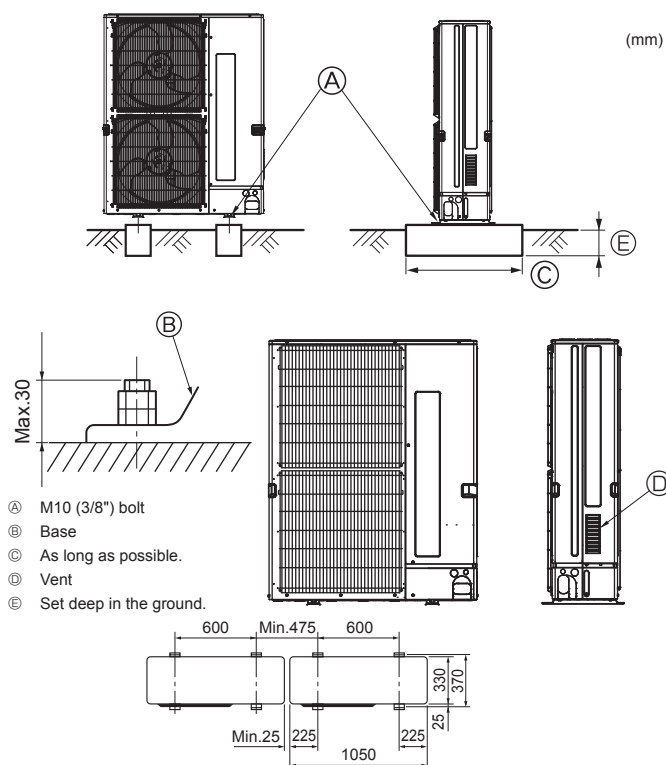


Fig. 3-1

- Be sure to install the unit in a sturdy, level surface to prevent rattling noises during operation. (Fig. 3-1)

<Foundation specifications>

Foundation bolt	M10 (3/8")
Thickness of concrete	120 mm
Length of bolt	70 mm
Weight-bearing capacity	320 kg

- Make sure that the length of the foundation bolt is within 30 mm of the bottom surface of the base.
- Secure the base of the unit firmly with four-M10 foundation bolts in sturdy locations.

Installing the outdoor unit

- Do not block the vent. If the vent is blocked, operation will be hindered and breakdown may result.
- In addition to the unit base, use the installation holes on the back of the unit to attach wires, etc., if necessary to install the unit. Use self-tapping screws (ø5 × 15 mm or less) and install on site.

⚠ Warning:

- The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight. If the unit is mounted on an unstable structure, it may fall down and cause damage or injuries.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.

4. Installing the refrigerant piping

4.1. Precautions for devices that use R410A refrigerant

- Refer to page 3 for precautions not included below on using air conditioners with R410A refrigerant.
- Use ester oil, ether oil, alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections.
- Use C1220 copper phosphorus, for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Use refrigerant pipes with the thicknesses specified in the table to the below. Make sure the insides of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust.

⚠ Warning:

When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only the specified refrigerant (R410A) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines.

If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion and other hazards. The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.

ø6.35, ø9.52, ø12.7	Thickness 0.8 mm
ø15.88	Thickness 1.0 mm

- Do not use pipes thinner than those specified above.
- The thicknesses listed in the table above are based on Japanese standards. Use pipes with a maximum working pressure of 4.15 MPa [601 PSIG] or higher according to local standards.

4. Installing the refrigerant piping

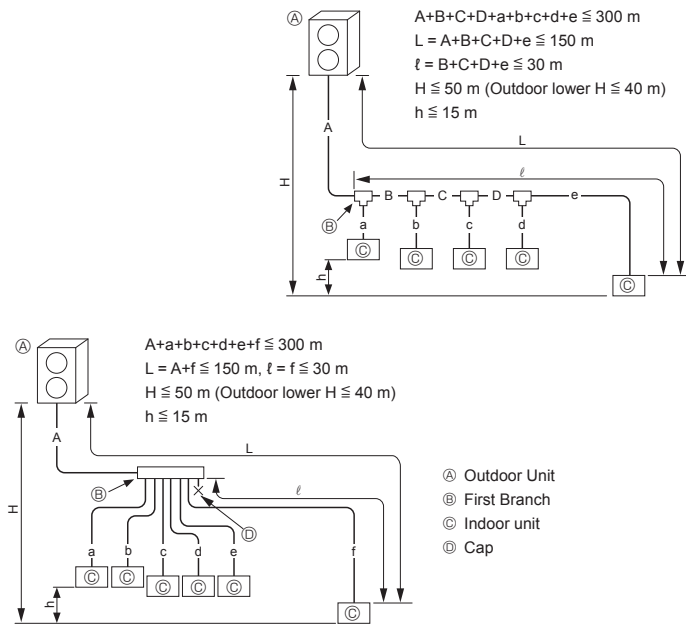


Fig. 4-1

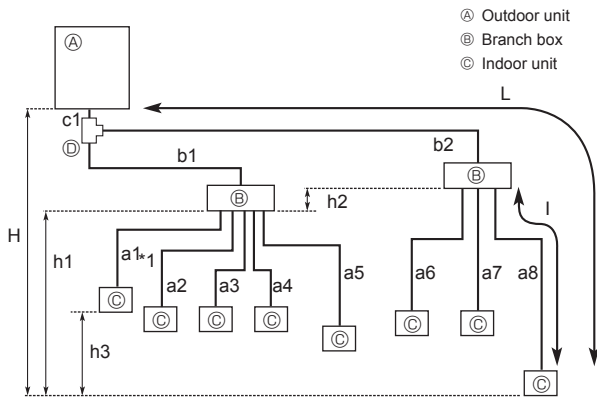


Fig. 4-2

Permissible length (one-way)	Total piping length	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	Farthest piping length (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m}$ ($b2 \leq 55 \text{ m}$, $a8 \leq 25 \text{ m}$)
	Piping length between outdoor unit and branch boxes	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	Farthest branch box from the first joint (b2)	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Farthest piping length after branch box (l)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Total piping length between branch boxes and indoor units	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
Permissible height difference (one-way)	In indoor/outdoor section (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (In case of outdoor unit is set higher than indoor unit) $H \leq 40 \text{ m}$ (In case of outdoor unit is set lower than indoor unit)
	In branch box/indoor unit section (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	In each branch unit (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	In each indoor unit (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Number of bends		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Branch box should be placed within the level between the outdoor unit and indoor units.

4.2. Pipe length and height difference

4.2.1. Connection without Branch Box (Fig. 4-1)

A	(mm)	
	(A) Liquid pipe	(B) Gas pipe
PUMY-P112-140	$\phi 9.52$	$\phi 15.88$

B, C, D	(mm)	
(C) Total capacity of indoor units	(A) Liquid pipe	(B) Gas pipe
	$\phi 9.52$	$\phi 15.88$

a, b, c, d, e, f	(mm)	
(D) Model number	(A) Liquid pipe	(B) Gas pipe
15, 20, 25, 32, 40, 50	$\phi 6.35$	$\phi 12.7$
63, 80, 100, 125, 140	$\phi 9.52$	$\phi 15.88$

(E) Branch kit model
CMY-Y62-G-E

(F) 4-Branching header	(G) 8-Branching header
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E

* When connecting the CONNECTION KIT (PAC-LV11M-J) and an M-series indoor unit, refer to the installation manual for the CONNECTION KIT when selecting the pipe size and piping length.

4.2.2. Connection with Branch Box (Fig. 4-2)


Flared connections

- This unit has flared connections on each indoor unit and branch box and outdoor unit sides.
- Remove the valve cover of the outdoor unit, then connect the pipe.
- Refrigerant pipes are used to connect the branch box and outdoor unit.

4. Installing the refrigerant piping

■ In case of using 1-branch box

Flare connection employed. (No. brazing)

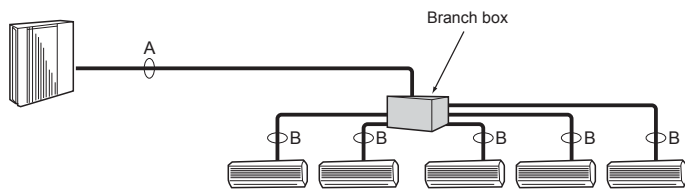

■ In case of using 2-branch boxes

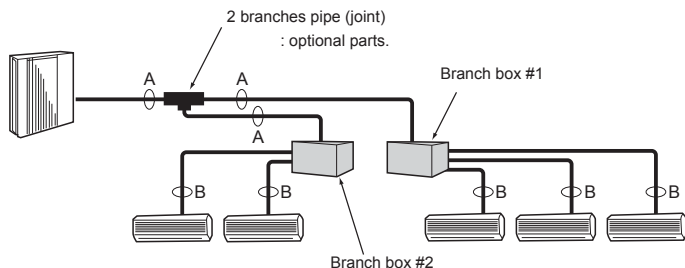


Fig. 4-3

(1) Valve size for outdoor unit

For liquid	ø9.52 mm
For gas	ø15.88 mm

(2) Valve size for branch box

UNIT	Valve size for branch box	
	Pipe	Valve size (mm)
A UNIT	Liquid pipe	ø6.35 mm
	Gas pipe	ø9.52 mm
B UNIT	Liquid pipe	ø6.35 mm
	Gas pipe	ø9.52 mm
C UNIT	Liquid pipe	ø6.35 mm
	Gas pipe	ø9.52 mm
D UNIT	Liquid pipe	ø6.35 mm
	Gas pipe	ø9.52 mm
E UNIT	Liquid pipe	ø6.35 mm
	Gas pipe	ø12.7 mm

* 3-branch type : only A, B, C unit




Fig. 4-4

Conversion formula

1/4 F	ø6.35
3/8 F	ø9.52
1/2 F	ø12.7
5/8 F	ø15.88
3/4 F	ø19.05

4.3. Selecting pipe size

4.3.1. Connection without Branch Box

		Indoor unit		Outdoor unit
		15-50	63-140	112-140
Gas side	Pipe size (mm)	ø12.7	ø15.88	ø15.88
Liquid side	Pipe size (mm)	ø6.35	ø9.52	ø9.52

4.3.2. Connection with Branch Box (Fig. 4-3)

	A	B
Liquid (mm)	ø9.52	The piping connection size differs according to the type and capacity of indoor units. Match the piping connection size of branch box with indoor unit. If the piping connection size of branch box does not match the piping connection size of indoor unit, use optional different-diameter (deformed) joints to the branch box side. (Connect deformed joint directly to the branch box side.)
Gas (mm)	ø15.88	

Different-diameter joint (optional parts) (Fig. 4-4)

Model name	Connected pipes diameter	Diameter A	Diameter B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9.52 → ø12.7	ø9.52	ø12.7
MAC-A455JP	ø12.7 → ø9.52	ø12.7	ø9.52
MAC-A456JP	ø12.7 → ø15.88	ø12.7	ø15.88
PAC-493PI	ø6.35 → ø9.52	ø6.35	ø9.52
PAC-SG76RJ-E	ø9.52 → ø15.88	ø9.52	ø15.88

Piping preparation

① Table below shows the specifications of pipes commercially available.

Outside diameter	Insulation thickness	Insulation material
mm	mm	
6.35	8	Heat resisting foam plastic 0.045 specific gravity
9.52	8	
12.7	8	
15.88	8	

② Ensure that the 2 refrigerant pipes are insulated to prevent condensation.

③ Refrigerant pipe bending radius must be 100 mm or more.

⚠ Caution:

Be sure to use the insulation of specified thickness. Excessive thickness may cause incorrect installation of the indoor unit and branch box, and lack of thickness may cause dew dripage.

2-branch pipe (Joint) : Optional parts (According to the connection method, you can choose the favorite one.)

Model name	Connection method
MSDD-50AR-E	flare
MSDD-50BR-E	brazing

■ Installation procedure (2 branches pipe (Joint))

Refer to the installation manuals of MSDD-50AR-E and MSDD-50BR-E.

■ Pipe size (Outdoor unit-Branch box)

Pipe size (ømm)	Liquid	Gas
	ø9.52	ø15.88

The lineup of a connectable indoor unit depends on a district/areas/country.

■ Pipe size (Branch box-Indoor unit) *Case of M series or S series Indoor unit

Indoor unit type	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Pipe size (ømm)	Liquid	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø6.35	ø9.52	ø9.52
	Gas	ø9.52	ø9.52	ø9.52	ø9.52	ø9.52	ø9.52	ø12.7	ø15.88	ø15.88	ø15.88


■ Pipe size (Branch box-Indoor unit) *Case of P series indoor unit

Indoor unit type	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Pipe size (ømm)	Liquid	ø6.35	ø6.35	ø9.52	ø9.52	ø9.52
	Gas	ø12.7	ø12.7	ø15.88	ø15.88	ø15.88

*1 When using 35, 50 type indoor unit of P series, use the flare nut attached to the indoor unit.

Do not use the flare nut in the indoor unit accessory. If it is used, a gas leakage or even a pipe extraction may occur.

4. Installing the refrigerant piping

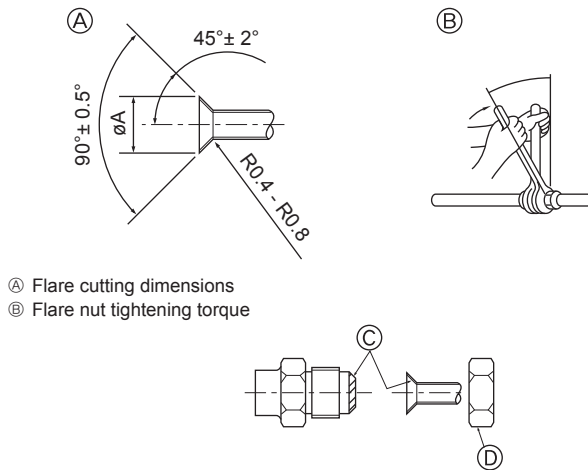

Ⓐ Flare cutting dimensions
Ⓑ Flare nut tightening torque

Fig. 4-5

Ⓐ (Fig. 4-5)

Copper pipe O.D. (mm)	Flare dimensions øA dimensions (mm)
ø6.35	8.7 - 9.1
ø9.52	12.8 - 13.2
ø12.7	16.2 - 16.6
ø15.88	19.3 - 19.7

Ⓑ (Fig. 4-5)

Copper pipe O.D. (mm)	Flare nut O.D. (mm)	Tightening torque (N·m)
ø6.35	17	14 - 18
ø6.35	22	34 - 42
ø9.52	22	34 - 42
ø12.7	26	49 - 61
ø12.7	29	68 - 82
ø15.88	29	68 - 82
ø15.88	36	100 - 120


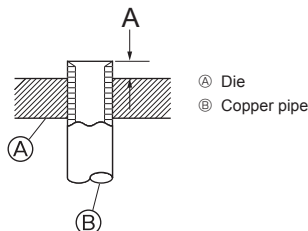


Fig. 4-6

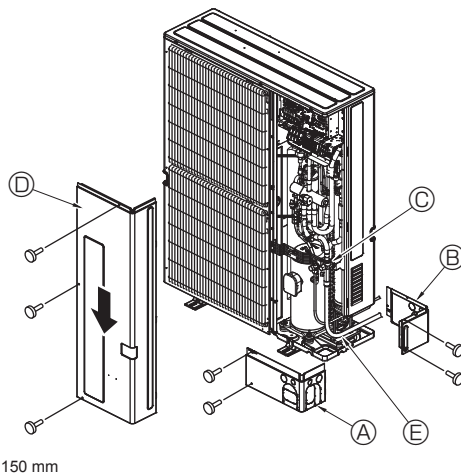

Ⓐ Front piping cover
Ⓑ Piping cover
Ⓒ Stop valve
Ⓓ Service panel
Ⓔ Bend radius : 100 mm - 150 mm

Fig. 4-7

4.4. Connecting pipes (Fig. 4-5)

Fig. 4-1 is a sample of piping system.

- Conduct sufficient anti-condensation and insulation work to prevent water dripping from the refrigerant piping. (liquid pipe/gas pipe)
- Increase insulation depending on the environment where the refrigerant piping is installed, or condensation may occur on the surface of the insulation material. (Insulation material Heat-resistant temperature: 120 °C, Thickness: 15 mm or more)
 - * When the refrigerant piping is used in locations subject to high temperature and humidity such as in the attic, further addition of insulation may be required.
- To insulate the refrigerant piping, apply heat-resistant polyethylene foam between the indoor unit and insulation material as well as to the net between the insulation material filling all gaps. (Condensation forming on the piping may result in condensation in the room or burns when contacting the piping.)
- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).
- Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening flare nut. Ⓐ
- Use two wrenches to tighten piping connections. Ⓑ
- Use leak detector or soapy water to check for gas leaks after connections are completed.
- Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface. Ⓒ
- Use the flare nuts for the following pipe size. Ⓓ
- When bending the pipes, be careful not to break them. Bend radius of 100 mm to 150 mm is sufficient.
- Make sure the pipes do not contact the compressor. Abnormal noise or vibration may result.

① Pipes must be connected starting from the indoor unit.

Flare nuts must be tightened with a torque wrench.

② Flare the liquid pipes and gas pipes and apply a thin layer of refrigeration oil (Applied on site).

• When usual pipe sealing is used, refer to Table 3 for flaring of R410A refrigerant pipes.

The size adjustment gauge can be used to confirm A measurements.

⚠ Warning:

When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting the compressor.

* To connect the CONNECTION KIT (PAC-LV11M-J), refer to the installation manual for the CONNECTION KIT.

Table 3 (Fig. 4-6)

Copper pipe O.D. (mm)	A (mm)	
	Flare tool for R410A	Flare tool for R22-R407C
	Clutch type	
ø6.35	0 - 0.5	1.0 - 1.5
ø9.52	0 - 0.5	1.0 - 1.5
ø12.7	0 - 0.5	1.0 - 1.5
ø15.88	0 - 0.5	1.0 - 1.5
ø19.05	0 - 0.5	1.0 - 1.5

4.5. Refrigerant piping (Fig. 4-7)

Remove the service panel Ⓓ (three screws) and the front piping cover Ⓐ (two screws) and rear piping cover Ⓑ (two screws).

- ① Perform refrigerant piping connections for the indoor/outdoor unit when the outdoor unit's stop valve is completely closed.
- ② Vacuum-purge air from the indoor unit and the connection piping.
- ③ After connecting the refrigerant pipes, check the connected pipes and the indoor unit for gas leaks. (Refer to 4.6. Refrigerant pipe airtight testing method)
- ④ Vacuumize the refrigerant lines through the service port of the liquid and gas stop valves. And then open the stop valves completely (for both the liquid and gas stop valves). This will completely connect the refrigerant lines of the indoor and outdoor units.
 - If the stop valves are left closed and the unit is operated, the compressor and control valves will be damaged.
 - Use a leak detector or soapy water to check for gas leaks at the pipe connection sections of the outdoor unit.
 - Do not use the refrigerant from the unit to purge air from the refrigerant lines.
 - After the valve work is completed, tighten the valve caps to the correct torque: 20 to 25 N·m (200 to 250 kgf·cm). Failure to replace and tighten the caps may result in refrigerant leakage. In addition, do not damage the insides of the valve caps as they act as a seal to prevent refrigerant leakage.
- ⑤ Use sealant to seal the ends of the thermal insulation around the pipe connection sections to prevent water from entering the thermal insulation.

4. Installing the refrigerant piping

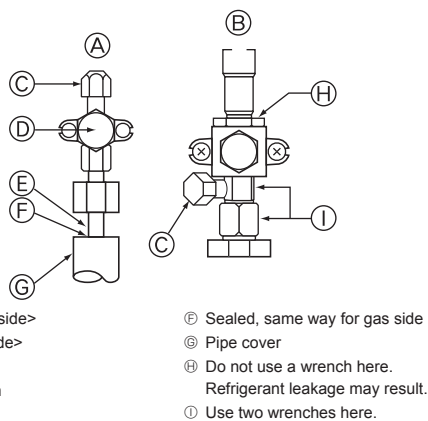


Fig. 4-8

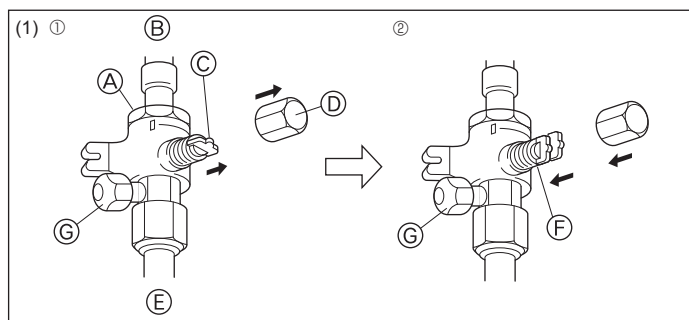


Fig. 4-9

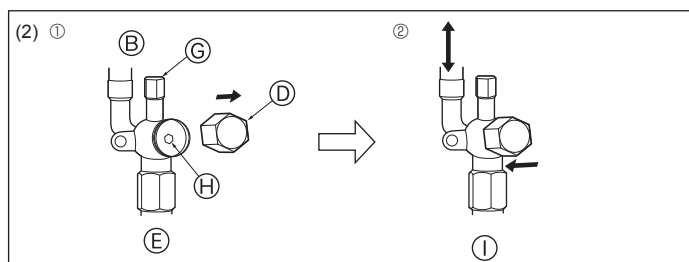


Fig. 4-10

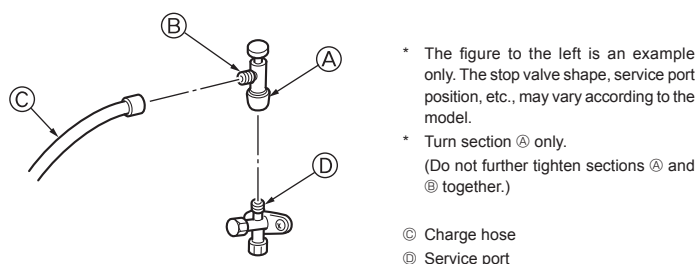


Fig. 4-11

4.6. Refrigerant pipe airtight testing method

(1) Connect the testing tools.

- Make sure the stop valves (A) (B) are closed and do not open them.
- Add pressure to the refrigerant lines through the service port (C) of the liquid stop valve (A) and the gas stop valve (B).

(2) Do not add pressure to the specified pressure all at once; add pressure little by little.

- ① Pressurize to 0.5 MPa (5 kgf/cm²G), wait five minutes, and make sure the pressure does not decrease.
- ② Pressurize to 1.5 MPa (15 kgf/cm²G), wait five minutes, and make sure the pressure does not decrease.
- ③ Pressurize to 4.15 MPa (41.5 kgf/cm²G) and measure the surrounding temperature and refrigerant pressure.

(3) If the specified pressure holds for about one day and does not decrease, the pipes have passed the test and there are no leaks.

- If the surrounding temperature changes by 1°C, the pressure will change by about 0.01 MPa (0.1 kgf/cm²G). Make the necessary corrections.

(4) If the pressure decreases in steps (2) or (3), there is a gas leak. Look for the source of the gas leak.

4.7. Stop valve opening method

(1) Gas side (Fig. 4-9)

- ① Remove the cap, pull the handle toward you and rotate 1/4 turn in a counterclockwise direction to open.
- ② Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate the cap back to its original position.

(2) Liquid side (Fig. 4-10)

- ① Remove the cap and turn the valve rod counterclockwise as far as it will go with the use of a 4 mm hexagonal wrench. Stop turning when it hits the stopper. (ø6.35: Approximately 4.5 revolutions) (ø9.52: Approximately 10 revolutions)
- ② Make sure that the stop valve is open completely, push in the handle and rotate the cap back to its original position.

- (A) Valve
- (B) Unit side
- (C) Handle
- (D) Cap
- (E) Local pipe side
- (F) Open position side
- (G) Service port
- (H) Wrench hole
- (I) Refrigerant flow direction

Refrigerant pipes are protectively wrapped

- The pipes can be protectively wrapped up to a diameter of ø90 before or after connecting the pipes. Cut out the knockout in the pipe cover following the groove and wrap the pipes.

Pipe inlet gap

- Use putty or sealant to seal the pipe inlet around the pipes so that no gaps remain. (If the gaps are not closed, noise may be emitted or water and dust will enter the unit and breakdown may result.)

Precautions when using the charge valve (Fig. 4-11)

Do not tighten the service port too much when installing it, otherwise, the valve core could be deformed and become loose, causing a gas leak.

After positioning section (B) in the desired direction, turn section (A) only and tighten it. Do not further tighten sections (A) and (B) together after tightening section (A).

4. Installing the refrigerant piping

4.8. Additional refrigerant charge

Additional refrigerant charge

Refrigerant for the extended piping is not included in the outdoor unit when the unit is shipped from the factory. Therefore, charge each refrigerant piping system with additional refrigerant at the installation site. In addition, in order to carry out service, enter the size and length of each liquid pipe and additional refrigerant charge amounts in the spaces provided on the "Refrigerant amount" plate on the outdoor unit.

Calculation of additional refrigerant charge

- Calculate the additional charge using the liquid pipe size and length of the extended piping and total capacity of connected indoor units.
- In the calculation, use 11.2 kW for the capacity of the Cylinder or Hydrobox unit.
- Calculate the additional refrigerant charge using the procedure shown to the right, and charge with the additional refrigerant.
- For amounts less than 0.1 kg, round up the calculated additional refrigerant charge.
(For example, if the calculated charge is 6.01 kg, round up the charge to 6.1 kg.)

<Additional Charge>

Calculation of refrigerant charge

Pipe size Liquid pipe ø6.35 (m) × 19.0 (g/m)	+	Pipe size Liquid pipe ø9.52 (m) × 50.0 (g/m)	+	Total capacity of connected indoor units ~ 8.0 kW 8.1 ~ 16.0 kW 16.1 kW ~	Amount for the indoor units 1.5 kg 2.5 kg 3.0 kg
---	---	---	---	---	--

Included refrigerant amount when shipped from the factory

Included refrigerant amount
4.8 kg

<Example>

Outdoor model : P125

Indoor 1 : P63 (7.1 kW) A : ø9.52 30 m a : ø9.52 15 m
2 : P40 (4.5 kW) b : ø6.35 10 m
3 : P25 (2.8 kW) c : ø6.35 10 m
4 : P20 (2.2 kW) d : ø6.35 20 m

At the conditions
below:

The total length of each liquid line is as follows:

ø9.52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6.35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

The total capacity of connected indoor unit is as follows:

7.1 + 4.5 + 2.8 + 2.2 = 16.6

<Calculation example>

Additional refrigerant charge

$$40 \times \frac{19.0}{1000} + 45 \times \frac{50.0}{1000} + 3.0 = 6.1 \text{ kg (rounded up)}$$

5. Drainage piping work

Outdoor unit drainage pipe connection

When drain piping is necessary, use the drain socket or the drain pan (option).

	P112-140
Drain socket	PAC-SG61DS-E
Drain pan	PAC-SH97DP-E


6. Electrical work

6.1. Caution


- Follow ordinance of your governmental organization for technical standard related to electrical equipment, wiring regulations and guidance of each electric power company.
- Wiring for control (hereinafter referred to as transmission line) shall be (5 cm or more) apart from power source wiring so that it is not influenced by electric noise from power source wiring. (Do not insert transmission line and power source wire in the same conduit.)
- Be sure to provide designated grounding work to outdoor unit.
- Give some allowance to wiring for electrical part box of indoor and outdoor units, because the box is sometimes removed at the time of service work.
- Never connect the main power source to terminal block of transmission line. If connected, electrical parts will be burnt out.
- Use 2-core shield cable for transmission line. If transmission lines of different systems are wired with the same multiplecore cable, the resultant poor transmitting and receiving will cause erroneous operations.
- Only the transmission line specified should be connected to the terminal block for outdoor unit transmission.
(Transmission line to be connected with indoor unit : Terminal block TB3 for transmission line, Other : Terminal block TB7 for centralized control)
Erroneous connection does not allow the system to operate.
- In case to connect with the upper class controller or to conduct group operation in different refrigerant systems, the control line for transmission is required between the outdoor units each other.
Connect this control line between the terminal blocks for centralized control. (2-wire line with no polarity)
When conducting group operation in different refrigerant systems without connecting to the upper class controller, replace the insertion of the short circuit connector from CN41 of one outdoor unit to CN40.
- Group is set by operating the remote controller.
- When connecting the CONNECTION KIT (PAC-LV11M-J) and an M-series indoor unit, refer to the installation manual for the CONNECTION KIT.
- When connecting a branch box, be sure to turn on the indoor units and the branch box before turning on the outdoor unit.

6. Electrical work

<PUMY-P-VKM>

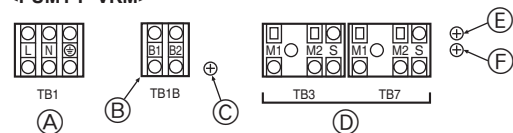

<PUMY-P-YKM>

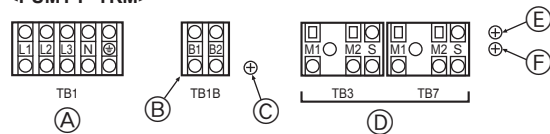

- (A) Power source
 (B) Power supply for branch box
 (C) Screw on the electrical component box
 (D) Transmission line
 (E) Screw on the electrical component box
 (F) Screw on the electrical component box

Fig. 6-1

6.2. Control box and connecting position of wiring (Fig. 6-1)

- Connect the indoor unit transmission line to transmission terminal block (TB3), or connect the wiring between outdoor units or the wiring with the centralized control system to the centralized control terminal block (TB7).
When using shielded wiring, connect shield ground of the line between outdoor units and the centralized control system transmission line to the shield (S) terminal of the centralized control terminal block (TB7) shield (S) terminal. In addition, in the case of outdoor units whose power supply connector CN41 has been replaced by CN40, the shield terminal (S) of terminal block (TB7) of the centralized control system should also be connected to the screw (E or F) using attached lead wire.
- The terminal bed (TB1B) is for supplying power to the branch box (220 ~ 240 VAC, max 6 A).

⚠ Caution:

Never connect the transmission line for the indoor unit or the centralized control system transmission line to this terminal bed (TB1B). If the transmission lines are connected, the indoor unit terminal block or centralized control terminal block could be damaged.

6.3. Wiring transmission cables

① Types of control cables

1. Wiring transmission cables

- Types of transmission cables: Shielding wire CVVS, CPEVS or MVVS
- Cable diameter: More than 1.25 mm²
- Maximum wiring length: Within 200 m

2. M-NET Remote control cables

Kind of remote control cable	Shielding wire CVVS, CPEVS or MVVS
Cable diameter	0.5 to 1.25 mm ²
Remarks	When 10 m is exceeded, use cable with the same specifications as transmission line wiring cables.

3. MA Remote control cables

Kind of remote control cable	Sheathed 2-core cable (unshielded) CVV
Cable diameter	0.3 to 1.25 mm ² (0.75 to 1.25 mm ²)*
Remarks	Within 200 m

* Connected with simple remote controller.

② Wiring examples

- Controller name, symbol and allowable number of controllers.

Name	Symbol	Allowable number of controllers
Outdoor unit controller	OC	—
Indoor unit controller	IC	PUMY-P112 1 to 10 units per 1 OC
		PUMY-P125 1 to 12 units per 1 OC
		PUMY-P140 1 to 12 units per 1 OC
Remote controller	RC	RC (M-NET) Maximum of 12 controllers for 1 OC
		MA Maximum of 2 per group

Example of a group operation system with multiple outdoor units (Shielding wires and address setting are necessary.)

<Examples of Transmission Cable Wiring: When Not Using a Branch Box>

■ M-NET Remote Controller (Fig. 6-2)

■ MA Remote Controller (Fig. 6-3)

<Wiring Method and Address Settings>

- Always use shielded wire when making connections between the outdoor unit (OC) and the indoor unit (IC), as well for all OC-OC, and IC-IC wiring intervals.
- Use feed wiring to connect terminals M1 and M2 and the ground terminal on the transmission cable terminal block (TB3) of each outdoor unit (OC) to terminals M1, M2 and terminal S on the transmission cable terminal block of the indoor unit (IC).
- Connect terminals 1 (M1) and 2 (M2) on the transmission cable terminal block of the indoor unit (IC) that has the most recent address within the same group to the terminal block on the remote controller (RC).
- Connect together terminals M1, M2 and terminal S on the terminal block for centralized control (TB7) for the outdoor unit (OC).
- The jumper connector CN41 on the control panel does not change.
- Connect shield ground of the indoor units transmission line to the shield (S) terminal of (TB3) and also connect (S) terminal to the screw (E or F) using attached lead wire.
Connect shield ground of the line between outdoor units and the centralized control system transmission line to the shield (S) terminal of (TB7).
- Set the address setting switch as follows.

Unit	Range	Setting Method
IC (Main)	01 to 50	Use the most recent address within the same group of indoor units
IC (Sub)	01 to 50	Use an address, other than that of the IC (Main) from among the units within the same group of indoor units. This must be in sequence with the IC (Main)
Outdoor Unit	51 to 100	Use the most recent address of all the indoor units plus 50 * The address automatically becomes "100" if it is set as "01 - 50".
M-NET R/C (Main)	101 to 150	Set at an IC (Main) address within the same group plus 100
M-NET R/C (Sub)	151 to 200	Set at an IC (Main) address within the same group plus 150
MA R/C	—	Unnecessary address setting (Necessary main/sub setting)

- The group setting operations among the multiple indoor units is done by the remote controller (RC) after the electrical power has been turned on.

i. When connecting a PWFY unit

- Do not perform the group settings for the PWFY unit and the indoor units.
- The PWFY unit and a Lossnay unit cannot be set to operate at the same time.
- Use a WMA remote controller for the PWFY unit.

For details, refer to the installation manual for the PWFY unit.

j. When connecting a Cylinder or Hydrobox unit

- Do not perform the group settings for the Cylinder or Hydrobox unit and the other indoor units.

6. Electrical work

<Permissible Lengths>

① M-NET Remote controller

- Max length via outdoor units: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ and $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ and $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1.25 mm² or more)
 - Max transmission cable length: L_1 and $L_3 + L_4$ and $L_3 + L_5$ and L_6 and $L_2 + L_6$ and $L_7 \leq 200$ m (1.25 mm² or more)
 - Remote controller cable length: $l_1, l_2, l_2 + l_3, l_4 \leq 10$ m (0.5 to 1.25 mm²)
- If the length exceeds 10 m, use a 1.25 mm² shielded wire. The length of this section (L_8) should be included in the calculation of the maximum length and overall length.

② MA Remote controller

- Max length via outdoor units (M-NET cable): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ and $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1.25 mm² or more)
- Max transmission cable length (M-NET cable): L_1 and $L_3 + L_4$ and L_6 and $L_2 + L_6$ and $L_7 \leq 200$ m (1.25 mm² or more)
- Remote controller cable length: m_1 and $m_1 + m_2 + m_3$ and $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0.3 to 1.25 mm²)

■ M-NET Remote Controller

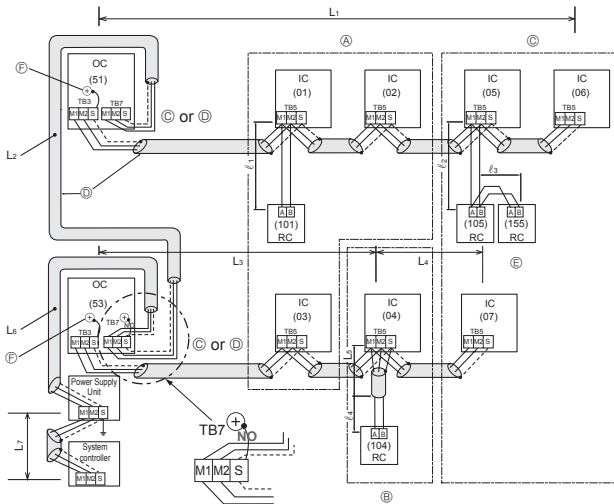


Fig. 6-2

- (A) : Group
(B) : Group
(C) : Group
(D) : Shielded Wire
(E) : Sub Remote Controller
(F) : Screw on the electrical component box
() : Address

■ MA Remote Controller

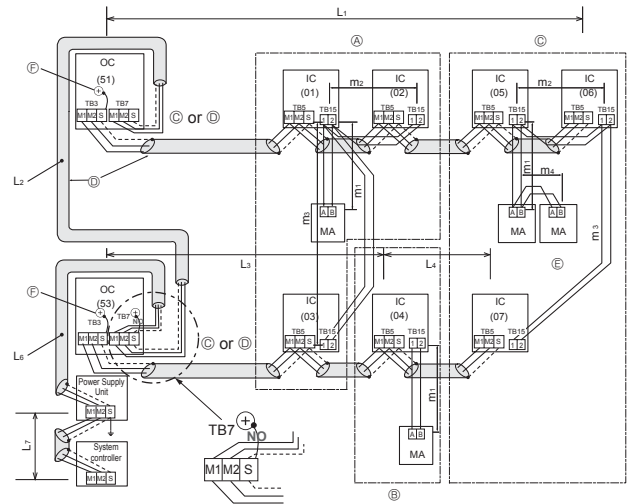


Fig. 6-3

- (A) : Group
(B) : Group
(C) : Group
(D) : Shielded Wire
(E) : Sub Remote Controller
(F) : Screw on the electrical component box
() : Address

<Example of Transmission Cable Wiring: When Using a Branch Box>

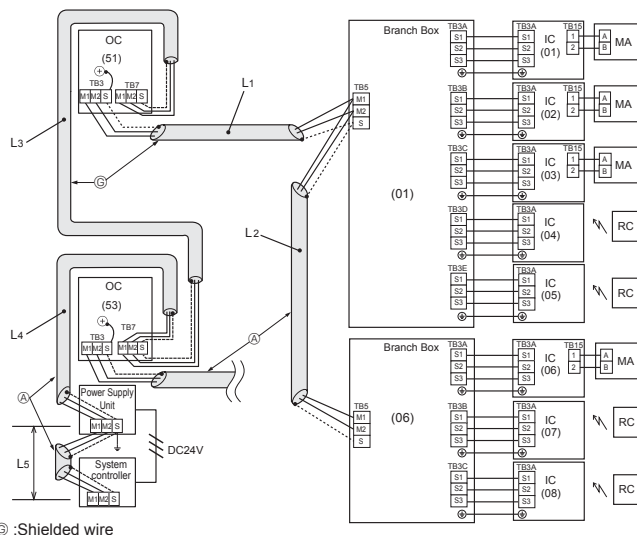


Fig. 6-4

- (G) : Shielded wire
() : Address example


<Permissible Lengths>

- Max length via outdoor units (M-NET cable): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1.25 mm² or more)
- Max transmission cable length (M-NET cable): $L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1.25 mm² or more)

6. Electrical work


6.4. Wiring of main power supply and equipment capacity

Schematic Drawing of Wiring: When Not Using a Branch Box (Example) (Fig. 6-5)

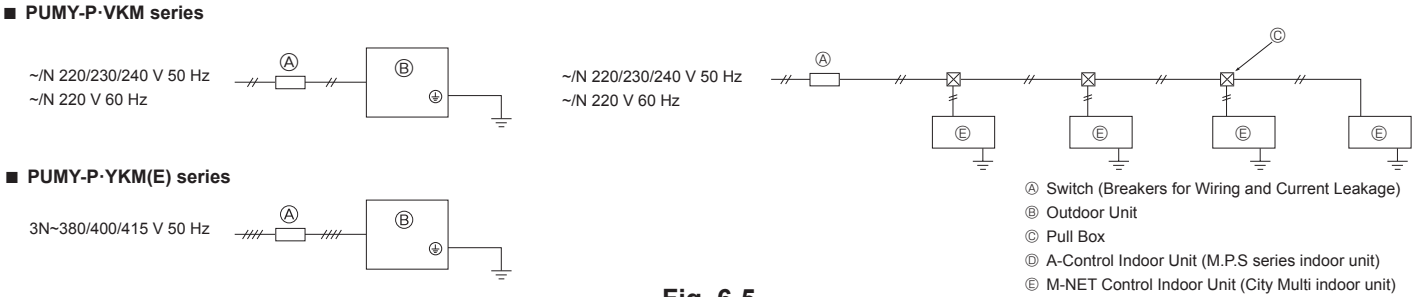


Schematic Drawing of Wiring: When using a Branch Box (Example) (Fig. 6-6)

<When Power Is Supplied from the Outdoor Unit>

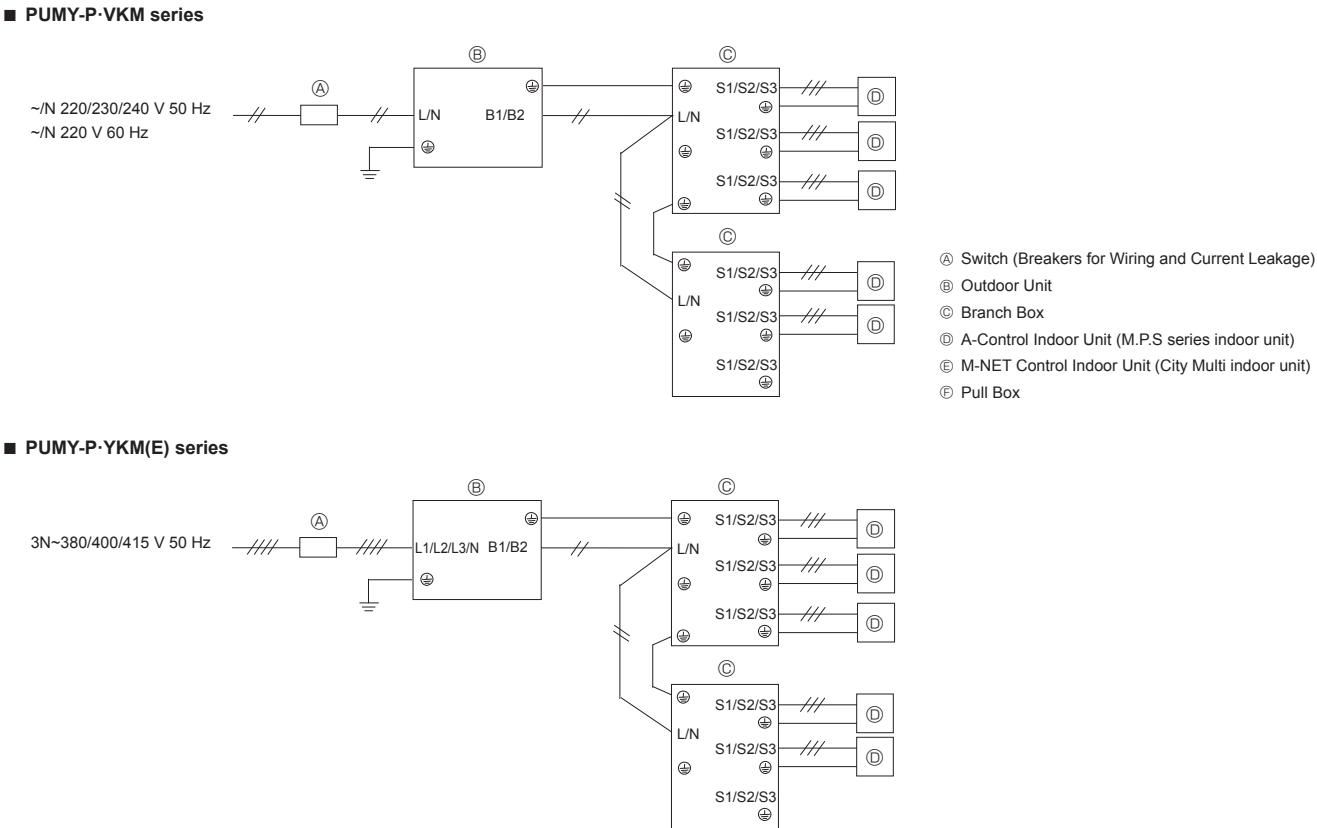

<When Power Is Supplied Separately>

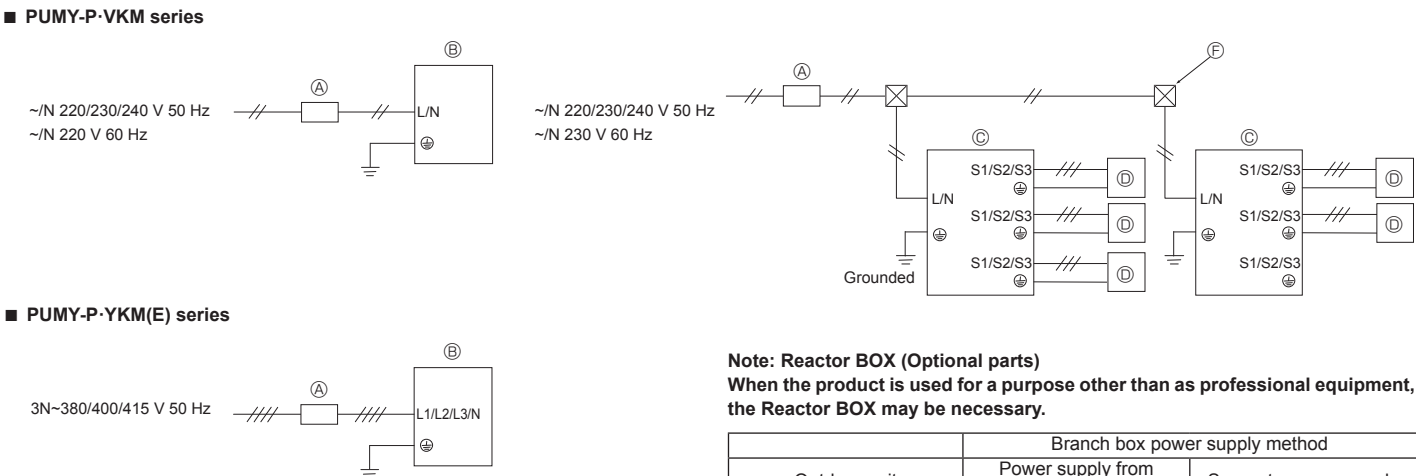

Outdoor unit	Branch box power supply method	
	Power supply from outdoor unit	Separate power supply
1-phase power supply	Unnecessary	Necessary
3-phase power supply	Necessary	Necessary

Fig. 6-6

6. Electrical work

Cross-sectional area of Wire for Main Power Supply and On/Off Capacities

<When power is supplied separately>

Model		Power Supply	Minimum Wire Cross-sectional area (mm ²)			Breaker for Wiring *1	Breaker for Current Leakage
			Main Cable	Branch	Ground		
Outdoor Unit	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0.1 sec. or less
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1.5	–	1.5	16 A	16 A 30 mA 0.1 sec. or less

<When power is supplied from the outdoor unit>

Model		Power Supply	Minimum Wire Cross-sectional area (mm ²)			Breaker for Wiring *1	Breaker for Current Leakage
			Main Cable	Branch	Ground		
Outdoor Unit	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0.1 sec. or less
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2.5	–	2.5	20 A	20 A 30 mA 0.1 sec. or less

*1 A breaker with at least 3.0 mm contact separation in each poles shall be provided. Use non-fuse breaker (NF) or earth leakage breaker (NV).

<Indoor units>

Total operating current of the indoor unit	Minimum wire thickness (mm ²)			Ground-fault interrupter *1	Local switch (A)		Breaker for wiring (NFB)
	Main Cable	Branch	Ground		Capacity	Fuse	
F0 = 16 A or less *2	1.5	1.5	1.5	20 A current sensitivity *3	16	16	20
F0 = 25 A or less *2	2.5	2.5	2.5	30 A current sensitivity *3	25	25	30
F0 = 32 A or less *2	4.0	4.0	4.0	40 A current sensitivity *3	32	32	40

Apply to IEC61000-3-3 about max. permissive system impedance.

*1 The Ground-fault interrupter should support inverter circuit.

The Ground-fault interrupter should combine using of local switch or wiring breaker.

*2 Please take the larger of F1 or F2 as the value for F0.

F1 = Total operating maximum current of the indoor units × 1.2

F2 = {V1 × (Quantity of Type1)/C} + {V1 × (Quantity of Type2)/C} + {V1 × (Quantity of Type3)/C} + {V1 × (Quantity of Others)/C}

Connect to Branch box (PAC-MK-BC)

Indoor unit		V1	V2
Type 1	SEZ-KD·VA, PCA-RP·KAQ, PLA-ZRP·BA(.UK)	19.8	2.4
Type 2	PEAD-RP·JAQ(L).UK	26.9	
Type 3	MLZ-KA·VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9.9	
Type 4	MSZ-FH·VE, MSZ-SF·VE, MSZ-EF·VE, MSZ-SF·VA, MSZ-GF·VE	6.8	
Type 5	MFZ-KJ·VE	7.4	
Type 6	Branch box (PAC-MK-BC)	5.1	3.0
Type 7	ecodan C generation	5.1	5.0*

* This value may increase due to a locally connected actuator.

Connect to Connection kit (PAC-LV11M)

Indoor unit		V1	V2
Type 1	MSY-EF·VE, MSY-GE·VA, MSY-GH, MSZ-GE·VA, MSZ-SF·VA, MSZ-SF·VE, MSZ-EF·VE, MSZ-FH·VE	6.8	2.4
Type 2	MFZ-KJ·VE	7.4	
Type 3	Connection kit (PAC-LV11M)	3.5	

Indoor unit		V1	V2
Type 1	PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19.8	2.4
Type 2	PLFY-VCM	9.9	
Type 3	PKFY-VBM	3.5	
Type 4	PEFY-VMA	38	1.6
Type 5	PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : Multiple of tripping current at tripping time 0.01s

Please pick up "C" from the tripping characteristic of the breaker.

6. Electrical work

<Example of "F2" calculation>

Condition PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (refer to right sample chart)

$$F2 = 18.6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14.05$$

→ 16 A breaker (Tripping current = 8×16 A at 0.01 s)


* 3 Current sensitivity is calculated using the following formula.

$$G1 = V2 \times (\text{Quantity of Type1}) + V2 \times (\text{Quantity of Type2}) + V2 \times (\text{Quantity of Type3}) + V2 \times (\text{Quantity of Others}) + V3 \times (\text{Wire length[km]})$$

G1	Current sensitivity
30 or less	30 mA 0.1 sec or less
100 or less	100 mA 0.1 sec or less

Wire thickness	V3
1.5 mm ²	48
2.5 mm ²	56
4.0 mm ²	66

Sample chart

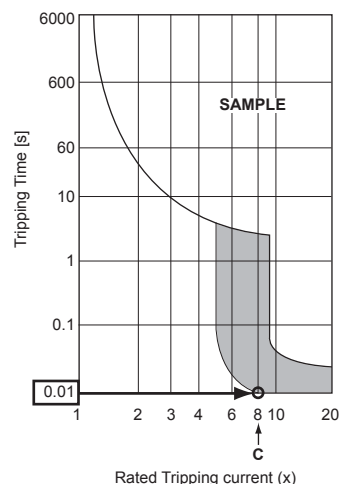


1. Bear in mind ambient conditions (ambient temperature, direct sunlight, rain water, etc.) when proceeding with the wiring and connections.
2. The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. The power cord size should be 1 rank thicker consideration of voltage drops. Make sure the power-supply voltage does not drop more than 10%.
3. Specific wiring requirements should adhere to the wiring regulations of the region.
4. Power supply cords of parts of appliances for outdoor use shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord (design 60245 IEC57). For example, use wiring such as YZW.
5. Install an earth longer than other cables.

⚠ Warning:

- Be sure to use specified wires to connect so that no external force is imparted to terminal connections. If connections are not fixed firmly, it may cause heating or fire.
- Be sure to use the appropriate type of overcurrent protection switch. Note that generated overcurrent may include some amount of direct current.
- Be sure to attach the terminal block covers/panel of the outdoor unit securely.
If it is not attached correctly, it could result in a fire or an electric shock due to dust, water, etc.

⚠ Caution:

- Be careful not to make mis-wiring.
- Firmly tighten the terminal screws to prevent them from loosening.
- After tightening, pull the wires lightly to confirm that they not move.
- If the connecting wire is incorrectly connected to the terminal block, the unit does not operate normally.
- Some installation site may require attachment of an earth leakage breaker. If no earth leakage breaker is installed, it may cause an electric shock.
- Do not use anything other than breaker and fuse with correct capacity. Using fuse and wire or copper wire with too large capacity may cause a malfunction of unit or fire.

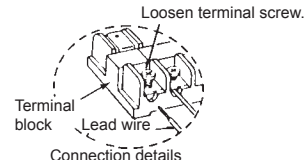

IMPORTANT

Make sure that the current leakage breaker is one compatible with higher harmonics.


Always use a current leakage breaker that is compatible with higher harmonics as this unit is equipped with an inverter.

The use of an inadequate breaker can cause the incorrect operation of inverter.

Never splice the power cable or the indoor-outdoor-branch box connection cable, otherwise it may result in a smoke, a fire or communication failure.

⚠ Warning:

- In case of A-control wiring, there is high voltage potential on the S3 terminal caused by electrical circuit design that has no electrical insulation between power line and communication signal line. Therefore, please turn off the main power supply when servicing. And do not touch the S1, S2, S3 terminals when the power is energized. If isolator should be used between outdoor unit and branch box/indoor unit and branch box, please use 3-pole type or 2-pole type. (Please refer to figure below.)

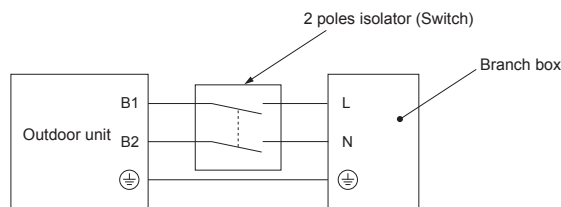

⚠ Caution:

After using the isolator, be sure to turn off and on the main power supply to reset the system. Otherwise, the outdoor unit may not be able to detect the branch box(es) or indoor units.

Be sure to connect the outdoor-branch box/indoor-branch box connecting cables directly to the units (no intermediate connections). Intermediate connections can lead to communication errors if water enters the cables and causes insufficient insulation to ground or a poor electrical contact at the intermediate connection point.
(If an intermediate connection is necessary, be sure to take measures to prevent water from entering the cables.)

6. Electrical work

6.5. Address setting

Switch address setting

Unit Address	Outdoor	Branch Box					Indoor																																																
		Address		Connection Setting																																																			
Switch	 tens digit SWU2  ones digit SWU1	 tens digit SW12  ones digit SW11	Port A B C D E – <table><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> * ON: Indoor connect OFF: No connection			ON							OFF	1	2	3	4	5	6	None																																			
ON																																																							
OFF	1	2	3	4	5	6																																																	
range	51 - 100	1 - 50	–			–																																																	
setting	Branch address + 50	• According to the set address (for example, 01), the addresses for the connected indoor units are set sequentially (for example, 02, 03, 04, and 05). <table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td></tr><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr><tr><td>Address</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(SW11, 12)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>(sequential numbers)</td></tr></table>	SW1	1	2	3	4	5			ON	ON	ON	ON	ON		Port	A	B	C	D	E		Address	01					(SW11, 12)			02	03	04	05	(sequential numbers)	• Specify whether indoor units are connected to each port (A, B, C, D, and E). <table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(not use)</td></tr></table> Indoor units are connected ON Indoor units are not connected OFF			SW1	1	2	3	4	5	(6)	Port	A	B	C	D	E	(not use)	There are no address settings for the indoor units.
SW1	1	2	3	4	5																																																		
	ON	ON	ON	ON	ON																																																		
Port	A	B	C	D	E																																																		
Address	01					(SW11, 12)																																																	
		02	03	04	05	(sequential numbers)																																																	
SW1	1	2	3	4	5	(6)																																																	
Port	A	B	C	D	E	(not use)																																																	


Note: 1. Branch box address

When setting the address, use a number within the range 1–50.


Ex. The set address is (47) and there are 5 indoor units (A, B, C, D, and E).

If A: (47), B: (48), C: (49), D: (50), and E: (51), E is incorrect because it exceeds 50.

Ex1. Outdoor + Branch <1> (Indoor A, B, C, D, E) + Branch <2> (Indoor A, B, C)

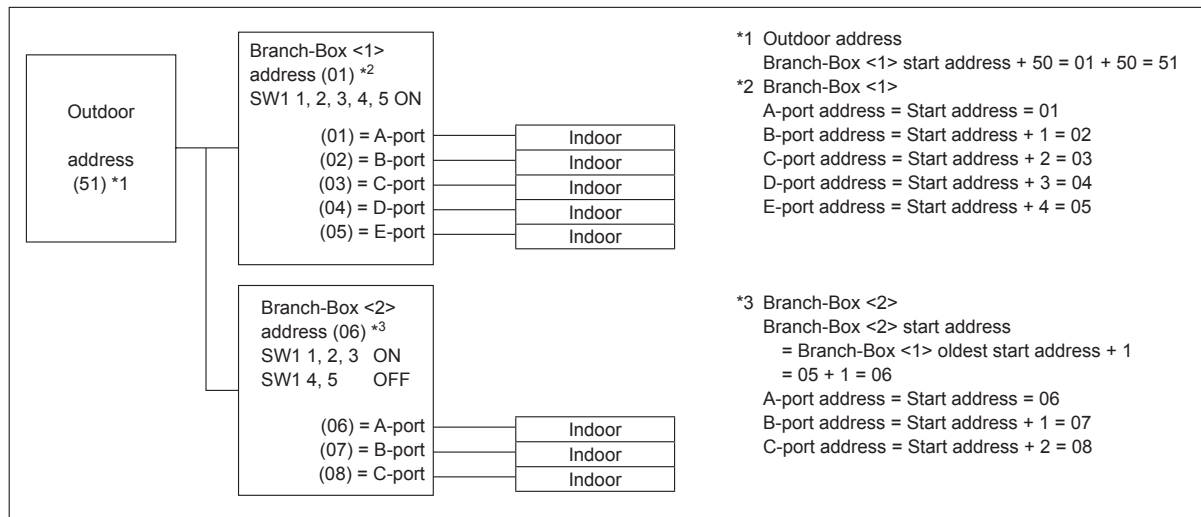

Ex2. Outdoor + Branch <1> (Indoor A, C, E) + Branch <2> (Indoor A, C, E)

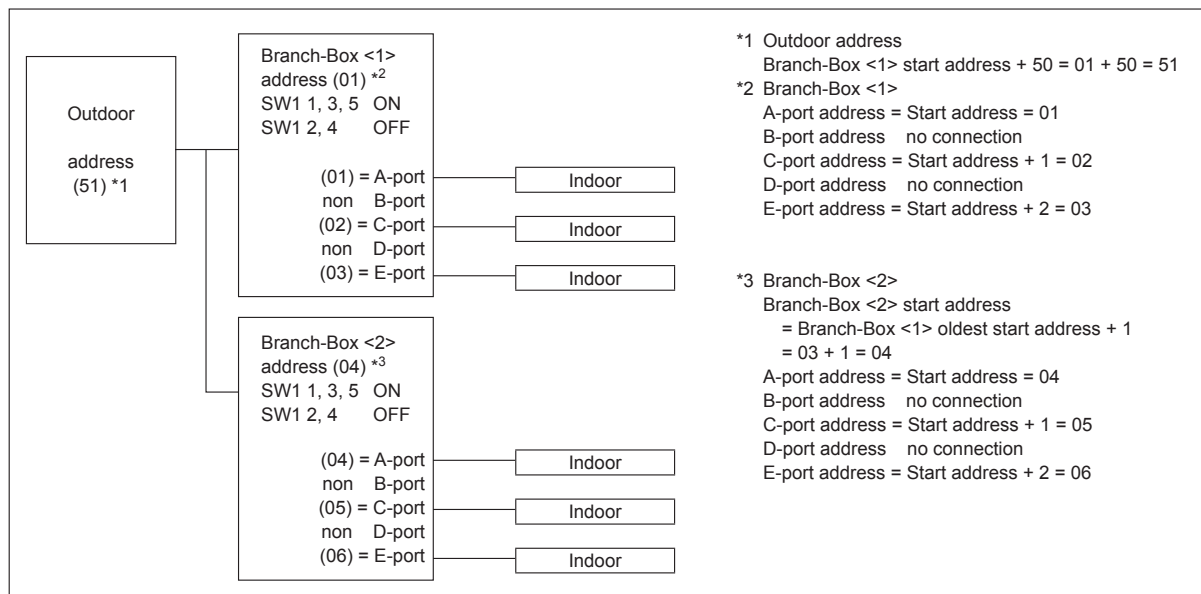

7. Test run

7.1. Before test run

► After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the supply.

► Use a 500-volt M-ohm tester to check that the resistance between the power supply terminals and ground is at least 1 MΩ.

► Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) terminals.

⚠ Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1 MΩ.

Insulation resistance

After installation or after the power source to the unit has been cut for an extended period, the insulation resistance will drop below 1 MΩ due to refrigerant accumulating in the compressor. This is not a malfunction. Perform the following procedures.

1. Remove the wires from the compressor and measure the insulation resistance of the compressor.
2. If the insulation resistance is below 1 MΩ, the compressor is faulty or the resistance dropped due to the accumulation of refrigerant in the compressor.

3. After connecting the wires to the compressor, the compressor will start to warm up after power is supplied. After supplying power for the times indicated below, measure the insulation resistance again.

- The insulation resistance drops due to accumulation of refrigerant in the compressor. The resistance will rise above 1 MΩ after the compressor is warmed up for 12 hours.
(The time necessary to warm up the compressor varies according to atmospheric conditions and refrigerant accumulation.)
- To operate the compressor with refrigerant accumulated in the compressor, the compressor must be warmed up at least 12 hours to prevent breakdown.

4. If the insulation resistance rises above 1 MΩ, the compressor is not faulty.

⚠ Caution:

• **The compressor will not operate unless the power supply phase connection is correct.**

• **Turn on the power at least 12 hours before starting operation.**

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can result in severe damage to internal parts. Keep the power switch turned on during the operational season.

► **The followings must be checked as well.**

- The outdoor unit is not faulty. LED on the control board of the outdoor unit flash when the outdoor unit is faulty.
- Both the gas and liquid stop valves are completely open.

7.2. Test run

7.2.1. Using remote controller

Refer to the indoor unit installation manual.

- Be sure to perform the test run for each indoor unit. Make sure each indoor unit operates properly following the installation manual attached to the unit.
- If you perform the test run for all indoor units at once, you cannot detect any erroneous connection, if any, of the refrigerant pipes and the connecting wires.
- * The compressor operation is not available for 3 minutes at least after the power is supplied.
- The compressor can emit noise just after turn on the power supply or in case of low outside air temperature.

About the restart protective mechanism

Once the compressor stops, the restart preventive device operates so the compressor will not operate for 3 minutes to protect the air conditioner.

7.3. Refrigerant collecting (Pump down)

Perform the following procedures to collect the refrigerant when moving the indoor unit or the outdoor unit.

- ① Turn off the circuit breaker.
- ② Connect the low pressure side of the gauge manifold to the service port of the gas side stop valve.
- ③ Close the liquid stop valve.
- ④ Supply power (circuit breaker).
 - * Start-up of the indoor-outdoor communication takes about 3 minutes after the power (circuit breaker) is turned on. Start the pump-down operation 3 to 4 minutes after the power (circuit breaker) is turned ON.
- ⑤ Perform the test run for cooling operation. (Confirm that SW3-2 is set to OFF, and then set SW3-1 to ON.) The compressor (outdoor unit) and ventilators (indoor and outdoor units) start operating and test run for cooling operation begins. After the cooling operation has been carried out for approximately five minutes, set the outdoor service switch SW2-4 (pump down switch) from OFF to ON.
 - * Do not continue to operate for a long time with the switch SW2-4 set to ON. Make sure to switch it to OFF after pump down is completed.

⑥ Fully close the gas stop valve when the pressure reading on the gauge drops 0.05 - 0.00 MPa (approximately 0.5 - 0.0 kgf/cm²)

⑦ Stop the air conditioner operation (SW3-1: OFF and SW3-2: OFF). Set the outdoor service switch SW2-4 from ON to OFF.

⑧ Turn off the power supply (circuit breaker).

- * If too much refrigerant has been added to the air conditioner system, the pressure may not drop to 0.5 kgf/cm². If this occurs, use a refrigerant collecting device to collect all of the refrigerant in the system, and then recharge the system with the correct amount of refrigerant after the indoor and outdoor units have been relocated.

⚠ Warning:

When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting the refrigerant pipes. The compressor may burst and cause injury if any foreign substance, such as air, enters the system.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorkehrungen.....	20	5. Verrohrung der Drnge.....	30
2. Aufstellort	22	6. Elektroarbeiten	30
3. Einbau der Auenanlage.....	25	7. Testlauf.....	37
4. Installation der Klmittelrohrleitung	25		

⚠ Vorsicht:

- Lassen Sie kein R410A in die Atmosphre gelangen:
- R410A ist ein fluoriertes Treibhausgas, beschrieben im Kyoto-Protokoll, mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 1975.

berprfung des Lieferumfangs

Auer dieser Bedienungsanleitung gehren folgende Teile zum Lieferumfang des Auengertes. Sie dienen zur Erdung der S-Klemme der Klemmleisten TB3, TB7 der bertragungsleitung. Einzelheiten dazu siehe "6. Elektroarbeiten".



Erdleitung (x 2)

1. Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, dass Sie alle Informationen ber "Sicherheitsvorkehrungen" gelesen haben.
- ▶ Vor Anschluss an das System Mitteilung an Stromversorgungsunternehmen machen oder dessen Genehmigung einholen.
- ▶ Die Serie PUMY-P-VKM entspricht der Norm IEC/EN 61000-3-12
- ▶ Die Serie PUMY-P-VKM und die Serie PUMY-P-YKME sind auf die Verwendung in einer Wohn-, gewerblichen und Leichtindustrieumgebung ausgelegt.
- ▶ Die Serie PUMY-P-YKM ist als professionelle Gertausstattung ausgelegt.
- ▶ Verwenden Sie zum Anschluss einer ATW-Innenanlage (Serien EHST20C und EHSC) mit einem 3-Phasen-Modell PUMY-P-YKME2.

⚠ Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden mssen, um den Benutzer vor der Gefahr von Verletzungen oder tdlichen Unfllen zu bewahren.

⚠ Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden mssen, damit an der Anlage keine Schden entstehen.

⚠ Warnung:

- Das Gert darf nicht vom Benutzer installiert werden. Bitten Sie Ihren Fachhndler oder einen geprften Fachtechniker, die Installation der Anlage vorzunehmen. Wenn das Gert unsachgem installiert wurde, kann dies Wasseraustritt, Stromschlge oder einen Brand zur Folge haben.
- Dieses Gert ist fr die Verwendung durch Fachleute oder geschultes Personal in Geschften, in der Leichtindustrie und auf Bauernhfen oder fr die kommerzielle Verwendung durch Laien geeignet.
- Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen in der Installationsanleitung, und verwenden Sie Werkzeuge und Rohrleitungsbestandteile, die ausdrcklich zum Einsatz von Klmittel R410A ausgelegt sind. Das Klmittel R410A ist im HFC-System 1,6-mal hherem Druck ausgesetzt als bliche Klmittel. Wenn Rohrleitungs-bestandteile verwendet werden, die nicht fr Klmittel R410A ausgelegt sind und die Anlage nicht richtig installiert ist, knnen Rohre platzen und dabei Verletzungen oder Sachschden verursachen. Auerdem kann das Wasseraustritt, Stromschlge oder einen Brand zur Folge haben.
- Die Anlage muss entsprechend den Anweisungen installiert werden, um die Gefahr von Schden in Folge von Erdbeben, Strmen oder starkem Windeinfluss zu minimieren. Eine falsch installierte Anlage kann herabfallen und dabei Verletzungen oder Sachschden verursachen.
- Die Anlage muss sicher an einem Bauteil installiert werden, das das Gewicht der Anlage tragen kann. Wenn die Anlage an einem zu schwachen Bauteil montiert ist, besteht die Gefahr, dass sie herabfllt und dabei Verletzungen oder Sachschden verursacht.
- Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert wird, mssen Manahmen ergriffen werden, damit die Klmittelkonzentration auch bei Klmittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht berschreitet. Konsultieren Sie Ihren Fachhndler bezglich geeigneter Manahmen gegen die berschreitung der erlaubten Konzentration. Sollte Klmittel austreten und der Grenzwert der Klmittelkonzentration berschritten werden, knnen durch den Sauerstoffmangel im Raum Gefahren entstehen.
- Lften Sie den Raum, wenn bei Betrieb Klmittel austritt. Wenn Klmittel mit einer Flamme in Berhrung kommt, werden dabei giftige Gase freigesetzt.
- Alle Elektroarbeiten mssen entsprechend den rtlichen Vorschriften und den Anweisungen in dieser Anleitung von qualifizierten Fachelektrikern ausgefhrt werden. Die Anlagen mssen ber eigene Stromkreise versorgt werden, und es mssen die richtige Betriebsspannung und die richtigen Leistungsschalter verwendet werden. Stromleitungen mit unzureichender Kapazitt oder falsch ausgefhrte Elektroarbeiten knnen Stromschlge oder Brnde verursachen.

Erlutern Sie dem Kunden nach Abschluss der Installationsarbeiten die "Sicherheitsvorkehrungen" sowie die Nutzung und Wartung der Anlage entsprechend den Informationen in der Bedienungsanleitung und fhren Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass die Anlage ordnungsgem funktioniert. Geben Sie dem Benutzer sowohl die Installations- als auch die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung. Diese Anleitungen sind auch den nachfolgenden Besitzern der Anlage weiterzugeben.



: Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muss.

⚠ Warnung:

Sorgfltig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

- Verwenden Sie zur Verbindung der Klmittelrohrleitungen fr nahtlose Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen Kupferphosphor C1220. Wenn die Rohre nicht korrekt verbunden sind, ist die Anlage nicht ordnungsgem geerdet, was Stromschlge zur Folge haben kann.
- Verwenden Sie zur Verdrahtung nur die angegebenen Kabel. Die Anschlsse mssen fest und sicher ohne Zugbelastung auf den Klemmen vorgenommen werden. Spleien Sie auerdem niemals die Kabel fr die Verdrahtung (auer es wird in diesem Dokument entsprechend angegeben). Wenn die Kabel falsch angeschlossen oder installiert sind, kann dies berhitzung oder einen Brand zur Folge haben.
- Die Abdeckplatte der Klemmleiste der Auenanlage muss fest angebracht werden. Wenn die Abdeckplatte falsch montiert ist und Staub und Feuchtigkeit in die Anlage eindringen, kann dies einen Stromschlag oder einen Brand zur Folge haben.
- Beim Installieren oder Umsetzen oder Warten der Klimaanlage darf nur das angegebene Klmittel (R410A) zur Befllung der Klmittelleitungen verwendet werden. Vermischen Sie es nicht mit anderem Klmittel und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zurckbleibt. Wenn sich Luft mit dem Klmittel vermischt, kann dies zu einem ungewhnlich hohen Druck in der Klmittelleitung fhren und eine Explosion oder andere Gefahren verursachen. Die Verwendung eines anderen als des fr das System angegebenen Klmittels fhrt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des Systems oder einer Beschdigung des Gerts. Im schlimmsten Fall kann sie ein schwerwiegendes Hindernis fr die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit darstellen.
- Verwenden Sie nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehr, und lassen Sie dieses durch Ihren Fachhndler oder eine Vertragswerkstatt einbauen. Wenn Zubehr falsch installiert ist, kann dies Wasseraustritt, Stromschlge oder einen Brand zur Folge haben.
- Verndern Sie die Anlage nicht. Wenden Sie sich fr Reparaturen an Ihren Fachhndler. Wenn nderungen oder Reparaturen nicht sachgem durchgefhrt werden, kann dies Wasseraustritt, Stromschlge oder einen Brand zur Folge haben.
- Der Benutzer darf niemals versuchen, die Anlage zu reparieren oder an einem anderen Ort aufzustellen. Wenn die Anlage nicht sachgem installiert ist, kann dies Wasseraustritt, Stromschlge oder einen Brand zur Folge haben. Wenn die Klimaanlage repariert oder transportiert werden muss, wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhndler oder einen geprften Fachtechniker.
- Prfen Sie die Anlage nach Abschluss der Installation auf Klmittelaustritt. Wenn Klmittel in den Raum gelangt und mit der Flamme einer Heizung oder eines Gasherd in Berhrung kommt, werden dabei giftige Gase freigesetzt.

1. Sicherheitsvorkehrungen

1.1. Vor der Installation

⚠ Vorsicht:

- Setzen Sie die Anlage nicht in unüblichem Umfeld ein. Wenn die Klimaanlage in Bereichen installiert ist, in denen sie Rauch, austretendem Öl (einschließlich Maschinenöl) oder Schwefeldämpfen ausgesetzt ist, Gegenden mit hohem Salzgehalt, etwa am Meer, oder Bereichen, in denen die Anlage mit Schnee bedeckt wird, kann dies erhebliche Leistungsbeeinträchtigungen und Schäden an den Geräteteilen im Inneren der Anlage zur Folge haben.
- Installieren Sie die Anlage nicht in Bereichen, in denen entzündliche Gase austreten, hergestellt werden, ausströmen oder sich ansammeln können. Wenn sich entzündliche Gase im Bereich der Anlage ansammeln, kann dies zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Während des Heizens entsteht an der Außenanlage Kondenswasser. Sorgen Sie für eine Wasserableitung rund um die Außenanlage, wenn Kondenswasser Schäden verursachen kann.
- Bei der Installation der Anlage in Krankenhäusern oder Kommunikationseinrichtungen müssen Sie mit Lärmbelastung und elektronischen Störungen rechnen. Inverter, Haushaltsgeräte, medizinische Hochfrequenzapparate und Telekommunikationseinrichtungen können Fehlfunktionen oder den Ausfall der Klimaanlage verursachen. Die Klimaanlage kann auch medizinische Geräte in Mitleidenschaft ziehen, die medizinische Versorgung und Kommunikationseinrichtungen durch Beeinträchtigung der Bildschirmdarstellung stören.

1.2. Vor der Installation (Transport)

⚠ Vorsicht:

- Lassen Sie beim Transport der Anlagen besondere Vorsicht walten. Zum Transport der Anlage sind mindestens zwei Personen nötig, da die Anlage 20 kg oder mehr wiegt. Tragen Sie die Anlage nicht an den Verpackungsbändern. Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Auspacken und beim Transportieren der Anlage, um Verletzungen der Hände durch die Kühlrippen oder andere Teile zu vermeiden.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Verpackungsmaterialien wie Nägel sowie andere metallene oder hölzerne Teile können Verletzungen verursachen.
- Die Bodenplatte und die Befestigungsteile der Außenanlage müssen regelmäßig auf Festigkeit, Risse und andere Schäden geprüft werden. Wenn solche Schäden nicht behoben werden, kann die Anlage herabfallen und dabei Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Die Klimaanlage darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Dabei kann es zu Stromschlägen kommen.
- Alle Konusmuttern müssen mit einem Drehmomentschlüssel entsprechend den technischen Anweisungen angezogen werden. Wenn eine Konusmutter zu fest angezogen wird, besteht die Gefahr, dass sie nach einer gewissen Zeit bricht und dass Kältemittel austritt.

1.3. Vor den Elektroarbeiten

⚠ Vorsicht:

- Installieren Sie auf jeden Fall Leistungsschalter. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie für die Netzleitungen handelsübliche Kabel mit ausreichender Kapazität. Andernfalls besteht die Gefahr von Kurzschlüssen, Überhitzung oder eines Brandes.
- Achten Sie bei der Installation der Netzleitungen darauf, dass keine Zugspannung für die Kabel entsteht. Wenn sich die Anschlüsse lösen, besteht die Gefahr, dass die Kabel aus den Klemmen rutschen oder brechen; dies kann Überhitzung oder einen Brand verursachen.
- Die Anlage muss geerdet werden. Schließen Sie die Erdungsleitung nicht an Gas- oder Wasserleitungen, Blitzableitern oder Telefonerdungsleitungen an. Wenn die Anlage nicht ordnungsgemäß geerdet ist, besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie Leistungsschalter (Erdschlussunterbrecher, Trennschalter (+B-Sicherung) und gussgekapelte Leistungsschalter) mit der angegebenen Kapazität. Wenn die Leistungsschalterkapazität größer ist als vorgeschrieben, kann dies einen Ausfall der Klimaanlage oder einen Brand zur Folge haben.

1.4. Vor dem Testlauf

⚠ Vorsicht:

- Schalten Sie den Netzschalter mehr als 12 Stunden vor Betriebsbeginn ein. Ein Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu schwerwiegenden Schäden der Innenteile führen. Lassen Sie während der Betriebsperiode den Netzschalter eingeschaltet.
- Prüfen Sie vor Betriebsbeginn, ob alle Platten, Sicherungen und weitere Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß installiert sind. Rotierende, heiße oder unter Hochspannung stehende Bauteile können Verletzungen verursachen.
- Berühren Sie Schalter nicht mit nassen Händen. Dadurch besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie die Kältemittelrohre während des Betriebs nicht mit bloßen Händen. Die Kältemittelrohrleitungen sind je nach Zustand des durchfließenden Kältemittels heiß oder kalt. Beim Berühren der Rohre besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Erfrierungen.
- Nach Beendigung des Betriebs müssen mindestens fünf Minuten verstreichen, ehe der Hauptschalter ausgeschaltet wird. Andernfalls besteht die Gefahr von Wasseraustritt oder Ausfall der Anlage.

1.5. Einsatz von Klimaanlage mit dem Kältemittel R410A

⚠ Vorsicht:

- Verwenden Sie zur Verbindung der Kältemittelrohrleitungen für nahtlose Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen Kupferphosphor C1220. Vergewissern Sie sich, dass die Rohre von innen sauber sind und keine schädlichen Verunreinigungen wie Schwefelverbindungen, Oxidationsmittel, Fremdkörper oder Staub enthalten. Verwenden Sie Rohre mit der vorgeschriebenen Stärke (Siehe Seite 24). Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie vorhandene Rohre wieder verwenden, mit denen das Kältemittel R22 transportiert wurde.
- Ersetzen Sie die vorhandenen Konusmuttern, und weiten Sie die zur Aufweitung bestimmten Bereiche erneut auf.
- Verwenden Sie keine dünnen Rohre (Siehe Seite 24).
- Lagern Sie die für die Installation benötigten Rohre in einem geschlossenen Raum, und lassen Sie beide Enden der Rohre bis unmittelbar vor dem Hartlöten abgedichtet. (Belassen Sie Winkelstücke usw. in ihren Verpackungen.) Wenn Staub, Fremdkörper oder Feuchtigkeit in die Kältemittelleitungen eindringen, besteht die Gefahr, dass sich das Öl zersetzt oder der Kompressor ausfällt.
- Tragen Sie eine kleine Menge Esteröl/Ätheröl oder Alkylbenzol als Kältemittelöl auf die Konusanschlüsse auf. Wenn das Kältemittelöl mit Mineralöl gemischt wird, besteht die Gefahr, dass sich das Öl zersetzt.
- Verwenden Sie kein anderes Kältemittel als das Kältemittel R410A. Wenn ein anderes Kältemittel verwendet wird, führt das Chlor dazu, dass sich das Öl zersetzt.
- Verwenden Sie die folgenden Werkzeuge, die speziell für die Verwendung mit Kältemittel R410A ausgelegt sind. Die folgenden Werkzeuge sind für die Verwendung des Kältemittels R410A erforderlich. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Fachhändler.
- Verwenden Sie unbedingt die richtigen Werkzeuge. Wenn Staub, Fremdkörper oder Feuchtigkeit in die Kältemittelleitungen eindringen, besteht die Gefahr, dass sich das Kältemittelöl zersetzt.
- Verwenden Sie keinen Füllzylinder. Bei Verwendung eines Füllzylinders wird die Zusammensetzung des Kältemittels geändert und damit der Wirkungsgrad verringert.

Werkzeuge (für R410A)	
Kaliber des Rohrverteilers	Aufweitungswerkzeug
Füllschlauch	Lehre für die Größenanpassung
Gasleckdetektor	Netzteil der Vakuumpumpe
Drehmomentschlüssel	Elektronische Kältemittelfüllstandsanzeige

2. Aufstellort

2.1. Rohrleitung für Kältemittel

Siehe Fig. 4-1.

2.2. Auswahl des Aufstellungsortes für die Außenanlage

- Vermeiden Sie Aufstellungsorte, die direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen ausgesetzt sind.
- Wählen Sie den Aufstellungsort so, dass von der Anlage ausgehende Geräusche die Nachbarschaft nicht stören.
- Wählen Sie den Aufstellungsort so, dass der Netzanschluss und die Verlegung der Rohre zur Innenanlage einfach zu bewerkstelligen sind.
- Vermeiden Sie Aufstellungsorte, an denen entzündliche Gase austreten, hergestellt werden, ausströmen oder sich ansammeln.
- Beachten Sie, dass bei Betrieb der Anlage Wasser heruntertropfen kann.
- Wählen Sie einen waagerechten Aufstellungsort, der dem Gewicht und den Schwingungen der Anlage gewachsen ist.
- Vermeiden Sie Aufstellungsorte, an denen die Anlage mit Schnee bedeckt werden kann. In Gegenden, in denen mit schwerem Schneefall zu rechnen ist, müssen spezielle Vorkehrungen getroffen werden, wie die Wahl eines höheren Aufstellungsorts oder die Montage einer Abdeckhaube vor der Öffnung für die Luftansaugung, um zu vermeiden, dass Schnee die Luftansaugung blockiert oder direkt hineingeblasen wird. Dadurch kann der Luftstrom vermindert und so Fehlfunktionen verursacht werden.
- Vermeiden Sie Aufstellungsorte, die Öl, Dampf oder Schwefelgas ausgesetzt sind.
- Benutzen Sie zum Transport der Außenanlage die vier Tragegriffe. Wenn die Anlage an der Unterseite getragen wird, besteht die Gefahr, dass Hände oder Finger gequetscht werden.

2.3. Außenmaße (Außenanlage) (Fig. 2-1)

Beschränkungen für die Installation des Innengerätes

Bitte beachten, dass Innengeräte, die an das vorliegende Außengerät angeschlossen werden können, zu den nachstehenden Modellen gehören.

- Innengeräte mit den Modell-Nummern 15-140 können angeschlossen werden. Bei Verwendung eines Abzweigkastens können Innengeräte mit den Modellnummern 15 bis 100 angeschlossen werden. Siehe unten stehende Tabelle 1 zu möglichen Raum-Innenanlagen-Kombinationen.

Nachprüfung

Die Nennleistung muss unter Beachtung der unten stehenden Tabelle bestimmt werden. Die Mengenangaben sind wie in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführt begrenzt. Stellen Sie im nächsten Schritt sicher, dass die gewählte Gesamtnennleistung in einem Bereich von 50% - 130% der Leistung der Außenanlage bleibt.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tabelle 1-1 (P*FY-Serie (Für Innengerät zur Anwendung in Gebäuden))

Innengerätetyp	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Nennleistung (Kühlen) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tabelle 1-2 (M*Z-Serie)

Innengerätetyp	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Nennleistung (Kühlen) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Kombinationen, bei denen die Gesamtleistung der Innengeräte die Leistung des Außengerätes übersteigt, vermindern die Kühlkapazität jedes Innengerätes unter deren Nennkühlleistung. Daher, wenn möglich, Innengeräte mit einem Außengerät innerhalb der Leistung des Außengerätes kombinieren.

* Wenn alle Innengeräte 1,7-kW-Modelle sind, können 12 Innengeräte an 1 Außengerät angeschlossen werden.

2.4. Anschließen eines PWFY-Geräts

Wenn ein PWFY-Gerät als Innenanlage verwendet wird, müssen die folgenden Punkte beachtet werden, da sich das PWFY-Gerät von anderen Innenanlagen unterscheidet.

2.4.1. Anschlussbeschränkungen

- Es kann nur 1 PWFY-P100VM-E-AU angeschlossen werden. PWFY-P200VM-E-AU und PWFY-P100VM-E-BU können nicht angeschlossen werden.
- Das PWFY-Gerät kann nicht als einziges Gerät an eine Außenanlage angeschlossen werden. Die Außenanlage so wählen, dass die Gesamtnennleistung aller Innenanlagen ohne das PWFY-Gerät 50 - 100 % der Leistung der Außenanlage beträgt.
- Grenzwerte der Gesamtnennleistung von Innenanlagen beim Anschluss eines PWFY-Geräts
 - PUMY-P112 (1 PWFY-Gerät + Nicht-PWFY-Geräte [6,3 - 12,5 kW])
 - PUMY-P125 (1 PWFY-Gerät + Nicht-PWFY-Geräte [7,1 - 14,0 kW])
 - PUMY-P140 (1 PWFY-Gerät + Nicht-PWFY-Geräte [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Technische Daten der Innenanlage

Wird ein PWFY-Gerät an ein PUMY-Gerät angeschlossen, ändern sich die folgenden technischen Daten.

- Das PWFY-Gerät arbeitet nur in der Betriebsart "Heizen". Das PWFY-Gerät kann nicht in der Betriebsart "Kühlen" betrieben werden. Andere Innengeräte, die sich von PWFY unterscheiden, können jedoch im Kühlmodus arbeiten.
- Die anderen Innengeräte können nicht zur selben Zeit wie das PWFY-Gerät betrieben werden.
- Der Betrieb des PWFY-Geräts hat Vorrang. Ist das PWFY-Gerät im Betriebsmodus, schalten die anderen Innengerät ab.
- Die Temperatureinstellung der Fernbedienung ist der Zielwert für die Auslasswassertemperatur.

2.4.3. Schaltereinstellungen (Fig. 2-2)

Stellen Sie beim Anschließen eines PWFY-Geräts an ein PUMY-Gerät die DIP-Schalter SW1-1, SW4-2 und SW4-6 des PWFY-Geräts

2.4.4. Testlauf

Wenn der Testlauf mit den Schaltern der Außenanlage durchgeführt wird, läuft das PWFY-Gerät nicht. Führen Sie den Testlauf mit den Schaltern am PWFY-Gerät oder mit der Fernbedienung durch.

Weitere Informationen zur Durchführung des Testlaufs finden Sie im Datenbuch oder dem Wartungshandbuch des PWFY-Geräts.

2.4.5. Sammeln des Kältemittels (Abpumpen)

In Schritt ① des Abspumpverfahrens wird der Benutzer angewiesen, "alle Innengeräte in der Betriebsart Kühlen laufen lassen". Das PWFY-Gerät kann jedoch nicht in der Betriebsart "Kühlen" betrieben werden.

Alle Innengeräte, außer dem PWFY-Gerät, in der Betriebsart "Kühlen" laufen lassen.

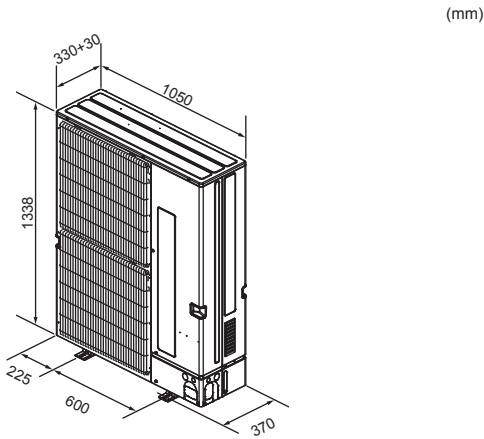


Fig. 2-1

Tabelle 2

Mengen anschließbarer Anlagen	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Anzahl anschließbarer Innengeräte über Abzweigkasten	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tabelle 3 Technische Daten des PWFY-Geräts

Modell		PWFY-P100VM-E-AU
Temperaturbereich Heizen	Außentemperatur	-15 bis 21 °C (Trockenkugel), -15 bis 15 °C (Feuchtkugel)
	Einlasswassertemp.	10 bis 45 °C
Temperaturbereich Kühlen	Außentemperatur	—
	Einlasswassertemp.	—

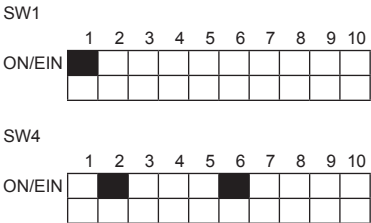


Fig. 2-2

2. Aufstellort

2.5. Anschließen eines Zylinders (EHST20C) oder einer Hydrobox (EHSC)

Wenn ein Zylinder oder eine Hydrobox angeschlossen wird, müssen die folgenden Punkte beachtet werden, da sich der Zylinder und die Hydrobox von anderen Innenanlagen unterscheiden.

2.5.1. Anschlussbeschränkungen

- Nur 1 Zylinder (EHST20C) oder 1 Hydrobox (EHSC) kann angeschlossen werden.
(EHST20C-MEC, Serie EHST20D, Serie EHPT20X, Serie EHSD, EHSC-MEC, Serie ERSD, Serie ERSC und Serie EHPX können nicht angeschlossen werden.)
- Verwenden Sie zum Anschließen von Ecodan-Systemen eine PAC-MK31/51BC(B) Abzweigdose.
- PWFY-Geräte können nicht zur selben Zeit wie ein Zylinder oder eine Hydrobox angeschlossen werden.
- ATA-Innenanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 50% – 130% der Außenanlagenleistung und 1 Zylinder oder 1 Hydrobox können angeschlossen werden.
PUMY-P112 1 Zylinder oder 1 Hydrobox + ATA-Innenanlagen [6,3 – 16,2 kW]
PUMY-P125 1 Zylinder oder 1 Hydrobox + ATA-Innenanlagen [7,1 – 18,2 kW]
PUMY-P140 1 Zylinder oder 1 Hydrobox + ATA-Innenanlagen [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Technische Daten der Innenanlage

Wird ein Zylinder oder eine Hydrobox angeschlossen, ändern sich die folgenden technischen Daten.

- Der Zylinder oder die Hydrobox kann nicht in der Betriebsart "Kühlen" betrieben werden.
- Nur der DHW-Betrieb des Zylinders oder der Hydrobox und die Betriebsart "Heizen" der ATA-Innenanlagen können zur selben Zeit betrieben werden. (Einschließlich Zylinder oder Hydrobox beträgt die Gesamtleistung der Geräte, die zur selben Zeit betrieben werden können, 100% der Außenanlagenleistung.)
- Die Betriebsart des Zylinders oder der Hydrobox hat stets Vorrang.
- Der DHW-Betrieb-Umweltmodus kann nicht verwendet werden.
- Die maximale Durchflusstemperatur beträgt 55 °C. (Der DIP-Schalter SW1-2 am Zylinder oder an der Hydrobox muss auf AUS umgeschaltet werden.)
- Die Energieüberwachung ist nur verwendbar, wenn ein externer Leistungsmesser angeschlossen ist.
- Es können nicht mehrere Außenanlagen gesteuert werden.
- Ein Zylinder oder eine Hydrobox kann nicht mit einer M-NET-Fernbedienung und einer zentralisierten Steuerung verbunden werden.
- Die Erhitzerverriegelung ist nur bei Umschaltung auf die Außenlufttemperatur verwendbar.

2.5.3. Schaltereinstellungen

Stellen Sie beim Anschließen eines Zylinders oder einer Hydrobox an ein PUMY-Gerät den DIP-Schalter SW1-2 an Zylinder oder Hydrobox auf AUS.

2.5.4. Testlauf

Führen Sie den Testlauf für den Zylinder oder die Hydrobox über die Innenanlage durch.

(Nähere Informationen zum Testlauf finden Sie im Installationshandbuch für den Zylinder oder die Hydrobox.)

2.5.5. Kältemittel sammeln (Abpumpen)

Gehen Sie wie in 7.3. beschrieben vor.

2.6. Anschließen eines Innengeräts ausschließlich zur Kühlung

Wenn ein System ein oder mehrere Innengeräte ausschließlich zur Kühlung aufweist, muss das gesamte System als Kühltssystem eingerichtet werden.

Stellen Sie die Geräte wie in Tabelle 4 angegeben ein.

Tabelle 4 Einstellung ausschließlich für Kühlung

Gerät		Einstellung
Außengerät	PUMY-P-V/YKM(E)2	DIP-Schalter SW6-2 an Mehrfachsteuerplatine: EIN
Abzweigkasten	PAC-MK-BC(B)	DIP-Schalter SW4-5 an Abzweigkasten-Steuerplatine: EIN
Innengerät	Baureihe CITY MULTI	DIP-Schalter SW3-1 an Innengerät-Steuerplatine: EIN
	Baureihe M, S, P	Keine Einstellung erforderlich.

2. Aufstellort

2.7. Freiraum für Belüftung und Bedienung

2.7.1. Installation einer einzelnen Außenanlage

Die folgenden Mindestabmessungen gelten, außer für Max., was für Maximalabmessungen steht, wie angezeigt.

In jedem Einzelfall die jeweiligen Zahlenangaben beachten.

- ① Hindernisse nur auf der Rückseite (Fig. 2-3)
- ② Hindernisse nur auf der Rück- und Oberseite (Fig. 2-4)
 - * Setzen Sie keine als Sonderzubehör erhältliche Luftauslassführungen dazu ein, den Luftstrom nach oben umzuleiten.
- ③ Hindernisse nur auf der Rückseite und auf beiden Seiten (Fig. 2-5)
- ④ Hindernisse nur auf der Vorderseite (Fig. 2-6)
 - * Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung muss der Freiraum 500 mm oder mehr betragen.
- ⑤ Hindernisse nur auf der Vorder- und Rückseite (Fig. 2-7)
 - * Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung muss der Freiraum 500 mm oder mehr betragen.
- ⑥ Hindernisse nur auf der Rückseite, beiden Seiten und der Oberseite (Fig. 2-8)
 - * Setzen Sie keine als Sonderzubehör erhältliche Luftauslassführungen dazu ein, den Luftstrom nach oben umzuleiten.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

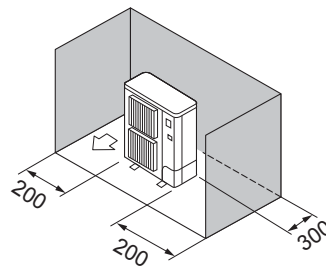


Fig. 2-5




Fig. 2-6

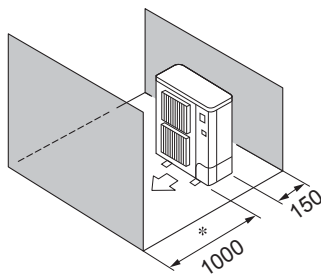


Fig. 2-7

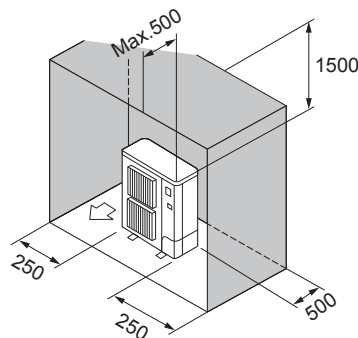


Fig. 2-8




Fig. 2-9

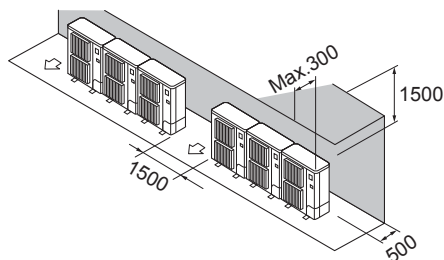


Fig. 2-10




Fig. 2-11

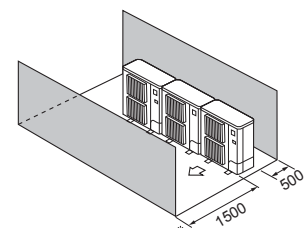


Fig. 2-12

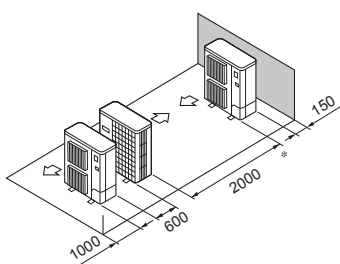


Fig. 2-13

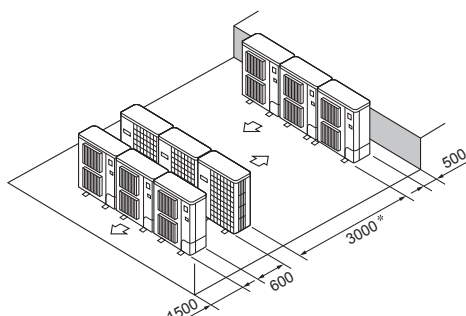


Fig. 2-14

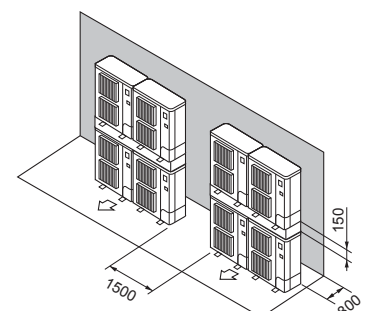


Fig. 2-15

2.7.2. Installation mehrerer Außenanlagen

Zwischen den Geräten einen Abstand von mindestens 25 mm einräumen.

- ① Hindernisse nur auf der Rückseite (Fig. 2-9)
- ② Hindernisse nur auf der Rück- und Oberseite (Fig. 2-10)
 - * Es dürfen nicht mehr als drei Anlagen nebeneinander installiert werden. Lassen Sie zusätzlich einen Freiraum wie dargestellt.
 - * Setzen Sie keine als Sonderzubehör erhältliche Luftauslassführungen dazu ein, den Luftstrom nach oben umzuleiten.
- ③ Hindernisse nur auf der Vorderseite (Fig. 2-11)
 - * Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung muss der Freiraum 1000 mm oder mehr betragen.
- ④ Hindernisse nur auf der Vorder- und Rückseite (Fig. 2-12)
 - * Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung muss der Freiraum 1000 mm oder mehr betragen.
- ⑤ Einzelanlagen in paralleler Anordnung (Fig. 2-13)
 - * Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung zur Umleitung des Luftstroms nach oben muss der Freiraum 1000 mm oder mehr betragen.
- ⑥ Mehrfachanlagen in paralleler Anordnung (Fig. 2-14)
 - * Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung zur Umleitung des Luftstroms nach oben muss der Freiraum 1500 mm oder mehr betragen.
- ⑦ Anlagen in gestapelter Anordnung (Fig. 2-15)
 - * Es können maximal zwei Anlagen übereinander gestapelt werden.
 - * Es dürfen nicht mehr als zwei Anlagenstapel nebeneinander installiert werden. Lassen Sie zusätzlich einen Freiraum wie dargestellt.

2. Aufstellort

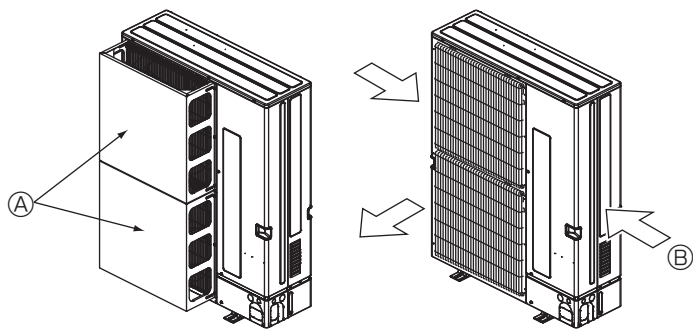


Fig. 2-16

Fig. 2-17

2.7.3. Aufstellung an windanfälligen Aufstellorten

Bei Anbringung der Außenanlage auf dem Dach oder einem anderen, nicht vor Wind geschützten Ort, richten Sie die Luftaustrittsöffnung so aus, dass sie nicht unmittelbar starkem Wind ausgesetzt ist. Wenn starker Wind direkt in die Luftaustrittsöffnung bläst, kann dadurch der normale Luftstrom beeinträchtigt werden, was zu Fehlfunktionen führen kann.

Nachstehend 2 Beispiele für Schutzmaßnahmen gegen starken Wind.

- ① Installieren Sie eine als Sonderzubehör erhältliche Luftauslassführung, wenn die Anlage an einem Aufstellort installiert ist, an dem die Gefahr besteht, dass starker Wind direkt in die Luftaustrittsöffnung bläst. (Fig. 2-16)

Ⓐ Luftauslassführung

- ② Bringen Sie die Anlage so an, dass die Abluft aus der Luftaustrittsöffnung im rechten Winkel zu derjenigen Richtung geführt wird, aus der saisonal bedingt starker Wind bläst. (Fig. 2-17)

Ⓑ Windrichtung

3. Einbau der Außenanlage

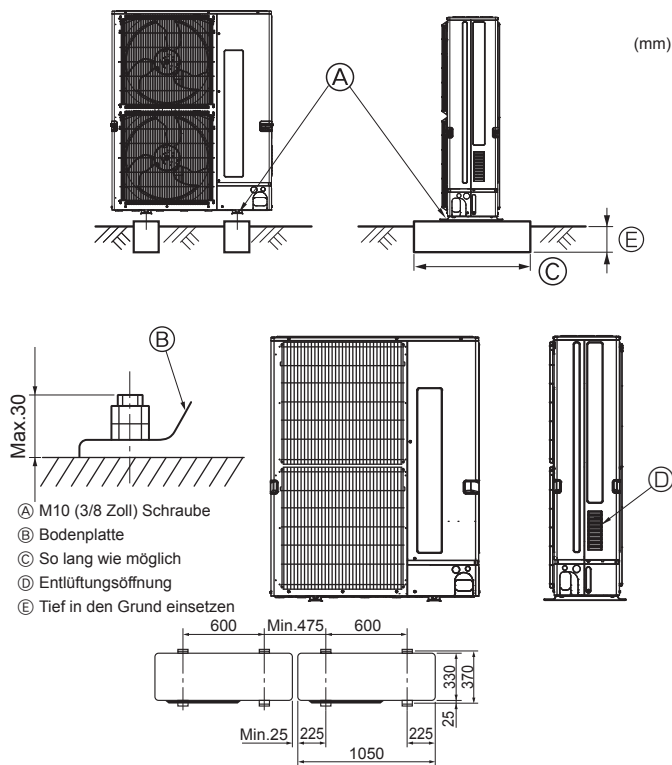


Fig. 3-1

- Die Anlage immer auf fester, ebener Oberfläche aufstellen, um Rattergeräusche beim Betrieb zu vermeiden. (Fig. 3-1)

<Spezifikationen des Fundaments>

Fundamentschraube	M10 (3/8 Zoll)
Betondicke	120 mm
Schraubenlänge	70 mm
Tragfähigkeit	320 kg

- Vergewissern, dass die Länge der Fundamentankerschraube innerhalb von 30 mm von der Unterseite der Bodenplatte liegt.
- Die Bodenplatte der Anlage mit 4 M10 Fundamentankerbolzen an tragfähigen Stellen sichern.

Installation der Außenanlage

- Die Entlüftungsöffnung darf nicht blockiert werden. Wenn die Entlüftungsöffnung blockiert ist, wird der Betrieb behindert, und es besteht die Gefahr des Ausfalls der Anlage.
- Verwenden Sie bei der Installation der Anlage zusätzlich zur Anlagenbodenplatte bei Bedarf die Installationsöffnungen auf der Rückseite der Anlage zum Befestigen von Elektroleitungen usw. Verwenden Sie zum Installieren vor Ort Blechschrauben (ø5 x 15 mm oder weniger).

⚠ Warnung:

- Die Anlage muss sicher an einem Gebäudeteil, das ihr Gewicht tragen kann, installiert werden. Wenn die Anlage an einem Gebäudeteil mit zu geringer Festigkeit installiert wird, besteht die Gefahr, dass sie herabfällt und Verletzungen oder Schäden verursacht.
- Die Anlage muss entsprechend den Anweisungen installiert werden, um die Gefahr von Schäden durch Erdbeben oder Stürme oder starken Windeinfluss zu minimieren. Bei einer nicht ordnungsgemäß installierten Anlage besteht die Gefahr, dass sie herabfällt und Verletzungen oder Schäden verursacht.

4. Installation der Kältemittelrohrleitung

4.1. Vorsichtsmaßnahmen bei Geräten, in denen das Kältemittel R410A verwendet wird

- Nachstehend nicht aufgeführte Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Klimaanlage mit dem Kältemittel R410A finden Sie auf Seite 21.
- Tragen Sie eine kleine Menge Esteröl/Ätheröl oder Alkylbenzol als Kältemittelöl auf die Konusanschlüsse auf.
- Verwenden Sie zur Verbindung der Kältemittelrohrleitungen für nahtlose Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen Kupferphosphor C1220. Verwenden Sie Kältemittelrohre mit Stärken wie in der folgenden Tabelle angegeben. Vergewissern Sie sich, dass die Rohre von innen sauber sind und keine schädlichen Verunreinigungen wie Schwefelverbindungen, Oxidationsmittel, Fremdkörper oder Staub enthalten.

⚠ Warnung:

Beim Installieren oder Umsetzen oder Warten der Klimaanlage darf nur das angegebene Kältemittel (R410A) zur Befüllung der Kältemittelleitungen verwendet werden. Vermischen Sie es nicht mit anderem Kältemittel und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zurückbleibt.

Wenn sich Luft mit dem Kältemittel vermischt, kann dies zu einem ungewöhnlich hohen Druck in der Kältemittelleitung führen und eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.

Die Verwendung eines anderen als des für das System angegebenen Kältemittels führt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des Systems oder einer Beschädigung des Geräts. Im schlimmsten Fall kann sie ein schwerwiegendes Hindernis für die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit darstellen.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Stärke 0,8 mm
ø15,88	Stärke 1,0 mm

- Verwenden Sie keine dünneren Rohre als oben angegeben.
- Die in der obigen Tabelle aufgeführten Stärken basieren auf japanischen Standards. Die Leitungen müssen entsprechend den lokalen Standards einen maximalen Betriebsdruck von 4,15 MPa [601 PSIG] oder höher haben.

4. Installation der Kältemittelrohrleitung

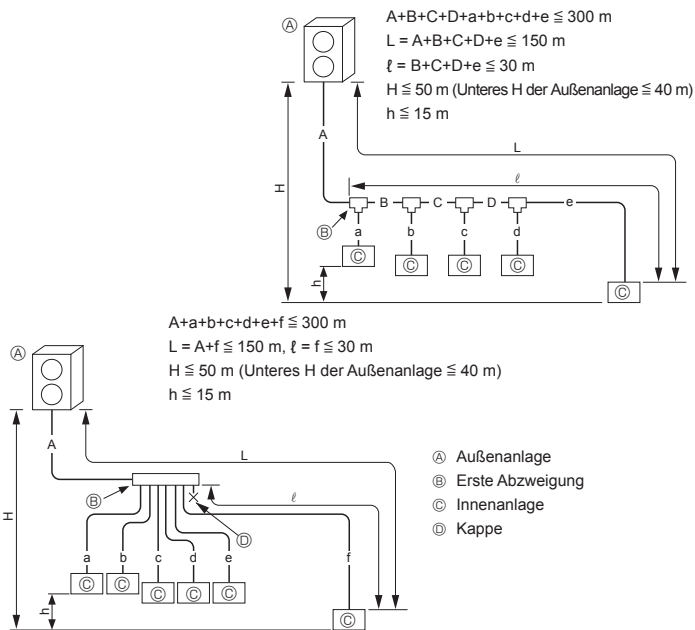


Fig. 4-1

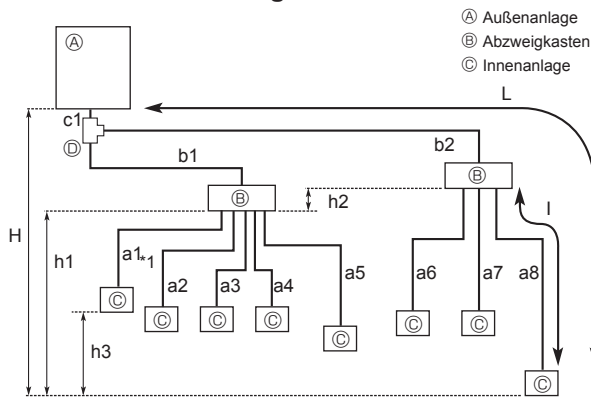


Fig. 4-2

4.2. Rohrlänge und Höhenunterschied
4.2.1. Verbindung ohne Abzweigkasten (Fig. 4-1)

A (mm)		
	A Flüssigkeitsrohr	B Gasrohr
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88
B, C, D (mm)		
	A Flüssigkeitsrohr	B Gasrohr
C Gesamtleistung der Innenanlagen	ø9,52	ø15,88
a, b, c, d, e, f (mm)		
	A Flüssigkeitsrohr	B Gasrohr
D Modellnummer	ø6,35	ø12,7
15, 20, 25, 32, 40, 50	ø9,52	ø15,88
63, 80, 100, 125, 140		
E Abzweigbausaatzmodell		
CMY-Y62-G-E		
F 4-Abzweigungskopf		
CMY-Y64-G-E		
G 8-Abzweigungskopf		
CMY-Y68-G-E		

* Beim Anschließen eines ANSCHLUSSBAUSATZES (PAC-LV11M-J) und eines Innengeräts der M-Serie finden Sie Informationen zur Auswahl der Rohrgröße und Rohrleitungslänge im Installationshandbuch für den ANSCHLUSSBAUSATZ.

4.2.2. Verbindung mit Abzweigkasten (Fig. 4-2)
Aufgeweitete Anschlüsse

- Dieses Gerät hat aufgeweitete Anschlüsse an jedem Innengerät, jedem Abzweigkasten und an den Seiten des Außengerätes.
- Die Ventilabdeckung des Außengerätes abnehmen, dann das Rohr anschließen.
- Zum Anschluss des Abzweigkastens und des Außengerätes werden Kältemittelrohrleitungen verwendet.


Zulässige Länge (eine Richtung)	Gesamtrohrlänge	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	Äußerste Rohrlänge (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m} (b2 \leq 55 \text{ m}, a8 \leq 25 \text{ m})$
	Rohrlänge zwischen Außengerät und Abzweigkasten	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	Von der ersten Verbindungsstelle (b2) am weitesten entfernter Abzweigkasten	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Äußerste Rohrlänge hinter dem Abzweigkasten (l)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Gesamtrohrlänge zwischen Abzweigkasten und Innengeräten	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
Zulässiger Höhenunterschied (eine Richtung)	Im Abschnitt Innen-/Außengerät (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (Wenn das Außengerät höher als das Innengerät eingerichtet ist) $H \leq 40 \text{ m}$ (Wenn das Außengerät niedriger als das Innengerät eingerichtet ist)
	Im Abschnitt Abzweigkasten/Innengerät (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	In jedem Zweiggerät (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	In jedem Innengerät (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Zahl der Krümmer		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Der Abzweigkasten muss auf der gleichen Ebene zwischen Außengerät und Innengerät angeordnet sein.

4. Installation der Kältemittelrohrleitung

■ Bei Verwendung eines 1-Abzweigkastens

Aufweitungsanschluss. (Kein Hartlöten)

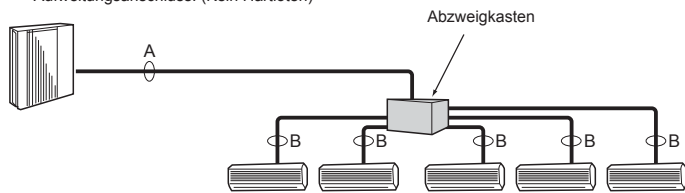

■ Bei Verwendung von 2-Abzweigkästen

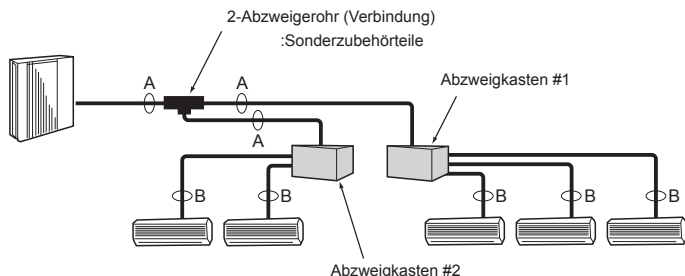


Fig. 4-3

(1) Ventilgröße für Außengerät

Für Flüssigkeit	ø9,52 mm
Für Gas	ø15,88 mm

(2) Ventilgröße für Abzweigkasten

GERÄT	Flüssigkeitsrohrleitung	Gasrohrleitung
GERÄT A	ø6,35 mm	ø9,52 mm
GERÄT B	ø6,35 mm	ø9,52 mm
GERÄT C	ø6,35 mm	ø9,52 mm
GERÄT D	ø6,35 mm	ø9,52 mm
GERÄT E	ø6,35 mm	ø12,7 mm

* 3-Abzweige-Typ : nur Gerät A, B, C




Fig. 4-4

Umwandlungsformel

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Wahl der Rohrgröße

4.3.1. Verbindung ohne Abzweigkasten

		Innenanlage		
		15-50	63-140	112-140
Gasseite	Rohrgröße (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Flüssigkeitsseite	Rohrgröße (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Verbindung mit Abzweigkasten (Fig. 4-3)

	A	B
Flüssigkeit (mm)	ø9,52	Die Größe des Rohrleitungsanschlusses ist je nach Typ und Leistung der Innengeräte unterschiedlich. Die Größe des Rohrleitungsanschlusses des Abzweigkastens an das Innengerät anpassen.
Gas (mm)	ø15,88	Wenn die Größe des Rohrleitungsanschlusses des Abzweigkastens nicht mit der Größe des Rohrleitungsanschlusses des Innengerätes übereinstimmt, die als Sonderzubehör erhältlichen (verformten) Verbindter mit unterschiedlichem Durchmesser (Reduzierstücke) auf der Seite des Abzweigkastens verwenden. (Die verformten Verbindter direkt auf der Seite des Abzweigkastens anschließen.)

Verbindter mit unterschiedlichem Durchmesser (Zubehörteile) (Fig. 4-4)

Modellbezeichnung	Angeschlossene Rohrdurchmesser	Durchmesser A	Durchmesser B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Vorbereitung der Rohrleitung

- ① Die unten stehende Tabelle zeigt die technischen Daten von im Handel erhältlichen Rohren.

Außendurchmesser	Stärke der Isolierung	Isoliermaterial
mm	mm	
6,35	8	
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	Hitzeständiger Schaumkunststoff mit 0,045 spezifischem Gewicht.

- ② Dafür sorgen, dass die 2 Kältemittelrohrleitungen gegen Kondenswasserbildung isoliert sind.
 ③ Der Biegungsradius des Kältemittelrohres muss 100 mm oder mehr betragen.

⚠ Vorsicht:

Darauf achten, die Isolierung mit der angegebenen Stärke zu verwenden. Eine übermäßige Stärke kann zu einer unkorrekten Installation des Innengerätes und des Abzweigkastens führen, und eine zu geringe Stärke kann das Tropfen von Kondenswasser verursachen.

2-Abzweige-Rohr (Verbindter) : Zubehörteile (Sie können je nach Anschlussverfahren das Geeignete auswählen.)

Modellbezeichnung	Anschlussverfahren
MSDD-50AR-E	Aufweiten
MSDD-50BR-E	Hartlöten

■ Installationsverfahren (2-Abzweige-Rohr (Verbindter))

Bitte lesen Sie in den Installationsanleitungen für MSDD-50AR-E und MSDD-50BR-E.

■ Rohrgröße (Außengerät-Abzweigkasten)

Rohrgröße (ømm)	Flüssigkeit	ø9,52
	Gas	ø15,88

Die Anordnung eines anschließbaren Innengerätes richtet sich nach den Gegebenheiten in der Region/dem Gebiet/dem Land.

■ Rohrgröße (Abzweigkasten-Innengerät) *Bei Innengeräten der Baureihen M oder S

Innengerätetyp	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Rohrgröße (ømm)	Flüssigkeit	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Rohrgröße (Abzweigkasten-Innengerät) *Im Falle eines Innengerätes der P-Serie

Innengerätetyp	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Rohrgröße (ømm)	Flüssigkeit	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 Wird ein Innengerät vom Typ 35 oder 50 der P-Serie eingesetzt, verwenden Sie die Konusmutter am Innengerät.
 Die Konusmutter aus dem Innengerät-Sonderzubehör darf nicht verwendet werden. Wenn sie verwendet wird, kann es zu Gasaustritt oder sogar zum Lösen des Rohres aus der Konusmutter kommen.

4. Installation der Kältemittelrohrleitung

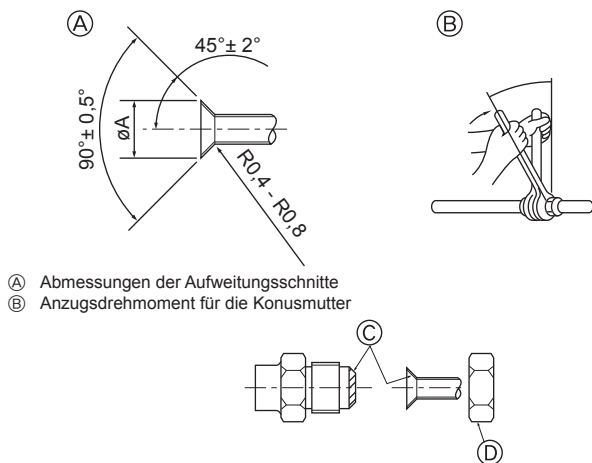


Fig. 4-5

(A) (Fig. 4-5)

Kupferrohr O.D. (mm)	Aufweitungsabmessungen ϕA Abmessungen (mm)
$\phi 6,35$	8,7 - 9,1
$\phi 9,52$	12,8 - 13,2
$\phi 12,7$	16,2 - 16,6
$\phi 15,88$	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

Kupferrohr O.D. (mm)	Konusmutter O.D. (mm)	Anzugsdrehmoment (N·m)
$\phi 6,35$	17	14 - 18
$\phi 6,35$	22	34 - 42
$\phi 9,52$	22	34 - 42
$\phi 12,7$	26	49 - 61
$\phi 12,7$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	36	100 - 120

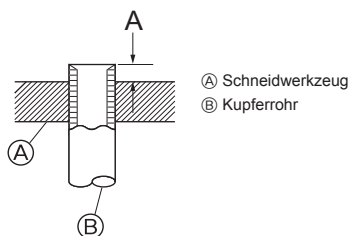


Fig. 4-6

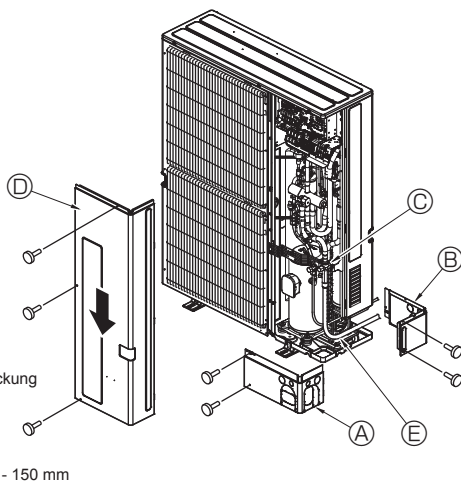


Fig. 4-7

4.4. Rohranschlüsse (Fig. 4-5)

Fig. 4-1 ist ein Beispiel für ein Rohrleitungssystem.

- Schützen Sie die Kältemittelrohrleitungen ausreichend vor Kondensation und isolieren Sie sie, damit kein Wasser heruntertropft. (Flüssigkeitsrohr/Gasrohr)
- Verstärken Sie die Isolierung je nach Umgebung, in der die Kältemittelrohrleitungen verlegt sind. Andernfalls kann es auf der Oberfläche des Isolationsmaterials zu Kondensation kommen. (Wärmebeständigkeit des Isolationsmaterials: 120 °C, Stärke: 15 mm oder mehr)
- * Wenn die Kältemittelrohrleitungen an Orten mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit verlegt werden, wie zum Beispiel auf dem Dachboden, kann zusätzliche Isolierung erforderlich sein.
- Bringen Sie zum Isolieren der Kältemittelrohrleitungen wärmebeständigen Polyethylen-schaum zwischen dem Innengerät und dem Isolationsmaterial sowie zum Verfüllen aller Zwischenräume im Netz zwischen dem Isolationsmaterial ein. (Kondensation, die sich auf den Rohrleitungen bildet, kann zu Kondensation im Raum oder zu Verbrennungen bei Berührung der Rohrleitungen führen.)
- Die in der Anlage befindlichen Teile der Ablassrohre sollten mit Isoliermaterial aus Schaumstoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stärker) umwickelt werden.
- Vor dem Anziehen der Konusmutter eine dünne Schicht Kältemittel-Öl auf das Rohr und auf die Oberfläche des Sitzes an der Nahtstelle auftragen. (A)
- Mit zwei Schraubenschlüsseln die Rohrleitungsanschlüsse fest anziehen. (B)
- Nach Vornahme der Anschlüsse diese mit einem Leckdetektor oder Seifenlauge auf Gasaustritt untersuchen.
- Tragen Sie Kältemaschinenöl auf die gesamte Konusauftragfläche auf. (C)
- Die Konusmutter für die nachstehende Rohrgröße verwenden. (D)
- Achten Sie beim Biegen der Rohre sorgfältig darauf, sie nicht zu zerbrechen. Biege-radien von 100 mm bis 150 mm sind ausreichend.
- Achten Sie darauf, dass die Rohre keinen Kontakt mit dem Kompressor haben. Andern-falls könnten unnormale Geräusche oder Schwingungen auftreten.

- ① Die Rohre müssen ausgehend von der Innenanlage miteinander verbunden werden. Die Konusmutter müssen mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen werden.
- ② Weiten Sie die Flüssigkeits- und Gasrohre auf, und tragen Sie etwas Kältemittelöl auf (Vor Ort aufzutragen).
- Wenn normale Rohrdichtungen verwendet werden, beachten Sie Tabelle 3 zum Aufwei-ten von Rohren für Kältemittel R410A. Die Abmessungen-A können mit einem Messgerät zur Größenanpassung überprüft werden.

⚠ Warnung:

Schließen Sie die Kältemittelteilungen beim Installieren des Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.

* Informationen zum Anschließen des ANSCHLUSSBAUSATZES (PAC-LV11M-J) finden Sie im Installationshandbuch für den ANSCHLUSSBAUSATZ.

Tabelle 3 (Fig. 4-6)


Kupferrohr O.D. (mm)	A (mm)	
	Aufweitungswerkzeug für R410A	Aufweitungswerkzeug für R22-R407C
Kupplungsbauweise		
$\phi 6,35$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 9,52$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 12,7$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 15,88$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 19,05$	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Kältemittelrohrleitung (Fig. 4-7)

Das Wartungspult (D) (drei Schrauben) und die vordere Leitungsabdeckung (A) (zwei Schrauben) sowie die rückwärtige Leitungsabdeckung (B) (zwei Schrauben) abnehmen.

- ① Die Kältemittelrohrleitung-Verbindungen für die Innen-/Außenanlage vornehmen, wenn das Absperrventil der Außenanlage vollständig geschlossen ist.
- ② Luftreinigung unter Vakuum vom Innenaggregat und dem Rohrleitungsanschluss aus.
- ③ Kontrollieren Sie nach dem Anschließen der Kältemittelrohrleitungen die angeschlos-senen Rohre und die Innenanlage auf Gasaustritt. (Siehe 4.6. Verfahren zum Prüfen der Rohre auf Dichtigkeit.)
- ④ Sorgen Sie für die Luftabsaugung unter Vakuum der Kältemittelteilungen durch die Wartungseinheit der Absperrventile für Flüssigkeit und Gas. Danach öffnen Sie die Absperrventile vollständig (sowohl die Flüssigkeits- als auch die Gas-Absperrventile). Auf diese Weise werden die Kältemittelteilungen von Innen- und Außenanlagen voll-ständig miteinander verbunden.
 - Wenn die Absperrventile geschlossen bleiben und die Anlage betrieben wird, wer-den Kompressor und Steuerventile beschädigt.
 - Suchen Sie nach Vornahme der Anschlüsse mit einem Gasaustrittsprüfergerät oder Seifenlauge nach Gasaustritt an den Rohrverbindungsstellen der Außenanlage.
 - Verdrängen Sie die Luft aus den Kältemittelteilungen nicht mit dem Kältemittel aus der Anlage.
 - Ziehen Sie nach Beendigung des Ventilbetriebs die Ventilkappen mit dem vorge-schriebenen Drehmoment an: 20 bis 25 N·m (200 bis 250 kgf·cm). Wird es versäumt, die Kappen wieder aufzusetzen und anzuziehen, tritt mög-licherweise Kältemittel aus. Achten Sie auch darauf, die Innenseiten der Ventilkap-pen nicht zu beschädigen, da sie als Dichtung zur Verhinderung von Kältemit-telaustritt dienen.
- ⑤ Dichten Sie die Seiten der Wärmeisolierung um die Leitungsanschlüsse herum mit einem Dichtungsmittel ab, um zu verhindern, dass Wasser in die Wärmeisolierung eindringt.

4. Installation der Kältemittelrohrleitung

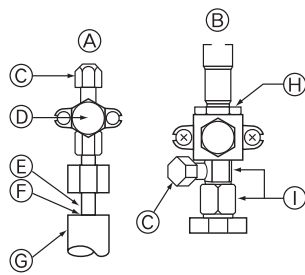

- (A) Absperrventil <Flüssigkeitsseite>
 (B) Absperrventil <Gasseite>
 (C) Ausgang der Wartungseinheit
 (D) Abschnitt öffnen/schließen
 (E) Hausrohrleitung
 (F) Versiegelt wie auf der Gasseite
 (G) Rohrabdeckung
 (H) Hier keinen Schraubenschlüssel verwenden. Es kann Austritt von Kältemittel zur Folge haben.
 (I) Hier zwei Schraubenschlüssel verwenden.

Fig. 4-8

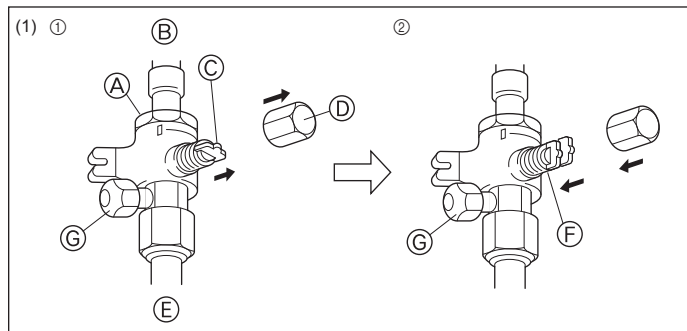


Fig. 4-9


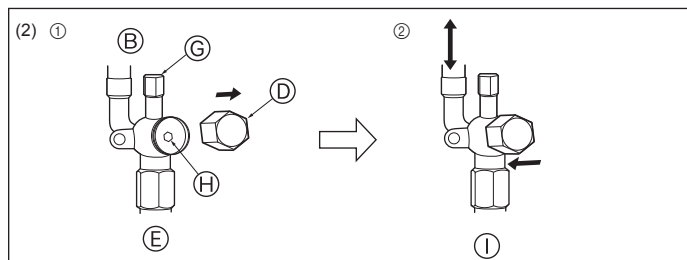


Fig. 4-10

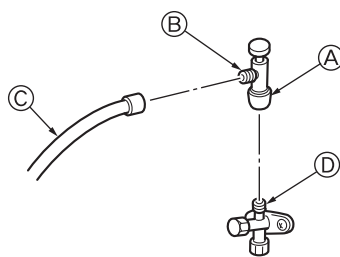

- * Die Abbildung links dient nur als Beispiel. Die Form des Sperrventils, die Position der Wartungseinheit usw. können je nach Modell abweichen.
 * Drehen Sie nur den Abschnitt (A). (Ziehen Sie nicht die Verbindung zwischen den Abschnitten (A) und (B) fester an.)

- (C) Füllschlauch
 (D) Wartungseinheit

Fig. 4-11

4.6. Verfahren zum Prüfen der Rohre auf Dichtigkeit

- Schließen Sie die Prüfwerkzeuge an.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Absperrventile (A) (B) geschlossen sind und öffnen Sie sie nicht.
 - Sorgen Sie für den Druckaufbau in den Kältemittelleitungen durch die Ausgang der Wartungseinheit (C) des Flüssigkeits-Absperrventils (A) und des Gas-Absperrventils (B).
- Bauen Sie den Druck nicht sofort auf den angegebenen Wert auf, sondern erhöhen Sie ihn nach und nach.
 - Bauen Sie einen Druck von 0,5 MPa (5 kgf/cm²G) auf, warten Sie fünf Minuten, und vergewissern Sie sich dann, dass der Druck nicht abfällt.
 - Bauen Sie einen Druck von 1,5 MPa (15 kgf/cm²G) auf, warten Sie fünf Minuten, und vergewissern Sie sich dann, dass der Druck nicht abfällt.
 - Bauen Sie einen Druck von 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) auf und messen Sie Umgebungstemperatur und Kältemitteldruck.
- Wenn der angegebene Druck einen Tag lang gehalten wird und nicht abfällt, haben die Rohre den Test bestanden, und es entweicht keine Luft.
 - Wenn sich die Umgebungstemperatur um 1°C ändert, ändert sich dabei der Druck um etwa 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor.
- Wenn der Druck in den Schritten (2) oder (3) abfällt, entweicht Gas. Suchen Sie nach der Gasaustrittsstelle.

4.7. Verfahren zum Öffnen des Absperrventils

- Gasseite (Fig. 4-9)
 - Die Kappe entfernen, den Handgriff nach vorne ziehen, und zum Öffnen um 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - Sicherstellen, dass das Absperrventil vollständig offen ist, den Handgriff eindrücken, und die Kappe zurück in Ausgangsstellung drehen.
 - Flüssigkeitsseite (Fig. 4-10)
 - Entfernen Sie die Kappe und drehen Sie die Ventilstange mit einem 4 mm-Sechskantschlüssel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn. Hören Sie auf zu drehen, wenn der Anschlag erreicht ist. (ø6,35: Etwa 4,5 Umdrehungen) (ø9,52: Etwa 10 Umdrehungen)
 - Sicherstellen, dass das Absperrventil vollständig offen ist, den Handgriff eindrücken, und die Kappe zurück in Ausgangsstellung drehen.
- (A) Ventil
 (B) Anlagenseite
 (C) Handgriff
 (D) Kappe
 (E) Hausrohrleitungsseite
 (F) Seite der offenen Stellung
 (G) Wartungseinheit
 (H) Schraubenschlüsselöffnung
 (I) Kältemittel-Strömungsrichtung

Kältemittelrohre haben eine Schutzumwicklung

- Die Rohre können vor oder nach dem Anschließen bis zu einem Durchmesser von ø90 mit einer Schutzumwicklung versehen werden. Schneiden Sie das Loch zum Ausbrechen in der Rohrabdeckung entlang der Einkerbung aus, und umwickeln Sie die Rohre. Rohreingangsöffnung
- Dichten Sie den Rohreinlass um die Rohre herum mit Dichtmasse oder Spachtel, so dass keine Zwischenräume mehr vorhanden sind. (Wenn die Zwischenräume nicht abgedichtet sind, ist kein ausreichender Lärmschutz gegeben oder Wasser und Schmutz dringen in die Anlage ein und können ihren Ausfall verursachen.)

Vorkehrungen bei Verwendung des Füllventils (Fig. 4-11)

Ziehen Sie die Wartungseinheit bei der Installation nicht zu fest an, da sonst der Ventilkern verformt werden und sich lösen kann, wodurch möglicherweise ein Gasleck verursacht wird. Nachdem Sie Abschnitt (B) in der gewünschten Richtung positioniert haben, drehen Sie zum Anziehen nur Abschnitt (A). Ziehen Sie nicht die Verbindung zwischen den Abschnitten (A) und (B) fester an, nachdem Sie Abschnitt (A) angezogen haben.

4. Installation der Kältemittelrohrleitung

4.8. Zusätzliches Kühlmittel einfüllen

Zusätzliches Kühlmittel einfüllen

Kältemittel für die Gesamtröhreleitungen befindet sich bei Versand ab Werk nicht im Außengerät. Füllen Sie daher für jedes Kältemittelleitungssystem vor Ort zusätzliches Kältemittel nach. Geben Sie darüber hinaus zu Wartungszwecken die Größe und Länge jeder Flüssigkeitsrohrleitung und die Nachfüllmengen von zusätzlichem Kältemittel in den dafür vorgesehenen freien Stellen auf dem Schild „Kältemittelmenge“ am Außengerät an.

Berechnung der Nachfüllmenge von zusätzlichem Kältemittel

- Berechnen Sie anhand der Flüssigkeitsrohrleitungsgröße und -länge der Gesamtröhreleitung die zusätzliche Nachfüllmenge.
- Verwenden Sie zur Berechnung 11,2 kW für die Leistung des Zylinders oder der Hydrobox.
- Berechnen Sie wie rechts abgebildet die Nachfüllmenge von zusätzlichem Kältemittel und füllen Sie das zusätzliche Kältemittel nach.
- Runden Sie bei Mengen geringer als 0,1 kg die berechnete Nachfüllmenge von zusätzlichem Kältemittel auf.
(Wenn die berechnete Nachfüllmenge zum Beispiel 6,01 kg beträgt, runden Sie die Nachfüllmenge auf 6,1 kg auf.)

<Zusätzliche Nachfüllung>

Berechnung der Nachfüllmenge von Kältemittel

Rohrgröße Flüssigkeitsrohr ø6,35		Rohrgröße Flüssigkeitsrohr ø9,52		Gesamtleistung angeschlossener Innengeräte	Menge für die Innengeräte
(m) × 19,0 (g/m)	+	(m) × 50,0 (g/m)	+	~ 8,0 kW	1,5 kg
				8,1 ~ 16,0 kW	2,5 kg
				16,1 kW ~	3,0 kg

Bei Versand ab Werk enthaltene Kältemittelmenge

Enthaltene Kältemittelmenge
4,8 kg

<Beispiel>

Außengerät Modell : P125

Innen	1 : P63 (7,1 kW)	A : ø9,52	30 m	a : ø9,52	15 m	} Bei nachstehenden Bedingungen:
	2 : P40 (4,5 kW)			b : ø6,35	10 m	
	3 : P25 (2,8 kW)			c : ø6,35	10 m	
	4 : P20 (2,2 kW)			d : ø6,35	20 m	

Die Gesamtlänge jeder einzelnen Flüssigkeitsleitung ist wie folgt:

ø 9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø 6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte beträgt:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Berechnungsbeispiel>

Nachfüllmenge von zusätzlichem Kältemittel

$$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg (aufgerundet)}$$

5. Verrohrung der Dränage

Dränagerohranschluss der Außenanlage

Wenn eine Abflussrohrleitung erforderlich ist, den Abflusstopfen oder die Ablaufpfanne (Zubehör) verwenden.

	P112-140
Abflusstopfen	PAC-SG61DS-E
Ablaufpfanne	PAC-SH97DP-E


6. Elektroarbeiten

6.1. Vorsicht


- Elektrische Arbeiten sind in Übereinstimmung mit den für elektrische Ausrüstung, Verkabelung usw. geltenden gesetzlichen Normen und Vorschriften sowie den Richtlinien der Elektrizitätswerke auszuführen.
- Die Reglerverdrahtung (im nachfolgenden Text Übertragungsleitung genannt) sollte (5 cm oder mehr) von den Stromquellenkabeln entfernt verlegt werden, um elektrische Störgeräuschen durch die Stromquellenkabel zu vermeiden. (Übertragungsleitung und Stromquellenkabel nicht im gleichen Leitungsrohr verlegen.)
- Darauf achten, das Außenaggregat vorschriftsmäßig zu erden.
- Ausreichend Platz für die Verkabelung des Schaltkastens der Innen- und Außenaggregate frei lassen, da der Kasten bei der Wartung mitunter ausgebaut wird.
- Die Hauptstromquelle niemals an die Klemmleiste der Übertragungsleitung anschließen; andernfalls verschmoren elektrische Teile.
- Für die Übertragungsleitung zweiadriges Abschirmkabel verwenden. Die Verdrahtung von Übertragungsleitungen verschiedener Systeme mit dem gleichen mehradrigen Kabel vermindert die Übertragungs- und Empfangsqualität und führt zu Fehlfunktionen.
- Es sollte nur die angegebene Übertragungsleitung an die Klemmleiste für die Signalübertragung vom Außenaggregat angeschlossen werden.
(Mit Außenaggregat anzuschließende Übertragungsleitung: Klemmleiste TB3 für Übertragungsleitung. Sonstige: Klemmleiste TB7 für Zentralregelung)
Bei fehlerhaft ausgeführten Anschlüssen funktioniert das System nicht.
- Bei Anschluss an einen Regler der oberen Klasse oder Anschluss für Gruppenbetrieb mit verschiedenen Kältemittelsystemen muss eine übertragende Reglerleitung zwischen den Außenaggregaten installiert werden.
Diese Reglerleitung ist zwischen den Klemmleisten für die Zentralregelung anzuschließen. (Zweiadriges Kabel ohne Polarität)
Für Gruppenbetrieb mit verschiedenen Kältemittelsystemen ohne Anschluss an den Regler der oberen Klasse ist der an CN41 angeschlossene Kurzschlussstecker zu trennen und an CN40 für eines der Außenaggregate anzuschließen.
- Die Gruppe wird über die Fernbedienung eingestellt.
- Beim Anschließen eines ANSCHLUSSBAUSATZES (PAC-LV11M-J) und eines Innengeräts der M-Serie finden Sie Informationen im Installationshandbuch für den ANSCHLUSSBAUSATZ.
- Bei Anschluss eines Abzweigkastens unbedingt zuerst die Innengeräte und den Abzweigkasten einschalten und danach erst das Außengerät.

6. Elektroarbeiten

<PUMY-P-VKM>

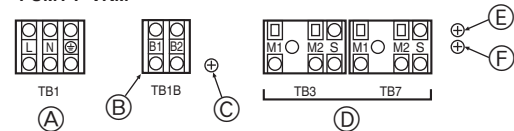

<PUMY-P-YKM>

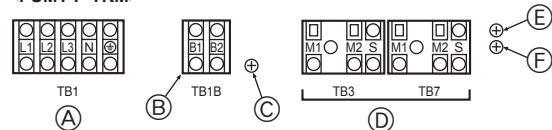

- A Stromquelle
B Stromversorgung für Abzweigkasten
C Schrauben Sie bitte den Elektroteilekasten an
D Übertragungsleitung
E Schrauben Sie bitte den Elektroteilekasten an
F Schrauben Sie bitte den Elektroteilekasten an

Fig. 6-1

6.2. Reglerkasten und Kabelanschlusspunkte (Fig. 6-1)

- Die Übertragungsleitung der Innenanlage an die Klemmleiste für die Übertragungsleitung (TB3) anschließen oder die Leitungen zwischen den Außenanlagen oder die Leitungen zur Zentralsteuerung an die Klemmleiste der Zentralsteuerung (TB7) anschließen. Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels den Schutzleiter der Übertragungsleitung des Innengeräts an die Schraube (E oder F) anschließen und den Schutzleiter der Übertragungsleitung zwischen den Außengeräten und der Übertragungsleitung des zentralen Steuerungssystems an die Schutzklemme (S) der Klemmleiste (TB7) des Zentralsteuerungssystems auch an die Schraube (E oder F) mittels beigefügter Zuführleitung angeschlossen werden.
- Die Klemmleiste (TB1B) dient zur Stromversorgung des Abzweigkastens (220 ~ 240 VAC, max 6 A).

⚠ Vorsicht:

Schließen Sie niemals die Übertragungsleitung für das Innengerät oder die Übertragungsleitung des zentralen Steuerungssystems an diese Klemmleiste (TB1B) an. Wenn die Übertragungsleitungen angeschlossen werden, kann die Klemmleiste für das Innengerät oder die Klemmleiste der Zentralsteuerung beschädigt werden.

6.3. Übertragungskabelanschluss

① Steuerkabelarten

- Übertragungskabel für die Verdrahtung
 - Übertragungskabelarten: Abgeschirmte Kabel CVVS, CPEVS oder MVVS
 - Kabeldurchmesser: Mehr als 1,25 mm²
 - Maximale Elektroleitungslänge: Bis 200 m

2. M-NET-Fernbedienungskabel

Art des Fernbedienungskabels	Abgeschirmte Kabel CVVS, CPEVS oder MVVS
Kabeldurchmesser	0,5 bis 1,25 mm ²
Bemerkungen	Verwenden Sie bei Überschreitung von 10 m ein weiteres Kabel mit den technischen Daten der Übertragungsleitung.

3. MA-Fernbedienungskabel

Art des Fernbedienungskabels	Ummanteltes, 2-adriges Kabel (nicht abgeschirmt) CVV
Kabeldurchmesser	0,3 bis 1,25 mm ² (0,75 bis 1,25 mm ²)*
Bemerkungen	Bis 200 m

* Angeschlossen an einfache Fernbedienung.

② Verdrahtungsbeispiele

- Name der Steuereinheit, Symbol und zulässige Anzahl der Steuereinheiten.

Bezeichnung	Symbol	Zulässige Regleranzahl
Außenaggregat Steuereinheit	OC	–
Innenaggregat Steuereinheit	IC	PUMY-P112 1 bis 10 Anlagen je 1 OC PUMY-P125 1 bis 12 Anlagen je 1 OC PUMY-P140 1 bis 12 Anlagen je 1 OC
Fernbedienung	RC	RC (M-NET) Maximal 12 Fernbedienungen für einen OC MA Maximal 2 je Gruppe

Beispiel eines Gruppenbetriebssystems mit mehreren Außenaggregaten (Abschirmkabel und Adressenangaben sind notwendig.)

<Beispiel der Übertragungskabelverlegung: Ohne Abzweigkasten>

■ M-NET-Fernbedienung (Fig. 6-2)

■ MA-Fernbedienung (Fig. 6-3)

<Kabelverlegung und Adresseneinstellung>

- Benutzen Sie für den Anschluss zwischen dem Außenaggregat (OC) und dem Innenaggregat (IC), sowie zwischen allen OC und OC als auch allen IC und IC Verbindungen, unbedingt immer abgeschirmte Kabel.
- Verbinden Sie die Klemmen M1 und M2 und die Schutzklemme des Übertragungskabel-Klemmblocks (TB3) jedes Außengeräts (OC) über ein Versorgungskabel mit den Klemmen M1 und M2 und der Klemme S des Übertragungskabel-Klemmblocks des Innengeräts (IC).
- Verbinden Sie die Anschlüsse 1 (M1) und 2 (M2) am Anschlusskasten der Übertragungskabel des Innenaggregates (IC), das auf die letzte angegebene Adresse innerhalb der gleichen Gruppe eingestellt ist, mit der Klemmleiste der Fernbedienung (RC).
- Verbinden Sie die Klemmen M1 und M2 und die Klemme S auf dem Klemmblock der zentralen Steuerung (TB7) für das Außengerät (OC).
- Der Überbrückungsstecker CN41 auf der Schalttafel ändert sich nicht.
- Schließen Sie die abgeschirmte Erdung der Übertragungsleitung der Innengeräte an die abgeschirmte Klemme (S) von (TB3) an und schließen Sie auch die Klemme (S) mittels der beigefügten Zuführleitung an die Schraube (E oder F) an.
Verbinden Sie den Schutzleiter der Leitung zwischen den Außengeräten und der Übertragungsleitung des zentralen Steuersystems mit der Schutzklemme (S) von (TB7).
- Stellen Sie die Adressen wie folgt ein.

Aggregat	Bereich	Einstellung
IC (Hauptaggregat)	01 bis 50	Letzte Adresse der gleichen Gruppe der Innenaggregate einstellen
IC (Unteraggregat)	01 bis 50	Stellen Sie eine andere Adresse als die Adresse des IC Hauptaggregates in der gleichen Gruppe der Innenaggregate ein. Sie muss sich in der gleichen Sequenz mit dem IC (Hauptaggregat) befinden
Außenaggregat	51 bis 100	Letzte angegebene Adresse aller Innenaggregate plus 50 einstellen * Die Adresse wird, wenn sie auf "01-50" eingestellt wurde, automatisch "100".
M-NET R/C (Hauptaggregat)	101 bis 150	IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 100 einstellen
M-NET R/C (Unteraggregat)	151 bis 200	IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 150 einstellen
MA R/C	–	Nicht erforderliche Adresseneinstellung (Erforderliche Einstellung Haupt/Sub)

- Die Einstellung der Gruppenoperation verschiedener Innenaggregate kann, nach dem Einschalten der Netzspannung, durch die Fernbedienung (RC) erfolgen.
- Wenn Sie ein PWFY-Gerät anschließen
 - Führen Sie die Gruppeneinstellungen nicht für das PWFY-Gerät und die Innengeräte durch.
 - Das PWFY-Gerät kann nicht zur selben Zeit wie ein Lossnay-Gerät betrieben werden.
 - Benutzen Sie eine WMA-Fernbedienung für das PWFY-Gerät.
- Nähere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für das PWFY-Gerät.
- Anschließen eines Zylinders oder einer Hydrobox
 - Führen Sie die Gruppeneinstellungen nicht für den Zylinder oder die Hydrobox und die Innengeräte durch.

6. Elektroarbeiten

<Zulässige Kabellängen>

① M-NET-Fernbedienung

- Größte Länge über die Außenaggregate: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ und $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ und $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² oder mehr)
- Längste Übertragungskabellänge: L_1 und $L_3 + L_4$ und $L_3 + L_5$ und L_6 und $L_2 + L_6$ und $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² oder mehr)
- Fernbedienungskabellänge: $l_1, l_2, l_3, l_4 \leq 10$ m (0,5 bis 1,25 mm²)

Überschreitet die Kabellänge den Wert von 10 m, benutzen Sie abgeschirmte Kabel des Querschnitts 1,25 mm². Die Länge dieses Abschnitts (L_8) sollte sowohl in die Kalkulation der maximalen Länge als auch in die Berechnung der Gesamtlänge eingerechnet werden.

② MA-Fernbedienung

- Größte Länge über die Außenaggregate (M-NET-Kabel): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ und $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² oder mehr)
- Längste Übertragungskabellänge (M-NET-Kabel): L_1 und $L_3 + L_4$ und L_6 und $L_2 + L_6$ und $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² oder mehr)
- Fernbedienungskabellänge: m_1 und $m_1 + m_2 + m_3$ und $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 bis 1,25 mm²)

■ M-NET-Fernbedienung

■ MA-Fernbedienung

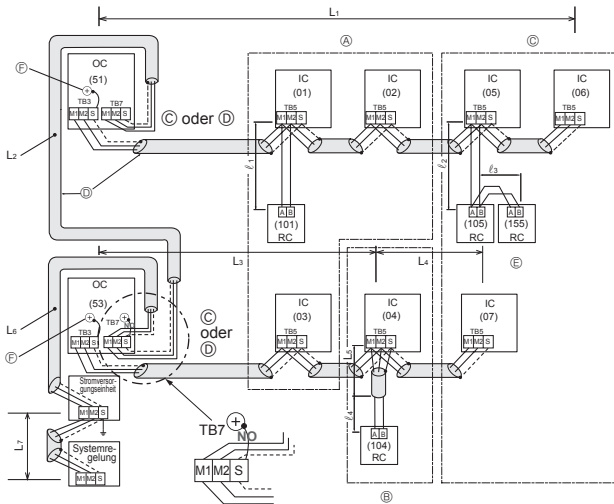


Fig. 6-2

- (A) : Gruppe
(B) : Gruppe
(C) : Gruppe
(D) : Abgeschirmte Kabel
(E) : Unter Fernbedienung
(F) : Schrauben Sie bitte den Elektroteilekasten an
() : Adresse


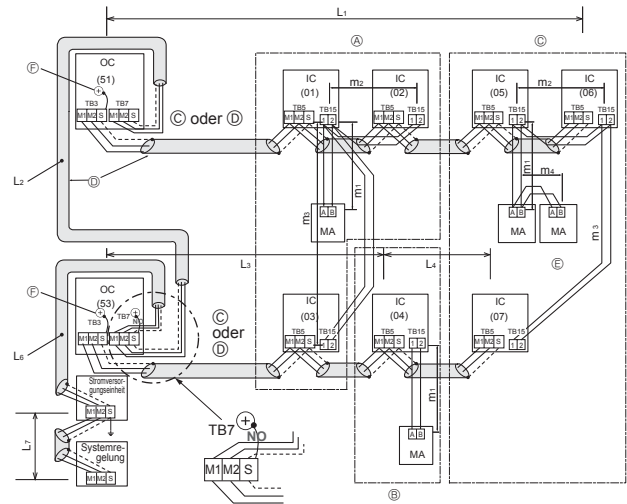


Fig. 6-3

- (A) : Gruppe
(B) : Gruppe
(C) : Gruppe
(D) : Abgeschirmte Kabel
(E) : Unter Fernbedienung
(F) : Schrauben Sie bitte den Elektroteilekasten an
() : Adresse

<Beispiel für Verkabelung der Übertragungsleitung: bei Verwendung eines Abzweigkastens>

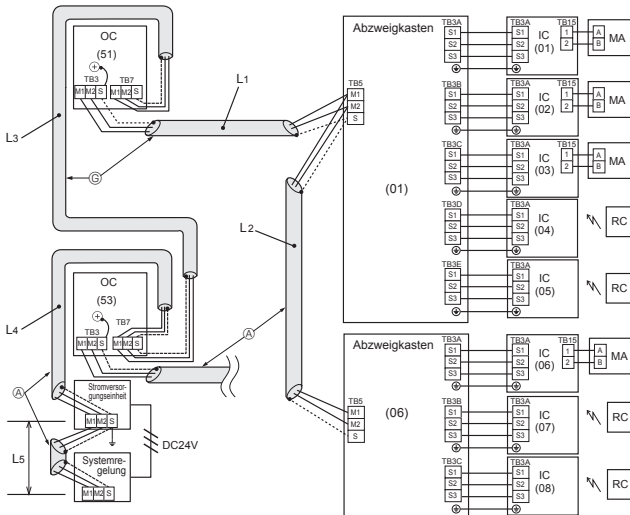

- (G) : Abgeschirmte Kabel
() : Adressbeispiel

Fig. 6-4

<Zulässige Kabellängen>

Größte Länge über die Außenaggregate (M-NET-Kabel):

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² oder mehr)

Längste Übertragungskabellänge (M-NET-Kabel):

$L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² oder mehr)

6. Elektroarbeiten

6.4. Verdrahtung der Hauptspannungsversorgung und Kapazität der Einheiten

Schematische Darstellung der Verdrahtung: Ohne Abzweigkasten (Beispiel) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM Serie


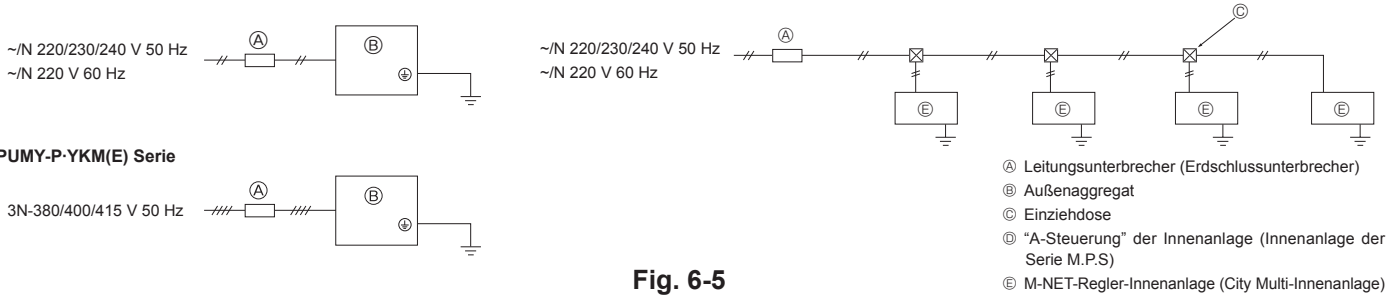


Fig. 6-5


Schematische Darstellung der Verdrahtung: bei Verwendung eines Abzweigkastens (Beispiel) (Fig. 6-6)

<Bei Stromversorgung durch das Außengerät>

■ PUMY-P-VKM Serie

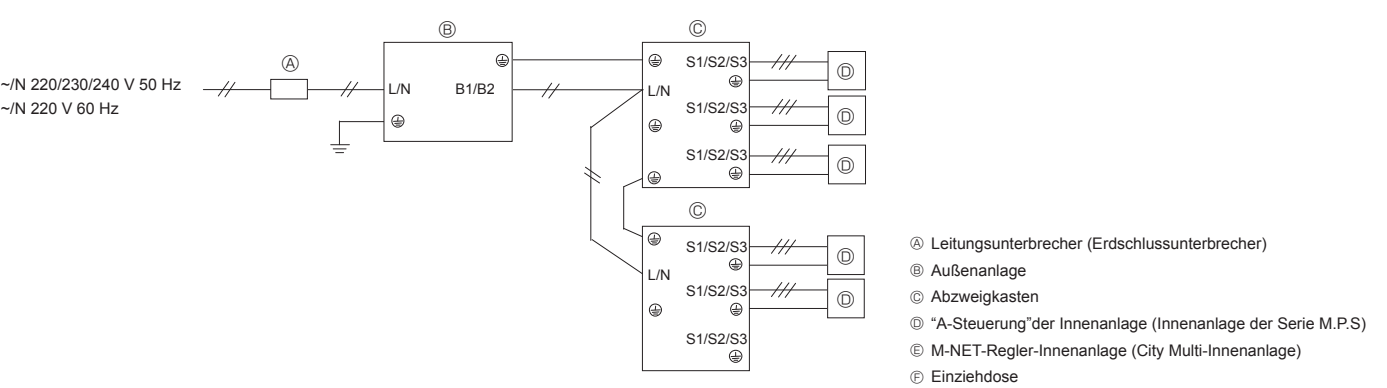


■ PUMY-P-YKM(E) Serie

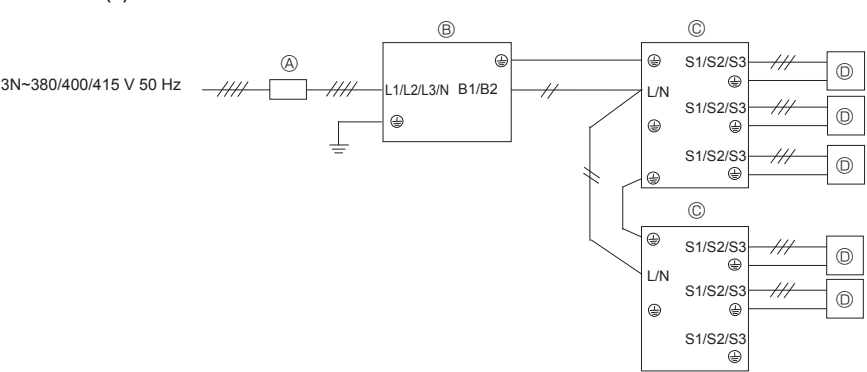

<Bei separater Stromversorgung>

■ PUMY-P-VKM Serie

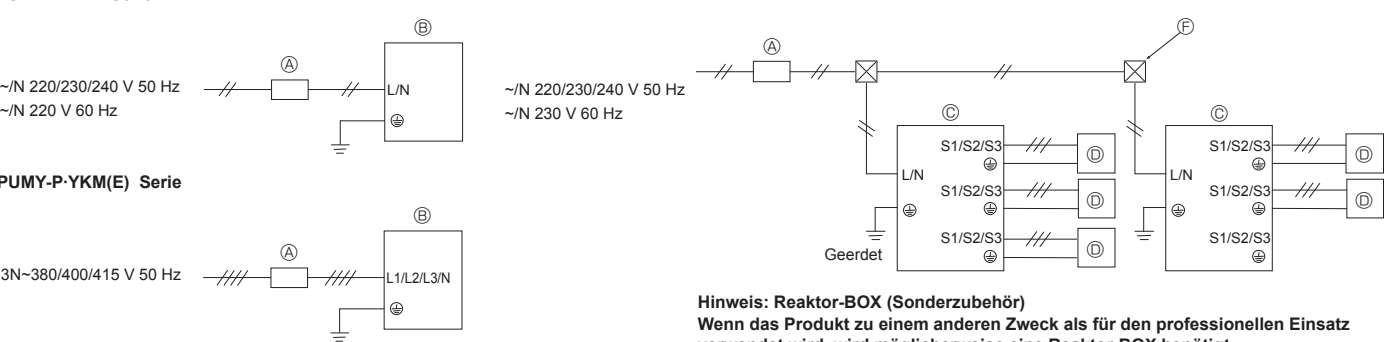

Hinweis: Reaktor-BOX (Sonderzubehör)
Wenn das Produkt zu einem anderen Zweck als für den professionellen Einsatz verwendet wird, wird möglicherweise eine Reaktor-BOX benötigt.

Außengerät	Stromversorgung des Abzweigkastens	
	Stromversorgung vom Außengerät	Separate Stromversorgung
1-phasige Stromversorgung	Nicht erforderlich	Erforderlich
3-phasige Stromversorgung	Erforderlich	Erforderlich

Fig. 6-6

6. Elektroarbeiten

Drahtstärke Drahtquerschnittsfläche der Kabel der Hauptstromversorgung und der Ein-/Aus-Schalter

<Bei separater Stromversorgung>

Modell		Stromversorgung	Minimum Drahtquerschnittsfläche (mm ²)			Unterbrecher Schutzschalter für Verdrahtung *1	Unterbrecher Schutzschalter für Leckstrom
			Hauptkabel	Verteilung	Erdung		
Außenaggregat	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A, 30 mA, 0,1 Sek. oder weniger
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A, 30 mA, 0,1 Sek. oder weniger

<Bei Stromversorgung durch das Außengerät>

Modell		Stromversorgung	Minimum Drahtquerschnittsfläche (mm ²)			Unterbrecher Schutzschalter für Verdrahtung *1	Unterbrecher Schutzschalter für Leckstrom
			Hauptkabel	Verteilung	Erdung		
Außenaggregat	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A, 30 mA, 0,1 Sek. oder weniger
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A, 30 mA, 0,1 Sek. oder weniger

*1 An jedem der einzelnen Pole einen nichtschmelzbaren Trennschalter (NF) oder einen Erdschlussunterbrecher (NV) mit einem Kontaktabstand von mindestens 3,0 mm einsetzen.

<Innenanlagen>

Gesamtbetriebsstrom des Innengeräts	Minimum - Drahtstärke (mm ²)			Erdschlussunterbrecher *1	Hausschalter (A)		Unterbrecher Schutzschalter für Verdrahtung (NFB)
	Hauptkabel	Verteilung	Erdung		Leistung	Sicherung	
F0 = 16 A oder weniger *2	1,5	1,5	1,5	20 A Stromempfindlichkeit *3	16	16	20
F0 = 25 A oder weniger *2	2,5	2,5	2,5	30 A Stromempfindlichkeit *3	25	25	30
F0 = 32 A oder weniger *2	4,0	4,0	4,0	40 A Stromempfindlichkeit *3	32	32	40

IEC61000-3-3 für max. zulässige System-Impedanz anwenden.

*1 Der Erdschlussunterbrecher sollte Umwandlerschaltung unterstützen.

Der Erdschlussunterbrecher sollte die Verwendung des Hausschalters oder Leitungsunterbrechers kombinieren.

*2 Bitte wählen Sie den größeren Wert von F1 oder F2 als Wert für F0.

F1 = Gesamtmaximalbetriebsstrom der Innengeräte × 1,2

F2 = {V1 × (Menge von Typ 1)/C} + {V1 × (Menge von Typ 2)/C} + {V1 × (Menge von Typ 3)/C} + {V1 × (Menge von anderen)/C}

Verbinden Sie mit dem Abzweigkasten (PAC-MK-BC)

Innengerät	V1	V2
Typ 1 SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Typ 2 PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Typ 3 MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Typ 4 MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Typ 5 MFZ-KJ-VE	7,4	
Typ 6 Abzweigkasten (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Typ 7 ecodan Generation C	5,1	5,0*

* Dieser Wert kann bei einem lokal angeschlossenen Aktuator ansteigen.

Mit Anschluss-Kit verbinden (PAC-LV11M)

Innengerät	V1	V2
Typ 1 MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Typ 2 MFZ-KJ-VE	7,4	
Typ 3 Anschluss-Kit (PAC-LV11M)	3,5	

Innengerät	V1	V2
Typ 1 PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Typ 2 PLFY-VCM	9,9	
Typ 3 PKFY-VBM	3,5	
Typ 4 PEFY-VMA	38	
Typ 5 PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C: Mehrfaches des Auslösestroms bei einer Auslösezeit von 0,01 s

Entnehmen Sie "C" aus den Auslöseeigenschaften der Sicherung.

6. Elektroarbeiten

<Beispiel der Berechnung von "F2">

Bedingung PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (siehe Beispieltabelle rechts)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ 16-A-Sicherung (Auslösestrom = 8 × 16 A bei 0,01 s)


*3 Die Stromempfindlichkeit wird anhand der folgenden Formel berechnet.

$$G1 = V2 \times (\text{Anzahl von Typ1}) + V2 \times (\text{Anzahl von Typ2}) + V2 \times (\text{Anzahl von Typ3}) + V2 \times (\text{Anzahl anderer Geräte}) + V3 \times (\text{Kabellänge[km]})$$

G1	Stromempfindlichkeit
30 oder weniger	30 mA 0,1 Sek. oder weniger
100 oder weniger	100 mA 0,1 Sek. oder weniger

Kabelquerschnitt	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Beispieltabelle

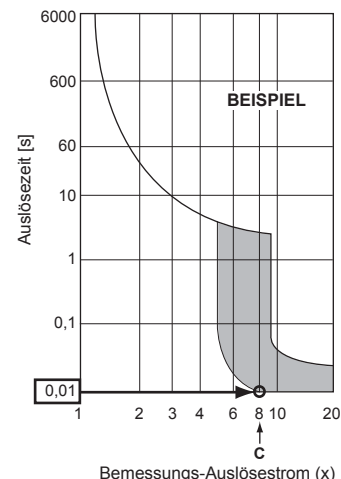


1. Berücksichtigen Sie bei der Verkabelung und den Anschlüssen die Umgebungsbedingungen (Umgebungstemperatur, direktes Sonnenlicht, Regenwasser, usw.)
2. Die Leitungsstärke ist der Minimalwert für die Verkabelung mit Metalleitern. Um Spannungsabfall zu vermeiden, muss die Stärke der Netzanschlussleitung eine Nummer größer gewählt werden. Die Netzstromspannung sollte auf keinen Fall um mehr als 10% abfallen.
3. Bestimmte Verkabelungsvorschriften sollten die örtlichen Vorschriften einhalten.
4. Kabel für die Stromversorgung von Außengeräten sollten nicht dünner sein als flexible Leitungen mit Polychloropren-Mantel (Nr. 60245 nach IEC-Norm 57). Verwenden Sie z. B. YZW-Kabel.
5. Eine Erdleitung, die länger als andere Kabel ist, installieren.

⚠ Warnung:

- Immer nur Drähte der vorgeschriebenen Sorte zur Verbindung verwenden und die Verbindung so herstellen, dass keine Kräfte von außen auf die Klemmenanschlüsse einwirken. Wenn die Verbindungen nicht richtig hergestellt werden, kann Überhitzung oder Feuer hervorgerufen werden.
- Darauf achten, dass ein Überstromschutzschalter der geeigneten Art verwendet wird. Bitte beachten, dass evtl. entstehender Überstrom einen gewissen Anteil Gleichstrom aufweisen kann.
- Bringen Sie die Abdeckungen des Klemmblocks für das Außengerät unbedingt sicher an. Andernfalls können Staub, Feuchtigkeit oder ähnliches Feuer oder einen Kurzschluss auslösen.

⚠ Vorsicht:

- Achten Sie sorgfältig auf die richtige Verkabelung.
- Ziehen Sie die Klemmschrauben fest an, um ein Lockern zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach dem Anziehen leicht an den Kabeln, um den festen Sitz zu prüfen.
- Bei einem fehlerhaften Anschluss des Verbindungskabels am Klemmblock funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.
- An einigen Einbauplätzen muss eventuell ein Erdschlussunterbrecher installiert werden, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Ausschließlich Unterbrecher und Sicherungen mit der korrekten Kapazität verwenden. Sicherungen und Drähte oder Kupferdrähte mit zu hoher Kapazität können Betriebsstörungen des Aggregats oder Brände verursachen.

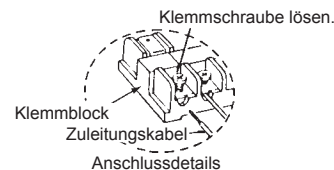

WICHTIG

Darauf achten, dass der Stromunterbrecher mit harmonischen Oberschwingungen kompatibel ist.


Stets einen Stromunterbrecher verwenden, der mit harmonischen Oberschwingungen kompatibel ist, da dieses Gerät einen Umwandler besitzt.

Wird ein ungeeigneter Unterbrecher verwendet, kann dies zu einem mangelhaften Betrieb des Umwandlers führen.

Das Netzkabel oder das Anschlusskabel des Abzweigkastens für Innen- und Außengeräte darf nicht gespleißt werden, da dies zu Rauchentwicklung, Feuer oder Kommunikationsfehlern führen kann.

⚠ Warnung:

- Bei der Steuerleitung A gibt es aufgrund der Auslegung des Stromkreises, der keine Isolierung zwischen Netzleitung und Übertragungsleitung hat, an der Klemme S3 ein Hochspannungspotenzial. Schalten Sie deshalb bei der Wartung unbedingt den Netzstrom aus. Berühren Sie auch nicht die Klemmen S1, S2 und S3, wenn Netzstrom anliegt. Wenn zwischen dem Außengerät und dem Abzweigkasten oder dem Innengerät und dem Abzweigkasten ein Isolator verwendet werden soll, dann verwenden Sie einen 3-poligen oder 2-poligen Typ. (Siehe Abbildung unten.)

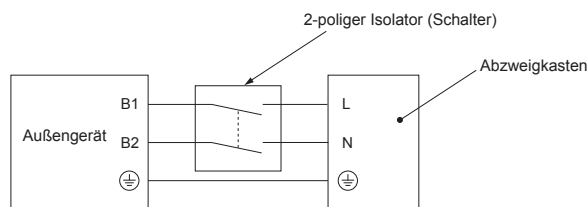

⚠ Vorsicht:

Schalten Sie nach dem Einsetzen des Isolators unbedingt den Netzschalter aus und ein, um das System zurückzusetzen. Andernfalls erkennt das Außengerät möglicherweise nicht die Abzweigkästen oder Innengeräte.

Schließen Sie die Anschlusskabel der Abzweigkästen für Außen- und Innengeräte unbedingt direkt an die Geräte an (ohne Zwischenverbindungen).

Zwischenverbindungen können zu Kommunikationsfehlern führen, wenn Feuchtigkeit in die Kabel eindringt und die Isolierung der Erdung oder den elektrischen Kontakt an der Zwischenverbindung beeinträchtigt.

(Falls eine Zwischenverbindung erforderlich ist, müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Kabel zu verhindern.)

6. Elektroarbeiten

6.5. Adresseinstellung

Adresseinstellung für Schalter

Gerät Adresse	Außengerät	Abzweigkasten					Innengerät																																											
		Adresse		Verbindungseinstellung																																														
Schalter	  Zehnerstellen SWU2 Einerstellen SWU1   Zehnerstellen SW12 Einerstellen SW11	Anschluss A B C D E - EIN AUS 1 2 3 4 5 6 EIN: Innenanschluss AUS: Keine Verbindung SW1 *SW1-6 nicht verwenden	Keiner																																															
Bereich	51 - 100	1 - 50					-	-																																										
Einstellung	Verzweigungsadresse + 50	• Entsprechend der festgelegten Adresse (z. B. 01) werden die Adressen der angeschlossenen Innengeräte sequenziell festgelegt (z. B. 02, 03, 04 und 05). <table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>EIN</td><td>EIN</td><td>EIN</td><td>EIN</td><td>EIN</td><td></td></tr><tr><td>Anschluss</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr><tr><td>Adresse</td><td>01</td><td></td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td></tr></table> (SW11, 12) (sequenzielle Nummern)					SW1	1	2	3	4	5			EIN	EIN	EIN	EIN	EIN		Anschluss	A	B	C	D	E		Adresse	01		02	03	04	05	• Geben Sie an, ob an jedem Anschluss (A, B, C, D und E) Innengeräte angeschlossen sind. <table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Anschluss</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(nicht verwenden)</td></tr></table> Innengeräte angeschlossen EIN Innengeräte nicht angeschlossen AUS	SW1	1	2	3	4	5	(6)	Anschluss	A	B	C	D	E	(nicht verwenden)	Für die Außengeräte sind keine Adresseinstellungen vorzunehmen.
SW1	1	2	3	4	5																																													
	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN																																													
Anschluss	A	B	C	D	E																																													
Adresse	01		02	03	04	05																																												
SW1	1	2	3	4	5	(6)																																												
Anschluss	A	B	C	D	E	(nicht verwenden)																																												


Hinweis: 1. Adresse des Abzweigkastens

Verwenden Sie für die Adresse eine Zahl zwischen 1 und 50.

Beispiel: Die festgelegte Adresse ist (47), und es sind fünf Innengeräte (A, B, C, D und E) vorhanden.

Wenn die Einstellung wie folgt lautet: A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) und E: (51), ist E falsch, da die Zahl größer als 50 ist.

Beispiel 1: Außengerät + Abzweigkasten <1> (Innengerät A, B, C, D, E) + Abzweigkasten <2> (Innengerät A, B, C)

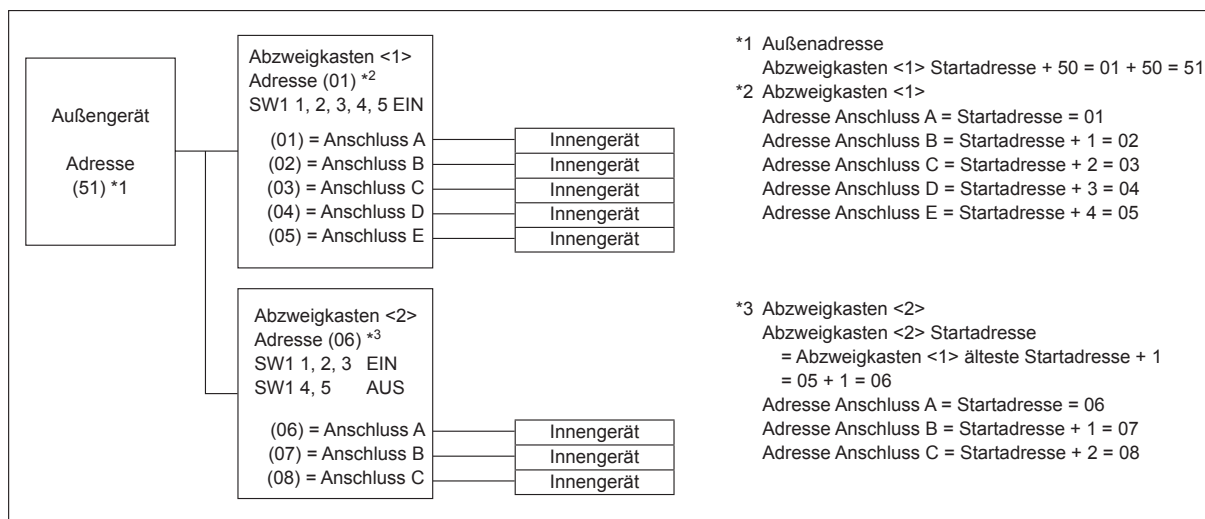

7. Testlauf

7.1. Vor dem Testlauf

- ▶ Nach Installation, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der Innen- und Außenanlagen überprüfen und sicherstellen, dass kein Kältemittel ausläuft, Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Polarität nicht falsch angeordnet und keine einzelne Netzanschlussphase getrennt ist.
- ▶ Um zu prüfen, ob der Widerstand zwischen den Netzanschlussklemmen und der Erdung mindestens 1 MΩ beträgt, ein Testgerät von 500-Volt-M-Ohm verwenden.
- ▶ Diesen Test nicht an den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungsstromkreis) vornehmen.

⚠ Warnung:

Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weniger als 1 MΩ beträgt.

Isolationswiderstand

Nach der Installation oder nachdem die Anlage längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war, fällt der Isolationswiderstand auf Grund der Kältemittelansammlung im Kompressor unter 1 MΩ. Es liegt keine Fehlfunktion vor. Gehen Sie wie folgt vor.

1. Trennen Sie die Stromleitungen vom Kompressor, und messen Sie den Isolationswiderstand des Kompressors.
2. Wenn der Isolationswiderstand niedriger als 1 MΩ ist, ist der Kompressor entweder defekt oder der Widerstand ist auf Grund der Kältemittelansammlung im Kompressor gefallen.

3. Nach dem Anschließen der Stromleitungen und dem Einschalten des Netzstroms, beginnt der Kompressor warmzulaufen. Messen Sie den Isolationswiderstand nach den unten aufgeführten Einschaltzeiten erneut.
 - Der Isolationswiderstand fällt auf Grund der Kältemittelansammlung im Kompressor ab. Der Widerstand steigt auf über 1 MΩ, nachdem sich der Kompressor 12 Stunden lang warmgelaufen hat.
 - (Die Zeit, die zum Erwärmen des Kompressors erforderlich ist, ist je nach Wetterbedingungen und Kältemittelansammlung unterschiedlich.)
 - Um den Kompressor mit einer Kältemittelansammlung im Kompressor zu betreiben, muss der Kompressor mindestens 12 Stunden lang warmlaufen, um einen Ausfall zu verhindern.
4. Wenn der Isolationswiderstand über 1 MΩ ansteigt, ist der Kompressor nicht defekt.

⚠ Vorsicht:

- **Kompressor arbeitet nicht, wenn Phasen der Netzstromversorgung nicht richtig angeschlossen sind.**
- **Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.**

- Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu schwerwiegenden Schäden der Innenteile führen. Während der Saison Netzschalter eingeschaltet lassen.

▶ Die nachfolgenden Positionen müssen ebenfalls überprüft werden.

- Das Außengerät ist nicht fehlerhaft. Bei fehlerhaftem Außengerät blinkt die LED auf der Steuertafel des Außengerätes.
- Sowohl das Gas- als auch das Flüssigkeits-Absperrventil sind vollständig geöffnet.

7.2. Testlauf

7.2.1. Benutzung der Fernbedienung

Siehe Installationsanleitung des Innengerätes.

- Dafür sorgen, den Testlauf für jedes Innengerät vorzunehmen. Vergewissern, dass jedes Innengerät gemäß der dem Gerät beigefügten Installationsanleitung einwandfrei läuft.
- Wenn Sie den Testlauf für alle Innengeräte gleichzeitig vornehmen, können Sie keine Anschlussfehler feststellen, wenn solche an den Kältemittelrohrleitungen und den Verbindungsleitungen gegeben sind.
- * Nach Anliegen des Netzstroms ist der Kompressorbetrieb mindestens 3 Minuten lang nicht möglich.
- Unmittelbar nach Einschalten des Netzstroms oder bei niedrigen Außentemperaturen kann der Kompressor ein lautes Geräusch verursachen.

Über den Startwiederholungsschutz

Sobald der Kompressor ausgeschaltet wird, arbeitet die Startwiederholungsschutzvorrichtung, so dass der Kompressor zum Schutz der Klimaanlage 3 Minuten lang nicht arbeiten kann.

7.3. Sammeln des Kältemittels (Abpumpen)

Gehen Sie zum Sammeln des Kältemittels wie im Folgenden beschrieben vor, wenn die Innen- oder die Außenanlage an einen anderen Aufstellungsort transportiert werden soll.

- ① Schalten Sie den Leistungsschalter aus.
- ② Verbinden Sie die Unterdruck-Seite des Rohrverteilers mit dem Wartungsanschluss des Absperrventils auf der Gasseite.
- ③ Schließen Sie das Flüssigkeits-Absperrventil.
- ④ Schalten Sie die Anlage ein (Leistungsschalter).

* Die Kommunikation zwischen Innen- und Außenanlage startet etwa 3 Minuten nach Einschalten der Stromversorgung (Trennschalter). Starten Sie den Abpump-Betrieb 3 bis 4 Minuten nach Einschalten der Stromversorgung (Trennschalter).

- ⑤ Führen Sie den Testlauf für Kühlbetrieb durch. (Überprüfen Sie, ob SW3-2 ausgeschaltet ist (OFF), und schalten Sie dann SW3-1 ein (ON).) Der Kompressor (Außenanlage) und die Ventilatoren (Innen- und Außenanlagen) beginnen zu arbeiten und der Testlauf für den Kühlbetrieb setzt ein. Nachdem der Kühlbetrieb für etwa 5 Minuten durchgeführt wurde, stellen Sie den Wartungsschalter SW2-4 (Abpumpschalter) der Außenanlage von OFF (AUS) auf ON (EIN).

* Führen Sie den Betriebsvorgang nicht längere Zeit durch, wenn der Wartungsschalter SW2-4 auf ON (EIN) geschaltet ist. Sorgen Sie dafür, dass nach Beendigung des Abpumpvorgangs der Schalter auf OFF (AUS) geschaltet wird.

- ⑥ Schließen Sie das Gassperrventil vollständig, wenn die Anzeige auf dem Druckmesser unter 0,05 - 0,00 MPa (etwa 0,5 - 0,0 kgf/cm²) fällt.
- ⑦ Schalten Sie den Klimaanlagenbetrieb aus (SW3-1: OFF (AUS) und SW3-2: OFF (AUS)). Stellen Sie den Wartungsschalter SW2-4 der Außenanlage von ON (EIN) auf OFF (AUS).
- ⑧ Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (Leistungsschalter).

* Wenn zu viel Kältemittel in das Klimaanlagensystem eingefüllt wurde, fällt der Druck möglicherweise nicht auf 0,5 kgf/cm² ab. Falls dies passiert, verwenden Sie einen Sammelbehälter für das Kältemittel, in welchem Sie das gesamte Kältemittel des Systems sammeln, und befüllen Sie dann das System mit der richtigen Kältemittelmenge, nachdem die Innen-/Außengeräte wieder installiert wurden.

⚠ Warnung:

Schalten Sie beim Abpumpen des Kältemittels den Kompressor ab, bevor die Kältemittelleitungen getrennt werden. Der Kompressor kann bersten und Verletzungen verursachen, wenn irgendeine andere Substanz, wie z. B. Luft, in das System gelangt.

Index


1. Consignes de sécurité.....	38	5. Mise en place du tuyau d'écoulement.....	48
2. Emplacement d'installation.....	40	6. Installations électriques.....	48
3. Installation de l'appareil extérieur.....	43	7. Marche d'essai.....	55
4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant.....	43		

⚠ Prémunition:

- Ne libérez pas le R410A dans l'atmosphère:
- Le R410A est un gaz à effet de serre fluoré, visé par le Protocole de Kyoto, appliquant un potentiel de réchauffement de la planète (GWP)=1975.

Vérification des pièces livrées

Outre le présent manuel, les éléments suivants sont livrés avec l'appareil extérieur. Ils servent à mettre à la terre les bornes S des blocs de sortie de transmission TB3, TB7. Pour plus de détails à ce sujet, voir "6. Installations électriques".



1. Consignes de sécurité

- ▶ Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- ▶ Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.
- ▶ Série PUMY-P-VKM conforme à la norme CE/EN 61000-3-12
- ▶ La série PUMY-P-VKM et la série PUMY-P-YKME sont conçues pour une utilisation dans des environnements résidentiels, commerciaux et dans l'industrie légère.
- ▶ La série PUMY-P-YKME est conçue en tant qu'équipement professionnel.
- ▶ Lors de la connexion d'un appareil intérieur ATW (séries EHST20C et EHSC) avec un modèle triphasé, utiliser PUMY-P-YKME2.

⚠ Avertissement:

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

⚠ Prémunition:

Décrie les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

⚠ Avertissement:

- L'appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Contacter un revendeur ou un technicien agréé pour installer l'appareil. Si l'appareil n'est pas correctement installé, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent se produire.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs experts ou spécialement formés dans des ateliers, dans l'industrie légère ou des exploitations agricoles, ou pour une utilisation commerciale par des non-spécialistes.
- Pour l'installation, respecter les instructions du manuel d'installation et utiliser des outils et des composants de tuyau spécialement conçus pour une utilisation avec le réfrigérant R410A. La pression du réfrigérant R410A du système HFC est 1,6 fois supérieure à celle des réfrigérants traditionnels. Si des composants de tuyau non adaptés au réfrigérant R410A sont utilisés et si l'appareil n'est pas correctement installé, les tuyaux peuvent éclater et provoquer des dommages ou des blessures. Des fuites d'eau, des chocs électriques et des incendies peuvent également se produire.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des dommages ou des blessures.
- L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids. Si l'appareil est fixé sur une structure instable, il risque de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.
- Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuite. Consulter un revendeur pour obtenir les mesures adéquates et ainsi éviter de dépasser la concentration autorisée. En cas de fuite de réfrigérant et de dépassement du seuil de concentration, des risques liés au manque d'oxygène dans la pièce peuvent survenir.
- Aérer la pièce en cas de fuite de réfrigérant lors de l'utilisation. Le contact du réfrigérant avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.
- Toutes les installations électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié conformément aux réglementations locales et aux instructions fournies dans ce manuel. Les appareils doivent être alimentés par des lignes électriques adaptées. Utiliser la tension correcte et des coupe-circuits. Des lignes électriques de capacité insuffisante ou des installations électriques incorrectes peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l'entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

⚡ : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

⚠ Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Si les tuyaux ne sont pas correctement raccordés, la mise à la terre de l'appareil ne sera pas conforme et des chocs électriques peuvent se produire.
- N'utiliser que les câbles spécifiés pour les raccordements. Les raccordements doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. Ne jamais effectuer de jonction sur les câbles (sauf en cas d'indications contraires). Le non respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
- Le couvercle du bloc de sortie de l'appareil extérieur doit être solidement fixé. S'il n'est pas correctement installé et si des poussières et de l'humidité s'infiltrent dans l'appareil, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien du climatiseur, n'utilisez que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux. Si du réfrigérant est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d'autres risques. L'utilisation d'un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.
- N'utiliser que les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et contacter un revendeur ou un technicien agréé pour les installer. Si les accessoires ne sont pas correctement installés, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- Ne pas changer l'appareil. Consulter un revendeur en cas de réparations. Si les modifications ou réparations ne sont pas correctement effectuées, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie peut se produire.
- L'utilisateur ne doit jamais essayer de réparer ou de déplacer l'appareil. Si l'appareil n'est pas correctement installé, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent se produire. Si le climatiseur doit être réparé ou déplacé, contacter un revendeur ou un technicien agréé.
- Une fois l'installation terminée, vérifier les éventuelles fuites de réfrigérant. Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un chauffage ou d'une cuisinière, des gaz toxiques peuvent se dégager.

1. Consignes de sécurité

1.1. Avant l'installation

⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement inhabituel. Si le climatiseur est installé dans des endroits exposés à la vapeur, à l'huile volatile (notamment l'huile de machine), au gaz sulfurique, à une forte teneur en sel, par exemple, à la mer, ou dans des endroits où l'appareil sera recouvert de neige, les performances peuvent considérablement diminuer et les pièces internes de l'appareil être endommagées.
- Ne pas installer l'appareil dans des endroits où des gaz de combustion peuvent s'échapper, se dégager ou s'accumuler. L'accumulation de gaz de combustion autour de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.
- L'appareil extérieur produit de la condensation lors du fonctionnement du chauffage. Prévoir un système de drainage autour de l'appareil extérieur au cas où la condensation provoquerait des dommages.
- Lors de l'installation de l'appareil dans un hôpital ou un centre de communications, se préparer au bruit et aux interférences électroniques. Les inverseurs, les appareils électroménagers, les équipements médicaux haute fréquence et de communications radio peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une défaillance du climatiseur. Le climatiseur peut également endommager les équipements médicaux et de communications, perturbant ainsi les soins et réduisant la qualité d'affichage des écrans.

1.2. Avant l'installation (déplacement)

⚠ Précaution:

- Transporter les appareils avec précaution. L'appareil doit être transporté par deux personnes ou plus, car il pèse 20 kg minimum. Ne pas tirer les rubans d'emballage. Se munir de gants pour ôter l'appareil de son emballage et le déplacer au risque de se blesser les mains sur les ailettes ou d'autres pièces.
- Veiller à éliminer le matériel d'emballage en toute sécurité. Le matériel d'emballage (clous et autres pièces en métal ou en bois) peut provoquer des blessures.
- La base et les fixations de l'appareil extérieur doivent être vérifiées régulièrement pour éviter qu'elles ne se desserrent, se fissurent ou subissent d'autres dommages. Si ces défauts ne sont pas corrigés, l'appareil peut tomber et provoquer des dommages ou des blessures.
- Ne pas nettoyer le climatiseur à l'eau au risque de provoquer un choc électrique.
- Serrer les écrous évasés, conformément aux spécifications, à l'aide d'une clé dynamométrique. Si les écrous sont trop serrés, ils peuvent se casser après un certain temps et provoquer une fuite de réfrigérant.

1.3. Avant l'installation électrique

⚠ Précaution:

- Veiller à installer des coupe-circuits. Dans le cas contraire, un choc électrique peut se produire.
- Pour les lignes électriques, utiliser des câbles standard de capacité suffisante. Dans le cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peut se produire.
- Lors de l'installation des lignes électriques, ne pas mettre les câbles sous tension. Si les connexions sont desserrées, les câbles peuvent se rompre et provoquer une surchauffe ou un incendie.
- Veiller à mettre l'appareil à la terre. Ne pas relier le fil de terre aux conduites de gaz ou d'eau, aux paratonnerres ou aux lignes de terre téléphoniques. Une mise à la terre incorrecte de l'appareil peut provoquer un choc électrique.
- Utiliser des coupe-circuits (disjoncteur de fuite à la terre, interrupteur d'isolement (fusible +B) et disjoncteur à boîtier moulé) à la capacité spécifiée. Si la capacité du coupe-circuit est supérieure à celle spécifiée, une défaillance ou un incendie peut se produire.

1.4. Avant la marche d'essai

⚠ Précaution:

- Activer l'interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonctionnement de l'appareil. L'utilisation de l'appareil juste après sa mise sous tension peut endommager sérieusement les pièces internes. Laisser l'interrupteur activé pendant la période d'utilisation.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier que tous les panneaux, toutes les protections et les autres pièces de sécurité sont correctement installés. Les pièces tournantes, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.
- Ne pas toucher les interrupteurs les mains humides au risque de provoquer un choc électrique.
- Ne pas toucher les tuyaux de réfrigérant les mains nues lors de l'utilisation. Les tuyaux de réfrigérant sont chauds ou froids en fonction de l'état du réfrigérant qu'ils contiennent. Toucher les tuyaux peut provoquer des brûlures ou des gelures.
- A la fin de l'utilisation de l'appareil, attendre au moins cinq minutes avant de désactiver l'interrupteur principal. Dans le cas contraire, une fuite d'eau ou une défaillance peut se produire.

1.5. Utilisation de climatiseurs utilisant le réfrigérant R410A

⚠ Précaution:

- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés. Utiliser des tuyaux d'épaisseur spécifiée. (Se reporter à la page 42). Respecter les instructions suivantes en cas de réutilisation de tuyaux de réfrigérant R22 existants.
- Remplacer les écrous évasés existants et évaser de nouveau les sections évasées.
- Ne pas utiliser de tuyaux fins. (Se reporter à la page 42)
- Stocker à l'intérieur les tuyaux à utiliser pendant l'installation et couvrir les deux extrémités jusqu'au processus de brasage. (Laisser les joints de coude, etc. dans leur emballage.) L'infiltration de poussières, de débris ou d'humidité dans les tuyaux de réfrigérant peut affecter la qualité de l'huile ou endommager le compresseur.
- Appliquer une petite quantité d'huile ester, éther ou alkylbenzène comme huile réfrigérante sur les sections évasées. Le mélange d'huile minérale et d'huile réfrigérante peut affecter la qualité de l'huile.
- Ne pas utiliser un réfrigérant autre que le réfrigérant R410A. Si c'est le cas, le chlore peut affecter la qualité de l'huile.
- Utiliser les outils suivants spécialement conçus pour une utilisation avec le réfrigérant R410A. Les outils suivants sont nécessaires pour utiliser le réfrigérant R410A. En cas de questions, contacter le revendeur le plus proche.

Outils (pour R410A)	
Collecteur jauge	Outil d'évasement
Tuyau de charge	Jauge de réglage de la taille
Détecteur de fuite de gaz	Adaptateur pour pompe à vide
Clé dynamométrique	Echelle électronique de charge de réfrigérant

- Veiller à utiliser les outils adaptés. L'infiltration de poussières, de débris ou d'humidité dans les tuyaux de réfrigérant peut affecter la qualité de l'huile réfrigérante.
- Ne pas utiliser un cylindre de charge. L'utilisation d'un cylindre de charge peut modifier la composition du réfrigérant et réduire son efficacité.

2. Emplacement d'installation

2.1. Tuyaux de réfrigérant

Se reporter à la Fig. 4-1.

2.2. Sélection de l'emplacement d'installation de l'appareil extérieur

- Éviter les endroits exposés au rayonnement solaire direct ou à d'autres sources de chaleur.
- Sélectionner un endroit où le bruit de l'appareil n'incommodera pas le voisinage.
- Sélectionner un endroit permettant un accès facile des câbles et tuyaux à la source d'alimentation et à l'appareil intérieur.
- Éviter les endroits exposés à des risques de fuite, d'échappement ou d'accumulation de gaz.
- Ne pas oublier que des gouttes d'eau peuvent couler de l'appareil lors de son utilisation.
- Sélectionner un endroit de niveau pouvant supporter le poids et les vibrations de l'appareil.
- Éviter les endroits où l'appareil peut être recouvert de neige. Dans les zones où les chutes de neige importantes sont prévisibles, certaines précautions (par ex., relever l'emplacement d'installation ou installer une hotte sur l'arrivée d'air) doivent être prises pour éviter que la neige ne bloque l'arrivée d'air ou ne tombe directement dessus. La circulation de l'air risque de diminuer et d'entraîner un dysfonctionnement.
- Éviter les endroits exposés à l'huile, à la vapeur ou au gaz sulfurique.
- Utiliser les poignées de transport (quatre emplacements à gauche, à droite, à l'avant et à l'arrière) de l'appareil extérieur pour le déplacer. Transporter l'appareil par le bas peut provoquer des pincements aux mains ou aux doigts.

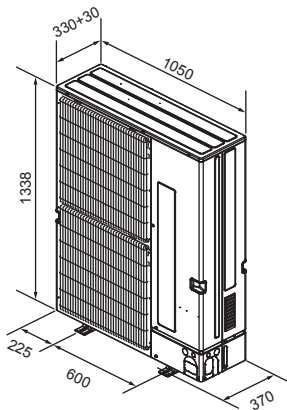


Fig. 2-1

2.3. Dimensions extérieures (Appareil extérieur) (Fig. 2-1)

Contraintes concernant l'installation d'un appareil intérieur

Voici les modèles d'appareils intérieurs qu'il est possible de relier à cet appareil extérieur.

- Les appareils intérieurs ayant pour numéro de modèle 15-140 peuvent être raccordés. En cas d'utilisation de boîtier de dérivation, les appareils intérieurs des modèles 15-100 peuvent être raccordés. Reportez-vous au tableau 1 ci-dessous pour connaître les combinaisons possibles d'unités internes.

Vérification

La puissance nominale doit être déterminée à l'aide du tableau ci-dessous. Le nombre d'unités est limité, comme indiqué au tableau 2 ci-dessous. Au cours de la prochaine étape, veillez à ce que la puissance nominale totale sélectionnée varie entre 50% - 130% de la puissance de l'appareil extérieur.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tableau 1-1 (séries P*FY (Appareil intérieur pour utilisation dans les bâtiments))

Type d'appareil intérieur	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Capacité nominale (refroidissement) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tableau 1-2 (séries M*Z)

Type d'appareil intérieur	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Capacité nominale (refroidissement) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Dans les combinaisons dans lesquelles la capacité totale des appareils intérieurs est supérieure à la capacité de l'appareil extérieur, la capacité de refroidissement de chaque appareil intérieur sera réduite en dessous de sa capacité de refroidissement nominale. Par conséquent, combiner des appareils intérieurs à un appareil extérieur sans dépasser la capacité de ce dernier, si possible.

* Dans le cas où tous les appareils intérieurs sont des modèles 1,7 kW, 12 appareils intérieurs peuvent être raccordés à 1 appareil extérieur.

2.4. Raccordement d'un appareil PWFY

En cas d'utilisation d'un appareil PWFY comme appareil intérieur, prêter attention aux points suivants car l'appareil PWFY est différent des autres appareils intérieurs.

2.4.1. Restrictions relatives aux connexions

- Seul 1 appareil PWFY-P100VM-E-AU peut être raccordé. Les appareils PWFY-P200VM-E-AU et PWFY-P100VM-E-BU ne peuvent pas être raccordés.
- L'appareil PWFY ne peut pas être le seul appareil raccordé à un appareil extérieur. Sélectionner un appareil extérieur de manière que la capacité nominale totale des appareils intérieurs, appareil PWFY exclu, soit égale à 50 - 100 % de la capacité de l'appareil extérieur. Limites de capacité nominale totale des appareils intérieurs pour le raccordement d'un appareil PWFY
- PUMY-P112 (1 appareil PWFY + appareils non-PWFY [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 appareil PWFY + appareils non-PWFY [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 appareil PWFY + appareils non-PWFY [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Caractéristiques de l'appareil intérieur

En cas de raccordement d'un appareil PWFY à un appareil PUMY, les caractéristiques suivantes sont modifiées.

- L'appareil PWFY ne peut fonctionner qu'en mode de chauffage. L'appareil PWFY ne peut pas fonctionner en mode de refroidissement. Toutefois, les appareils intérieurs autres que l'appareil PWFY peuvent fonctionner en mode de refroidissement.
- Les autres appareils intérieurs ne peuvent pas fonctionner en même temps que l'appareil PWFY.
- L'appareil PWFY est prioritaire. Lorsque l'appareil PWFY est en fonctionnement, les autres appareils intérieurs s'arrêtent.
- Le réglage de température de la télécommande est la valeur cible de la température de l'eau de sortie.

2.4.3. Réglages du commutateur (Fig. 2-2)

Lors du raccordement d'un appareil PWFY à un appareil PUMY, régler les commutateurs DIP SW1-1, SW4-2, et SW4-6 de l'appareil PWFY sur ON.

2.4.4. Marche d'essai

Si l'essai de fonctionnement est effectué à l'aide des commutateurs de l'appareil extérieur, l'appareil PWFY ne fonctionnera pas. Effectuer le test de fonctionnement à l'aide des commutateurs de l'appareil PWFY ou à l'aide de la télécommande.

Pour plus d'informations sur la manière d'effectuer le test de fonctionnement, consulter le livre de données ou le manuel d'entretien de l'appareil PWFY.

2.4.5. Récupération du réfrigérant (aspiration)

L'étape ① de la procédure d'aspiration indique à l'utilisateur de "faire fonctionner tous les appareils intérieurs en mode de refroidissement". Cependant, l'appareil PWFY ne fonctionnera pas en mode de refroidissement.

Faire fonctionner tous les appareils intérieurs, sauf l'appareil PWFY, en mode de refroidissement.

Tableau 2

Nombre d'unités internes pouvant être raccordées	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Nombre d'appareils intérieurs pouvant être connectés par boîtier de dérivation	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tableau 3 Caractéristiques de l'appareil PWFY

Modèle		PWFY-P100VM-E-AU
Plage de temp. de chauffage	Temp. extérieure	-15 à 21 °C (Bulbe sec), -15 à 15 °C (Bulbe humide)
	Temp. d'eau d'arrivée	10 à 45 °C
Plage de temp. de refroidissement	Temp. extérieure	—
	Temp. d'eau d'arrivée	—

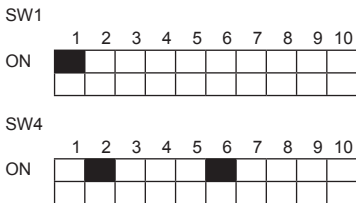


Fig. 2-2

2. Emplacement d'installation

2.5. Raccordement d'un cylindre (EHST20C) ou d'une unité Hydrobox (EHSC)

En cas de connexion d'un cylindre ou d'une unité Hydrobox, prêter attention aux points suivants car le cylindre et l'unité Hydrobox sont différents des autres appareils intérieurs.

2.5.1. Restrictions relatives aux connexions

- 1 cylindre (EHST20C) ou 1 unité Hydrobox (EHSC) seulement peuvent être connectés. (EHST20C-MEC, la série EHST20D, la série EHPT20X, la série EHSD, EHSC-MEC, la série ERSD, la série ERSC et la série EHPX ne peuvent pas être connectées.)
- Pour la connexion de systèmes Ecodan, utiliser un boîtier de dérivation PAC-MK31/51BC(B).
- Les unités PWFY ne peuvent pas être connectées en même temps qu'un cylindre ou qu'une unité Hydrobox.
- Des appareils intérieurs ATA d'une capacité totale nominale de 50 % – 130 % de la capacité de l'appareil extérieur et 1 cylindre ou 1 unité Hydrobox peuvent être connectés.
 - PUMY-P112 1 cylindre ou 1 Hydrobox + appareils intérieurs ATA [6,3 – 16,2 kW]
 - PUMY-P125 1 cylindre ou 1 Hydrobox + appareils intérieurs ATA [7,1 – 18,2 kW]
 - PUMY-P140 1 cylindre ou 1 Hydrobox + appareils intérieurs ATA [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Caractéristiques de l'appareil intérieur

En cas de raccordement d'un cylindre ou d'une unité Hydrobox, les caractéristiques suivantes sont modifiées.

- Le cylindre ou l'unité Hydrobox ne peut pas fonctionner en mode de refroidissement.
- Seul le fonctionnement du cylindre ou de l'unité Hydrobox avec de l'eau chaude domestique (DHW) et le mode de chauffage des appareils intérieurs ATA peuvent fonctionner en même temps. (En incluant le cylindre ou l'unité Hydrobox, la capacité totale maximale des unités qui peuvent fonctionner en même temps est de 100 % de la capacité de l'appareil extérieur.)
- Le mode de fonctionnement du cylindre ou de l'unité Hydrobox a toujours priorité.
- Le mode ECO n'est pas utilisable pour la production d'eau chaude (DHW).
- La température maximum du flux est de 55 °C. (Le commutateur DIP SW1-2 du cylindre ou de l'unité Hydrobox doit être réglé sur OFF.)
- Le contrôle énergétique ne peut être utilisé que lorsqu'un système de mesure de l'énergie externe est raccordé.
- Il n'est pas possible de contrôler plusieurs appareils extérieurs simultanément.
- Il n'est pas possible de raccorder un cylindre ou une unité Hydrobox à une télécommande M-NET et à une commande centralisée.
- Le verrouillage de la chaudière n'est possible qu'en cas de commutation sur la température de l'air extérieur.

2.5.3. Réglages du commutateur

Lors du raccordement d'un cylindre ou d'une unité Hydrobox à un appareil PUMY, régler le commutateur DIP SW1-2 du cylindre ou de l'unité Hydrobox sur OFF.

2.5.4. Essai de fonctionnement

Effectuer l'essai de fonctionnement du cylindre ou de l'unité Hydrobox depuis l'appareil intérieur.

(Pour plus de détails sur l'essai de fonctionnement, se reporter au manuel d'installation du cylindre ou de l'unité Hydrobox.)

2.5.5. Récupération du réfrigérant (aspiration)

Suivre les procédures de la section 7.3.

2.6. Raccordement d'un appareil intérieur de refroidissement uniquement

Si un système comprend un ou plusieurs appareils intérieurs de refroidissement uniquement, régler tout le système comme un système de refroidissement.

Régler les appareils comme indiqué au tableau 4.

Tableau 4 Procédure de réglage de refroidissement uniquement

Appareil		Réglage
Appareil extérieur	PUMY-P-V/YKM(E)2	Commutateur DIP SW6-2 sur circuit imprimé du panneau de multi commande : ON
Boîtier de dérivation	PAC-MK-BC(B)	Commutateur DIP SW4-5 sur circuit imprimé du contrôleur de boîtier de dérivation : ON
Appareil intérieur	Série CITY MULTI	Commutateur DIP SW3-1 sur circuit imprimé du contrôleur d'appareil intérieur : ON
	Série M, S, P	Aucun réglage n'est nécessaire.

2. Emplacement d'installation

2.7. Ventilation et espace de service

2.7.1. Lors de l'installation d'un seul appareil extérieur

Le dimensions minimales sont les suivantes, à l'exception des valeurs Max., indiquant les dimensions maximales.

Utiliser les chiffres pour chaque cas.

- ① Obstacles uniquement à l'arrière (Fig. 2-3)
- ② Obstacles uniquement à l'arrière et au-dessus (Fig. 2-4)
 - * Ne pas utiliser les guidages de sortie d'air en option pour un débit d'air vers le haut.
- ③ Obstacles uniquement à l'arrière et sur les côtés (Fig. 2-5)
- ④ Obstacles uniquement à l'avant (Fig. 2-6)
 - * Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu est de 500 mm minimum.
- ⑤ Obstacles uniquement à l'avant et à l'arrière (Fig. 2-7)
- * Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu est de 500 mm minimum.
- ⑥ Obstacles uniquement à l'arrière, sur les côtés et au-dessus (Fig. 2-8)
 - * Ne pas utiliser les guidages de sortie d'air en option pour un débit d'air vers le haut.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

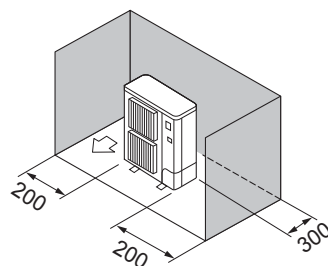


Fig. 2-5




Fig. 2-6

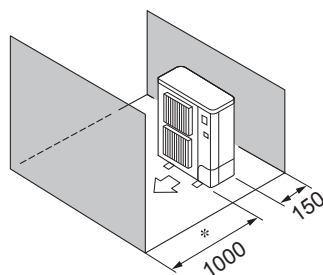


Fig. 2-7

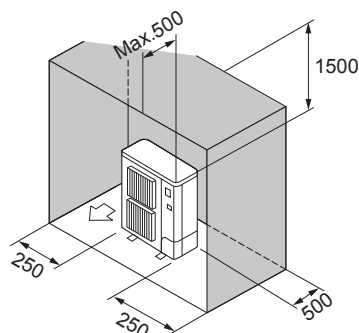


Fig. 2-8




Fig. 2-9

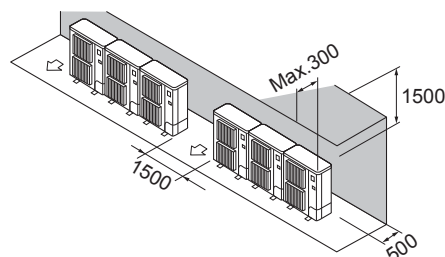


Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12

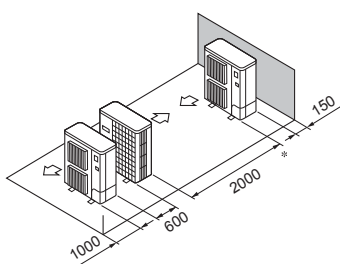


Fig. 2-13

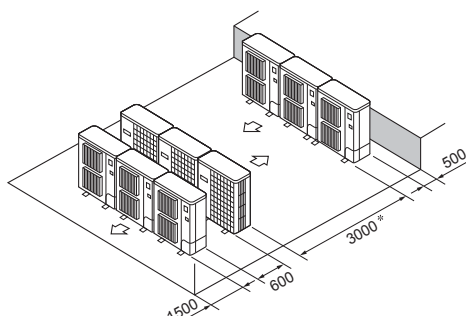


Fig. 2-14

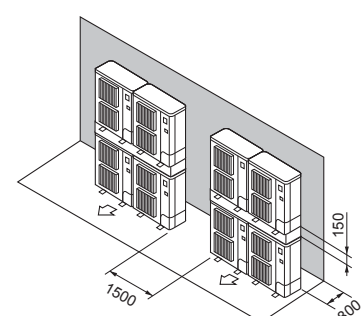


Fig. 2-15

2.7.2. Lors de l'installation de plusieurs appareils extérieurs

Espacer les appareils de 25 mm minimum.

- ① Obstacles uniquement à l'arrière (Fig. 2-9)
- ② Obstacles uniquement à l'arrière et au-dessus (Fig. 2-10)
 - * Ne pas installer côte à côte plus de trois appareils. Espacer également les appareils, comme illustré.
 - * Ne pas utiliser les guidages de sortie d'air en option pour un débit d'air vers le haut.
- ③ Obstacles uniquement à l'avant (Fig. 2-11)
- * Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu est de 1000 mm minimum.
- ④ Obstacles uniquement à l'avant et à l'arrière (Fig. 2-12)
- * Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option, le jeu est de 1000 mm minimum.
- ⑤ Disposition pour un seul appareil parallèle (Fig. 2-13)
- * Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option installé pour un débit d'air vers le haut, le jeu est de 1500 mm minimum.
- ⑥ Disposition pour plusieurs appareils parallèles (Fig. 2-14)
- * Lors de l'utilisation d'un guidage de sortie d'air en option installé pour un débit d'air vers le haut, le jeu est de 1500 mm minimum.
- ⑦ Disposition pour appareils empilés (Fig. 2-15)
 - * Il est possible d'empiler jusqu'à deux appareils.
 - * Ne pas installer côte à côte plus de deux appareils empilés. Espacer également les appareils, comme illustré.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

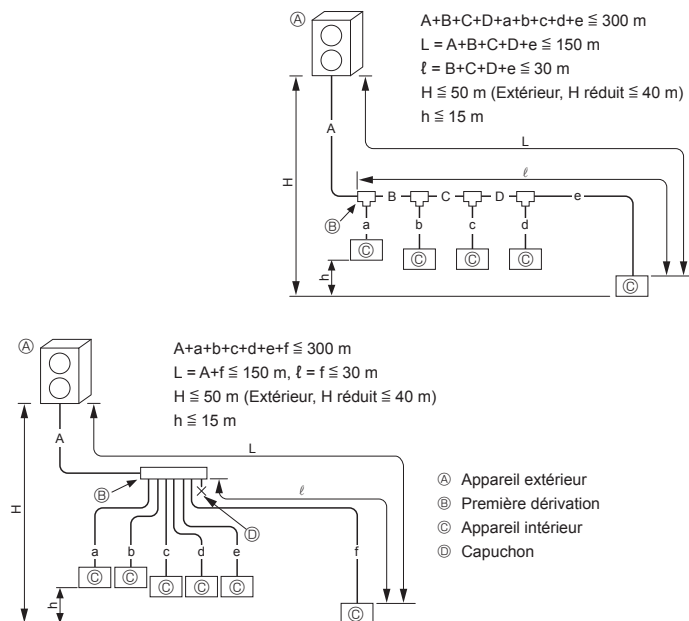


Fig. 4-1

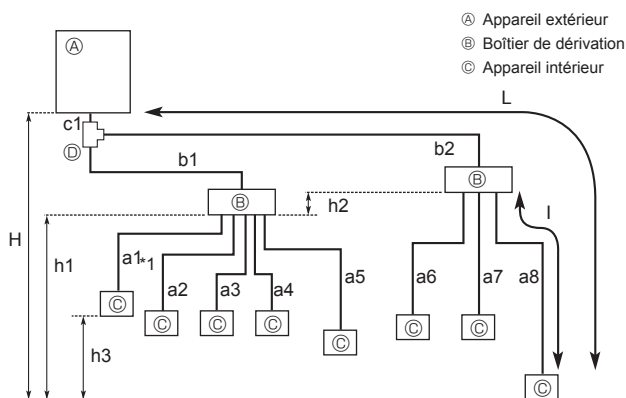


Fig. 4-2

4.2. Longueur de tuyau et différence de hauteur

4.2.1. Raccordement sans boîtier de dérivation (Fig. 4-1)

A	(mm)	
	Ⓐ Conduit de liquide	Ⓑ Conduit de gaz
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88

B, C, D	(mm)	
	Ⓐ Conduit de liquide	Ⓑ Conduit de gaz
Ⓒ Puissance totale des appareils intérieurs	ø9,52	ø15,88

a, b, c, d, e, f	(mm)	
	Ⓐ Conduit de liquide	Ⓑ Conduit de gaz
Ⓓ Numéro de modèle	ø6,35	ø12,7
15, 20, 25, 32, 40, 50	ø9,52	ø15,88
63, 80, 100, 125, 140		

Ⓔ Modèle du kit de dérivation
CMY-Y62-G-E

Ⓕ 4-Socle de dérivation	Ⓖ 8-Socle de dérivation
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E

* Lors du raccordement du KIT DE CONNEXION (PAC-LV11M-J) et d'un appareil intérieur de la série M, se reporter au manuel d'installation du KIT DE CONNEXION pour la sélection de la dimension de tuyau et de la longueur de tuyauterie.

4.2.2. Raccordement avec boîtier de dérivation (Fig. 4-2)

Raccordements évasés

- Cet appareil intègre des raccordements évasés de chaque côté des appareils intérieurs, du boîtier de dérivation et de l'appareil extérieur.
- Retirer le couvercle de soupape de l'appareil extérieur, puis raccorder le tuyau.
- Les tuyaux de réfrigérant servent à raccorder le boîtier de dérivation et l'appareil extérieur.


Longueur admise (un sens)	Longueur de tuyau totale	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150$ m
	Longueur de tuyau maximum (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80$ m ($b2 \leq 55$ m, $a8 \leq 25$ m)
	Longueur de tuyau entre l'appareil extérieur et les boîtiers de dérivation	$c1 + b1 + b2 \leq 55$ m
	Boîtier de dérivation le plus éloigné du premier joint (b2)	$b2 \leq 30$ m
	Longueur de tuyau maximum après le boîtier de dérivation (l)	$a8 \leq 25$ m
	Longueur de tuyau totale entre les boîtiers de dérivation et les appareils intérieurs	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95$ m
Différence de hauteur admise (un sens)	Dans la section intérieure/extérieure (H)*1	$H \leq 50$ m (Si l'appareil extérieur est placé plus haut que l'appareil intérieur) $H \leq 40$ m (Si l'appareil extérieur est placé plus bas que l'appareil intérieur)
	Dans la section boîtier de dérivation/appareil intérieur (h1)	$h1 + h2 \leq 15$ m
	Dans chaque appareil de dérivation (h2)	$h2 \leq 15$ m
	Dans chaque appareil intérieur (h3)	$h3 \leq 12$ m
Nombre de coudes		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Placer le boîtier de dérivation à une hauteur comprise entre celle de l'appareil extérieur et des appareils intérieurs.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

■ En cas d'utilisation d'1 boîtier de dérivation

Raccordement évasé utilisé. (Pas de brasage)

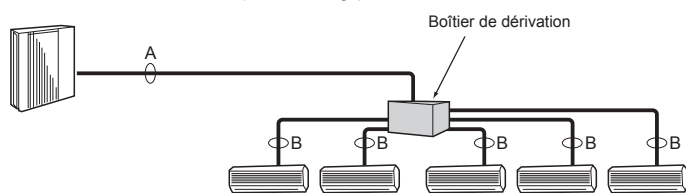

■ En cas d'utilisation de 2 boîtiers de dérivation

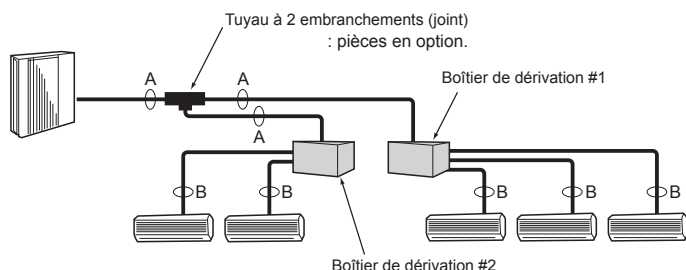


Fig. 4-3

(1) Taille de la vanne pour l'appareil extérieur

Pour les liquides	ø9,52 mm
Pour le gaz	ø15,88 mm

(2) Taille de la vanne pour le boîtier de dérivation

APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
APPAREIL	Conduit de gaz	ø9,52 mm
APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
APPAREIL	Conduit de gaz	ø9,52 mm
APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
APPAREIL	Conduit de gaz	ø9,52 mm
APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
APPAREIL	Conduit de gaz	ø12,7 mm

* Type à 3 embranchements : uniquement l'appareil A, B, C




Fig. 4-4

Formule de conversion

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Sélection de la taille du tuyau

4.3.1. Raccordement sans boîtier de dérivation

		Appareil intérieur		Appareil extérieur
		15-50	63-140	112-140
Côté gaz	Diamètre du tuyau (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Côté liquide	Diamètre du tuyau (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Raccordement avec boîtier de dérivation (Fig. 4-3)

	A	B
Liquide (mm)	ø9,52	La taille des raccords de tuyau diffère selon le type et la capacité des appareils intérieurs. Adapter la taille du raccordement du tuyau du boîtier de dérivation à l'appareil intérieur.
Gaz (mm)	ø15,88	Si la taille du raccordement du tuyau du boîtier de dérivation diffère de celle du raccordement du tuyau de l'appareil intérieur, utiliser des joints de diamètre différent (déformés), disponibles en option, au niveau du boîtier de dérivation. (Raccorder le joint déformé directement au niveau du boîtier de dérivation.)

Joint de diamètre différent (pièces disponibles en option) (Fig. 4-4)

Nom de modèle	Diamètre des tuyaux raccordés	Diamètre A	Diamètre B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Préparation du tuyau

① Le tableau ci-dessous présente les spécifications des tuyaux disponibles dans le commerce.

Diamètre extérieur	Epaisseur de l'isolation	Matériau d'isolation
mm	mm	
6,35	8	
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Vérifier que les 2 tuyaux de réfrigérant sont isolés pour empêcher la formation de condensation.

③ Le rayon de pliage du tuyau de réfrigérant doit être de 100 mm minimum.

⚠ Précaution :
Veiller à utiliser l'isolation de l'épaisseur indiquée. Une épaisseur trop importante peut engendrer une installation incorrecte de l'appareil intérieur et du boîtier de dérivation; une épaisseur trop faible peut provoquer un égouttement de la condensation.

Tuyau à 2 embranchements (Joint) : Pièces disponibles en option (en fonction de la méthode de raccordement choisie, il est possible de choisir votre préférée).

Nom de modèle	Méthode de raccordement
MSDD-50AR-E	évasement
MSDD-50BR-E	brasage

■ Procédure d'installation (tuyau à 2 embranchements (Joint))

Veillez consulter les manuels d'installation des MSDD-50AR-E et MSDD-50BR-E.

■ Taille du tuyau (Appareil extérieur/Boîtier de dérivation)

Taille du tuyau (ømm)	Liquide	ø9,52
	Gaz	ø15,88

La connexion réglage d'un appareil intérieur raccordable dépend de la région/du pays.

■ Taille du tuyau (Boîtier de dérivation/Appareil intérieur) *Cas des appareils intérieurs de la série M ou S

Type d'appareil intérieur	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Taille du tuyau (ømm)	Liquide	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gaz	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Taille du tuyau (Boîtier de dérivation/Appareil intérieur) *Cas de l'appareil intérieur de la série P

Type d'appareil intérieur	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Taille du tuyau (ømm)	Liquide	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gaz	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 Dans le cas d'un appareil intérieur de type 35 et 50 de la série P, utiliser l'écrou évasé fourni avec l'appareil intérieur.
Ne pas utiliser l'écrou évasé comme accessoire de l'appareil intérieur. Dans le cas contraire, une fuite de gaz voire une extraction du tuyau pourraient se produire.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

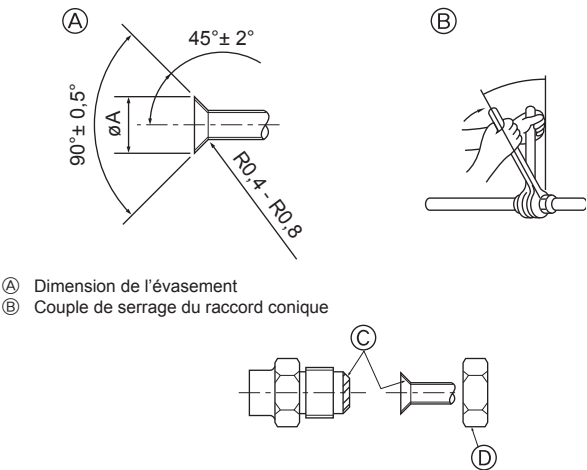


Fig. 4-5

(A) (Fig. 4-5)

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Dimensions évasement Dimensions øA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Diam.ext. raccord conique (mm)	Couple de serrage (N·m)
ø6,35	17	14 - 18
ø6,35	22	34 - 42
ø9,52	22	34 - 42
ø12,7	26	49 - 61
ø12,7	29	68 - 82
ø15,88	29	68 - 82
ø15,88	36	100 - 120

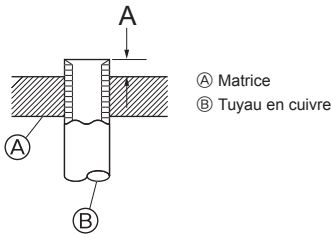


Fig. 4-6

4.4. Connexion des tuyaux (Fig. 4-5)

- Fig. 4-1 est un exemple de circuit de tuyauteries.
- Isoler et protéger efficacement le système contre la condensation, de manière à empêcher tout écoulement d'eau de la tuyauterie de réfrigérant. (Tuyau de liquide/de gaz)
 - Augmenter l'isolation en fonction de l'environnement dans lequel la tuyauterie de réfrigérant est installée, sinon de la condensation peut se former à la surface du matériau d'isolation. (Matériau d'isolation résistant à une température de 120 °C ; épaisseur : 15 mm ou plus)
 - Lorsque la tuyauterie de réfrigérant est placée dans des endroits soumis à des températures élevées et à une forte humidité, dans un grenier par exemple, une isolation supplémentaire peut être nécessaire.
 - Pour isoler la tuyauterie de réfrigérant, appliquer de la mousse de polyéthylène résistant à la chaleur entre l'appareil intérieur et le matériau d'isolation, ainsi que sur le filet entre les couches de matériau isolant, en remplissant tous les trous. (La formation de condensation sur la tuyauterie peut engendrer la formation de condensation dans le local ou provoquer des brûlures au contact de la tuyauterie).
 - Les parties intérieures du tuyau d'écoulement doivent également être entourées de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 et de 9 mm d'épaisseur ou plus).
 - Appliquer un film mince d'huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support du joint avant de serrer l'écrou évasé. (A)
 - Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux. (B)
 - Lorsque le raccord des tuyaux est terminé, utiliser un détecteur de fuite de gaz ou une solution savonneuse à base d'eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de gaz.
 - Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond. (C)
 - Utiliser les écrous évasés correspondant aux tailles de tuyaux suivantes. (D)
 - Veiller à ne pas rompre les tuyaux lors de leur courbure. Des rayons de courbure compris entre 100 mm à 150 mm suffisent.
 - Vérifier que les tuyaux ne touchent pas le compresseur. Des vibrations ou des bruits anormaux pourraient se produire.

- Raccorder les tuyaux en commençant par l'appareil intérieur. Serrer les écrous évasés à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Evaser les conduits de liquide et de gaz, puis appliquer un film mince d'huile réfrigérante (application sur site).
- Si un procédé d'étanchéité traditionnel est utilisé pour les tuyaux, se reporter au tableau 3 pour l'évasement des tuyaux de réfrigérant R410A. La jauge de réglage de la taille peut être utilisée pour confirmer les mesures A.

⚠ Avertissement:
Pendant l'installation de l'appareil, brancher correctement les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

* Pour le raccordement du KIT DE CONNEXION (PAC-LV11M-J), se reporter au manuel d'installation du KIT DE CONNEXION.

Tableau 3 (Fig. 4-6)

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	A (mm)	
	Outil d'évasement pour le R410A	Outil d'évasement pour le R22-R407C
	Type embrayage	
ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø12,7	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø15,88	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø19,05	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Mise en place des tuyaux de réfrigérant (Fig. 4-7)

- Retirer le panneau de service (D) (trois vis), le cache-tuyaux avant (A) (deux vis) et le cache-tuyaux arrière (B) (deux vis).
- Effectuer les raccordements des tuyaux de réfrigérant de l'appareil intérieur/extérieur lorsque la vanne d'arrêt de l'appareil extérieur est complètement fermée.
 - Faire le vide d'air de l'appareil intérieur et des tuyaux de raccordement.
 - Une fois les tuyaux de réfrigérant raccordés, vérifier les éventuelles fuites de gaz dans les tuyaux raccordés et l'appareil intérieur. (Voir 4.6. Test d'étanchéité des tuyaux de réfrigérant.)
 - Vider les tuyaux de réfrigérant par l'orifice de service des vannes d'arrêt de liquide et de gaz. Puis, ouvrir complètement les vannes d'arrêt (de liquide et de gaz). Cette opération permet le raccordement complet des tuyaux de réfrigérant des appareils intérieur et extérieur.
 - Faire fonctionner l'appareil sans avoir ouvert les vannes d'arrêt risque d'endommager le compresseur et la vanne de commande.
 - Utiliser un détecteur de fuites ou de l'eau savonneuse pour vérifier les éventuelles fuites de gaz aux sections de raccordement des tuyaux de l'appareil extérieur.
 - Ne pas utiliser le réfrigérant de l'appareil pour faire le vide d'air des tuyaux de réfrigérant.
 - Après avoir utilisé les vannes, resserrer leurs capuchons au couple correct : 20 à 25 N·m (200 à 250 kgf·cm). Si les capuchons sont mal replacés ou resserrés, une fuite de réfrigérant peut se produire. Veiller également à ne pas endommager l'intérieur des capuchons des vannes car leur étanchéité empêche les fuites de réfrigérant.
 - Appliquer un agent d'étanchéité sur les extrémités de l'isolation thermique autour des sections de raccordement des tuyaux afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'isolation thermique.

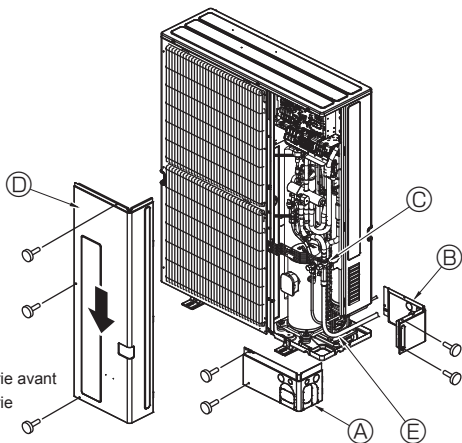


Fig. 4-7

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

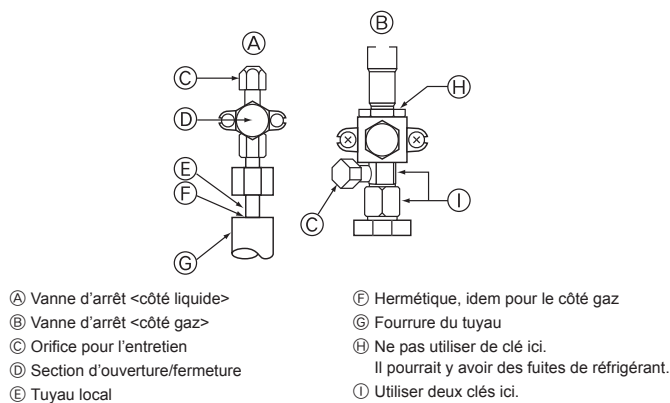


Fig. 4-8

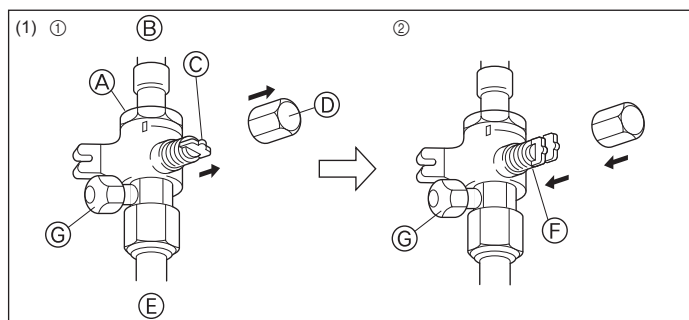


Fig. 4-9

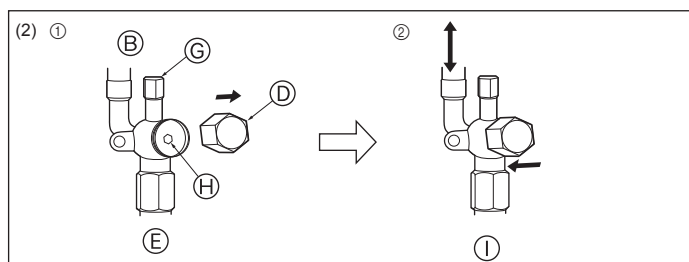


Fig. 4-10

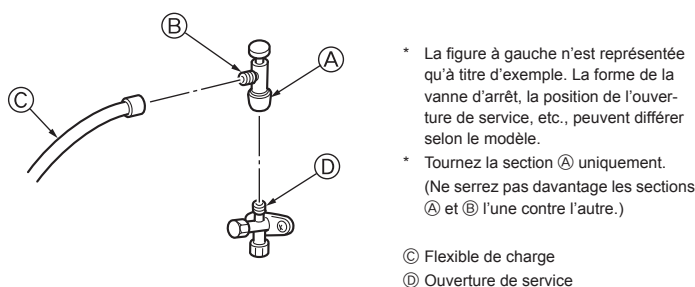


Fig. 4-11

4.6. Test d'étanchéité des tuyaux de réfrigérant

- Connecter les outils de test.
 - Vérifier que les vannes d'arrêt (A) et (B) sont fermées et ne pas les ouvrir.
 - Ajouter de la pression dans les tuyaux de réfrigérant par l'orifice de service (C) de la vanne d'arrêt de liquide (A) et de la vanne d'arrêt de gaz (B).
- Ne pas ajouter en une seule fois de pression à la pression spécifiée mais progressivement.
 - Pressuriser jusqu'à 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), attendre cinq minutes et vérifier que la pression ne diminue pas.
 - Pressuriser jusqu'à 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), attendre cinq minutes et vérifier que la pression ne diminue pas.
 - Pressuriser jusqu'à 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G), puis mesurer la température ambiante et la pression du réfrigérant.
- Si la pression spécifiée se maintient pendant environ une journée sans diminuer, les tuyaux ne présentent pas de fuite.
 - Si la température ambiante varie de 1°C, la pression varie d'environ 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Apporter les corrections nécessaires.
- Si la pression diminue à l'étape (2) ou (3), il y a une fuite de gaz. Rechercher l'origine de la fuite de gaz.

4.7. Comment ouvrir la vanne d'arrêt

- Côté gaz (Fig. 4-9)
 - Enlever le capuchon, ramener la poignée vers soi et la tourner d'un quart de tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir la vanne.
 - Vérifier que la vanne d'arrêt est complètement ouverte, appuyer sur la poignée et tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d'origine.
 - Côté liquide (Fig. 4-10)
 - Retirez le bouchon, et tournez la tige de soupape à fond dans le sens antihoraire avec une clé hexagonale de 4 mm. Arrêtez de tourner quand elle frappe la retenue. (ø6,35: env. 4,5 tours) (ø9,52: env. 10 tours)
 - Vérifier que la vanne d'arrêt est complètement ouverte, appuyer sur la poignée et tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d'origine.
- (A) Vanne
 (B) Côté appareil
 (C) Poignée
 (D) Capuchon
 (E) Côté tuyau local
 (F) Côté position ouverte
 (G) Orifice pour l'entretien
 (H) Orifice pour la clé
 (I) Direction du débit du réfrigérant

Les tuyaux de réfrigérant sont entourés d'une couche de protection

- Les tuyaux peuvent être entourés, après ou avant avoir été raccordés, d'une couche de protection allant jusqu'à ø90. Découper la rondelle défonçable du cache-tuyaux en suivant la rainure et envelopper les tuyaux.

Orifice d'entrée du tuyau

- Appliquer du mastic ou un agent d'étanchéité sur l'entrée des tuyaux pour éviter tout espace.

(Si les espaces ne sont pas supprimés, l'appareil risque de fonctionner bruyamment ou d'être endommagé à cause d'une infiltration d'eau et de poussières).

Précautions à prendre lors de l'utilisation de la soupape de charge (Fig. 4-11)

Ne serrez pas trop l'ouverture de service au moment de l'installer, car vous pourriez déformer le corps de la soupape et des fuites pourraient se produire.

Après avoir posé la section (B) dans la direction désirée, tournez la section (A) uniquement et serrez-la.

Ne serrez pas davantage les sections (A) et (B) l'une contre l'autre après avoir serré la section (A).

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.8. Charge supplémentaire de réfrigérant

Charge supplémentaire de réfrigérant

Le réfrigérant pour les extensions de tuyauterie n'est pas inclus dans l'appareil extérieur lors de sa sortie d'usine. Par conséquent, chargez le réfrigérant supplémentaire dans chaque système de conduites de réfrigérant sur le lieu d'installation. En outre, pour l'entretien, indiquez la section et la longueur de chaque conduite de liquide ainsi que les quantités de charge supplémentaires dans les espaces prévus à cet effet sur la plaquette "Quantité de réfrigérant" située sur l'appareil extérieur.

Calcul de la charge supplémentaire de réfrigérant

- Calculez la charge supplémentaire à l'aide de la section de la conduite de liquide et de la longueur de l'extension de tuyauterie.
- Dans le calcul, utiliser 11,2 kW pour la capacité du cylindre ou de l'unité Hydrobox.
- Calculez la charge de réfrigérant supplémentaire selon la procédure indiquée à droite, et chargez le système à l'aide du réfrigérant supplémentaire.
- Pour les quantités inférieures à 0,1 kg, arrondissez la charge de réfrigérant supplémentaire calculée.
(Par exemple, si la charge calculée est de 6,01 kg, arrondissez-la à 6,1 kg.)

<Charge supplémentaire>

Calcul de la charge de réfrigérant

Dimension des tuyaux Conduit de liquide ø6,35	+	Dimension des tuyaux Conduit de liquide ø9,52	+	Capacité totale des appareils intérieurs connectés ~ 8,0 kW	Quantité pour les appareils intérieurs 1,5 kg
(m) × 19,0 (g/m)		(m) × 50,0 (g/m)		8,1 ~ 16,0 kW	2,5 kg
				16,1 kW ~	3,0 kg

Y compris quantité de réfrigérant à la sortie d'usine

Y compris quantité de réfrigérant
4,8 kg

<Exemple>

Modèle extérieur : P125

Intérieur 1 : P63 (7,1 kW) A : ø9,52 30 m a : ø9,25 15 m
2 : P40 (4,5 kW) b : ø6,35 10 m
3 : P25 (2,8 kW) c : ø6,35 10 m
4 : P20 (2,2 kW) d : ø6,35 20 m

Dans les conditions indiquées ci-dessus:

La longueur totale de chaque tuyau de liquide est la suivante:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

La capacité totale de chaque appareil intérieur connecté est la suivante :

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Exemple de calcul>

Charge de réfrigérant supplémentaire

$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg}$ (arrondi au chiffre supérieur)

5. Mise en place du tuyau d'écoulement

Raccordement du tuyau d'écoulement de l'appareil extérieur

Lorsqu'un tuyau d'écoulement s'avère nécessaire, utiliser la douille de drainage ou la cuvette de drainage (en option).

	P112-140
Douille de drainage	PAC-SG61DS-E
Cuvette de drainage	PAC-SH97DP-E


6. Installations électriques

6.1. Précaution


- ① Respecter les réglementations gouvernementales pour les normes techniques concernant les installations électriques et le câblage et suivre les conseils de la compagnie d'électricité concernée.
- ② Les câbles de commandes (ci-après dénommé la ligne de transmission) seront éloignés (de 5 cm ou plus) des câbles de la source d'alimentation de sorte à ne pas être influencé par les interférences de l'alimentation. (Ne jamais introduire la ligne de transmission et les câbles d'alimentation dans la même gaine.)
- ③ Toujours effectuer les travaux adéquats de mise à la terre à l'appareil extérieur.
- ④ Laisser une longueur de câble suffisante dans le boîtier des éléments électriques des appareils intérieurs et des appareils extérieurs car le boîtier doit parfois être retiré pour les interventions techniques.
- ⑤ Ne jamais raccorder la source d'alimentation principale au bloc terminal de la ligne de transmission car cela brûlerait les composants électriques.
- ⑥ Utiliser un câble blindé à deux fils comme ligne de transmission. Si les lignes de transmission des différents systèmes devaient être reliées par le même câble à fils multiples, la transmission et la réception seraient mauvaises ce qui conduirait à un fonctionnement erroné des appareils.
- ⑦ Seule la ligne de transmission indiquée doit être reliée au bloc terminal pour la transmission de l'appareil extérieur.
(Ligne de transmission à raccorder à l'appareil intérieur: Bloc terminal TB3 pour la ligne de transmission, Autres: Bloc terminal TB7 pour une commande centralisée)
Une mauvaise connexion empêchera le fonctionnement du système.
- ⑧ En cas de raccordement avec le contrôleur de classe supérieure ou pour obtenir un fonctionnement groupé de plusieurs systèmes de réfrigérant, il est nécessaire de placer une ligne de contrôle de transmission entre chaque appareil extérieur.
Connecter cette ligne de contrôle entre les blocs terminaux pour une commande centralisée. (Ligne à deux câbles non polarisés.)
En cas de raccordement dans différents systèmes de réfrigérant sans passer par le contrôleur de classe supérieure, sur un des appareils extérieurs, déplacer le cavalier du connecteur de court-circuit de CN41 à CN40.
- ⑨ La définition du groupe se fait par le biais de la commande à distance.
- ⑩ Pour le raccordement du KIT DE CONNEXION (PAC-LV11M-J) et d'un appareil intérieur de la série M, se reporter au manuel d'installation du KIT DE CONNEXION.
- ⑪ En cas de raccordement d'un boîtier de dérivation, mettre les appareils intérieurs et le boîtier de dérivation sous tension avant d'allumer l'appareil extérieur.

6. Installations électriques

<PUMY-P-VKM>

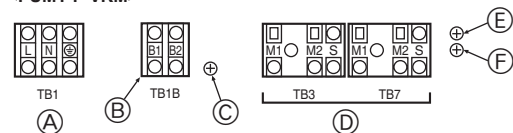

<PUMY-P-YKM>

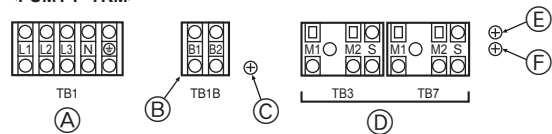

- (A) Alimentation
(B) Alimentation pour boîtier de dérivation
(C) Vis du boîtier des composants électriques
(D) Ligne de transmission
(E) Vis située sur le boîtier des composants électriques
(F) Vis située sur le boîtier des composants électriques

Fig. 6-1

6.2. Boîtier de commande et emplacement pour le raccordement des câbles (Fig. 6-1)

- Connectez la ligne de transmission de l'appareil intérieur au bloc de sorties de la ligne de transmission (TB3) ou connectez les fils entre les appareils extérieurs ou les fils du système de commande centrale au bloc de sorties de la commande centralisée (TB7). En cas d'utilisation de câblage blindé, raccorder le câble blindé de terre de la ligne de transmission de l'appareil intérieur à la vis (E) ou (F) et raccorder le câble blindé de terre de la ligne entre les appareils extérieurs et la ligne de transmission du système de commande central à la borne blindée (S) du bloc de sortie de la commande centralisée (TB7). De plus, si le connecteur d'alimentation CN41 des appareils extérieurs a été remplacé par le connecteur CN40, la borne du blindage (S) du bloc de sorties (TB7) du système de commande central devrait également être raccordée à la vis (E) ou (F) à l'aide du câble existant.
- Le bornier (TB1B) fournit l'alimentation à la boîte de dérivation (220 ~ 240 V CA, 6 A max.).

⚠ Précaution:

Ne jamais raccorder la ligne de transmission de l'appareil intérieur ou la ligne de transmission du système de contrôle centralisée à ce bornier (TB1B). Si les lignes de transmission y sont connectées, les borniers de l'appareil intérieur ou du système de contrôle central pourraient être endommagés.

6.3. Mise en place des câbles de transmission

① Types de câbles de commande

- Mise en place des câbles de transmission
 - Types de câbles de transmission : fil blindé CVVS, CPEVS ou MVVS
 - Diamètre des câbles : Supérieur à 1,25 mm²
 - Longueur maximum des câbles : 200 m

② Câbles de la télécommande M-NET

Type de câble de télécommande	fil blindé CVVS, CPEVS ou MVVS
Diamètre du câble	0,5 à 1,25 mm ²
Remarques	Pour une longueur supérieure à 10 m, utilisez un câble ayant les mêmes caractéristiques que les câbles de la ligne de transmission.

③ Câbles de la télécommande MA

Type de câble de télécommande	Câble gainé à 2 âmes (non blindé) CVV
Diamètre du câble	0,3 à 1,25 mm ² (0,75 à 1,25 mm ²)*
Remarques	Moins de 200 m

* Raccordé avec télécommande simple.

④ Exemples de câblage

- Nom du contrôleur, symbole et nombre de contrôleurs permis.

Nom	Symbole	Nombre de contrôleurs permis
Contrôleur de l'appareil extérieur	OC	–
Contrôleur de l'appareil intérieur	IC	PUMY-P112 1 à 10 unités par OC
		PUMY-P125 1 à 12 unités par OC
		PUMY-P140 1 à 12 unités par OC
Commande à distance	RC	RC (M-NET) 12 contrôleurs maximum par OC
		MA Maximum 2 par groupe

Exemple de système de fonctionnement relié à la terre avec plusieurs appareils extérieurs (Il est nécessaire d'utiliser des câbles blindés et de définir les adresses.)

<Exemple de mise en place des câbles de transmission : sans boîtier de dérivation>

■ Commande à distance M-NET (Fig. 6-2)

■ Commande à distance MA (Fig. 6-3)

<Méthode de câblage et réglage des adresses>

- Toujours utiliser des câbles blindés pour effectuer les connexions entre l'appareil extérieur (OC) et l'appareil intérieur (IC), ainsi que pour les intervalles de câblage OC-OC et IC-IC.
- Utilisez des câbles d'alimentation pour raccorder les terminaux M1 et M2 et la borne de terre du bornier du câble de transmission (TB3) de chaque appareil extérieur (OC) aux bornes M1, M2 et S du bornier des câbles de transmission de l'appareil intérieur (IC).
- Raccorder les bornes 1 (M1) et 2 (M2) du bloc terminal des câbles de transmission de l'appareil intérieur (IC) qui possède l'adresse la plus récente au sein d'un même groupe au bloc terminal de la commande à distance (RC).
- Connectez ensemble les bornes M1, M2 et S du bornier de la commande centralisée (TB7) de l'appareil extérieur (OC).
- Le cavalier CN41 du panneau de commande ne change pas.
- Raccorder le câble de masse du blindage de la ligne de transmission des appareils intérieurs sur la borne du blindage (S) du bloc (TB3) et la borne (S) sur la vis (E) ou (F) à l'aide du câble existant.
Connectez le câble blindé de la ligne entre les appareils extérieurs et la ligne de transmission du système de commande centralisée à la borne blindée (S) de (TB7).
- Régler les commutateurs d'adresses comme indiqué ci-dessous.

Appareil	Plage	Méthode de réglage
IC (maître)	01 à 50	Utiliser l'adresse la plus récente au sein du même groupe d'appareils intérieurs
IC (esclave)	01 à 50	Utiliser une adresse, autre que celle de l'IC maître parmi les unités d'un même groupe d'appareils intérieurs. Celle-ci doit se trouver en séquence avec celle de l'IC maître
Appareil extérieur	51 à 100	Utiliser l'adresse la plus récente des appareils intérieurs dans le même système réfrigérant plus 50 * L'adresse devient automatiquement "100" si elle est réglée sur "01-50".
M-NET R/C (maître)	101 à 150	Régler l'adresse IC (maître) plus 100
M-NET R/C (esclave)	151 à 200	Régler l'adresse adresse IC (maître) plus 150
MA R/C	–	Régler l'adresse inutile (Réglage principal/secondaire nécessaire)

- Les opérations de réglage groupé pour des appareils intérieurs multiples s'effectuent par le biais de la commande à distance (RC) après la mise sous tension.

i. Raccordement d'un appareil PWFY

- N'effectuez pas les réglages groupe pour l'appareil PWFY et les unités intérieures.
- L'appareil PWFY ne peut pas fonctionner en même temps que l'unité Lossnay.
- Utilisez une télécommande WMA pour l'appareil PWFY.

Pour en savoir plus, se reporter au manuel d'installation pour l'appareil PWFY.

j. Lors de la connexion d'un cylindre ou d'une unité Hydrobox

- Ne pas effectuer les réglages de groupe pour le cylindre ou l'unité Hydrobox et les autres appareils intérieurs.

6. Installations électriques

<Longueurs permises>

① Commande à distance M-NET

- Longueur maximum via les appareils extérieurs: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ et $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ et $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² ou plus)
- Longueur maximum des câbles de transmission: L_1 et $L_3 + L_4$ et $L_3 + L_5$ et L_6 et $L_2 + L_6$ et $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² ou plus)
- Longueur du câble de la commande à distance: $l_1, l_2, l_3, l_4 \leq 10$ m (0,5 à 1,25 mm²)

Si la longueur dépasse 10 m, utiliser un câble blindé de 1,25 mm² de section. La longueur de cette section (L_5) doit alors être prise en considération dans les calculs de longueur maximum et de longueur totale.

② Commande à distance MA

- Longueur maximum via les appareils extérieurs (Câble M-NET): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ et $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² ou plus)
- Longueur maximum des câbles de transmission (Câble M-NET): L_1 et $L_3 + L_4$ et L_6 et $L_2 + L_6$ et $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² ou plus)
- Longueur du câble de la commande à distance: m_1 et $m_1 + m_2 + m_3$ et $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 à 1,25 mm²)

■ Commande à distance M-NET

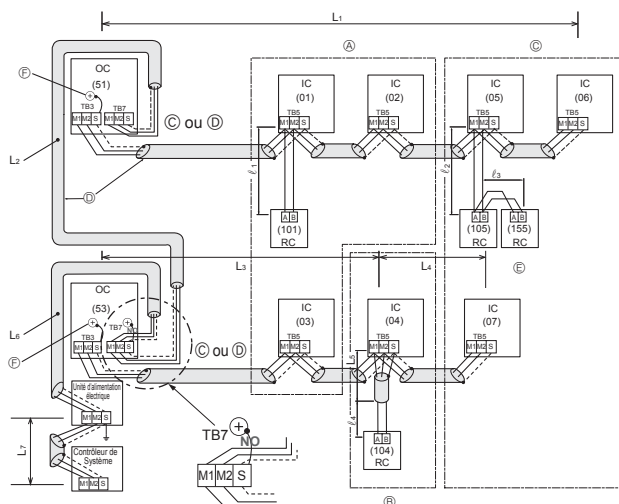


Fig. 6-2

- (A) : Groupe
 (B) : Groupe
 (C) : Groupe
 (D) : Câble blindé
 (E) : Commande à distance secondaire
 (F) : Vis située sur le boîtier des composants électriques
 Entre () : Adresse

■ Commande à distance MA


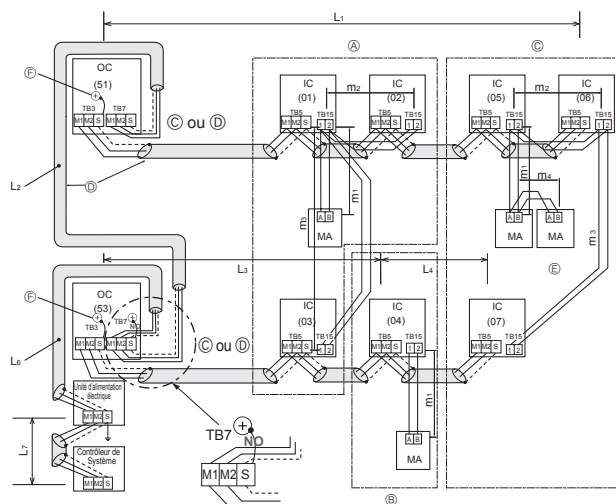


Fig. 6-3

- (A) : Groupe
 (B) : Groupe
 (C) : Groupe
 (D) : Câble blindé
 (E) : Commande à distance secondaire
 (F) : Vis située sur le boîtier des composants électriques
 Entre () : Adresse

<Exemple de câblage de transmission : avec un boîtier de dérivation>

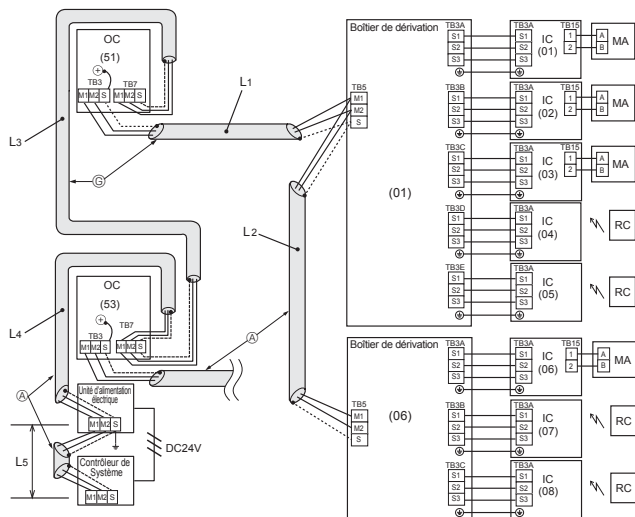

- (G) : Câble blindé
 () : Exemple d'adresse

Fig. 6-4

<Longueurs permises>

Longueur maximum via les appareils extérieurs (Câble M-NET) :

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² ou plus)

Longueur maximum des câbles de transmission (Câble M-NET) :


$L_1 + L_2, L_3, L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² ou plus)

6. Installations électriques



6.4. Câblage de l'alimentation principale et capacité des équipements

Schéma du câblage : sans boîtier de dérivation (exemple) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM séries



■ PUMY-P-YKM(E) séries

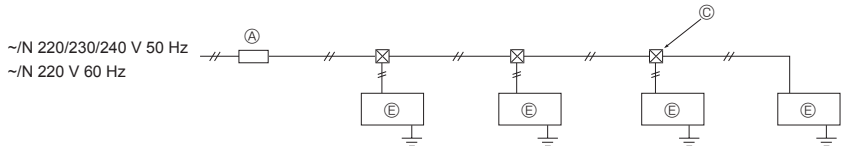


- A Coupe-circuit (pour fuites à la terre)
- B Appareil extérieur
- C Boîtier de traction
- D Appareil intérieur de "commande A" (appareil intérieur série M.P.S)
- E Appareil intérieur à commande M-NET (appareil intérieur City Multi)

Fig. 6-5

Schéma du câblage : avec un boîtier de dérivation (exemple) (Fig. 6-6)


<Lorsque l'alimentation provient de l'appareil extérieur>

■ PUMY-P-VKM séries

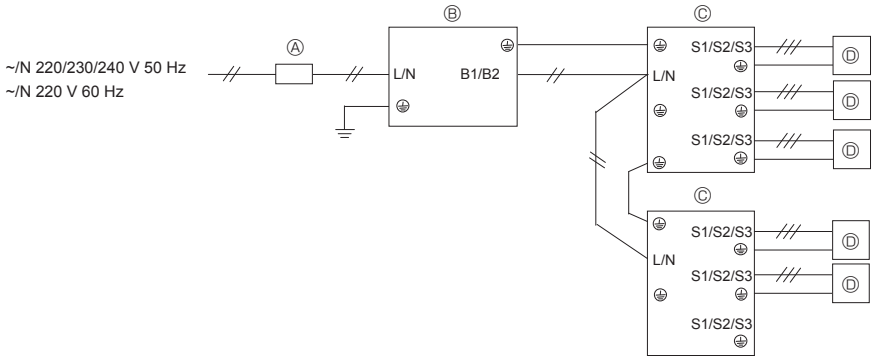


- A Coupe-circuit (pour fuites à la terre)
- B Appareil extérieur
- C Boîtier de dérivation
- D Appareil intérieur de "commande A" (appareil intérieur série M.P.S)
- E Appareil intérieur à commande M-NET (appareil intérieur City Multi)
- F Boîtier de traction

■ PUMY-P-YKM(E) séries


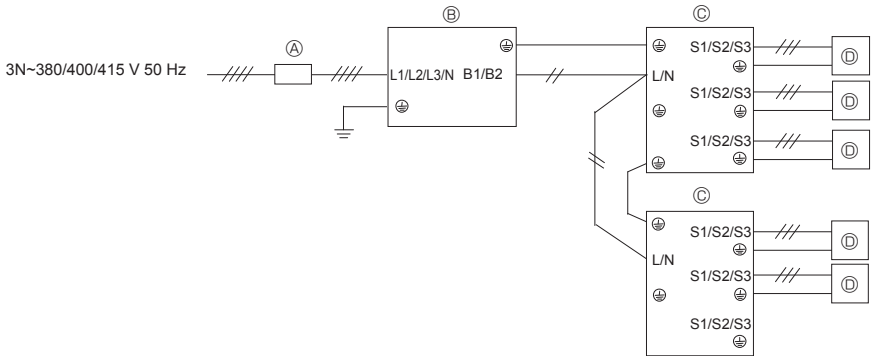


<Lorsque l'alimentation provient d'une source séparée>

■ PUMY-P-VKM séries

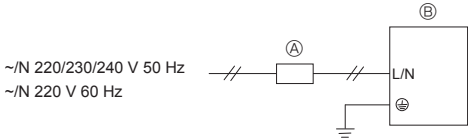

■ PUMY-P-YKM(E) séries

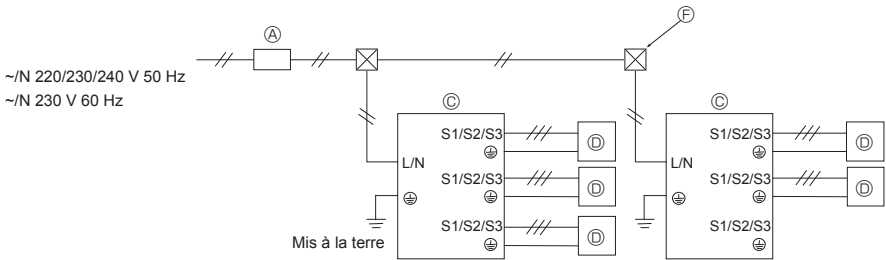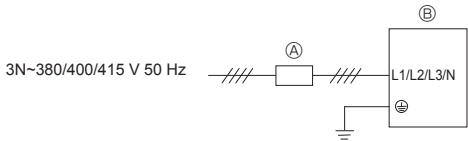

Remarque : Boîtier réacteur (pièces en option)
Lorsque le produit est utilisé à des fins autres qu'un équipement professionnel, le boîtier réacteur peut être nécessaire.

	Méthode d'alimentation du boîtier de dérivation	
Appareil extérieur	Alimentation provenant de l'appareil extérieur	Alimentation électrique séparée
Alimentation monophasée	Non nécessaire	Nécessaire
Alimentation triphasée	Nécessaire	Nécessaire

Fig. 6-6

6. Installations électriques

Section du câble d'alimentation principale et capacités de marche/arrêt

<Lorsque l'alimentation provient d'une source séparée>

Modèle		Alimentation	Section minimale du câble (mm²)			Coupe-circuit pour le câblage *1	Coupe-circuit pour les fuites de courant
			Câble principal	Embranchement	Terre		
Appareil extérieur	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A à 30 mA 0,1 sec ou moins
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A à 30 mA 0,1 sec ou moins

<Lorsque l'alimentation provient de l'appareil extérieur>

Modèle		Alimentation	Section minimale du câble (mm²)			Coupe-circuit pour le câblage *1	Coupe-circuit pour les fuites de courant
			Câble principal	Embranchement	Terre		
Appareil extérieur	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A à 30 mA 0,1 sec ou moins
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A à 30 mA 0,1 sec ou moins

*1 Utiliser un disjoncteur sans fusible (NF) ou un disjoncteur de fuite à la terre (NV) avec un écartement de 3,0 mm minimum entre les contacts de chaque pôle.

<Appareils intérieurs>

Courant total d'exploitation de l'appareil intérieur	Section minimum des câbles (mm²)			Disjoncteur de fuite de terre *1	Commutateur local (A)		Disjoncteur pour câblage (NFB)
	Câble principal	Dérivation	Terre		Capacité	Fusible	
F0 = 16 A ou moins *2	1,5	1,5	1,5	Sensibilité au courant 20 A *3	16	16	20
F0 = 25 A ou moins *2	2,5	2,5	2,5	Sensibilité au courant 30 A *3	25	25	30
F0 = 32 A ou moins *2	4,0	4,0	4,0	Sensibilité au courant 40 A *3	32	32	40

Pour l'impédance maximale permise du système, voir la norme CEI 61000-3-3.

*1 Le disjoncteur de fuite de terre doit prendre en charge le circuit d'inverseur.

Le disjoncteur de fuite de terre doit combiner l'utilisation d'un interrupteur local ou d'un coupe-circuit.

*2 Prendre la valeur la plus haute de F1 ou F2 comme valeur pour F0.

F1 = Courant maximum d'exploitation total des appareils intérieurs × 1,2

F2 = {V1 × (Quantité de type1)/C} + {V1 × (Quantité de type2)/C} + {V1 × (Quantité de type3)/C} + {V1 × (Quantité d'autres)/C}

Connexion au boîtier de dérivation (PAC-MK-BC)

Appareil intérieur		V1	V2
Type 1	SEZ-KD·VA, PCA-RP·KAQ, PLA-ZRP·BA(.UK)	19,8	2,4
Type 2	PEAD-RP·JAQ(L).UK	26,9	
Type 3	MLZ-KA·VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Type 4	MSZ-FH·VE, MSZ-SF·VE, MSZ-EF·VE, MSZ-SF·VA, MSZ-GF·VE	6,8	
Type 5	MFZ-KJ·VE	7,4	
Type 6	Boîtier de dérivation (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Type 7	génération ecodan C	5,1	5,0*

* Cette valeur peut augmenter à cause d'un actionneur raccordé localement.

Raccorder au kit de connexion (PAC-LV11M)

Appareil intérieur		V1	V2
Type 1	MSY-EF·VE, MSY-GE·VA, MSY-GH, MSZ-GE·VA, MSZ-SF·VA, MSZ-SF·VE, MSZ-EF·VE, MSZ-FH·VE	6,8	2,4
Type 2	MFZ-KJ·VE	7,4	
Type 3	Kit de connexion (PAC-LV11M)	3,5	

Appareil intérieur		V1	V2
Type 1	PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Type 2	PLFY-VCM	9,9	
Type 3	PKFY-VBM	3,5	
Type 4	PEFY-VMA	38	
Type 5	PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : Multiple de courant de déclenchement au temps de déclenchement 0,01 s
Prenez "C" dans les caractéristiques de déclenchement du disjoncteur.

6. Installations électriques

<Exemple de calcul "F2">

Condition PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (reportez-vous au diagramme de droite)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8 = 14,05$$

→ disjoncteur 16 A (courant de déclenchement = 8 × 16 A à 0,01 s)


*3 La sensibilité de courant est calculée selon la formule suivante.

$$G1 = V2 \times (\text{Quantité de Type1}) + V2 \times (\text{Quantité de Type2}) + V2 \times (\text{Quantité de Type3}) + V2 \times (\text{Quantité d'autres}) + V3 \times (\text{Longueur câble [km]})$$

G1	Sensibilité de courant
30 ou moins	30 mA 0,1 sec ou moins
100 ou moins	100 mA 0,1 sec ou moins

Épaisseur câble	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Diagramme d'échantillon

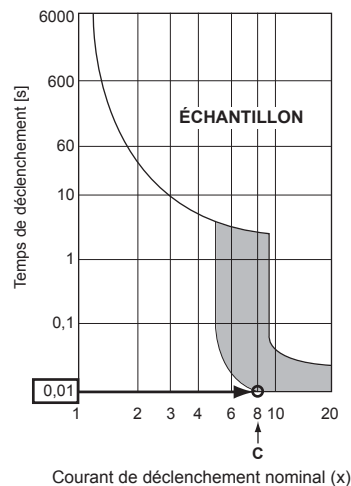


1. Tenir compte des conditions climatiques (température ambiante, rayons solaires directs, eau pluviale, etc.) lors du câblage et du raccordement des appareils.
2. Les dimensions des câbles représentent les dimensions minimales pour le câblage de conduits métalliques. Le cordon d'alimentation doit être une unité plus épais à cause des chutes de tension. Vérifier que la tension de l'alimentation ne diminue pas de plus de 10%.
3. En cas de câblages spécifiques, ceux-ci doivent respecter les lois en vigueur dans la région concernée.
4. Les cordons d'alimentation électrique des éléments des appareils utilisés à l'extérieur seront au moins aussi lourds que les cordons souples blindés de polychloroprène (conception 60245 IEC57). Vous pouvez notamment utiliser dans ce cas des câbles de type YZW.
5. Installer un câble de terre plus long que les autres câbles.

⚠ Avertissement:

- Toujours utiliser les câbles indiqués pour les connexions de sorte qu'aucune force externe ne s'applique aux bornes. Si les connexions ne sont pas effectuées correctement, il peut se produire une surchauffe, voir un incendie.
- Assurez-vous d'utiliser le correct interrupteur de protection contre la surintensité de courant. Veuillez noter que la surintensité de courant générée peut comprendre une certaine quantité de courant direct.
- Veiller à fixer correctement les caches/le panneau du bornier de l'appareil extérieur.
S'il est mal fixé, un incendie ou un choc électrique risquent de se produire en raison de la présence de poussière, d'eau, etc.

⚠ Précaution:

- Veiller à ne pas effectuer d'erreur de branchement.
- Serrer fermement les vis de fixation des bornes afin d'éviter tout faux contact.
- Après le serrage, tirer légèrement sur les câbles pour vérifier qu'ils sont bien fixés.
- Si le câble de connexion n'est pas raccordé correctement au bornier, l'appareil ne fonctionnera pas normalement.
- Certains sites d'installation peuvent demander l'application d'un coupe-circuit de fuite à la terre. Si ce coupe-circuit n'est pas installé, il peut y avoir danger d'électrocution.
- Ne jamais utiliser de coupe-circuits ou de fusibles autres que ceux possédant la valeur adéquate. L'utilisation de fusibles et de fils/fils en cuivre surdimensionnés risque de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil, voir un incendie.



IMPORTANT

S'assurer que le disjoncteur de fuite de courant est compatible avec les harmoniques les plus élevées.


Veiller à toujours utiliser un disjoncteur de fuite de courant compatible avec les harmoniques les plus élevées car cet appareil est équipé d'un inverseur.

L'utilisation d'un disjoncteur inapproprié peut provoquer un dysfonctionnement de l'onduleur.

Ne jamais épicer le câble d'alimentation ou le câble de raccordement boîtier de dérivation intérieur-extérieur car cela pourrait provoquer de la fumée, un incendie ou une erreur de communication.

⚠ Avertissement :

- En cas de câblage de commande A, un potentiel haute tension est appliqué sur la borne S3 en raison de la conception du circuit électrique qui ne prévoit pas d'isolation entre la ligne électrique et la ligne des signaux de communication. Il est donc important de couper l'alimentation principale au cours des entretiens. Ne pas toucher les bornes S1, S2, S3 lorsque l'alimentation électrique est branchée. Si un isolateur doit être utilisé entre l'appareil extérieur et le boîtier de dérivation/l'appareil intérieur et le boîtier de dérivation, veuillez utiliser un isolateur à 3 pôles ou à 2 pôles. (Voir le schéma ci-dessous.)

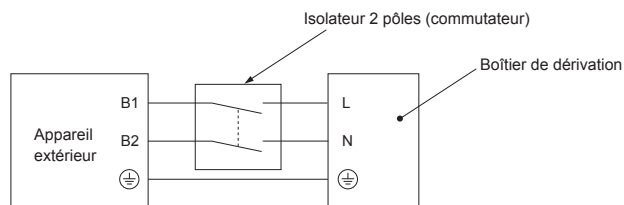

⚠ Attention :


Après avoir utilisé l'isolateur, couper et réactiver l'alimentation principale pour réinitialiser le système. Si ce n'est pas fait, l'appareil extérieur pourrait ne pas détecter le(s) boîtier(s) de dérivation ou les appareils intérieurs.

Veillez à raccorder les câbles de raccordement boîtier de dérivation extérieur/boîtier de dérivation intérieur directement aux appareils (pas de raccordements intermédiaires). Des raccordements intermédiaires peuvent provoquer des erreurs de communication si de l'eau pénètre dans les câbles et provoque une isolation insuffisante à la terre ou un mauvais contact électrique au point de raccordement intermédiaire.
(Si un raccordement intermédiaire est nécessaire, veuillez à prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute pénétration d'eau dans les câbles).


Réglage de l'adresse du commutateur

Remarque : 1. Adresse du boîtier de dérivation
Lors de la définition de l'adresse, utiliser un nombre dans la plage 1-50.
Ex. L'adresse définie est (47) et il y a 5 appareils intérieurs (A, B, C, D et E).
Si A : (47), B : (48), C : (49), D : (50) et E : (51), E est incorrect parce qu'il dépasse 50.

Ex1. Extérieur + Embranchement <1> (Intérieur A. B. C. D. E) + Embranchement <2> (Intérieur A. B. C)

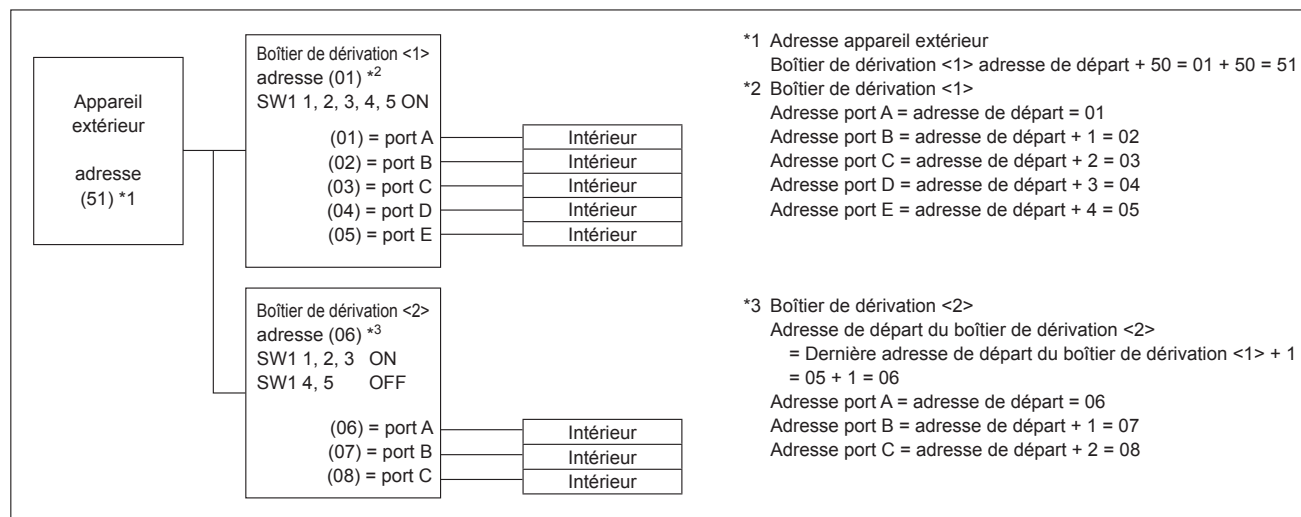

Ex2. Extérieur + embranchement <1> (Intérieur A, C, E) + Embranchement <2> (Intérieur A, C, E)

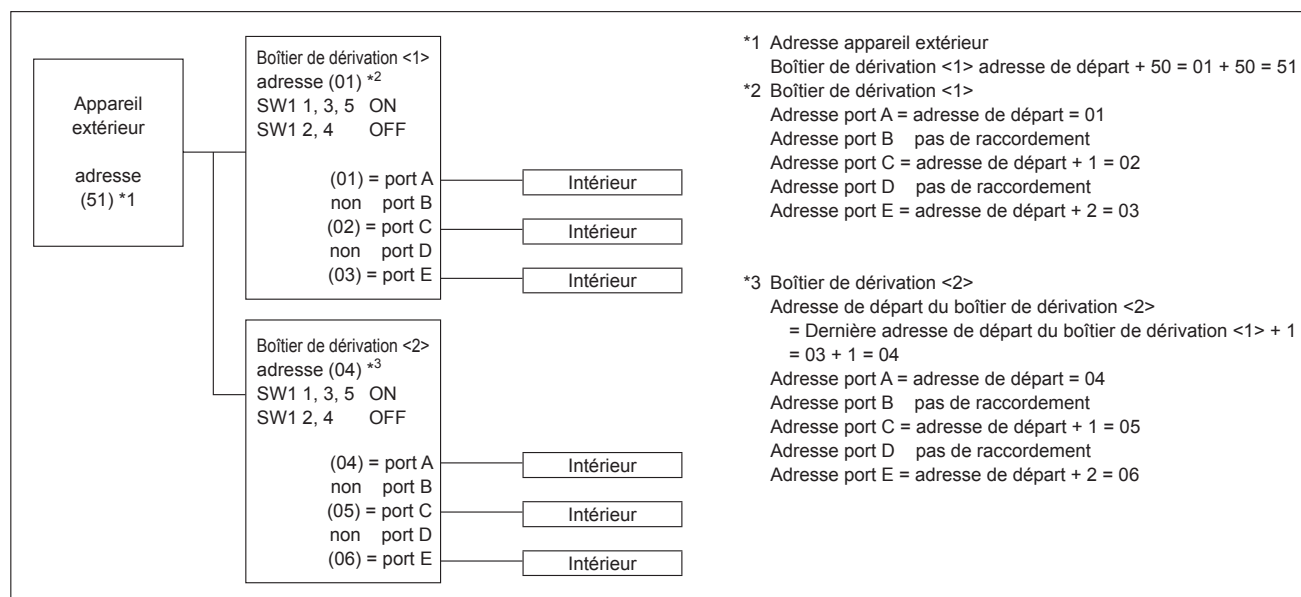

7. Marche d'essai

7.1. Avant la marche d'essai

- ▶ Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée.
- ▶ Utiliser un appareil de contrôle des M-ohm de 500 volts pour vérifier que la résistance entre les bornes d'alimentation et la mise à la terre est d'au moins 1 MΩ.
- ▶ Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des câbles de contrôle (circuit à basse tension).

⚠ Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ.

Résistance de l'isolation

Après l'installation ou après la coupure prolongée de la source d'alimentation, la résistance de l'isolation chutera en deçà d'1 MΩ en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Respectez les procédures suivantes.

1. Retirer les câbles du compresseur et mesurer la résistance de l'isolation du compresseur.
2. Si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ, le compresseur est défaillant ou du réfrigérant s'est accumulé dans le compresseur.

3. Après avoir connecté les câbles au compresseur, celui-ci commence à chauffer dès qu'il est sous tension. Après avoir mis sous tension le compresseur pendant les durées indiquées ci-dessous, mesurer de nouveau la résistance de l'isolation.

- La résistance de l'isolation chute en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. La résistance dépassera 1 MΩ après que le compresseur a chauffé pendant 12 heures.
(Le temps mis par le compresseur pour chauffer varie selon les conditions atmosphériques et l'accumulation de réfrigérant.)
 - Pour faire fonctionner le compresseur dans lequel s'est accumulé du réfrigérant, il est nécessaire de le faire chauffer pendant au moins 12 heures afin d'éviter toute défaillance.
4. Si la résistance de l'isolation dépasse 1 MΩ, le compresseur n'est pas défectueux.

⚠ Précaution:

- **Le compresseur fonctionnera uniquement si les connexions des phases de l'alimentation électrique sont correctes.**
- **Mettez l'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonctionner.**
- La mise en marche de l'appareil immédiatement après sa mise sous tension pourrait provoquer de sérieux dégâts aux éléments internes. Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

▶ Les points suivants doivent être contrôlés également.

- L'appareil extérieur n'est pas défectueux. Le témoin sur la carte de commandes de l'appareil extérieur clignote lorsque celui-ci est défectueux.
- Les vannes d'arrêt de liquide et de gaz sont complètement ouvertes.

7.2. Marche d'essai

7.2.1. Utilisation de la télécommande

Se reporter au manuel d'installation de l'appareil intérieur.

- Veiller à effectuer un essai pour chaque appareil intérieur. Vérifier que chaque appareil intérieur fonctionne correctement et conformément aux instructions du manuel d'installation fourni avec l'appareil.
- Si l'essai est réalisé simultanément pour tous les appareils intérieurs, il est impossible de détecter les mauvais raccordements, le cas échéant, des tuyaux de réfrigérant et des fils de raccordement.
- * Il faut attendre au moins 3 minutes après la mise sous tension du compresseur pour que ce dernier soit opérationnel.
- Le compresseur peut émettre un son juste après sa mise sous tension ou si la température de l'air extérieur est basse.

A propos du mécanisme de protection de redémarrage

À l'arrêt du compresseur, le dispositif préventif de redémarrage s'active de sorte que le compresseur ne sera pas opérationnel pendant 3 minutes, afin de protéger le climatiseur.

7.3. Récupération du réfrigérant (Aspiration)

Effectuer les procédures suivantes pour récupérer le réfrigérant en cas de déplacement de l'appareil intérieur ou de l'appareil extérieur.

- ① Couper le disjoncteur.
- ② Raccorder le côté basse pression du collecteur à jauge à l'ouverture de service du robinet d'arrêt du gaz.
- ③ Fermer le robinet d'arrêt du liquide.
- ④ Rétablir le courant (disjoncteur).
- * Le démarrage de la communication interne-externe prend environ 3 minutes après la mise sous tension (coupe-circuit). Démarrer la purge 3 à 4 minutes après la mise sous tension (coupe-circuit).
- ⑤ Effectuer l'essai de fonctionnement en mode de refroidissement. (Vérifier que SW3-2 est sur OFF, puis placer SW3-1 sur ON.) Le compresseur (appareil extérieur) et les ventilateurs (appareils intérieurs et extérieurs) démarrent et l'essai de refroidissement commence. Après environ cinq minutes de fonctionnement en mode de refroidissement, basculer le commutateur SW2-4 (commutateur de purge) de OFF (MARCHÉ) à OFF (ARRÊT).
- * Ne pas faire fonctionner l'appareil longtemps lorsque le commutateur SW2-4 est activé (ON). Veiller à désactiver le commutateur (OFF) une fois la purge terminée.

- ⑥ Fermer complètement le robinet d'arrêt du gaz lorsque le manomètre indique 0,05 - 0,00 MPa (environ 0,5 - 0,0 kgf/cm²)
- ⑦ Arrêter le climatiseur (SW3-1 : OFF et SW3-2 : OFF). Basculer le commutateur SW2-4 de ON à OFF.
- ⑧ Couper le courant (disjoncteur).

- * Si une trop grande quantité de réfrigérant a été ajoutée au système de climatisation, il est possible que la pression ne puisse pas baisser jusqu'à 0,5 kgf/cm². Dans ce cas, utiliser un dispositif de collecte du réfrigérant pour recueillir la totalité du réfrigérant du système, puis recharger la quantité de réfrigérant correcte dans le système après avoir déplacé les appareils intérieurs et extérieurs.

⚠ Avertissement:

Pendant la purge du réfrigérant, arrêter le compresseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur risque d'éclater et de provoquer des blessures si une substance étrangère, comme de l'air, pénètre dans le système.

Inhoud


1. Veiligheidsvoorschriften.....	56	5. Installatie van Draineerbuizen	66
2. Installatieplaats.....	58	6. Elektrische aansluitingen.....	66
3. Het buitenapparaat installeren	61	7. Proefdraaien	73
4. Installeren van de koelstofleidingen	61		

⚠ Voorzichtig:

- Zorg ervoor dat geen R410A in de atmosfeer terecht komt:
- R410A is een gefluoreerd broeikasgas dat onder het Kyoto-protocol valt en een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 1975 heeft.

Overzicht van meegeleverde onderdelen

Behalve deze handleiding worden de volgende onderdelen bij het buitenapparaat geleverd. Ze worden gebruikt voor het aarden van de S-aansluitklemmen van de aansluitblokken voor de transmissieleiding TB3 en TB7. Zie "6. Elektrische aansluitingen" voor meer informatie.



1. Veiligheidsvoorschriften

- ▶ Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat installeert.
- ▶ Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voordat u het systeem aansluit op het net.
- ▶ PUMY-P-VKM-serie voldoet aan IEC/EN 61000-3-12
- ▶ PUMY-P-VKM-serie en PUMY-P-YKME-serie zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik in woonomgevingen, commerciële omgevingen en licht industriële omgevingen.
- ▶ De PUMY-P-YKM-serie is ontworpen als professionele apparatuur.
- ▶ Gebruik PUMY-P-YKME2 om een ATW-binnenunit (EHST20C- en EHSC-serie) aan te sluiten met een 3-fasenmodel.

⚠ Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

⚠ Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.

⚠ Waarschuwing:

- Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. Vraag de dealer of een erkende installateur om het apparaat te installeren. Onjuiste installatie van het apparaat kan leiden tot waterlekage, elektrische schokken of brand.
- Dit toestel is bedoeld voor gebruik door deskundige of getrainde gebruikers in winkels, in de lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door leken.
- Volg voor de installatie de instructies in de installatiehandleiding en gebruik gereedschap en pijpmateriaal dat speciaal is gemaakt voor gebruik met R410A-koelstof. De R410A-koelstof in het HFC-systeem wordt gebruikt onder een 1,6 maal grotere druk als normale koelstoffen. Wanneer niet voor R410A-koelstof ontworpen pijpdelen worden gebruikt en het apparaat onjuist wordt geïnstalleerd, kunnen de pijpen knappen waardoor schade of letsel kan ontstaan. Daarnaast kunnen waterlekage, elektrische schokken of brand optreden.
- Het apparaat dient volgens de instructies te worden geïnstalleerd om het risico op beschadiging bij een aardbeving of storm te beperken. Een onjuist geïnstalleerd apparaat kan vallen en schade of letsel veroorzaken.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een constructie die het gewicht ervan kan dragen. Als het apparaat wordt geïnstalleerd op een instabiele constructie, kan het vallen en schade of letsel veroorzaken.
- Als het apparaat in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten maatregelen worden genomen tegen het weglekken van koelstof. De concentratie weggelekt koelstof in de lucht mag de grenswaarden niet overschrijden. Vraag de dealer wat u tegen het overmatig weglekken van koelstof kunt doen. Als de concentratie koelstof in de lucht te hoog wordt, kan zuurstofgebrek in de ruimte optreden.
- Ventileer de ruimte als er koelstof weglekt wanneer het apparaat in werking is. Als de koelstof in contact komt met vuur, komen giftige gassen vrij.
- De installatie van de elektrische onderdelen moet worden uitgevoerd door een gediplomeerde elektricien in overeenstemming met de lokale regelgeving en de instructies in deze handleiding. Installeer stroomonderbrekers en zorg voor een juiste voedingsspanning. Sluit geen andere apparatuur aan op de voedingsleidingen van de apparaten. Onjuist geïnstalleerde of ongeschikte voedingsleidingen kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.

Informeer de klant na voltooiing van de installatie over de "Veiligheidsvoorschriften", het gebruik en het onderhoud van het apparaat en laat het apparaat proefdraaien om de werking ervan te controleren. Zowel de installatie- als de gebruikershandleiding dienen ter bewaring aan de gebruiker te worden gegeven. Deze handleidingen dienen te worden doorgegeven aan latere gebruikers.

⚠ : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

⚠ Waarschuwing:

Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

- Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, naadloze C1220-pijpen van koper of koperlegeringen als koelstofpijpen. Als de pijpen onjuist worden aangesloten, is het apparaat niet goed geaard en kunnen elektrische schokken optreden.
- Gebruik uitsluitend de gespecificeerde kabels voor het verbinden. De aansluitingen moeten stevig vastzitten zonder druk op de aansluitpunten. Splits de kabels nooit voor het bedraden (tenzij in deze handleiding anders wordt aangegeven). Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot oververhitting of brand.
- Het deksel van het aansluitblok van het buitenapparaat moet stevig worden vastgemaakt. Bij onjuiste montage van het deksel kunnen stof en vocht in het apparaat komen, wat een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
- Gebruik bij het installeren of verplaatsen van het apparaat uitsluitend de voorgeschreven koelstof (R410A) voor het vullen van de koelstofpijpen. Meng de koelstof niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft. Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar en andere gevaren. Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven koelstof, heeft dit mechanische storingen, storingen van het systeem of uitvallen van het apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.
- Gebruik uitsluitend door Mitsubishi Electric goedgekeurde accessoires en vraag de dealer of een erkende installateur deze te installeren. Onjuiste installatie van accessoires kan leiden tot waterlekage, elektrische schokken of brand.
- Breng geen wijzigingen aan aan het apparaat. Neem voor reparatie contact op met de dealer. Onjuist uitgevoerde reparaties of wijzigingen kunnen leiden tot waterlekage, elektrische schokken of brand.
- De gebruiker mag nooit proberen het apparaat zelf te repareren of te verplaatsen. Onjuiste installatie van het apparaat kan leiden tot waterlekage, elektrische schokken of brand. Als het apparaat moet worden gerepareerd of verplaatst, neem dan contact op met de dealer of een erkende installateur.
- Controleer na voltooiing van de installatie op koelstoflekage. Als koelstof naar de ruimte lekt en in contact komt met de vlam van een verwarmings- of kookapparaat, komen giftige gassen vrij.

1. Veiligheidsvoorschriften

1.1. Voor de installatie

⚠ Voorzichtig:

- Gebruik het apparaat niet in bijzondere omgevingen. Installeer de airconditioner niet in ruimtes waarin deze wordt blootgesteld aan stoom, vluchtige olie (inclusief machine-olie) of zwavelgas, gebieden met een zout klimaat zoals de kust of gebieden waar het apparaat kan worden bedekt door sneeuw, omdat hierdoor de prestaties aanzienlijk kunnen verminderen en schade kan ontstaan aan de interne onderdelen.
- Installeer het apparaat niet in ruimtes waar brandbare gassen worden geproduceerd of kunnen lekken, stromen of samenstromen. Ophoping van brandbare gassen rond het apparaat kan leiden tot brand of een explosie.
- Het buitenapparaat produceert condens tijdens de verwarmingsfase. Zorg voor afvoer rond het buitenapparaat als dergelijk condensvocht schade kan veroorzaken.
- Houd rekening met geluid en elektrische storingen bij installatie van het apparaat in een ziekenhuis of communicatieruimte. Stroomomzetters, huishoudelijke apparaten, hoogfrequente medische apparatuur en radiocommunicatieapparatuur kunnen storingen in de airconditioner veroorzaken. Omgekeerd kan de airconditioner storingen veroorzaken in medische apparatuur, communicatieapparatuur en de weergave van beeldschermen.

1.2. Voor de installatie (verplaatsing)

⚠ Voorzichtig:

- Ga zeer voorzichtig te werk bij het verplaatsen van het apparaat. Het apparaat dient door twee of meer personen te worden getild, aangezien het 20 kg of meer weegt. Til het apparaat niet op aan de verpakkingsbanden. Draag beschermende handschoenen bij het uitpakken en verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat u zich snijdt aan de vinnen of andere onderdelen.
- Zorg dat het verpakkingsmateriaal op een veilige manier wordt weggeworpen. Verpakkingsmaterialen zoals klemmen en andere metalen of houten onderdelen kunnen snijwonden of ander letsel veroorzaken.
- Controleer de dragende constructie en bevestiging van het buitenapparaat regelmatig op loszitten, scheuren of andere beschadigingen. Als dergelijke problemen niet worden verholpen, kan het apparaat vallen en schade of letsel veroorzaken.
- Gebruik geen water om de airconditioner te reinigen. Hierdoor kunnen elektrische schokken optreden.
- Trek alle flensmoeren aan tot het opgegeven aanhaalmoment met een momentsleutel. Bij overmatig aantrekken kan de flensmoer na enige tijd breken waardoor koelstof kan weglekken.

1.3. Voor de installatie van de elektrische bedrading

⚠ Voorzichtig:

- Installeer stroomonderbrekers. Als er geen stroomonderbrekers worden geïnstalleerd, kunnen elektrische schokken optreden.
- Gebruik voor de voedingsleidingen standaardkabels met voldoende capaciteit. Te lichte kabels kunnen kortsluiting, oververhitting of brand veroorzaken.
- Oefen bij de installatie van de voedingsleidingen geen trekkracht uit op de kabels. Als de aansluitingen loszitten, kunnen de kabels loskomen of breken en oververhitting of brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed is geaard. Sluit de aardleiding niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleider of aardleiding voor de telefoon. Onjuiste aarding van het apparaat kan elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik stroomonderbrekers (aardlekschakelaar, isolatieschakelaar (+B-zekering) en onderbreker met gegoten behuizing) met de opgegeven capaciteit. Het gebruik van stroomonderbrekers met een te hoge capaciteit kan storingen of brand veroorzaken.

1.4. Voor het proefdraaien

⚠ Voorzichtig:

- Zet de netspanningsschakelaar ten minste 12 uur voordat u het apparaat gaat gebruiken aan. Als u het apparaat direct na het aanzetten van de netspanningsschakelaar inschakelt, kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd raken. Laat de netspanningsschakelaar altijd aanstaan gedurende het seizoen waarin u het apparaat gebruikt.
- Controleer voordat u begint met proefdraaien of alle panelen, beveiligingen en andere beschermende onderdelen goed zijn geïnstalleerd. Draaiende of warme onderdelen of onderdelen onder hoge spanning kunnen letsel veroorzaken.
- Raak de schakelaars nooit met natte vingers aan. Hierdoor kan een elektrische schok optreden.
- Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan als het apparaat in werking is. De koelstofpijpen zijn heet of koud afhankelijk van de toestand van de koelstof. Bij het aanraken van de pijpen kunt u brandwonden of bevriezingen oplopen.
- Wacht nadat het apparaat is uitgeschakeld ten minste vijf minuten voordat u de netspanningsschakelaar uitzet. Eerder uitzetten kan waterlekage of storingen veroorzaken.

1.5. Gebruik van airconditioners met R410A-koelstof

⚠ Voorzichtig:

- Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, naadloze C1220-pijpen van koper of koperlegeringen als koelstofpijpen. Controleer of de binnenkant van de pijpen schoon is en vrij van schadelijke stoffen zoals zwavelverbindingen, oxidanten, vuil of stof. Gebruik pijpen van de opgegeven dikte. (Zie p. 60) Let bij hergebruik van pijpen waarin R22-koelstof heeft gezeten op het volgende.
 - Vervang de bestaande flensmoeren en tromp de aansluitingsoppervlakken opnieuw op.
 - Gebruik geen dunne pijpen. (Zie p. 60)
- Bewaar de pijpen die voor de installatie zullen worden gebruikt binnenshuis en laat de verzegeling aan beide uiteinden intact tot vlak voor het solderen. (Laat kniestukken, etc. in hun verpakking.) Het binnendringen van stof, vuil of vocht in de koelstofpijpen kan leiden tot achteruitgang van de olie of compressorstoringen.
- Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (in kleine hoeveelheden) als koelolie om de aansluitingsoppervlakken af te dichten. Vermenging van de koelolie met mineraalolie kan leiden tot achteruitgang van de koelolie.
- Gebruik uitsluitend R410A-koelstof. Bij gebruik van andere koelstoffen veroorzaakt de chloor achteruitgang van de koelolie.
- Gebruik gereedschap dat speciaal is ontworpen voor gebruik met R410A-koelstof. Het volgende gereedschap is vereist. Neem voor vragen contact op met de dichtstbijzijnde dealer.

Gereedschap (voor R410A)	
Verdeelventiel	Optrompgereedschap
Vulslang	Maatafstemmingsmeter
Gaslekdetector	Vacuumpompadapter
Momentsleutel	Elektronische koelstofdrukmeter

- Gebruik uitsluitend de juiste gereedschappen. Het binnendringen van stof, vuil of vocht in de koelstofpijpen kan leiden tot achteruitgang van de koelolie.
- Maak geen gebruik van een vulcilinder. Het gebruik van een vulcilinder leidt tot veranderingen in de samenstelling van de koelstof, waardoor de efficiëntie wordt verminderd.

2. Installatieplaats

2.1. Koelpijpen

Zie Fig. 4-1.

2.2. De installatieplaats voor het buitenapparaat kiezen

- Vermijd plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
- Kies een plaats waar niemand last heeft van het geluid van het apparaat.
- Kies een plaats die eenvoudige aansluiting van de elektrische bedrading en pijpen naar het binnenapparaat mogelijk maakt.
- Vermijd plaatsen waar brandbare gassen worden geproduceerd of kunnen lekken, stromen of samenstromen.
- Houd er rekening mee dat er tijdens de werking water uit het apparaat kan druppelen.
- Kies een vlakke constructie die bestand is tegen het gewicht en de trillingen van het apparaat.
- Vermijd plaatsen waar het apparaat door sneeuw kan worden bedekt. In sneeuwrijke gebieden moeten speciale maatregelen worden getroffen zoals het verhogen van de installatieplaats of het plaatsen van een afdak om te voorkomen dat de sneeuw in of tegen de luchtinlaat terechtkomt. De sneeuw kan de normale luchtstroom bemoeilijken en storingen veroorzaken.
- Vermijd plaatsen die worden blootgesteld aan olie, stoom of zwavelgas.
- Gebruik de tilhandgrepen van het buitenapparaat om het apparaat te verplaatsen. Als het apparaat van onderen wordt beetgepakt, kunnen verwondingen ontstaan aan de handen of vingers.

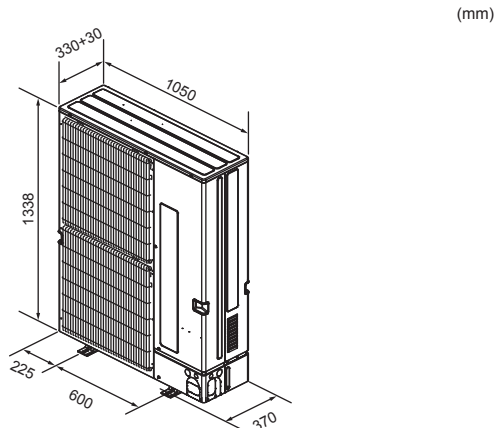


Fig. 2-1

Tabel 2

Aantal aansluitbare binnenunits	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Aantal via aftakdoos aansluitbare binnenunits	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tabel 3 Specificaties van PWFY-unit

Model		PWFY-P100VM-E-AU
Temp.bereik van verwarming	Buitentemp.	-15 tot 21°C (drogeboltemp.), -15 tot 15°C (natteboltemp.)
	Inlaatwatertemp.	10 tot 45°C
Temp.bereik van koeling	Buitentemp.	—
	Inlaatwatertemp.	—

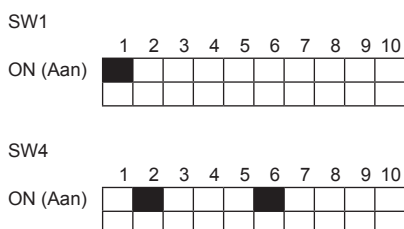


Fig. 2-2

2.3. Buitenafmetingen (Buitenapparaat) (Fig. 2-1)

Beperkingen bij de installatie van binnenunits

De volgende binnenunit-modellen kunnen op deze buitenunit worden aangesloten.

- Binnenunits met modelnummers 15-140 kunnen worden aangesloten.
- Bij gebruik van een aftakdoos kunnen binnenunits met modelnummers 15-100 worden aangesloten. Zie onderstaande tabel 1 voor mogelijke combinaties van ruimtes en binnenunits.

Verificatie

De nominale capaciteit moet worden bepaald aan de hand van de onderstaande tabel. Het aantal units is beperkt zoals in onderstaande tabel 2 is afgebeeld. Controleer alvorens verder te gaan of de geselecteerde totale nominale capaciteit binnen het bereik valt van 50% - 130% van de capaciteit van het buitenapparaat.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tabel 1-1 (P*FY-serie (Binnenunit voor gebruik in gebouwen))

Type binnenunit	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Nominale capaciteit (koelen) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tabel 1-2 (M*Z-serie)

Type binnenunit	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Nominale capaciteit (koelen) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Bij combinaties waarbij de totale capaciteit van de binnenunits boven de capaciteit van de buitenunit komt, zal de koelcapaciteit van alle binnenunits verminderen tot onder hun nominale koelcapaciteit. Combineer daarom bij voorkeur binnenunits met een totale capaciteit die minder bedraagt dan de capaciteit van de buitenunit.

* Als alle binnenunits modellen van 1,7 kW zijn, kunnen er 12 binnenunits op 1 buitenunit worden aangesloten.

2.4. Een PWFY-unit aansluiten

Bij gebruik van een PWFY-unit als binnenunit dient u rekening te houden met de volgende punten, omdat de PWFY-unit afwijkt van andere binnenunits.

2.4.1. Aansluitingsbeperkingen

- Alleen 1 PWFY-P100VM-E-AU kan worden aangesloten. PWFY-P200VM-E-AU en PWFY-P100VM-E-BU kunnen niet worden aangesloten.
- De PWFY-unit mag niet de enige unit zijn die op een buitenunit is aangesloten. Selecteer een zodanige buitenunit dat de totale nominale capaciteit van de binnenunits (de PWFY-unit niet meegerekend) 50 - 100% van de capaciteit van de buitenunit bedraagt.

Limieten voor de totale nominale capaciteit van de binnenunits bij het aansluiten van een PWFY-unit

- PUMY-P112 (1 PWFY-unit + niet-PWFY-units [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 PWFY-unit + niet-PWFY-units [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 PWFY-unit + niet-PWFY-units [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Specificaties voor binnenunits

Wanneer u een PWFY-unit op een PUMY-unit aansluit, veranderen de volgende specificaties.

- De PWFY-unit werkt alleen in de verwarmingsstand. De PWFY-unit werkt niet in de koelstand. De andere binnenunits werken echter wel in de koelstand.
- De andere binnenunits kunnen niet tegelijk met de PWFY-unit werken.
- De werking van de PWFY-unit heeft prioriteit. Wanneer de PWFY-unit in bedrijf wordt gesteld, stoppen de andere binnenunits.
- De temperatuurstelling van de afstandsbediening is de streefwaarde voor de uitlaatwatertemperatuur.

2.4.3. De instellingen van de schakelaar (Fig. 2-2)

Zet de DIP-schakelaars SW1-1, SW4-2 en SW4-6 van de PWFY-unit op ON (Aan) wanneer u een PWFY-unit op een PUMY-unit aansluit.

2.4.4. Proefdraaien

Als u voor het proefdraaien de schakelaars van de buitenunit gebruikt, werkt de PWFY-unit niet. Gebruik de afstandsbediening of de schakelaars van de PWFY-unit om de unit te laten proefdraaien. Raadpleeg het databoek of de onderhoudshandleiding van de PWFY-unit voor informatie over proefdraaien.

2.4.5. Verzamelen van de koelstof (leegpompen)

Bij stap ① in de procedure voor leegpompen wordt de gebruiker geïnstrueerd om "bij alle binnenapparaten de koelmodus in te schakelen". De PWFY-unit werkt echter niet in de koelstand.

Gebruik alle binnenunits behalve de PWFY-unit in de koelstand.

2. Installatieplaats

2.5. Een cilinder (EHST20C) of hydrobox-unit (EHSC) aansluiten

Bij het aansluiten van een cilinder of hydrobox-unit dient u rekening te houden met de volgende punten, omdat deze units afwijken van andere binnenunits.

2.5.1. Aansluitingsbeperkingen

- Er kan slechts 1 cilinder (EHST20C) of 1 hydrobox-unit (EHSC) worden aangesloten.
(EHST20C-MEC, EHST20D-serie, EHPT20X-serie, EHSD-serie, EHSC-MEC, ERSD-serie, ERSC-serie en EHPX-serie kunnen niet worden aangesloten.)
- Gebruik een PAC-MK31/51BC(B)-aftakdoos bij het aansluiten van Ecodan-systemen.
- PWFY-units kunnen niet tegelijkertijd met een cilinder of een hydrobox-unit worden aangesloten.
- ATA-binnenunits met een totale nominale capaciteit van 50% – 130% van de capaciteit van de buitenunit en 1 cilinder of 1 hydrobox-unit kunnen worden aangesloten.
PUMY-P112 1 cilinder of 1 hydrobox-unit + ATA-binnenunits [6,3 – 16,2 kW]
PUMY-P125 1 cilinder of 1 hydrobox-unit + ATA-binnenunits [7,1 – 18,2 kW]
PUMY-P140 1 cilinder of 1 hydrobox-unit + ATA-binnenunits [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Specificaties voor binnenunits

Wanneer u een cilinder of een hydrobox-unit aansluit, veranderen de volgende specificaties.

- De cilinder of de hydrobox-unit functioneert niet in koelmodus.
- Alleen de DHW-werking van de cilinder of de hydrobox-unit en de verwarmmodus van de ATA-binnenunits kunnen tegelijkertijd worden gebruikt. (Inclusief de cilinder of de hydrobox-unit is het maximale totale vermogen van de units die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, gelijk aan 100% van het vermogen van de buitenunit.)
- De gebruiksmodus van de cilinder of de hydrobox-unit heeft altijd prioriteit.
- De ecomodus voor DHW-werking kan niet worden gebruikt.
- Maximale aanvoertemperatuur is 55°C. (DIP-schakelaar SW1-2 op de cilinder of hydrobox-unit moet in de stand OFF (UIT) worden gezet.)
- Energiecontrole kan alleen worden gebruikt wanneer een externe vermogensmeter is aangesloten.
- Het is niet mogelijk meerdere buitenunits te bedienen.
- Een cilinder of hydrobox-unit kan niet worden aangesloten op een M-NET-afstandsbediening en een centrale controller.
- Ketelblokkering kan alleen worden gebruikt bij omschakeling naar de buitentemperatuur.

2.5.3. De instellingen van de schakelaar

Wanneer u een cilinder of hydrobox-unit op een PUMY-unit aansluit, dient u de DIP-schakelaar SW1-2 op de cilinder of hydrobox-unit in de stand OFF (UIT) te zetten.

2.5.4. Proefdraaien

Voer het proefdraaien van de cilinder of de hydrobox-unit uit via de binnenunit.

(Raadpleeg de installatiehandleiding van de cilinder of de hydrobox-unit voor informatie over het proefdraaien.)

2.5.5. Verzamelen van de koelstof (leegpompen)

Voer de procedures in 7.3 uit.

2.6. Een binnenunit aansluiten die alleen koelt

Als een systeem een of meer binnenunits omvat die alleen koelen, stelt u het gehele systeem als koelsysteem in.

Stel de units in zoals aangegeven in tabel 4.

Tabel 4 Procedure voor het instellen van de modus alleen koelen

Apparaat		Instelling
Buitenunit	PUMY-P-V/YKM(E)2	DIP-schakelaar SW6-2 op printplaat van multi-bedieningseenheid: ON
Aftakdoos	PAC-MK-BC(B)	DIP-schakelaar SW4-5 op printplaat van bedieningseenheid van aftakdoos: ON
Binnenunit	CITY MULTI-serie	DIP-schakelaar SW3-1 op printplaat van bedieningseenheid van binnenunit: ON
	M-, S-, P-serie	Geen instelling nodig.

2. Installatieplaats

2.7. Ventilatie en bereikbaarheid

2.7.1. Bij installatie van één buitenapparaat

De minimale afmetingen zijn als volgt aangegeven, behalve voor Max., hetgeen betekent de Maximale afmetingen.

Raadpleeg voor alle gevallen de getallen.

- ① Alleen obstakels aan de achterzijde (Fig. 2-3)
- ② Alleen obstakels aan de achter- en bovenzijde (Fig. 2-4)
 - Maak geen gebruik van de optionele luchtgeleiders voor een opwaartse luchtstroom.
- ③ Alleen obstakels aan de achterzijde en de zijkanten (Fig. 2-5)
- ④ Alleen obstakels aan de voorzijde (Fig. 2-6)
 - Indien een optioneel luchtafvoerkanaal wordt toegepast, dient de vrije ruimte 500 mm of meer te bedragen.
- ⑤ Alleen obstakels aan de voor- en achterzijde (Fig. 2-7)
 - Indien een optioneel luchtafvoerkanaal wordt toegepast, dient de vrije ruimte 500 mm of meer te bedragen.
- ⑥ Alleen obstakels aan de achter- en bovenzijde en de zijkanten (Fig. 2-8)
 - Maak geen gebruik van de optionele luchtgeleiders voor een opwaartse luchtstroom.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

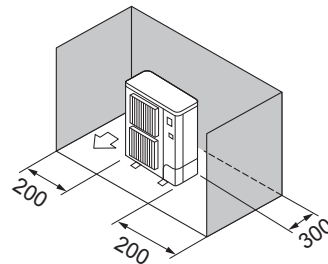


Fig. 2-5




Fig. 2-6

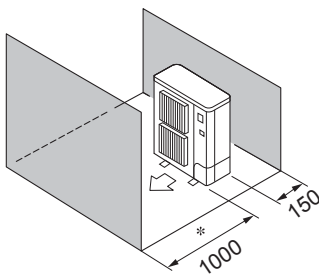


Fig. 2-7

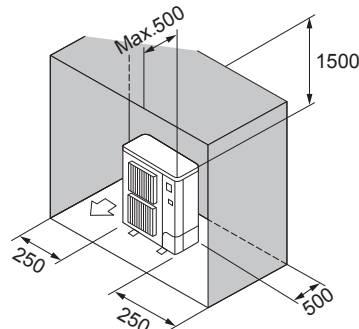


Fig. 2-8




Fig. 2-9

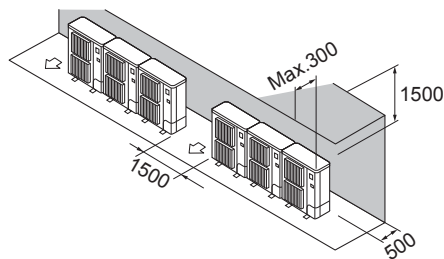


Fig. 2-10




Fig. 2-11

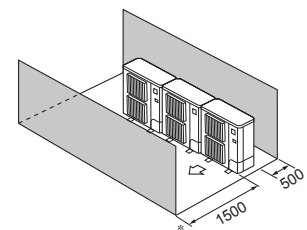


Fig. 2-12

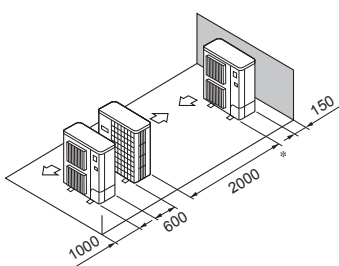


Fig. 2-13

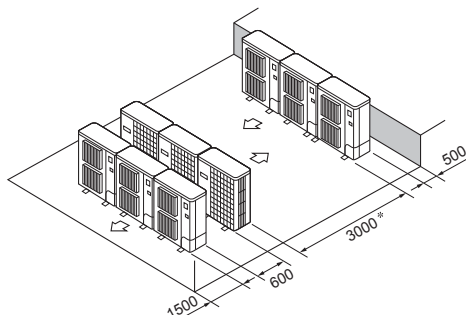


Fig. 2-14

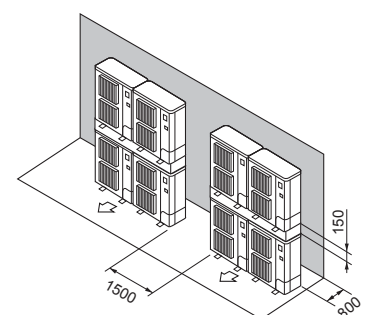


Fig. 2-15

2.7.2. Bij installatie van meerdere buitenapparaten

Laat tussen de onderlinge units minimaal 25 mm ruimte.

- ① Alleen obstakels aan de achterzijde (Fig. 2-9)
- ② Alleen obstakels aan de achter- en bovenzijde (Fig. 2-10)
 - Installeer niet meer dan drie apparaten naast elkaar. Laat bovendien ruimte vrij zoals afgebeeld.
 - Maak geen gebruik van de optionele luchtgeleiders voor een opwaartse luchtstroom.
- ③ Alleen obstakels aan de voorzijde (Fig. 2-11)
 - Indien een optioneel luchtafvoerkanaal wordt toegepast, dient de vrije ruimte 1000 mm of meer te bedragen.
- ④ Alleen obstakels aan de voor- en achterzijde (Fig. 2-12)
 - Indien een optioneel luchtafvoerkanaal wordt toegepast, dient de vrije ruimte 1000 mm of meer te bedragen.
- ⑤ Opstelling met één parallel apparaat (Fig. 2-13)
 - Bij gebruik van een optionele uitlaatluchtgeleider voor een opwaartse luchtstroom moet de vrije ruimte ten minste 1000 mm bedragen.
- ⑥ Opstelling met meerdere parallelle apparaten (Fig. 2-14)
 - Bij gebruik van een optionele uitlaatluchtgeleider voor een opwaartse luchtstroom moet de vrije ruimte ten minste 1500 mm bedragen.
- ⑦ Opstelling met boven elkaar geplaatste apparaten (Fig. 2-15)
 - Er kunnen twee apparaten boven elkaar worden geplaatst.
 - Installeer niet meer dan twee boven elkaar geplaatste apparaten naast elkaar. Laat bovendien ruimte vrij zoals afgebeeld.

2. Installatieplaats

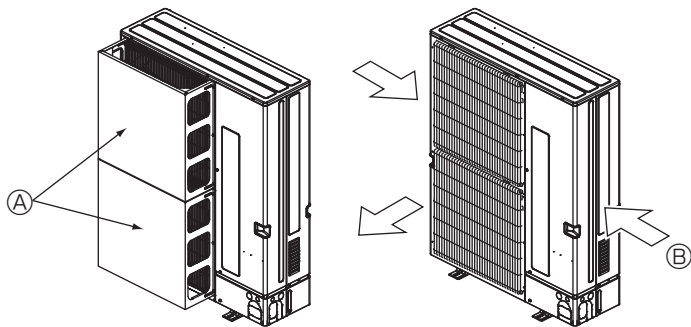


Fig. 2-16

Fig. 2-17

2.7.3. Installatie op winderige plaatsen

Als het buitenapparaat wordt geïnstalleerd op een dak of een andere plaats waar de wind vrij spel heeft, moet de luchtuitlaat van het apparaat zo worden gericht dat deze niet rechtstreeks blootstaat aan krachtige windstoten. Krachtige windstoten die de luchtuitlaat binnendringen kunnen de normale luchtstroom bemoeilijken en storingen veroorzaken.

Hieronder volgen 2 manieren om het apparaat tegen krachtige windstoten te beschermen.

① Installeer een optionele luchtgeleider als het apparaat wordt geïnstalleerd op een plaats waar krachtige windstoten zoals van tyfoons, enz. rechtstreeks de luchtuitlaat kunnen binnendringen. (Fig. 2-16)

Ⓐ Luchtgeleider

② Plaats het apparaat indien mogelijk zo dat de luchtuitlaat in dezelfde richting blaast als de seizoenswinden. (Fig. 2-17)

Ⓔ Windrichting

3. Het buitenapparaat installeren

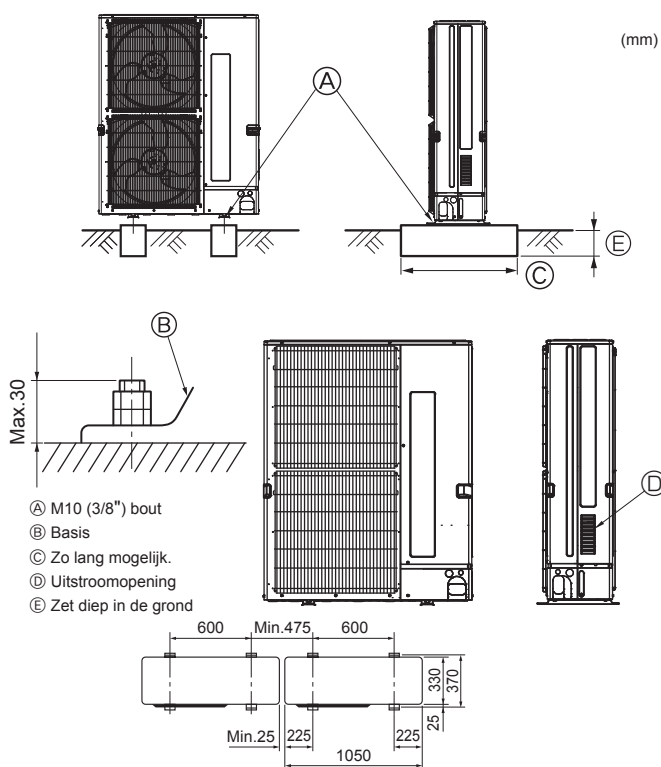


Fig. 3-1

• Zorg ervoor dat de eenheid op een stevig, waterpas oppervlak wordt geïnstalleerd om geratel tijdens het gebruik te voorkomen. (Fig. 3-1)

<Specificaties voor de fundering>

Funderingsbout	M10 (3/8")
Dikte van het beton	120 mm
Lengte van de bout	70 mm
Draagkracht	320 kg

• Zorg dat de lengte van de funderingsbout op een afstand van minder dan 30 mm van de onderkant van de basis komt.

• Zet de basis van de eenheid stevig vast met vier M10-funderingsbouten op een stevige ondergrond.

Installatie van het buitenapparaat

• Laat de uitstroomopening vrij. Als de uitstroomopening wordt geblokkeerd wordt de werking van het apparaat bemoeilijkt, waardoor storingen kunnen ontstaan.

• Gebruik naast de basis van het apparaat de installatieopeningen aan de achterzijde om waar nodig bedrading etc. te bevestigen. Gebruik zelftappende schroeven (ø5 × 15 mm of minder).

⚠ Waarschuwing:

• Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een constructie die het gewicht ervan kan dragen. Als het apparaat wordt geïnstalleerd op een instabiele constructie, kan het vallen en schade of letsel veroorzaken.

• Het apparaat dient volgens de instructies te worden geïnstalleerd om het risico op beschadiging bij een aardbeving of storm te beperken. Een onjuist geïnstalleerd apparaat kan vallen en schade of letsel veroorzaken.

4. Installeren van de koelstofleidingen

4.1. Voorzorgsmaatregelen voor apparaten die gebruikmaken van R410A-koelstof

• Zie p. 57 voor niet hieronder vermelde voorzorgsmaatregelen voor airconditioners die gebruikmaken van R410A-koelstof.

• Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (in kleine hoeveelheden) als koelolie om de aansluitingsoppervlakken af te dichten.

• Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, naadloze C1220-pijpen van koper of koperlegeringen als koelstofpijpen. Gebruik koelstofpijpen van de in de onderstaande tabel aangegeven dikte. Controleer of de binnenkant van de pijpen schoon is en vrij van schadelijke stoffen zoals zwavelverbindingen, oxidanten, vuil of stof.

⚠ Waarschuwing:

Gebruik bij het installeren of verplaatsen van het apparaat uitsluitend de voorgeschreven koelstof (R410A) voor het vullen van de koelstofpijpen. Meng de koelstof niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft.

Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar en andere gevaren.

Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven koelstof, heeft dit mechanische storingen, storingen van het systeem of uitvallen van het apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Dikte 0,8 mm
ø15,88	Dikte 1,0 mm

• Gebruik geen dünnere pijpen dan hierboven aangegeven.

• De in de bovenstaande tabel genoemde diktes zijn gebaseerd op Japanse normen. Gebruik pijpen met een maximale werkdruk van 4,15 MPa [601 PSIG] of meer, conform plaatselijke normen.

4. Installeren van de koelstofleidingen

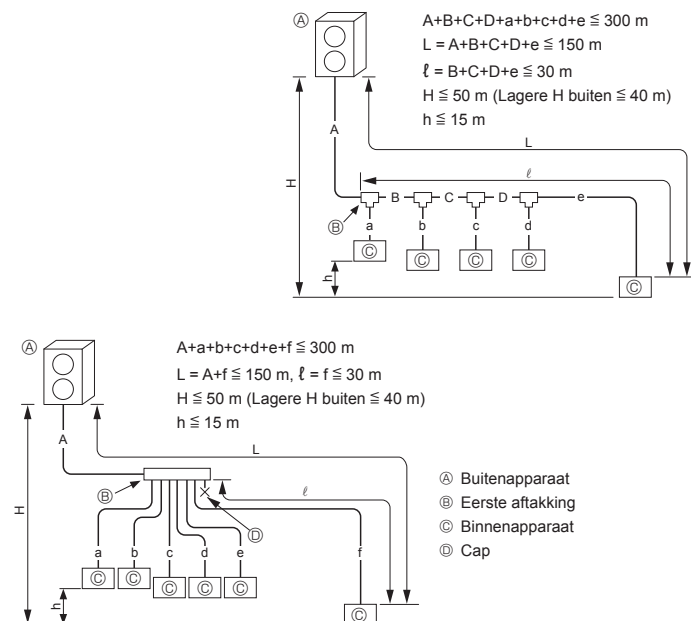


Fig. 4-1

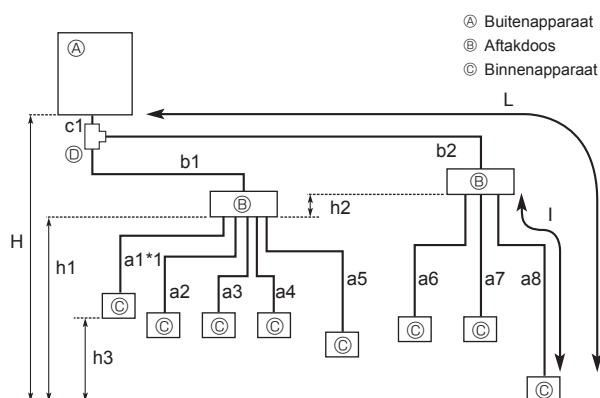


Fig. 4-2

Toegestane lengte (één richting)	Totale pijplengte	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	Grootste pijplengte (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m}$ ($b2 \leq 55 \text{ m}$, $a8 \leq 25 \text{ m}$)
	Pijplengte tussen buitenunit en aftakdozen	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	Aftakdoos verst verwijderd van eerste aansluiting (b2)	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Grootste pijplengte na aftakdoos (l)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Totale pijplengte tussen aftakdozen en binnenunits	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
Toegestaan hoogteverschil (één richting)	In binnen/buiten-gedeelte (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (Als de buitenunit hoger staat dan de binnenunit) $H \leq 40 \text{ m}$ (Als de buitenunit lager staat dan de binnenunit)
	In aftakdoos/binnenunit-gedeelte (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	In elke aftakunit (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	In elke binnenunit (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Aantal bochten		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 De aftakdoos dient te worden geplaatst op een niveau dat tussen dat van de buitenunits en de binnenunits ligt.

4.2. Pijplengte en hoogteverschil

4.2.1. Aansluiting zonder aftakdoos (Fig. 4-1)

A	(mm)	
	A Vloeistofpijp	B Gaspijp
PUMY-P112-140	$\varnothing 9,52$	$\varnothing 15,88$
B, C, D	(mm)	
	C Totale capaciteit binnenapparaten	A Vloeistofpijp
		B Gaspijp
		$\varnothing 9,52$
		$\varnothing 15,88$
a, b, c, d, e, f	(mm)	
	D Modelnummer	A Vloeistofpijp
	15, 20, 25, 32, 40, 50	$\varnothing 6,35$
	63, 80, 100, 125, 140	$\varnothing 9,52$
		B Gaspijp
		$\varnothing 12,7$
		$\varnothing 15,88$
	E Model aftakingsset	
	CMY-Y62-G-E	
	F 4-Aftakingsstuk	
	CMY-Y64-G-E	
	G 8-Aftakingsstuk	
	CMY-Y68-G-E	

* Als u de AANSLUITSET (PAC-LV11M-J) en een binnenunit uit de M-serie aansluit, raadpleeg dan de installatiehandleiding van de AANSLUITSET bij het kiezen van de leidinggrootte en -lengte.

4.2.2. Aansluiting met aftakdoos (Fig. 4-2)


Opgetrompte aansluitingen

- Deze unit is voorzien van opgetrompte aansluitingen op elke binnenunit en aftakdoos en aan de zijden van de buitenunit.
- Verwijder de kap van de kraan van de buitenunit en sluit vervolgens de pijp aan.
- Om de aftakdoos en de buitenunit aan te sluiten worden koelpijpen gebruikt.

4. Installeren van de koelstofleidingen

■ Indien een aftakdoos wordt gebruikt met 1 aftakking

Toegepaste opgetrompte aansluiting. (Geen solderingen)

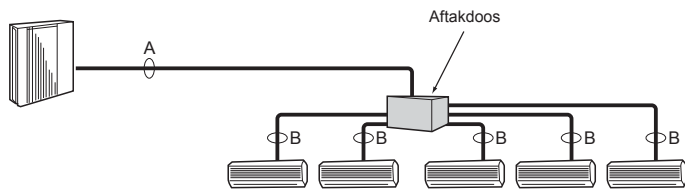

■ Indien een aftakdoos wordt gebruikt met 2 aftakkingen

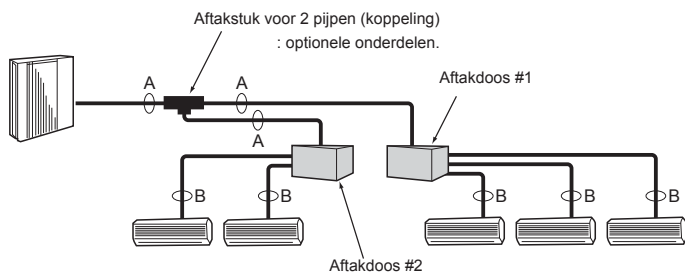


Fig. 4-3

(1) Kraandiameters buitenunit

Voor vloeistof	ø9,52 mm
Voor gas	ø15,88 mm

(2) Kraandiameters aftakdoos

UNIT	Kraandiameters	
	Vloeistofpijp	Gaspijp
[A] UNIT	ø6,35 mm	ø9,52 mm
[B] UNIT	ø6,35 mm	ø9,52 mm
[C] UNIT	ø6,35 mm	ø9,52 mm
[D] UNIT	ø6,35 mm	ø9,52 mm
[E] UNIT	ø6,35 mm	ø12,7 mm

* Type voor 3 aftakkingen: alleen units [A], [B], [C]




Fig. 4-4

Omrekenformule

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Pijpdiameter selecteren

4.3.1. Aansluiting zonder aftakdoos

		Binnenapparaat		Buitenapparaat
		15-50	63-140	112-140
Gaszijde	Afmeting leiding (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Vloeistofzijde	Afmeting leiding (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Aansluiting met aftakdoos (Fig. 4-3)

	A	B
Vloeistof (mm)	ø9,52	De diameter van de pijp aansluiting verschilt afhankelijk van het type en de capaciteit van de binnenunits. Pas de diameter van de pijp aansluiting van de aftakdoos aan op die van de binnenunit.
Gas (mm)	ø15,88	Indien de diameter van de pijp aansluiting van de aftakdoos niet overeenkomt met de diameter van de binnenunit-aansluiting, gebruikt u aan de zijde van de aftakdoos optionele verbindingen met andere diameters (vervormd). (Sluit de vervormde verbinding rechtstreeks aan de zijde van de aftakdoos aan.)

Verbinding voor afwijkende diameters (optionele onderdelen) (Fig. 4-4)

Modelnaam	Diameter aangesloten pijpen mm	Diameter A mm	Diameter B mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Voorbereiding voor het aansluiten van pijpen

① Onderstaande tabel bevat de specificaties van in de handel verkrijgbare pijpen.

Buitendiameter mm	Isolatie dikte mm	Isolatiemateriaal
6,35	8	
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

- ② Zorg ervoor dat de 2 koelpijpen zijn geïsoleerd om condensatie te voorkomen.
③ De radius van bochten in koelpijpen dient minimaal 100 mm te bedragen.

⚠ Voorzichtig:

Let erop dat u isolatie van de opgegeven dikte gebruikt. Te dikke isolatie kan incorrecte installatie van de binnenunit en de aftakdoos tot gevolg hebben; bij onvoldoende dikte kunnen druppels ontstaan door condensvorming.

Aftakstuk voor 2 pijpen (verbinding): Optionele onderdelen (Naar eigen voorkeur, afhankelijk van de aansluitmethode.)

Modelnaam	Aansluitmethode
MSDD-50AR-E	opgetrompte aansluiting
MSDD-50BR-E	solderen

■ Installatieprocedure (pijp met 2 aftakkingen (verbinding))

Zie de installatiehandleidingen van MSDD-50AR-E en MSDD-50BR-E.

■ Pijpdiameter (buitenunit-aftakdoos)

Pijpdiameter (ømm)	Vloeistof	ø9,52	De opstelling van een aan te sluiten binnenunit verschilt per district/regio/land.
	Gas	ø15,88	

■ Pijpdiameter (aftakdoos-binnenunit) *Bij binnenunits van de M-serie of de S-serie

Type binnenunit	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Pijpdiameter (ømm)	Vloeistof	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Pijpdiameter (aftakdoos-binnenunit) *Bij binnenunits van de P-serie

Type binnenunit	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Pijpdiameter (ømm)	Vloeistof	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 Bij de binnenunits-typen 35, 50 van de P-serie gebruikt u de optrompvoer die bij de binnenunit is meegeleverd. Gebruik niet de optrompvoer van de binnenunit accessoire. Als u deze wel zou gebruiken kan een gaslek of zelfs het losraken van een pijp het gevolg zijn.

4. Installeren van de koelstofleidingen

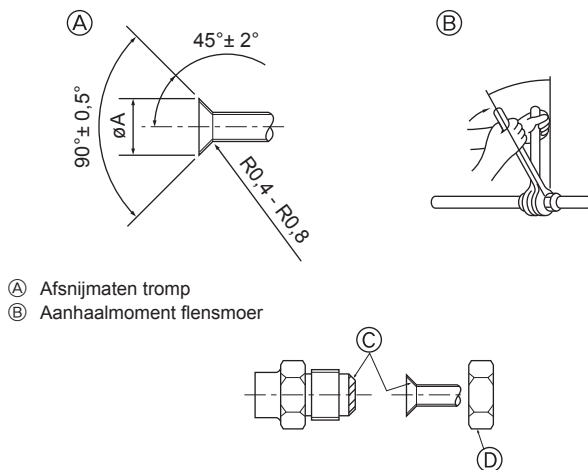


Fig. 4-5

Ⓐ (Fig. 4-5)

Buitendiameter koperen pijp (mm)	Afmetingen tromp ϕA (mm)
$\phi 6,35$	8,7 - 9,1
$\phi 9,52$	12,8 - 13,2
$\phi 12,7$	16,2 - 16,6
$\phi 15,88$	19,3 - 19,7

Ⓑ (Fig. 4-5)

Buitendiameter koperen pijp (mm)	Buitendiameter flensmoer (mm)	Aanhaalmoment (N·m)
$\phi 6,35$	17	14 - 18
$\phi 6,35$	22	34 - 42
$\phi 9,52$	22	34 - 42
$\phi 12,7$	26	49 - 61
$\phi 12,7$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	36	100 - 120

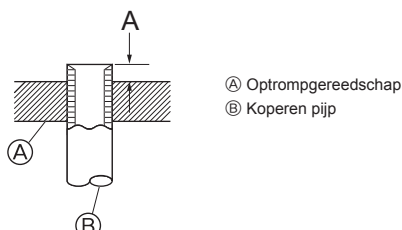


Fig. 4-6

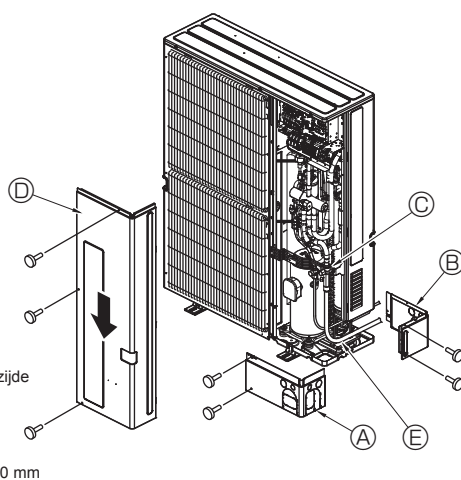


Fig. 4-7

4.4. Aansluiten van de pijpen (Fig. 4-5)

Fig. 4-1 is een voorbeeld van een leidingsysteem.

- Voer de juiste anticondens- en isolatiewerkzaamheden uit om te voorkomen dat water uit de koelleidingen druppelt. (vloeistofleiding/gasleiding)
- Plaats daar waar de koelleidingen geïnstalleerd zijn afhankelijk van de omgeving meer isolatiemateriaal, omdat er anders condenswater op het oppervlak van het isolatiemateriaal kan achterblijven. (Isolatiemateriaal Hittebestendige temperatuur: 120°C , Dikte: 15 mm of meer)
- Als u koelleidingen gebruikt op locaties met hoge temperaturen en luchtvochtigheid, zoals zolders, moet u wellicht meer isolatiemateriaal plaatsen.
- Voor het isoleren van de koelleidingen brengt u hittebestendig polyethyleenschuim aan tussen de binnenunit en het isolatiemateriaal en op het net tussen het isolatiemateriaal waarmee alle gaten worden gevuld. (Condensvorming op de leidingen kan leiden tot condensatie in de ruimte of brandwonden bij contact met de leidingen.)
- De delen van de afvoerpijp die binnenshuis lopen, moeten worden bekleed met isolatiemateriaal van polyethyleenschuim (relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of meer).
- Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het aansluitingsoppervlak voordat u de "flare"-moer vastdraait. Ⓐ
- Draai met gebruik van twee pijptangen de aansluitende leidingen vast. Ⓑ
- Gebruik, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, een lekkagedetector of zeepsop om te controleren of er gaslekken zijn.
- Breng koelolie aan op de aansluitingsoppervlakken. Ⓒ
- Gebruik de flensmoeren voor de volgende pijpaafmetingen. Ⓓ
- Let er bij het buigen van de pijpen op dat u deze niet breekt. Een buigstraal van 100 mm tot 150 mm is voldoende.
- Let erop dat de pijpen de compressor niet raken. Hierdoor kunnen ongewone geluiden of trillingen ontstaan.

① Begin met het aansluiten van de pijpen bij het binnenapparaat.

Trek de flensmoeren aan met een momentsleutel.

② Tromp de vloeistof- en gaspijpen op en breng een dun laagje koelolie aan op de aansluitingsoppervlakken.

Als een gewoon pijpfadichtmiddel wordt gebruikt, zie dan Tabel 3 voor het optrompen van R410A-koelstofpijpen.

Gebruik de maatafstemmingsmeter om de afmetingen A te controleren.

⚠ Waarschuwing:

Als u het apparaat installeert, zet de koelmiddelleidingen dan stevig vast voordat u de compressor start.

* Raadpleeg de installatiehandleiding van de AANSLUITSET voor het aansluiten van de AANSLUITSET (PAC-LV11M-J).

Tabel 3 (Fig. 4-6)

Buitendiameter koperen pijp (mm)	A (mm)	
	Trompgereedschap voor R410A	Trompgereedschap voor R22-R407C
	Type koppeling	
$\phi 6,35$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 9,52$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 12,7$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 15,88$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 19,05$	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Koelleidingen (Fig. 4-7)

Verwijder het onderhoudspaneel Ⓓ (drie schroeven) en de pijpafdekkingen aan de voorzijde Ⓐ (twee schroeven) en de achterzijde Ⓑ (twee schroeven).

① Maak de verbindingen van de koelstofleidingen voor het binnen-/buitenapparaat als het afsluitkraan van het buitenapparaat geheel gesloten is.

② Ontlucht de binnenunit en de verbindingleidingen.

③ Controleer na het aansluiten van de koelstofpijpen de pijpen en het binnenapparaat op gaslekage. (Zie 4.6. 'Luchtdichtheid van de koelstofpijpen testen'.)

④ Maak de koelmiddelleidingen vacuüm via de service-aansluiting van de vloeistof- en gasafsluitkleppen. Open dan de afsluitkleppen helemaal (zowel de vloeistof- als gasafsluitkleppen). Hierdoor zullen de koelstofpijpen van het binnen- en buitenapparaat volledig met elkaar worden verbonden.

Als het apparaat wordt ingeschakeld terwijl de afsluitkranen nog gesloten zijn, zullen de compressor en de regelkraan beschadigd raken.

Gebruik een lekdetector of zeepsop om de pijpverbindingen van het buitenapparaat te controleren.

Gebruik niet de koelstof uit het apparaat voor het verwijderen van lucht uit de koelstofleidingen.

Trek na voltooiing van de procedure de kraandoppen aan tot het juiste aanhaalmoment: 20 tot 25 N·m (200 tot 250 kgf·cm).

Als de doppen niet worden teruggeplaatst en aangetrokken, kan koelstoflekkage optreden. Let erop dat de binnenzijde van de kraandoppen niet wordt beschadigd, aangezien deze werken als een afdichting die koelstoflekkage voorkomt.

⑤ Dicht de uiteinden van het isolatiemateriaal bij de pijpverbindingen af met afdichtmiddel om te voorkomen dat er water onder het isolatiemateriaal doordringt.

4. Installeren van de koelstofleidingen

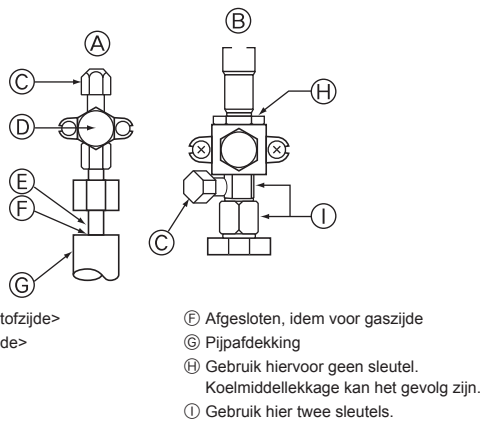


Fig. 4-8

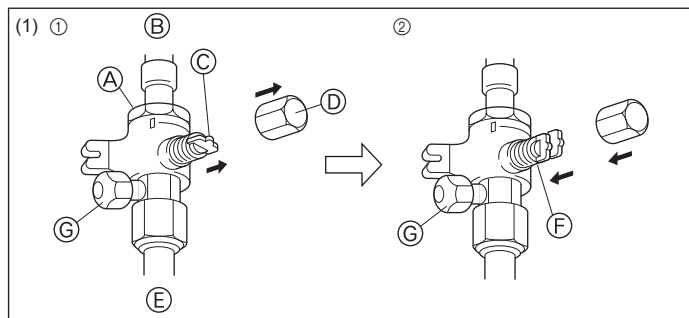


Fig. 4-9

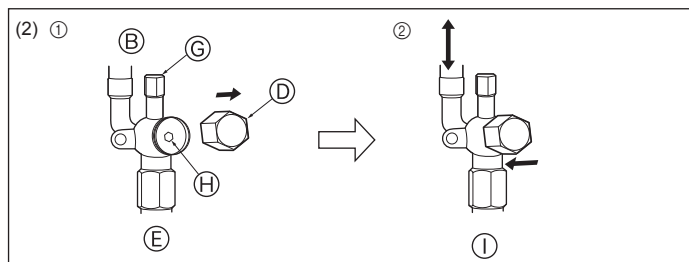


Fig. 4-10

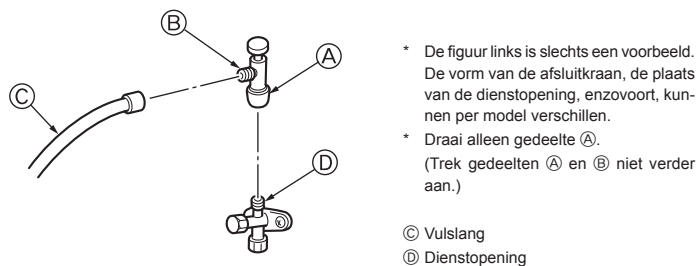


Fig. 4-11

4.6. Luchtdichtheid van de koelstofpijpen testen

(1) Sluit het testgereedschap aan.

- Controleer of de afsluitkranen (A) en (B) zijn gesloten en open deze niet.
- Verhoog de druk in de koelmiddelleidingen via de service-aansluiting (C) van de vloeistofafsluitklep (A) en de gasafsluitklep (B).

(2) Voer de druk niet meteen op tot de opgegeven waarde, maar verhoog deze beetje bij beetje.

- Voer de druk op tot 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), wacht vijf minuten en controleer vervolgens of de druk niet terugloopt.
- Voer de druk op tot 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), wacht vijf minuten en controleer vervolgens of de druk niet terugloopt.
- Voer de druk op tot 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) en meet de omgevingstemperatuur en koelstofdruk.

(3) Als de gespecificeerde druk ongeveer een dag lang aanwezig blijft en niet terugloopt, zijn de pijpen in orde en zijn er geen lekkages.

- Als de omgevingstemperatuur verandert met 1°C zal de druk veranderen met ongeveer 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Voer de nodige aanpassingen uit.

(4) Als de druk in stap (2) of (3) terugloopt, is er een gaslek. Zoek het lek.

4.7. Wijze van openen van de afsluitkraan

(1) Gaszijde (Fig. 4-9)

- Verwijder de dop, trek het handvat naar u toe en draai dit een kwartslag tegen de klok in om de kraan te openen.
- Let erop dat de afsluitkraan geheel open is, druk de hendel in en draai de kap terug naar de oorspronkelijke stand.

(2) Vloeistofzijde (Fig. 4-10)

- Verwijder de kap en draai de kraanstang zo ver mogelijk tegen de klok in met behulp van een 4mm-inbussleutel. Stop met draaien wanneer de nok wordt bereikt. (ø6,35: Circa 4,5 giri) (ø9,52: Circa 10 giri)
- Let erop dat de afsluitkraan geheel open is, druk de hendel in en draai de kap terug naar de oorspronkelijke stand.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| A Kraan | F Open-positie-zijde |
| B Zijde van het apparaat | G Serviceaansluiting |
| C Handgreep | H Sleutelgat |
| D Kap | I Stroomrichting koelmiddel |
| E Zijde van de plaatselijke leiding | |

Isolerende bekleding voor de koelstofleidingen

- De pijpen kunnen zowel voor als na het aansluiten worden bekleed met isolatiemateriaal met een dikte van maximaal ø90. Snij het isolatiemateriaal langs de groef open en breng het op de pijpen aan.

Inlaatopening voor de leidingen

- Dicht de inlaatopeningen rond de pijpen grondig af met afdichtmiddel of kit. (Als de openingen niet worden gedicht, kan er geluid door hoorbaar zijn of kunnen water en stof het apparaat binnendringen en storingen veroorzaken.)

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de vulkraan (Fig. 4-11)

Trek de dienstopening niet overmatig aan tijdens het installeren. Hierdoor kan de binnenkant van de kraan vervormen en los gaan zitten, wat kan leiden tot een gaslek. Draai nadat u gedeelte (B) in de gewenste richting hebt geplaatst alleen gedeelte (A) en trek dit gedeelte aan.

Trek gedeelten (A) en (B) niet verder aan, nadat u gedeelte (A) hebt vastgedraaid.

4. Installeren van de koelstofleidingen

4.8. Extra vulling met koelvloeistof

Extra vulling met koelvloeistof

Er wordt geen koelmiddel voor de langere leidingen in de buitenunit meegeleverd als de buitenunit rechtstreeks uit de fabriek aangeleverd wordt. Daarom moet in elk koelleidingsysteem op de installatielocatie worden bijgevoerd met extra koelmiddel. Daarnaast moeten voor onderhoudswerkzaamheden de grootte en lengte van elke koelleiding en de extra bij te vullen hoeveelheid koelmiddel worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimtes op het plaatje voor de hoeveelheid koelmiddel op de buitenunit.

Berekening van aanvullende hoeveelheid koelstof

- Bereken de extra hoeveelheid bij te vullen koelmiddel met behulp van de grootte en lengte van de extra lange vloeistofleidingen.
- Gebruik in de berekening 11,2 kW als vermogen van de cilinder of de hydrobox-unit.
- Bereken de extra hoeveelheid bij te vullen koelmiddel met behulp van de rechts beschreven procedure en vul de extra hoeveelheid koelmiddel bij.
- Als minder dan 0,1 kg moet worden bijgevoerd, rondt u de berekende hoeveelheid bij te vullen koelmiddel naar boven af.
(Voorbeeld: als de berekende hoeveelheid bij te vullen koelmiddel 6,01 kg is, rondt u de hoeveelheid af naar 6,1 kg.)

<Extra vulling>

Berekenen van hoeveelheid koelvloeistof

Leidinggrootte Vloeistofleiding		Leidinggrootte Vloeistofleiding		Totale capaciteit aange- sloten binnenunits	Aantal binnenunits
ø6,35	+	ø9,52	+	~ 8,0 kW	1,5 kg
(m) × 19,0 (g/m)		(m) × 50,0 (g/m)		8,1 ~ 16,0 kW	2,5 kg
				16,1 kW ~	3,0 kg

Meegeleverde hoeveelheid koelmiddel bij verlaten van fabriek

Meegeleverde hoeveelheid koelmiddel
4,8 kg

<Voorbeeld>

Model buitenapparaat : P125

Binnenapparaat 1: P63 (7,1 kW) A: ø9,52 30m a: ø9,52 15 m } Bij onder-
2: P40 (4,5 kW) b: ø6,35 10 m } staande
3: P25 (2,8 kW) c: ø6,35 10 m } voorwaarden:
4: P20 (2,2 kW) d: ø6,35 20 m }

De totale lengte van elke vloeistofleiding is als volgt:

ø9,52: A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35: b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

Het totale aantal aangesloten binnenunits wordt als volgt berekend:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Berekeningsvoorbeeld>

Extra koelstofvulling

$$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg (naar boven afgerond)}$$

5. Installatie van Draineerbuizen

Aansluiting van de draineerleidingen van het buitenapparaat

Wanneer een afvoerleiding benodigd is, moet u een aftapbus of een afvoervat (optioneel) gebruiken.

	P112-140
Aftapbus	PAC-SG61DS-E
Afvoervat	PAC-SH97DP-E


6. Elektrische aansluitingen

6.1. Voorzichtig


- Volg de voorschriften van uw overheidsorgaan voor technische standaards met betrekking tot elektrische apparaten, bedradingsvoorschriften en aanwijzingen van elk elektriciteitsbedrijf.
- Bedrading voor de bediening (die vanaf nu transmissieleiding genoemd wordt) moet apart (5 cm of meer) van de voedingskabel worden aangelegd zodat deze niet wordt beïnvloed door elektrische ruis van de voedingskabel. (Plaats de transmissieleiding en de voedingskabel niet in dezelfde elektriciteitsbuis.)
- Zorg voor de voorgeschreven aarding voor het buitenapparaat.
- Geef wat ruimte rond de bedrading van de doos met elektrische onderdelen van de binnen- en buitenapparaten, want deze doos moet soms verwijderd worden bij onderhoudswerkzaamheden.
- Verbind de voedingskabel nooit met het aansluitbed van de transmissieleiding. Wanneer u dit doet, branden de elektrische onderdelen door.
- Gebruik tweaderige afschermkabels voor de transmissieleiding. Wanneer transmissieleidingen van verschillende systemen verbonden worden met dezelfde meeraderige kabel, veroorzaakt de daaruit voortvloeiende slechte verzending en ontvangst foutieve werking.
- Alleen de gespecificeerde transmissieleiding moet aangesloten worden aan het aansluitblok voor transmissie van het buitenapparaat.
(Transmissieleiding om aangesloten te worden op een binnenapparaat: Aansluitblok TB3 voor een transmissieleiding. Anders: Aansluitblok TB7 voor centrale bediening)
Bij foutieve aansluiting zal het systeem niet werken.
- Wanneer een aansluiting moet worden gemaakt met de hoofdbedieningseenheid of apparaten van verschillende koelsystemen in groepsverband moeten werken, moet een transmissieleiding voor bediening gelegd worden tussen de buitenapparaten.
Sluit deze bedieningsleiding aan tussen de aansluitblokken voor centrale bediening. (2-dradige leiding zonder polariteit)
Wanneer apparaten van verschillende koelsystemen samenwerken zonder de aansluiting op de hoofdbedieningseenheid, dient u de invoegklem van de kortsluitverbindingklem van CN41 van één buitenapparaat naar CN40 te verplaatsen.
- De groep wordt ingesteld met behulp van de afstandsbedieningseenheid.
- Als u de AANSLUITSET (PAC-LV11M-J) en een binnenunit uit de M-serie aansluit, raadpleegt u de installatiehandleiding van de AANSLUITSET.
- Let er bij het aansluiten via een aftakdoos op dat u eerst de binnenunits en de aftakdoos inschakelt, voordat u de buitenunit inschakelt.

6. Elektrische aansluitingen

<PUMY-P-VKM>

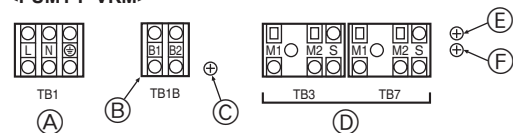

<PUMY-P-YKM>

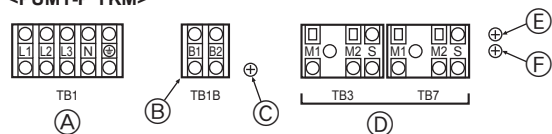

- A Netvoeding
 B Voedingsspanning voor aftakdoos
 C Schroef op schakelkast
 D Transmissieleiding
 E Schroef op de elektrokast
 F Schroef op de elektrokast

Fig. 6-1

6.2. Bedieningsdoos en aansluitpositie van bedrading (Fig. 6-1)

- Sluit de transmissieleiding voor binnenapparaten aan op het aansluitblok voor de transmissielijn (TB3) of sluit de bedrading tussen buitenapparaten of de bedrading met het centrale besturingssysteem aan op het aansluitblok voor centrale besturing (TB7). Wanneer afgeschermd bedrading wordt gebruikt, sluit dan de afscherming van de transmissieleiding van het binnenapparaat aan op de schroef (E of F), en sluit de afscherming van de leiding tussen de buitenapparaten en de transmissieleiding van het centrale besturingssysteem aan op de afschermingsaansluitklem (S) van het aansluitblok van het centrale besturingssysteem (TB7). Daarnaast dient, in het geval van een buitenapparaat waarbij de aansluitklem voor de netspanning CN41 is vervangen door CN40, de aansluitklem (S) voor de afscherming van aansluitblok (TB7) van het centrale besturingssysteem ook te worden aangesloten op de schroef (E of F) met de bijgesloten aarddraad.
- Het aansluitblok (TB1B) wordt gebruikt voor het voeden van de aftakdoos (220 ~ 240 V AC, max. 6 A).

⚠ Voorzichtig:

Sluit de transmissieleiding van de binnenunit of de centrale besturing nooit aan op dit aansluitblok (TB1B). Als de signaaldraden aangesloten zijn, kan het aansluitblok van de binnenunit of de centrale besturing beschadigd raken.

6.3. Bedrading transmissiekabels

① Typen bedieningskabels

- Bedrading transmissiekabels
 - Typen transmissiekabels: Afschermdraad CVVS, CPEVS of MVVS
 - Kabeldoorsnede: Meer dan 1,25 mm²
 - Maximaal toegestane kabellengte: Minder dan 200 m

2. M-NET-Afstandsbedieningskabels

Typen afstandsbedieningskabel	Afschermdraad CVVS, CPEVS of MVVS
Kabeldoorsnede	0,5 tot 1,25 mm ²
Opmerkingen	Als meer dan 10 m kabel nodig is, gebruik dan kabels met dezelfde specificaties als de bedrading voor transmissieleidingen.

3. MA-Afstandsbedieningskabels

Typen afstandsbedieningskabel	2-aderige omhulde kabel (zonder afscherming) CVV
Kabeldoorsnede	0,3 tot 1,25 mm ² (0,75 tot 1,25 mm ²)*
Opmerkingen	Minder dan 200 m

* Aangesloten met eenvoudige afstandsbediening.

② Voorbeelden van bedrading

- Naam bedieningseenheid, aanduiding en toegestane aantal bedieningseenheden.

Naam	Code	Toegestane aantal bedieningseenheden
Bedieningseenheid buitenapparaat	OC	–
Bedieningseenheid binnenapparaat	IC	PUMY-P112 1 tot en met 10 units per 1 OC
		PUMY-P125 1 tot en met 12 units per 1 OC
		PUMY-P140 1 tot en met 12 units per 1 OC
Afstandsbedienings-eenheid	RC	RC (M-NET) Maximaal 12 regelaars voor één OC
		MA Maximaal 2 per groep

Voorbeeld van de groepswerking met meerdere buitenapparaten (afschermdraden en adresinstellingen zijn noodzakelijk)

<Voorbeeld van bedrading transmissiekabels: zonder aftakdoos>

■ M-NET-afstandsbediening (Fig. 6-2)

■ MA-afstandsbediening (Fig. 6-3)

<Bedradingsmethode en adresinstellingen>

- Zorg ervoor dat afschermdraden gebruikt worden voor aansluitingen tussen buitenapparaat (OC) en binnenapparaat (IC), tussen OC en OC, en tussen IC en IC.
- Sluit met voedingsdraad de aansluitklemmen M1 en M2 en de aardklem op transmissiekabelblok (TB3) van elk buitenapparaat (OC) aan op de aansluitklemmen M1, M2 en S op het transmissiekabelblok van het binnenapparaat (IC).
- Sluit aansluitklemmen 1 (M1) en 2 (M2) van het transmissiekabelblok van binnenapparaat (IC) met het laatste adres in dezelfde groep aan op aansluitblok van de afstandsbedieningseenheid (RC).
- Sluit de aansluitklemmen M1, M2 en S op het aansluitblok (TB7) van de centrale besturing van het buitenapparaat (OC) op elkaar aan.
- De overbruggingsconnector CN41 van het besturingspaneel verandert niet.
- Sluit de afscherming van de transmissieleiding van het binnenapparaat aan op aansluitklem (S) voor de afscherming van aansluitblok (TB3) en sluit ook aansluitklem (S) aan op de schroef (E of F) met de bijgesloten aarddraad.
Sluit de afscherming van de leiding tussen de buitenapparaten en de transmissieleiding van het centrale besturingssysteem aan op afschermingsaansluitklem (S) van aansluitblok (TB7).
- Stel de schakelaar voor de adresinstelling in zoals hieronder wordt getoond.

Apparaat	Bereik	Instellingsmethode
IC (Hoofd)	01 t/m 50	Stel het laatste adres in in dezelfde groep van binnenapparaten
IC (Ondergeschikt)	01 t/m 50	Stel de adressen in van elk apparaat, anders dan de IC (Hoofd), in de groep van binnenapparaten. IC (Hoofd) moet opeenvolgend zijn
Buitenapparaat	51 t/m 100	Meest recente adres van binnenapparaten in hetzelfde koelsysteem + 50 * Het adres krijgt automatisch de waarde 100 als het wordt ingesteld op 01-50.
M-NET R/C (Hoofd)	101 t/m 150	Adres IC (Hoofd) + 100
M-NET R/C (Ondergeschikt)	151 t/m 200	Adres IC (Hoofd) + 150
MA R/C	–	Niet-vereiste adresinstelling (vereiste Hoofd/Subinstelling)

- Stel meerdere buitenapparaten in als een groep vanaf de afstandsbedieningseenheid (RC) nadat de spanning is ingeschakeld. Zie de installatiehandleiding van de afstandsbedieningseenheid voor meer informatie.
- PWYF-unit aansluiten
 - Voer de groepsinstellingen van de PWYF-unit en de binnenunits niet uit.
 - De PWYF-unit en een Lossnay-unit kunnen niet zodanig worden ingesteld dat ze tegelijkertijd werken.
 - Gebruik een WMA-afstandsbediening voor de PWYF-unit.
 Raadpleeg de installatiehandleiding van de PWYF-unit voor meer informatie.
- Bij het aansluiten van een cilinder of een hydrobox-unit
 - Voer geen groepsinstellingen uit voor de cilinder of de hydrobox-unit en de andere binnenunits.

6. Elektrische aansluitingen

<Toegestane lengte>

① M-NET-afstandbediening

- Grootste lengte via buitenapparaten: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ en $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ en $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² of dikker)
 - Grootste lengte transmissiekabel: L_1 en $L_3 + L_4$ en $L_3 + L_5$ en L_6 en $L_2 + L_6$ en $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² of dikker)
 - Lengte kabel afstandsbedieningseenheid: $l_1, l_2, l_3, l_4 \leq 10$ m (0,5 tot 1,25 mm²)
- Wanneer de lengte groter is dan 10 m, gebruik dan afschermdraad van 1,25 mm². De lengte van dit gedeelte (L_8) moet worden meegenomen in de berekening van de maximale lengte en de totale lengte.

② MA-afstandbediening

- Grootste lengte via buitenapparaten (M-NET-kabel): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ en $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² of dikker)
- Grootste lengte transmissiekabel (M-NET-kabel): L_1 en $L_3 + L_4$ en L_6 en $L_2 + L_6$ en $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² of dikker)
- Lengte kabel afstandsbedieningseenheid: m_1 en $m_1 + m_2 + m_3$ en $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 tot 1,25 mm²)

■ M-NET-afstandbediening

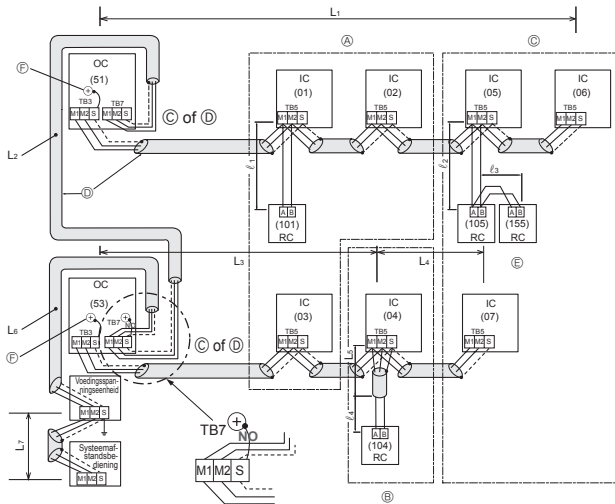


Fig. 6-2

- (A) : Groep
(B) : Groep
(C) : Groep
(D) : Afschermdraad
(E) : Subafstandsbedieningseenheid
(F) : Schroef op de elektrokast
() : Adres

■ MA-afstandbediening


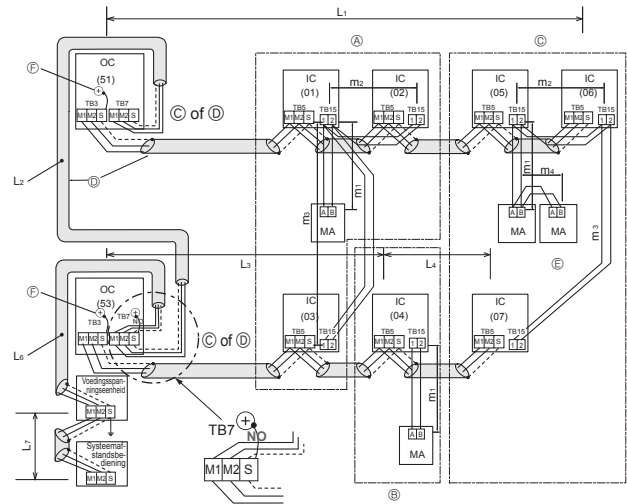


Fig. 6-3

- (A) : Groep
(B) : Groep
(C) : Groep
(D) : Afschermdraad
(E) : Subafstandsbedieningseenheid
(F) : Schroef op de elektrokast
() : Adres

<Voorbeeld van bedrading transmissiekabels: met aftakdoos>

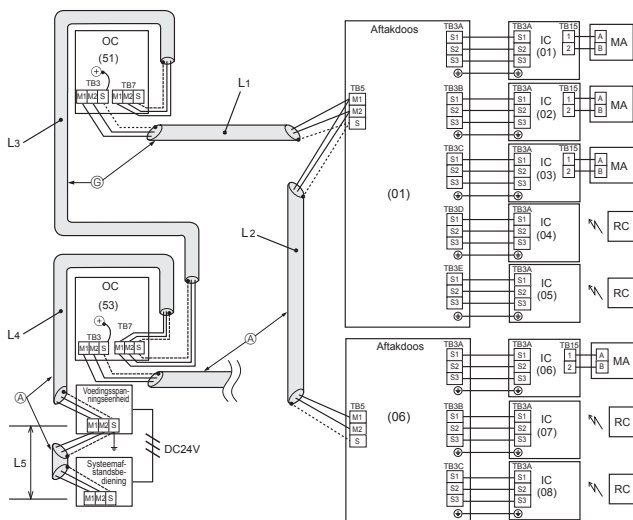

- (G) : Afschermdraad
() : Voorbeeldadres

Fig. 6-4

<Toegestane lengte>


- Grootste lengte via buitenapparaten (M-NET-kabel):
 $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² of dikker)
Grootste lengte transmissiekabel (M-NET-kabel):
 $L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² of dikker)

6. Elektrische aansluitingen

6.4. Bedrading van netvoeding en capaciteit van apparatuur

Schematisch diagram voor bedrading: zonder aftakdoos (Voorbeeld) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM serie



■ PUMY-P-YKM(E) serie



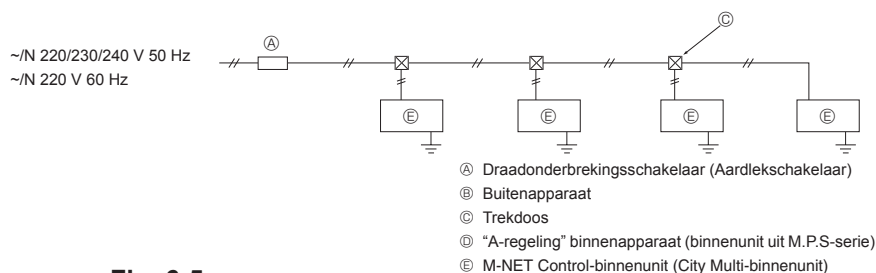


Fig. 6-5


Schematisch diagram voor bedrading: met aftakdoos (Voorbeeld) (Fig. 6-6)

<Bij voeding door buitenapparaat>

■ PUMY-P-VKM serie

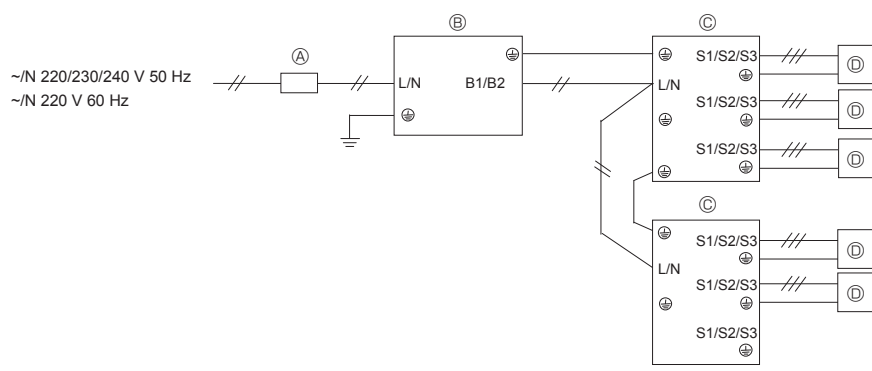


■ PUMY-P-YKM(E) serie


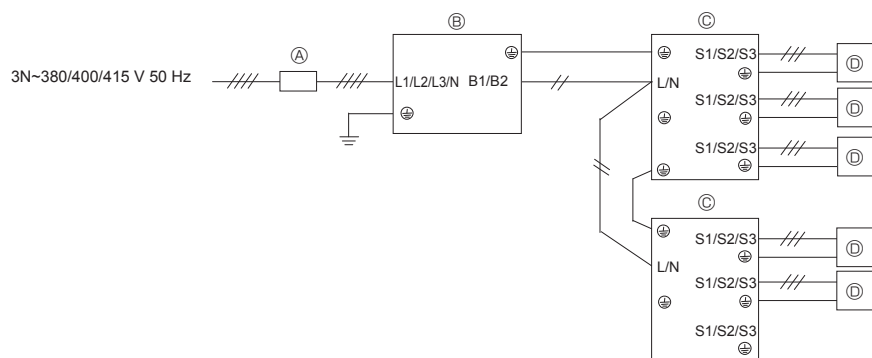


<Bij separate voeding>

■ PUMY-P-VKM serie

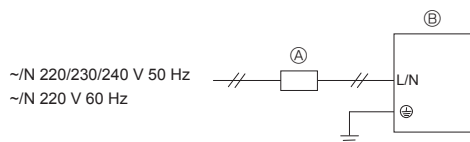

■ PUMY-P-YKM(E) serie

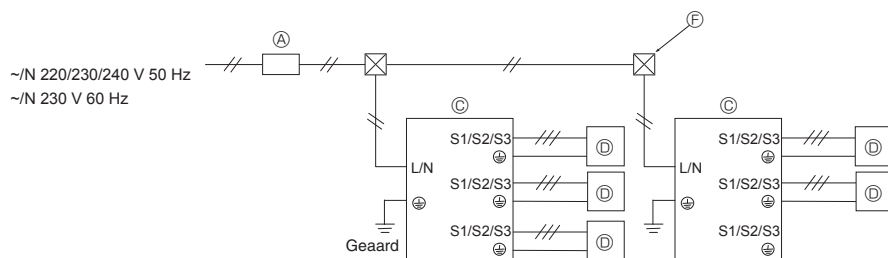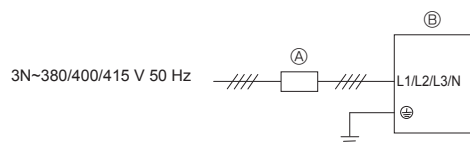

Opmerking: Reactordooos (optionele onderdelen)

Wanneer het product voor niet-professionele doeleinden wordt gebruikt, moet mogelijk gebruik worden gemaakt van de reactordooos.

Buitenunit	Methode voor voeden van aftakdoos	
	Voeding via buitenunit	Aparte voeding
1-fasevoeding	Onnodig	Nodig
3-fasevoeding	Nodig	Nodig

Fig. 6-6

6. Elektrische aansluitingen

Dwarsdoorsnede van kabel voor hoofdstroomvoorziening en aan/uit-capaciteit

<Bij separate voeding>

Model		Voeding	Dwarsdoorsnede van minimum kabeldikte (mm²)			Onderbrekingsschakelaar voor bedrading *1	Aardlekschakelaar
			Hoofdkabel	Aftakking	Aarde		
Buitenapparaat	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 s of minder
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 s of minder

<Bij voeding door buitenapparaat>

Model		Voeding	Dwarsdoorsnede van minimum kabeldikte (mm²)			Onderbrekingsschakelaar voor bedrading *1	Aardlekschakelaar
			Hoofdkabel	Aftakking	Aarde		
Buitenapparaat	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 s of minder
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 s of minder

*1 Gebruik een netscheider zonder smeltveiligheid (NF) of een aardlekschakelaar (NV) met een contactopening van minimaal 3,0 mm per pool.

<Binnenunits>

Totale stroomsterkte van de binnenunit	Minimale draaddikte (mm²)			Aardlekschakelaar *1	Lokale schakelaar (A)		Stroomonderbreker (NFB)
	Hoofdkabel	Aftakking	Aarde		Capaciteit	Zekering	
F0 = 16 A of minder *2	1,5	1,5	1,5	20 A stroomgevoeligheid *3	16	16	20
F0 = 25 A of minder *2	2,5	2,5	2,5	30 A stroomgevoeligheid *3	25	25	30
F0 = 32 A of minder *2	4,0	4,0	4,0	40 A stroomgevoeligheid *3	32	32	40

Volgens IEC61000-3-3 over max. toegelaten systeemimpedantie.

*1 De aardlekschakelaar moet omvormercircuits ondersteunen.

De aardlekschakelaar moet met een lokale schakelaar of stroomonderbreker worden gecombineerd.

*2 Gebruik de grootste waarde van F1 of F2 als waarde voor F0.

F1 = Totale maximale stroomsterkte van binnenunits x 1,2

F2 = {V1 × (aantal van type1)/C} + {V1 × (aantal van type2)/C} + {V1 × (aantal van type3)/C} + {V1 × (aantal van andere)/C}

Aansluiten op aftakdoos (PAC-MK-BC)

Binnenunit	V1	V2
Type 1 SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Type 2 PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Type 3 MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Type 4 MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Type 5 MFZ-KJ-VE	7,4	
Type 6 Aftakdoos (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Type 7 ecodan C-generatie	5,1	5,0*

* Deze waarde kan hoger zijn vanwege een lokaal aangesloten aandrijving.

Aansluiten op aansluitset (PAC-LV11M)

Binnenunit	V1	V2
Type 1 MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Type 2 MFZ-KJ-VE	7,4	
Type 3 Aansluitset (PAC-LV11M)	3,5	

Binnenunit	V1	V2
Type 1 PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Type 2 PLFY-VCM	9,9	
Type 3 PKFY-VBM	3,5	
Type 4 PEFY-VMA	38	1,6
Type 5 PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C: Veelvoud van uitschakelstroom bij uitschakeltijd 0,01 sec.

Gebruik “C” van uitschakelkarakteristieken van de onderbreker.

6. Elektrische aansluitingen

<Voorbeeld van "F2" berekening>

Voorwaarde PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (zie de voorbeeldtabel hier rechts)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ 16 A onderbreker (Uitschakelstroom = 8 × 16 A bij 0,01 sec.)


*3 De stroomgevoeligheid wordt berekend met de volgende formule.

$$G1 = V2 \times (\text{Hoeveelheid van Type1}) + V2 \times (\text{Hoeveelheid van Type2}) + V2 \times (\text{Hoeveelheid van Type3}) + V2 \times (\text{Hoeveelheid van Overige}) + V3 \times (\text{Draadlengte [km]})$$

G1	Stroomgevoeligheid
30 of minder	30 mA 0,1 sec. of minder
100 of minder	100 mA 0,1 sec. of minder

Draadlengte	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Voorbeeldtabel

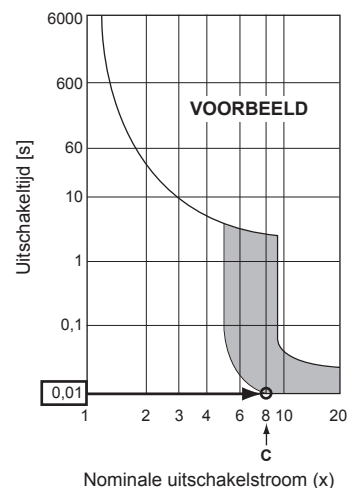


1. Houd bij het aanbrengen van bedrading en verbindingen rekening met de plaatselijke omstandigheden (plaatselijke temperatuur, direct zonlicht, regenwater enzovoort).
2. De aangegeven draadgrootte is het minimum voor metalen bedrading. Het elektriciteits snoer moet 1 orde dikker zijn in verband met voltageverlies. Zorg ervoor dat het voltage van de stroomvoorziening niet meer dan 10% daalt.
3. De bedrading moet voldoen aan de plaatselijke eisen.
4. De elektriciteits snoeren voor onderdelen van apparaten die buiten worden gebruikt, mogen niet lichter zijn uitgevoerd dan flexibel snoer met polychloropreen omhulsel (ontwerp 60245 IEC57). U kunt bijvoorbeeld YZW-bedrading gebruiken.
5. Breng een aarding aan die langer is dan de andere kabels.

⚠ Waarschuwing:

- Zorg ervoor dat de gespecificeerde draden gebruikt worden zodat geen externe kracht uitgeoefend wordt op de klem aansluitingen. Wanneer de aansluitingen niet stevig bevestigd zijn, kan dit verhitting of brand veroorzaken.
- Let er op dat u de juiste soort overstrombeveiligingsschakelaar gebruikt. De geproduceerde overstrom zou namelijk voor een deel uit gelijkstroom kunnen bestaan.
- Let erop dat de afdekkingen/panelen van aansluitblokken van het buitenapparaat stevig zijn bevestigd. Indien dit niet goed gebeurt, kan binnendringend stof of vocht leiden tot brand of een elektrische schok.

⚠ Voorzichtig:

- Let op dat u de draden niet verkeerd aansluit.
- Draai de schroeven op de aansluitklemmen goed vast, zodat ze niet losraken.
- Trek na het vastdraaien even licht aan de draden om te controleren of ze goed vastzitten.
- Als de verbinding kabel niet juist op het aansluitblok is aangesloten, functioneert het apparaat niet correct.
- Een installatieruimte kan de bevestiging van een aardlekschakelaar vereisen. Wanneer geen aardlekschakelaar is aangebracht, kan dit elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik alleen onderbrekingsschakelaars en zekeringen met de juiste capaciteit. Het gebruik van een zekering, draad en koperdraad met een te grote capaciteit kan storingen van het apparaat of brand veroorzaken.



BELANGRIJK

Let erop dat de stroomonderbreker geschikt is voor de aanwezigheid van hogere harmonischen.


Gebruik altijd een stroomonderbreker die geschikt is voor de aanwezigheid van hogere harmonischen, aangezien dit apparaat is uitgerust met een omvormer.

Een onjuiste stroomonderbreker kan leiden tot verkeerde werking van de omvormer.

Splits nooit de voedingskabel of de verbinding kabel tussen de binnen- en buitenapparaten en aftakdozen, aangezien dit kan leiden tot rookontwikkeling, brand of een communicatiestoring.

⚠ Waarschuwing:

- Als besturingsbedrading is aangesloten op de A-poort, kan hoge spanning op de aansluiting S3 staan. Dit wordt veroorzaakt door het ontwerp van het elektrische circuit, waarbij geen elektrische isolatie aanwezig is tussen de voedingskabel en de kabel voor communicatiesignalen. Sluit daarom bij onderhoudswerkzaamheden altijd de hoofdstroomtoevoer af. Raak de aansluitingen S1, S2 en S3 niet aan wanneer het apparaat is aangesloten op de stroomtoevoer. Als een isolator nodig is tussen het buitenapparaat en een aftakdoos of tussen een binnenapparaat en een aftakdoos, gebruik dan een driepolig of tweepolig type. (Zie onderstaande afbeelding.)

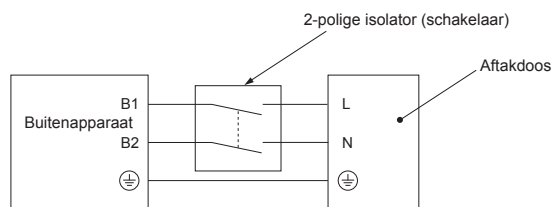

⚠ Voorzichtig:

Reset het systeem na elk gebruik van de isolator door de hoofdstroomtoevoer uit en weer in te schakelen. Als dit niet wordt gedaan, detecteert het buitenapparaat mogelijk niet de aftakdozen of binnenapparaten.

Let erop dat de aftakdozen en de buiten- of binnenapparaten rechtstreeks op elkaar worden aangesloten, zonder tussenliggende aansluitpunten. Bij dergelijke aansluitpunten kan vocht de kabels binnendringen en verminderde isolatie van de aardleiding of slecht elektrisch contact veroorzaken, met communicatiestoringen als gevolg. (Als een tussenliggende aansluiting niet kan worden vermeden, neem dan maatregelen om het binnendringen van vocht in de kabels te voorkomen.)

6. Elektrische aansluitingen

6.5. Adressen instellen

Adresinstelling schakelaars

Apparaat Adres	Buiten		Aftakdoos		Binnen																																																			
			Adres			Verbindingsinstelling																																																		
Schake- laar					<table><tr><td>Poort</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>–</td></tr><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> *	Poort	A	B	C	D	E	–	ON							OFF	1	2	3	4	5	6	ON: Binnenapparaat aangesloten OFF: Geen unit aangesloten	Geen																												
	Poort	A	B	C	D	E	–																																																	
	ON																																																							
OFF	1	2	3	4	5	6																																																		
	cijfer voor tientallen	cijfer voor eenheden																																																						
	SWU2	SWU1	SW12	SW11	SW1	*SW1-6 niet gebruikt																																																		
Bereik	51 - 100		1 - 50		–		–																																																	
Instelling	Aftakkingadres + 50		• Afhankelijk van het ingestelde adres (bijvoorbeeld 01) worden de adressen van de aangesloten binnenapparaten doorlopend ingesteld (bijvoorbeeld 02, 03, 04 en 05). <table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td></tr><tr><td>Poort</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr><tr><td>Adres</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(SW11, 12)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>(doorlopende nummers)</td></tr></table>		SW1	1	2	3	4	5			ON	ON	ON	ON	ON		Poort	A	B	C	D	E		Adres	01					(SW11, 12)			02	03	04	05	(doorlopende nummers)	• Geef voor elke poort (A, B, C, D en E) aan of er bin- nenapparaten op zijn aangesloten. <table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Poort</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(niet gebruikt)</td></tr></table> Binnenapparaten aangesloten ON Binnenapparaten niet aangesloten OFF		SW1	1	2	3	4	5	(6)	Poort	A	B	C	D	E	(niet gebruikt)	Geen adresin- stellingen voor de binnenap- paraten
					SW1	1	2	3	4	5																																														
						ON	ON	ON	ON	ON																																														
					Poort	A	B	C	D	E																																														
Adres	01					(SW11, 12)																																																		
		02	03	04	05	(doorlopende nummers)																																																		
SW1	1	2	3	4	5	(6)																																																		
Poort	A	B	C	D	E	(niet gebruikt)																																																		


Opmerking: 1. Aftakdoosadres

Stel het adres in op een cijfer van 1 tot en met 50.


Bijv.: als adres is (47) ingesteld, en er zijn 5 binnenapparaten (A, B, C, D en E).

Als A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) en E: (51), dan is E onjuist, omdat het adres een cijfer hoger dan 50 is.

Voorbeeld 1: buitenapp. + aftakdoos <1> (binnenapp. A, B, C, D, E) + aftakdoos <2> (binnenapp. A, B, C)

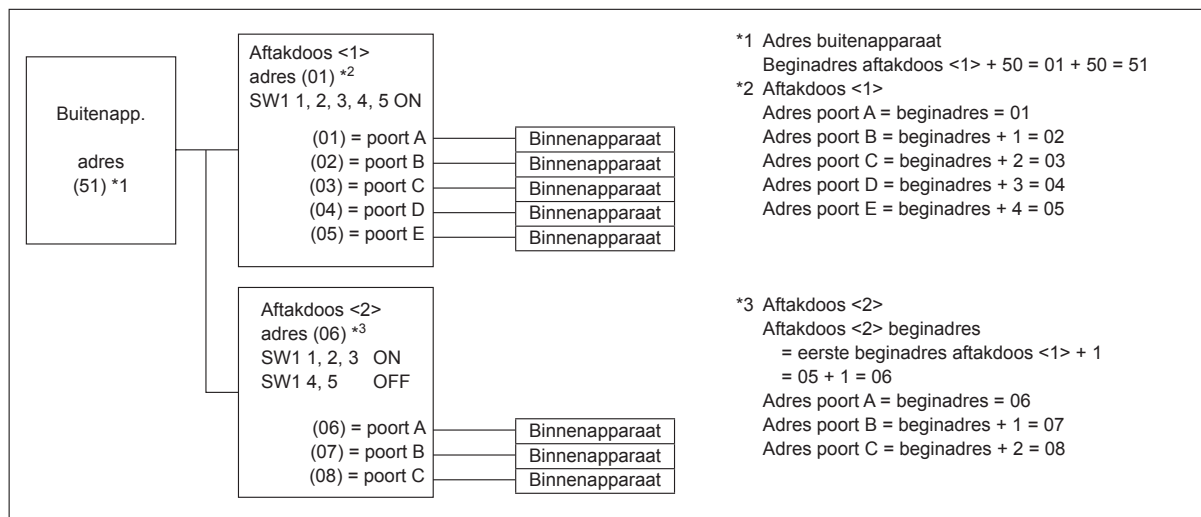

Voorbeeld 2: Buitenapparaat + aftakdoos <1> (binnenapp. A, C, E) + aftakdoos <2> (binnenapp. A, C, E)

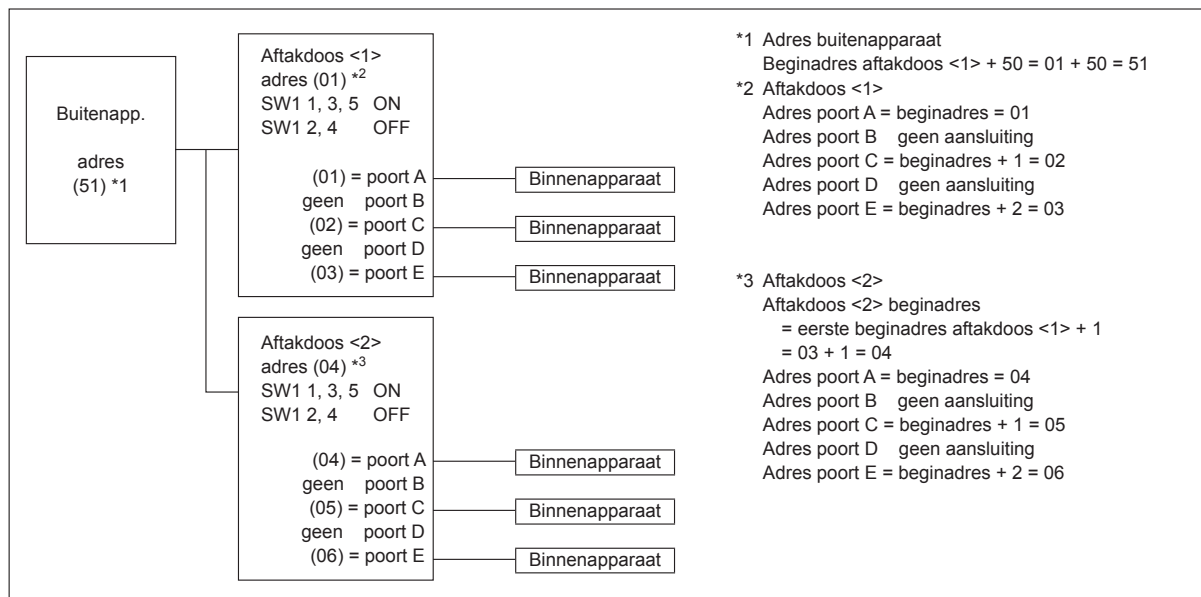

7. Proefdraaien

7.1. Voordat u gaat proefdraaien

- ▶ Controleer nadat u de binnen-en buitenapparaten, inclusief pijpen en bedrading, volledig heeft geïnstalleerd het geheel op lekken van koelstof, losse elektrische contacten in voeding of besturingsbedrading en polariteit en controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.
- ▶ Gebruik een 500-V M-ohm-tester om te controleren of de weerstand tussen de voedingsspanning en de aarde minimaal 1 MΩ bedraagt.
- ▶ Voer deze test niet uit op de aansluitpunten van de besturingsbedrading (laagspanningscircuit).

⚠ **Waarschuwing:**

U mag de airconditioner niet gebruiken als de isolatieweerstand minder dan 1 MΩ bedraagt.

Isolatieweerstand

Na de installatie of nadat de voeding van het apparaat langere tijd is uitgeschakeld, daalt de isolatieweerstand tot onder 1 MΩ door de ophoping van koelstof in de compressor. Dit is geen storing. Volg de onderstaande procedures.

1. Haal de bedrading van de compressor los en meet vervolgens de isolatieweerstand van de compressor.
2. Als de isolatieweerstand lager is dan 1 MΩ, is de compressor defect of is de weerstand gedaald door de ophoping van koelstof in de compressor.

3. Sluit de bedrading van de compressor weer aan en schakel de voeding in. De compressor zal nu beginnen met warmdraaien. Meet de isolatieweerstand opnieuw nadat de voeding gedurende de hieronder aangegeven periode is ingeschakeld.
 - De isolatieweerstand daalt door de ophoping van koelstof in de compressor. De weerstand stijgt tot boven 1 MΩ nadat de compressor 12 uur heeft warmgedraaid. (De tijd die de compressor nodig heeft om warm te draaien varieert afhankelijk van de atmosferische omstandigheden en de ophoping van koelstof.)
 - Bij ophoping van koelstof in de compressor moet deze voor gebruik ten minste 12 uur warmdraaien om storingen te voorkomen.
4. Als de isolatieweerstand stijgt tot boven 1 MΩ, is de compressor niet defect.

⚠ **Voorzichtig:**

- **De compressor werkt uitsluitend als de fase-aansluiting van de netspanning correct is.**
- **Zet de netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner gaat gebruiken aan.**

- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aanzet, kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende het seizoen waarin u het apparaat gebruikt, moet u de netschakelaar altijd aan laten staan.

▶ **Controleer ook het volgende.**

- De buitenunit is niet defect. De LED op het bedieningspaneel van de buitenunit zal gaan knipperen indien de buitenunit defect is.
- Zowel de gas- als vloeistofafsluitkraan staan volledig open.

7.2. Proefdraaien

7.2.1. Afstandsbediening gebruiken

Zie de installatiehandleiding van de binnenunit.

- Voer voor elke binnenunit afzonderlijk een testrun uit. Controleer of elke binnenunit correct functioneert, volgens de installatiehandleiding die bij de unit is meegeleverd.
- Indien u voor alle binnenunits tegelijk een testrun uitvoert, kunt u eventueel aanwezige foutieve aansluitingen van koelpijpen en bedrading niet ontdekken.
- * Na het inschakelen van de netvoeding werkt de compressor gedurende minimaal 3 minuten niet.
- Direct na het inschakelen van de netvoeding of bij lage buitentemperaturen kan de compressor een geluid veroorzaken.

Over het beschermingsmechanisme voor opnieuw starten

Zodra de compressor stopt, treedt een apparaat in werking dat een herstart moet voorkomen, zodat de compressor ter bescherming van de airconditioner gedurende 3 minuten niet werkt.

7.3. Verzamelen van de koelstof (leegpompen)

Voer de volgende procedures uit om koelmiddel te verzamelen als u de binnen- of buitenunit verplaatst.

- ① Schakel de stroomonderbreker uit.
- ② Sluit de lagedrukszijde van het meterverdeeltstuk aan op de onderhoudsopening van de gasafsluitkraan.
- ③ Sluit de vloeistofafsluitkraan.
- ④ Schakel de voedingsspanning in (stroomonderbreker).
 - * Ongeveer 3 minuten na het inschakelen van de voeding (netschakelaar) wordt de communicatie tussen de binnen- en buitenunit gestart. Start het leegpompen 3 tot 4 minuten na het inschakelen van de voeding (netschakelaar).
- ⑤ Laat de unit proefdraaien met koeling. (Controleer of SW3-2 in de stand OFF (UIT) staat en zet vervolgens SW3-1 in de stand ON (AAN).) De compressor (buitenunit) en ventilatoren (binnen- en buitenunits) starten en het proefdraaien met koeling begint. Na ongeveer vijf minuten te hebben proefgedraaid met koeling zet u de onderhoudsschakelaar SW2-4 van de buitenunit (schakelaar voor leegpompen) van de stand OFF (UIT) in de stand ON (AAN).
 - * Laat de unit niet lang draaien met de schakelaar SW2-4 in de stand ON (AAN). Zet de schakelaar in de stand OFF (UIT) nadat het leegpompen afgerond is.

- ⑥ Sluit de gasafsluitkraan volledig wanneer de druk op de manometer 0,05 - 0,00 MPa (ongeveer 0,5 - 0,0 kgf/cm²) daalt
- ⑦ Stop airconditioner (SW3-1: OFF (UIT) en SW3-2: OFF (UIT)). Zet de onderhoudsschakelaar van de buitenunit SW2-4 van de stand ON (AAN) in de stand OFF (UIT).
- ⑧ Schakel de voedingsspanning (stroomonderbreker) uit.
 - * Als er teveel koelmiddel aan de airconditioner toegevoegd is, kan de druk mogelijk niet dalen naar 0,5 kgf/cm². Als dit gebeurt, gebruik dan een koelmiddelopvangbak om al het koelmiddel uit de airconditioner op te vangen. Vul vervolgens na het verplaatsen van de binnen- en buitenunits de correcte hoeveelheid koelmiddel aan de airconditioner toe.

⚠ **Waarschuwing:**

Als u het koelmiddel uit het apparaat pompt, zet de compressor dan uit voordat u de koelmiddelleidingen losmaakt. De compressor kan barsten en letsel veroorzaken als andere stoffen, zoals lucht, het systeem binnendringen.

Contenido


1. Medidas de Seguridad	74	5. Tubería de drenaje	84
2. Lugar de instalación	76	6. Trabajo eléctrico	84
3. Instalación de la unidad exterior.....	79	7. Prueba de funcionamiento	91
4. Instalación de los tubos del refrigerante	79		

- ⚠ Cuidado:

 - No expulse R410A a la atmósfera:
 - R410A es un gas fluorado de efecto invernadero, regulado por el Protocolo de Kyoto, con un potencial de calentamiento global (GWP, Global Warming Potential) de 1975.

Confirmación de las piezas incluidas

Además del presente manual, se suministran las siguientes piezas con la unidad exterior. Estas piezas se utilizan para cablear a tierra los terminales S de los bloques del terminal de transmisión TB3 y TB7. Para obtener más información, consulte apartado "6. Trabajo eléctrico".



1. Medidas de Seguridad

- ▶ Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de "Medidas de Seguridad".
 - ▶ Antes de conectar el sistema, informe al servicio de suministro o pídales permiso para efectuar la conexión.
 - ▶ Serie PUMY-P-VKM compatible con IEC/EN 61000-3-12
 - ▶ Las series PUMY-P-VKM y PUMY-P-YKME han sido diseñadas para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
 - ▶ La serie PUMY-P-YKM ha sido diseñada para uso profesional.
 - ▶ Al conectar una unidad interior ATW (serie EHST20C y EHSC) con un modelo trifásico, utilice PUMY-P-YKME2.

- ⚠ Atención:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.
- ⚠ Cuidado:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar daños en la unidad.

Después de terminar la instalación, explique las "Medidas de Seguridad", funcionamiento y mantenimiento de la unidad al cliente según el Manual de instrucciones y realice una prueba para asegurarse de que funciona correctamente. Entregue una copia del Manual de instalación y del Manual de instrucciones al usuario. Estos manuales deben pasar a usuarios posteriores del equipo.

⚡ : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

⚠ Atención:

Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

- ⚠ Atención:

 - El usuario no debe instalar la unidad. La instalación del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o técnico autorizado. La instalación incorrecta de la unidad puede provocar escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
 - Este equipo se ha diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o cualificados en comercios, industrias ligeras y granjas, o para su uso comercial por personas no expertas.
 - Para la instalación, siga las instrucciones del Manual de instalación y utilice las herramientas y piezas de fontanería específicamente diseñados para utilizar con el refrigerante R410A. El refrigerante R410A en el sistema de HFC puede asimilar una presión 1,6 veces superior a la de los refrigerantes convencionales. Si los accesorios de fontanería que se instalan no están fabricados para el refrigerante R410A, los tubos se pueden quemar y causar daños o lesiones. Además, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
 - La unidad debe instalarse según las instrucciones para reducir posibles daños en caso de terremoto, huracán o vientos fuertes. Si no se instala correctamente, la unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.
 - La unidad debe instalarse firmemente sobre una estructura capaz de soportar su peso. Si la unidad se instala sobre una estructura inestable, podría caerse y provocar daños o lesiones.
 - Si el equipo de aire acondicionado se instala en una sala pequeña deberán tomarse medidas para prevenir que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad en caso de fugas. Pregunte a un distribuidor por las medidas adecuadas para evitar que la concentración exceda los límites. Si se produce una fuga de refrigerante que sobrepase los límites de concentración, la estancia en la sala puede ser peligrosa por falta de oxígeno.
 - Si se produce una fuga de refrigerante durante el funcionamiento, ventile la sala. Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se desprenderán gases nocivos.
 - Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un técnico cualificado según la normativa local y las instrucciones de este manual. Cada unidad debe tener su línea eléctrica y se deben usar disyuntores y un voltaje correcto. El uso de líneas eléctricas con una capacidad insuficiente o una conexión eléctrica incorrecta puede provocar descargas eléctricas o incendios.

- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Si los tubos no se conectan correctamente, la unidad no estará bien puesta a tierra y puede provocar descargas eléctricas.
- Utilice solo cables especificados para el cableado. Las conexiones del cableado se deben realizar con seguridad sin que se ejerza tensión en las conexiones de los terminales. Asimismo, no empalme nunca los cables al realizar el cableado (a menos que se indique lo contrario en este documento). El hecho de no seguir estas instrucciones puede provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
- La cubierta del bloque de terminales de la unidad exterior tiene que estar bien sujeta. Si la cubierta no se instala correctamente y el polvo y la humedad entran en la unidad, se pueden producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Cuando instale, mueva o revise el equipo de aire acondicionado, utilice solo el refrigerante indicado (R410A) para cargar los tubos del refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos. Si el aire se mezcla con el refrigerante, podría producir una tensión anormalmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar una explosión u otros peligros. Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocará un fallo mecánico, un funcionamiento defectuoso del sistema o la avería de la unidad. En el peor de los casos, podría suponer un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.
- Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a un técnico autorizado que se los instale. Si los accesorios no se instalan correctamente, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
- No modifique la unidad. Para las reparaciones, acuda a su distribuidor. Si las modificaciones o las reparaciones no se realizan correctamente, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios.
- El usuario nunca debe intentar reparar la unidad o moverla de sitio. Si la unidad no se instala correctamente, pueden producirse escapes de agua, descargas eléctricas o incendios. Si debe reparar o mover el equipo de aire acondicionado, acuda a su distribuidor o técnico autorizado.
- Tras haber realizado la instalación, compruebe si hay fugas de refrigerante. Si en caso de fuga el refrigerante entra en contacto con las llamas de un calentador o de un equipo de cocina portátil, se desprenderán gases nocivos.

1. Medidas de Seguridad

1.1. Cuestiones previas a la instalación

⚠ Cuidado:

- No utilice la unidad en un ambiente enrarecido. Este aire acondicionado no se puede instalar en áreas expuestas a vapor, aceite esencial (incluyendo el aceite para máquinas) o al humo sulfúrico, ni en áreas con alto contenido en sal, como playas, o en zonas donde la nieve pueda cubrir la unidad, ya que pueden reducir significativamente su rendimiento y dañar las piezas internas.
- No instale la unidad donde se puedan verter, producir, circular o acumular gases inflamables. Si se acumula gas inflamable en zonas próximas a la unidad, se podría producir un incendio o una explosión.
- La unidad exterior produce condensación cuando funciona como calefacción. Asegúrese de habilitar drenaje alrededor de la unidad exterior si la condensación puede provocar daños.
- Si instala la unidad en un hospital o en un centro de comunicaciones, recuerde que la unidad produce ruidos e interferencias electrónicas. Los conmutadores, aparatos domésticos, equipos médicos de alta frecuencia y las comunicaciones de radio pueden provocar un mal funcionamiento o la avería del equipo de aire acondicionado. El equipo de aire acondicionado también puede afectar los equipos médicos e interrumpir los cuidados médicos, así como los equipos de comunicación y dañar la calidad de la pantalla.

1.2. Cuestiones previas a la instalación (reubicación)

⚠ Cuidado:

- Tenga mucho cuidado cuando mueva las unidades. Se necesitan dos o más personas para llevar la unidad porque pesa 20 kg o más. No la sujete por las bandas de embalaje. Utilice guantes protectores para sacar la unidad de la caja y para moverla, ya que se podría lesionar con las aletas u otras partes.
- Guarde los embalajes en un lugar seguro. Los materiales de embalaje, como clavos y otras piezas de metal o de madera pueden producir pinchazos y otras lesiones.
- La base y los aditamentos de fijación de la unidad exterior deben comprobarse periódicamente para detectar posibles roturas, tuercas flojas o cualquier otro daño que hayan podido sufrir. Si no se solucionan esos problemas, la unidad podría caerse y causar daños o lesiones.
- No limpie con agua el equipo de aire acondicionado. Puede sufrir una descarga eléctrica.
- Apriete las tuercas de abocardado a los niveles recomendados mediante una llave dinamométrica. Si las aprieta demasiado, se pueden romper al cabo de un tiempo y producirse fugas de refrigerante.

1.3. Antes de la instalación eléctrica

⚠ Cuidado:

- Asegúrese de instalar disyuntores. Si no se instalan, se podrían producir descargas eléctricas.
- Use cables estándar de suficiente capacidad para las líneas eléctricas. Si no lo hace así, se podría producir un cortocircuito, un sobrecalentamiento o un incendio.
- Cuando instale las líneas eléctricas, los cables no deben tener corriente. Si las conexiones se aflojan, los cables se podrían cruzar o romper y se podría producir un incendio o un sobrecalentamiento.
- Asegúrese de instalar una toma de tierra. No conecte el cable de tierra a las tomas de tierra de las tuberías de gas o de agua, de postes de iluminación o de teléfono. Si la unidad no está bien conectada a la línea de tierra, se puede producir una descarga eléctrica.
- Utilice disyuntores (interruptor de falta de tierra, interruptor aislante (+fusible B) e interruptores en caja moldeada) con la potencia especificada. Si la potencia del interruptor es mayor que la especificada, puede ocurrir un incendio o una avería.

1.4. Antes de realizar las pruebas de funcionamiento

⚠ Cuidado:

- Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el equipo. Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pueden producirse daños graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conectada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.
- Antes de que comience a funcionar el equipo, compruebe que todos los paneles y protectores están instalados correctamente. Las piezas giratorias, calientes o de alto voltaje pueden provocar lesiones.
- No toque ningún interruptor con las manos mojadas. Puede sufrir una descarga eléctrica.
- No toque la tubería del refrigerante sin guantes mientras durante el funcionamiento. La tubería del refrigerante está caliente o frío según las condiciones de la corriente de refrigerante. Si toca la tubería puede sufrir quemaduras por el calor o por el frío.
- Una vez deje de funcionar el aparato, espere cinco minutos antes de apagar el interruptor principal. De lo contrario, se puede producir un goteo de agua o una avería.

1.5. Utilización del refrigerante R410A para equipos de aire acondicionado

⚠ Cuidado:

- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Asegúrese de que el interior de las tuberías está limpio y que no contienen ningún contaminante dañino como compuestos sulfúricos, oxidantes, impurezas o polvo. Utilice tuberías con el grosor especificado. (Consulte la página 78) Tenga en cuenta lo siguiente si reutiliza tuberías que contenían refrigerante R22.
- Sustituya las tuercas de abocardado existentes y vuelva a abocardar las secciones abocardadas.
- No use tuberías de poco grosor. (Consulte la página 78)
- Almacene las tuberías que se deban instalar en el interior y mantenga los orificios tapados hasta el momento de instalarlas. (Deje las juntas articuladas y otras piezas en sus embalajes.) Si el polvo, los restos o la humedad entran en las tuberías de refrigeración, se puede producir el deterioro del aceite o una avería en el aparato.
- Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) para recubrir las secciones abocardadas. Si se mezcla aceite mineral con aceite de refrigeración se puede deteriorar el aceite.
- No utilice otro refrigerante que no sea R410A. Si utiliza otro refrigerante, el cloro provocará el deterioro del aceite.
- Utilice las siguientes herramientas especialmente diseñadas para usar con el refrigerante R410A. Se necesitan las siguientes herramientas para utilizar el refrigerante R410A. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor más cercano.

Herramientas (para R410A)	
Manómetro	Abocardador
Manguera de carga	Ajustador del tamaño
Detector de fugas de gas	Adaptador de la bomba de vacío
Llave dinamométrica	Báscula electrónica de carga del refrigerante

- Asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas. Si el polvo, los restos o la humedad entran en las tuberías de refrigeración, se puede producir el deterioro del aceite de refrigeración.
- No utilice un cilindro de carga. Si utiliza un cilindro de carga, variará la composición del refrigerante y no será tan eficaz.

2. Lugar de instalación

2.1. Tubería de refrigerante

Consulte la Fig. 4-1.

2.2. Elección del lugar de instalación de la unidad exterior

- No instale la unidad en lugares expuestos directamente al sol o a otras fuentes de calor.
- Escoja un lugar donde el ruido de la unidad no moleste a los vecinos.
- Escoja un lugar donde sea fácil instalar el cableado y las tuberías y acceder a la fuente de alimentación y a la unidad exterior.
- No instale la unidad donde se puedan verter, producir, circular o acumular gases inflamables.
- Durante el funcionamiento, la unidad puede perder agua.
- Escoja un lugar nivelado que pueda soportar el peso y la vibración de la unidad.
- No instale la unidad en lugares donde la pueda cubrir la nieve. En zonas propensas a las nevadas intensas, se deben tomar medidas de precaución, como por ejemplo, situar la unidad elevada o instalar una protección en la entrada de aire para evitar que la nieve la obstruya o fluya directamente contra ésta. Esto reduce la corriente de aire e impide que la unidad funcione correctamente.
- No instale la unidad en lugares expuestos a aceite, vapor o humo sulfúrico.
- Utilice las asas de transporte de la unidad exterior para transportarla. Si transporta la unidad tomándola por la parte inferior se podría lesionar las manos o los dedos.

2.3. Dimensiones exteriores (Unidad exterior) (Fig. 2-1)

Limitaciones en la instalación de las unidades interiores

Tenga en cuenta que los modelos de unidades interiores que se pueden conectar a esta unidad exterior son los siguientes.

- Las unidades interiores, con los números de modelo 15-140, se podrán conectar. Si se utiliza una caja de derivación, pueden conectarse unidades interiores con referencias 15-100. Para conocer las posibles combinaciones de unidades interiores en habitaciones, consulte la Tabla 1 a continuación.

Verificación

La capacidad nominal se debe determinar de acuerdo con la siguiente tabla. La cantidad de unidades está limitada según se muestra en la Tabla 2 a continuación. En el siguiente paso, asegúrese de que la capacidad nominal seleccionada esté dentro del rango del 50% al 130% de la capacidad de la unidad exterior.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tabla 1-1 (series P*FY (Para unidad interior de aplicación en edificios))

Tipo de unidad interior	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Capacidad nominal (Refrigeración) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tabla 1-2 (series M*Z)

Tipo de unidad interior	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Capacidad nominal (Refrigeración) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Las combinaciones en las que la capacidad total de las unidades interiores sobrepase la capacidad de la unidad exterior reducirán la capacidad de refrigeración de cada unidad interior por debajo de la capacidad nominal de refrigeración correspondiente. Por ello, si es posible, combine las unidades interiores según la capacidad que admita la unidad exterior.

* Solamente se pueden conectar 12 unidades interiores a 1 unidad exterior si las unidades interiores son modelos de 1,7 kW.

2.4. Conexión de una unidad PWFY

Al usar una unidad PWFY como unidad interior, tenga en cuenta los puntos siguientes, ya que la unidad PWFY difiere de otras unidades interiores.

2.4.1. Restricciones de conexión

- Solo se puede conectar una unidad PWFY-P100VM-E-AU. Las unidades PWFY-P200VM-E-AU y PWFY-P100VM-E-BU no se pueden conectar.
- La unidad PWFY no puede ser la única unidad conectada a una unidad exterior. Seleccione una unidad exterior de forma que la capacidad nominal total de las unidades interiores, excluida la unidad PWFY, sea de entre el 50 y el 100% de la capacidad de la unidad exterior.

Límites de la capacidad nominal total de las unidades interiores cuando se conecta una unidad PWFY

- PUMY-P112 (1 unidad PWFY + unidades que no son PWFY [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 unidad PWFY + unidades que no son PWFY [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 unidad PWFY + unidades que no son PWFY [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Especificaciones de la unidad interior

Cuando se conecta una unidad PWFY a una unidad PUMY, las siguientes especificaciones cambian.

- La unidad PWFY solo puede funcionar en el modo de calefacción. La unidad PWFY no puede funcionar en el modo de refrigeración. Sin embargo, las unidades interiores, a excepción de la unidad PWFY, pueden funcionar en el modo de refrigeración.
- Las otras unidades interiores no pueden funcionar al mismo tiempo que la unidad PWFY.
- El funcionamiento de la unidad PWFY tiene prioridad. Cuando la unidad PWFY se encuentra en el modo de funcionamiento, las otras unidades interiores dejan de funcionar.
- La temperatura del controlador remoto es el valor objetivo de la temperatura del agua de salida.

2.4.3. Ajustes del interruptor (Fig. 2-2)

Cuando conecte una unidad PWFY a una unidad PUMY, ajuste los interruptores DIP de SW1-1, SW4-2 y SW4-6 de la unidad PWFY en la posición ON.

2.4.4. Prueba de funcionamiento

Si, para llevar a cabo la prueba de funcionamiento, se utilizan los interruptores de la unidad exterior, la unidad PWFY no funcionará. Utilice los interruptores de la unidad PWFY o el controlador remoto para llevar a cabo la prueba de funcionamiento.

Para obtener más información sobre la ejecución de la prueba de funcionamiento, consulte el libro de datos o las instrucciones de funcionamiento de la unidad PWFY.

2.4.5. Recuperación del refrigerante (vaciado)

El paso ① del procedimiento de bombeo indica al usuario que "haga funcionar todas las unidades interiores en el modo de enfriamiento". Sin embargo, la unidad PWFY no funciona en el modo de refrigeración.

Utilice todas las unidades interiores, a excepción de la unidad PWFY, en el modo de refrigeración.

(mm)

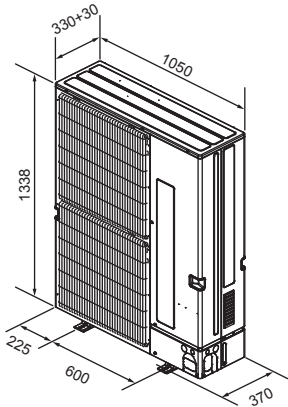


Fig. 2-1

Tabla 2

Cantidad de unidades interiores que se pueden conectar	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Unidades interiores conectables a través de la caja de derivación	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tabla 3 Especificaciones de la unidad PWFY

Modelo		PWFY-P100VM-E-AU
Rango de temp. del modo de calefacción	Temp. exterior	-15 a 21 °C (temp. seca), -15 a 15 °C (temp. húmeda)
	Temp. del agua de entrada	10 a 45 °C
Rango de temp. del modo de refrigeración	Temp. exterior	-
	Temp. del agua de entrada	-

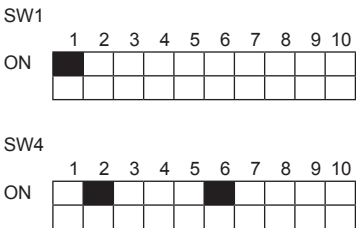


Fig. 2-2

2. Lugar de instalación

2.5. Conectar un cilindro (EHST20C) o una unidad Hydrobox (EHSC)

Cuando conecte un cilindro o una unidad Hydrobox, tenga en cuenta los puntos siguientes, ya que el cilindro y la unidad Hydrobox son distintos de otras unidades interiores.

2.5.1. Restricciones de conexión

- Solo pueden conectarse 1 cilindro (EHST20C) o 1 unidad Hydrobox (EHSC).
- (No se pueden conectar los modelos EHST20C-MEC, la serie EHST20D, la serie EHPT20X, la serie EHSD, EHSC-MEC, la serie ERSD, la serie ERSC y la serie EHPX).
- Si se conectan sistemas Ecodan, utilice una caja de derivación PAC-MK31/51BC(B).
- Las unidades PWFY no pueden conectarse simultáneamente con un cilindro o una unidad Hydrobox.
- Pueden conectarse unidades interiores ATA con una capacidad nominal total del 50% – 130% de la capacidad de la unidad exterior, y 1 cilindro o 1 unidad Hydrobox.
 - PUMY-P112 1 cilindro o 1 Hydrobox + unidades interiores ATA [6,3 – 16,2 kW]
 - PUMY-P125 1 cilindro o 1 Hydrobox + unidades interiores ATA [7,1 – 18,2 kW]
 - PUMY-P140 1 cilindro o 1 Hydrobox + unidades interiores ATA [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Especificaciones de la unidad interior

Cuando se conecta un cilindro o una unidad Hydrobox, las siguientes especificaciones cambian.

- El cilindro o la unidad Hydrobox no pueden funcionar en el modo de refrigeración.
- Solo la operación de DHW del cilindro o la unidad Hydrobox y el modo de calefacción de las unidades interiores ATA pueden funcionar simultáneamente. (Incluyendo el cilindro o la unidad Hydrobox, la capacidad máxima total de las unidades que pueden funcionar simultáneamente es el 100% de la capacidad de la unidad exterior).
- El modo de funcionamiento del cilindro o de la unidad Hydrobox siempre tiene prioridad.
- No puede utilizarse el modo de funcionamiento ecológico DHW.
- La temperatura máxima del flujo es de 55 °C. (El interruptor DIP SW1-2 en el Cilindro o en la unidad Hydrobox debe cambiarse a OFF).
- La monitorización de la energía solo puede utilizarse cuando se conecta un contador eléctrico externo.
- No pueden controlarse varias unidades exteriores.
- Un Cilindro o una unidad Hydrobox no pueden conectarse a un controlador remoto M-NET ni a un controlador centralizado.
- El bloqueo de la caldera solo puede utilizarse al cambiar a la temperatura del aire exterior.

2.5.3. Configuración de los interruptores

Cuando conecte un Cilindro o una unidad Hydrobox a una unidad PUMY, coloque el interruptor DIP SW1-2 del Cilindro o de la unidad Hydrobox en la posición OFF.

2.5.4. Prueba de funcionamiento

Realice la prueba de funcionamiento para el cilindro o la unidad Hydrobox desde la unidad interior.

(Para obtener más detalles acerca de la prueba de funcionamiento, consulte el manual de instalación del cilindro o de la unidad Hydrobox).

2.5.5. Recuperación del refrigerante (bombeo)

Realice los procedimientos del apartado 7.3.

2.6. Conectar una unidad interior de sólo refrigeración

Si un sistema incluye una o más unidades interiores de sólo refrigeración, configure todo el sistema como un sistema de refrigeración.

Configure las unidades de la forma indicada en la tabla 4.

Tabla 4 Procedimiento de configuración para sólo refrigeración

Unidad		Configuración
Unidad exterior	PUMY-P-V/YKM(E)2	Conmutador DIP SW6-2 en la placa de circuitos del controlador múltiple: ON
Caja de derivación	PAC-MK-BC(B)	Conmutador DIP SW4-5 en la placa de circuitos del controlador de la caja de derivación: ON
Unidad interior	Serie CITY MULTI	Conmutador DIP SW3-1 en la placa de circuitos del controlador de la unidad interior: ON
	Serie M, S, P	El ajuste no es necesario.

2. Lugar de instalación

2.7. Ventilación y espacio de servicio

2.7.1. Cuando se instala una unidad exterior simple

Las dimensiones mínimas son las siguientes, excepto para máx. (dimensiones máximas), las cuales también están indicadas.

Consulte los números correspondientes para cada caso.

- ① Obstáculos sólo en la parte trasera (Fig. 2-3)
- ② Obstáculos sólo en la parte trasera y superior (Fig. 2-4)
 - No utilice las guías para salida de aire opcionales para corriente de aire hacia arriba.
- ③ Obstáculos sólo en la parte trasera y los laterales (Fig. 2-5)
- ④ Obstáculos sólo en la parte delantera (Fig. 2-6)
 - Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre deberá ser de 500 mm o más.
- ⑤ Obstáculos sólo en la parte delantera y trasera (Fig. 2-7)
 - Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre deberá ser de 500 mm o más.
- ⑥ Obstáculos sólo en la parte trasera, los laterales y superior (Fig. 2-8)
 - No utilice las guías para salida de aire opcionales para corriente de aire hacia arriba.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

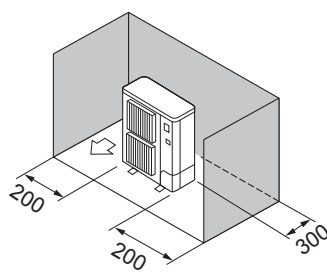


Fig. 2-5




Fig. 2-6

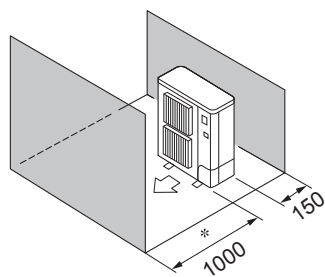


Fig. 2-7

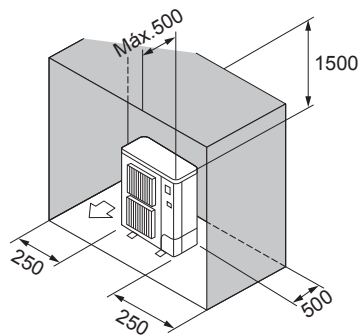


Fig. 2-8




Fig. 2-9

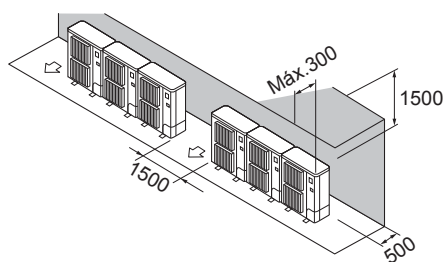


Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12

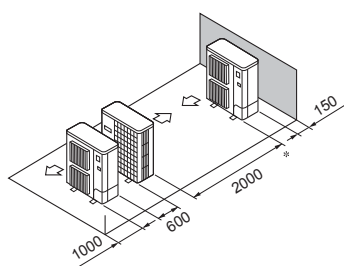


Fig. 2-13

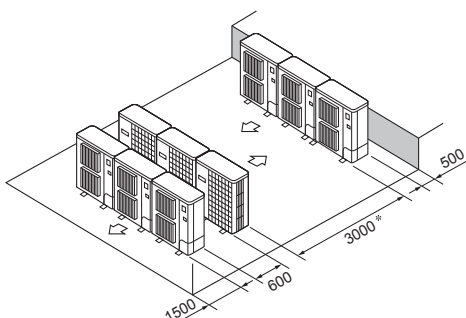


Fig. 2-14

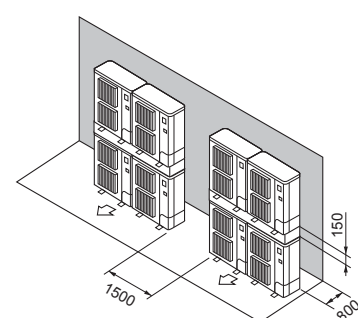


Fig. 2-15

2.7.2. Cuando instale varias unidades exteriores

Deje un espacio de 25 mm o más entre las unidades.

- ① Obstáculos sólo en la parte trasera (Fig. 2-9)
- ② Obstáculos sólo en la parte trasera y superior (Fig. 2-10)
 - No se deben instalar más de tres unidades correlativas. Además, se debe dejar el espacio indicado.
 - No utilice las guías para salida de aire opcionales para corriente de aire hacia arriba.
- ③ Obstáculos sólo en la parte delantera (Fig. 2-11)
 - Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre deberá ser de 1000 mm o más.
- ④ Obstáculos sólo en la parte delantera y trasera (Fig. 2-12)
 - Si utiliza una guía para salida de aire opcional, el espacio libre deberá ser de 1000 mm o más.
- ⑤ Disposición en paralelo de unidades simples (Fig. 2-13)
 - Si utiliza una guía para salida de aire opcional instalada para que el aire salga hacia arriba, el espacio libre debe ser de 1000 mm o más.
- ⑥ Disposición en paralelo de varias unidades (Fig. 2-14)
 - Si utiliza una guía para salida de aire opcional instalada para que el aire salga hacia arriba, el espacio libre debe ser de 1500 mm o más.
- ⑦ Disposición de unidad apilada (Fig. 2-15)
 - Se pueden apilar hasta dos unidades de altura.
 - No se deben instalar más de dos unidades correlativas. Además, se debe dejar el espacio indicado.

2. Lugar de instalación

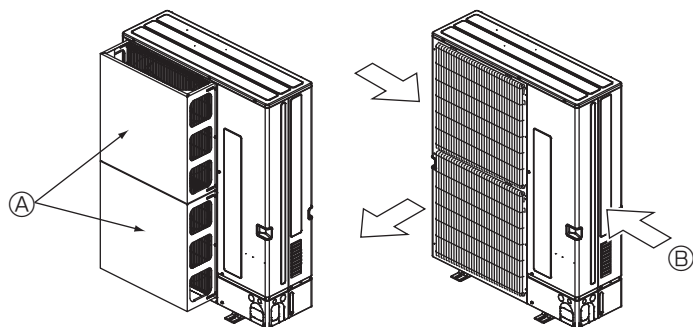


Fig. 2-16

Fig. 2-17

2.7.3. Instalación en lugares expuestos al viento

Cuando instale una unidad en el tejado o en otros lugares desprotegidos del viento, la salida de aire de la unidad no debe quedar expuesta directamente al viento fuerte. Si el viento fuerte entra en la salida de aire puede impedir la circulación normal del aire y causar un mal funcionamiento.

A continuación se muestran 2 ejemplos de precauciones contra el viento fuerte.

- ① Si la unidad está situada en un lugar expuesto a vientos fuertes como huracanes que puedan entrar en la salida de aire, coloque una guía de aire opcional. (Fig. 2-16)

Ⓐ Guía de aire

- ② Coloque la unidad de manera que la salida de aire sople en dirección perpendicular a la dirección estacional del viento, si la conoce. (Fig. 2-17)

Ⓑ Dirección del viento

3. Instalación de la unidad exterior

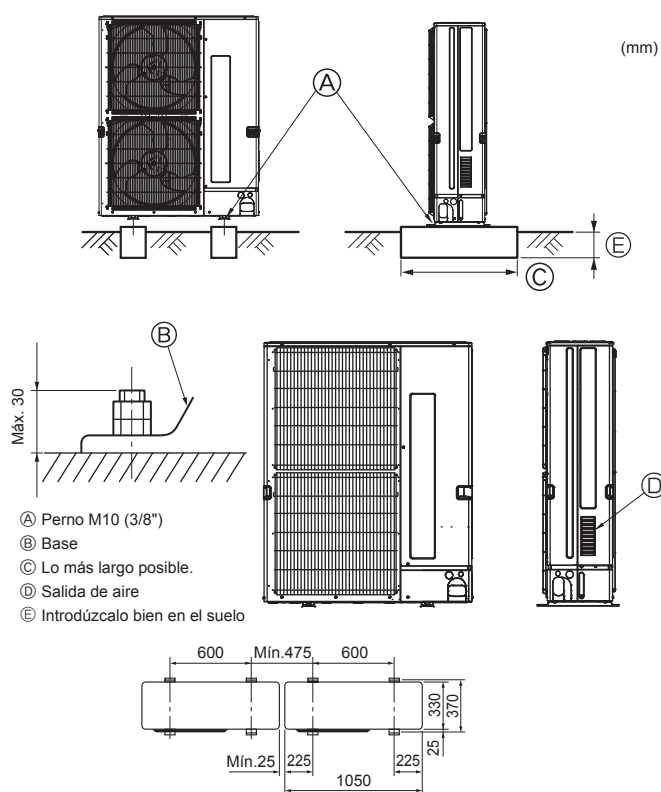


Fig. 3-1

- Cerciórese de instalar la unidad en una superficie robusta y nivelada para evitar los ruidos de traqueteo durante la operación. (Fig. 3-1)

<Especificaciones de la cimentación>

Perno de cimentación	M10 (3/8")
Grosor del hormigón	120 mm
Longitud del perno	70 mm
Capacidad de soporte de peso	320 kg

- Cerciórese de que la longitud del perno de cimentación esté dentro de 30 mm de la superficie inferior de la base.
- Asegure firmemente la base de la unidad con cuatro pernos de cimentación M10 en lugares robustos.

Instalación de la unidad exterior

- No obstruya la salida de aire. Si se obstruye la salida de aire, se puede dificultar el funcionamiento del aparato y puede causar una avería.
- Además de la base de la unidad, utilice los orificios de instalación situados en la parte trasera de la unidad para añadirle cables u otros elementos necesarios para instalar la unidad. Utilice tirafondos (ø5 x 15 mm o menos) para instalar el equipo.

⚠ Atención:

- La unidad debe instalarse firmemente sobre una estructura capaz de soportar su peso. Si la unidad se instala sobre una estructura inestable, podría caerse y provocar daños o lesiones.
- La unidad debe instalarse según las instrucciones para reducir posibles daños en caso de terremoto, huracán o vientos fuertes. Si no se instala correctamente, la unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.

4. Instalación de los tubos del refrigerante

4.1. Precauciones a tomar en equipos que utilicen el refrigerante R410A

- Consulte la página 75 para las precauciones a tomar en equipos que utilicen el refrigerante R410A y que no se encuentren a continuación.
- Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) para recubrir las secciones abocardadas.
- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Utilice tuberías para refrigerante del grosor especificado en la tabla siguiente. Asegúrese de que el interior de las tuberías está limpio y que no contienen ningún contaminante nocivo como compuestos sulfúricos, oxidantes, restos o polvo.

⚠ Atención:

Cuando instale, mueva o revise el equipo de aire acondicionado, utilice solo el refrigerante indicado (R410A) para cargar los tubos del refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos. Si el aire se mezcla con el refrigerante, podría producir una tensión anormalmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar una explosión u otros peligros. Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocará un fallo mecánico, un funcionamiento defectuoso del sistema o la avería de la unidad. En el peor de los casos, podría suponer un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Grosor 0,8 mm
ø15,88	Grosor 1,0 mm

- No utilice tubos con un grosor menor del especificado a continuación.
- Los grosores que se enumeran en la tabla anterior están basados en estándares japoneses. Utilice tuberías que funcionen a una presión de 4,15 MPa [601 PSIG] como mínimo de acuerdo a los estándares locales.

4. Instalación de los tubos del refrigerante

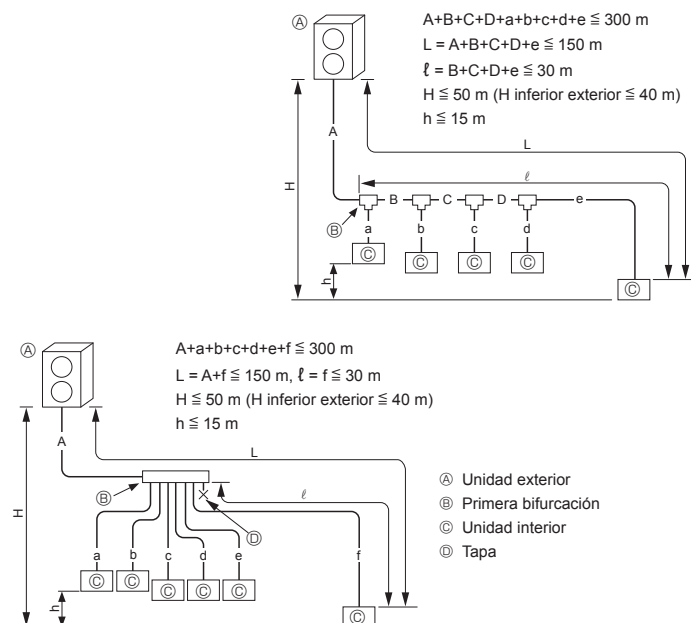


Fig. 4-1

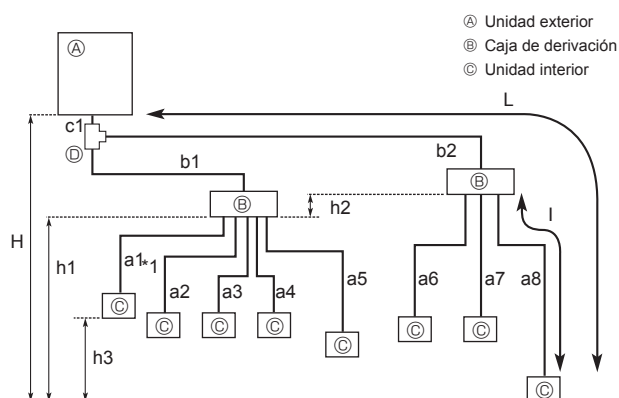


Fig. 4-2

4.2. Longitud de los tubos y diferencia de altura

4.2.1. Conexión sin caja de derivación (Fig. 4-1)

A	(mm)	
	Ⓐ Tubo de líquido	Ⓑ Tubo de gas
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88

B, C, D	(mm)	
Ⓒ Capacidad total de las unidades interiores	Ⓐ Tubo de líquido	Ⓑ Tubo de gas
	ø9,52	ø15,88

a, b, c, d, e, f	(mm)	
Ⓓ Número de modelo	Ⓐ Tubo de líquido	Ⓑ Tubo de gas
15, 20, 25, 32, 40, 50	ø6,35	ø12,7
63, 80, 100, 125, 140	ø9,52	ø15,88

Ⓔ Modelo de juego de bifurcación
CMY-Y62-G-E

Ⓕ 4-Cabezal de bifurcación	Ⓖ 8-Cabezal de bifurcación
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E

* Cuando conecte el KIT DE CONEXIÓN (PAC-LV11M-J) con una unidad interior de la serie M, consulte el manual de instalación del KIT DE CONEXIÓN para seleccionar el tamaño y la longitud de las tuberías.

4.2.2. Conexión con caja de derivación (Fig. 4-2)

Conexiones abocardadas

- Esta unidad tiene conexiones abocardadas en cada unidad interior, en la caja de derivación y en los laterales de la unidad exterior.
- Retire la cubierta de la válvula de la unidad exterior y, a continuación, conecte el tubo.
- Los tubos de refrigerante se utilizan para conectar la caja de derivación y la unidad interior.


Longitud permitida (un sentido)	Longitud total de los tubos	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	Longitud máxima de los tubos (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m}$ ($b2 \leq 55 \text{ m}$, $a8 \leq 25 \text{ m}$)
	Longitud de los tubos entre la unidad exterior y las cajas de derivación	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	Caja de derivación más alejada de la primera junta (b2)	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Longitud máxima del tubo desde la caja de derivación (l)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Longitud total de los tubos entre las cajas de derivación y las unidades interiores	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
Diferencia en la altura permitida (un sentido)	En la sección interior/exterior (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (En caso de que la unidad exterior se instale más arriba que la unidad interior)
	En la sección caja de derivación/unidad interior (h1)	$H \leq 40 \text{ m}$ (En caso de que la unidad exterior se instale más abajo que la unidad interior)
	En cada unidad de derivación (h2)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	En cada unidad interior (h3)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
Número de codos		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 La caja de derivación se deberá situar en el nivel entre la unidad exterior y las unidades interiores.

4. Instalación de los tubos del refrigerante

■ En caso de utilizar una caja de 1 derivación

Conexión abocardada utilizada. (Sin soldadura)

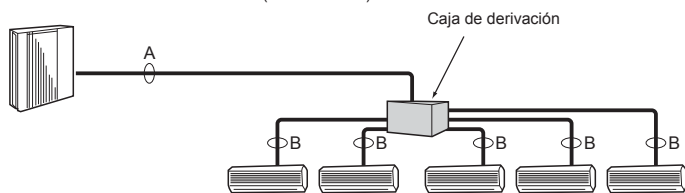

■ En caso de utilizar cajas de 2 derivaciones

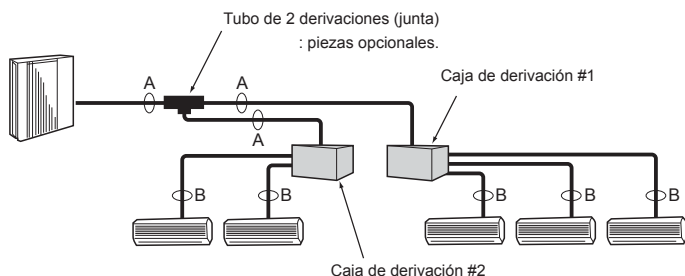


Fig. 4-3

(1) Tamaño de la válvula de la unidad interior

Para líquido	ø9,52 mm
Para gas	ø15,88 mm

(2) Tamaño de la válvula para la caja de derivación

UNIDAD	Tubo de líquido	
	Tubo de gas	
UNIDAD	ø6,35 mm	ø9,52 mm
UNIDAD	ø6,35 mm	ø9,52 mm
UNIDAD	ø6,35 mm	ø9,52 mm
UNIDAD	ø6,35 mm	ø9,52 mm
UNIDAD	ø6,35 mm	ø9,52 mm
UNIDAD	ø6,35 mm	ø12,7 mm

* De tipo 3 derivaciones : sólo unidad A, B, C

Fórmula de conversión

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05




Fig. 4-4

4.3. Selección del tamaño de los tubos

4.3.1. Conexión sin caja de derivación

		Unidad interior		Unidad exterior
		15-50	63-140	112-140
Lado de gas	Tamaño de la tubería (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Lado de líquido	Tamaño de la tubería (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Conexión con caja de derivación (Fig. 4-3)

	A	B
Líquido (mm)	ø9,52	El tamaño de la conexión de los tubos varía en función del tipo y la capacidad de las unidades interiores. Haga que coincida el tamaño de la conexión del tubo de la caja de derivación con la unidad interior. Si el tamaño de la conexión del tubo de la caja de derivación no coincide con el tamaño de la conexión del tubo de la unidad interior, utilice juntas opcionales de diámetro diferente (deformadas) en el lateral de la caja de derivación. (Conecte la junta deformada directamente al lateral de la caja de derivación).
Gas (mm)	ø15,88	

Junta de diámetro diferente (piezas opcionales) (Fig. 4-4)

Nombre del modelo	Diámetro de los tubos conectados		Diámetro A	Diámetro B
	mm		mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 →	ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 →	ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 →	ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 →	ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 →	ø15,88	ø9,52	ø15,88

Preparación de los tubos

① En la tabla siguiente se muestran las especificaciones de los tubos comercialmente disponibles.

Diámetro exterior	Grosor del aislamiento	Material de aislamiento
mm	mm	
6,35	8	
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	Plástico celular resistente al calor y gravedad específica de 0,045

② Asegúrese de que los 2 tubos de refrigerante están aislados para evitar la condensación.

③ El radio mínimo de curvatura debe ser de 100 mm o más.

⚠ Cuidado:

Asegúrese de utilizar el aislamiento del grosor especificado. Si el grosor es excesivo puede que no se instalen correctamente la unidad interior y la caja de derivación; y si es insuficiente, puede provocar el goteo de rocío.

Tubo de 2 derivaciones (Junta) : Piezas opcionales (Elija la más conveniente según el método de conexión).

Nombre del modelo	Método de conexión
MSDD-50AR-E	abocardado
MSDD-50BR-E	soldadura

■ Procedimiento de instalación (Tubo de 2 derivaciones (Junta))

Consulte los manuales de instalación de MSDD-50AR-E y MSDD-50BR-E.

■ Tamaño del tubo (Unidad exterior-Caja de derivación)

Tamaño del tubo (ømm)	Líquido	Gas
	ø9,52	ø15,88

La alineación de una unidad interior conectable depende del distrito/zona/país.

■ Tamaño del tubo (Caja de derivación-Unidad interior)

*Caso de la serie M o unidad interior de la serie S

Tipo de unidad interior (kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Tamaño del tubo (ømm)	Líquido ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gas ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88


■ Tamaño del tubo (Caja de derivación-Unidad interior)

*Caso de la unidad interior de la serie P

Tipo de unidad interior (kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Tamaño del tubo (ømm)	Líquido ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gas ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 En el caso de una unidad interior de tipo 35, 50 de la serie P, utilice la tuerca abocardada suministrada con la unidad interior. No utilice la tuerca cónica que se adjunta. Si se utiliza, puede producirse un escape de gas o incluso que se extraiga el tubo.

4. Instalación de los tubos del refrigerante

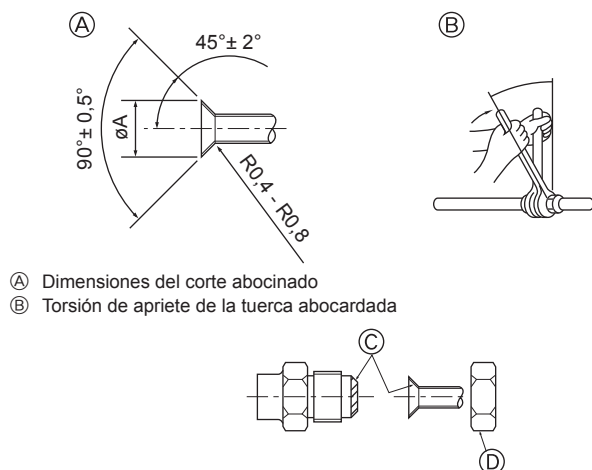

(A) (Fig. 4-5)

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensiones de abocinado dimensiones ϕA (mm)
$\phi 6,35$	8,7 - 9,1
$\phi 9,52$	12,8 - 13,2
$\phi 12,7$	16,2 - 16,6
$\phi 15,88$	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

Tubo de cobre O.D. (mm)	Tuerca de abocardado O.D. (mm)	Torsión de apriete (N·m)
$\phi 6,35$	17	14 - 18
$\phi 6,35$	22	34 - 42
$\phi 9,52$	22	34 - 42
$\phi 12,7$	26	49 - 61
$\phi 12,7$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	36	100 - 120

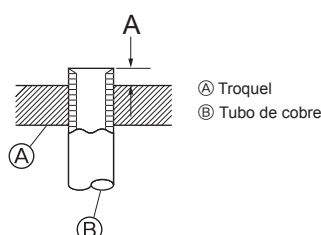


Fig. 4-6

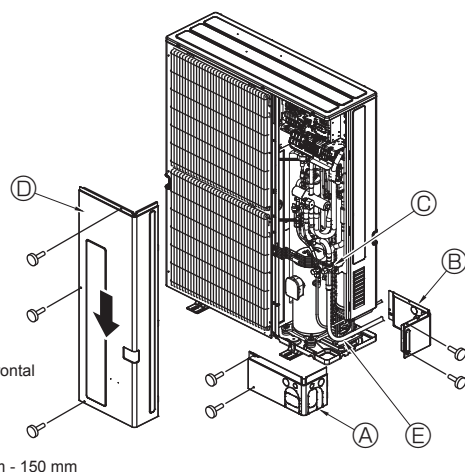


Fig. 4-7

4.4. Tubos de conexión (Fig. 4-5)

La Fig. 4-1 muestra un sistema de tuberías de ejemplo.

- Proporcione suficiente aislamiento y protección contra la condensación para evitar goteos de agua en la tubería de refrigeración. (tubería de líquido/tubería de gas)
- Incremente el aislamiento en función del entorno en el que está instalada la tubería de refrigeración, ya que podría producirse condensación en la superficie del material de aislamiento. (Material aislante Resistencia al calor: 120 °C, Grosor: 15 mm o más)
- * Cuando la tubería de refrigerante se utiliza en ubicaciones con temperaturas elevadas y altos niveles de humedad (por ejemplo, en áticos), es posible que se requiera un mayor aislamiento.
- Para aislar la tubería de refrigerante, aplique espuma de polietileno resistente al calor entre la unidad interior y el material aislante, así como en la malla entre el material de aislamiento, rellenando todos los huecos. (La condensación en la tubería podría ocasionar condensación en la habitación o provocar quemaduras al tocarla).
- Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0,03 y espesor de 9 mm o más).
- Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado. (A)
- Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos. (B)
- Utilice un detector de fugas o agua jabonosa para comprobar posibles fugas de gas una vez realizadas las conexiones.
- Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada. (C)
- Utilice las tuercas abocardadas para el siguiente tamaño de tubería. (D)
- Cuando doble los tubos, tenga cuidado de no romperlos. Un radio de curvatura de 100 mm a 150 mm es suficiente.
- Asegúrese de que las tuberías no tocan el compresor. Podría producir ruidos o vibraciones extrañas.

① Las tuberías se deben conectar empezando por la unidad interior.

Las tuercas abocardadas se deben apretar con una llave dinamométrica.

② Caliente el tubo de líquido y el tubo de gas y aplique una fina capa de aceite de refrigeración (aplicado directamente).

* Cuando utilice un sellador de tubos normal, consulte la Tabla 3 para abocardar tuberías para refrigerante R410A.

Para confirmar las medidas de A se puede utilizar el ajustador del tamaño.

⚠ Atención:

Al instalar la unidad, conecte firmemente las tuberías de refrigerante antes de poner en marcha el compresor.

* Para conectar el KIT DE CONEXIÓN (PAC-LV11M-J), consulte el manual de instalación del mismo.

Tabla 3 (Fig. 4-6)

Tubo de cobre O.D. (mm)	A (mm)	
	Herramienta abocinada para R410A	Herramienta abocinada para R22-R407C
	Tipo gancho	
$\phi 6,35$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 9,52$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 12,7$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 15,88$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 19,05$	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Tubos de refrigerante (Fig. 4-7)

Quite el panel de servicio (D) (tres tornillos) y la cubierta de la tubería frontal (A) (dos tornillos) y cubierta de la tubería posterior (B) (dos tornillos).

① Realice las conexiones de los tubos de refrigerante de la unidad interior/exterior con la válvula de parada de la unidad exterior completamente cerrada.

② Purgue el aire del sistema por succión en la unidad interior y tubos de conexión.

③ Tras conectar las tuberías de refrigerante con la unidad interior, compruebe que no haya fugas de gas. (Consulte apartado 4.6. Prueba de fuga de gas del tubo de refrigerante.)

④ Aspire las líneas de refrigerante a través del puerto de reparaciones de las válvulas de parada de líquido y de gas. A continuación, abra completamente las válvulas de parada (tanto las válvulas de parada de líquido como las de gas). Esta operación le permitirá conectar completamente las líneas refrigerantes de las unidades interiores y exteriores.

- Si deja cerradas las válvulas de parada y pone en marcha la unidad, el compresor y la válvula de control sufrirán daños.

- Utilice un detector de fugas o jabón y agua para detectar las fugas de gas en las juntas de las conexiones de los tubos de la unidad exterior.

- No utilice el refrigerante desde la unidad para purgar el aire de las líneas de refrigerante.

- Tras haber realizado los trabajos en las válvulas, ajuste las tuercas de las válvulas a la presión adecuada: 20 a 25 N·m (200 a 250 kgf·cm).

Si no sustituye o aprieta bien las tuercas puede provocar una fuga de refrigerante. Además, evite dañar el interior de las válvulas ya que funcionan como selladoras para evitar fugas de refrigerante.

⑤ Utilice un sellador para proteger las conexiones de los tubos y los extremos del material aislante no se impregnen de agua.

4. Instalación de los tubos del refrigerante

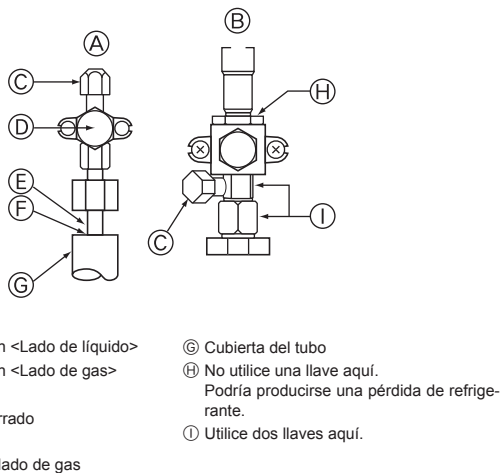


Fig. 4-8

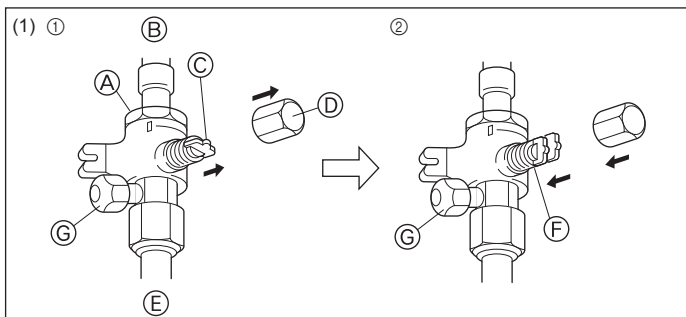


Fig. 4-9

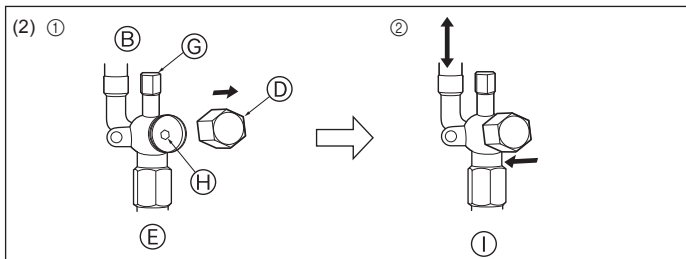


Fig. 4-10

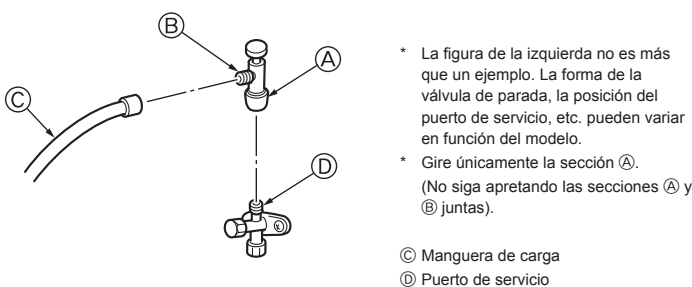


Fig. 4-11

4.6. Prueba de fuga de gas del tubo de refrigerante

(1) Conecte las herramientas para pruebas.

- Asegúrese de que las válvulas de parada (A) (B) están cerradas y no las abra.
- Añada presión a las líneas de refrigerante a través del puerto de reparaciones (C) de la válvula de parada de líquido (A) y de la válvula de parada del gas (B).

(2) No añada presión al nivel especificado de golpe; hágalo poco a poco.

- ① Presurice a 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), espere cinco minutos y compruebe que la presión no se ha reducido.
- ② Presurice a 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), espere cinco minutos y compruebe que la presión no se ha reducido.
- ③ Presurice a 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) y tome la temperatura ambiental y la presión del refrigerante.

(3) Si la presión especificada se mantiene estable durante un día y no se reduce, las tuberías han pasado la prueba y no existe riesgo de fugas.

- Si la temperatura ambiental cambia 1°C, la presión variará unos 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Haga las correcciones necesarias.

(4) Si la presión se reduce en los pasos (2) o (3), hay una fuga de gas. Busque el punto de fuga del gas.

4.7. Método de abertura de la válvula de retención

(1) Lado del gas (Fig. 4-9)

- ① Quite la tapa, tire de la manivela hacia usted y gire 1/4 de vuelta hacia la izquierda para abrir.
- ② Cerciérese de que la válvula de parada esté completamente abierta, empuje la manivela y enrosque la tapa en su posición original.

(2) Lado del líquido (Fig. 4-10)

- ① Abra la tapa y gire la varilla de válvula hacia la izquierda hasta su tope, utilizando una llave hexagonal de 4 mm. Deje de girar cuando llega al tope. (Ø6,35: Aproximadamente 4,5 revoluciones) (Ø9,52: Aproximadamente 10 revoluciones)
- ② Cerciérese de que la válvula de parada esté completamente abierta, empuje la manivela y enrosque la tapa en su posición original.

- A) Válvula
- B) Lado de la unidad
- C) Manivela
- D) Tapa
- E) Lado del tubo local
- F) Lado de posición abierta
- G) Puerto de servicio
- H) Orificio de llave
- I) Dirección de circulación del refrigerante

Las tuberías de refrigerante están envueltas con una protección

- Los tubos se pueden envolver para su protección hasta un diámetro de Ø90 antes de conectar los tubos. Corte la tapa del tubo siguiendo la guía y envuelva los tubos. Hueco de entrada de la tubería
- Utilice masilla de minio o un sellador para sellar el extremo del tubo alrededor del tubo para que no queden espacios vacíos. (Si no se tapan los vacíos, se puede producir ruido o puede entrar agua o polvo y la unidad se podría averiar.)

Precauciones al utilizar la válvula de carga (Fig. 4-11)

No apriete demasiado el puerto de servicio cuando lo instale, de lo contrario, el núcleo de la válvula podría deformarse y quedar suelto, provocando fugas de gas.

Tras situar la sección (B) en la dirección deseada, gire únicamente la sección (A) y apriétela.

No siga apretando las secciones (A) y (B) juntas tras apretar la sección (A).

4. Instalación de los tubos del refrigerante

4.8. Carga adicional de refrigerante

Carga adicional de refrigerante

El refrigerante para la tubería extendida no viene incluido en la unidad exterior cuando esta se envía de fábrica. Por lo tanto, cargue cada sistema de tuberías de refrigerante con refrigerante adicional en el lugar de la instalación. Además, para efectuar labores de mantenimiento, introduzca el tamaño y la longitud de cada tubería de líquido y cantidades de carga de refrigerante adicional en los espacios proporcionados en la placa de "Cantidad de refrigerante" de la unidad exterior.

Cálculo de la recarga adicional de refrigerante

- Calcule la carga adicional utilizando el tamaño de la tubería de líquido y la longitud de la tubería extendida.
- Para los cálculos, considere 11,2 kW como capacidad del cilindro o la unidad Hydrobox.
- Calcule la carga adicional de refrigerante siguiendo el procedimiento que se muestra a la derecha, y cargue el refrigerante adicional.
- Para cantidades inferiores a 0,1 kg, redondee hacia arriba la cantidad de refrigerante adicional calculada.
(Por ejemplo, si la carga calculada es 6,01 kg, redondee la carga a 6,1 kg).

<Carga adicional>

Cálculo de la carga de refrigerante

Medida del tubo Tubería de líquido ø6,35	+	Medida del tubo Tubería de líquido ø9,52	+	Capacidad total de las unidades interiores conectadas	Cantidad de unidades interiores
(m) × 19,0 (g/m)		(m) × 50,0 (g/m)		~ 8,0 kW	1,5 kg
				8,1 ~ 16,0 kW	2,5 kg
				16,1 kW ~	3,0 kg

Cantidad de refrigerante incluido cuando se envía de fábrica

Cantidad de refrigerante incluido
4,8 kg

<Ejemplo>

Modelo exterior : P125

Interior 1 : P63 (7,1 kW) A : ø9,52 30 m a : ø9,52 15 m
2 : P40 (4,5 kW) b : ø6,35 10 m
3 : P25 (2,8 kW) c : ø6,35 10 m
4 : P20 (2,2 kW) d : ø6,35 20 m

Con las
condiciones que
figuran más abajo.

La longitud total de cada conducto de líquido es la siguiente:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

La capacidad total de la unidad interior conectada es la siguiente:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Ejemplo de cálculo>

Carga adicional de refrigerante

$$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg (redondeado)}$$

5. Tubería de drenaje

Conexión de la tubería de drenaje con la unidad exterior

Cuando sea necesario drenar la tubería, use la toma de drenaje o la batería de drenaje (opcional).

	P112-140
Toma de drenaje	PAC-SG61DS-E
Batería de drenaje	PAC-SH97DP-E


6. Trabajo eléctrico

6.1. Cuidado


- ① Siga las ordenanzas gubernamentales en cuanto a normas técnicas relacionadas con el equipo eléctrico, las regulaciones sobre cableado y las indicaciones de cada compañía eléctrica.
- ② El cableado para control (a partir de ahora denominado línea de transmisión) debe estar (5 cm o más) aparte del cableado de la fuente de energía de manera que no le afecte el ruido eléctrico del cableado de la fuente de energía (no intercale la línea de transmisión y el cable de la fuente de energía en el mismo conducto).
- ③ Asegúrese de dar el trabajo de tierra previsto para la unidad exterior.
- ④ Dé un cierto margen al cableado para la caja eléctrica de las unidades interior y exterior, ya que la caja es retirada a veces cuando se realiza el trabajo de mantenimiento.
- ⑤ No conecte nunca la fuente principal de energía al bloque de terminal de la línea de transmisión. Si está conectado, las piezas eléctricas se quemarán.
- ⑥ Use cable blindado de dos almas para la línea de transmisión. Si las líneas de transmisión de sistemas diferentes están conectados con los mismos cables de varias almas, la pobre transmisión y recepción resultante dará lugar a funciones erróneas.
- ⑦ Únicamente la línea de transmisión especificada debería ser conectada al bloque de terminal para la transmisión de la unidad exterior.
(La línea de transmisión que debe conectarse con la unidad interior: El bloque de terminal TB3 para la línea de transmisión, Otro: El bloque de terminal TB7 para un control centralizado)
Una conexión errónea no permite que el sistema funcione.
- ⑧ Si se conecta con el controlador de gama alta o se efectúa un manejo en grupo en diferentes sistemas de refrigeración es necesaria la línea de control para la transmisión entre cada una de las unidades exteriores.
Conecte esta línea de control entre los bloques de terminal para un control centralizado (línea de dos cables sin polaridad).
Cuando se lleva a cabo un manejo en grupo en diferentes sistemas de refrigeración sin conectar al controlador de gama alta, cambie el inserto del conector de cortocircuito de CN41 de una unidad exterior a CN40.
- ⑨ El grupo se ajusta con el controlador remoto.
- ⑩ Cuando conecte el KIT DE CONEXIÓN (PAC-LV11M-J) y la unidad interior de la serie M, consulte el manual de instalación del mismo.
- ⑪ Al conectar una caja de derivación, active siempre las unidades interiores y la caja de derivación antes de activar la unidad exterior.

6. Trabajo eléctrico

<PUMY-P-VKM>

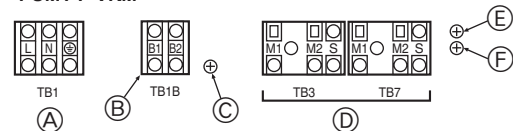

<PUMY-P-YKM>

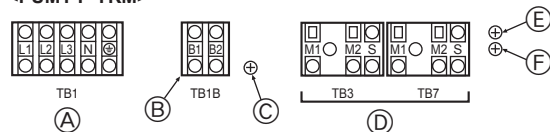

- A Fuente de alimentación
 B Fuente de alimentación para caja de derivación
 C Tornillo en la caja de componentes eléctricos
 D Línea de transmisión
 E Atornillar en la caja de componentes eléctricos
 F Atornillar en la caja de componentes eléctricos

Fig. 6-1

6.2. Caja de control y posición de conexión de los cables (Fig. 6-1)

- Conecte la línea de transmisión de la unidad interior al bloque de terminales de transmisión (TB3) o conecte el cableado entre las unidades exteriores o el del sistema de control central al bloque de terminales del control central (TB7). Si utiliza cables blindados, conecte la toma de tierra blindada de la línea de transmisión de la unidad interior al tornillo (E o F) y conecte la toma de tierra blindada de la línea entre las unidades exteriores y la línea de transmisión del sistema de control centralizado al terminal (S) blindado del terminal (S) blindado del bloque de terminales del control centralizado (TB7). Además, en el caso de las unidades exteriores cuyo conector de alimentación CN41 se ha sustituido por el CN40, el terminal blindado (S) del bloque de terminales (TB7) del sistema de control central también debe conectarse al tornillo (E o F) utilizando el cable suministrado.
- La caja de terminales (TB1B) suministra alimentación a la caja de derivación (220 ~ 240 VCA. máx. 6 A).

⚠ Cuidado:

Nunca conecte la línea de transmisión de la unidad interior o de la línea de transmisión del sistema de control centralizado a esta caja de terminales (TB1B). Si se conectasen las líneas de transmisión, se podría dañar el panel de terminales de la unidad interior o del control centralizado.

6.3. Tendido de cables de transmisión

① Tipos de cables de control

- Cables de transmisión del cableado
 - Tipos de cables de transmisión: Cable blindado CVVS, CPEVS o MVVS
 - Diámetro del cable: Más de 1,25 mm²
 - Longitud máxima del cable: Entre unos 200 m

② Cables del controlador remoto M-NET

Tipo de cable del controlador remoto	Cable blindado CVVS, CPEVS o MVVS
Diámetro del cable	0,5 a 1,25 mm ²
Observaciones	Cuando pase de 10 m, utilice un cable con las mismas características que los cables de la línea de transmisión.

③ Cables del controlador remoto MA

Tipo de cable del controlador remoto	Cable revestido de 2 núcleos (no blindado) CVV
Diámetro del cable	0,3 a 1,25 mm ² (0,75 a 1,25 mm ²)*
Observaciones	Entre unos 200 m

* Conectado con controlador remoto sencillo.

② Ejemplos de cables

- Nombre de los controladores, símbolo y número de controladores conectables.

Nombre	Símbolo	Número de controladores permitido
Controlador de la unidad exterior	OC	–
Controlador de la unidad interior	IC	PUMY-P112 De 1 a 10 unidades por 1 OC
		PUMY-P125 De 1 a 12 unidades por 1 OC
		PUMY-P140 De 1 a 12 unidades por 1 OC
Controlador remoto	RC	RC (M-NET) Un máximo de 12 controladores para un OC
		MA Un máximo de 2 por grupo

Ejemplo de un sistema de funcionamiento en tierra con varias unidades exteriores (se requiere cable blindado y ajustes de dirección)

<Ejemplo de tendido de cables de transmisión: cuando no se utiliza una caja de derivación>

■ Controlador remoto M-NET (Fig. 6-2)

■ Controlador remoto MA (Fig. 6-3)

<Método de tendido de cables y ajustes de dirección>

- Asegúrese de usar cables blindados para efectuar la conexión entre la unidad exterior (OC) y la unidad interior (IC), entre OC y OC y entre IC y IC.
- Pase los cables para conectar los terminales M1 y M2 y el terminal de tierra del bloque de terminales del cable de transmisión (TB3) de cada unidad exterior (OC) a los terminales M1, M2 y S del bloque de terminales del cable de transmisión de la unidad interior (IC).
- Conecte los terminales 1 (M1) y 2 (M2) del bloque de terminal del cable de transmisión de la unidad interior (IC) cuya dirección es la más reciente del mismo grupo, al bloque de terminal del controlador remoto (RC).
- Conecte entre sí los terminales M1, M2 y S del bloque de terminales para un control centralizado (TB7) de la unidad exterior (OC).
- El conector del puente CN41 del panel de control no cambia.
- Conecte la toma de tierra blindada de la línea de transmisión de las unidades interiores al terminal blindado (S) de (TB3) y conecte el terminal (S) al tornillo (E o F) utilizando el cable suministrado.
Conecte la toma de tierra blindada de la línea entre las unidades exteriores y la línea de transmisión del sistema de control centralizado al terminal (S) blindado de (TB7).
- Active el interruptor de ajuste de la dirección tal como se muestra más abajo.

Unidad	Campo	Cómo realizar los ajustes
IC (máster)	de 01 a 50	Ajuste la dirección más reciente del mismo grupo de unidades interiores (IC)
IC (subordinada)	de 01 a 50	Ajuste la dirección en el mismo grupo de unidades interiores (IC) que no sea el de IC (máster). IC (máster) debe ser secuencial
Unidad exterior	de 51 a 100	Ajuste la dirección más reciente de las unidades interiores en el mismo sistema de refrigeración + 50 * La dirección se establece automáticamente en "100" si se configura como "01-50".
M-NET R/C (máster)	de 101 a 150	Ajuste la dirección IC (máster) +100
M-NET R/C (subordinada)	de 151 a 200	Ajuste la dirección IC (máster) + 150
MA R/C	–	Configuración de dirección innecesaria (Imprescindible el ajuste en principal/subordinado)

- Ajuste diferentes unidades exteriores como un grupo del controlador remoto (RC) después de dar la corriente. Para más información, véase el manual de instalación del controlador remoto.
- Cuando se conecta una unidad PWFY
 - No realice los ajustes de grupo para la unidad PWFY y las unidades interior.
 - La unidad PWFY no puede funcionar al mismo tiempo que la unidad Lossnay.
 - Utilice un controlador remoto WMA para la unidad PWFY.
 Si desea más detalles, consulte el manual de instalación de la unidad PWFY.
- Si conecta un cilindro o una unidad Hydrobox
 - No realice los ajustes de grupo para el cilindro o la unidad Hydrobox y el resto de las unidades interiores.

6. Trabajo eléctrico

<Longitud permitida>

① Controlador remoto M-NET

- Longitud mayor a través de las unidades exteriores: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ y $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ y $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² o superior)
- Longitud mayor del cable de transmisión: L_1 y $L_3 + L_4$ y $L_3 + L_5$ y L_6 y $L_2 + L_6$ y $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² o superior)
- Longitud del cable de controlador remoto: $l_1, l_2, l_3, l_4 \leq 10$ m (0,5 a 1,25 mm²)

Si la longitud es superior a 10 m, use un cable blindado de 1,25 mm². La longitud de esta sección (L_8) debería incluirse en longitud máxima de cálculo y la longitud total.

② Controlador remoto MA

- Longitud mayor a través de las unidades exteriores (Cable M-NET): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ y $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² o superior)
- Longitud mayor del cable de transmisión (Cable M-NET): L_1 y $L_3 + L_4$ y L_6 y $L_2 + L_6$ y $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² o superior)
- Longitud del cable de controlador remoto: m_1 y $m_1 + m_2 + m_3$ y $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 a 1,25 mm²)

■ Controlador remoto M-NET

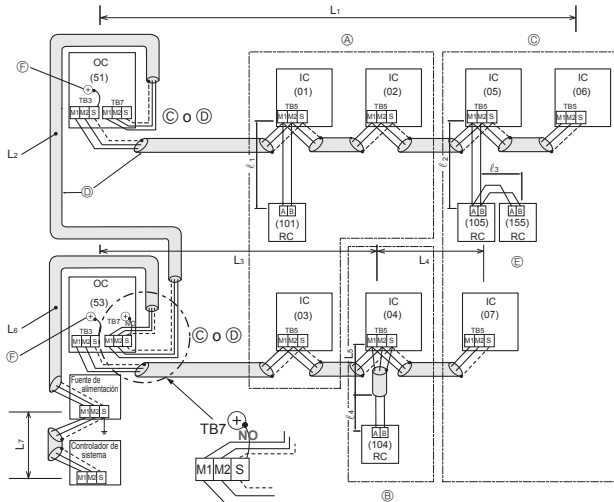


Fig. 6-2

- (A) : Grupo
(B) : Grupo
(C) : Grupo
(D) : Cable blindado
(E) : Controlador remoto subordinado
(F) : Atornillar en la caja de componentes eléctricos
() : Dirección

■ Controlador remoto MA


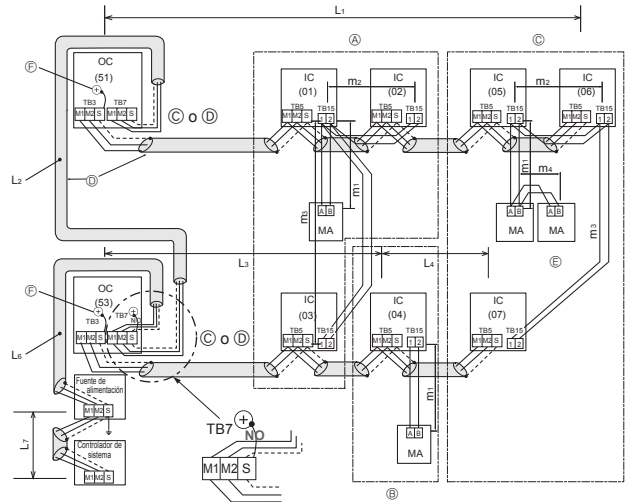


Fig. 6-3

- (A) : Grupo
(B) : Grupo
(C) : Grupo
(D) : Cable blindado
(E) : Controlador remoto subordinado
(F) : Atornillar en la caja de componentes eléctricos
() : Dirección

<Ejemplo de cableado de transmisión: cuando se utiliza una caja de derivación>

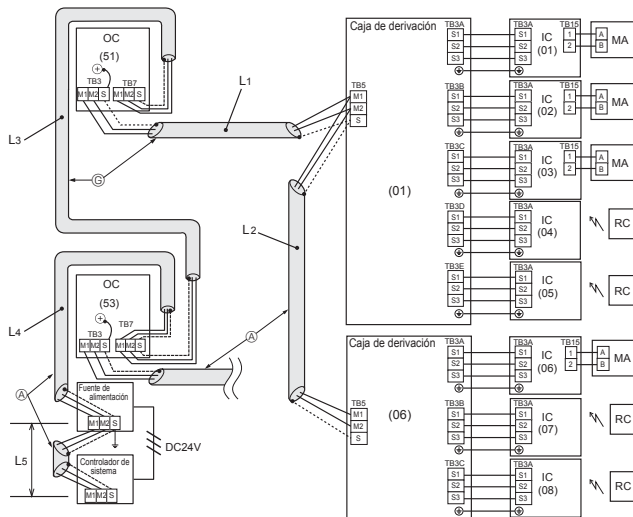

- (G) : Cable blindado
() : Ejemplo de dirección

Fig. 6-4

<Longitud permitida>

Longitud mayor a través de las unidades exteriores (Cable M-NET):

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² o superior)

Longitud mayor del cable de transmisión (Cable M-NET):


$L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² o superior)

6. Trabajo eléctrico



6.4. Cableado del suministro principal de energía y capacidad del equipo

Dibujo esquemático del cableado: cuando no se utiliza una caja de derivación (ejemplo) (Fig. 6-5)

PUMY-P-VKM series



PUMY-P-YKM(E) series

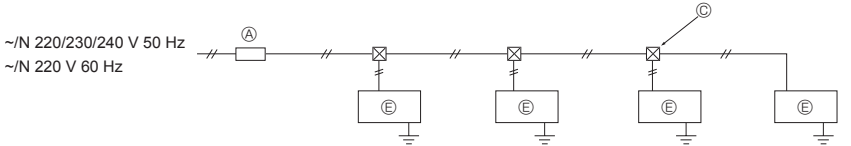


- Ⓐ Disyuntor de cable (disyuntor de fuga de tierra)
- Ⓑ Unidad exterior
- Ⓒ Caja de derivación
- Ⓓ Unidad Interna de "Control A" (Unidad interior de la serie M.P.S)
- Ⓔ Unidad interior de control M-NET (Unidad interior City Multi)

Fig. 6-5


Dibujo esquemático del cableado: cuando se utiliza una caja de derivación (ejemplo) (Fig. 6-6)
<Si la corriente eléctrica se recibe desde la unidad exterior>

PUMY-P-VKM series

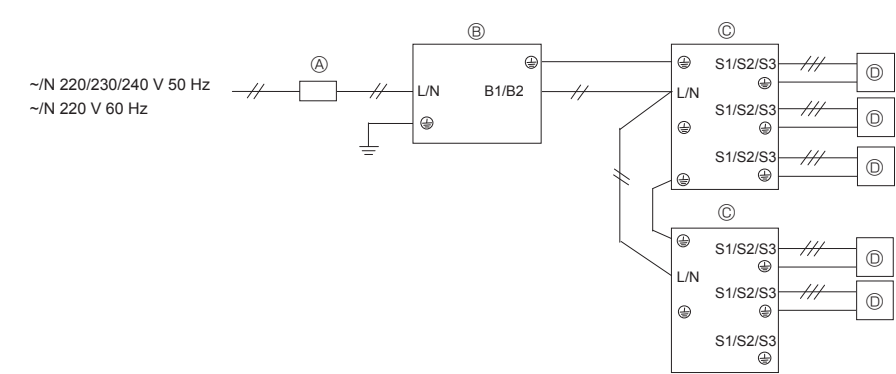


- Ⓐ Disyuntor de cable (disyuntor de fuga de tierra)
- Ⓑ Unidad exterior
- Ⓒ Caja de derivación
- Ⓓ Unidad Interna de "Control A" (Unidad interior de la serie M.P.S)
- Ⓔ Unidad interior de control M-NET (Unidad interior City Multi)
- Ⓕ Caja de derivación

PUMY-P-YKM(E) series


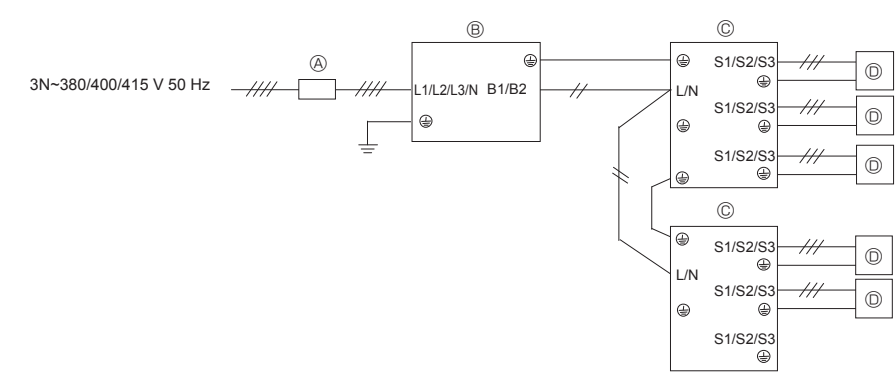


<Si la corriente eléctrica se recibe por separado>

PUMY-P-VKM series

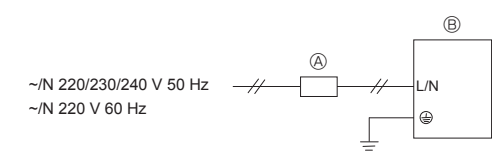

PUMY-P-YKM(E) series

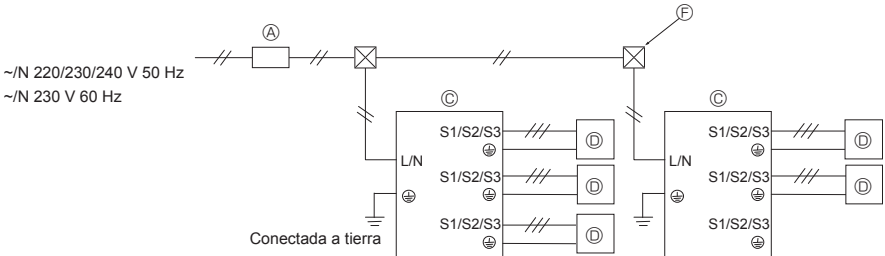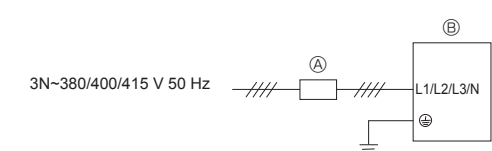

Nota: CAJA Reactor (piezas opcionales)
Si el producto no se utiliza como equipo profesional, es posible que se necesite la CAJA Reactor.

	Método de alimentación de la caja de derivación	
Unidad exterior	Fuente de alimentación desde la unidad exterior	Fuente de alimentación independiente
Fuente de alimentación monofásica	Innecesario	Necesario
Fuente de alimentación trifásica	Necesario	Necesario

Fig. 6-6

6. Trabajo eléctrico

Área transversal del cable para suministro de energía principal y para capacidades de conexión y desconexión

<Si la corriente eléctrica se recibe por separado>

Modelo		Fuente de alimentación	Área transversal del cable mínima (mm²)			Disyuntor para cableado *1	Disyuntor para fuga de corriente
			Cable principal	Bifurcación	Toma de tierra		
Unidad exterior	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 segundos o menos
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 segundos o menos

<Si la corriente eléctrica se recibe desde la unidad exterior>

Modelo		Fuente de alimentación	Área transversal del cable mínima (mm²)			Disyuntor para cableado *1	Disyuntor para fuga de corriente
			Cable principal	Bifurcación	Toma de tierra		
Unidad exterior	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 segundos o menos
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 segundos o menos

*1 Utilice un disyuntor automático sin fusible (NF) o disyuntor automático de fugas a tierra (NV) con una separación mínima de contacto de 3,0 mm en cada uno de los polos.

<Unidades interiores>

Intensidad de funcionamiento total de la unidad interior	Grosor mínimo del cable (mm²)			Interruptor de falta a tierra *1	Interruptor local (A)		Disyuntor para el cableado (NFB)
	Cable principal	Derivación	Tierra		Capacidad	Fusible	
F0 = 16 A o menos *2	1,5	1,5	1,5	20 A sensibilidad a la corriente *3	16	16	20
F0 = 25 A o menos *2	2,5	2,5	2,5	30 A sensibilidad a la corriente *3	25	25	30
F0 = 32 A o menos *2	4,0	4,0	4,0	40 A sensibilidad a la corriente *3	32	32	40

Aplicar a IEC61000-3-3 aproximadamente máx. impedancia permitida en el sistema.

*1 El interruptor de falta a tierra debería servir de respaldo al circuito del convertidor.

El interruptor de falta a tierra debería combinar el uso de un disyuntor local o un disyuntor de cable.

*2 Tome el valor que sea superior (F1 o F2) como valor para F0.

F1 = Intensidad de funcionamiento total de las unidades interiores × 1,2

F2 = {V1 × (Cantidad de tipo 1)/C} + {V1 × (Cantidad de tipo 2)/C} + {V1 × (Cantidad de tipo 3)/C} + {V1 × (Cantidad de otros)/C}

Conectar a una caja de derivación (PAC-MK-BC)

Unidad interior		V1	V2
Tipo 1	SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Tipo 2	PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Tipo 3	MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Tipo 4	MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Tipo 5	MFZ-KJ-VE	7,4	3,0
Tipo 6	Caja de derivación (PAC-MK-BC)	5,1	
Tipo 7	ecodan generación C	5,1	

* Este valor puede aumentar si se conecta un accionador localmente.

Conecte al kit de conexión (PAC-LV11M)

Unidad interior		V1	V2
Tipo 1	MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Tipo 2	MFZ-KJ-VE	7,4	
Tipo 3	Kit de conexión (PAC-LV11M)	3,5	

Unidad interior		V1	V2
Tipo 1	PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Tipo 2	PLFY-VCM	9,9	
Tipo 3	PKFY-VBM	3,5	
Tipo 4	PEFY-VMA	38	1,6
Tipo 5	PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : Multiplo de la corriente de activación en un tiempo de activación de 0,01 s

Por favor, calcule la variable “C” en función del grado de activación del interruptor.

6. Trabajo eléctrico

<Ejemplo de cálculo para "F2">

Condición PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (consulte el gráfico de la derecha)

F2 = 18,6 × 4/8 + 38 × 1/8

= 14,05

→ Interruptor de 16 A (Corriente de activación = 8 × 16 A a 0,01 s)


*3 La sensibilidad de corriente se calcula mediante la siguiente fórmula.

G1 = V2 × (cantidad del tipo 1) + V2 × (cantidad del tipo 2) + V2 × (cantidad del tipo 3) + V2 × (cantidad de otros)
+ V3 × (longitud de cable [km])

G1	Sensibilidad de corriente
30 o menos	30 mA 0,1 s o menos
100 o menos	100 mA 0,1 s o menos

Grosor de cable	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Gráfico de muestra

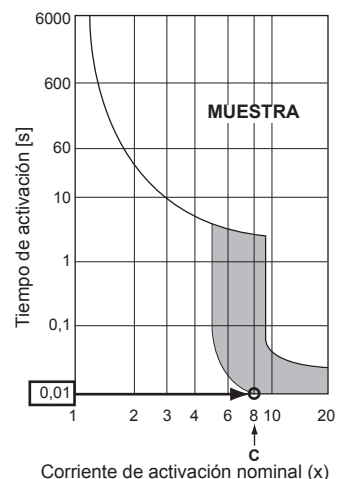


1. Tenga en cuenta las condiciones ambientales (temperatura ambiente, luz solar directa, lluvia, etc.) cuando realice el tendido de cables y las conexiones.
2. El tamaño del cable corresponde al valor mínimo para cables de conductos de metal. El cable de alimentación principal debe tener un tamaño más grande teniendo en cuenta las caídas de tensión. Asegúrese que la tensión de la alimentación principal no baje más del 10%.
3. Los requisitos específicos sobre el cableado deben adaptarse a las reglamentaciones locales.
4. Los cables de alimentación principal de los componentes de aparatos destinados al uso en la intemperie no deben ser más livianos que el cable flexible con revestimiento de policloropreno (diseño 60245 IEC57). Por ejemplo, utilice cables del tipo YZW.
5. Instale un cable de toma de tierra más largo que el resto de los cables.

⚠ Advertencia:

- Asegúrese de usar los cables especificados para realizar las conexiones de manera que actúa ninguna fuerza externa sobre las conexiones del terminal. Si las conexiones no están bien fijadas, se corre el riesgo de que se produzca calentamiento o un incendio.
- Asegúrese de escoger un interruptor de protección de sobrecarga adecuado. No olvide que la sobrecorriente generada puede contener pequeñas cantidades de corriente directa.
- Coloque siempre firmemente las cubiertas del bloque de terminales/el panel de la unidad exterior. Si no se fija correctamente, podría ocasionar incendios o descargas eléctricas a causa del polvo, el agua, etc.

⚠ Precaución:

- Procure no equivocarse al hacer las conexiones.
- Apriete bien los tornillos de los terminales para que no se aflojen.
- Una vez apretados, tire ligeramente de los cables para confirmar que no se mueven.
- Si el cable de conexión está conectado de forma incorrecta al panel de terminales, la unidad no funcionará de manera normal.
- Algunas instalaciones están hechas en sitios que requieren un disyuntor de fuga de tierra. Si no se instala un disyuntor de fuga de tierra, puede producirse un electroshock.
- Use los fusibles y el disyuntor con la capacidad correcta. Si emplea un fusible o cable con demasiada capacidad puede haber una disfunción de la unidad o incluso puede producirse un incendio.

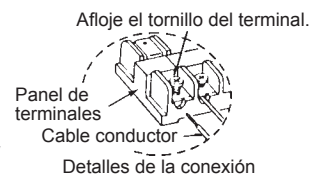

IMPORTANTE

Asegúrese de que el disyuntor de corriente es compatible con corrientes armónicas más altas.

Utilice siempre un disyuntor de corriente compatible con corrientes armónicas más altas ya que esta unidad está equipada con un conmutador.


El uso de un disyuntor inadecuado puede hacer que el conmutador no funcione correctamente.

Nunca empalme el cable de alimentación o el cable de conexión de la unidad interior-exterior-caja de derivación, ya que si lo hiciera podría provocar humo, un incendio o un error de comunicación.

⚠ Atención:

- En el caso del cableado de control A, existe un potencial de alto voltaje en el terminal S3 causado por el diseño del circuito eléctrico que no tiene aislamiento eléctrico entre la línea de alimentación y la S1, S2, S3 al activar la unidad. Por lo tanto, desactive la fuente de alimentación principal cuando realice el mantenimiento. Y no toque los terminales S1, S2, S3 al activar la unidad. Si es necesario utilizar un aislador entre la unidad exterior y la caja de derivación/la unidad interior y la caja de derivación, utilice el tipo de 2 o 3 polos.

(Consulte la siguiente figura).

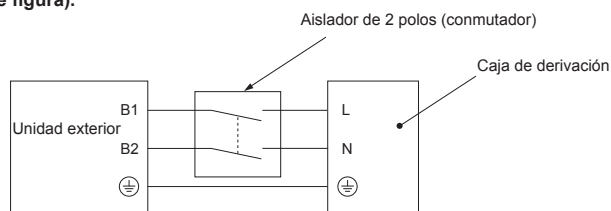

⚠ Cuidado:

Después de utilizar el aislador, desactive y active la fuente de alimentación principal para reiniciar el sistema. En caso contrario, es posible que la unidad exterior no pueda detectar la(s) caja(s) de derivación o las unidades interiores.

Conecte siempre la unidad exterior-caja de derivación/unidad interior-caja de derivación conectando los cables directamente a las unidades (sin conexiones intermedias).



Las conexiones intermedias pueden provocar errores de comunicación si entra agua en los cables y provoca un aislamiento insuficiente a tierra o un mal contacto eléctrico en el punto de conexión intermedia.

(Si fuera necesario utilizar una conexión intermedia, tome medidas para evitar que entre agua en los cables).

6. Trabajo eléctrico


6.5. Ajuste de dirección

Ajuste de dirección del interruptor


Unidad Dirección	Exterior		Caja de derivación				Interior																							
			Dirección		Ajuste de conexión																									
Inte- rruptor					<table><tr><td>Puerto</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>—</td></tr><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> ON: Conexión interior OFF: Sin conexión				Puerto	A	B	C	D	E	—	ON							OFF	1	2	3	4	5	6	Ninguno
	Puerto	A	B	C	D	E	—																							
	ON																													
OFF	1	2	3	4	5	6																								
dígitos de las decenas SWU2	dígitos de las unidades SWU1	dígitos de las decenas SW12	dígitos de las unidades SW11	SW1		*SW1-6 no se utilizan																								
intervalo	51 - 100		1 - 50		—																									
coloca- ción	Dirección de deriva- ción + 50		De acuerdo con la dirección ajustada (por ejemplo, 01), las direcciones para las unidades interiores conectadas se ajustan secuencialmente (por ejemplo, 02, 03, 04 y 05).				Especifique si las unidades interiores están conecta- das a cada puerto (A, B, C, D y E).				No hay ajustes de dirección para las unidades interiores.																			
	SW1	1	2	3	4	5																								
	ON	ON	ON	ON	ON	ON																								
	Puerto	A	B	C	D	E																								
	Dirección	01					(SW11, 12)																							
			02	03	04	05	(números secuenciales)																							

Nota: 1. Dirección de la caja de derivación
Cuando ajuste la dirección, utilice un número dentro del intervalo 1-50.
Ej. La dirección ajustada es (47) y hay 5 unidades interiores (A, B, C, D y E).
Si A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) y E: (51), E es incorrecta porque supera 50.

Ej1. Exterior + Derivación <1> (Interior A, B, C, D, E) + Derivación <2> (Interior A, B, C)

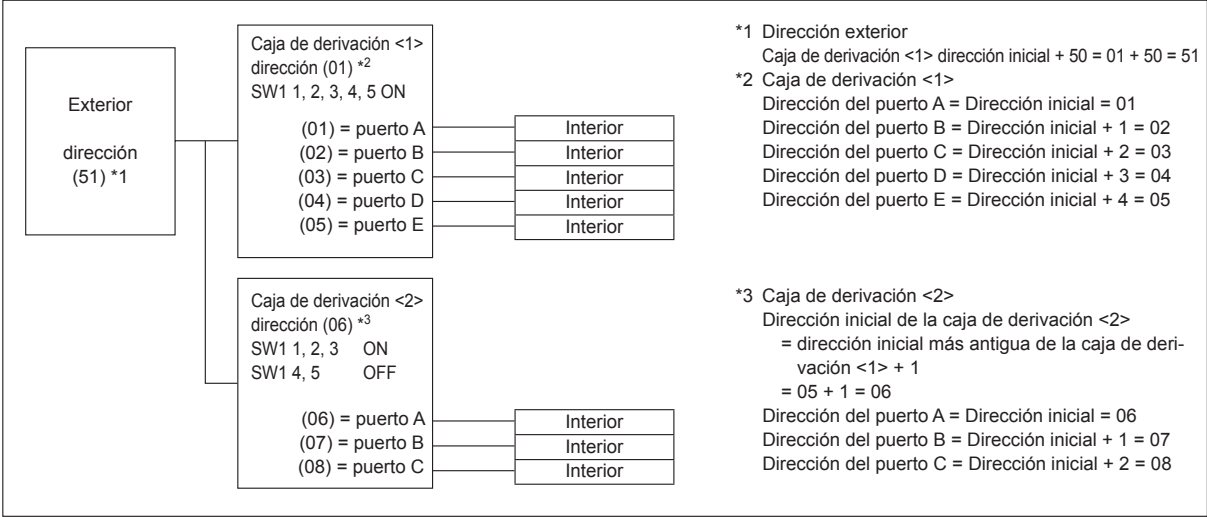

Ej2. Exterior + Derivación <1> (Interior A, C, E) + Derivación <2> (Interior A, C, E)

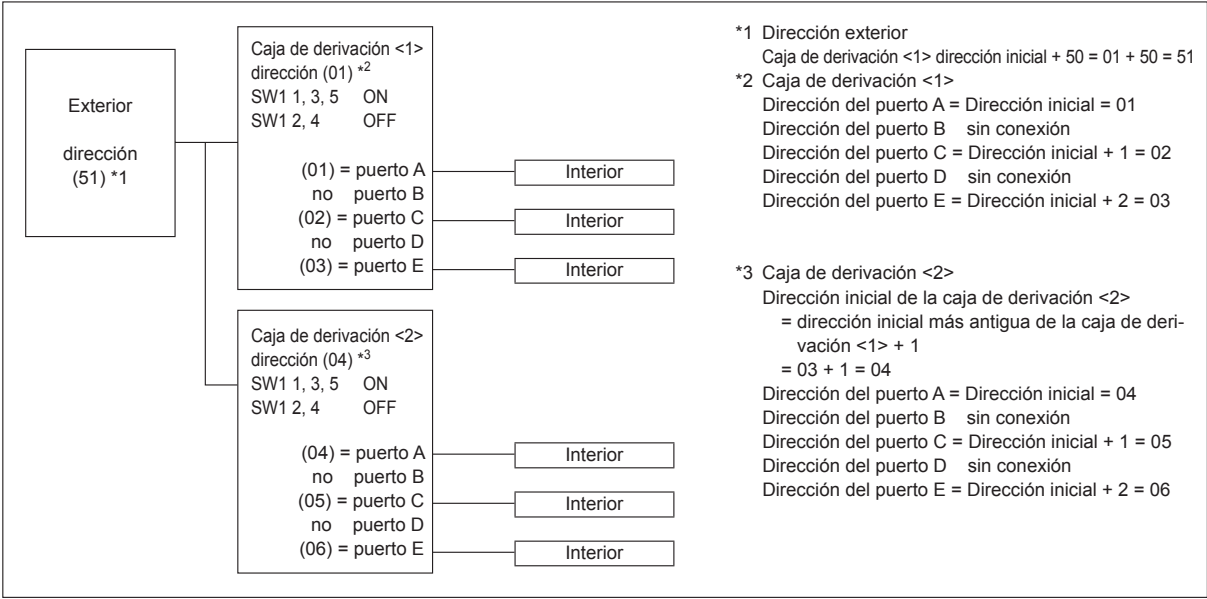

7. Prueba de funcionamiento

7.1. Antes de realizar las pruebas

- Después de la instalación de tubos y cables en las unidades interior y exterior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado ni la fuente de alimentación ni el cableado de control, que la polaridad no sea errónea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentación.
- Utilice un probador megaohmímetro de 500 voltios para comprobar que la resistencia entre los terminales de alimentación y la tierra es como mínimo de 1 MΩ.
- No efectúe esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de bajo voltaje).

⚠ **Atención:**

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a 1 MΩ.

Resistencia del aislamiento

Después de la instalación, o después de un prolongado período de desconexión del aparato, la resistencia del aislamiento será inferior a 1 MΩ debido a la acumulación de refrigerante en el compresor. Esto no es una avería. Siga los siguientes pasos:

1. Retire los cables del compresor y mida la resistencia del aislamiento del compresor.
2. Si la resistencia del aislamiento es menor de 1 MΩ, el compresor está dañado o la resistencia ha descendido por la acumulación de refrigerante en el compresor.
3. Después de conectar los cables al compresor, éste empezará a calentarse después de volver a restablecerse el suministro de corriente. Después de restablecer la corriente según los intervalos que se detallan a continuación, vuelva a medir la resistencia del aislamiento.

- La resistencia del aislamiento se reduce debido a la acumulación de refrigerante en el compresor. La resistencia volverá a subir por encima de 1 MΩ después de que el compresor haya funcionado durante 12 horas. (El tiempo requerido para calentar el compresor varía según las condiciones atmosféricas y la acumulación de refrigerante.)
 - Para hacer funcionar un compresor con refrigerante acumulado, se debe calentar durante al menos 12 horas para evitar que se averíe.
4. Si la resistencia del aislamiento es superior a 1 MΩ, el compresor no está averiado.

⚠ **Precaución:**

- **El compresor no funcionará a menos que la conexión de fase de la fuente de alimentación sea correcta.**
- **Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el equipo.**
- Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pueden producirse daños graves en las piezas internas. Mantenga la unidad conectada a la corriente durante la temporada de funcionamiento.

► También debe comprobar lo siguiente.

- La unidad exterior no está averiada. El indicador LED en el cuadro de control de la unidad exterior parpadea cuando esta está averiada.
- Tanto las válvulas de gas como las de líquido están completamente abiertas.

7.2. Prueba de funcionamiento

7.2.1. Uso del control remoto

Consulte el manual de instalación de la unidad interior.

- Asegúrese de realizar la prueba de funcionamiento en cada unidad interior. Asegúrese de que cada unidad interior funciona correctamente siguiendo el manual de instalación que se entrega con la unidad.
- Si realiza la prueba de funcionamiento en todas las unidades interiores a la vez, no podrá detectar si existe alguna conexión errónea en los tubos del refrigerante y en los cables de conexión.
- * El compresor no funciona durante tres minutos como mínimo después del encendido del interruptor.
- Puede que el compresor emita un ruido cuando se enciende el interruptor o en caso de que la temperatura externa del aire sea baja.

Acerca del mecanismo de protección de la puesta en marcha

Cuando se para el compresor, se desencadena el dispositivo preventivo de puesta en marcha para que el compresor permanezca inactivo durante 3 minutos como medida de protección del aparato.

7.3. Recuperación de refrigerante (vaciado)

Lleve a cabo los siguientes procedimientos para recuperar el refrigerante cuando traslade la unidad interior o exterior.

- ① Desactive el disyuntor.
- ② Conecte la parte de baja presión del manómetro a la abertura de la válvula de retención de gas.
- ③ Cierre la válvula de parada de líquido.
- ④ Conecte la fuente de alimentación (disyuntor).
 - * La comunicación entre la unidad interior y la exterior se inicia aproximadamente 3 minutos después de conectar la alimentación (disyuntor). Inicie la operación de vaciado entre 3 y 4 minutos después de que se haya conectado la alimentación (disyuntor).
- ⑤ Ponga en práctica el funcionamiento de prueba del modo de refrigeración. (Confirme que SW3-2 esté en OFF, y luego ajuste SW3-1 en ON). El compresor (unidad exterior) y los ventiladores (unidades interior y exterior) se ponen en marcha y se inicia el funcionamiento de prueba del modo de refrigeración. Después de hacer funcionar el aparato en modo de refrigeración durante cinco minutos aproximadamente, cambie el conmutador de servicio exterior SW2-4 (conmutador de vaciado) de OFF a ON.
 - * No permita que siga funcionando durante mucho tiempo con el interruptor SW2-4 en la posición ON. Asegúrese de colocarlo en la posición OFF después de haber finalizado el vaciado.

- ⑥ Cierre por completo la válvula de parada de la tubería de gas cuando el indicador de presión descienda a 0,05 - 0,00 MPa (aproximadamente 0,5 - 0,0 kgf/cm²).
- ⑦ Detenga el funcionamiento del acondicionador de aire (SW3-1: ON y SW3-2: OFF). Cambie el conmutador de servicio exterior SW2-4 de ON a OFF.
- ⑧ Desconecte la fuente de alimentación (disyuntor).
 - * Si se ha añadido demasiado refrigerante al sistema acondicionador de aire, es posible que la presión no descienda a 0,5 kgf/cm². Si esto ocurre, utilice el recogedor de refrigerante para recoger todo el refrigerante del sistema y, a continuación, una vez que las unidades interior y exterior se hayan reubicado, vuelva a recargar el sistema con la cantidad adecuada de refrigerante.

⚠ **Atención:**

Al realizar el vaciado del refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar las tuberías de refrigerante. El compresor podría explotar y causar lesiones si penetrara alguna sustancia extraña, como por ejemplo aire, en el sistema.

Indice

1. Misure di sicurezza.....	92	5. Installazione della tubazione di drenaggio	102
2. Luogo di installazione.....	94	6. Collegamenti elettrici.....	102
3. Installazione della sezione esterna	97	7. Prova di funzionamento.....	109
4. Installazione della tubazione del refrigerante	97		


⚠ Cautela:

• Non scaricare R410A nell'atmosfera:

• R410A è un gas fluorurato ad effetto serra disciplinato dal protocollo di Kyoto, con un potenziale globale di riscaldamento (GWP, Global Warming Potential)=1975.

Conferma delle parti attaccate

Oltre al manuale, la sezione esterna viene fornita con i seguenti componenti. Questi sono utilizzati per la messa a terra dei terminali S dei blocchi terminali di trasmissione TB3 e TB7. Per i dettagli, fare riferimento alle "6. Collegamenti elettrici".



Cavo di messa a terra (x 2)

1. Misure di sicurezza

- ▶ Leggere attentamente la sezione "Misure di sicurezza" prima di far funzionare l'unità.
- ▶ Prima di collegare l'equipaggiamento alla rete di alimentazione, contattare o chiedere l'autorizzazione dell'autorità competente.
- ▶ Serie PUMY-P-VKM conforme alle norme IEC/EN 61000-3-12
- ▶ Le serie PUMY-P-VKM e PUMY-P-YKME sono state progettate per essere utilizzate nell'ambiente domestico, commerciale e dell'industria leggera.
- ▶ La serie PUMY-P-YKM è stata progettata come prodotto ad uso professionale.
- ▶ Per il collegamento di un'unità interna ATW (serie EHST20C ed EHSC) con un modello trifase, utilizzare PUMY-P-YKME2.

⚠ Avvertenza:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche mortali, per l'utente.

⚠ Cautela:

Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell'unità.

⚠ Avvertenza:

- L'unità non deve essere montata dall'utente. Richiedere ad un rivenditore o ad un tecnico autorizzato di provvedere all'installazione. Un montaggio scorretto dell'unità può essere causa di perdite di acqua, scosse elettriche o incendi.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato da utenti esperti o appositamente formati, per negozi, industria leggera e aziende agricole, oppure da persone comuni nell'ambito di un uso commerciale.
- Per eseguire l'installazione, seguire quanto indicato nel Manuale d'installazione e utilizzare gli strumenti e i componenti dei tubi specificatamente previsti per il refrigerante R410A. Il R410A presente nel sistema a idrofluorocarburi è pressurizzato con una pressione pari a 1,6 volte quella dei refrigeranti tradizionali. L'utilizzo di componenti dei tubi non adatti al refrigerante di tipo R410A e un'installazione scorretta dell'unità possono causare lo scoppio dei tubi, provocando danni e lesioni. Inoltre, si possono verificare perdite di acqua, scosse elettriche o incendi.
- L'unità deve essere montata conformemente alle istruzioni, riducendo al minimo il rischio di possibili danni causati da terremoti, tifoni o forti raffiche di vento. Se installata in maniera scorretta, può cadere e provocare danni e lesioni.
- Installare l'unità in maniera sicura su una struttura in grado di sostenerne il peso. Se montata su una struttura instabile, l'unità potrebbe cadere e provocare danni e lesioni.
- Nel caso il condizionatore venisse installato in un ambiente piccolo, è consigliabile prendere i dovuti accorgimenti per evitare che nella stanza, nel caso di una perdita di refrigerante, si formi una concentrazione di refrigerante superiore ai limiti di sicurezza. Per maggiori informazioni sulle misure adatte ad evitare il superamento dei limiti di concentrazione stabiliti, consultare un rivenditore. Eventuali perdite di refrigerante o il superamento dei limiti di concentrazione possono causare situazioni di pericolo imputabili alla mancanza di ossigeno nella stanza.
- In presenza di perdite di refrigerante durante il funzionamento, aerare la stanza. A contatto con una fiamma, il refrigerante può rilasciare gas tossici.
- Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un tecnico qualificato, rispettando le normative locali e le istruzioni riportate nel presente manuale. Le unità devono essere alimentate da linee elettriche dedicate e con il voltaggio corretto; è inoltre necessario utilizzare appositi interruttori di circuito. Le linee elettriche con una capacità insufficiente o un'attività elettrica non idonee possono provocare scosse elettriche o incendi.
- Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrigerazione, utilizzare rame fosforoso C1220. Nel caso di errato collegamento dei tubi, l'unità non sarà messa a terra correttamente, con un conseguente rischio di scossa elettrica.

Terminata l'installazione, spiegare le "Misure di sicurezza", l'uso e la manutenzione dell'unità al cliente conformemente alle informazioni riportate nel manuale d'uso ed eseguire il ciclo di prova per accertare che l'impianto funzioni normalmente. Consegnare il Manuale d'uso ed il Manuale di installazione al cliente, che li dovrà conservare e, in futuro, consegnarli ad eventuali nuovi utenti.

⚡ : Indica la necessità di collegare un componente a massa.

⚠ Avvertenza:

Leggere attentamente le etichette attaccate all'unità principale.

- Utilizzare esclusivamente i cablaggi specificati. I collegamenti devono essere fatti in condizioni di sicurezza, senza tensione sui connettori. Inoltre, non giuntare mai i cablaggi (se non diversamente indicato nel presente documento). La mancata osservanza di queste istruzioni può essere causa di surriscaldamento o incendio.
- Il pannello di copertura della morsetteria dell'unità esterna deve essere fissato saldamente. Se il pannello di copertura non è montato correttamente e nell'unità penetrano polvere ed umidità, vi è il rischio di scosse elettriche o di incendio.
- Durante l'installazione o il trasloco, o quando si sottopone ad assistenza il condizionatore d'aria, utilizzare solo il refrigerante specificato (R410A) per ricaricare i tubi del refrigerante. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non consentire all'aria di restare all'interno dei tubi. Qualora dell'aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare un'esplosione o altri pericoli. L'uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema provocherà guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura dell'unità. Nel peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la messa in sicurezza del prodotto.
- Utilizzare soltanto gli accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e richiedere a un rivenditore o a un tecnico autorizzato di provvedere all'installazione. Un montaggio non corretto degli accessori può causare perdite di acqua, scosse elettriche o incendi.
- Non modificare la struttura dell'unità. Per le riparazioni, consultare un rivenditore. Eventuali modifiche o riparazioni non eseguite correttamente possono provocare perdite di acqua, scosse elettriche o incendi.
- L'utente non dovrebbe mai tentare di riparare l'unità o spostarla in un'altra sede. Un montaggio scorretto dell'unità può essere causa di perdite di acqua, scosse elettriche o incendi. Per riparare o spostare il condizionatore contattare un rivenditore o un tecnico specializzato.
- Terminata l'installazione, accertarsi che non vi siano perdite di refrigerante. Eventuali perdite di refrigerante nella stanza a contatto con una fiamma possono causare la formazione di gas tossici.

1. Misure di sicurezza

1.1. Prima dell'installazione

⚠ Cautela:

- Non utilizzare l'unità in un ambiente insolito. Se installata in zone esposte a vapore, olio volatile (compreso l'olio per macchine), gas sulfureo, in zone a elevato contenuto salino, tra cui le località marittime o in aree dove l'unità rischia di venire ricoperta dalla neve, le sue prestazioni potrebbero essere notevolmente pregiudicate e i componenti interni potrebbero essere danneggiati.
- Non installare l'unità dove si possono verificare perdite, produzione, flusso o accumulo di gas. Nel caso di accumulo di gas attorno all'unità, si possono verificare incendi ed esplosioni.
- Durante la fase di riscaldamento, l'unità esterna produce condensa. Provvedere a un apposito sistema di scarico attorno all'unità esterna nel caso questa condensa possa provocare dei danni.
- Qualora l'unità venisse installata in un ospedale o in uffici aperti al pubblico, considerare che essa potrà essere fonte di rumorosità ed interferenze con le apparecchiature elettroniche. Gli inverter, le applicazioni domestiche, le attrezzature mediche ad alta frequenza e le apparecchiature di radiocomunicazione possono provocare danni o rotture del condizionatore. Il condizionatore può anche influire sul funzionamento delle attrezzature mediche, disturbandone le prestazioni e le apparecchiature di comunicazione, pregiudicando la qualità di visualizzazione sullo schermo.

1.2. Prima dell'installazione (spostamento)

⚠ Cautela:

- Durante il trasporto delle unità, prestare estrema attenzione. L'unità pesa oltre 20 kg, quindi per poterla maneggiare sono necessarie due o più persone. Non afferrare l'unità dai nastri di imballaggio. Per estrarre l'unità dalla confezione e per spostarla indossare appositi guanti protettivi, per evitare il rischio di ferimento dei palmi delle mani o di altre parti.
- Smaltire in maniera sicura il materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio, tra cui i chiodi e altre parti in metallo o legno, possono causare ferite da punta o altri tipi di lesione.
- La base e gli elementi di fissaggio dell'unità esterna devono essere sottoposti a controlli periodici, accertando che non siano allentati, fessurati o danneggiati in altro modo. Se non si eliminano questi difetti, l'unità può cadere e causare danni e lesioni.
- Non pulire il condizionatore con acqua. Rischio di scossa elettrica.
- Stringere tutti i dadi svasati utilizzando una chiave dinamometrica. Se stretto troppo, il dado svasato dopo un periodo prolungato si può rompere, causando una perdita di refrigerante.

1.3. Prima dell'esecuzione degli interventi elettrici

⚠ Cautela:

- Accertarsi di aver installato gli interruttori di circuito. In caso contrario, esiste il rischio di scossa elettrica.
- Per le linee di alimentazione utilizzare cavi standard di capacità sufficiente. In caso contrario, rischio di cortocircuito, surriscaldamento o incendio.
- Durante l'installazione delle linee di alimentazione, non mettere i cavi sotto tensione. In presenza di connessioni lente, i cavi possono fuoriuscire e rompersi, causando surriscaldamento o incendio.
- Mettere a terra l'unità. Non collegare il cavo di messa a terra alle linee del gas o dell'acqua, ai parafulmini o alle linee di messa a terra telefoniche. Se non messa a terra correttamente, l'unità può causare scosse elettriche.
- Usare interruttori di circuito (interruttore di guasti a terra, sezionatore (fusibile +B) e interruttore di circuito a corpo sagomato) con la capacità specificata. Una capacità dell'interruttore di circuito superiore a quella specificata può causare guasti o incendi.

1.4. Prima di iniziare il ciclo di prova

⚠ Cautela:

- Azionare l'interruttore principale almeno 12 ore prima di avviare l'impianto. L'avvio dell'impianto immediatamente dopo l'azionamento dell'interruttore principale può danneggiare gravemente le parti interne. Mantenere l'interruttore principale azionato per l'intera stagione operativa.
- Prima di avviare l'impianto, accertarsi che tutti i pannelli, le protezioni ed altri elementi di sicurezza siano installati correttamente. Gli elementi rotanti, caldi o ad alta tensione possono provocare lesioni.
- Non toccare nessun interruttore con le mani umide. Rischio di scossa elettrica.
- Non toccare i tubi del refrigerante a mani nude durante il funzionamento. I tubi del refrigerante possono essere estremamente caldi o freddi, secondo le condizioni del flusso del refrigerante. Il contatto con i tubi può quindi provocare ustioni o congelamento.
- A funzionamento terminato, attendere almeno cinque minuti prima di spegnere l'interruttore principale. Diversamente, si possono verificare perdite di acqua o guasti.

1.5. Utilizzo dei condizionatori caricati con refrigerante R410A

⚠ Cautela:

- Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrigerazione, utilizzare rame fosforoso C1220. Accertarsi che le parti interne dei tubi siano pulite e che non contengano agenti contaminanti dannosi, tra cui composti sulfurei, ossidanti, detriti o polvere. Usare tubi dello spessore specificato. (Vedere a pag. 96) Nel caso si intenda riutilizzare i tubi già esistenti con i quali sia stato utilizzato il refrigerante R22, notare quanto segue.
- Non utilizzare altri refrigeranti diversi dal tipo R410A. Utilizzando un refrigerante diverso, il cloro provoca un deterioramento dell'olio.
- Per il refrigerante R410A, usare i seguenti strumenti appositi. Con il refrigerante R410A sono richiesti i seguenti strumenti. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, contattare il rivenditore più vicino.

- Sostituire i dadi svasati presenti e svasare nuovamente le sezioni svasate.
- Non utilizzare tubi sottili. (Vedere a pag. 96)
- Conservare i tubi da utilizzare durante l'installazione in un ambiente chiuso e mantenere sigillate entrambe le estremità dei tubi fino a poco prima di procedere con la brasatura. (Lasciare le giunzioni a gomito ecc. nella confezione). La presenza di polvere, detriti o umidità nelle linee dei refrigeranti, può causare il deterioramento dell'olio e guastare il compressore.
- Come olio di refrigerazione da applicare alle sezioni svasate, usare olio eterico, eterico, olio di alchilbenzolo (in quantità limitate) . Mescolando l'olio minerale con l'olio di refrigerazione si può provocare un deterioramento dell'olio.

Strumenti (per R410A)	
Calibro tubo	Utensile di svasatura
Tubo di caricamento	Calibro di regolazione misura
Rilevatore di perdite di gas	Adattatore pompa a vuoto
Chiave dinamometrica	Bilancia elettronica di caricamento refrigerante

- Accertarsi di utilizzare gli strumenti adatti. La presenza di polvere, detriti o umidità nelle linee dei refrigeranti, può causare il deterioramento dell'olio.
- Non utilizzare un cilindro di caricamento. L'impiego di un cilindro di caricamento può modificare la composizione del refrigerante ed abbassare il livello di efficienza.

2. Luogo di installazione

2.1. Tubazione del refrigerante

Verdere a Fig. 4-1.

2.2. Scelta del luogo di installazione dell'unità esterna

- Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta o altre fonti di calore.
- Scegliere un luogo dove il rumore emesso dall'unità non disturbi i vicini.
- Scegliere un luogo che consenta di eseguire facilmente i cablaggi ed accedere ai tubi della fonte di alimentazione e dell'unità interna.
- Evitare i luoghi dove si possono verificare perdite, produzione, flusso o accumulo di gas.
- Notare che durante il funzionamento si possono verificare perdite di acqua dall'unità.
- Scegliere un luogo piano in grado di supportare il peso e le vibrazioni dell'unità.
- Evitare di installare l'unità dove possa venire ricoperta dalla neve. Nelle zone in cui le precipitazioni nevose vengono previste in anticipo, prendere particolari precauzioni, ad esempio aumentando l'altezza di installazione o installando un cappuccio nella presa d'aria, in modo da evitare che la neve possa ostruire la presa d'aria o possa soffiare direttamente contro di essa. Questi fenomeni possono ridurre il flusso dell'aria e causare anomalie.
- Evitare i luoghi esposti agli schizzi di olio, vapore o al gas sulfureo.
- Per trasportare l'unità usare le apposite maniglie dell'unità esterna. Trasportando l'unità dal fondo, mani o dita possono rimanere schiacciate.

2.3. Dimensioni (Sezione esterna) (Fig. 2-1)

Limitazioni relative all'installazione dell'unità interna

Notare che le unità interne che è possibile collegare a questa unità esterna appartengono ai seguenti modelli.

• E' possibile collegare unità interne con numeri di modello 15-140.

Quando si utilizza la scatola di derivazione, è possibile collegare i numeri di modelli di unità interne 15-100. Fare riferimento alla tabella 1, qui di seguito, per le combinazioni possibili di ambienti e unità interne.

Verifica

La potenza nominale va determinata in base alla tabella riportata di seguito. Il numero di unità è limitato a quanto indicato nella tabella 2, di seguito. Per il passaggio successivo, accertarsi che la potenza nominale totale selezionata sia compresa tra 50% e 130% della potenza dell'unità esterna.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tabella 1-1 (serie P*FY (Unità interna per applicazioni edilizie))

Tipo di unità interna	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Capacità nominale (raffreddamento) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tabella 1-2 (serie M*Z)

Tipo di unità interna	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Capacità nominale (raffreddamento) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Le combinazioni in cui la capacità totale di unità interne supera la capacità dell'unità esterna ridurranno la capacità di raffreddamento di ogni unità interna al di sotto della sua capacità di raffreddamento nominale. Quindi, se possibile, combinare le unità interne con un'unità esterna entro la capacità dell'unità esterna.

* È possibile collegare 12 unità interne ad 1 unità esterna se tutte le unità interne sono modelli da 1,7 kW.

2.4. Collegamento di un'unità PWFY

Quando si utilizza un'unità PWFY come unità interna, occorre tenere presente quanto segue, in quanto l'unità PWFY è diversa dalle altre unità interne.

2.4.1. Limitazioni relative ai collegamenti

- È possibile collegare solo 1 PWFY-P100VM-E-AU. Non è possibile collegare i modelli PWFY-P200VM-E-AU e PWFY-P100VM-E-BU.
- L'unità PWFY non deve essere l'unica unità collegata ad un'unità esterna. Selezionare un'unità esterna in modo che la capacità nominale totale delle unità interne, salvo l'unità PWFY, corrisponda al 50 - 100% della capacità dell'unità esterna.

Limiti relativi alla capacità nominale totale delle unità interne quando si collega un'unità PWFY

- PUMY-P112 (1 unità PWFY + unità non PWFY [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 unità PWFY + unità non PWFY [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 unità PWFY + unità non PWFY [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Specifiche dell'unità interna

Quando si collega un'unità PWFY ad un'unità PUMY, le seguenti specifiche cambiano.

- L'unità PWFY può funzionare unicamente in modalità riscaldamento. L'unità PWFY non può funzionare nella modalità di raffreddamento. Le unità interne diverse dall'unità PWFY possono tuttavia funzionare nella modalità di raffreddamento.
- Le altre unità interne non possono funzionare mentre è in funzione l'unità PWFY.
- Il funzionamento dell'unità PWFY è prioritario. Quando l'unità PWFY è in modalità di funzionamento, le altre unità interne si arrestano.
- La temperatura impostata sul telecomando è il valore-obiettivo per la temperatura dell'acqua di scarico.

2.4.3. Impostazioni dell'interruttore (Fig. 2-2)

Quando si collega un'unità PWFY ad un'unità PUMY, regolare i DIP switch SW1-1, SW4-2 ed SW4-6 dell'unità PWFY su ON.

2.4.4. Ciclo di prova

Se la prova di funzionamento viene eseguita utilizzando gli interruttori dell'unità esterna, l'unità PWFY non funzionerà. Procedere alla prova di funzionamento utilizzando gli interruttori dell'unità PWFY o il telecomando.

Per informazioni sullo svolgimento della prova di funzionamento, consultare il libretto dei dati o il manuale tecnico dell'unità PWFY.

2.4.5. Recupero del refrigerante (pompaggio)

Al punto ① della procedura di pompaggio, viene indicato all'utente di "far funzionare tutte le sezioni interne nella modalità di raffreddamento". Tuttavia, l'unità PWFY non funzionerà nella modalità di raffreddamento. Far funzionare nella modalità di raffreddamento tutte le unità interne salvo l'unità PWFY.

(mm)

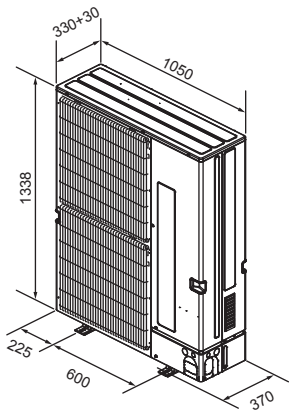


Fig. 2-1

Tabella 2

Numero di unità interne che è possibile collegare	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Numero di unità interne che è possibile collegare mediante scatola di derivazione	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tabella 3 Specifiche dell'unità PWFY

Modello		PWFY-P100VM-E-AU
Fascia di temp. Riscaldamento	Temp. esterna	Da -15 a 21°C (termometro a secco), da -15 a 15°C (termometro baghato)
	Temp. acqua ingr.	Da 10 a 45°C
Fascia di temp. Raffreddamento	Temp. esterna	-
	Temp. acqua ingr.	-

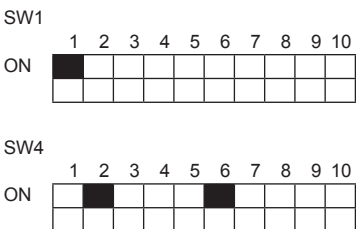


Fig. 2-2

2. Luogo di installazione

2.5. Collegamento di un cilindro (EHST20C) o di un'unità Hydrobox (EHSC)

Quando si collega un cilindro o un'unità Hydrobox, occorre tenere presente quanto segue, in quanto il cilindro e l'unità Hydrobox sono diversi dalle altre unità interne.

2.5.1. Limitazioni relative ai collegamenti

- È possibile collegare soltanto 1 cilindro (EHST20C) o 1 unità Hydrobox (EHSC).
(EHST20C-MEC, serie EHST20D, serie EHPT20X, serie EHSD, EHSC-MEC, serie ERSD, serie ERSC e serie EHPX non possono essere collegati.)
- Quando si collegano sistemi Ecodan, utilizzare una scatola di derivazione PAC-MK31/51BC(B).
- Non è possibile collegare contemporaneamente unità PWFY e un cilindro o un'unità Hydrobox.
- È possibile collegare unità interne ATA con capacità nominale complessiva pari al 50% – 130% della capacità dell'unità esterna e 1 cilindro o 1 unità Hydrobox.
PUMY-P112 1 cilindro o 1 unità Hydrobox + unità interne ATA [6,3 – 16,2 kW]
PUMY-P125 1 cilindro o 1 unità Hydrobox + unità interne ATA [7,1 – 18,2 kW]
PUMY-P140 1 cilindro o 1 unità Hydrobox + unità interne ATA [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Specifiche dell'unità interna

Quando si collega un cilindro o un'unità Hydrobox, le seguenti specifiche cambiano.

- Il cilindro o l'unità Hydrobox non possono funzionare nella modalità di raffreddamento.
- È possibile selezionare contemporaneamente soltanto la funzione DHW del cilindro o dell'unità Hydrobox e la modalità di riscaldamento delle unità interne ATA. (La capacità complessiva massima delle unità che possono operare contemporaneamente, compresi il cilindro o l'unità Hydrobox, è pari al 100% della capacità dell'unità esterna).
- La modalità operativa del cilindro o dell'unità Hydrobox ha sempre la priorità.
- Non è possibile utilizzare la modalità operativa eco DHW.
- La temperatura massima del flusso è di 55 °C. (il DIP switch SW1-2 del cilindro o dell'unità Hydrobox deve essere posizionato su OFF.)
- Il monitoraggio dell'energia può essere utilizzato solo se è collegato un misuratore esterno.
- Non è possibile controllare più unità esterne.
- Non è possibile collegare il cilindro o l'unità Hydrobox al comando a distanza M-NET e al controllo centralizzato.
- L'interblocco della caldaia può essere utilizzato solo quando si passa alla temperatura dell'aria esterna.

2.5.3. Impostazioni dell'interruttore

Quando si collega un cilindro o un'unità Hydrobox a una unità PUMY, regolare il DIP switch SW1-2 del cilindro o dell'unità Hydrobox su OFF.

2.5.4. Prova di funzionamento

Eseguire la prova di funzionamento del cilindro o dell'unità Hydrobox dall'unità interna.

(Per i dettagli sulla prova di funzionamento, fare riferimento al manuale d'installazione del cilindro o dell'unità Hydrobox).

2.5.5. Recupero del refrigerante (pompaggio)

Eseguire le procedure descritte al punto 7.3.

2.6. Collegamento di un'unità interna di solo raffreddamento

Se il sistema include una o più unità interne di solo raffreddamento, impostare l'intero sistema come sistema di raffreddamento.

Impostare le unità come indicato nella tabella 4.

Tabella 4 Procedura di impostazione per solo raffreddamento

Unità		Impostazione
Unità esterna	PUMY-P-V/YKM(E)2	DIP switch SW6-2 sulla scheda del circuito del multi-controller: ON
Scatola di derivazione	PAC-MK-BC(B)	DIP switch SW4-5 sulla scheda del circuito del controller della scatola di derivazione: ON
Unità interna	Serie CITY MULTI	DIP switch SW3-1 sulla scheda del circuito del controller dell'unità interna: ON
	Serie M, S, P	L'impostazione non è necessaria.

2. Luogo di installazione

2.7. Ventilazione e spazio di servizio

2.7.1. Installazione di un'unica unità esterna

Le dimensioni minime sono le seguenti, eccetto per i valori Max., i quali indicano le dimensioni massime.

Fare riferimento alle figure per ciascun caso.

- ① Solo ostacoli posteriori (Fig. 2-3)
- ② Solo ostacoli posteriori e superiori (Fig. 2-4)
 - * Non utilizzare le guide per la bocca di uscita opzionale per il flusso dell'aria verso l'alto.
- ③ Solo ostacoli posteriori e laterali (Fig. 2-5)
- ④ Solo ostacoli anteriori (Fig. 2-6)
 - * Quando si utilizza una guida opzionale di uscita aria, lo spazio è di almeno 500 mm.
- ⑤ Solo ostacoli anteriori e posteriori (Fig. 2-7)
 - * Quando si utilizza una guida opzionale di uscita aria, lo spazio è di almeno 500 mm.
- ⑥ Solo ostacoli posteriori, laterali e superiori (Fig. 2-8)
 - * Non utilizzare le guide per la bocca di uscita opzionale per il flusso dell'aria verso l'alto.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

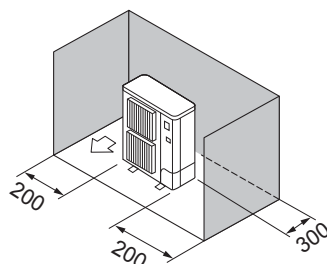


Fig. 2-5




Fig. 2-6

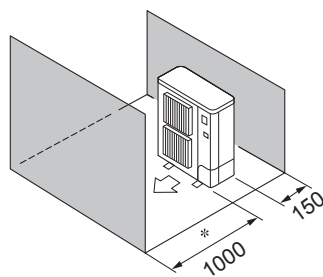


Fig. 2-7

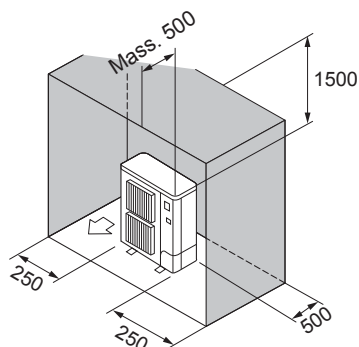


Fig. 2-8




Fig. 2-9

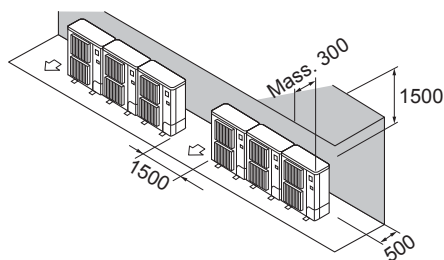


Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12

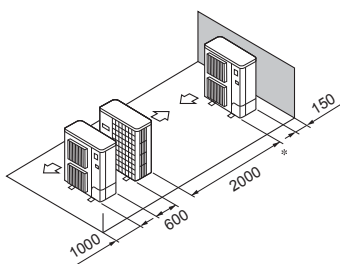


Fig. 2-13

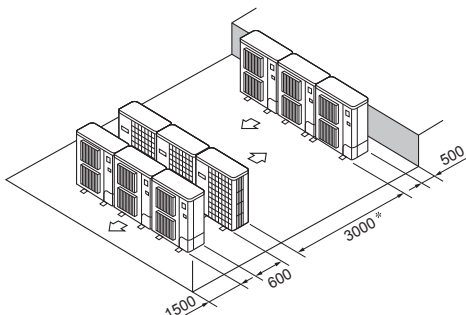


Fig. 2-14

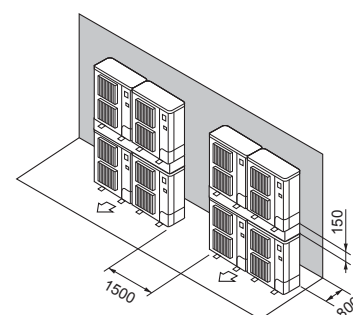


Fig. 2-15

2.7.2. Installazione di diverse unità esterne

Lasciare almeno 25 mm di spazio tra le unità.

- ① Solo ostacoli posteriori (Fig. 2-9)
- ② Solo ostacoli posteriori e superiori (Fig. 2-10)
 - * Non affiancare più di tre unità. Inoltre lasciare lo spazio indicato.
 - * Non utilizzare le guide per la bocca di uscita opzionale per il flusso dell'aria verso l'alto.
- ③ Solo ostacoli anteriori (Fig. 2-11)
 - * Quando si utilizza una guida opzionale di uscita aria, lo spazio è di almeno 1000 mm.
- ④ Solo ostacoli anteriori e posteriori (Fig. 2-12)
 - * Quando si utilizza una guida opzionale di uscita aria, lo spazio è di almeno 1000 mm.
- ⑤ Disposizione di unità singole parallele (Fig. 2-13)
 - * Nel caso si utilizzi una guida della bocca di uscita aria opzionale installata per il flusso verso l'alto, il gioco previsto è di almeno 1000 mm.
- ⑥ Disposizione di diverse unità parallele (Fig. 2-14)
 - * Nel caso si utilizzi una guida della bocca di uscita aria opzionale, il gioco previsto è di almeno 1500 mm.
- ⑦ Disposizione unità sovrapposte (Fig. 2-15)
 - * È consentito sovrapporre al massimo due unità.
 - * Non affiancare più di due unità sovrapposte. Inoltre lasciare lo spazio indicato.



Nel caso l'unità esterna venisse montata in cima a un tetto o in un altro punto non protetto dal vento, posizionare l'uscita dell'aria dell'unità in modo da non esporla direttamente ai venti forti. Eventuali raffiche di vento, penetrando nella bocca di uscita dell'aria, possono impedire il normale flusso dell'aria e causare anomalie.

① Se l'unità viene installata in luoghi in cui vi è il rischio che nell'uscita aria penetrino forti venti da tifone, ecc., installare una griglia opzionale per l'aria. (Fig. 2-16)

- ② Se possibile, posizionare l'unità in modo che la bocca di uscita soffi perpendicolarmente alla direzione del vento stagionale. (Fig. 2-17)



- | | |
|-----------------------|------------|
| Bullone fondamenta | M10 (3/8") |
| Spessore del cemento | 120 mm |
| Lunghezza del bullone | 70 mm |
| Capacità di carico | 320 kg |

- Assicurarsi che la lunghezza del bullone fondamento non superi 30 mm rispetto alla superficie inferiore della base.
- Assicurare saldamente la base dell'unità con quattro bulloni fondamento M-10 in punti sufficientemente solidi.

- Non bloccare la valvola. Il blocco della valvola può impedire il funzionamento dell'impianto e provocare guasti.
- Oltre alla base dell'unità, utilizzare i fori di installazione previsti sul retro dell'unità per collegare i cavi ecc., se necessario per installare l'unità. Utilizzare viti autofilettanti (65 x 15 mm o inferiore) ed eseguire l'installazione sul posto.

- L'unità deve essere installata in maniera sicura su una struttura in grado di sostenerne il peso. Se montata su una struttura instabile, l'unità potrebbe cadere e causare danni e lesioni.
- L'unità deve essere montata conformemente alle istruzioni, riducendo al minimo il rischio di possibili danni causati da terremoti, tifoni o forti raffiche di vento. Se installata in maniera scorretta, un'unità può cadere e causare danni e lesioni.

- Per ulteriori precauzioni non riportate di seguito sull'impiego dei condizionatori con refrigerante R410A, vedere a pagina 88.
- Come olio di refrigerazione da applicare alle sezioni svasate, usare olio esterico, eterico, olio di alchilbenzolo (in quantità limitate).
- Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrigerazione, utilizzare rame fosforoso C1220. Usare i tubi del refrigerante dello spessore specificato nella tabella in basso. Accertarsi che le parti interne dei tubi siano pulite e che non contengano agenti contaminanti dannosi, tra cui composti solfurei, ossidanti, detriti o polvere.

Durante l'installazione o il trasloco, o quando si sottopone ad assistenza il condizionatore d'aria, utilizzare solo il refrigerante specificato (R410A) per ricaricare i tubi del refrigerante. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non consentire all'aria di restare all'interno dei tubi.

Qualora dell'aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare un'esplosione o altri pericoli.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Spessore 0,8 mm
ø15,88	Spessore 1,0 mm

- Non utilizzare tubi più sottili di quanto specificato in precedenza.
- Gli spessori elencati nella tabella in alto sono basati sulle norme giapponesi. Utilizzare tubi dalla pressione di esercizio massima di 4,15 MPa [601 PSIG] o più elevata in funzione delle norme locali.

4. Installazione della tubazione del refrigerante

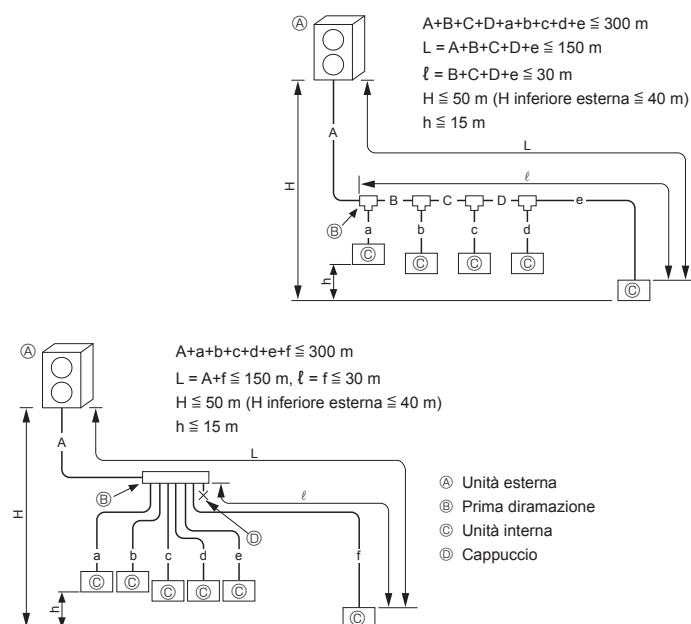


Fig. 4-1

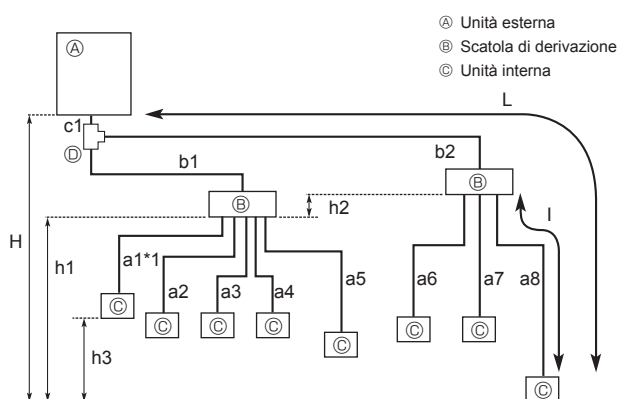


Fig. 4-2

4.2. Differenza lunghezza tubo e altezza

4.2.1. Collegamento senza scatola di derivazione (Fig. 4-1)

A		(mm)
	A Tubo di trasporto liquido	B Tubo di trasporto gas
PUMY-P112-140	ø9.52	ø15.88

B, C, D			(mm)
[C] Potenza totale delle unità interne	[A] Tubo di trasporto liquido	[B] Tubo di trasporto gas	
	ø9.52	ø15.88	

a, b, c, d, e, f (mm)		
 Numero modello	 Tubo di trasporto liquido	 Tubo di trasporto gas
15, 20, 25, 32, 40, 50	ø6,35	ø12,7
63, 80, 100, 125, 140	ø9,52	ø15,88

[E] Modello kit diramazione
CMY-Y62-G-E

[F] 4-Collettore diramazione	[G] 8-Collettore diramazione
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E

* Per il collegamento del KIT DI COLLEGAMENTO (PAC-LV11M-J) ed un'unità interna della serie M, consultare il manuale d'installazione del KIT DI COLLEGAMENTO per la scelta delle dimensioni dei tubi e la lunghezza delle tubazioni.

4.2.2. Collegamento con scatola di derivazione (Fig. 4-2)

Collegamenti a cartella

- Questa unità è dotata di collegamenti a cartella sui lati di ogni unità interna, della scatola di derivazione e dell'unità esterna.
- Rimuovere il coperchio della valvola dell'unità esterna, quindi collegare il tubo.
- I tubi del refrigerante si usano per collegare la scatola di derivazione e l'unità esterna.


Lunghezza ammessa (un senso)	Lunghezza tubazione totale	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150$ m
	Lunghezza tubazione massima (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80$ m ($b2 \leq 55$ m, $a8 \leq 25$ m)
	Lunghezza tubazione tra unità esterna e scatole di derivazione	$c1 + b1 + b2 \leq 55$ m
	Scatola di derivazione più lontana dal primo raccordo (b2)	$b2 \leq 30$ m
	Lunghezza tubazione massima dopo la scatola di derivazione (l)	$a8 \leq 25$ m
	Lunghezza tubazione totale tra scatole di derivazione e unità interne	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95$ m
Differenza altezza ammessa (un senso)	In sezione interna/esterna (H)*1	$H \leq 50$ m (Nel caso in cui l'unità esterna sia collocata più in alto dell'unità interna)
	In sezione scatola di derivazione/unità interna (h1)	$H \leq 40$ m (Nel caso in cui l'unità esterna sia collocata più in basso dell'unità interna)
	In ogni unità di derivazione (h2)	$h1 + h2 \leq 15$ m
	In ogni unità interna (h3)	$h2 \leq 15$ m
Numero di curvature		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Collocare la scatola di derivazione ad un'altezza compresa tra quella dell'unità esterna e delle unità interne.

4. Installazione della tubazione del refrigerante

■ In caso di uso di una scatola a 1 derivazione

Impiegato collegamento a cartella. (Senza saldatura)

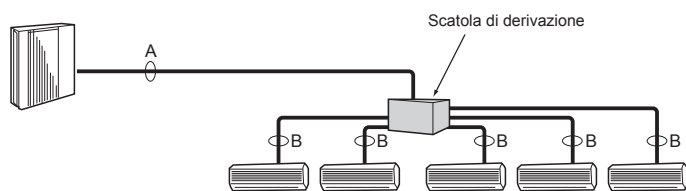

■ In caso di uso di scatole a 2 derivazioni

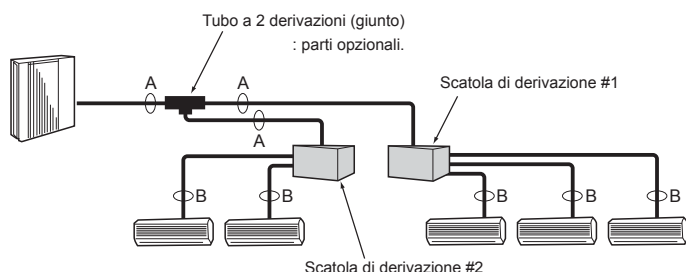


Fig. 4-3

(1) Dimensioni valvola per unità esterna

Per liquido	ø9,52 mm
Per gas	ø15,88 mm

(2) Dimensioni valvola per scatola di derivazione

A UNITÀ	Tubo liquidi	ø6,35 mm
	Tubo gas	ø9,52 mm
B UNITÀ	Tubo liquidi	ø6,35 mm
	Tubo gas	ø9,52 mm
C UNITÀ	Tubo liquidi	ø6,35 mm
	Tubo gas	ø9,52 mm
D UNITÀ	Tubo liquidi	ø6,35 mm
	Tubo gas	ø9,52 mm
E UNITÀ	Tubo liquidi	ø6,35 mm
	Tubo gas	ø12,7 mm

* Tipo a 3 derivazioni : solo unità A, B, C




Fig. 4-4

Formula conversione

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Selezione delle dimensioni del tubo

4.3.1. Collegamento senza scatola di derivazione

		Unità interna		Unità esterna
		15-50	63-140	112-140
Lato gas	Dimensioni tubo (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Lato liquidi	Dimensioni tubo (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Collegamento con scatola di derivazione (Fig. 4-3)

	A	B
Liquido (mm)	ø9,52	Le dimensioni di collegamento della tubazione sono differenti in base al tipo e alla capacità delle unità interne. Far corrispondere le dimensioni di collegamento della scatola di derivazione con l'unità interna.
Gas (mm)	ø15,88	Se le dimensioni di collegamento della tubazione della scatola di derivazione non corrispondono alle dimensioni di collegamento delle tubazioni dell'unità interna, utilizzare giunti di diametro differente opzionali (deformati) sul lato della scatola delle derivazioni. (Collegare il giunto deformato direttamente sul lato della scatola di derivazione.)

Giunto di diametro differente (parti opzionali) (Fig. 4-4)

Nome del modello	Diametro dei tubi collegati	Diametro A	Diametro B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Preparazione delle tubazioni

① La tabella seguente mostra i dati tecnici relativi ai tubi disponibili in commercio.

Diametro esterno	Spessore isolamento	Materiali di isolamento
mm	mm	
6,35	8	Schiuma plastica resistente al calore Gravità specifica 0,045
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Accertarsi che i 2 tubi del refrigerante siano isolati per impedire la condensa.

③ Il raggio di piegatura del tubo del refrigerante non deve essere inferiore a 100 mm.

⚠ Attenzione:

Accertarsi di utilizzare l'isolamento dello spessore specificato. Uno spessore eccessivo può provocare l'installazione errata dell'unità interna e della scatola di derivazione, mentre uno spessore insufficiente può causare sgocciolamento di condensa.

Tubo a 2 derivazioni (giunto) : Parti opzionali (secondo il metodo di collegamento, è possibile scegliere quella preferita.)

Nome del modello	Metodo di collegamento
MSDD-50AR-E	cartella
MSDD-50BR-E	saldatura

■ Procedura d'installazione (tubo a 2 derivazioni (giunto))

Fare riferimento ai manuali d'installazione dell'MSDD-50AR-E e MSDD-50BR-E.

■ Dimensioni tubo (unità esterna-scatola di derivazione)

Dimensioni tubo (ømm)	Liquido	Gas
	ø9,52	ø15,88

L'allineamento di un'unità interna collegabile dipende dal distretto/area/paese.

■ Dimensioni tubo (scatola di derivazione-unità interna)

*Involucro serie M o unità interna serie S

Tipo di unità interna	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Dimensioni tubo (ømm)	Liquido	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Dimensioni tubo (scatola di derivazione-unità interna) *Unità interna della serie P

Tipo di unità interna	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Dimensioni tubo (ømm)	Liquido	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 Con le unità interne della serie P e del tipo 35, 50, utilizzare il dado a cartella fissato all'unità interna.

Non utilizzare il dado a cartella fornito come accessorio dell'unità interna. Se lo si utilizza, si rischia una perdita di gas o la fuoriuscita del tubo.

4. Installazione della tubazione del refrigerante

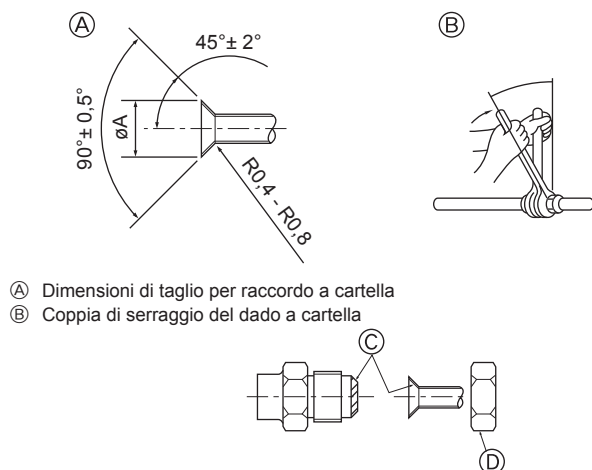


Fig. 4-5

(A) (Fig. 4-5)

D.E. del tubo di rame (mm)	Dimensioni cartella dimensioni ϕA (mm)
$\phi 6,35$	8,7 - 9,1
$\phi 9,52$	12,8 - 13,2
$\phi 12,7$	16,2 - 16,6
$\phi 15,88$	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

D.E. del tubo di rame (mm)	O.D. del dado a cartella (mm)	Coppia di serraggio (N-m)
$\phi 6,35$	17	14 - 18
$\phi 6,35$	22	34 - 42
$\phi 9,52$	22	34 - 42
$\phi 12,7$	26	49 - 61
$\phi 12,7$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	29	68 - 82
$\phi 15,88$	36	100 - 120

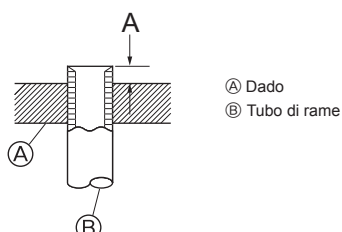


Fig. 4-6

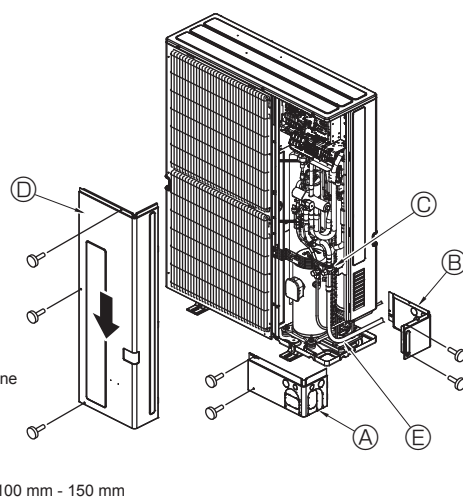


Fig. 4-7

4.4. Collegamento dei tubi (Fig. 4-5)

La Fig. 4-1 illustra un esempio di sistema di tubazione.

- Procedere ad adeguati lavori d'isolamento e anti-condensa per evitare il gocciolamento di acqua dalla tubazione del refrigerante (tubo del liquido/tubo del gas)
- Migliorare l'isolamento in funzione dell'ambiente in cui la tubazione del refrigerante viene installata; può altrimenti formarsi condensa sulla superficie del materiale isolante. (Temperatura di resistenza al calore del materiale isolante: 120 °C, Spessore: almeno 15 mm)
 - * Se la tubazione del refrigerante viene utilizzata in ambienti soggetti a temperature ed umidità elevate, come una mansarda, può essere necessario un isolamento supplementare.
- Per isolare la tubazione del refrigerante, applicare polietilene espanso termoresistente tra l'unità interna ed il materiale di isolamento, nonché sul retino tra il materiale di isolamento, riempiendo tutti gli interstizi. (La formazione di condensa sulla tubazione può generare condensa nella stanza o dar luogo a ustioni in caso di contatto con la tubazione.)
- Le parti interne del tubo di drenaggio devono essere ricoperte di materiale di isolamento in schiuma di polietilene (gravità specifica di 0,03, spessore di almeno 9 mm).
- Stendere uno strato sottile di oliorefrigerante sul tubo e collegare la superficie di appoggio prima di serrare il dado a cartella. (A)
- Serrare i raccordi dei tubi usando due chiavi. (B)
- Una volta terminato il collegamento, usare un rivelatore di perdite di gas od una soluzione di acqua e sapone per controllare la presenza di eventuali perdite di gas.
- Applicare olio adatto alle macchine di refrigerazione sull'intera superficie di alloggiamento svasata. (C)
- Utilizzare i dadi a cartella per le seguenti dimensioni di tubazioni. (D)
- Nel caso si dovessero piegare i tubi, fare attenzione a non romperli. I raggi di piegatura compresi tra 100 mm e 150 mm sono sufficienti.
- Accertarsi che i tubi non vengano a contatto con il compressore. Possibili conseguenze sono una rumorosità anomala e vibrazioni.

① Collegare i tubi partendo dall'unità interna.

Stringere le viti svasate con una chiave dinamometrica.

② Svasare i tubi del liquido e del gas ed applicare un sottile strato di olio di refrigerazione (da applicare in loco).

• Nel caso si utilizzi un sistema di sigillatura dei tubi tradizionale, per maggiori indicazioni sulla svasatura dei tubi del refrigerante R410A, vedere la tabella 3.

Il calibro di regolazione misura può essere utilizzato per confermare le misure A.

⚠ Avvertenza:

Al momento dell'installazione dell'unità, collegare saldamente i tubi del refrigerante prima di azionare il compressore.

* Per il collegamento del KIT DI COLLEGAMENTO (PAC-LV11M-J), consultare il manuale d'installazione del KIT DI COLLEGAMENTO.

Tabella 3 (Fig. 4-6)

D.E. del tubo di rame (mm)	A (mm)	
	Attrezzo per raccordi a cartella per R410A	Attrezzo per raccordi a cartella per R22-R407C
	Tipo a innesto	
$\phi 6,35$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 9,52$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 12,7$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 15,88$	0 - 0,5	1,0 - 1,5
$\phi 19,05$	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Tubazione del refrigerante (Fig. 4-7)

Rimuovere il pannello di servizio (D) (tre viti) e il coperchio della tubazione anteriore (A) (due viti) e il coperchio della tubazione posteriore (B) (due viti).

① Eseguire i collegamenti delle tubazioni refrigerante per l'unità interna/esterna quando la valvola d'arresto dell'unità esterna è completamente chiusa.

② Vuotare l'aria dalla sezione interna e dalla tubazione di collegamento.

③ Dopo aver collegato i tubi del refrigerante, controllare gli altri tubi collegati e l'unità interna per verificare la presenza di eventuali perdite di gas. (Consultare il punto 4.6. Tubo del refrigerante e metodo di verifica tenuta.)

④ Applicare il vuoto nei tubi del refrigerante attraverso il punto per gli interventi di servizio alla valvola di arresto del liquido e del gas, quindi aprire completamente le valvole di arresto (del liquido e del gas). In questo modo i tubi del refrigerante saranno completamente collegati alle unità interne ed esterne.

• Lasciando chiuse le valvole di arresto e mettendo in funzione l'unità, si rischia di danneggiare il compressore e le valvole di controllo.

• Utilizzare un rivelatore di perdite o acqua saponata per verificare la presenza di eventuali perdite di gas nelle sezioni di giunzione dei tubi dell'unità esterna.

• Non utilizzare il refrigerante dell'unità per spurgare l'aria dai tubi del refrigerante.

• Terminato il lavoro con le valvole, stringere i cappucci delle valvole con la coppia di serraggio corretta: da 20 a 25 N-m (da 200 a 250 kgf-cm).

Se i cappucci non vengono sostituiti o stretti come previsto, si possono verificare perdite di refrigerante. Inoltre, non danneggiare la parte interna dei cappucci in quanto essi fungono da tenuta per prevenire eventuali perdite di refrigerante.

⑤ Utilizzare il sigillante per sigillare le estremità dell'isolamento termico attorno alle sezioni di giunzione dei tubi per prevenire la penetrazione dell'acqua nell'isolamento termico.

4. Installazione della tubazione del refrigerante

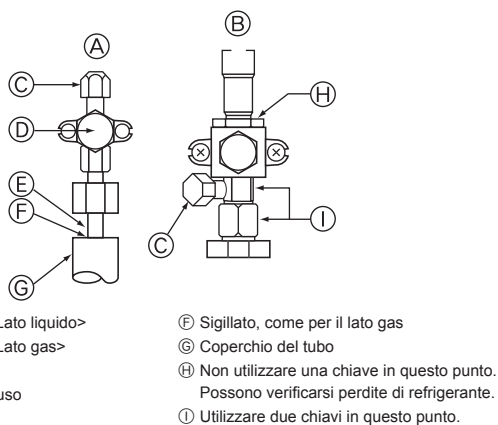


Fig. 4-8

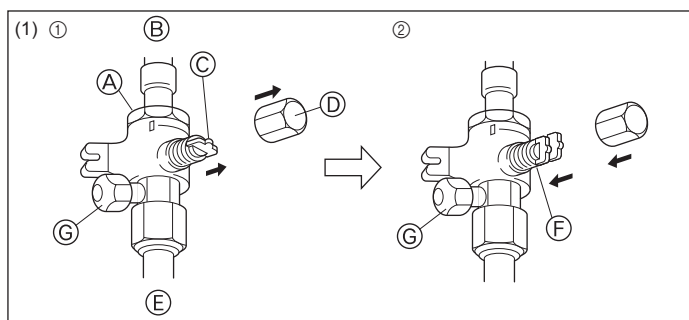


Fig. 4-9

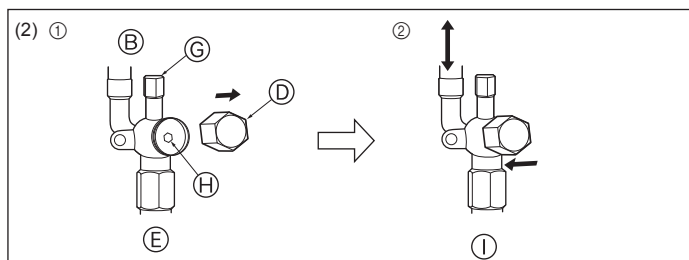


Fig. 4-10

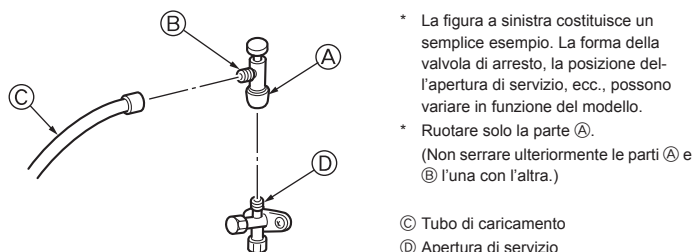


Fig. 4-11

4.6. Tubo del refrigerante e metodo di verifica tenuta

(1) Collegare gli strumenti di verifica.

- Accertarsi che le valvole di arresto A e B siano chiuse e non aprirle.
- Aggiungere pressione ai tubi del refrigerante attraverso il punto per gli interventi di servizio C alla valvola di arresto del liquido A e alla valvola di arresto del gas B.

(2) Aggiungere gradualmente la pressione alla pressione specificata.

- ① Pressurizzare a 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), attendere cinque minuti ed accertarsi che la pressione non scenda.
- ② Pressurizzare a 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), attendere cinque minuti ed accertarsi che la pressione non scenda.
- ③ Pressurizzare a 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G), attendere cinque minuti e misurare la temperatura circostante e la pressione del refrigerante.

(3) Se la pressione specificata viene mantenuta per circa un giorno senza diminuire, significa che i tubi hanno superato la prova e non ci sono perdite.

- Se la temperatura circostante cambia di 1°C, la pressione tende a cambiare di circa 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Apportare le modifiche necessarie.

(4) Un calo di pressione nelle fasi (2) o (3) indica una perdita di gas. Cercare le cause della perdita.

4.7. Metodo di apertura della valvola di arresto

(1) Lato del gas (Fig. 4-9)

- ① Rimuovere il cappuccio, tirare la maniglia verso di sé e ruotare di 1/4 di giro in senso antiorario per aprire.
- ② Assicurarsi che la valvola d'arresto sia completamente aperta, spingere in dentro la maniglia e riportare il cappuccio alla posizione originale.

(2) Lato del liquido (Fig. 4-10)

- ① Togliere il cappuccio e girare fino a quando è possibile l'asta della valvola in senso antiorario utilizzando una chiave esagonale N° 4. Smettere di girare quando si urta l'otturatore.
(ø6,35: circa 4,5 giri) (ø9,52: circa 10 giri)
- ② Assicurarsi che la valvola d'arresto sia completamente aperta, spingere in dentro la maniglia e riportare il cappuccio alla posizione originale.

- | | |
|-------------------------|--|
| A Valvola | F Lato posizione di apertura |
| B Lato unità | G Attacco di servizio |
| C Maniglia | H Foro per la chiave |
| D Cappuccio | I Direzione di flusso del refrigerante |
| E Lato tubazione locale | |

I tubi del refrigerante sono avvolti in un materiale protettivo

- I tubi possono essere avvolti in un materiale protettivo fino ad un diametro di ø90 prima e dopo la connessione. Tagliare il foro di uscita nel coperchio del tubo dopo il solco ed avvolgere i tubi.

Spazio libero di ingresso del tubo

- Con del sigillante o del mastice sigillare la bocca di ingresso dei tubi in modo da non far rimanere nessuno spazio libero.

(La mancata chiusura degli spazi liberi può essere causa di rumorosità o perdite di acqua, nonché consentire la penetrazione dell'acqua con conseguenti guasti all'impianto.)

Precauzioni per l'utilizzo della valvola di caricamento (Fig. 4-11)

Non stringere eccessivamente l'apertura di servizio al momento dell'installazione, altrimenti il nucleo della valvola può deformarsi ed allentarsi, con il rischio di perdite di gas.

Dopo aver posizionato la parte B nella direzione desiderata, ruotare unicamente la parte A e serrarla.

Dopo aver serrato la parte A, non serrare ulteriormente le parti A e B l'una con l'altra.

4. Installazione della tubazione del refrigerante

4.8. Carica addizionale di refrigerante

Carica addizionale di refrigerante

Alla consegna, l'unità esterna non contiene il refrigerante necessario per il prolungamento della tubazione. Pertanto, caricare ciascun impianto di tubazione refrigerante con refrigerante supplementare sul sito d'installazione. Inoltre, annotare il diametro e la lunghezza di ciascun tubo del liquido e le quantità addizionali della carica di refrigerante negli spazi previsti sulla targhetta "Refrigerant amount" (quantità di refrigerante) sull'unità esterna.

Calcolo della carica addizionale di refrigerante

- Calcolare la carica addizionale sulla base del diametro del tubo del liquido e della lunghezza del prolungamento della tubazione.
- Nel calcolo, utilizzare 11,2 kW per la capacità del cilindro o dell'unità Hydrobox.
- Calcolare la carica addizionale di refrigerante utilizzando la procedura illustrata a destra e caricare il refrigerante addizionale necessario.
- Per le quantità inferiori a 0,1 kg, approssimare per eccesso la carica addizionale di refrigerante calcolata.
(Ad esempio, se la carica calcolata è 6,01 kg, approssimare a 6,1 kg.)

<Carica addizionale>

Calcolo della carica di refrigerante

Diametro del tubo Tubo del liquido ø6,35 (m) × 19,0 (g/m)	+	Diametro del tubo Tubo del liquido ø9,52 (m) × 50,0 (g/m)	+	Capacità totale delle unità interne collegate ~ 8,0 kW 8,1 ~ 16,0 kW 16,1 kW ~	Quantità per le unità interne 1,5 kg 2,5 kg 3,0 kg
--	---	--	---	--	--

Quantità di refrigerante presente alla consegna

Quantità di refrigerante presente
4,8 kg

<Esempio>

Sezione esterna: modello P125

Sezione interna 1 : P63 (7,1 kW) A : ø9,52 30 m a : ø9,52 15 m
2 : P40 (4,5 kW) b : ø6,35 10 m
3 : P25 (2,8 kW) c : ø6,35 10 m
4 : P20 (2,2 kW) d : ø6,35 20 m

Alle condi-
zioni di cui
sotto:

La lunghezza totale di ciascuna linea del liquido è la seguente:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

La capacità totale dell'unità interna collegata è la seguente:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Esempio di calcolo>

Carica addizionale di refrigerante

$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg}$ (arrotondato)

5. Installazione della tubazione di drenaggio

Collegamento del tubo di drenaggio della sezione esterna

Se è necessario eseguire la tubazione di drenaggio, utilizzare il tubo o la vaschetta di drenaggio (in opzione).

	P112-140
Tubo di drenaggio	PAC-SG61DS-E
Vaschetta di drenaggio	PAC-SH97DP-E


6. Collegamenti elettrici

6.1. Cautela


- Seguire le norme nazionali relative agli standard tecnici degli equipaggiamenti elettrici, nonché i regolamenti sui cablaggi e le norme tecniche di ciascuna società fornitrice di energia elettrica.
- I cablaggi di comando (chiamati nel presente contesto linea di trasmissione) devono essere distanti di almeno 5 cm da qualsiasi sorgente elettrica, in modo da non essere influenzati dal rumore elettrico prodotto dalla stessa. (Evitare di inserire la linea di trasmissione e il cavo di alimentazione nello stesso conduttore.)
- Accertarsi di effettuare la corretta messa a terra della sezione esterna.
- Lasciare un pò di spazio per i cablaggi della scatola elettrica delle sezioni interne ed esterne, poiché la scatola stessa deve essere talvolta rimossa al momento dei lavori di manutenzione.
- Non collegare mai la sorgente di alimentazione principale al blocco terminale della linea di trasmissione, per evitare un cortocircuito delle parti elettriche.
- Utilizzare cavi schermati a 2 conduttori per la linea di trasmissione. Qualora vengano collegati allo stesso cavo a multiconduttori linee di trasmissione aventi caratteristiche diverse, si avrà come risultato un cattivo funzionamento della trasmissione e della ricezione dei segnali.
- Solamente la linea di trasmissione possedente le specifiche indicate può essere collegata al blocco terminale per il comando della sezione esterna.
(Linea di trasmissione da collegare alla sezione interna: Blocco terminale TB3 per la linea di trasmissione. Altre: Blocco terminale TB7 per controllo centralizzato.)
Una connessione non corretta impedisce al sistema di funzionare regolarmente.
- In caso di collegamento con un controllore della classe superiore o di esecuzione di operazioni di gruppo in diversi sistemi refrigeranti, occorre una linea di trasmissione fra ciascuna sezione esterna.
Collegare questa linea di comando fra i blocchi terminali per il controllo centralizzato (linea a 2 cavi con assenza di polarità).
Per effettuare operazioni di gruppo in diversi sistemi refrigeranti senza collegare un controllore della classe superiore, modificare l'inserimento del connettore di corto circuito di una sezione esterna da CN41 a CN40.
- Il gruppo è impostato tramite il comando a distanza.
- Per il collegamento del KIT DI COLLEGAMENTO (PAC-LV11M-J) e di un'unità interna della serie M, consultare il manuale d'installazione del KIT DI COLLEGAMENTO.
- Quando si collega una scatola di derivazione, non dimenticare di accendere le unità interne e la scatola di derivazione prima di accendere l'unità esterna.

6. Collegamenti elettrici

<PUMY-P-VKM>

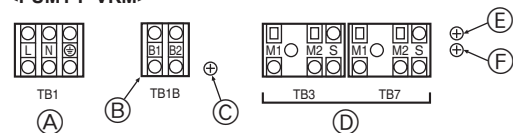

<PUMY-P-YKM>

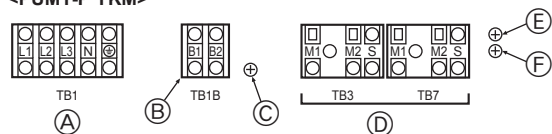

- A Presa energia elettrica
B Alimentazione per la scatola di derivazione
C Avvitare alla scatola dei componenti elettrici
D Linea di trasmissione
E Avvitare alla scatola dei componenti elettrici
F Avvitare alla scatola dei componenti elettrici

Fig. 6-1

6.3. Cavi di trasmissione dei cablaggi

① Tipi di cavi di comando

1. Cavi di trasmissione dei cablaggi

- Tipi di cavi di trasmissione: Cavi schermati CVVS, CPEVS o MVVS
- Diametro del cavo: Superiore a 1,25 mm²
- Lunghezza massima ammessa: Non oltre 200 m

2. M-NET cavi del comando a distanza

Tipi di cavi del comando a distanza	Cavi schermati CVVS, CPEVS o MVVS
Diametro del cavo	da 0,5 a 1,25 mm ²
Osservazioni	Quando si superano i 10 m, utilizzare un cavo che presenti le stesse specifiche dei cavi del cablaggio della linea di trasmissione.

6.2. Scatola di comando e posizione di collegamento dei cablaggi (Fig. 6-1)

1. Collegare la linea di trasmissione dell'unità interna al blocco terminale (TB3) oppure collegare i cavi fra le unità esterne o i cavi con il sistema di controllo centralizzato al blocco terminale del controllo centralizzato (TB7).
Quando si utilizzano cavi schermati, collegare lo schermo di massa della linea di trasmissione dell'unità interna alla vite (E o F) e collegare lo schermo di massa della linea tra le unità esterne e la linea di trasmissione del sistema di controllo centralizzato al terminale schermato (S) della morsetteria del controllo centralizzato (TB7). Inoltre, per le unità esterne il cui connettore di alimentazione CN41 è stato sostituito dal CN40, occorre collegare anche il terminale schermato (S) del blocco terminale (TB7) del sistema di controllo centralizzato alla vite (E o F), utilizzando il filo in dotazione.
2. La morsetteria (TB1B) fornisce alimentazione alla scatola di derivazione (220 ~ 240 V CA max 6 A).

⚠ Cautela:

Non collegare mai la linea di trasmissione per l'unità interna o la linea di trasmissione del sistema di controllo centralizzato a questa morsetteria (TB1B). Se si collegano le linee di trasmissione, si rischia di danneggiare il blocco terminale dell'unità interna o il blocco terminale del controllo centralizzato.

3. MA cavi del comando a distanza

Tipi di cavi del comando a distanza	Cavo a 2 nuclei con guaina (non schermato) CVV
Diametro del cavo	da 0,3 a 1,25 mm ² (da 0,75 a 1,25 mm ²) *
Osservazioni	Non oltre 200 m

* Collegati con semplice comando a distanza.

② Esempi di cablaggi

• Nome del controllore, simbolo e numero ammesso di controllori.

Nome	Simbolo	Numero di controllori ammessi
Controllore della sezione esterna	OC	–
Controllore della sezione interna	IC	PUMY-P112 Da 1 a 10 unità per 1 OC
		PUMY-P125 Da 1 a 12 unità per 1 OC
		PUMY-P140 Da 1 a 12 unità per 1 OC
Comando a distanza	RC	RC (M-NET) Massimo 12 sistemi di controllo per 1 OC
		MA Massimo di 2 per gruppo

Esempio di funzionamento a terra con più sezioni esterne (Sono necessari l'uso di cavi schermati e l'impostazione degli indirizzi)

<Esempi di collegamenti di cavi di trasmissione: quando non si utilizza una scatola di derivazione>

■ M-NET Unità del comando a distanza (Fig. 6-2)

■ MA Unità del comando a distanza (Fig. 6-3)

<Metodo di collegamento e impostazione di indirizzo>

- Utilizzare sempre cavi schermati per eseguire le connessioni fra la sezione esterna (OC) e la sezione interna (IC), per tutte le connessioni OC-OC e per gli intervalli dei cablaggi IC-IC.
- Collegare elettricamente i terminali M1 e M2 ed il terminale di messa a terra della morsetteria del cavo di trasmissione (TB3) di ciascuna unità esterna (OC) ai terminali M1, M2 ed al terminale S della morsetteria del cavo di trasmissione dell'unità interna (IC).
- Collegare i terminali 1 (M1) e 2 (M2) del blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione interna (IC), con l'indirizzo più recente per lo stesso gruppo di sezioni interne, al blocco terminale dell'unità di comando a distanza (RC).
- Collegare insieme i terminali M1, M2 ed il terminale S sulla morsetteria del controllo centralizzato (TB7) per l'unità esterna (OC).
- L'inserimento del connettore a ponticello sul pannello di comando CN41 non varia.
- Collegare lo schermo di massa della linea di trasmissione delle unità interne al terminale schermato (S) di (TB3); collegare inoltre il terminale (S) alla vite (E o F) utilizzando il filo in dotazione.
Collegare lo schermo di massa della linea tra le unità esterne e la linea di trasmissione del sistema di controllo centralizzato al terminale schermato (S) di (TB7).
- Impostare l'interruttore di indirizzo come indicato sotto.

Unità	Campo valori	Metodo di impostazione
IC (Principale)	da 01 a 50	Utilizzare l'indirizzo più recente per lo stesso gruppo di sezioni interne (IC)
IC (Secondaria)	da 01 a 50	Utilizzare un indirizzo diverso da quello dell'IC principale fra le unità per lo stesso gruppo di sezioni interne. Questo deve essere in sequenza con l'IC principale stessa
Sezione esterna	da 51 a 100	Utilizzare l'indirizzo più recente di tutte le sezioni interne dello stesso sistema refrigerante più 50 * L'indirizzo diventa automaticamente "100" se è impostato come "01-50".
M-NET R/C (Principale)	da 101 a 150	Impostare un indirizzo dell'IC principale per lo stesso gruppo più 100
M-NET R/C (Secondaria)	da 151 a 200	Impostare un indirizzo dell'IC principale per lo stesso gruppo più 150
MA R/C	–	Impostazione indirizzo non necessaria (Impostazione principale/secondaria necessaria)

- Il funzionamento con impostazione di gruppo di sezioni interne multiple è attivato dall'unità di comando a distanza (RC) solo dopo l'avvenuta alimentazione del sistema.
- Quando si collega un'unità PWFY
 - Non effettuare le impostazioni gruppo per l'unità PWFY e le unità interne.
 - L'unità PWFY e un unità Lossnay non possono funzionare contemporaneamente.
 - Utilizzare un controller a distanza WMA per l'unità PWFY.
Per i dettagli, consultare il manuale per l'installazione della unità PWFY.
- Quando si collega un cilindro o un'unità Hydrobox
 - Non effettuare le impostazioni di gruppo per il cilindro o l'unità Hydrobox e le altre unità interne.

6. Collegamenti elettrici

<Lunghezze ammesse>

① M-NET Unità del comando a distanza

- Lunghezza massima attraverso le sezioni esterne: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ e $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ e $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (sezione di 1,25 mm² o superiore)
- Lunghezza massima del cavo di trasmissione: L_1 e $L_3 + L_4$ e $L_3 + L_5$ e L_6 e $L_2 + L_6$ e $L_7 \leq 200$ m (sezione di 1,25 mm² o superiore)
- Lunghezza del cavo del comando a distanza: $l_1, l_2, l_2 + l_3, l_4 \leq 10$ m (0,5 a 1,25 mm²)

Qualora la lunghezza superi i 10 m, usare un cavo schermato da 1,25 mm². La lunghezza di questa sezione (L_8) deve essere inclusa nel calcolo della massima lunghezza ammessa e della lunghezza generale.

② MA Unità del comando a distanza

- Lunghezza massima attraverso le sezioni esterne (cavo in rete): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ e $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (sezione di 1,25 mm² o superiore)
- Lunghezza massima del cavo di trasmissione (cavo in rete): L_1 e $L_3 + L_4$ e L_6 e $L_2 + L_6$ e $L_7 \leq 200$ m (sezione di 1,25 mm² o superiore)
- Lunghezza del cavo del comando a distanza: m_1 e $m_1 + m_2 + m_3$ e $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 a 1,25 mm²)

■ M-NET Unità del comando a distanza

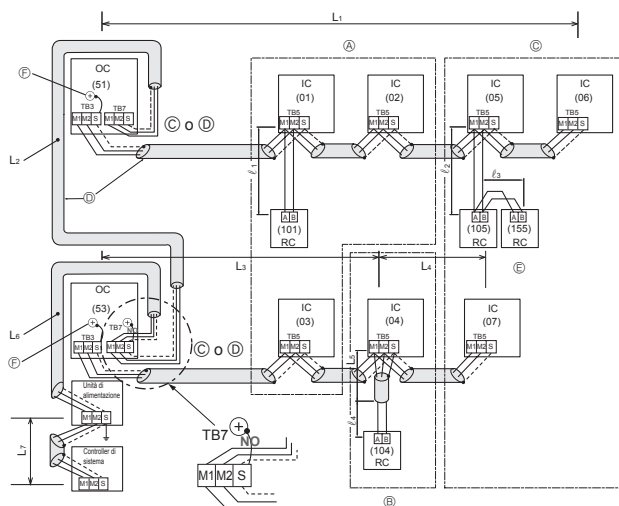


Fig. 6-2

- (A) : Gruppo
- (B) : Gruppo
- (C) : Gruppo
- (D) : Cavo schermato
- (E) : Controllore a distanza secondario
- (F) : Avvitare alla scatola dei componenti elettrici
- () : Indirizzo

■ MA Unità del comando a distanza


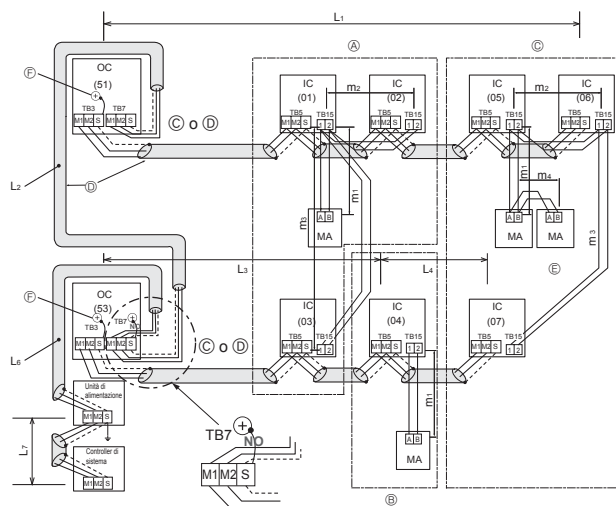


Fig. 6-3

- (A) : Gruppo
- (B) : Gruppo
- (C) : Gruppo
- (D) : Cavo schermato
- (E) : Controllore a distanza secondario
- (F) : Avvitare alla scatola dei componenti elettrici
- () : Indirizzo

<Esempio di cablaggio del cavo di trasmissione: quando si utilizza una scatola di derivazione>

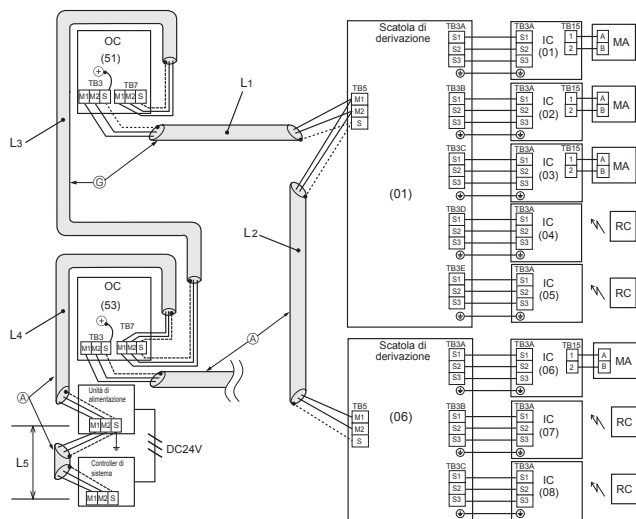

- (G) : Cavo schermato
- () : Esempio di indirizzo

Fig. 6-4

<Lunghezze ammesse>

Lunghezza massima attraverso le sezioni esterne (cavo in rete):

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (sezione di 1,25 mm² o superiore)

Lunghezza massima del cavo di trasmissione (cavo in rete):


$L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (sezione di 1,25 mm² o superiore)

6. Collegamenti elettrici

6.4. Cablaggio di alimentazione principale e capacità dell'apparecchiatura

Tracciato schematico del cablaggio: quando non si utilizza una scatola di derivazione (Esempio) (Fig. 6-5)

PUMY-P-VKM serie



PUMY-P-YKM(E) serie



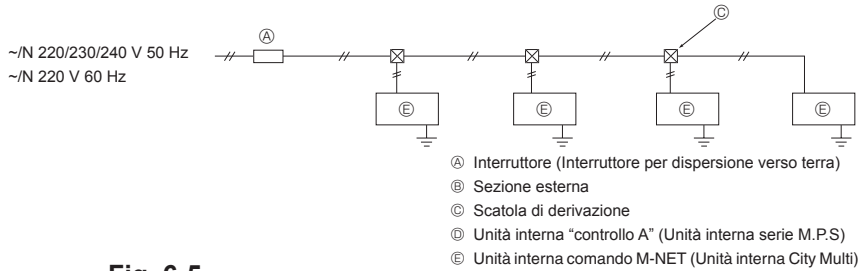



Fig. 6-5

Tracciato schematico del cablaggio: quando si utilizza una scatola di derivazione (Esempio) (Fig. 6-6)
<Quando l'alimentazione è fornita dall'unità esterna>

PUMY-P-VKM serie

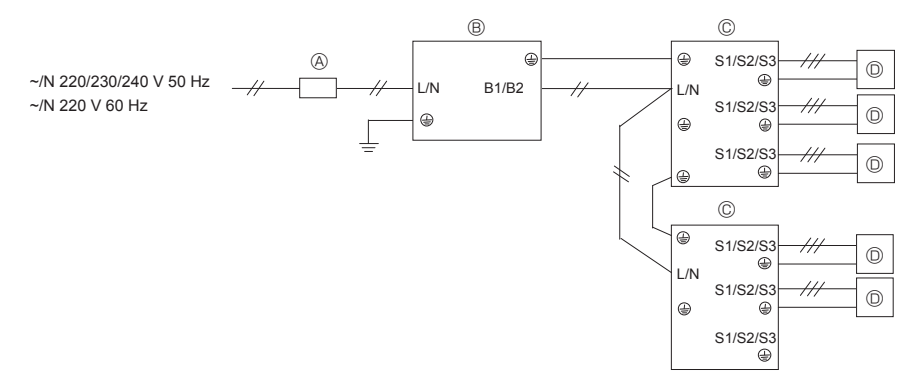


PUMY-P-YKM(E) serie

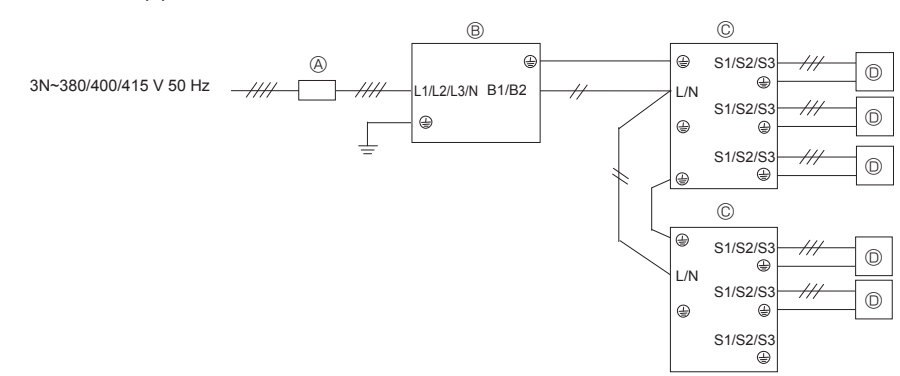


<Quando l'alimentazione è fornita separatamente>

PUMY-P-VKM serie

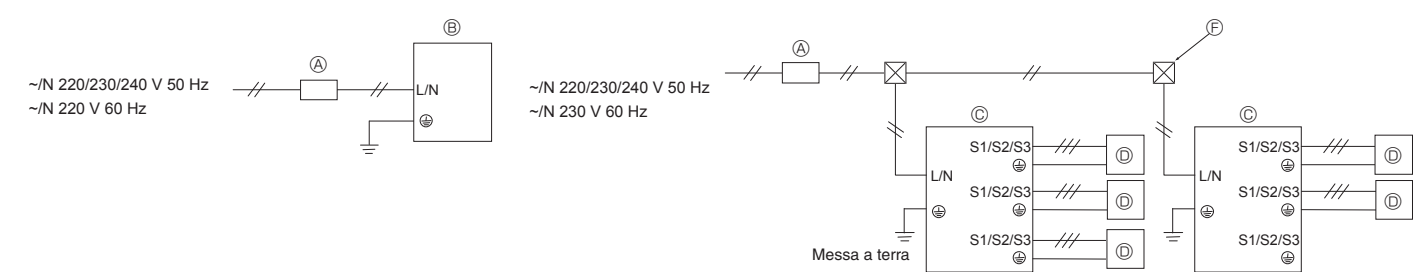

PUMY-P-YKM(E) serie

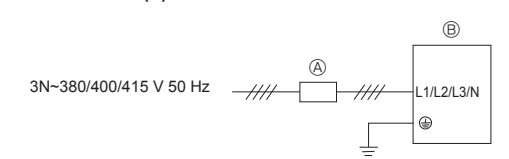

Nota: scatola del reattore (componenti opzionali)
Quando il prodotto viene impiegato per un uso diverso da quello professionale, potrebbe essere necessaria la Reactor BOX (scatola del reattore).

	Metodo di alimentazione della scatola di derivazione	
Unità esterna	Alimentazione dall'unità esterna	Alimentazione separata
Alimentazione monofase	Non necessaria	Necessaria
Alimentazione trifase	Necessaria	Necessaria

Fig. 6-6

6. Collegamenti elettrici

Area sezione trasversale del filo per l'alimentazione principale e le capacità di accensione/spegnimento

<Quando l'alimentazione è fornita separatamente>

Modello		Alimentazione	Area sezione trasversale minima del filo (mm²)			Interruttore cablaggio *1	Interruttore dispersione corrente
			Cavo principale	Diramazione	Terra		
Sezione esterna	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 sec. max
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 sec. max

<Quando l'alimentazione è fornita dall'unità esterna>

Modello		Alimentazione	Area sezione trasversale minima del filo (mm²)			Interruttore cablaggio *1	Interruttore dispersione corrente
			Cavo principale	Diramazione	Terra		
Sezione esterna	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 sec. max
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 sec. max

*1 Utilizzare un interruttore automatico senza fusibile (NF) o un interruttore automatico del circuito di dispersione a terra (NV) con una separazione dei contatti di almeno 3,0 mm in ogni polo.

<Unità interne>

Corrente totale di funzionamento dell'unità interna	Spessore minimo del cavo (mm²)			Interruttore di dispersione a terra *1	Interruttore locale (A)		Interruttore cablaggio (NFB)
	Cavo principale	Diramazione	Terra		Capacità	Fusibile	
F0 = massimo 16 A *2	1,5	1,5	1,5	Sensibilità corrente 20 A *3	16	16	20
F0 = massimo 25 A *2	2,5	2,5	2,5	Sensibilità corrente 30 A *3	25	25	30
F0 = massimo 32 A *2	4,0	4,0	4,0	Sensibilità corrente 40 A *3	32	32	40

Per l'impedenza sistema max. consentita, fare riferimento alla norma IEC61000-3-3

*1 L'interruttore di dispersione a terra è inteso a sostenere il circuito dell'inverter.

L'interruttore di dispersione a terra deve abbinare l'uso di un interruttore locale o di un interruttore cablaggio.

*2 Come valore F0, adottare il valore maggiore tra i valori F1 e F2.

F1 = Corrente massima totale di funzionamento delle unità interne × 1,2

F2 = {V1 × (Quantità del Tipo1)/C} + {V1 × (Quantità del tipo2)/C} + {V1 × (Quantità del Tipo3)/C} + {V1 × (Quantità delle altre)/C}

Collegare alla scatola di derivazione (PAC-MK-BC)

Unità interna		V1	V2
Tipo 1	SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Tipo 2	PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Tipo 3	MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Tipo 4	MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Tipo 5	MFZ-KJ-VE	7,4	
Tipo 6	Scatola di derivazione (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Tipo 7	generazione ecodan C	5,1	5,0*

* Questo valore potrebbe aumentare a causa di un attuatore collegato localmente.

Collegare al kit di collegamento (PAC-LV11M)

Unità interna		V1	V2
Tipo 1	MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Tipo 2	MFZ-KJ-VE	7,4	
Tipo 3	Kit di collegamento (PAC-LV11M)	3,5	

Unità interna		V1	V2
Tipo 1	PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Tipo 2	PLFY-VCM	9,9	
Tipo 3	PKFY-VBM	3,5	
Tipo 4	PEFY-VMA	38	1,6
Tipo 5	PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : multiplo della corrente di intervento con un tempo di intervento di 0,01 s

Scegliere "C" dalle caratteristiche di intervento del disgiuntore.

6. Collegamenti elettrici

<Esempio del calcolo di "F2">

Condizione PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (fare riferimento al grafico di esempio a destra)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ Disgiuntore 16 A (corrente di intervento = $8 \times 16 \text{ A}$ a 0,01 s)


* 3 La sensibilità di corrente è calcolata con la formula seguente.

$$G1 = V2 \times (\text{Quantità del tipo 1}) + V2 \times (\text{Quantità del tipo 2}) + V2 \times (\text{Quantità del tipo 3}) + V2 \times (\text{Quantità di altri tipi}) + V3 \times (\text{Lunghezza del filo [km]})$$

G1	Sensibilità di corrente
Massimo 30	Massimo 30 mA 0,1 sec
Massimo 100	Massimo 100 mA 0,1 sec

Spessore del filo	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Grafico di esempio

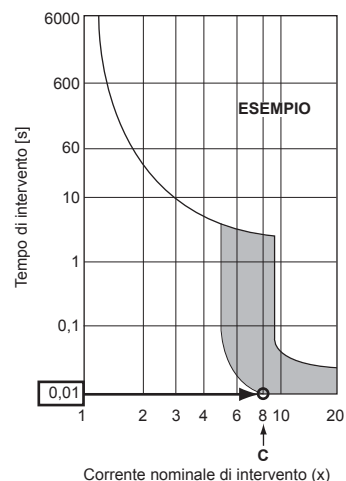


1. Tener conto delle condizioni ambientali (temperatura ambiente, luce solare diretta, acqua piovana, ecc.) durante il cablaggio e le connessioni.
2. Lo spessore del cavo corrisponde al minimo valore per il cablaggio di conduttura metallica. Il cavo di alimentazione deve essere di uno spessore maggiore, nel caso si presenti un calo di tensione. Accertarsi che la tensione di alimentazione non cali più del 10%.
3. Le caratteristiche specifiche dei cablaggi devono essere conformi agli standard normativi locali.
4. I cavi di alimentazione o le parti di apparecchi per uso esterno non devono essere più leggeri di un cavo schermato flessibile in policloroprene (design 60245 IEC57). Usare, ad esempio, cavi di specifica YZW.
5. Installare un cavo di messa a terra più lungo degli altri cavi.

⚠ Avvertenza:

- Accertarsi di usare cavi con le specifiche raccomandate in modo che le connessioni dei terminali non siano sottoposte a sforzi particolari. Qualora le connessioni non siano fissate saldamente, vi è il rischio di surriscaldamento o incendio.
- Accertarsi di utilizzare il corretto interruttore di protezione per sovracorrente. Occorre notare che la sovracorrente generata può includere una certa quantità di corrente diretta.
- Fare attenzione ad installare in modo saldo i coperchi/il pannello della morsettiere dell'unità esterna. Se non vengono installati correttamente, possono insorgere rischi di incendio o di scossa elettrica dovuti a polvere, acqua, ecc.

⚠ Cautela:

- Attenzione a non eseguire collegamenti scorretti.
- Stringere saldamente le viti del terminale onde evitare allentamenti.
- Dopo aver serrato le viti, tirare leggermente i fili per accertarne il fissaggio.
- Se il filo di collegamento è mal collegato alla morsettiere, l'unità non funzionerà normalmente.
- Alcune installazioni richiedono l'adozione di un interruttore per dispersione verso terra, per evitare la generazione di scosse elettriche.
- Utilizzare esclusivamente interruttori e fusibili della corretta capacità. L'utilizzo di interruttori, cavi o fili di rame di capacità troppo elevata può causare un cattivo funzionamento dell'unità o un incendio.

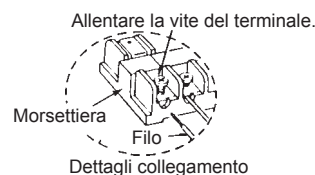


IMPORTANTE

Accertarsi che l'interruttore del circuito di dispersione sia compatibile con armoniche più alte. Utilizzare sempre un interruttore del circuito di dispersione compatibile con armoniche più alte in quanto questa unità è dotata di inverter. L'uso di un interruttore inadeguato può compromettere il funzionamento dell'inverter.

Non giuntare mai il cavo di alimentazione o il cavo di collegamento unità interna-unità esterna-scatola di derivazione; vi è altrimenti il rischio di emissione di fumo, incendio o errore di comunicazione.

⚠ Avvertenza:

- Nel caso del cablaggio di controllo A, esiste un potenziale di alta tensione sul terminale S3, dovuto alla concezione del circuito elettrico che non dispone di isolamento elettrico tra la linea di alimentazione e la linea del segnale di comunicazione. Durante la manutenzione, si prega pertanto di spegnere l'alimentazione principale. Inoltre, non toccare i terminali S1, S2, S3 quando è inserita l'alimentazione. Qualora sia necessario utilizzare un isolatore tra l'unità interna e la scatola di derivazione/unità esterna, utilizzare un isolatore del tipo a 3 poli o a 2 poli. (Fare riferimento alla figura in basso.)

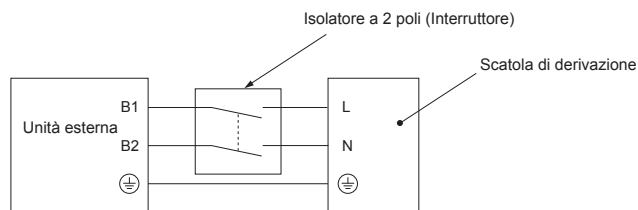

⚠ Attenzione:

Dopo aver utilizzato l'isolatore, non dimenticare di spegnere e riaccendere l'alimentazione per ripristinare il sistema. È altrimenti possibile che l'unità esterna non riesca a rilevare la o le scatole di derivazione o le unità interne.

Fare attenzione a collegare direttamente alle unità i cavi di collegamento unità esterna-scatola di derivazione/unità interna-scatola di derivazione (senza collegamenti intermedi). I collegamenti intermedi possono provocare errori di comunicazione qualora nei cavi penetri acqua e provochi una messa a massa insufficiente o un contatto elettrico insoddisfacente al punto di collegamento intermedio. (Se il collegamento intermedio è necessario, occorre assolutamente prendere misure volte ad evitare la penetrazione di acqua nei cavi.)

6. Collegamenti elettrici


6.5. Impostazione dell'indirizzo

Impostazione indirizzo interruttore


Unità Indirizzo	Esterna	Scatola di derivazione					Interna																										
		Indirizzo		Impostazione collegamento																													
Interruttore	 	 	<table border="1"><tr><td>Porta</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>—</td></tr><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> *				Porta	A	B	C	D	E	—	ON							OFF	1	2	3	4	5	6	ON: unità interna connessa OFF: nessuna connessione	Nessuno				
	Porta	A	B	C	D	E	—																										
	ON																																
OFF	1	2	3	4	5	6																											
decine unità	decine unità	SW1			*SW1-6 non utilizz.																												
SWU2 SWU1	SW12 SW11																																
fascia	51 - 100	1 - 50					—	—																									
impostazione	Indirizzo di derivazione + 50	• Secondo l'indirizzo impostato (ad esempio, 01), gli indirizzi delle unità interne collegate vengono impostati in sequenza (ad esempio, 02, 03, 04 e 05).					• Specificare se le unità interne sono collegate a ciascuna porta (A, B, C, D ed E).		Non vi sono impostazioni di indirizzo per le unità interne.																								
		<table border="1"><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td></tr></table>	SW1	1	2	3	4	5				ON	ON	ON	ON	ON		<table border="1"><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Porta</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(non utilizz.)</td></tr></table>	SW1	1	2	3	4	5	(6)	Porta	A	B	C	D	E	(non utilizz.)	
		SW1	1	2	3	4	5																										
			ON	ON	ON	ON	ON																										
SW1	1	2	3	4	5	(6)																											
Porta	A	B	C	D	E	(non utilizz.)																											
<table border="1"><tr><td>Porta</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr><tr><td>Indirizzo</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(SW11, 12)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>(numeri in sequenza)</td></tr></table>	Porta	A	B	C	D	E		Indirizzo	01					(SW11, 12)			02	03	04	05	(numeri in sequenza)												
Porta	A	B	C	D	E																												
Indirizzo	01					(SW11, 12)																											
		02	03	04	05	(numeri in sequenza)																											
					Le unità interne sono collegate ON Le unità interne non sono collegate OFF																												

Nota: 1. Indirizzo scatola di derivazione
Per l'impostazione dell'indirizzo, utilizzare una cifra compresa tra 1 e 50.
Es. L'indirizzo impostato è (47) e vi sono 5 unità interne (A, B, C, D ed E).
Se A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) ed E: (51), E non è corretto, perché supera 50.

Es1. Unità esterna + Derivazione <1> (Unità interna A, B, C, D, E) + Derivazione <2> (Unità interna A, B, C)

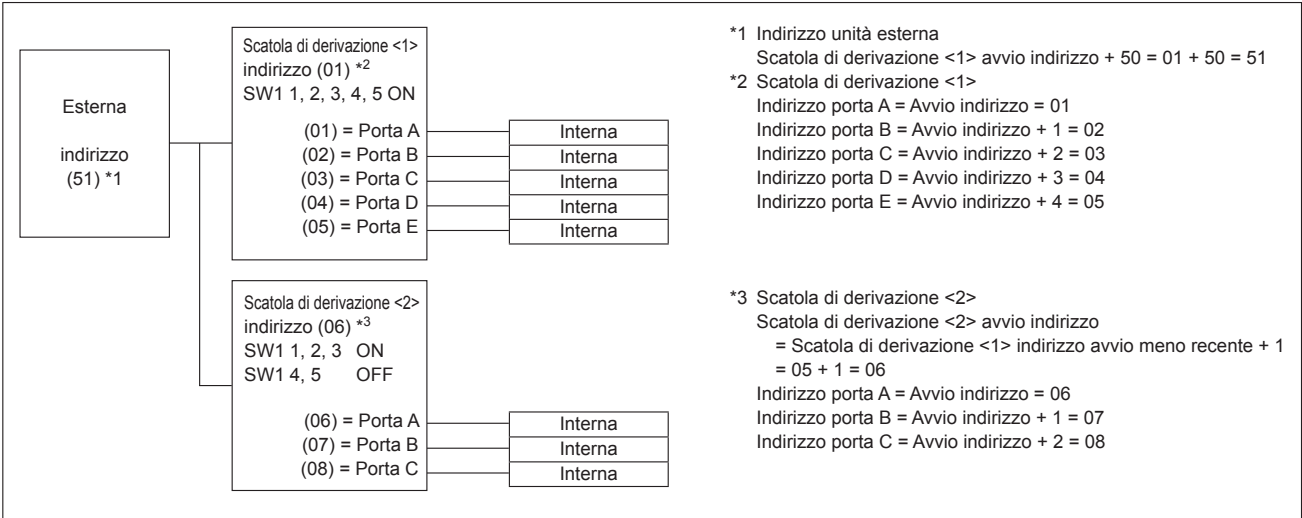

Es2. Unità esterna + Derivazione <1> (Unità interna A, C, E) + Derivazione <2> (Unità interna A, C, E)

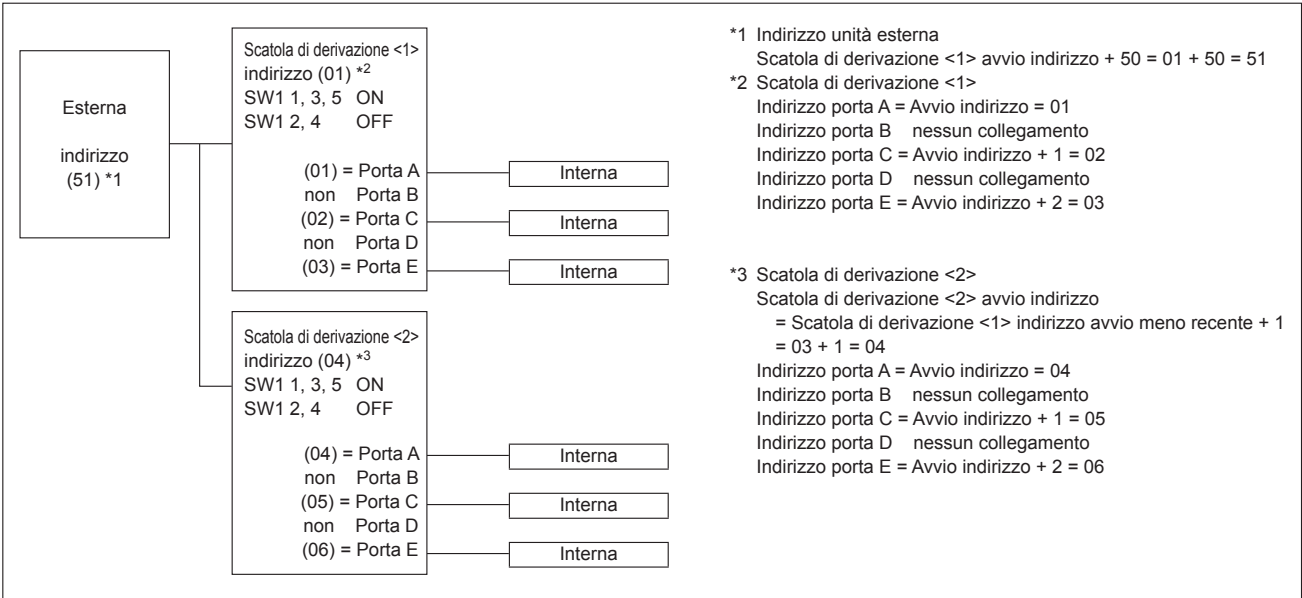

7. Prova di funzionamento

7.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamento

- Dopo aver completato l'installazione, i collegamenti elettrici e le tubazioni delle sezioni interne ed esterne, verificare l'assenza di perdite di refrigerante, allentamenti dei cavi di alimentazione o di comando, errori di polarità e scollegamenti di una fase dell'alimentazione elettrica.
- Utilizzare un tester M-ohm da 500-volt per controllare che la resistenza tra i morsetti di alimentazione e la massa sia di almeno 1 MΩ.
- Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di controllo (circuito a bassa tensione).

⚠ **Avvertenza:**

Non avviare il condizionatore d'aria se la resistenza dell'isolamento è inferiore a 1 MΩ.

Resistenza d'isolamento

Terminata l'installazione o dopo aver staccato l'alimentazione dell'unità per un periodo prolungato, la resistenza d'isolamento scende ad un valore inferiore a 1 MΩ a causa dell'accumulo di refrigerante nel compressore. Non si tratta di un'anomalia. Procedere nel seguente modo.

1. Staccare i cavi dal compressore e misurare la resistenza d'isolamento del compressore.
2. Se la resistenza d'isolamento risulta inferiore a 1 MΩ, significa che il compressore è difettoso o che la resistenza è scesa a causa di un accumulo di refrigerante nel compressore.

3. Dopo aver collegato i cavi al compressore, quest'ultimo inizia a riscaldarsi una volta attivata l'alimentazione. Dopo aver erogato la corrente di alimentazione per gli intervalli indicati di seguito, misurare nuovamente la resistenza d'isolamento.
 - La resistenza d'isolamento scende a causa di un accumulo di refrigerante nel compressore. La resistenza sale oltre 1 MΩ dopo che il compressore è stato riscaldato per 12 ore.
(Il tempo necessario per riscaldare il compressore varia in base alle condizioni atmosferiche e all'accumulo di refrigerante).
 - Per far funzionare il compressore con il refrigerante accumulato nel compressore e per evitare possibili guasti, quest'ultimo deve essere riscaldato per almeno 12 ore.
4. Se la resistenza d'isolamento sale oltre 1 MΩ, il compressore non è difettoso.

⚠ **Cautela:**

- **Il compressore non si avvierà se la connessione della fase di alimentazione non è corretta.**
- **Accendere l'interruttore di alimentazione principale almeno dodici ore prima dell'avvio dell'unità.**
 - Un immediato avvio dell'unità dopo l'accensione di questo interruttore può danneggiare le parti interne della stessa. Tenere acceso l'interruttore di alimentazione principale durante la stagione di funzionamento.
- **Controllare anche i seguenti punti.**
 - L'unità esterna funziona. Il LED sulla scheda di controllo dell'unità esterna lampeggia quando l'unità esterna non funziona.
 - Le valvole di arresto del gas e del liquido sono completamente aperte.

7.2. Prova di funzionamento

7.2.1. Uso del comando a distanza

Fare riferimento al manuale d'installazione dell'unità interna.

- Accertarsi di eseguire la prova per ogni unità interna. Accertarsi che ogni unità interna funzioni correttamente attenendosi al manuale di installazione in dotazione con l'unità.
- Se si esegue la prova per tutte le unità interne contemporaneamente, non è possibile rilevare un'eventuale collegamento errato dei tubi del refrigerante e dei cavi di collegamento.
- * Il funzionamento del compressore non è disponibile per 3 minuti almeno dopo l'erogazione di corrente.
- Il compressore può emettere rumore subito dopo l'accensione dell'alimentazione elettrica o in caso di temperatura dell'aria esterna bassa.

Informazioni sul meccanismo di protezione riavvio

Quando il compressore si arresta, il dispositivo preventivo di riavvio funziona in maniera tale che il compressore non funzionerà per 3 minuti per proteggere il condizionatore d'aria.

7.3. Recupero del refrigerante (Pompaggio)

In caso di spostamento dell'unità interna o dell'unità esterna, raccogliere il refrigerante procedendo come descritto qui di seguito.

- ① Spegner l'interruttore di circuito.
- ② Collegare il lato bassa pressione del manometro all'apertura di servizio della valvola di arresto gas.
- ③ Chiudere la valvola di arresto del liquido.
- ④ Ristabilire l'alimentazione (interruttore di circuito).
 - * La comunicazione tra unità interna ed esterna si avvia circa 3 minuti dopo l'accensione (interruttore di circuito). Avviare il pompaggio 3 o 4 minuti dopo l'accensione (interruttore di circuito su ON).
- ⑤ Eseguire una prova di funzionamento in raffreddamento. (Accertarsi che SW3-2 sia posizionato su OFF, quindi posizionare SW3-1 su ON). Il compressore (unità esterna) e i ventilatori (unità interna ed esterna) iniziano a funzionare e si avvia la prova di funzionamento in raffreddamento. Dopo circa cinque minuti di funzionamento in modalità di raffreddamento, spostare l'interruttore del punto di intervento di servizio esterno SW2-4 (interruttore di pompaggio) da OFF a ON.
 - * Non continuare a far funzionare il condizionatore d'aria a lungo con l'interruttore SW2-4 posizionato su ON. Assicurarsi di aver posizionato l'interruttore su OFF al termine del pompaggio.

- ⑥ Chiudere completamente la valvola di arresto gas quando la pressione misurata dal manometro scende a 0,05 - 0,00 MPa (circa 0,5 - 0,0 kgf/cm²)
- ⑦ Arrestare il condizionatore d'aria (SW3-1: OFF e SW3-2: OFF). Spostare l'interruttore del punto di intervento di servizio esterno SW2-4 da ON a OFF.
- ⑧ Staccare l'alimentazione (interruttore di circuito).
 - * Se al sistema di condizionamento d'aria è stato aggiunto troppo refrigerante, la pressione non può scendere a 0,5 kgf/cm². In questo caso, utilizzare un dispositivo di raccolta refrigerante per raccogliere tutto il refrigerante presente nel sistema, quindi ricaricare il sistema con la quantità corretta di refrigerante dopo aver spostato le unità interne ed esterne.

⚠ **Avvertenza:**

Quando si esegue il pompaggio del refrigerante, arrestare il compressore prima di scollegare i tubi del refrigerante. Il compressore può esplodere e provocare lesioni fisiche qualora corpi estranei, come l'aria, penetrino nel sistema.

Περιεχόμενα


1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας.....	110	5. Εργασίες Σωληνώσεων Αποχέτευσης.....	120
2. Θέση εγκατάστασης	112	6. Ηλεκτρικές εργασίες	120
3. Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.....	115	7. Δοκιμαστική λειτουργία.....	127
4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού	115		

⚠ Προσοχή:

- Το R410A δεν πρέπει να διαχέεται στην ατμόσφαιρα:
- Το R410A είναι ένα φθοριοϋδρο αέριο θερμοκηπίου που, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, έχει δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP)=1975.

Επαλήθευση των εξαρτημάτων που προμηθεύονται

Εκτός από αυτό το εγχειρίδιο, με την εξωτερική μονάδα παραδίδονται τα παρακάτω μέρη. Χρησιμοποιούνται για τη γείωση των ακροδεκτών S των θερματικών μονάδων μετάδοσης TB3, TB7. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη “6. Ηλεκτρικές εργασίες”.



Καλώδιο γείωσης (x 2)

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

- ▶ Πριν κάνετε την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλα τα “Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας”.
- ▶ Πριν κάνετε τη σύνδεση στο σύστημα, παρακαλούμε να αναφέρετε ή να ζητήσετε επιβεβαίωση από τον αρμόδιο οργανισμό ανεφοδιασμού.
- ▶ Η σειρά PUMY-P-VKM συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC/EN 61000-3-12
- ▶ Η σειρά PUMY-P-VKM και η σειρά PUMY-P-YKME έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε οικιακούς και εμπορικούς χώρους, καθώς και σε χώρους ελαφριάς βιομηχανίας.
- ▶ Η σειρά PUMY-P-YKM έχει σχεδιαστεί ως επαγγελματικός εξοπλισμός.
- ▶ Όταν συνδέετε την εσωτερική μονάδα ATW (σειρά EHST20C και EHSC) με μοντέλο 3 φάσεων, χρησιμοποιήστε το PUMY-P-YKME2.

⚠ Προειδοποίηση:

Περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού ή και θανάτου του χρήστη.

⚠ Προσοχή:

Περιγράφει προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν'αποφεύγεται βλάβη στη μονάδα.

⚠ Προειδοποίηση:

- Η εγκατάσταση της μονάδας δεν πρέπει να γίνεται από το χρήστη. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό να εγκαταστήσει τη μονάδα. Αν η εγκατάσταση της μονάδας δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφρά βιομηχανία και σε φάρμες ή για εμπορική χρήση από μη εξειδικευμένους χρήστες.
- Για τις εργασίες εγκατάστασης, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία και τα εξαρτήματα σωλήνων που είναι ειδικά κατασκευασμένα για χρήση με το ψυκτικό R410A. Το ψυκτικό R410A στο σύστημα HFC βρίσκεται υπό 1,6 φορές μεγαλύτερη πίεση από την πίεση των κοινών ψυκτικών. Αν χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα σωλήνων που δεν προορίζονται για χρήση με το ψυκτικό R410A και η εγκατάσταση της μονάδας δεν γίνει σωστά, οι σωλήνες μπορεί να σπάσουν και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς. Επίσης, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ζημιάς από σεισμούς, τυφώνες ή δυνατούς ανέμους. Όταν η μονάδα δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει ζημιή ή τραυματισμό.
- Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί και να στερεωθεί καλά σε μια επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της. Αν η μονάδα τοποθετηθεί σε ασταθή επιφάνεια, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Αν το κλιματιστικό πρόκειται να εγκατασταθεί σε μικρό χώρο, πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η συγκέντρωση ψυκτικού στο δωμάτιο επάνω από το όριο ασφαλείας σε περίπτωση που σημειωθεί διαρροή. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λάβετε προκειμένου να αποτρέψετε την υπέρβαση των ορίων ασφαλείας όσον αφορά τη συγκέντρωση ψυκτικού. Αν σημειωθεί διαρροή ψυκτικού και υπέρβαση του ορίου συγκέντρωσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου στο δωμάτιο.
- Αερίστε το χώρο σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού κατά τη λειτουργία της μονάδας. Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, θα απελευθερωθούν δηλητηριώδη αέρια.
- Όλες οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο τεχνικό και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Τα κλιματιστικά πρέπει να τροποδοτούνται από ξεχωριστές γραμμές και να χρησιμοποιείται η σωστή τάση καθώς και οι κατάλληλοι ασφαλειοδιακόπτες. Οι γραμμές τροφοδοσίας με ανεπαρκή ισχύ ή οι εσφαλμένες ηλεκτρικές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εγκατάσταση, περιγράψτε στον πελάτη τα “Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας”, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία για να σιγουρευτείτε ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας πρέπει να δοθούν στο χρήστη για αναφορά. Τα εγχειρίδια αυτά πρέπει να δίνονται και στους επόμενους χρήστες της μονάδας.

⚠ : Δείχνει μέρος της συσκευής που πρέπει να γειώνεται.

⚠ Προειδοποίηση:

Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες που είναι κολλημένες πάνω στην κύρια μονάδα.

- Χρησιμοποιήστε φωσφορούχο κρατέρωμα C1220 για τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού, όταν έχετε χαλκοσωλήνες και σωλήνες κράματος χαλκού χωρίς ενώσεις. Αν η σύνδεση των σωληνώσεων δεν γίνει σωστά, η μονάδα δεν θα είναι κατάλληλα γειωμένη και μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καλώδια για την καλωδίωση. Οι συνδέσεις της καλωδίωσης πρέπει να γίνονται σωστά χωρίς να ασκείται πίεση στις συνδέσεις των θερματικών. Επίσης, ποτέ μη συγκολλήσετε τα καλώδια για την καλωδίωση (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο). Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Το κάλυμμα της πλακέτας ακροδεκτών της εξωτερικής μονάδας πρέπει να είναι καλά στερεωμένο στη θέση του. Αν το κάλυμμα δεν τοποθετηθεί σωστά και εισχωρήσει στη μονάδα σκόνη και υγρασία, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση του κλιματιστικού, χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο ψυκτικό (R410A) για την πλήρωση των γραμμών ψυκτικού. Μην το αναμειγνύετε με άλλο ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να παραμένει μέσα στις γραμμές. Εάν αναμειχθεί αέρας με το ψυκτικό, ενδέχεται να προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή πίεση στη γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους κινδύνους. Η χρήση ψυκτικού διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται για το σύστημα θα προκαλέσει μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος ή ζημιή στο σύστημα. Στη χειρότερη περίπτωση, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα από την Mitsubishi Electric και για την εγκατάστασή τους καλέστε τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Αν τα εξαρτήματα δεν εγκατασταθούν σωστά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τη μονάδα. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για εργασίες επισκευής. Αν οι τροποποιήσεις ή οι επισκευές δεν εκτελεστούν σωστά, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να επιχειρήσει να επισκευάσει τη μονάδα ή να τη μεταφέρει σε άλλη θέση χωρίς τη βοήθεια ειδικού προσωπικού. Αν η μονάδα δεν εγκατασταθεί σωστά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αν το κλιματιστικό πρέπει να επισκευαστεί ή να μεταφερθεί, ζητήστε τη βοήθεια του αντιπροσώπου ή ενός εκπαιδευμένου τεχνικού.
- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε για τυχόν διαρροές ψυκτικού. Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού στο δωμάτιο και έρθει σε επαφή με τη φλόγα μιας ηλεκτρικής θερμάστρας ή μιας φορητής εστίας μαγειρέματος, υπάρχει κίνδυνος να απελευθερωθούν δηλητηριώδη αέρια.

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

1.1. Προετοιμασία για την εγκατάσταση

⚠ Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ασυνήθιστους χώρους. Αν το κλιματιστικό εγκατασταθεί σε χώρους όπου υπάρχουν ατμοί, πτητικό λάδι (συμπεριλαμβανομένων των λαδιών μηχανημάτων) ή θειικά αέρια, σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι όπως τα παράλια, ή σε χώρους όπου υπάρχει ενδοχόμενο η μονάδα να σκεπαστεί με χιόνι, η απόδοσή του μπορεί να μειωθεί σημαντικά και τα εσωτερικά του μέρη να καταστραφούν.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής, απελευθέρωσης, κυκλοφορίας ή συγκέντρωσης εύφλεκτων αερίων. Αν γύρω από τη μονάδα συγκεντρωθούν εύφλεκτα αέρια, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- Στην εξωτερική μονάδα δημιουργείται συμπύκνωση νερού κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Φροντίστε για την αποστράγγιση του νερού που βγαίνει γύρω από την εξωτερική μονάδα εάν υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ζημιές.
- Όταν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη μονάδα σε νοσοκομεία ή σε σταθμούς τηλεπικοινωνιών, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάνει θόρυβο και προκαλεί ηλεκτρονικές παρεμβολές. Οι μετασχηματιστές συνεχούς ρεύματος, οι οικιακές συσκευές, τα ιατρικά μηχανήματα υψηλής συχνότητας και οι πομποί ραδιοσυχνότητων μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή και βλάβη του κλιματιστικού. Το κλιματιστικό μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία των ιατρικών μηχανημάτων, παρεμποδίζοντας την ιατρική φροντίδα, και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, επηρεάζοντας την ποιότητα της τηλεοπτικής εικόνας.

1.2. Προετοιμασία για την εγκατάσταση (μεταφορά)

⚠ Προσοχή:

- Όταν μεταφέρετε τη μονάδα, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για τη μεταφορά της μονάδας, η οποία ζυγίζει τουλάχιστον 20 kg, χρειάζονται δύο ή και περισσότερα άτομα. Μην τη σηκώνετε από τις ταινίες συσκευασίας. Φοράτε προστατευτικά γάντια για να βγάλετε τη μονάδα από τη συσκευασία της και να την μεταφέρετε, γιατί τα χέρια σας μπορεί να τραυματιστούν στα περυσία ή σε άλλα μέρη της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας έχουν πεταχτεί σε ασφαλές μέρος. Τα υλικά συσκευασίας, όπως τα καρφιά και άλλα μεταλλικά ή ξύλινα μέρη, μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα ή άλλους τραυματισμούς.

- Η βάση και τα σημεία στήριξης της εξωτερικής μονάδας πρέπει να ελέγχονται περιοδικά μήπως έχουν χαλαρώσει, σπάσει ή έχουν υποστεί άλλη ζημιά. Αν δεν διορθώσετε τις ζημιές αυτές, η μονάδα μπορεί να πέσει προκαλώντας ζημιά ή τραυματισμούς.
- Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με νερό. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.
- Σφίξτε όλα τα περικόχλια εκχείλωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρησιμοποιώντας ένα δυναμόκλειδο. Αν τα σφίξετε πάρα πολύ, μπορεί να σπάσουν μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα και να σημειωθεί διαρροή ψυκτικού.

1.3. Προετοιμασία για τις ηλεκτρικές εργασίες

⚠ Προσοχή:

- Φροντίστε να τοποθετήσετε διακόπτες κυκλώματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Για τις γραμμές τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε καλώδια του εμπορίου επαρκούς ισχύος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Όταν συνδέετε τις γραμμές τροφοδοσίας, μην τεντώνετε υπερβολικά τα καλώδια. Αν οι συνδέσεις χαλαρώσουν, τα καλώδια μπορεί να σπάσουν με συνέπεια να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

- Φροντίστε να γειώσετε τη μονάδα. Μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλίνες αερίου ή υγρού, κολώνες ρεύματος ή τηλεφωνικές γραμμές. Αν η μονάδα δεν είναι κατάλληλα γειωμένη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιήστε διακόπτες κυκλώματος (διακόπτης κυκλώματος βλάβης γείωσης, διακόπτης απομόνωσης κυκλώματος (ασφάλεια +B), και διακόπτης κυκλώματος σε χυτεύτο κουτί) με την ενδεξιγμένη χωρητικότητα. Αν η χωρητικότητα του διακόπτη κυκλώματος είναι μεγαλύτερη από την ενδεξιγμένη, μπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά.

1.4. Πριν τη δοκιμαστική λειτουργία

⚠ Προσοχή:

- Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας 12 ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της λειτουργίας. Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας αμέσως αφού ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα εσωτερικά της μέρη. Μην κλείνετε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας την περίοδο λειτουργίας του κλιματιστικού.
- Πριν την έναρξη της λειτουργίας, ελέγξτε ότι όλα τα πλαίσια, οι διατάξεις ασφαλείας και άλλα προστατευτικά μέρη είναι σωστά τοποθετημένα. Μέρη που περιστρέφονται, έχουν υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.

- Μην αγγίζετε τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.
- Μην αγγίζετε τους σωλίνες ψυκτικού με γυμνά χέρια όταν λειτουργεί το κλιματιστικό. Οι σωλίνες ψυκτικού είναι πολύ ζεστοί ή πολύ κρύοι ανάλογα με την κατάσταση του κυκλοφορούντος ψυκτικού μέσου. Αν αγγίξετε τους σωλίνες, μπορεί να πάθετε εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
- Αφού σταματήσει να λειτουργεί το κλιματιστικό, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν κλείσετε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή ή βλάβη.

1.5. Χρήση κλιματιστικών με ψυκτικό μέσο R410A

⚠ Προσοχή:

- Χρησιμοποιήστε φωσφορούχο κρατέρωμα C1220 για τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού, όταν έχετε χαλκοσωλίνες και σωλίνες κράματος χαλκού χωρίς ενώσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι εσωτερικές επιφάνειες των σωληνών είναι καθαρές και δεν περιέχουν επικίνδυνες προσμίξεις όπως θειικές ενώσεις, οξειδωτικά, ρινίσματα ή σκόνη. Χρησιμοποιείτε σωλίνες με το συνιστώμενο πάχος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 114) Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ξανά παλιούς σωλίνες που περιείχαν ψυκτικό R22, προσέξτε τα παρακάτω.
- Αντικαταστήστε τα παλιά περικόχλια εκχείλωσης και εκχειλώστε ξανά τα διαπλάτυσμένα τμήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σωλίνες με πολύ μικρό πάχος. (Ανατρέξτε στη σελίδα 114)
- Φυλάξτε τους σωλίνες που θα χρησιμοποιήσετε στην εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο και σφραγίστε και τα δύο άκρα των σωληνών μέχρι να εκτελέσετε τις εργασίες χαλκοκόλλησης. (Μην βγάλετε τα γωνιακά ρακόρ κτλ. από τη συσκευασία τους.) Αν στις σωληνώσεις ψυκτικού μπουν σκόνη, ρινίσματα ή υγρασία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί αλλοίωση της ποιότητας του λαδιού ή βλάβη του συμπιεστή.
- Χρησιμοποιήστε λάδι εστέρα, λάδι αιθέρα ή αλκυλιobenζόλη (μικρή ποσότητα) σαν ψυκτικό λάδι για την εφαρμογή στα διαπλάτυσμένα τμήματα. Το ψυκτικό λάδι αν αναμιχθεί με ορυκτέλαιο, θα αλλοιωθεί.

- Μην χρησιμοποιείτε άλλο ψυκτικό από το R410A. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο ψυκτικό, το χλώριο στο ψυκτικό μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση στην ποιότητα του λαδιού.
- Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω εργαλεία που προορίζονται ειδικά για χρήση με το ψυκτικό R410A. Τα παρακάτω εργαλεία είναι απαραίτητα για τη χρήση ψυκτικού R410A. Για τυχόν απορίες, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο.

Εργαλεία (για R410A)	
Πολλαπλός μετρητής	Εργαλείο διαπλάτυνσης
Σωλήνας πλήρωσης	Μετρητής διαστάσεων
Ανιχνευτής διαρροής αερίου	Σωλήνας αντλίας κενού
Δυναμόκλειδο	Ηλεκτρονικός ζυγός πλήρωσης ψυκτικού

- Χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα εργαλεία. Αν στις σωληνώσεις ψυκτικού μπουν σκόνη, ρινίσματα ή υγρασία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί αλλοίωση του ψυκτικού λαδιού.
- Μην χρησιμοποιείτε κύλινδρο γόμωσης. Αν χρησιμοποιήσετε κύλινδρο γόμωσης, η σύνθεση του ψυκτικού μέσου θα αλλάξει και θα μειωθεί η απόδοσή του.

2. Θέση εγκατάστασης

2.1. Σωλήνες ψυκτικού

Ανατρέξτε στην Fig. 4-1.

2.2. Επιλογή σημείου εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας

- Αποφύγετε σημεία άμεσα εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Επιλέξτε ένα σημείο στο οποίο ο θόρυβος που εκπέμπεται από τη μονάδα να μην ενοχλεί τους γείτονες.
- Επιλέξτε μια θέση που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των καλωδίων και των σωλήνων στην πηγή τροφοδοσίας και στην εσωτερική μονάδα.
- Αποφύγετε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής, απελευθέρωσης, κυκλοφορίας ή συγκέντρωσης εύφλεκτων αερίων.
- Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, μπορεί να τρέχει νερό από τη μονάδα.
- Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια η οποία να μπορεί να αντέξει το βάρος και τους κραδασμούς της μονάδας.
- Αποφύγετε σημεία όπου η μονάδα μπορεί να σκεπαστεί με χιόνι. Σε περιοχές όπου σημειώνονται δυνατές χιονοπτώσεις, πρέπει να παίρνετε ειδικές προφυλάξεις, όπως η ανύψωση της θέσης εγκατάστασης ή η τοποθέτηση κουκούλας στη θυρίδα εισαγωγής του αέρα, ώστε να μην μπλοκάρει με χιόνι και να αποφεύγεται η απευθείας πτώση του χιονιού. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να μειωθεί η ποσότητα της ροής του αέρα και να προκληθεί βλάβη.
- Αποφύγετε μέρη εκτεθειμένα σε λάδια, ατμούς ή θειικά αέρια.
- Χρησιμοποιείτε τις λαβές μεταφοράς της εξωτερικής μονάδας όταν πρόκειται να μετακινηθεί η μονάδα. Αν μεταφέρετε τη μονάδα κρατώντας την από την κάτω πλευρά της, μπορεί να τραυματιστούν τα δάχτυλα ή τα χέρια σας.

(mm)

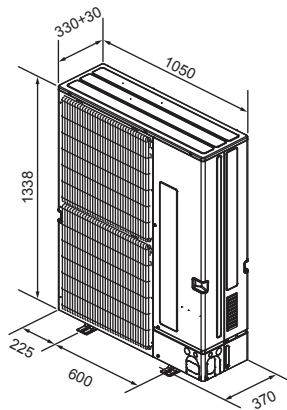


Fig. 2-1

Πίνακας 2

Ποσότητες της συνδέσιμης εσωτερικής μονάδας	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Ποσότητες συνδέσιμων εσωτερικών μονάδων μέσω κουτιού διακλάδωσης	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Πίνακας 3 Προδιαγραφές μονάδας PWFY

Μοντέλο		PWFY-P100VM-E-AU
Εύρος θερμοκρασίας θέρμανσης	Εξωτερική θερμοκρασία	-15 έως 21°C (Ξηρός βολβός), -15 έως 15°C (Υγρός βολβός)
	Θερμοκρασία νερού εισόδου	10 έως 45°C
Εύρος θερμοκρασίας ψύξης	Εξωτερική θερμοκρασία	-
	Θερμοκρασία νερού εισόδου	-

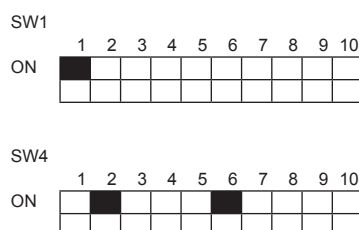


Fig. 2-2

2.3. Εξωτερικές διαστάσεις (Εξωτερική μονάδα) (Fig. 2-1)

Περιορισμοί στην εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εσωτερικές μονάδες που μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την εξωτερική μονάδα είναι τα ακόλουθα μοντέλα.

- Οι εσωτερικές μονάδες με αριθμό μοντέλου 15-140 μπορούν να συνδεθούν.
- Όταν χρησιμοποιείται κουτί διακλάδωσης, μπορούν να συνδεθούν εσωτερικές μονάδες με αριθμούς μοντέλου 15-100. Ανατρέξτε στον πίνακα 1 παρακάτω για πιθανούς συνδυασμούς χώρων, εσωτερικής μονάδας.

Επαλήθευση

Η ονομαστική χωρητικότητα καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα. Υπάρχει περιορισμός στις ποσότητες των μονάδων όπως φαίνεται και στον πίνακα 2 που ακολουθεί. Για το επόμενο βήμα, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική χωρητικότητα του επιλεγμένου συνδυασμού θα παραμείνει μεταξύ του 50% - 130% της χωρητικότητας της εξωτερικής μονάδας.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Πίνακας 1-1 (σειρές P*FY (Για εσωτερική μονάδα εφαρμογής σε κτίριο))

Τύπος εσωτερικής μονάδας	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Ονομαστική ικανότητα (ψυκτική) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Πίνακας 1-2 (σειρές M*Z)

Τύπος εσωτερικής μονάδας	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Ονομαστική ικανότητα (ψυκτική) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Στους συνδυασμούς στους οποίους η συνολική ικανότητα των εσωτερικών μονάδων υπερβαίνει την ικανότητα της εξωτερικής μονάδας, η ψυκτική ικανότητα κάθε εσωτερικής μονάδας μειώνεται κάτω από την ονομαστική της τιμή. Επομένως, πρέπει να συνδυάζετε εσωτερικές μονάδες που να μην υπερβαίνουν την ικανότητα της εξωτερικής μονάδας, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

* Όταν όλες οι εσωτερικές μονάδες είναι μοντέλα των 1,7 kW, μπορούν να συνδεθούν 12 εσωτερικές μονάδες σε 1 εξωτερική μονάδα.

2.4. Σύνδεση μονάδας PWFY

Κατά τη χρήση μονάδας PWFY ως μονάδας εσωτερικού χώρου, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία επειδή η μονάδα PWFY διαφέρει από τις υπόλοιπες μονάδες εσωτερικού χώρου.

2.4.1. Περιορισμοί σύνδεσης

- Είναι δυνατή η σύνδεση μόνο 1 μονάδας PWFY-P100VM-E-AU. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των μονάδων PWFY-P200VM-E-AU και PWFY-P100VM-E-BU.
- Η μονάδα PWFY δεν μπορεί να είναι η μόνη μονάδα που είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική μονάδα. Επιλέξτε μια εξωτερική μονάδα ώστε η συνολική ονομαστική ισχύς των εσωτερικών μονάδων, εκτός της μονάδας PWFY, να είναι 50 - 100% της ισχύος της εξωτερικής μονάδας. Όρια για τη συνολική ονομαστική ισχύ των εσωτερικών μονάδων κατά τη σύνδεση μονάδας PWFY:
 - PUMY-P112 (1 μονάδα PWFY + μονάδες που δεν είναι PWFY [6,3 - 12,5 kW])
 - PUMY-P125 (1 μονάδα PWFY + μονάδες που δεν είναι PWFY [7,1 - 14,0 kW])
 - PUMY-P140 (1 μονάδα PWFY + μονάδες που δεν είναι PWFY [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Προδιαγραφές μονάδας εσωτερικού χώρου

Κατά τη σύνδεση μονάδας PWFY σε μονάδα PUMY, αλλάζουν οι ακόλουθες προδιαγραφές.

- Η μονάδα PWFY λειτουργεί μόνο σε κατάσταση θέρμανσης. Η μονάδα PWFY δεν είναι δυνατό να λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης. Ωστόσο, οι εσωτερικές μονάδες εκτός της μονάδας PWFY μπορούν να λειτουργήσουν σε κατάσταση ψύξης.
- Οι υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα με τη μονάδα PWFY.
- Έχει προτεραιότητα η λειτουργία της μονάδας PWFY. Όταν η μονάδα PWFY βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, οι υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες σταματούν.
- Η ρύθμιση θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο είναι η τιμή-στόχος για τη θερμοκρασία του νερού εξόδου.

2.4.3. Ρυθμίσεις διακόπτη (Fig. 2-2)

Κατά τη σύνδεση μονάδας PWFY σε μονάδα PUMY, ρυθμίστε τους διακόπτες DIP SW1-1, SW4-2 και SW4-6 της μονάδας PWFY στη θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).

2.4.4. Δοκιμαστική λειτουργία

Εάν η δοκιμαστική λειτουργία πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τους διακόπτες της εξωτερικής μονάδας, η μονάδα PWFY δεν θα λειτουργήσει. Πραγματοποιήστε τη δοκιμαστική λειτουργία χρησιμοποιώντας τους διακόπτες της μονάδας PWFY ή του τηλεχειριστηρίου. Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση της δοκιμαστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στο βιβλίο δεδομένων ή στο εγχειρίδιο συντήρησης της μονάδας PWFY.

2.4.5. Εκκένωση του ψυκτικού (Αντληση)

Το βήμα ① της διαδικασίας συμπίεσης καθοδηγεί του χρήστες να επιλέξουν "λειτουργία ψύξης σε όλες τις εσωτερικές μονάδες". Ωστόσο, η μονάδα PWFY δεν λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης. Πραγματοποιήστε λειτουργία όλων των εσωτερικών μονάδων εκτός της μονάδας PWFY σε κατάσταση ψύξης.

2. Θέση εγκατάστασης

2.5. Σύνδεση μιας μονάδας Cylinder (EHST20C) ή Hydrobox (EHSC)

Κατά τη σύνδεση μονάδας Cylinder ή Hydrobox, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία επειδή η μονάδα Cylinder ή Hydrobox διαφέρει από τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες.

2.5.1. Περιορισμοί σύνδεσης

- Μόνο 1 μονάδα Cylinder (EHST20C) ή 1 μονάδα Hydrobox (EHSC) μπορεί να συνδεθεί.
(Η μονάδα EHST20C-MEC, η σειρά EHST20D, η σειρά EHPT20X, η σειρά EHSD, η μονάδα EHSC-MEC, η σειρά ERSD, η σειρά ERSC και η σειρά EHPX δεν μπορούν να συνδεθούν.)
- Όταν συνδέετε συστήματα Ecodan, να χρησιμοποιείτε ένα κουτί διακλάδωσης PAC-MK31/51BC(B).
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση των μονάδων PWFY ως μονάδας Cylinder ή Hydrobox.
- Μπορούν να συνδεθούν εσωτερικές μονάδες ATA με συνολική ονομαστική ισχύ 50% – 130% της ισχύος της εξωτερικής μονάδας και 1 μονάδα Cylinder ή 1 μονάδα Hydrobox.
PUMY-P112 1 Cylinder ή 1 Hydrobox + εσωτερικές μονάδες ATA [6,3 – 16,2 kW]
PUMY-P125 1 Cylinder ή 1 Hydrobox + εσωτερικές μονάδες ATA [7,1 – 18,2 kW]
PUMY-P140 1 Cylinder ή 1 Hydrobox + εσωτερικές μονάδες ATA [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Προδιαγραφές εσωτερικής μονάδας

Κατά τη σύνδεση μονάδας Cylinder ή Hydrobox αλλάζουν οι ακόλουθες προδιαγραφές.

- Η μονάδα Cylinder ή Hydrobox δεν είναι δυνατό να λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση της οικολογικής λειτουργίας DHW.
- Η μέγιστη θερμοκρασία ροής είναι 55°C. (Ο διακόπτης Dip SW1-2 της μονάδας Cylinder ή Hydrobox πρέπει να ρυθμιστεί στη θέση OFF.)
- Η παρακολούθηση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο εξωτερικό ισχυόμετρο.
- Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος πολλών εξωτερικών μονάδων.
- Μια μονάδα Cylinder ή Hydrobox δεν μπορεί να συνδεθεί σε τηλεχειριστήριο M-NET και κεντρικό χειριστήριο.
- Η ενδοασφάλεια λέβητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν γίνει εναλλαγή στην εξωτερική θερμοκρασία.

2.5.3. Ρυθμίσεις διακόπτη

Κατά τη σύνδεση μιας μονάδας Cylinder ή Hydrobox σε μονάδα PUMY, ρυθμίστε το διακόπτη DIP SW1-2 της μονάδας Cylinder ή Hydrobox στη θέση OFF.

2.5.4. Δοκιμαστική λειτουργία

Εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία για τη μονάδα Cylinder ή Hydrobox από την εσωτερική μονάδα.

(Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δοκιμαστική λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας Cylinder ή Hydrobox.)

2.5.5. Συλλογή ψυκτικού υγρού (Εκκένωση)

Εκτελέστε τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 7.3.

2.6. Σύνδεση εσωτερικής μονάδας μόνο ψύξης

Αν ένα σύστημα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες μόνο ψύξης, ρυθμίστε ολόκληρο το σύστημα ως σύστημα ψύξης.

Ρυθμίστε τις μονάδες όπως υποδεικνύεται στον πίνακα 4.

Πίνακας 4 Διαδικασία ρύθμισης μόνο ψύξης

Μονάδα	Ρύθμιση
Εξωτερική μονάδα	PUMY-P-V/YKM(E)2 Διακόπτης DIP SW6-2 στην πλακέτα κυκλώματος ελεγκτή πολλαπλών μονάδων: ON (Ενεργοποιημένος)
Κουτί διακλάδωσης	PAC-MK-BC(B) Διακόπτης DIP SW4-5 στην πλακέτα κυκλώματος ελεγκτή κουτιού διακλάδωσης: ON (Ενεργοποιημένος)
Εσωτερική μονάδα	Σειρά CITY MULTI Διακόπτης DIP SW3-1 στην πλακέτα κυκλώματος ελεγκτή εσωτερικής μονάδας: ON (Ενεργοποιημένος)
	Σειρά M, S, P Η ρύθμιση δεν είναι απαραίτητη.

2. Θέση εγκατάστασης

2.7. Εξαερισμός και χώρος συντήρησης

2.7.1. Εγκατάσταση μονής εξωτερικής μονάδας

Οι ελάχιστες διαστάσεις έχουν ως εξής, εκτός αν επισημαίνεται η μέγ., που σημαίνει μέγιστες διαστάσεις.

Για κάθε περίπτωση ανατρέξτε στους αριθμούς.

- ① Εμπόδια στην πίσω πλευρά μόνο (Fig. 2-3)
- ② Εμπόδια στην πίσω και επάνω πλευρά μόνο (Fig. 2-4)
 - Μην χρησιμοποιείτε τους προαιρετικούς οδηγούς στο στόμιο εξαγωγής του αέρα για κατεύθυνση της ροής προς τα πάνω.
- ③ Εμπόδια στην πίσω και στις δύο πλαϊνές πλευρές μόνο (Fig. 2-5)
- ④ Εμπόδια στην μπροστινή πλευρά μόνο (Fig. 2-6)
 - Όταν χρησιμοποιείτε προαιρετικό οδηγό στο στόμιο εξαγωγής του αέρα, η απόσταση πρέπει να είναι 500 mm ή περισσότερο.
- ⑤ Εμπόδια στην μπροστινή και την πίσω πλευρά μόνο (Fig. 2-7)
 - Όταν χρησιμοποιείτε προαιρετικό οδηγό στο στόμιο εξαγωγής του αέρα, η απόσταση πρέπει να είναι 500 mm ή περισσότερο.
- ⑥ Εμπόδια στην πίσω, στις δύο πλαϊνές και στην επάνω πλευρά μόνο (Fig. 2-8)
 - Μην χρησιμοποιείτε τους προαιρετικούς οδηγούς στο στόμιο εξαγωγής του αέρα για κατεύθυνση της ροής προς τα πάνω.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

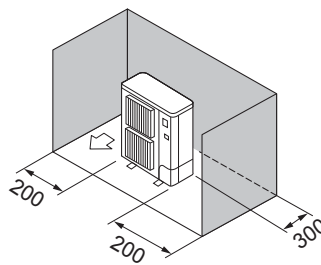


Fig. 2-5




Fig. 2-6

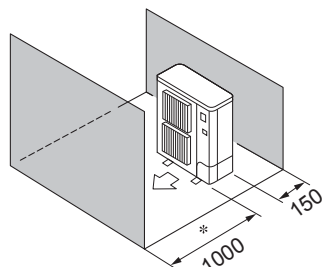


Fig. 2-7

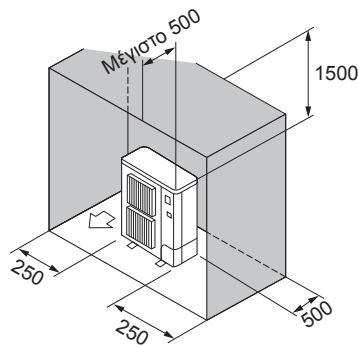


Fig. 2-8




Fig. 2-9

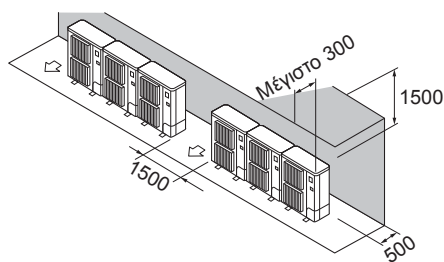


Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12

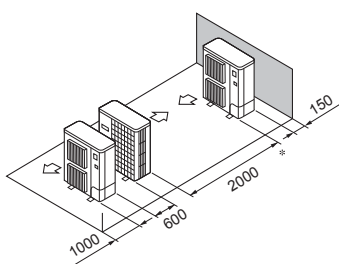


Fig. 2-13

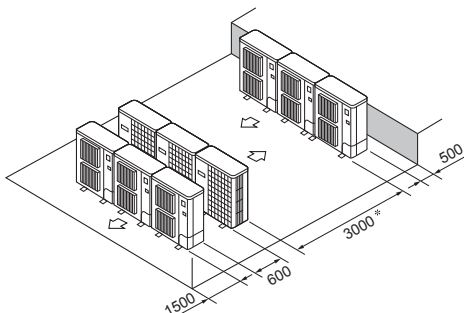


Fig. 2-14

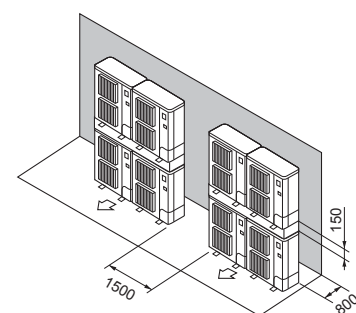


Fig. 2-15

2.7.2. Εγκατάσταση πολλαπλών εξωτερικών μονάδων

Αφήστε ελεύθερο χώρο 25 mm ή περισσότερο μεταξύ των μονάδων.

- ① Εμπόδια στην πίσω πλευρά μόνο (Fig. 2-9)
- ② Εμπόδια στην πίσω και επάνω πλευρά μόνο (Fig. 2-10)
 - Δεν πρέπει να εγκαθιστάτε περισσότερες από τρεις μονάδες στη σειρά. Επιπλέον, πρέπει να αφήνετε ελεύθερο χώρο μεταξύ τους όπως δείχνει η εικόνα.
 - Μην χρησιμοποιείτε τους προαιρετικούς οδηγούς στο στόμιο εξαγωγής του αέρα για κατεύθυνση της ροής προς τα πάνω.
- ③ Εμπόδια στην μπροστινή πλευρά μόνο (Fig. 2-11)
 - Όταν χρησιμοποιείτε προαιρετικό οδηγό στο στόμιο εξαγωγής του αέρα, η απόσταση πρέπει να είναι 1000 mm ή περισσότερο.
- ④ Εμπόδια στην μπροστινή και την πίσω πλευρά μόνο (Fig. 2-12)
 - Όταν χρησιμοποιείτε προαιρετικό οδηγό στο στόμιο εξαγωγής του αέρα, η απόσταση πρέπει να είναι 1000 mm ή περισσότερο.
- ⑤ Απλή παράλληλη διάταξη μονάδων (Fig. 2-13)
 - Όταν χρησιμοποιείτε προαιρετικό οδηγό στο στόμιο εξαγωγής του αέρα για κατεύθυνση της ροής προς τα πάνω, η απόσταση είναι 1000 mm ή περισσότερο.
- ⑥ Πολλαπλή παράλληλη διάταξη μονάδων (Fig. 2-14)
 - Όταν χρησιμοποιείτε προαιρετικό οδηγό στο στόμιο εξαγωγής του αέρα για κατεύθυνση της ροής προς τα πάνω, η απόσταση είναι 1500 mm ή περισσότερο.
- ⑦ Διάταξη μονάδων σε στοίβα (Fig. 2-15)
 - Οι μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν και σε στοίβα (μέχρι δύο μονάδες).
 - Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε στη σειρά περισσότερες από δύο στοίβες. Επιπλέον, πρέπει να αφήνετε ελεύθερο χώρο μεταξύ τους όπως δείχνει η εικόνα.

2. Θέση εγκατάστασης

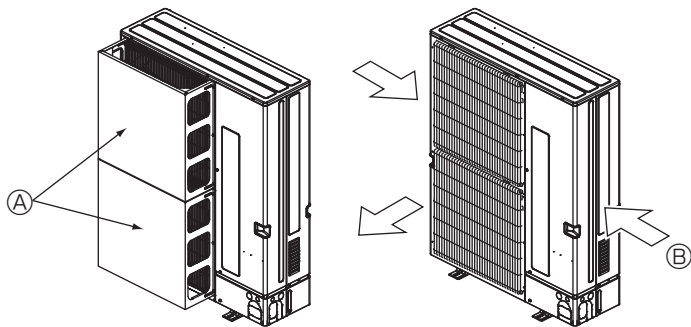


Fig. 2-16

Fig. 2-17

3. Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας

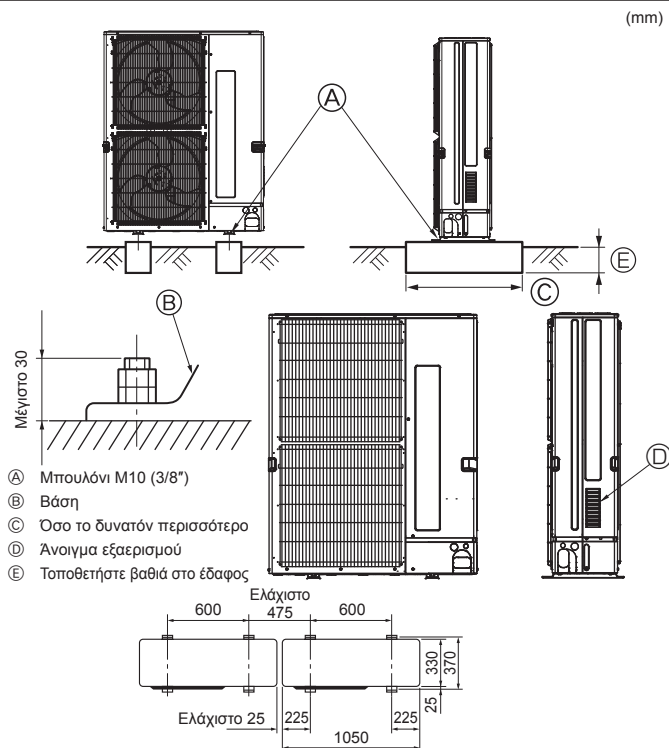


Fig. 3-1

2.7.3. Εγκατάσταση σε σημείο εκτεθειμένο στον άνεμο

Όταν η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας γίνεται σε στέγη ή σε άλλη θέση που δεν είναι προστατευμένη από τον άνεμο, τα στόμια εξαγωγής του αέρα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να μην είναι άμεσα εκτεθειμένα σε δυνατούς ανέμους. Όταν δυνατός αέρας φυσά απευθείας στο στόμιο εξαγωγής του αέρα, εμποδίζεται η κανονική ροή του αέρα και υπάρχει κίνδυνος βλάβης.

Στη συνέχεια, υπάρχουν 2 παραδείγματα προφυλάξεων από δυνατούς ανέμους.

① Τοποθετήστε έναν προαιρετικό οδηγό αέρα, εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη μονάδα σε σημεία όπου υπάρχει ενδεχόμενο να φυσούν απευθείας στο στόμιο εξαγωγής του αέρα πολύ δυνατοί άνεμοι κτλ. (Fig. 2-16)

② Εγκαταστήστε τη μονάδα με τρόπο ώστε ο αέρας που βγαίνει από το στόμιο εξαγωγής να φυσά κάθετα σε σχέση με την κατεύθυνση του ανέμου, εάν αυτό είναι δυνατό. (Fig. 2-17)

③ Κατεύθυνση ανέμου

• Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για την αποφυγή θορύβων κατά τη λειτουργία. (Fig. 3-1)

<Χαρακτηριστικά θεμελίωσης>

Μπουλόνι θεμελίωσης	M10 (3/8")
Πάχος σκυροδέματος	120 mm
Μήκος μπουλονιού	70 mm
Βάρος-ικανότητα συγκράτησης	320 kg

• Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του μπουλονιού θεμελίωσης είναι το πολύ 30 mm από την κάτω επιφάνεια της βάσης.

• Στερεώστε καλά τη βάση της μονάδας με τέσσερα μπουλόνια θεμελίωσης M10 σε σταθερή επιφάνεια.

Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας

• Μην φράσσετε το άνοιγμα εξαερισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία της μονάδας παρεμποδίζεται και μπορεί να προκληθεί ζημιά.

• Εκτός από τη βάση της μονάδας, χρησιμοποιήστε και τις σπές στην πίσω πλευρά της μονάδας για τη σύνδεση συρμάτων στερέωσης κτλ., εφόσον χρειάζεται για την εγκατάσταση της μονάδας. Χρησιμοποιήστε λαμαρινόβιδες (ø5 × 15 mm ή λιγότερο) και κάντε την εγκατάσταση επιτόπου.

⚠ Προειδοποίηση:

• Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί και να στερεωθεί καλά σε μια επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της. Αν η μονάδα τοποθετηθεί σε ασταθή επιφάνεια, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς.

• Η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ζημιάς από σεισμούς, τυφώνες ή δυνατούς ανέμους. Όταν η μονάδα δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.

4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού

4.1. Προφυλάξεις για τις συσκευές που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A

• Ανατρέξτε στη σελίδα 111 για προφυλάξεις που δεν περιλαμβάνονται παρακάτω σχετικά με τη χρήση κλιματιστικών με ψυκτικό R410A.

• Χρησιμοποιήστε λάδι εστέρα, λάδι αιθέρα ή αλκυλιοβενζόλη (μικρή ποσότητα) σαν ψυκτικό λάδι για την εφαρμογή στα διαπλάτυσμένα τμήματα.

• Χρησιμοποιήστε φωσφορούχο κρατέρωμα C1220 για τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού, όταν έχετε χαλκοσωλήνες και σωλήνες κράματος χαλκού χωρίς ενώσεις. Χρησιμοποιείτε σωλήνες ψυκτικού με πάχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές στον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι οι εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων είναι καθαρές και δεν περιέχουν επικίνδυνες προσμίξεις όπως θεικές ενώσεις, οξειδωτικά, ρινίσματα ή σκόνη.

⚠ Προειδοποίηση:

Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση του κλιματιστικού, χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο ψυκτικό (R410A) για την πλήρωση των γραμμών ψυκτικού. Μην το αναμιγνύετε με άλλο ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να παραμένει μέσα στις γραμμές.

Εάν αναμιχθεί αέρας με το ψυκτικό, ενδέχεται να προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή πίεση στη γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους κινδύνους. Η χρήση ψυκτικού διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται για το σύστημα θα προκαλέσει μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος ή ζημιά στο σύστημα. Στη χειρότερη περίπτωση, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	πάχος 0,8 mm
ø15,88	πάχος 1,0 mm

• Μην χρησιμοποιείτε σωλήνες με πάχος μικρότερο από τις προδιαγραφές του παραπάνω πίνακα.

• Τα πάχη που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα βασίζονται στα ιαπωνικά πρότυπα. Χρησιμοποιείτε σωλήνες με μέγιστη πίεση εργασίας της τάξης των 4,15 MPa [601 PSIG] ή υψηλότερη, σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.

4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού

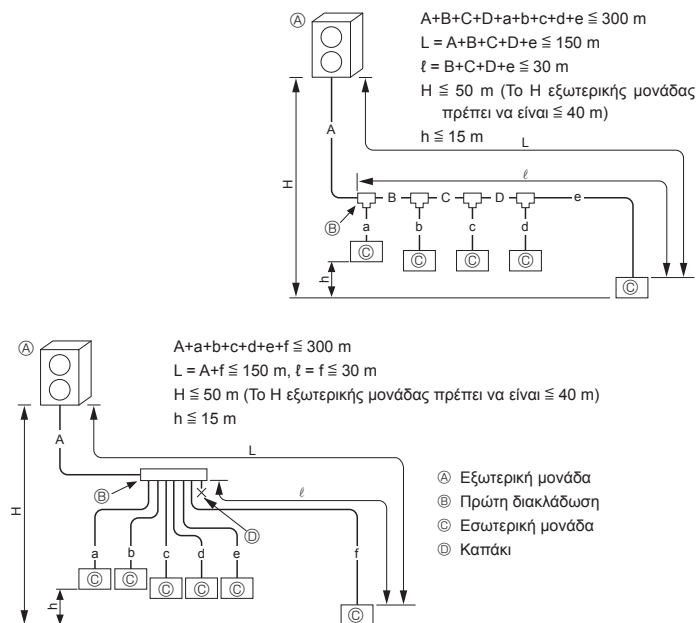


Fig. 4-1

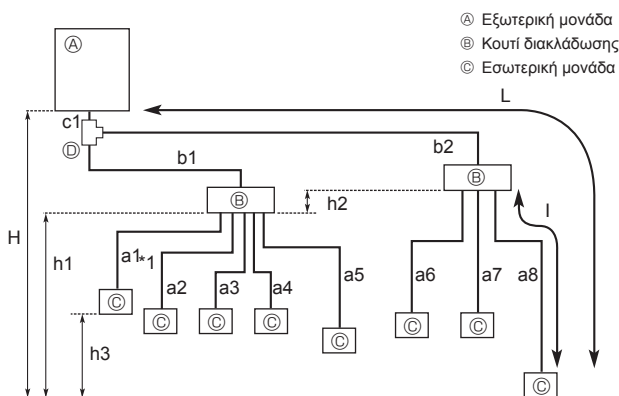


Fig. 4-2

4.2. Μήκος σωλήνα και υψομετρική διαφορά

4.2.1. Σύνδεση χωρίς κουτί διακλάδωσης (Fig. 4-1)

A	(mm)	
	[A] Σωλήνας υγρού	[B] Σωλήνας αερίου
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88

B, C, D	(mm)	
	[C] Συνολική χωρητικότητα εσωτερικών μονάδων	[A] Σωλήνας υγρού
		[B] Σωλήνας αερίου
		ø9,52
		ø15,88

a, b, c, d, e, f	(mm)	
	[D] Αριθμός μοντέλου	[A] Σωλήνας υγρού
	15, 20, 25, 32, 40, 50	ø6,35
	63, 80, 100, 125, 140	ø9,52
		ø12,7
		ø15,88

[E] Σειτ διακλαδώσεων
CMY-Y62-G-E

[F] 4-Συλλέκτης διακλαδώσεων	[G] 8-Συλλέκτης διακλαδώσεων
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E

* Κατά τη σύνδεση του KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ (PAC-LV11M-J) και μιας εσωτερικής μονάδας της σειράς M, ανατρέχετε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ όταν επιλέγετε το μέγεθος σωλήνα και το μήκος της σωλήνωσης.

4.2.2. Σύνδεση με κουτί διακλάδωσης (Fig. 4-2)

Εκχειλωμένες συνδέσεις

- Η μονάδα έχει εκχειλωμένες συνδέσεις στην πλευρά κάθε εσωτερικής μονάδας, κουτιού διακλάδωσης και εξωτερικής μονάδας.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας της εξωτερικής μονάδας και συνδέστε το σωλήνα.
- Οι σωλήνες ψυκτικού χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του κουτιού διακλάδωσης και της εξωτερικής μονάδας.


Επιτρεπόμενο μήκος (μία κατεύθυνση)	Συνολικό μήκος σωληνώσεων	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m}$ ($b2 \leq 55 \text{ m}$, $a8 \leq 25 \text{ m}$)
	Μήκος σωληνώσεων μεταξύ εξωτερικής μονάδας και κουτιών διακλάδωσης	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	Πιο μακρινό κουτί διακλάδωσης από την πρώτη ένωση (b2)	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων μετά το κουτί διακλάδωσης (l)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Συνολικό μήκος σωληνώσεων μεταξύ των κουτιών διακλάδωσης και των εσωτερικών μονάδων	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
Επιτρεπόμενη υψομετρική διαφορά (μία κατεύθυνση)	Μεταξύ εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (Στην περίπτωση της εξωτερικής μονάδας ορίζεται υψηλότερα από την εσωτερική μονάδα) $H \leq 40 \text{ m}$ (Στην περίπτωση της εξωτερικής μονάδας ορίζεται χαμηλότερα από την εσωτερική μονάδα)
	Μεταξύ κουτιού διακλάδωσης/εσωτερικής μονάδας (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	Μεταξύ κάθε μονάδας διακλάδωσης (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	Μεταξύ κάθε εσωτερικής μονάδας (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Αριθμός κάμψεων		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Το κουτί διακλάδωσης πρέπει να τοποθετηθεί στο ύψος μεταξύ της εξωτερικής και των εσωτερικών μονάδων.

4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού

■ Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται 1 κουτί διακλάδωσης

Με εκχειλιωμένη σύνδεση. (Χωρίς χαλκοκόλληση)

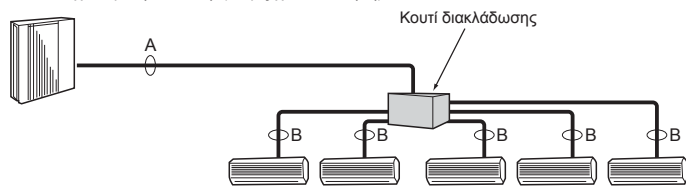

■ Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται 2 κουτιά διακλάδωσης

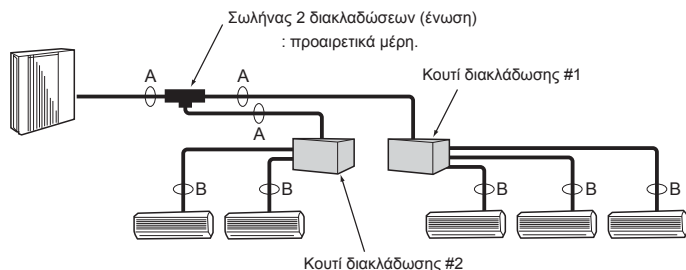


Fig. 4-3

(1) Μέγεθος βαλβίδας για εξωτερική μονάδα

Για υγρό	ø9,52 mm
Για αέριο	ø15,88 mm

(2) Μέγεθος βαλβίδας για κουτί διακλάδωσης

Α	ΜΟΝΑΔΑ	Σωλήνας υγρού	
		Α	Β
B	MONADA	Σωλήνας υγρού	ø6,35 mm
		Σωλήνας αερίου	ø9,52 mm
C	MONADA	Σωλήνας υγρού	ø6,35 mm
		Σωλήνας αερίου	ø9,52 mm
D	MONADA	Σωλήνας υγρού	ø6,35 mm
		Σωλήνας αερίου	ø9,52 mm
E	MONADA	Σωλήνας υγρού	ø6,35 mm
		Σωλήνας αερίου	ø12,7 mm

* Τύπος 3 διακλαδώσεων: μόνο μονάδα A, B, C




Fig. 4-4

Πίνακας μετατροπής

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Επιλογή μεγέθους σωλήνων

4.3.1. Σύνδεση χωρίς κουτί διακλάδωσης

		Εσωτερική μονάδα		Εξωτερική μονάδα
		15-50	63-140	112-140
Πλευρά αερίου	Μέγεθος σωλήνα (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Πλευρά υγρού	Μέγεθος σωλήνα (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Σύνδεση με κουτί διακλάδωσης (Fig. 4-3)

	A	B
Υγρό (mm)	ø9,52	Το μέγεθος του σωλήνα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και την ικανότητα των εσωτερικών μονάδων. Το μέγεθος σωλήνα του κουτιού διακλάδωσης πρέπει να ταιριάζει με αυτό της εσωτερικής μονάδας στο σημείο σύνδεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε προαιρετικούς μετατροπείς διαμέτρου (παράμορφοι συνδέσμοι) στην πλευρά του κουτιού διακλάδωσης. (Συνδέστε το μετατροπέα διαμέτρου απευθείας στο κουτί διακλάδωσης.)
Αέριο (mm)	ø15,88	

Μετατροπείς διαμέτρου (προαιρετικό εξάρτημα) (Fig. 4-4)

Όνομα μοντέλου	Διάμετρος συνδεδεμένων σωλήνων	Διάμετρος A	Διάμετρος B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Προετοιμασία σωληνώσεων

① Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις προδιαγραφές των σωλήνων που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο.

Εξωτερική διάμετρος	Πάχος μόνωσης	Υλικό μόνωσης
mm	mm	
6,35	8	Αφρώδες πλαστικό ανθεκτικό στη θερμοκρασία με ειδικό βάρος 0,045
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Βεβαιωθείτε ότι οι 2 σωλήνες ψυκτικού είναι μονωμένοι προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία συμπύκνωσης.

③ Η ακτίνα κάμψης του σωλήνα ψυκτικού πρέπει να είναι 100 mm ή μεγαλύτερη.

⚠ Προσοχή:

Χρησιμοποιήστε μόνωση με το ενδεδειγμένο πάχος. Αν η μόνωση έχει μεγαλύτερο πάχος, μπορεί να μην γίνει σωστά η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας και του κουτιού διακλάδωσης, ενώ αν η μόνωση έχει μικρότερο πάχος, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση και να στάξει νερό.

Σωλήνας 2 διακλαδώσεων (ένωση) : Προαιρετικά εξαρτήματα (Ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης, μπορείτε να διαλέξετε το καταλληλότερο.)

Όνομα μοντέλου	Μέθοδος σύνδεσης
MSDD-50AR-E	εκχειλίωση
MSDD-50BR-E	χαλκοκόλληση

■ Διαδικασία εγκατάστασης (σωλήνας 2 διακλαδώσεων (ένωση))

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης της MSDD-50AR-E και MSDD-50BR-E.

■ Μέγεθος σωλήνα (Εξωτερική μονάδα-Κουτί διακλάδωσης)

Μέγεθος σωλήνα (ømm)	Υγρό	Αέριο
	ø9,52	ø15,88

Τα διαθέσιμα μοντέλα εξωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/χώρα.

■ Μέγεθος σωλήνα (Κουτί διακλάδωσης-Εσωτερική μονάδα)

*Εσωτερική μονάδα σειράς M ή σειράς S

Τύπος εσωτερικής μονάδας	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Μέγεθος σωλήνα (ømm)	Υγρό	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Αέριο	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Μέγεθος σωλήνα (Κουτί διακλάδωσης-Εσωτερική μονάδα)

*Εσωτερική μονάδα σειράς P

Τύπος εσωτερικής μονάδας	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Μέγεθος σωλήνα (ømm)	Υγρό	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Αέριο	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 Με τα μοντέλα εσωτερικών μονάδων 35, 50 της σειράς P, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο περικόχλιο εκχειλίωσης που συνοδεύει την εσωτερική μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε το περικόχλιο εκχειλίωσης στο συνοδευτικό της εσωτερικής μονάδας. Εάν το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να σημειωθεί διαρροή αερίου ή ακόμη και απόσπαση του σωλήνα.

4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού

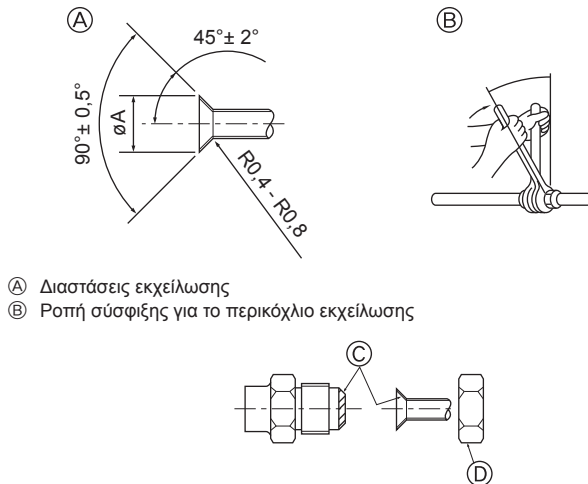


Fig. 4-5

(A) (Fig. 4-5)

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	Διαστάσεις εκχείλωσης Διάσταση ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	Διάμετρος περικοχλίου εκχείλωσης (mm)	Ροπή σύσφιξης (N·m)
Ø6,35	17	14 - 18
Ø6,35	22	34 - 42
Ø9,52	22	34 - 42
Ø12,7	26	49 - 61
Ø12,7	29	68 - 82
Ø15,88	29	68 - 82
Ø15,88	36	100 - 120

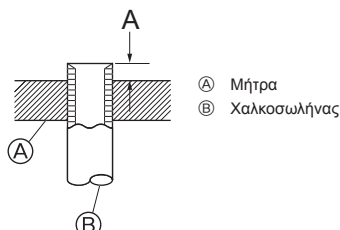


Fig. 4-6

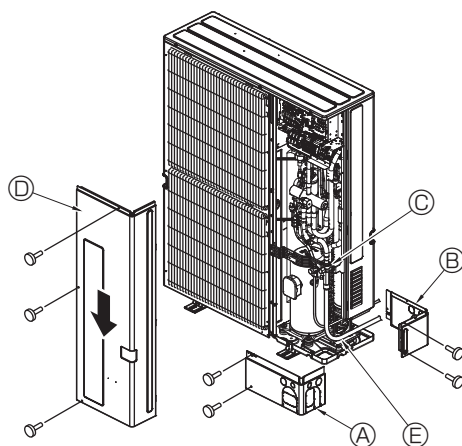


Fig. 4-7

- (A) Εμπρόσθιο κάλυμμα σωληνώσεων
- (B) Κάλυμμα σωληνώσεων
- (C) Βαλβίδα διακοπής
- (D) Καπάκι εξυπηρέτησης
- (E) Ακτίνα ζώνης : 100 mm - 150 mm

4.4. Σωλήνες σύνδεσης (Fig. 4-5)

Fig. 4-1 είναι ένα παράδειγμα σωλήνωσης.

- Διεξαγάγετε επαρκείς εργασίες για προστασία κατά της συμπίκνωσης και για μόνωση, ώστε να αποτρέψετε το στάσιμο νερό από τη σωλήνωση του ψυκτικού υγρού. (σωλήνας υγρού/σωλήνας αερίου)
- Ενισχύστε τη μόνωση ανάλογα με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η σωλήνωση του ψυκτικού υγρού, διαφορετικά ενδέχεται να σημειωθεί συμπίκνωση στην επιφάνεια του μονωτικού υλικού. (Θερμοκρασία αντοχής μονωτικού υλικού: 120 °C, Πάχος: 15 mm ή μεγαλύτερο)
- * Όταν η σωλήνωση του ψυκτικού υγρού χρησιμοποιείται σε τοποθεσίες που υπόκεινται σε υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, όπως σε σοφίτες, ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της μόνωσης.
- Για τη μόνωση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού, εφαρμόστε θερμομόντοχο αφρό πολυαιθυλενίου μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του μονωτικού υλικού, καθώς και στο πλέγμα ανάμεσα στο μονωτικό υλικό ώστε να εξαλείψετε όλα τα κενά. (Η συμπίκνωση στη σωλήνωση ενδέχεται να οδηγήσει σε συμπίκνωση στο χώρο ή σε εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με τη σωλήνωση).
- Τα εσωτερικά εξαρτήματα του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να περιτυλίγονται με μονωτικό αφρό πολυαιθυλενίου (ειδικό βάρος 0,03, πάχος 9 mm ή μεγαλύτερο).
- Πριν βιδώσετε το περικόχλιο εκχείλωσης απλώστε στο σωλήνα και στην κοινή επιφάνεια που επικαθεται λεπτό στρώμα από ψυκτικό λάδι. (A)
- Χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά για να σφίξετε τις συνδέσεις των σωληνών. (B)
- Όταν έχουν γίνει οι συνδέσεις στις σωληνώσεις, χρησιμοποιήστε ένα όργανο εντοπίσεως διαρροών ή διάλυμα σαπουνιού για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές αερίου.
- Αλείψτε με ψυκτικό λάδι ολόκληρη την επιφάνεια στα διαπλάτυσμένα τμήματα. (C)
- Χρησιμοποιήστε τα παξιμάδια ρακόρ για το παρακάτω μέγεθος σωλήνα. (D)
- Όταν κάμπτετε τους σωλήνες, προσέξτε να μην τους σπάσετε. Ακτίνες κάμψης της τάξης των 100 mm ή 150 mm είναι αρκετές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έρχονται σε επαφή με το συμπιεστή. Μπορεί να προκληθεί μη φυσιολογικός θόρυβος ή κραδασμοί.

- ① Η σύνδεση των σωληνών πρέπει να ξεκινά από την εσωτερική μονάδα. Για το σφίξιμο των περικοχλίων εκχείλωσης πρέπει να χρησιμοποιείτε δυναμόκλειδο.
- ② Εκχείλωση τους σωλήνες υγρού και αερίου και αλείψτε τους με ένα λεπτό στρώμα λαδιού ψυκτικού (επιτόπου εργασίας).
- Όταν χρησιμοποιούνται τα συνήθη υλικά για το σφράγισμα των σωληνών, ανατρέξτε στον Πίνακα 3 για την εκχείλωση των σωληνών με ψυκτικό R410A. Για την επαλήθευση των μετρήσεων A πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μετρητή διαστάσεων.

⚠ Προειδοποίηση:

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε με ασφάλεια τους σωλήνες ψυκτικού πριν θέσετε σε λειτουργία το συμπιεστή.

* Για να συνδέσετε το ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (PAC-LV11M-J), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Πίνακας 3 (Fig. 4-6)

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	A (mm)	
	Εργαλείο διαπλάτυνσης για R410A	Εργαλείο διαπλάτυνσης για R22aR407C
	Τύπου σφιγκτήρα	
Ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø12,7	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø15,88	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø19,05	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Σωληνώσεις ψυκτικού υγρού (Fig. 4-7)

Αφαιρέστε το καπάκι (D) (τρεις βίδες), το εμπρόσθιο (A) κάλυμμα των σωληνώσεων (δύο βίδες) και το πίσω κάλυμμα των σωληνώσεων (B) (δύο βίδες).

- ① Κάντε τις συνδέσεις των σωληνώσεων για την εσωτερική/εξωτερική μονάδα όταν η ανασταλτική βαλβίδα της εξωτερικής μονάδας είναι εντελώς κλειστή.
- ② Κάντε εξερισμό στην εσωτερική μονάδα και στους σωλήνες σύνδεσης.
- ③ Αφού συνδέσετε τους σωλήνες ψυκτικού, ελέγξτε τους συνδεδεμένους σωλήνες και την εσωτερική μονάδα για τυχόν διαρροή αερίου. (Ανατρέξτε στην ενότητα 4.6. Μέθοδος ελέγχου αεροστεγανότητας του σωληνώσεων ψυκτικού.)
- ④ Αδειάστε τους ψυκτικούς σωλήνες μέσα από τη θύρα υπηρεσίας της βαλβίδας διακοπής υγρών και αερίων. Και στη συνέχεια ανοίξτε εντελώς τις βαλβίδες διακοπής (και τη βαλβίδα διακοπής υγρών και τη βαλβίδα διακοπής αερίων). Με τον τρόπο αυτό επικοινωνούν πλήρως οι γραμμές ψυκτικού της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.
 - Αν οι ανασταλτικές βαλβίδες παραμένουν κλειστές και θεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικό, ο συμπιεστής και οι βαλβίδες ελέγχου θα υποστούν ζημιά.
 - Χρησιμοποιήστε έναν ανιχνευτή διαρροής ή νερό με σαπουνάδα για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαρροή αερίου στα σημεία σύνδεσης των σωληνών στην εξωτερική μονάδα.
 - Μην χρησιμοποιήσετε το ψυκτικό από τη μονάδα για την εξαέρωση των γραμμών ψυκτικού.
 - Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, σφίξτε τα καπάκια των βαλβίδων με τη σωστή ροπή σύσφιξης: 20 έως 25 N·m (200 έως 250 kgf·cm). Αν ξεχάσετε να ξαναβάλετε και να σφίξετε τα καπάκια των βαλβίδων, θα έχει σαν αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή ψυκτικού. Επιπλέον, μην προκαλέσετε φθορές στην εσωτερική επιφάνεια των καπακιών των βαλβίδων γιατί δρουν ως παρεμβύσματα για την αποτροπή διαρροής.
- ⑤ Χρησιμοποιήστε στεγανωτικό υλικό για να σφραγίσετε τα άκρα της θερμομόνωσης γύρω από τα σημεία σύνδεσης των σωληνών ώστε να μην είναι δυνατή η εισχώρηση νερού στη θερμομόνωση.

4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού

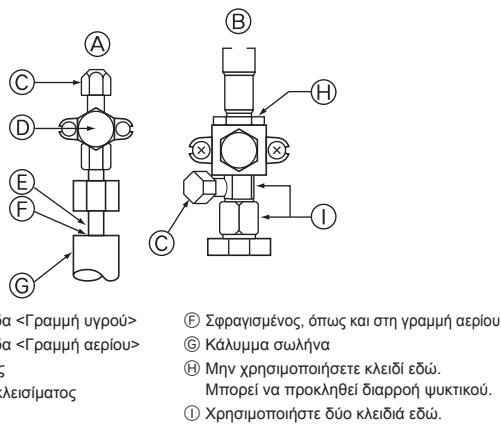


Fig. 4-8

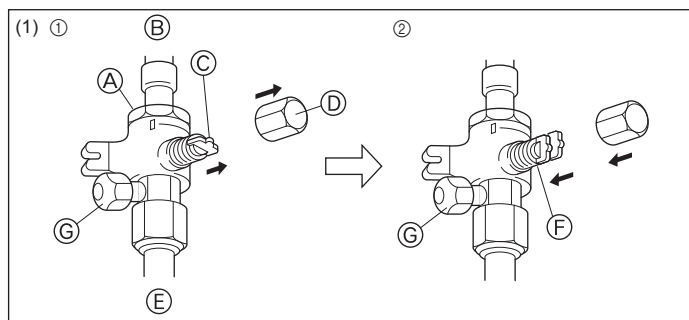


Fig. 4-9

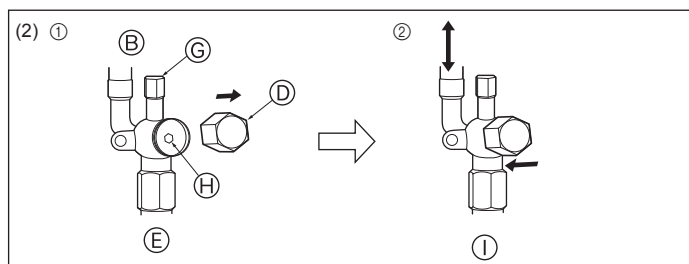


Fig. 4-10

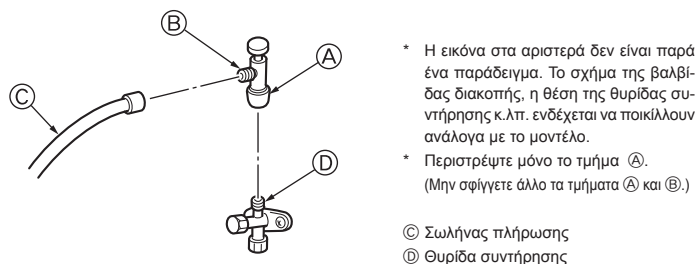


Fig. 4-11

4.6. Μέθοδος ελέγχου αεροστεγανότητας του σωληνώσεων ψυκτικού

- Συνδέστε τα εργαλεία ελέγχου.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ανασταλτικές βαλβίδες Α Β είναι κλειστές και μην τις ανοίξετε.
 - Προσθέστε πίεση στους ψυκτικούς σωλήνες μέσα από τη θύρα υπηρεσίας © της βαλβίδας διακοπής υγρών Α και της βαλβίδας διακοπής αερίων Β.
- Μην διοχετεύετε πίεση μέχρι την ενδεικτική τιμή μεμιάς αλλά σταδιακά.
 - Αυξήστε την πίεση μέχρι 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), περιμένετε πέντε λεπτά και βεβαιωθείτε ότι η πίεση δεν μειώνεται.
 - Αυξήστε την πίεση σε 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), περιμένετε πέντε λεπτά και βεβαιωθείτε ότι η πίεση δεν μειώνεται.
 - Αυξήστε την πίεση σε 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) και μετρήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την πίεση του ψυκτικού.
- Αν η συγκεκριμένη πίεση διατηρείται σταθερή για μία περίπου ημέρα και δεν πέφτει, οι σωλήνες έχουν περάσει με επιτυχία τον έλεγχο αεροστεγανότητας και δεν υπάρχουν διαρροές.
 - Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταβληθεί κατά 1°C, η πίεση θα μεταβληθεί επίσης κατά 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις.
- Αν η πίεση μειωθεί στα βήματα (2) ή (3), τότε υπάρχει διαρροή αερίου. Αναζητήστε την αιτία της διαρροής.

4.7. Μέθοδος ανοίγματος ανασταλτικής βαλβίδας

- Πλευρά αερίου (Fig. 4-9)
 - Βγάλτε το καπάκι, τραβήξτε τη λαβή προς την πλευρά σας και περιστρέψτε κατά το 1/4 της στροφής προς τα αριστερά για να ανοίξει.
 - Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής είναι εντελώς κλειστή, πιέστε μέσα τη λαβή και περιστρέφοντας επαναφέρετε το καπάκι στην αρχική του θέση.
 - Πλευρά υγρού (Fig. 4-10)
 - Βγάλτε το καπάκι και περιστρέψτε το στέλεχος της βαλβίδας προς τα αριστερά έως το τέρμα χρησιμοποιώντας ένα εξαγωνικό κλειδί 4 mm Σταματήστε να περιστρέφετε έως ότου φτάσει στον αναστολέα. (ø6,35: Περίπου 4,5 στροφές) (ø9,52: Περίπου 10 στροφές)
 - Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής είναι εντελώς κλειστή, πιέστε μέσα τη λαβή και περιστρέφοντας επαναφέρετε το καπάκι στην αρχική του θέση.
- Α Βαλβίδα
 Β Πλευρά μονάδας
 Γ Θυρίδα συντήρησης
 Δ Λαβή
 Ε Καπάκι
 Ζ Πλευρά τοπικού σωλήνα
 Η Πλευρά ανοικτής θέσης
 Θ Θυρίδα συντήρησης
 Ι Οπή για το κλειδί
 Κ Κατεύθυνση ροής ψυκτικού

Τύλιξη σωλήνων ψυκτικού με προστατευτική ταινία

- Οι σωλήνες μπορούν να τυλιχτούν με προστατευτική ταινία μέχρι να φθάσουν διάμετρο ø90 πριν ή μετά τη σύνδεσή τους. Ανοίξτε τη χαραγμένη τρύπα στο κάλυμμα των σωλήνων ακολουθώντας την αυλάκωση και τυλίξτε τους σωλήνες.

Άνοιγμα εισόδου σωλήνα

- Χρησιμοποιήστε στόκο ή μονωτικό υλικό για να σφραγίσετε το σημείο σύνδεσης των σωλήνων ώστε να μην υπάρχουν κενά. (Αν τα κενά δεν σφραγιστούν, μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος ή να εισχωρήσει στη μονάδα σκόνη ή νερό και να προκαλέσει βλάβη.)

Μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση της βαλβίδας πλήρωσης (Fig.4-11)

Μην σφίγγετε πάρα πολύ τη θυρίδα συντήρησης κατά την εγκατάσταση, καθώς μπορεί να παραμορφωθεί και να χαλαρώσει ο πυρήνας της βαλβίδας, με αποτέλεσμα τη διαρροή αερίου.

Αφού τοποθετήσετε το τμήμα Β προς τη σωστή κατεύθυνση, περιστρέψτε μόνο το τμήμα Α και σφίξτε το.

Αφού σφίξετε το τμήμα Α, μην σφίγγετε άλλο τα τμήματα Α και Β.

4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού

4.8. Συμπληρωματική Πλήρωση με Ψυκτικό

Συμπληρωματική Πλήρωση με Ψυκτικό

Κατά την αποστολή της εξωτερικής μονάδας από το εργοστάσιο, δεν περιλαμβάνεται στη μονάδα ψυκτικό υγρό για την επέκταση της σωλήνωσης. Συνεπώς, σε κάθε σύστημα σωλήνωσης ψυκτικού υγρού πρέπει να προστίθεται επιπλέον ψυκτικό υγρό στο χώρο της εγκατάστασης. Επιπλέον, για τη διεξαγωγή της συντήρησης, εισαγάγετε το μέγεθος και το μήκος κάθε σωλήνα υγρού, καθώς και τις ποσότητες του συμπληρωματικού ψυκτικού υγρού στα αντίστοιχα κενά της πλακέτας "Ποσότητα ψυκτικού υγρού" στην εξωτερική μονάδα.

Υπολογισμός για τη συμπλήρωση με επιπλέον ψυκτικό

- Υπολογίστε την επιπλέον ποσότητα συμπλήρωσης, βάσει του μεγέθους του σωλήνα υγρού και του μήκους της επέκτασης σωλήνωσης.
- Στον υπολογισμό, χρησιμοποιήστε 11,2 kW για την ισχύ της μονάδας Cylinder ή Hydrobox.
- Υπολογίστε την ποσότητα συμπλήρωσης με επιπλέον ψυκτικό υγρό ακολουθώντας τη διαδικασία που εμφανίζεται στα δεξιά και συμπληρώστε με το επιπλέον ψυκτικό υγρό.
- Για ποσότητες μικρότερες από 0,1 kg, στρογγυλοποιήστε την υπολογισμένη ποσότητα συμπλήρωσης με επιπλέον ψυκτικό υγρό.
(Για παράδειγμα, αν η υπολογισμένη ποσότητα συμπλήρωσης είναι 6,01 kg, στρογγυλοποιήστε την ποσότητα συμπλήρωσης στα 6,1 kg).

<Συμπληρωματικό ψυκτικό>

Υπολογισμός ποσότητας συμπλήρωσης με ψυκτικό υγρό

Μέγεθος σωλήνα Σωλήνας υγρού ø6,35 (m) × 19,0 (g/m)	+	Μέγεθος σωλήνα Σωλήνας υγρού ø9,52 (m) × 50,0 (g/m)	+	Συνολική χωρητικότητα συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων ~ 8,0 kW 8,1 ~ 16,0 kW 16,1 kW ~	Ποσότητα για τις εσωτερικές μονάδες 1,5 kg 2,5 kg 3,0 kg
---	---	---	---	---	---

Ποσότητα ψυκτικού υγρού που περιλαμβάνεται κατά την αποστολή από το εργοστάσιο

Ποσότητα ψυκτικού υγρού που περιλαμβάνεται
4,8 kg

<Παράδειγμα>

Μοντέλο εξωτερικής μονάδας : P125

Εσωτερική μονάδα	1 : P63 (7,1 kW)	A : ø9,52	30 m	a : ø9,52	15 m	} Με τις παρακάτω συνθήκες:
	2 : P40 (4,5 kW)			b : ø6,35	10 m	
	3 : P25 (2,8 kW)			c : ø6,35	10 m	
	4 : P20 (2,2 kW)			d : ø6,35	20 m	

ο συνολικό μήκος κάθε γραμμής υγρού είναι ως εξής:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

Η συνολική χωρητικότητα της συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας έχει ως εξής:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Παράδειγμα υπολογισμού>

Ποσότητα συμπληρωματικού ψυκτικού

$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg}$ (μετά από στρογγυλοποίηση)

5. Εργασίες Σωληνώσεων Αποχέτευσης

Σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης εξωτερικής μονάδας

Όταν απαιτείται αποχετευτική σωλήνωση, χρησιμοποιήστε την οπή ή το δοχείο αποστράγγισης (προαιρετικά μέρη).

	P112-140
Οπή αποστράγγισης	PAC-SG61DS-E
Δοχείο αποστράγγισης	PAC-SH97DP-E


6. Ηλεκτρικές εργασίες

6.1. Προσοχή


- Για τα τεχνικά πρότυπα που ισχύουν όσον αφορά ηλεκτρικό εξοπλισμό, διατάξεις καλωδίσεων και για οδηγίες προς τις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρισμού, ακολουθείτε τις σχετικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί από τις αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες.
- Η καλωδίωση που γίνεται για τη σύνδεση των οργάνων ελέγχου (εφεξής θα αναφέρεται ως καλωδίωση μετάδοσης) πρέπει ν' απέχει 5 cm ή περισσότερο από την καλωδίωση της ηλεκτρικής πηγής ώστε να μην επηρεάζεται από τον ηλεκτρικό θόρυβο που παράγεται από τα σύρματα της ηλεκτρικής πηγής (Δεν πρέπει να περνάτε τα καλώδια μετάδοσης μέσα στον ίδιο αγωγό από τον οποίο περνάτε τα ηλεκτρικά καλώδια).
- Βεβαιωθείτε ότι για την εξωτερική μονάδα φθιάχνετε χωριστή και αποκλειστική εργασία γείωσης.
- Τα καλώδια που συνδέονται με τα κουτιά των ηλεκτρικών μερών της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας πρέπει να είναι χαλαρά και με πρόσθετο μάκρος. Καμιά φορά τα κουτιά βγαίνουν για να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης.
- Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται στον πίνακα με τους ακροδέκτες που προορίζονται για τη σύνδεση των καλωδίων μετάδοσης, τα ηλεκτρικά μέρη θα καούν.
- Για την καλωδίωση μετάδοσης χρησιμοποιείτε 2-κλωνα μονωμένα καλώδια. Εάν τα καλώδια μετάδοσης διαφορετικών συστημάτων συνδεθούν στο ίδιο πολύκλωνο καλώδιο, θα υπάρχει ανεπαρκής μετάδοση και λήψη στοιχείων με αποτέλεσμα την υπάρχουν λανθασμένες λειτουργίες.
- Για τη μετάδοση προς και από την εξωτερική μονάδα πρέπει να συνδέονται μόνο τα καλώδια μετάδοσης που καθορίζονται.
(Καλωδίωση μετάδοσης για τη σύνδεση με την εσωτερική μονάδα: Πίνακας τερματικών TB3 για τις συνδέσεις των καλωδίων μετάδοσης. Άλλες: Πίνακας τερματικών TB7 για κεντρικό έλεγχο)
Λανθασμένες συνδέσεις έχουν σαν αποτέλεσμα τη μη λειτουργία του συστήματος.
- Σε περίπτωση σύνδεσης με μηχανισμό ελέγχου πρώτης κατηγορίας ή όταν υπάρχει συλλογική λειτουργία συστημάτων με διαφορετικό ψυκτικό απαιτείται καλωδίωση ελέγχου μετάδοσης μεταξύ κάθε μίας εξωτερικής μονάδας.
Συνδέστε αυτή την καλωδίωση ελέγχου μεταξύ των πινάκων τερματικών για κεντρικό έλεγχο (2-κλωνα καλώδια χωρίς πολικότητα).
Όταν έχετε συλλογική λειτουργία συστημάτων με διαφορετικό ψυκτικό χωρίς σύνδεση σε μηχανισμό ελέγχου πρώτης κατηγορίας, αντικαταστήστε το συνδετικό εισαγωγής βραχυκυκλώματος από το CN41 μίας εξωτερικής μονάδας στο CN40.
- Η ομαδοποίηση ρυθμίζεται με λειτουργία του τηλεχειριστήριου.
- Κατά τη σύνδεση του KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ (PAC-LV11M-J) και μίας εσωτερικής μονάδας της σειράς M, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ.
- Όταν συνδέετε ένα κουτί διακλάδωσης, φροντίζετε να ενεργοποιείτε τις εσωτερικές μονάδες και το κουτί διακλάδωσης πριν από την ενεργοποίηση της εξωτερικής μονάδας.

6. Ηλεκτρικές εργασίες

<PUMY-P-VKM>

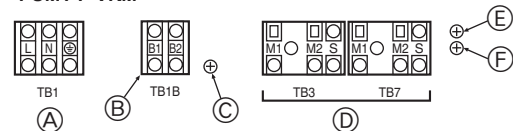

<PUMY-P-YKM>

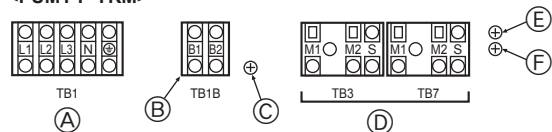

- Α Ηλεκτρική πηγή
Β Παροχή ρεύματος για κουτί διακλάδωσης
Γ Βιδώστε το κουτί ηλεκτρικών μερών
Δ Καλωδίωση μετάδοσης
Ε Βιδώστε το κουτί ηλεκτρικών μερών
Φ Βιδώστε το κουτί ηλεκτρικών μερών

Fig. 6-1

6.2. Κουτί ελέγχου και θέσεις συνδέσεων καλωδίων (Fig. 6-1)

- Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας με τον πίνακα ακροδεκτών επικοινωνίας (TB3), ή συνδέστε τα καλώδια μεταξύ των εξωτερικών μονάδων ή τα καλώδια από το κεντρικό σύστημα ελέγχου με τον πίνακα ακροδεκτών κεντρικού ελέγχου (TB7). Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο με προστατευτικό περιβλήμα, συνδέετε τη γείωση του προστατευτικού περιβλήματος της γραμμής μετάδοσης της εσωτερικής μονάδας στη βίδα (E) ή (F) και συνδέετε τη γείωση του προστατευτικού περιβλήματος της γραμμής μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της γραμμής μετάδοσης του κεντρικού συστήματος ελέγχου στον ακροδέκτη προστατευτικού περιβλήματος (S) του ακροδέκτη προστατευτικού περιβλήματος (S) της πλακέτας ακροδεκτών (TB7) κεντρικού ελέγχου. Επιπλέον, στην περίπτωση εξωτερικών μονάδων των οποίων το συνδετικό παροχής ρεύματος CN41 έχει αντικατασταθεί με CN40, ο ακροδέκτης προστατευτικού περιβλήματος (S) της πλακέτας ακροδεκτών (TB7) του συστήματος κεντρικού ελέγχου πρέπει να συνδεθεί και στη βίδα (E) ή (F) με το παρεχόμενο καλώδιο.
- Ο πίνακας ακροδεκτών (TB1B) χρησιμοποιείται για την παροχή ισχύος στο κουτί διακλάδωσης (220 ~ 240 VAC. μέγ. 6 A).

Προσοχή:

Μην συνδέετε ποτέ τη γραμμή μετάδοσης της εσωτερικής μονάδας ή τη γραμμή μετάδοσης του κεντρικού συστήματος ελέγχου σε αυτόν τον πίνακα ακροδεκτών (TB1B). Αν συνδεθούν οι καλωδιώσεις μετάδοσης, μπορεί να σημειωθεί βλάβη στην πλακέτα ακροδεκτών της εσωτερικής μονάδας ή στην πλακέτα ακροδεκτών κεντρικού ελέγχου.

6.3. Καλώδια για καλωδιώσεις μετάδοσης

① Τύποι καλωδίων ελέγχου

- Καλώδια για καλωδιώσεις μετάδοσης
 - Τύποι των καλωδίων εκπομπής: καλώδιο προστασίας CVVS, CPEVS ή MVVS
 - Διάμετρος καλωδίων: Μεγαλύτερη από 1,25 mm²
 - Μέγιστο μήκος καλωδίου: Έως 200 m

2. Καλώδια τηλεχειριστηρίου M-NET

Τύποι καλωδίου τηλεχειριστηρίου	Καλώδιο προστασίας CVVS, CPEVS ή MVVS
Διάμετρος καλωδίου	0,5 έως 1,25 mm ²
Παρατηρήσεις	Όταν το μήκος υπερβαίνει τα 10 μέτρα, χρησιμοποιείτε καλώδιο με προδιαγραφές ίδιες με αυτές των καλωδίων για καλωδιώσεις μετάδοσης.

3. Καλώδια τηλεχειριστηρίου MA

Τύποι καλωδίου τηλεχειριστηρίου	Καλώδιο CVV με επένδυση και 2 πυρήνες (χωρίς προστασία)
Διάμετρος καλωδίου	0,3 έως 1,25 mm ² (0,75 έως 1,25 mm ²)*
Παρατηρήσεις	Έως 200 m

* Συνδεδεμένο με έναν απλό απομακρυσμένο ελεγκτή.

② Παραδείγματα καλωδίωσης

- Ονομασίες, κωδικοί και αριθμός των συνδεόμενων μονάδων.

Ονομασία	Σύμβολο	Επιτρεπόμενος αριθμός μηχανισμών ελέγχου
Μηχανισμός Ελέγχου Εξωτερική Μονάδα	OC	—
Μηχανισμός Ελέγχου Εσωτερική Μονάδα	IC	PUMY-P112 1 έως 10 μονάδες ανά 1 OC
		PUMY-P125 1 έως 12 μονάδες ανά 1 OC
		PUMY-P140 1 έως 12 μονάδες ανά 1 OC
Τηλεχειριστήριο	RC	RC (M-NET) 12 ελεγκτές το μέγιστο για κάθε OC
		MA Μέγιστος αριθμός των 2 ανά ομάδα

Παράδειγμα Λειτουργίας Ομαδικού Συστήματος με Πολλές Εξωτερικές Μονάδες (Απαιτούνται Καλώδια με Προστατευτικό Περιβλήμα και Ρύθμιση Διευθύνσεων)

<Παράδειγματα Σύνδεσης Καλωδίων Μετάδοσης: Όταν δεν χρησιμοποιείται κουτί διακλάδωσης>

■ Τηλεχειριστήριο M-NET (Fig. 6-2)

■ Τηλεχειριστήριο MA (Fig. 6-3)

<Μέθοδος Καλωδίωσης και Ρύθμιση Διευθύνσεων>

- Πάντα να χρησιμοποιείτε καλώδια με προστατευτικό περιβλήμα όταν κάνετε συνδέσεις μεταξύ εξωτερικής μονάδας (OC) και εσωτερικής μονάδας (IC), μεταξύ OC και OC, καθώς και μεταξύ IC και IC.
- Χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας για τη σύνδεση των ακροδεκτών M1 και M2 και του ακροδέκτη γείωσης της πλακέτας ακροδεκτών καλωδίου μετάδοσης (TB3) κάθε εξωτερικής μονάδας (OC) στους ακροδέκτες M1, M2 και στον ακροδέκτη S της πλακέτας ακροδεκτών του καλωδίου μετάδοσης της εσωτερικής μονάδας (IC).
- Συνδέστε τα τερματικά 1 (M1) και 2 (M2) των καλωδίων μετάδοσης της εσωτερικής μονάδας (IC) που έχει την πιο πρόσφατη διεύθυνση μέσα στην ίδια ομάδα ή σύνολο στα τερματικά της μονάδας τηλεχειριστηρίου δικτύου (RC).
- Συνδέετε μαζί τους ακροδέκτες M1, M2 και τον ακροδέκτη S του πίνακα ακροδεκτών για κεντρικό έλεγχο (TB7) της εξωτερικής μονάδας (OC).
- Ο ακροδέκτης γέφυρας (jumper) CN41 στον πίνακα ελέγχου δεν αλλάζει.
- Συνδέστε τη γείωση προστατευτικού περιβλήματος της καλωδίωσης μετάδοσης της εσωτερικής μονάδας στον ακροδέκτη προστατευτικού περιβλήματος (S) της (TB3) και συνδέστε τον ακροδέκτη (S) στη βίδα (E) ή (F) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο. Συνδέστε τη γείωση προστατευτικού περιβλήματος της γραμμής μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της γραμμής μετάδοσης του κεντρικού συστήματος ελέγχου στον ακροδέκτη προστατευτικού περιβλήματος (S) του (TB7).
- Ρυθμίστε τους διακόπτες διευθύνσεων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μονάδα	Κλίμακα	Μέθοδος Ρύθμισης
IC (Κύρια)	01 έως 50	Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη διεύθυνση μέσα στην ίδια ομάδα ή σύνολο εσωτερικών μονάδων
IC (Δευτερεύουσα)	01 έως 50	Χρησιμοποιήστε μία διεύθυνση, διαφορετική αυτής της IC (Κύρια) μεταξύ των μονάδων μέσα στην ίδια ομάδα ή σύνολο εσωτερικών μονάδων. Η διεύθυνση αυτή πρέπει να είναι συνέχεια της διεύθυνσης της IC (Κύρια)
Εξωτερική Μονάδα	51 έως 100	Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη διεύθυνση μεταξύ των εσωτερικών μονάδων του ίδιου συστήματος ψυκτικού + 50 * Η διεύθυνση γίνεται αυτόματα "100" εάν οριστεί μεταξύ "01 - 50".
M-NET R/C (Κύρια)	101 έως 150	Ρυθμίστε την σε διεύθυνση IC (Κύρια) + 100
M-NET R/C (Δευτερεύουσα)	151 έως 200	Ρυθμίστε την σε διεύθυνση IC (Κύρια) + 150
MA R/C	—	Μη απαραίτητη ρύθμιση διεύθυνσης (Απαραίτητη ρύθμιση κύριας/δευτερεύουσας)

h. Οι λειτουργίες ομαδικής ρύθμισης μεταξύ πολλών εσωτερικών μονάδων ρυθμίζονται με τη μονάδα τηλεχειριστηρίου (RC) αφού ανοίξει η ηλεκτρική παροχή.

i. Κατά τη σύνδεση μονάδας PWFY

- Μην εφαρμόσετε τις ομαδικές ρυθμίσεις για τη μονάδα PWFY και τις μονάδες εσωτερικού χώρου.
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της μονάδας PWFY και της μονάδας Lossnay για ταυτόχρονη λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε τηλεχειριστήριο WMA για τη μονάδα PWFY.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για τη μονάδα PWFY.

j. Κατά τη σύνδεση μιας μονάδας Cylinder ή Hydrobox

- Μην εφαρμόσετε τις ομαδικές ρυθμίσεις για τη μονάδα Cylinder ή Hydrobox και τις υπόλοιπες εσωτερικές μονάδες.

6. Ηλεκτρικές εργασίες

<Επιτρεπόμενο Μάκρος>

① Τηλεχειριστήριο M-NET

- Μακρύτερο καλώδιο μέσω εξωτερικών μονάδων: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ και $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ και $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² ή μεγαλύτερο)
 - Μακρύτερο καλώδιο μετάδοσης: L_1 και $L_3 + L_4$ και $L_3 + L_5$ και L_6 και $L_2 + L_6$ και $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² ή μεγαλύτερο)
 - Μάκρος Καλωδίου Τηλεχειριστήριου: $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4 \leq 10$ m (0,5 έως 1,25 mm²)
- Εάν το μάκρος υπερβαίνει τα 10 m, χρησιμοποιήστε καλώδιο με προστατευτικό περίβλημα 1,25 mm². Το μάκρος αυτού του τμήματος (L_6) πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του μέγιστου μάκρους και του συνολικού μάκρους.

② Τηλεχειριστήριο MA

- Μακρύτερο καλώδιο μέσω εξωτερικών μονάδων (Καλώδιο M-NET): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ και $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² ή μεγαλύτερο)
- Μακρύτερο καλώδιο μετάδοσης (Καλώδιο M-NET): L_1 και $L_3 + L_4$ και L_6 και $L_2 + L_6$ και $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² ή μεγαλύτερο)
- Μάκρος Καλωδίου Τηλεχειριστήριου: m_1 και $m_1 + m_2 + m_3$ και $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 έως 1,25 mm²)

■ Τηλεχειριστήριο M-NET

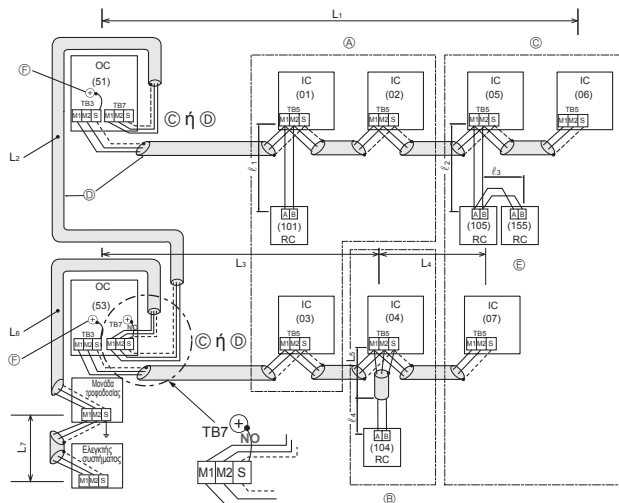


Fig. 6-2

- (A) : Ομάδα
(B) : Ομάδα
(C) : Ομάδα
(D) : Καλώδιο με προστατευτικό περίβλημα
(E) : Δευτερεύουσα Μονάδα Τηλεχειριστήριου
(F) : Βιδώστε το κουτί ηλεκτρικών μερών
() : Διεύθυνση

■ Τηλεχειριστήριο MA


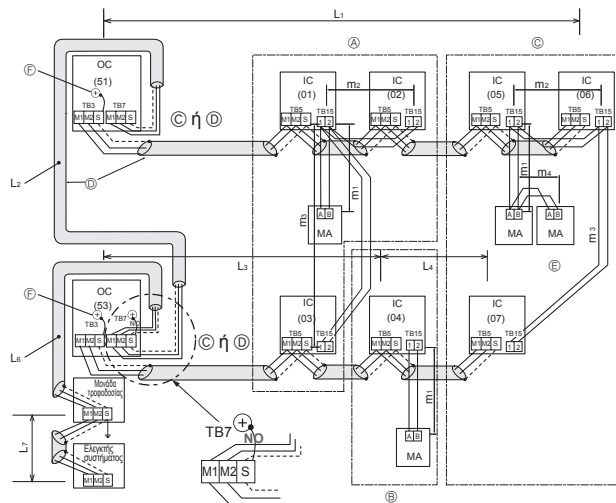


Fig. 6-3

- (A) : Ομάδα
(B) : Ομάδα
(C) : Ομάδα
(D) : Καλώδιο με προστατευτικό περίβλημα
(E) : Δευτερεύουσα Μονάδα Τηλεχειριστήριου
(F) : Βιδώστε το κουτί ηλεκτρικών μερών
() : Διεύθυνση

<Παράδειγμα καλωδίωσης καλωδίου μετάδοσης: Όταν χρησιμοποιείται κουτί διακλάδωσης>

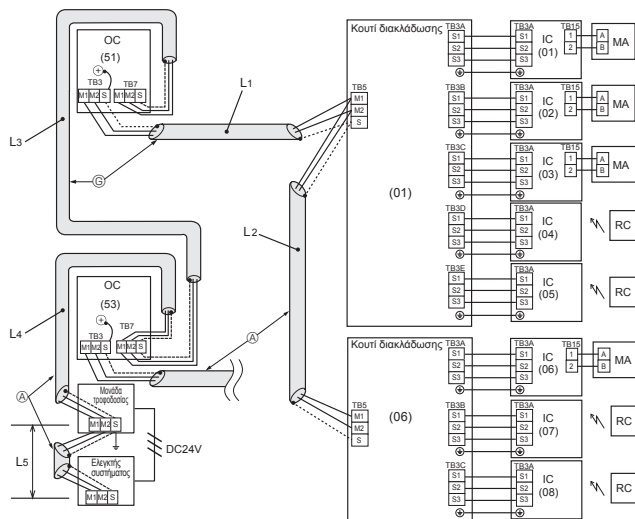

- (G) : Καλώδιο με προστατευτικό περίβλημα
() : Παράδειγμα διεύθυνσης

Fig. 6-4

<Επιτρεπόμενο Μάκρος>

Μακρύτερο καλώδιο μέσω εξωτερικών μονάδων (Καλώδιο M-NET):

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² ή μεγαλύτερο)

Μακρύτερο καλώδιο μετάδοσης (Καλώδιο M-NET):

$L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² ή μεγαλύτερο)


6. Ηλεκτρικές εργασίες

6.4. Σύνδεση ηλεκτρικής παροχής και ικανότητα συσκευών


Σχηματική Παράσταση Καλωδίωσης: Όταν δεν χρησιμοποιείται κουτί διακλάδωσης (Παράδειγμα) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM σειρές

~N 220/230/240 V 50 Hz
~N 220 V 60 Hz



~N 220/230/240 V 50 Hz
~N 220 V 60 Hz

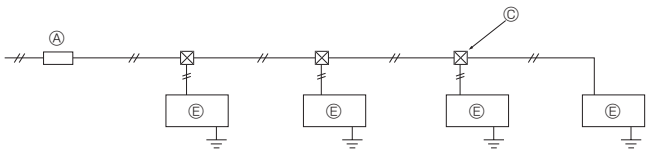

- Ⓐ Διακόπτης (ασφάλεια) Καλωδίου (Διακόπτης γείωσης για διαρροή)
- Ⓑ Εξωτερική Μονάδα
- Ⓒ Κουτί που τραβιέται
- Ⓓ "Α-Έλεγχος" εσωτερικής μονάδας (Εσωτερική μονάδα σειράς M.P.S)
- Ⓔ Μηχανισμός ελέγχου εσωτερικής μονάδας M-NET (Εσωτερική μονάδα City Multi)


Fig. 6-5

Σχηματική Παράσταση Καλωδίωσης: Όταν χρησιμοποιείται κουτί διακλάδωσης (Παράδειγμα) (Fig. 6-6)

<Όταν παρέχεται ρεύμα από την εξωτερική μονάδα>

■ PUMY-P-VKM σειρές


~N 220/230/240 V 50 Hz
~N 220 V 60 Hz

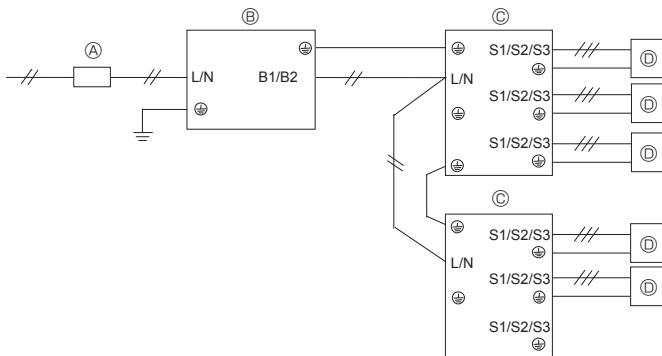

- Ⓐ Διακόπτης (ασφάλεια) Καλωδίου (Διακόπτης γείωσης για διαρροή)
- Ⓑ Εξωτερική μονάδα
- Ⓒ Κουτί διακλάδωσης
- Ⓓ "Α-Έλεγχος" εσωτερικής μονάδας (Εσωτερική μονάδα σειράς M.P.S)
- Ⓔ Μηχανισμός ελέγχου εσωτερικής μονάδας M-NET (Εσωτερική μονάδα City Multi)
- Ⓕ Κουτί που τραβιέται

■ PUMY-P-YKM(E) σειρές


3N~380/400/415 V 50 Hz

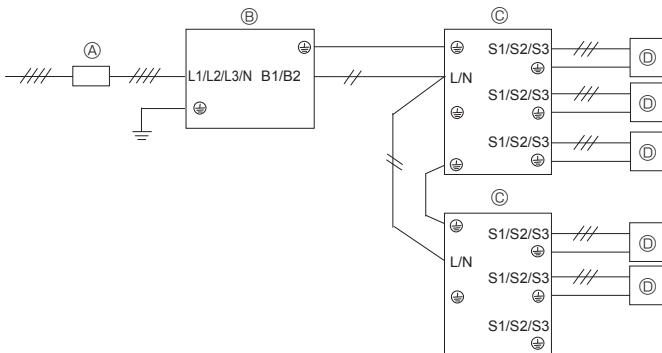


<Όταν παρέχεται ρεύμα ξεχωριστά>

■ PUMY-P-VKM σειρές

~N 220/230/240 V 50 Hz
~N 220 V 60 Hz




~N 220/230/240 V 50 Hz
~N 230 V 60 Hz

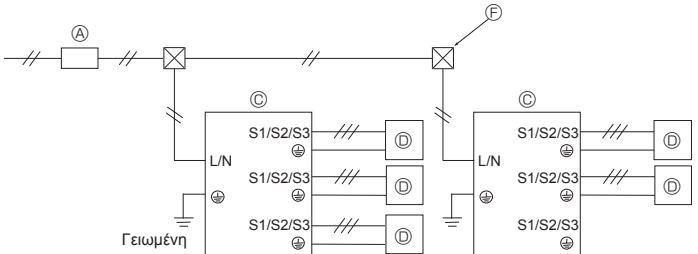

■ PUMY-P-YKM(E) σειρές

3N~380/400/415 V 50 Hz



Σημείωση: ΚΟΥΤΙ αντιδραστήρα (προαιρετικά εξαρτήματα)

Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για άλλον σκοπό πέραν ως επαγγελματικού εξοπλισμού, ίσως χρειαστεί ΚΟΥΤΙ αντιδραστήρα.

	Μέθοδος τροφοδοσίας κουτιού διακλάδωσης	
Εξωτερική μονάδα	Τροφοδοσία από εξωτερική μονάδα	Ξεχωριστή παροχή ρεύματος
Τροφοδοσία 1 φάσης	Περίτπη	Απαραίτητη
Τροφοδοσία 3 φάσεων	Απαραίτητη	Απαραίτητη

Fig. 6-6

6. Ηλεκτρικές εργασίες

Περιοχή διατομής καλωδίου για χωρητικότητα κύριας παροχής ρεύματος και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

<Όταν παρέχεται ρεύμα ξεχωριστά>

Μοντέλο		Τροφοδοσία	Ελάχιστη περιοχή διατομής καλωδίου (mm²)			Διακόπτης (ασφάλεια) για Καλώδια *1	Διακόπτης (ασφάλεια) για Διαρροή Ρεύματος
			Ηλεκτρ. Καλώδιο	Διακλάδωση	Γείωση		
Εξωτερική Μονάδα	P112-140V	~/N 220/230/240 V 50 Hz ~/N 220 V 60 Hz	6	—	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 δευτ. ή λιγότερο
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	—	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 δευτ. ή λιγότερο

<Όταν παρέχεται ρεύμα από την εξωτερική μονάδα>

Μοντέλο		Τροφοδοσία	Ελάχιστη περιοχή διατομής καλωδίου (mm²)			Διακόπτης (ασφάλεια) για Καλώδια *1	Διακόπτης (ασφάλεια) για Διαρροή Ρεύματος
			Ηλεκτρ. Καλώδιο	Διακλάδωση	Γείωση		
Εξωτερική Μονάδα	P112-140V	~/N 220/230/240 V 50 Hz ~/N 220 V 60 Hz	6	—	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 δευτ. ή λιγότερο
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	—	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 δευτ. ή λιγότερο

*1 Χρησιμοποιήστε διακόπτη χωρίς ασφάλεια (NF) ή διακόπτη διαρροής προς γη (NV) με διάκενο τουλάχιστον 3,0 mm σε κάθε πόλο.

<Εσωτερικές μονάδες>

Συνολικό ρεύμα λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας	Ελάχιστο Πάχος Καλωδίου (mm²)			Διακόπτης κυκλώματος βλάβης γείωσης *1	Τοπικός διακόπτης (A)		Αυτόματος διακόπτης καλωδίωσης (NFB)
	Κύριο καλώδιο	Διακλάδωση	Γείωση		Χωρητικότητα	Ασφάλεια	
F0 = 16 A ή λιγότερο *2	1,5	1,5	1,5	Ευαισθησία ρεύματος 20 A *3	16	16	20
F0 = 25 A ή λιγότερο *2	2,5	2,5	2,5	Ευαισθησία ρεύματος 30 A *3	25	25	30
F0 = 32 A ή λιγότερο *2	4,0	4,0	4,0	Ευαισθησία ρεύματος 40 A *3	32	32	40

Για τη μέγιστη επιτρεπόμενη εμπέδωση του συστήματος, εφαρμόστε το πρότυπο IEC61000-3-3.

*1 Ο διακόπτης κυκλώματος βλάβης γείωσης θα πρέπει να υποστηρίζει το κύκλωμα του αναστροφέα.

Ο διακόπτης κυκλώματος βλάβης γείωσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τον τοπικό διακόπτη ή τον αυτόματο διακόπτη καλωδίωσης.

*2 Ως τιμή για το F0 πρέπει να λαμβάνεται η υψηλότερη από τις τιμές F1 ή F2.

F1 = Συνολικό μέγιστο ρεύμα λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων × 1,2

F2 = {V1 × (Ποσότητα τύπου 1)/C} + {V1 × (Ποσότητα τύπου 2)/C} + {V1 × (Ποσότητα τύπου 3)/C} + {V1 × (Ποσότητα άλλων)/C}

Σύνδεση στο κουτί διακλάδωσης (PAC-MK-BC)

Εσωτερική μονάδα	V1	V2
Τύπος 1 SEZ-KD·VA, PCA-RP·KAQ, PLA-ZRP·BA(.UK)	19,8	2,4
Τύπος 2 PEAD-RP·JAQ(L).UK	26,9	
Τύπος 3 MLZ-KA·VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Τύπος 4 MSZ-FH·VE, MSZ-SF·VE, MSZ-EF·VE, MSZ-SF·VA, MSZ-GF·VE	6,8	
Τύπος 5 MFZ-KJ·VE	7,4	
Τύπος 6 Κουτί διακλάδωσης (PAC-MK·BC)	5,1	3,0
Τύπος 7 Γενιά ecodan C	5,1	5,0*

* Η τιμή αυτή ενδέχεται να αυξηθεί λόγω τοπικά συνδεδεμένου ενεργοποιητή.

Συνδέστε στο kit σύνδεσης (PAC-LV11M)

Εσωτερική μονάδα	V1	V2
Τύπος 1 MSY-EF·VE, MSY-GE·VA, MSY-GH, MSZ-GE·VA, MSZ-SF·VA, MSZ-SF·VE, MSZ-EF·VE, MSZ-FH·VE	6,8	2,4
Τύπος 2 MFZ-KJ·VE	7,4	
Τύπος 3 Kit σύνδεσης (PAC-LV11M)	3,5	

Εσωτερική μονάδα	V1	V2
Τύπος 1 PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Τύπος 2 PLFY-VCM	9,9	
Τύπος 3 PKFY-VBM	3,5	
Τύπος 4 PEFY-VMA	38	
Τύπος 5 PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : Πολλαπλασιάστε το ρεύμα βραχυκύκλωσης σε χρόνο βραχυκύκλωσης 0,01s

Εντοπίστε το "C" στα χαρακτηριστικά ρεύματος βραχυκύκλωσης του ασφαλειοδιακόπτη.

6. Ηλεκτρικές εργασίες

<Παράδειγμα υπολογισμού "F2">

Συνθήκη PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (ανατρέξτε στο διάγραμμα με το παράδειγμα στα δεξιά)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ Ασφαλειοδιακόπτης 16 A (Ρεύμα βραχυκύκλωσης = 8×16 A στα 0,01 s)


* 3 Η ευαισθησία ρεύματος υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο.

$$G1 = V2 \times (\text{Ποσότητα τύπου 1}) + V2 \times (\text{Ποσότητα τύπου 2}) + V2 \times (\text{Ποσότητα τύπου 3}) + V2 \times (\text{Ποσότητα άλλων}) + V3 \times (\text{Μήκος καλωδίου [km]})$$

G1	Ευαισθησία ρεύματος
30 ή λιγότερο	30 mA 0,1 sec ή λιγότερο
100 ή λιγότερο	100 mA 0,1 sec ή λιγότερο

Πάχος καλωδίου	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Σχεδιάγραμμα παραδείγματος

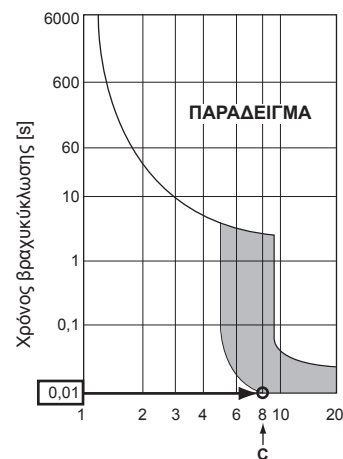

Ονομαστική τιμή ρεύματος βραχυκύκλωσης (x)


1. Λάβετε υπ' όψιν σας τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βρόχινα νερά, κλπ.), όταν προχωρείτε στις καλωδιακές εργασίες και τις συνδέσεις τους.
2. Το μέγεθος του καλωδίου είναι η ελάχιστη τιμή για τους μεταλλικούς αγωγούς της καλωδίωσης. Το μέγεθος του καλωδίου παροχής ισχύος πρέπει να είναι ένα βαθμό παχύτερο ανάλογα με την πτώση της τάσης. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής του ρεύματος δεν πέφτει περισσότερο από 10%.
3. Εξειδικευμένες απαιτήσεις καλωδίωσης πρέπει να τηρούνται ανάλογα με τους κανονισμούς καλωδίωσης της περιοχής.
4. Σε σημεία εφαρμογών για εξωτερική χρήση, τα καλώδια παροχής ισχύος δεν πρέπει να είναι πιο φωτεινά από τα πολύκλωνα ευλύγιστα καλώδια με επένδυση (σχήδιο 60245 IEC57). Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε καλώδια του τύπου YZW.
5. Εγκαταστήστε μια γείωση μεγαλύτερη από τα άλλα καλώδια.

⚠ Προειδοποίηση:

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις τα καλώδια που καθορίζονται ώστε να μην ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις στις συνδέσεις θερματικών. Εάν οι συνδέσεις δεν είναι καλά προσαρμοσμένες, ενδέχεται να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο τύπο διακόπτη προστασίας από υπερβολική ένταση ρεύματος. Σημειώστε ότι η υπερβολική ένταση ρεύματος που τυχόν να παράγεται ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει συνεχές ρεύμα σε κάποια ποσότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει καλά τα καλύμματα/τον πίνακα πλακέτας ακροδεκτών της εξωτερικής μονάδας. Αν δεν στερεωθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω σκόνης, νερού κ.λπ.

⚠ Προσοχή:

- Προσέξτε να μην κάνετε λάθος συνδέσεις.
- Βιδώστε σφιχτά τις βίδες των ακροδεκτών για να αποφύγετε τυχόν ξεβίδωμά τους.
- Αφού τις βιδώσετε, τραβήξτε ελαφρώς τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι δεν κινούνται.
- Αν το καλώδιο σύνδεσης συνδεθεί εσφαλμένα στην πλακέτα ακροδεκτών, η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά.
- Μερικές τοποθεσίες εγκατάστασης ενδέχεται να χρειάζονται την ύπαρξη διακόπτη (ασφάλεια) γείωσης για περιπτώσεις διαρροής. Εάν δεν εγκατασταθεί διακόπτης (ασφάλεια) γείωσης ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε διακόπτες και ασφάλειες που δεν έχουν την προβλεπόμενη ικανότητα. Χρήση ασφαλειών και καλωδίων ή καλωδίων χαλκού πολύ μεγάλης ικανότητας ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία της μονάδας ή πυρκαγιά.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης διαρροής είναι συμβατός με υψηλές συχνότητες.


Πάντα να χρησιμοποιείτε διακόπτη διαρροής συμβατό με υψηλές συχνότητες καθώς αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αναστροφέα.

Η χρήση ανεπαρκούς διακόπτη ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη λειτουργία του αναστροφέα.

Μην συγκολλήσετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής μονάδας-εξωτερικής μονάδας-κουτιού διακλάδωσης, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί καπνός, πυρκαγιά ή σφάλμα επικοινωνίας.

⚠ Προειδοποίηση:

- Σε περίπτωση καλωδίωσης ελέγχου A, υπάρχει δυναμικό υψηλής τάσης στον ακροδέκτη S3 που προκαλείται από το σχεδιασμό ηλεκτρικού κυκλώματος που δεν διαθέτει ηλεκτρική μόνωση μεταξύ της γραμμής ισχύος και της γραμμής σήματος επικοινωνίας. Επομένως, απενεργοποιείτε την κύρια τροφοδοσία κατά τη διεξαγωγή εργασιών. Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες S1, S2, S3 παρουσία τροφοδοσίας. Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί απομονωτής μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και του κουτιού διακλάδωσης/της εσωτερικής μονάδας και του κουτιού διακλάδωσης, χρησιμοποιήστε τύπο 3 πόλων ή τύπο 2 πόλων. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα).

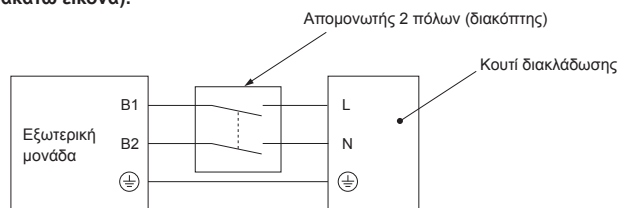

⚠ Προσοχή:

Μετά τη χρήση του απομονωτή, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε την κύρια τροφοδοσία για να επαναφέρετε το σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, η εξωτερική μονάδα ενδέχεται να μην μπορεί να ανιχνεύσει το κουτί/τα κουτιά διακλάδωσης ή τις εσωτερικές μονάδες.

Φροντίστε να συνδέσετε τα καλώδια σύνδεσης εξωτερικής μονάδας-κουτιού διακλάδωσης/εσωτερικής μονάδας-κουτιού διακλάδωσης απευθείας στις μονάδες (χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις). Οι ενδιάμεσες συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σφάλματα επικοινωνίας αν εισχωρήσει νερό στα καλώδια και προκληθεί ανεπαρκής μόνωση με τη γείωση ή κακή ηλεκτρική επαφή στο σημείο της ενδιάμεσης σύνδεσης. (Αν απαιτείται ενδιάμεση σύνδεση, φροντίστε να λάβετε μέτρα ώστε να αποτραπεί η εισχώρηση νερού στα καλώδια).

6. Ηλεκτρικές εργασίες

6.5. Ρύθμιση διεύθυνσεων

Ρύθμιση διεύθυνσης διακόπτη

Μονάδα Διεύθυνση	Εξωτερική	Κουτί διακλάδωσης						Εσωτερική																																								
		Διεύθυνση				Ρύθμιση σύνδεσης																																										
Διακό- πτης	 ψηφίο δεκάδας SWU2	 ψηφίο μονάδας SWU1	 ψηφίο δεκάδας SW12	 ψηφίο μονάδας SW11	<table><tr><td>Θύρα</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>–</td></tr><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> SW1		Θύρα	A	B	C	D	E	–	ON							OFF	1	2	3	4	5	6	ON: Σύνδεση εσωτερικής μονάδας OFF: Χωρίς σύνδεση *SW1-6: δεν χρησιμοποιο- ούνται	Καμία																			
	Θύρα	A	B	C	D	E	–																																									
ON																																																
OFF	1	2	3	4	5	6																																										
εύρος	51 - 100		1 - 50		–		–																																									
ρύθμιση	Διεύθυνση διακλάδω- σης + 50		• Ανάλογα με τη ρυθμισμένη διεύθυνση (για παράδειγμα 01), οι διευθύνσεις για τις συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες ρυθμίζονται διαδοχικά (για παράδειγμα 02, 03, 04 και 05).				• Προσδιορίστε αν οι εσωτερικές μονάδες είναι συν- δεδεμένες σε κάθε θύρα (Α, Β, C, D και Ε).		Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις δι- ευθύνσεων για τις εσωτερικές μονάδες.																																							
			<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td></tr><tr><td>Θύρα</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr><tr><td>Διεύθυνση</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(SW11, 12)</td></tr></table>	SW1	1	2	3	4		5			ON	ON	ON	ON	ON		Θύρα	A	B	C	D	E		Διεύθυνση	01					(SW11, 12)	<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Θύρα</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(δεν χρησι- μοποιούνται)</td></tr></table>	SW1	1	2	3	4	5	(6)	Θύρα	A	B	C	D	E	(δεν χρησι- μοποιούνται)	Οι εσωτερικές μονάδες είναι συνδεδεμένες ON Οι εσωτερικές μονάδες δεν είναι συνδεδεμένες OFF
			SW1	1	2	3	4	5																																								
	ON	ON	ON	ON	ON																																											
Θύρα	A	B	C	D	E																																											
Διεύθυνση	01					(SW11, 12)																																										
SW1	1	2	3	4	5	(6)																																										
Θύρα	A	B	C	D	E	(δεν χρησι- μοποιούνται)																																										
		02	03	04	05	(διαδοχικοί αριθμοί)																																										


Σημείωση: 1. Διεύθυνση κουτιού διακλάδωσης

Κατά τη ρύθμιση της διεύθυνσης, χρησιμοποιήστε έναν αριθμό εντός του εύρους 1–50.


Π.χ. Η ρυθμισμένη διεύθυνση είναι (47) και υπάρχουν 5 εσωτερικές μονάδες (Α, Β, C, D και Ε).

Αν Α: (47), Β: (48), C: (49), D: (50) και Ε: (51), η διεύθυνση της θύρας Ε είναι εσφαλμένη επειδή υπερβαίνει την τιμή 50.

Π.χ. 1 Εξωτερική μονάδα + διακλάδωση <1> (εσωτερική μονάδα Α, Β, C, D, Ε) + διακλάδωση <2> (εσωτερική μονάδα Α, Β, C)

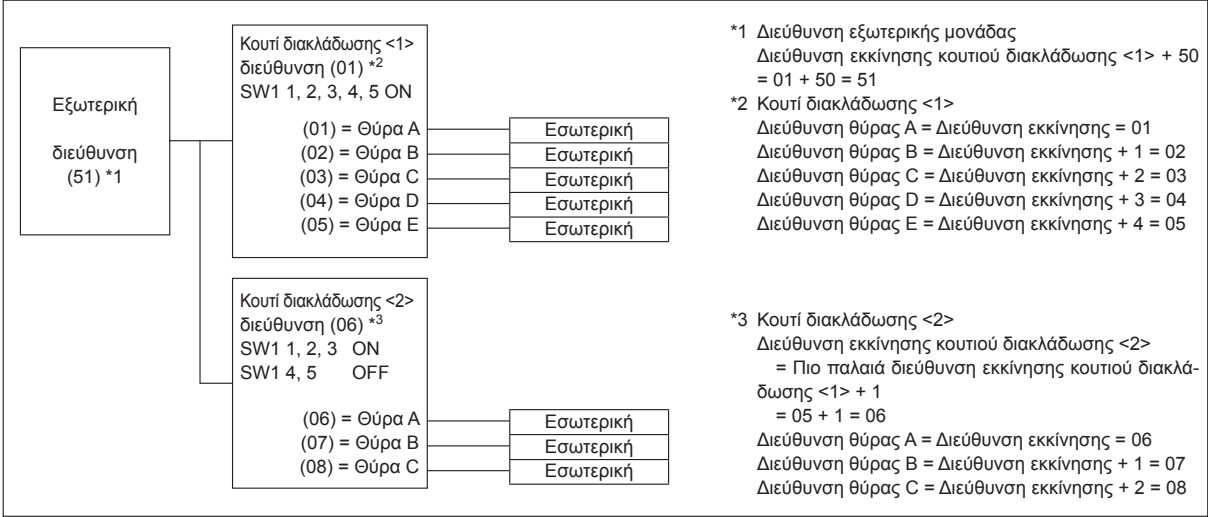

Π.χ. 2 Εξωτερική μονάδα + διακλάδωση <1> (εσωτερική μονάδα Α, C, Ε) + διακλάδωση <2> (εσωτερική μονάδα Α, C, Ε)

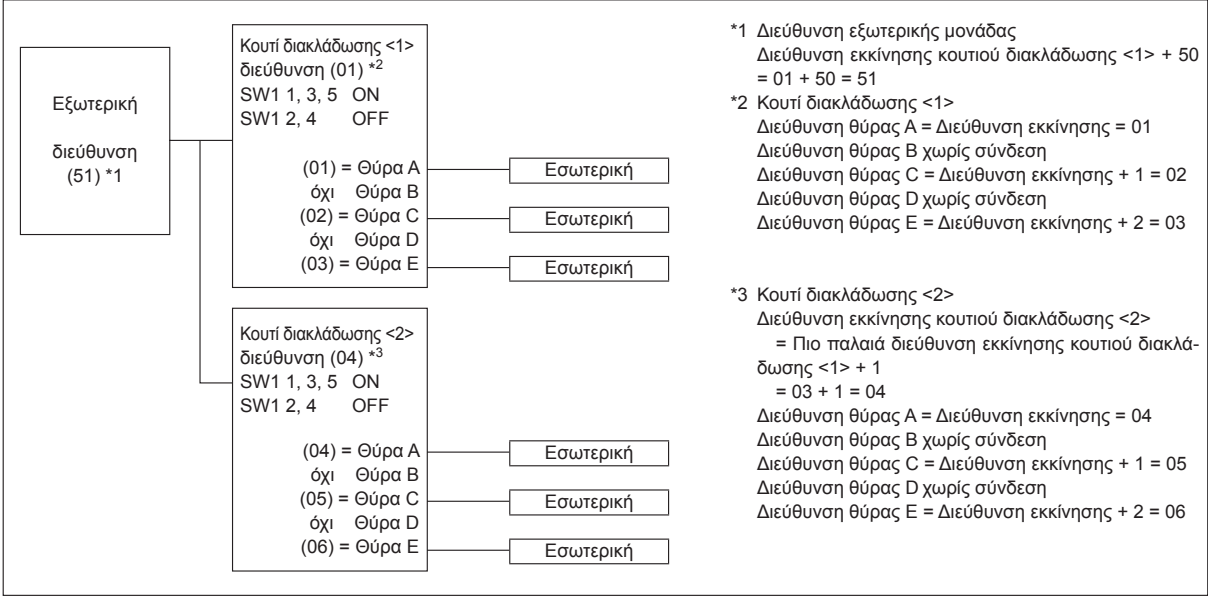

7. Δοκιμαστική λειτουργία

7.1. Πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία

- ▶ Μετά την εγκατάσταση και αφού τελειώσετε με την καλωδίωση και τη σωλήνωση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, ελέγξτε για τυχόν διαρροή ψυκτικού, χαλαρά καλώδια ηλεκτρικής παροχής ή καλωδίωσης ελέγχου, λανθασμένη πολικότητα ή αποσύνδεση μίας από τις φάσεις της παροχής.
- ▶ Χρησιμοποιήστε ωμόμετρο 500-volt για να ελέγξετε ότι η αντίσταση μεταξύ των ακροδεκτών τροφοδοσίας και της γείωσης είναι τουλάχιστον 1 MΩ.
- ▶ Μην εκτελέσετε αυτή τη δοκιμή στα τερματικά της καλωδίωσης ελέγχου (κύκλωμα χαμηλής τάσης).

⚠ Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό αν η αντίσταση μόνωσης είναι μικρότερη από 1 MΩ.

Αντίσταση μόνωσης

Μετά την εγκατάσταση ή αφού έχετε αποσυνδέσει το κλιματιστικό από την πηγή τροφοδοσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αντίσταση της μόνωσης θα πέσει κάτω από 1 MΩ εξαιτίας της συσσώρευσης ψυκτικού στο συμπιεστή. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εκτελέστε τις παρακάτω εργασίες.

1. Απομακρύνετε τα καλώδια από το συμπιεστή και μετρήστε την αντίσταση μόνωσης του συμπιεστή.
2. Αν η αντίσταση της μόνωσης είναι κάτω από 1 MΩ, ο συμπιεστής έχει βλάβη ή η αντίσταση έπεσε εξαιτίας της συσσώρευσης ψυκτικού στο συμπιεστή.

3. Αφού συνδέσετε τα καλώδια στο συμπιεστή, ο συμπιεστής θα αρχίσει να θερμαίνεται μόλις τροφοδοτηθεί με ρεύμα. Αφού τροφοδοτηθεί με ρεύμα για τους χρόνους που αναφέρονται παρακάτω, μετρήστε ξανά την αντίσταση της μόνωσης.
 - Η αντίσταση μόνωσης πέφτει εξαιτίας της συσσώρευσης ψυκτικού στο συμπιεστή. Η αντίσταση θα ανέβει και πάλι πάνω από 1 MΩ αφού ο συμπιεστής θερμανθεί για 12 ώρες.
(Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του συμπιεστή ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τη συσσώρευση ψυκτικού.)
 - Για να δουλέψει ο συμπιεστής με συσσωρευμένο ψυκτικό, πρέπει πρώτα να θερμανθεί τουλάχιστον 12 ώρες για να αποτραπεί ο κίνδυνος βλάβης.
4. Αν η αντίσταση της μόνωσης ανέβει πάνω 1 MΩ, ο συμπιεστής δεν έχει βλάβη.

⚠ Προσοχή:

- Ο συμπιεστής δεν θα λειτουργήσει εάν η φάση της ηλεκτρικής παροχής δεν είναι σωστή.
- Ανοίξε τον διακόπτη τροφοδοσίας τουλάχιστον 12 ώρες πριν την έναρξη λειτουργίας.
 - Αρχίζοντας τη λειτουργία της συσκευής αμέσως μετά το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη τροφοδοσίας, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά σε εσωτερικά τμήματα. Κατά την εποχή διάρκειας λειτουργίας της συσκευής, αφήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας αναμμένο.
- ▶ Πρέπει επίσης να ελέγξετε τα παρακάτω.
 - Η εξωτερική μονάδα δεν έχει βλάβη. Η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου της εξωτερικής μονάδας αναβοσβήνει όταν η εξωτερική μονάδα παρουσιάζει βλάβη.
 - Οι ανασταλτικές βαλβίδες και της γραμμής υγρού και της γραμμής αερίου είναι εντελώς ανοικτές.

7.2. Δοκιμαστική λειτουργία

7.2.1. Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.

- Μην παραλείψετε να εκτελέσετε δοκιμαστική λειτουργία σε κάθε εσωτερική μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι κάθε εσωτερική μονάδα λειτουργεί σωστά ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης που συνοδεύει τη μονάδα.
- Αν εκτελέσετε τη δοκιμαστική λειτουργία ταυτόχρονα σε όλες τις εσωτερικές μονάδες, δεν θα είναι δυνατός ο εντοπισμός λανθασμένης σύνδεσης, εάν υπάρχει, των σωλήνων ψυκτικού και των καλωδίων σύνδεσης.
- * Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί για τουλάχιστον 3 λεπτά μετά την παροχή ρεύματος.
- Ο συμπιεστής μπορεί να κάνει θόρυβο αμέσως μετά την τροφοδοσία με ρεύμα ή σε περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή.

Πληροφορίες για τον προστατευτικό μηχανισμό επανεκκίνησης

Από τη στιγμή που θα σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής, ο προστατευτικός μηχανισμός επανεκκίνησης λειτουργεί έτσι ώστε ο συμπιεστής να μην λειτουργήσει για τα επόμενα 3 λεπτά προκειμένου να προστατευτεί το κλιματιστικό.

7.3. Εκκένωση του ψυκτικού (Άντληση)

Για να συλλέξετε το ψυκτικό υγρό κατά τη μετακίνηση της εσωτερικής ή της εξωτερικής μονάδας, εκτελέστε τις παρακάτω διαδικασίες.

- ① Απενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος.
- ② Συνδέστε την πλευρά χαμηλής πίεσης του πολλαπλού μετρητή στη θυρίδα συντήρησης της ανασταλτικής βαλβίδας της γραμμής αερίου.
- ③ Κλείστε την ανασταλτική βαλβίδα της γραμμής υγρού.
- ④ Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία (διακόπτης κυκλώματος).
 - * Για την έναρξη της επικοινωνίας μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας χρειάζονται περίπου 3 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας (διακόπτης κυκλώματος). Εκκινήστε τη διαδικασία εκκένωσης 3 έως 4 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας (διακόπτης κυκλώματος).
- ⑤ Διεξαγάγετε δοκιμαστική λειτουργία για τη λειτουργία ψύξης. (Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης SW3-2 έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το διακόπτη SW3-1 στη θέση ON.) Ξεκινά η λειτουργία του συμπιεστή (εξωτερική μονάδα) και των ανεμιστήρων (εσωτερική και εξωτερική μονάδα) και αρχίζει η δοκιμαστική λειτουργία για τη λειτουργία ψύξης. Αφού διεξαχθεί η λειτουργία ψύξης για περίπου πέντε λεπτά, γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη SW2-4 της εξωτερικής μονάδας (διακόπτης εκκένωσης) από τη θέση OFF στη θέση ON.
 - * Μην συνεχίζετε τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα με το διακόπτη SW2-4 στη θέση ON. Φροντίστε να γυρίσετε το διακόπτη στη θέση OFF μετά την ολοκλήρωση της εκκένωσης.

- ⑥ Κλείστε πλήρως την ανασταλτική βαλβίδα της γραμμής αερίου όταν η ένδειξη της πίεσης στο μετρητή πέσει στα 0,05 - 0,00 MPa (περίπου 0,5 - 0,0 kgf/cm²).
- ⑦ Διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού (SW3-1: OFF και SW3-2: OFF). Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη SW2-4 της εξωτερικής μονάδας από τη θέση ON στη θέση OFF.
- ⑧ Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία (διακόπτης κυκλώματος).
 - * Αν έχει προστεθεί υπερβολική ποσότητα ψυκτικού υγρού στο σύστημα του κλιματιστικού, η πίεση ενδέχεται να μην πέσει στα 0,5 kgf/cm². Αν συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε μια συσκευή συλλογής ψυκτικού υγρού για να συλλέξετε όλο το ψυκτικό υγρό από το σύστημα και, στη συνέχεια, επαναπληρώστε το σύστημα με τη σωστή ποσότητα ψυκτικού υγρού, αφού επανατοποθετήσετε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα.

⚠ Προειδοποίηση:

Κατά την εκκένωση του ψυκτικού, σταματήστε το συμπιεστή πριν αποσυνδέσετε τους σωλήνες ψυκτικού. Εάν εισχωρήσει στο σύστημα οποιαδήποτε ξένη ουσία, όπως αέρας, ενδέχεται να προκληθεί διάρρηξη του συμπιεστή και τραυματισμός.

Índice


1. Precauções de Segurança	128	5. Trabalho de tubagem de drenagem	138
2. Localização da instalação	130	6. Trabalho de electricidade	138
3. Instalação da unidade exterior	133	7. Ensaio	145
4. Instalação da tubagem do refrigerante	133		

⚠ Cuidado:

- Não libertar o R410A para a atmosfera:
- O R410A é um gás fluorado com efeito de estufa, abrangido pelo Protocolo de Quioto, com Potencial de Aquecimento Global (GWP, Global Warming Potential) = 1975.

Confirmação das peças fornecidas

Para além deste manual, são fornecidas juntamente com a unidade exterior os acessórios a seguir indicados. São utilizados para ligar à terra os terminais S dos blocos de terminais de transmissão TB3, TB7. Para mais informações, consulte a "6. Trabalho de electricidade".



Fio de ligação à terra (x 2)

1. Precauções de Segurança

- ▶ Antes de instalar a unidade, leia atentamente as "Precauções de Segurança".
- ▶ Reporte-se ou peça autorização à autoridade responsável pelo fornecimento antes de proceder à ligação do sistema.
- ▶ Série PUMY-P-VKM em conformidade com a norma IEC/EN 61000-3-12
- ▶ A série PUMY-P-VKM e a série PUMY-P-YKME foram concebidas para utilização em residências, bem como em ambientes comerciais e semi-industriais.
- ▶ A série PUMY-P-YKM foi concebida como equipamento profissional.
- ▶ Quando ligar uma unidade interior ATW (série EHST20C e EHSC) com um modelo trifásico, utilize a PUMY-P-YKME2.

⚠ Aviso:

Descreve as precauções a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte ao utilizador.

⚠ Cuidado:

Descreve os cuidados a ter para não danificar a unidade.

⚠ Aviso:

- A unidade não deve ser instalada pelo utilizador. Peça a um concessionário ou electricista qualificado que a instale. Se a unidade não for instalada correctamente, podem ocorrer fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado por utilizadores experientes ou formados em fábricas, indústrias ligeiras ou explorações, ou para uso comercial por leigos.
- Para proceder à instalação, siga as instruções do Manual de Instruções e utilize ferramentas e componentes da tubagem especificamente concebidos para utilização com o refrigerante R410A. O refrigerante R410A no sistema HFC é comprimido 1,6 vezes mais do que a pressão dos refrigerantes comuns. Se forem utilizados componentes da tubagem que não tenham sido concebidos especificamente para o refrigerante R410A ou se a unidade não tiver sido instalada correctamente, a tubagem pode rebentar e provocar danos ou ferimentos. Para além disso, podem ainda ocorrer fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
- A unidade deve ser instalada de acordo com as instruções, para minimizar o risco de danos sofridos devido a tremores de terra ou ventos fortes. Uma unidade instalada incorrectamente pode cair e provocar danos ou ferimentos.
- A unidade deve ser instalada com segurança numa estrutura que suporte o seu peso. Se a unidade for montada numa estrutura instável, poderá cair e provocar danos ou ferimentos.
- Se o aparelho de ar condicionado for instalado num compartimento pequeno, deverão ser tiradas medidas por forma a evitar que a concentração do refrigerante exceda o limite de segurança, mesmo que ocorram fugas de refrigerante. Consulte um concessionário relativamente às medidas a adoptar no sentido de evitar que a concentração permitida seja excedida. Em caso de fuga de refrigerante e de ultrapassagem do limite de concentração, poderá haver potenciais perigos devido à falta de oxigénio no compartimento.
- Ventile o compartimento em caso de fuga de refrigerante durante o funcionamento. Se o refrigerante entrar em contacto com fogo, serão libertados gases tóxicos.
- Todos os trabalhos de electricidade devem ser levados a cabo por um electricista qualificado e em conformidade com a regulamentação local e as instruções fornecidas neste manual. As unidades devem ser alimentadas através de cabos de alimentação dedicados e deve utilizar-se a voltagem correcta e os disjuntores adequados. Caso sejam usados cabos de alimentação com capacidade insuficiente ou haja trabalhos de electricidade mal efectuados, tal poderá originar choques eléctricos ou incêndios.

Após ter concluído a instalação, explique as "Precauções de Segurança", a utilização e a manutenção da unidade ao cliente, de acordo com as informações do Manual de Funcionamento, e efectue um ensaio para verificar se a unidade está a funcionar correctamente. O Manual de Instalação e o Manual de Funcionamento devem ser fornecidos ao utilizador, para que este os guarde. Os referidos manuais deverão ser fornecidos a utilizadores futuros.

⊥ : Indica uma peça a ligar à terra.

⚠ Aviso:

Leia atentamente os rótulos afixados na unidade principal.

- Utilize fósforo de cobre C1220, para tubagens de cobre ou de liga de cobre sem juntas, para ligar a tubagem do refrigerante. Se a tubagem não for ligada correctamente, a unidade não será devidamente ligada à terra, o que poderá provocar choques eléctricos.
- Utilize apenas os cabos eléctricos indicados. As ligações devem ser efectuadas de modo seguro e sem tensão nos terminais. Do mesmo modo, nunca una os cabos para ligação (salvo especificado em contrário neste documento). A inobservância destas instruções pode resultar num sobreaquecimento ou num incêndio.
- O painel da tampa do bloco terminal da unidade externa deve estar bem fixo. Se o painel da tampa for montado incorrectamente e entrar poeira e humidade na unidade, podem ocorrer choques eléctricos ou incêndio.
- Ao instalar ou mudar o aparelho de ar condicionado de sítio, utilize apenas o refrigerante especificado (R410A) para carregar as linhas de refrigerante. Não o misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que não fica ar nas linhas. Se o ar for misturado com o refrigerante, tal pode causar uma pressão alta anómala na linha do refrigerante, o que pode resultar numa explosão e outros perigos. O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sistema causará uma falha mecânica ou avaria do sistema ou falta da unidade. No pior dos casos, isto pode comprometer seriamente a segurança do produto.
- Utilize só acessórios autorizados pela Mitsubishi Electric e peça ao seu distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale. Se os acessórios não forem correctamente instalados, podem ocorrer fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
- Não modifique a unidade. Consulte um distribuidor caso seja necessário proceder a reparações. Se as modificações ou reparações não forem devidamente efectuadas, podem ocorrer fugas de água, choques eléctricos ou incêndios.
- O utilizador nunca deve tentar reparar a unidade ou transferi-la para outro local. Se a unidade for instalada incorrectamente, podem ocorrer fugas de água, choques eléctricos ou incêndios. Se o aparelho de ar condicionado tiver que ser reparado ou transferido para outro local, peça a um distribuidor ou electricista qualificado que efectue essa tarefa.
- Depois de a instalação estar concluída, verifique se não existem fugas de refrigerante. Se ocorrer uma fuga de refrigerante no compartimento e entrar em contacto com uma chama proveniente de outro dispositivo, serão libertados gases tóxicos.

1. Precauções de Segurança

1.1. Antes da instalação

⚠ Cuidado:

- Não utilize a unidade num ambiente invulgar. Se o aparelho de ar condicionado for instalado em áreas expostas a vapor, óleo volátil (incluindo óleo de máquinas) ou a gás sulfúrico, áreas expostas a uma grande concentração de sal, tal como à beira-mar, ou áreas onde a unidade possa ser coberta por neve, o rendimento poderá ser significativamente reduzido e as peças internas podem ser danificadas.
- Não instale a unidade onde possam ocorrer fugas, produção, fluxo ou acumulação de gases combustíveis. Em caso de acumulação de gás combustível em torno da unidade, podem ocorrer incêndios ou explosões.
- A unidade exterior produz condensação durante a operação de aquecimento. Assegure-se de que existe drenagem suficiente em torno da unidade exterior caso a referida condensação possa causar danos.
- Ao instalar a unidade num hospital ou gabinete de comunicações, não estranhe se se verificar ruído e interferência eléctrica. Inversores, electrodomésticos, equipamento médico de alta frequência e equipamento de comunicação por rádio podem provocar mau funcionamento ou avaria do aparelho de ar condicionado. O ar condicionado também pode afectar equipamento médico, perturbando a prestação dos serviços médicos, e equipamento de comunicações, comprometendo a qualidade da imagem de ecrãs.

1.2. Antes da instalação (transferência)

⚠ Cuidado:

- Tenha muito cuidado ao transportar as unidades. São precisas duas ou mais pessoas para transportar a unidade, uma vez que esta pesa 20 kg ou mais. Não agarre nas bandas da embalagem. Use luvas de protecção para retirar a unidade da embalagem e para a transportar, pois pode ferir as mãos nas palhetas e noutras peças.
- Assegure-se de que elimina com segurança os materiais de embalagem. Materiais de embalagem tais como pregos e outras peças em metal ou madeira podem provocar cortes ou outros ferimentos.
- A base e os acessórios da unidade exterior devem ser verificados periodicamente, a fim de detectar possíveis folgas, fendas ou outros danos. Se tais danos não forem corrigidos, a unidade poderá cair e provocar acidentes ou ferimentos.
- Não limpe o aparelho de ar condicionado com água. Poderá provocar choques eléctricos.
- Aperte bem todas as porcas afuniladas, utilizando uma chave dinamómetro. Se as porcas forem demasiadamente apertadas, podem quebrar passado algum tempo e originar uma fuga de refrigerante.

1.3. Antes do trabalho de electricidade

⚠ Cuidado:

- Assegure-se de que instala disjuntores. Se não forem instalados disjuntores, podem ocorrer choques eléctricos.
- Para as linhas de alta tensão, utilize cabos normalizados de capacidade suficiente. De outro modo, poderá ocorrer um curto-circuito, sobreaquecimento ou incêndio.
- Ao instalar as linhas de alimentação, não aplique tensão nos cabos. Se existir mau contacto nas ligações, os cabos podem rebentar ou partir, originando sobreaquecimento ou incêndio.
- Assegure-se de que liga a unidade à terra. Não ligue o fio terra a canos de gás ou de água, pára-raios ou linhas telefónicas de ligação à terra. Se a unidade não for devidamente ligada à terra, poderão ocorrer choques eléctricos.
- Utilize disjuntores (interruptor de falha de ligação à terra, interruptor de isolamento (fusível +B) e disjuntor com protecção moldada) com a capacidade especificada. Se a capacidade do disjuntor for superior à capacidade especificada, podem ocorrer avarias ou incêndios.

1.4. Antes de iniciar o ensaio

⚠ Cuidado:

- Ligue o interruptor principal de corrente mais de doze horas antes de dar início ao funcionamento. Se o funcionamento tiver início imediatamente depois de ligar o interruptor principal, tal poderá danificar seriamente as peças internas. Mantenha o interruptor ligado durante a estação operacional.
- Antes de o funcionamento ter início, verifique se todos os painéis e outras peças de protecção foram correctamente instalados. Peças rotativas, quentes ou de alta tensão podem causar ferimentos.
- Não toque em nenhum interruptor com as mãos molhadas. Poderá provocar choques eléctricos.
- Quando o aparelho de ar condicionado estiver a funcionar, não toque nos tubos do refrigerante sem qualquer protecção nas mãos. Os tubos do refrigerante podem estar quentes ou frios, dependendo do estado do refrigerante em circulação. Se tocar nos tubos, poderá sofrer queimaduras.
- Após interromper o funcionamento, espere pelo menos cinco minutos antes de desligar o interruptor principal. De outro modo, poderá originar fugas de água ou avarias.

1.5. Utilização de aparelhos de ar condicionado refrigerantes R410A

⚠ Cuidado:

- Utilize fósforo de cobre C1220, para tubagens de cobre ou de liga de cobre sem juntas, para ligar a tubagem do refrigerante. Certifique-se de que o interior da tubagem está limpo e não contém substâncias tóxicas, tais como compostos de enxofre, oxidantes, sujidade ou poeira. Utilize tubos com a espessura indicada. (Consulte a página 132) Considere as indicações que se seguem se reutilizar tubos que transportavam refrigerante R22.
- Substitua as porcas afuniladas existentes e afunile as secções apertadas novamente.
- Não utilize tubos finos. (Consulte a página 132)
- Mantenha os tubos a utilizar na instalação protegidos e ambas as extremidades tapadas até ao momento de serem soldadas. (Deixe as juntas curvas, etc., na embalagem.) Se entrar poeira, sujidade ou humidade nas linhas do refrigerante, poderá ocorrer deterioração do óleo ou avaria do compressor.
- Utilize óleo de éster, de éter ou de alquilbenzeno (pequenas quantidades) como óleo de refrigeração para revestir as secções afuniladas. Se se misturar óleo mineral com o óleo de refrigeração, pode ocorrer uma deterioração do óleo.
- Utilize unicamente refrigerante R410A. Se utilizar outro refrigerante, o cloro provocará a deterioração do óleo.
- Utilize as ferramentas que se seguem, especificamente concebidas para serem utilizadas com o refrigerante R410A. As ferramentas que se seguem são necessárias para a utilização do refrigerante R410A. Contacte o seu distribuidor caso tenha alguma questão a colocar.

Ferramentas (para R410A)	
Colector do manómetro	Instrumento de afunilamento
Tubo flexível de carga	Manómetro de ajuste de tamanho
Detector de fugas de gás	Adaptador da bomba de vácuo
Chave dinamómetro	Escala electrónica de abastecimento de refrigerante

- Assegure-se de que utiliza as ferramentas correctas. Se entrar poeira, sujidade ou humidade nas linhas do refrigerante, poderá ocorrer deterioração do óleo de refrigeração.
- Não utilize uma botija de abastecimento. Se utilizar uma botija de abastecimento, a composição do refrigerante será alterada e o grau de eficiência será inferior.

2. Localização da instalação

2.1. Tubo de refrigerante

Consulte a Fig. 4-1.

2.2. Selecção do local de instalação da unidade exterior

- Evite locais sujeitos a luz solar directa ou outras fontes de calor.
- Seleccione um local onde o ruído produzido pela unidade não incomode os vizinhos.
- Seleccione um local que permita um acesso fácil dos cabos e tubos à fonte de alimentação e unidade interior.
- Evite locais onde possam ocorrer fugas, produção, fluxo ou acumulação de gases combustíveis.
- Lembre-se que poderá ocorrer gotejamento de água durante o funcionamento.
- Seleccione um local capaz de sustentar o peso e a vibração da unidade.
- Evite locais onde a unidade possa ser coberta por neve. Em áreas em que costume nevar muito, devem tomar-se precauções especiais, tais como elevar o local de instalação ou instalar uma tampa no orifício de admissão de ar, no sentido de evitar que a neve impeça a admissão de ar ou caia directamente sobre o orifício de admissão de ar. Este facto poderá reduzir o fluxo de ar, causando uma avaria.
- Evite locais expostos a óleo, vapor ou gás sulfúrico.
- Utilize as pegas de transporte da unidade exterior para transportar a unidade. Se a unidade for transportada pegando por baixo, as mãos ou os dedos poderão ser trilhados.

2.3. Dimensões globais (Unidade exterior) (Fig. 2-1)

Limitações à instalação das unidades interiores

Deve ter em atenção que as unidades interiores que é possível ligar a esta unidade exterior são dos modelos que se seguem.

- Pode ligar unidades interiores com os números de modelo 15-140. Quando utilizar uma caixa de derivação, é possível ligar unidades interiores com os números de modelo 15-100. Consulte a tabela 1 abaixo para obter as combinações possíveis de unidades interiores em divisões.

Verificação

Observe a tabela abaixo para determinar a capacidade nominal. A quantidade de unidades é limitada conforme indicado na tabela 2 abaixo. Para o passo seguinte, assegure-se de que a capacidade nominal total seleccionada se mantém entre 50% - 130% da capacidade da unidade exterior.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tabela 1-1 (série P*FY (Unidade interior para aplicação em edifícios))

Tipo de unidade interior	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Capacidade nominal (refrigeração) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tabela 1-2 (série M*Z)

Tipo de unidade interior	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Capacidade nominal (refrigeração) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

As combinações em que a capacidade total das unidades interiores exceda a capacidade da unidade exterior reduzirão a capacidade de refrigeração de cada unidade interior para um valor inferior ao da respectiva capacidade nominal de refrigeração. Assim sendo, se possível, a combinação das unidades interiores não deve ultrapassar a capacidade da unidade exterior.

* Quando todas as unidades interiores são do modelo de 1,7 kW, é possível ligar 12 unidades interiores a 1 unidade exterior.

2.4. Ligar uma Unidade PWFY

Quando utilizar uma unidade PWFY como uma unidade interior, tenha em atenção os seguintes pontos, pois a unidade PWFY difere das outras unidades interiores.

2.4.1. Restrições de ligação

- Só é possível ligar 1 unidade PWFY-P100VM-E-AU. Não é possível ligar as unidades PWFY-P200VM-E-AU e PWFY-P100VM-E-BU.
- A unidade PWFY não pode ser a única unidade ligada a uma unidade exterior. Seleccione uma unidade exterior de forma a que a capacidade nominal total das unidades interiores, excluindo a unidade PWFY, corresponda a 50 - 100% da capacidade da unidade exterior.

Limites da capacidade nominal total das unidades interiores quando se liga uma unidade PWFY

- PUMY-P112 (1 unidade PWFY + unidades não PWFY [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 unidade PWFY + unidades não PWFY [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 unidade PWFY + unidades não PWFY [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Especificações da unidade interior

Quando liga uma unidade PWFY a uma unidade PUMY, as seguintes especificações mudam.

- A unidade PWFY só pode funcionar no modo de aquecimento. A unidade PWFY não pode funcionar no modo de arrefecimento. No entanto, as outras unidades interiores, que não a unidade PWFY, podem funcionar no modo de arrefecimento.
- As outras unidades interiores não podem funcionar ao mesmo tempo que a unidade PWFY.
- O funcionamento da unidade PWFY tem prioridade. Quando a unidade PWFY está no modo de funcionamento, as outras unidades interiores param.
- A definição de temperatura do controlador remoto é o valor alvo para a temperatura da água de saída.

2.4.3. Definição de interruptor (Fig. 2-2)

Quando liga uma unidade PWFY a uma unidade PUMY, configure os interruptores DIP SW1-1, SW4-2 e SW4-6 da unidade PWFY para ON (Ligado).

2.4.4. Ensaio

Se o teste for realizado com os interruptores da unidade exterior, a unidade PWFY não funcionará. Realize o teste com os interruptores da unidade PWFY ou com o controlo remoto.

Para obter informações sobre como realizar o teste de funcionamento, consulte o livro de dados ou o manual de assistência técnica da unidade PWFY.

2.4.5. Recuperação de refrigerante (bombagem)

O passo ① do procedimento de bombagem solicita ao utilizador que “coloque todas as unidades interiores a funcionar no modo de arrefecimento”. No entanto, a unidade PWFY não vai funcionar no modo de arrefecimento.

Coloque todas as unidades interiores a funcionar no modo de arrefecimento, excepto a unidade PWFY.

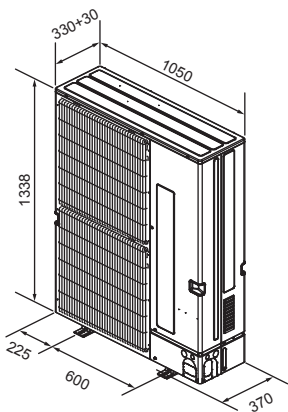


Fig. 2-1

Tabela 2

Quantidade de unidades interiores que é possível ligar	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Número de unidades interiores que é possível ligar através da caixa de derivação	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tabela 3 Especificações da unidade PWFY

Modelo	PWFY-P100VM-E-AU
Intervalo de temp. de aquecimento	Temp. exterior -15 a 21°C (Bolbo seco), -15 a 15°C (Bolbo húmido)
	Temp. da água de entrada 10 a 45°C
Intervalo de temp. de arrefecimento	Temp. exterior -
	Temp. da água de entrada -

SW1

ON (Ligado)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	■									

SW4

ON (Ligado)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	■	■			■					

Fig. 2-2

2. Localização da instalação

2.5. Ligar um cilindro (EHST20C) ou uma unidade Hydrobox (EHSC)

Quando ligar um cilindro ou uma unidade Hydrobox, tenha em atenção os seguintes pontos, pois o cilindro e a unidade Hydrobox diferem das outras unidades interiores.

2.5.1. Restrições de ligação

- Só é possível ligar 1 cilindro (EHST20C) ou 1 unidade Hydrobox (EHSC).
(A série EHST20C-MEC, EHST20D, a série EHPT20X, a série EHSD, a série EHSC-MEC, ERSD, a série ERSC e a série EHPX não podem ser ligadas.)
- Quando ligar sistemas Ecodan, utilize uma caixa de derivação PAC-MK31/51BC(B).
- As unidades PWFY não podem ser ligadas ao mesmo tempo que um cilindro ou uma unidade Hydrobox.
- As unidades interiores ATA com uma capacidade nominal total de 50% – 130% da capacidade da unidade exterior e 1 cilindro ou 1 unidade Hydrobox podem ser ligados.
PUMY-P112 1 cilindro ou 1 Hydrobox + unidades interiores ATA [6,3 – 16,2 kW]
PUMY-P125 1 cilindro ou 1 Hydrobox + unidades interiores ATA [7,1 – 18,2 kW]
PUMY-P140 1 cilindro ou 1 Hydrobox + unidades interiores ATA [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Especificações da unidade interior

Quando liga um cilindro ou uma unidade Hydrobox, as seguintes especificações mudam.

- O cilindro ou a unidade Hydrobox não pode funcionar no modo de arrefecimento.
- Só podem funcionar ao mesmo tempo o modo DHW do cilindro ou da unidade Hydrobox e o modo de aquecimento das unidades interiores ATA. (Incluindo o cilindro ou a unidade Hydrobox, a capacidade máxima total das unidades que podem funcionar ao mesmo tempo corresponde a 100% da capacidade da unidade exterior.)
- O modo de funcionamento do cilindro ou da unidade Hydrobox tem sempre prioridade.
- Não é possível utilizar o modo de funcionamento económico DHW.
- A temperatura máxima do fluxo é de 55 °C. (O Dip SW1-2 do Cilindro ou da unidade Hydrobox tem de ser colocado em OFF (Desligado).)
- A monitorização da energia pode ser realizada apenas quando estiver ligado um medidor de energia externo.
- Não é possível controlar várias unidades exteriores.
- Não é possível ligar um Cilindro ou uma unidade Hydrobox a um controlo remoto M-NET e a um controlo centralizado.
- O bloqueio da caldeira pode ser utilizado apenas quando mudar para a temperatura do ar exterior.

2.5.3. Definições do interruptor

Quando liga um Cilindro ou uma unidade Hydrobox a uma unidade PUMY, configure o interruptor DIP SW1-2 do Cilindro ou da unidade Hydrobox para OFF (Desligado).

2.5.4. Teste de funcionamento

Realize o teste de funcionamento do cilindro ou da unidade Hydrobox a partir da unidade interior.

(Para obter mais informações sobre o teste de funcionamento, consulte o manual de instalação do cilindro ou da unidade Hydrobox.)

2.5.5. Recuperação de refrigerante (bombagem)

Efectue os procedimentos indicados em 7.3.

2.6. Ligar uma unidade interior apenas de arrefecimento

Se um sistema incluir uma ou mais unidades interiores apenas de arrefecimento, defina todo o sistema como um sistema de arrefecimento.

Defina as unidades conforme indicado na tabela 4.

Tabela 4 Procedimento de definição apenas de arrefecimento

Unidade		Definição
Unidade exterior	PUMY-P-V/YKM(E)2	Interruptor DIP SW6-2 na placa de circuitos de controlo múltiplo: ON
Caixa de derivação	PAC-MK-BC(B)	Interruptor DIP SW4-5 na placa de circuitos de controlo da caixa de derivação: ON
Unidade interior	Série CITY MULTI	Interruptor DIP SW3-1 na placa de circuitos de controlo da unidade interior: ON
	Série M, S, P	Não é necessário efectuar definição.

2. Localização da instalação

2.7. Ventilação e espaço de manutenção

2.7.1. Quando instalar uma só unidade exterior

As dimensões mínimas são as seguintes, excepto para máx. (dimensões máximas), as quais também estão indicadas.

Para cada caso consulte as figuras.

- ① Obstáculos apenas na parte de trás (Fig. 2-3)
- ② Obstáculos apenas na parte de trás e por cima (Fig. 2-4)
 - * Não utilize as guias de saída opcionais para o fluxo de ar ascendente.
- ③ Obstáculos apenas na parte de trás e nos lados (Fig. 2-5)
- ④ Obstáculos apenas na parte da frente (Fig. 2-6)
 - * Quando se utiliza uma guia de saída de ar opcional, a folga deve ser de 1000 mm ou mais.
- ⑤ Obstáculos apenas na parte da frente e de trás (Fig. 2-7)
 - * Quando se utiliza uma guia de saída de ar opcional, a folga deve ser de 500 mm ou mais.
- ⑥ Obstáculos apenas na parte de trás, nos lados e por cima (Fig. 2-8)
 - * Não utilize as guias de saída opcionais para o fluxo de ar ascendente.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

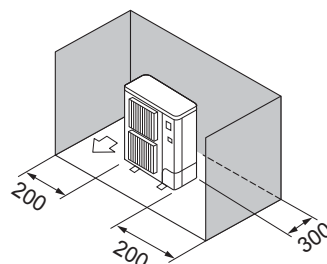


Fig. 2-5




Fig. 2-6

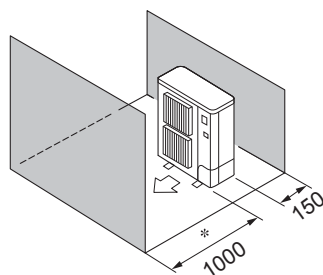


Fig. 2-7

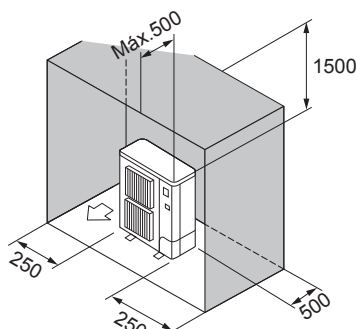


Fig. 2-8




Fig. 2-9

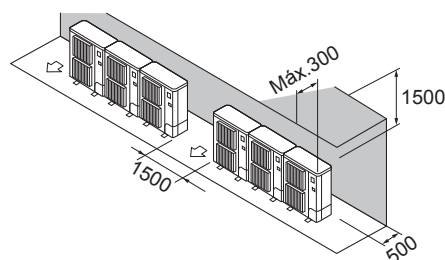


Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12

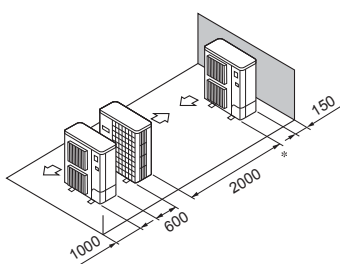


Fig. 2-13

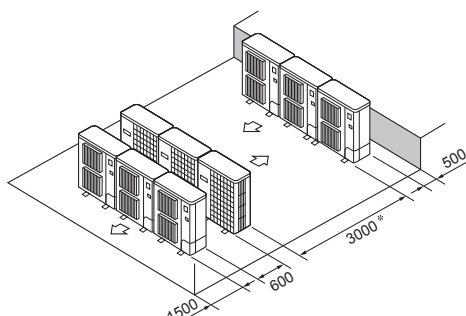


Fig. 2-14

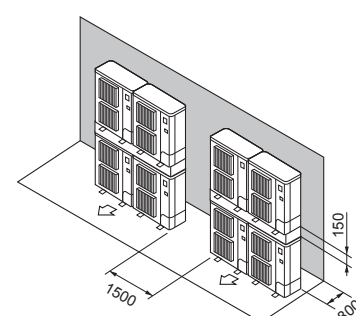


Fig. 2-15

2.7.2. Quando instalar várias unidades exteriores

Deixe uma distância de 25 mm ou mais entre as unidades.

- ① Obstáculos apenas na parte de trás (Fig. 2-9)
- ② Obstáculos apenas na parte de trás e por cima (Fig. 2-10)
 - * Não devem ser instaladas mais de três unidades lado a lado. Para além disso, deve deixar distância entre elas, tal como se demonstra.
 - * Não utilize as guias de saída opcionais para o fluxo de ar ascendente.
- ③ Obstáculos apenas na parte da frente (Fig. 2-11)
 - * Quando se utiliza uma guia de saída de ar opcional, a folga deve ser de 1000 mm ou mais.
- ④ Obstáculos apenas na parte da frente e de trás (Fig. 2-12)
 - * Quando se utiliza uma guia de saída de ar opcional, a folga deve ser de 1000 mm ou mais.
- ⑤ Disposição de uma unidade em paralelo (Fig. 2-13)
 - * Quando se utiliza uma guia de saída de ar opcional instalada para fluxo de ar ascendente, a folga é de 1000 mm ou mais.
- ⑥ Disposição de várias unidades em paralelo (Fig. 2-14)
 - * Quando se utiliza uma guia de saída de ar opcional instalada para fluxo de ar ascendente, a folga é de 1500 mm ou mais.
- ⑦ Disposição de unidades sobrepostas (Fig. 2-15)
 - * Podem ser sobrepostas até duas unidades.
 - * Não devem ser instaladas mais de duas unidades sobrepostas lado a lado. Para além disso, deve deixar distância entre elas, tal como se demonstra.

2. Localização da instalação

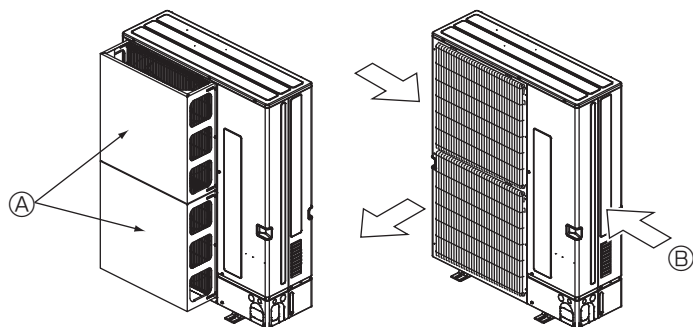


Fig. 2-16

Fig. 2-17

2.7.3. Instalação em locais sujeitos a ventos

Ao instalar a unidade exterior num telhado ou noutro local desprotegido do vento, situe a saída de ar da unidade de modo a que não esteja exposta directamente a ventos fortes. A entrada de vento na saída de ar poderá impedir o normal fluxo de ar e provocar avarias.

Apresentam-se abaixo 2 exemplos de precauções que se podem tomar contra os ventos fortes.

- 1 Instale uma guia de ar opcional se a unidade estiver instalada num local sujeito a fortes ventos, como no caso de tufões, por exemplo, que possam entrar directamente na saída de ar. (Fig. 2-16)

(A) Guia de ar

- 2 Posicione a unidade de forma a que o ar seja libertado perpendicularmente à direcção do vento, se possível. (Fig. 2-17)

(B) Direcção do vento

3. Instalação da unidade exterior

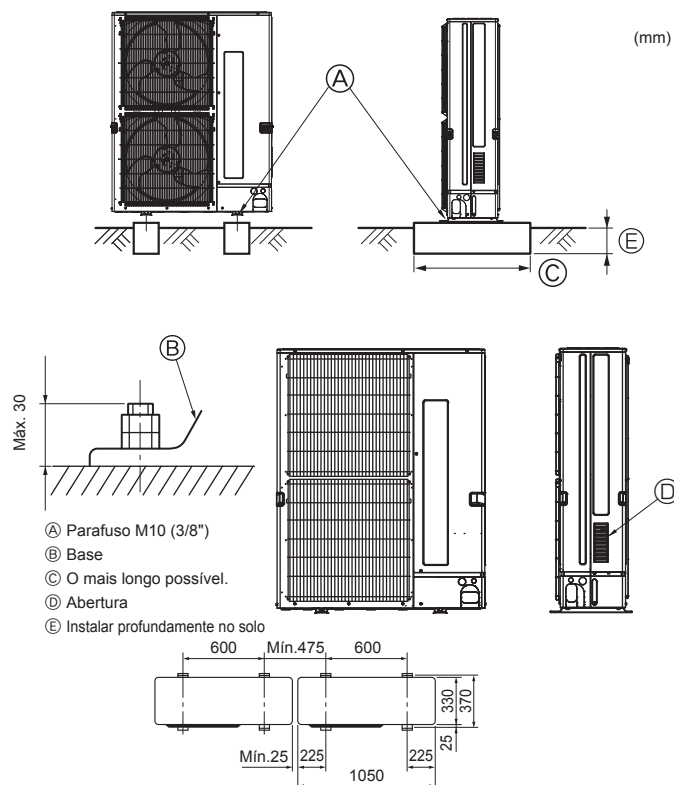


Fig. 3-1

- Certifique-se de instalar a unidade numa superfície firme e nivelada para evitar estrépidos durante a operação. (Fig. 3-1)

<Especificações de fundação>

Parafuso da fundação	M10 (3/8")
Espessura do betão	120 mm
Comprimento do parafuso	70 mm
Capacidade de carga	320 kg

- Certifique-se de que o comprimento do parafuso da fundação esteja dentro de 30 mm da superfície inferior da base.
- Fixe a base da unidade firmemente com quatro parafusos de fundação M10 em locais resistentes.

Instalação da unidade exterior

- Não tape a abertura. Se a abertura for tapada, o funcionamento será impedido, o que poderá provocar uma avaria.
- Para além da base da unidade, utilize os furos de instalação na parte posterior da unidade para prender fios, etc., se for necessário para instalar a unidade. Utilize parafusos roscados (ø5 x 15 mm ou menos) e instale no local.

⚠ Aviso:

- A unidade deve ser instalada com segurança numa estrutura que suporte o seu peso. Se a unidade for montada numa estrutura instável, poderá cair e provocar danos ou ferimentos.
- A unidade deve ser instalada de acordo com as instruções, para minimizar o risco de danos sofridos devido a tremores de terra ou ventos fortes. Uma unidade instalada incorrectamente pode cair e provocar danos ou ferimentos.

4. Instalação da tubagem do refrigerante

4.1. Precauções para dispositivos que utilizam o refrigerante R410A

- Consulte a página 129, que contém outras precauções relativamente à utilização de aparelhos de ar condicionado com o refrigerante R410A.
- Utilize óleo de éster, de éter ou de alquilbenzeno (pequenas quantidades) como óleo de refrigeração para revestir as secções afuniladas.
- Utilize fósforo de cobre C1220, para tubagens de cobre ou de liga de cobre sem juntas, para ligar a tubagem do refrigerante. Utilize tubos de refrigerante com a espessura especificada na tabela. Certifique-se de que o interior da tubagem está limpo e não contém substâncias tóxicas, tais como compostos de enxofre, oxidantes, sujidade ou poeira.

⚠ Aviso:

Ao instalar ou mudar o aparelho de ar condicionado de sítio, utilize apenas o refrigerante especificado (R410A) para carregar as linhas de refrigerante. Não o misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que não fica ar nas linhas.

Se o ar for misturado com o refrigerante, tal pode causar uma pressão alta anómala na linha do refrigerante, o que pode resultar numa explosão e outros perigos.

O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sistema causará uma falha mecânica ou avaria do sistema ou falta da unidade. No pior dos casos, isto pode comprometer seriamente a segurança do produto.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Espessura 0,8 mm
ø15,88	Espessura 1,0 mm

- Não utilize tubos com uma espessura menor do que a indicada.
- As espessuras apresentadas na tabela anterior baseiam-se em normas do Japão. Utilize tubos com uma pressão máxima de funcionamento de 4,15 MPa [601 PSIG] ou superior, de acordo com as normas locais.

4. Instalação da tubagem do refrigerante

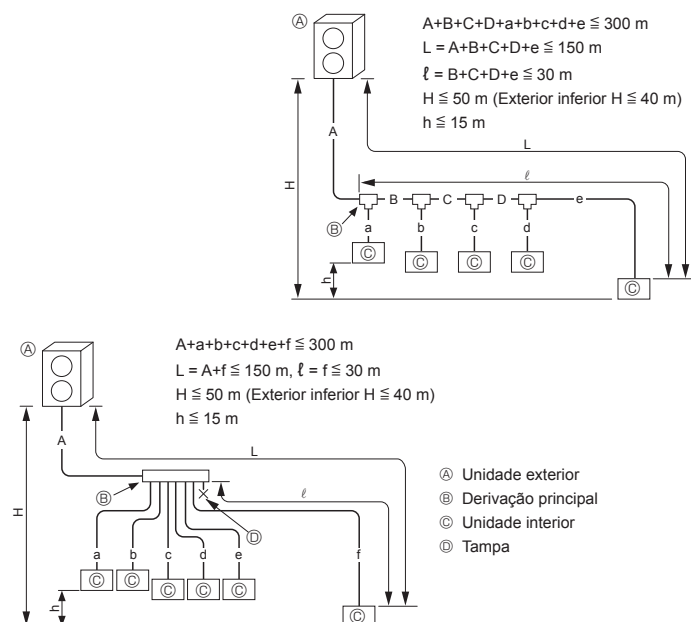


Fig. 4-1

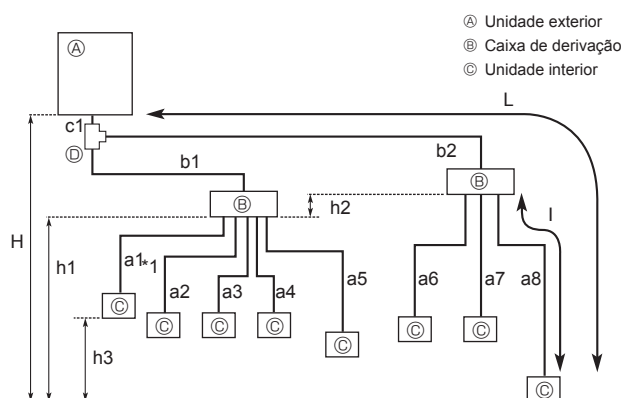


Fig. 4-2

Comprimento permitido (unidireccional)	Comprimento total da tubagem	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	Comprimento da tubagem mais longa (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m}$ ($b2 \leq 55 \text{ m}$, $a8 \leq 25 \text{ m}$)
	Comprimento da tubagem entre a unidade exterior e as caixas de derivação	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	Caixa de derivação mais afastada da primeira união (b2)	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Comprimento da tubagem mais longa após a caixa de derivação (I)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Comprimento total da tubagem entre as caixas de derivação e as unidades interiores	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
Diferença de altura permitida (unidireccional)	Na secção interior/exterior (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (Caso a unidade exterior esteja a uma altura superior à da unidade interior.) $H \leq 40 \text{ m}$ (Caso a unidade exterior esteja a uma altura inferior à da unidade interior.)
	Na secção caixa de derivação/unidade interior (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	Em cada unidade de derivação (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	Em cada unidade interior (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Número de curvas		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 A caixa de derivação deve ser colocada no nível entre a unidade exterior e as unidades interiores.

4.2. Comprimento do tubo e diferença de altura

4.2.1. Ligação sem caixa de derivação (Fig. 4-1)

A (mm)		
	A) Tubo de líquido	B) Tubo de gás
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88
B, C, D (mm)		
C) Capacidade total das unidades interiores	A) Tubo de líquido	B) Tubo de gás
	ø9,52	ø15,88
a, b, c, d, e, f (mm)		
D) Número do modelo	A) Tubo de líquido	B) Tubo de gás
15, 20, 25, 32, 40, 50	ø6,35	ø12,7
63, 80, 100, 125, 140	ø9,52	ø15,88
E) Modelo do kit de derivação		
CMY-Y62-G-E		
F) 4-Tubo de comunicação de derivação		G) 8-Tubo de comunicação de derivação
CMY-Y64-G-E		CMY-Y68-G-E

* Ao ligar o KIT DE LIGAÇÃO (PAC-LV11M-J) a uma unidade interior da série M, consulte o manual de instalação do KIT DE LIGAÇÃO para seleccionar a dimensão do tubo e o comprimento da tubagem.

4.2.2. Ligação com caixa de derivação (Fig. 4-2)


Ligações afuniladas

- Esta unidade tem ligações afuniladas junto a cada unidade interior e caixa de derivação e nos lados da unidade exterior.
- Remova a tampa da válvula da unidade exterior e ligue o tubo.
- Os tubos do refrigerante são utilizados para ligar a caixa de derivação e a unidade exterior.

4. Instalação da tubagem do refrigerante

■ No caso de utilizar 1 caixa de derivação

Utilização de ligação de afunilamento. (Sem soldadura)

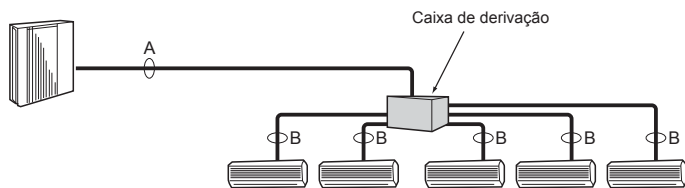

■ No caso de utilizar 2 caixas de derivação

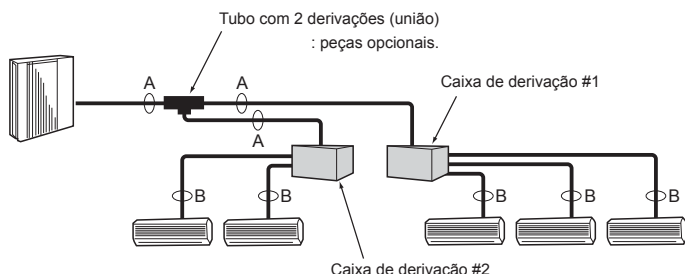


Fig. 4-3

(1) Tamanho da válvula para a unidade exterior

Para líquido	ø9,52 mm
Para gás	ø15,88 mm

(2) Tamanho da válvula para a caixa de derivação

UNIDADE	Tubo de líquido	
	Tubo de gás	
Ⓐ UNIDADE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓑ UNIDADE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓒ UNIDADE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓓ UNIDADE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓔ UNIDADE	ø6,35 mm	ø12,7 mm

* de 3 derivações: apenas unidades Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ




Fig. 4-4

Fórmula de conversão

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Selecção do tamanho do tubo

4.3.1. Ligação sem caixa de derivação

		Unidade interior		Unidade exterior
		15-50	63-140	112-140
Lado do gás	Tamanho do tubo (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Lado do líquido	Tamanho do tubo (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Ligação com caixa de derivação (Fig. 4-3)

	A	B
Líquido (mm)	ø9,52	O tamanho da ligação de tubagens varia consoante o tipo e a capacidade das unidades interiores. Utilize ligações de tubagens com o mesmo tamanho para a caixa de derivação e para a unidade interior. Se o tamanho das ligações de tubagens da caixa de derivação e da unidade interior não for igual, utilize uniões opcionais com diâmetros diferentes (deformadas) para o lado da caixa de derivação. (Ligue a união deformada directamente ao lado da caixa de derivação.)
Gás (mm)	ø15,88	

Unões com diâmetros diferentes (peças opcionais) (Fig. 4-4)

Nome do modelo	Diâmetro dos tubos ligados	Diâmetro A	Diâmetro B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Preparação da tubagem

① A tabela abaixo apresenta as especificações de tubos comercialmente disponíveis.

Diâmetro externo	Espessura do isolamento	Material de isolamento
mm	mm	
6,35	8	Plástico espumoso antitérmico com 0,045 de densidade
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Assegure-se de que os 2 tubos do refrigerante estão isolados, para evitar condensação.

③ O raio de curvatura do tubo do refrigerante deve ser de 100 mm ou mais.

⚠ Cuidado:

Assegure-se de que utiliza um isolamento com a espessura indicada. Uma espessura excessiva poderá provocar a incorrecta instalação da unidade interior e da caixa de derivação e uma espessura insuficiente poderá provocar queda de gotas de água.

Tubo com 2 derivações (união) : Peças opcionais (Consoante o método de ligação, pode optar pelo que preferir.)

Nome do modelo	Método de ligação
MSDD-50AR-E	afunilamento
MSDD-50BR-E	soldadura

■ Procedimento de instalação [tubo com duas derivações (união)]

Consulte os manuais de instalação da MSDD-50AR-E e MSDD-50BR-E.

■ Tamanho do tubo (Unidade exterior-Caixa de derivação)

Tamanho do tubo (ømm)	Líquido	Gás
	ø9,52	ø15,88

O alinhamento de uma unidade interior de ligação varia consoante o distrito/área/país.

■ Tamanho do tubo (Caixa de derivação-Unidade interior)

* Caso da unidade interior da série M ou série S

Tipo de unidade interior	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Tamanho do tubo (ømm)	Líquido	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gás	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Tamanho do tubo (Caixa de derivação-Unidade interior)

* Caso da unidade interior da série P

Tipo de unidade interior	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Tamanho do tubo (ømm)	Líquido	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gás	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 Quando utilizar unidades interiores do tipo 35, 50 da série P, utilize a porca afunilada fixa à unidade interior. Não utilize a porca afunilada no acessório da unidade interior. Caso seja utilizada, poderá ocorrer uma fuga de gás ou até mesmo remoção do tubo.

4. Instalação da tubagem do refrigerante

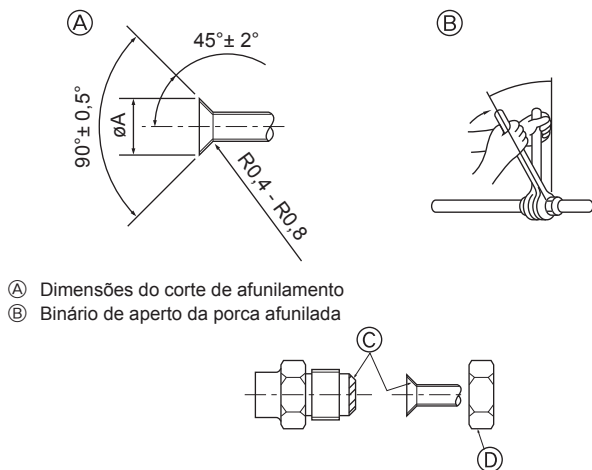


Fig. 4-5

(A) (Fig. 4-5)

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensões de afunilamento øA dimensões (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

Tubo de cobre O.D. (mm)	Porca afunilada O.D. (mm)	Binário de Aperto (N·m)
ø6,35	17	14 - 18
ø6,35	22	34 - 42
ø9,52	22	34 - 42
ø12,7	26	49 - 61
ø12,7	29	68 - 82
ø15,88	29	68 - 82
ø15,88	36	100 - 120

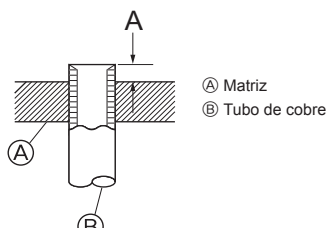


Fig. 4-6

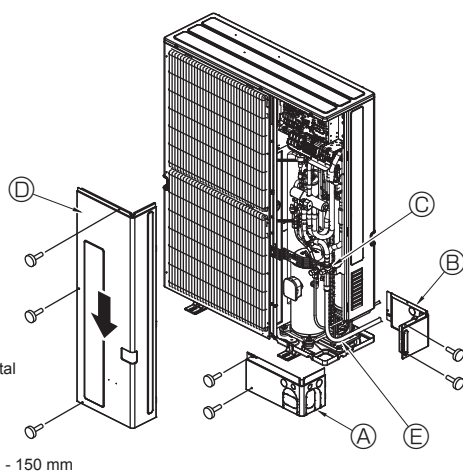


Fig. 4-7

4.4. Tubos de ligação (Fig. 4-5)

A Fig. 4-1 é um exemplo de um sistema de tubagem.

- Proceda a um trabalho de anticondensação e isolamento suficiente para evitar escorrimento de água na tubagem de refrigerante. (tubo de líquido/tubo de gás)
- Aumente o isolamento de acordo com o ambiente em que a tubagem de refrigerante for instalada, caso contrário, poderá ocorrer condensação na superfície do material de isolamento. (Material de isolamento Temperatura resistente ao calor: 120 °C, Espessura: 15 mm ou superior)
- * Quando a tubagem de refrigerante for utilizada em locais sujeitos a temperatura e humidade elevadas, tais como sótãos, poderá ser necessário um maior isolamento.
- Para isolar a tubagem de refrigerante, aplique espuma de polietileno resistente ao calor entre a unidade interior e o material de isolamento, bem como na rede entre o material de isolamento que preenche todos os espaços vazios. (A condensação que se forma na tubagem pode dar origem a condensação na divisão ou a queimaduras quando houver contacto com a tubagem.)
- As peças internas do tubo de drenagem devem ser limpas com materiais de isolamento de espuma de polietileno (gravidade específica de 0,03 de espessura de 9 mm ou mais).
- Aplique uma fina camada de óleo refrigerante ao tubo e à superfície de costura da junta antes de apertar a porca do tubo. (A)
- Aperte os tubos de ligação com duas chaves. (B)
- Depois de feitas as ligações, utilize um detector de fugas ou água de sabão para se certificar de que não há fugas de gás.
- Aplique óleo de máquina refrigerante em toda a superfície de encaixe de afunilamento. (C)
- Utilize as porcas afuniladas para o tamanho de tubo que se segue. (D)
- Ao dobrar os tubos, tenha cuidado para não os partir. Níveis de curvatura de 100 mm a 150 mm são suficientes.
- Assegure-se de que os tubos não entram em contacto com o compressor. Tal pode provocar ruído ou vibrações.

① Os tubos devem ser ligados começando pela unidade interior.

As porcas de afunilamento devem ser apertadas utilizando uma chave dinamómetro.

② Afunile os tubos de líquido e os tubos de gás e aplique uma camada fina de óleo de refrigeração (aplicado no local).

• Quando utilizar um isolante de tubos normal, consulte a Tabela 3 relativamente ao afunilamento de tubos de refrigerante R410A.

O manómetro de ajuste de tamanho pode ser utilizado para confirmar as medidas A.

⚠ Aviso:

Quando instalar a unidade, ligue os tubos de refrigerante firmemente antes de ligar o compressor.

* Para ligar o KIT DE LIGAÇÃO (PAC-LV11M-J), consulte o manual de instalação do KIT DE LIGAÇÃO.

Tabela 3 (Fig. 4-6)

Tubo de cobre O.D. (mm)	A (mm)	
	Ferramenta de afunilamento para R410A	Ferramenta de afunilamento para R22-R407C
	Tipo de alavanca	
ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø12,7	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø15,88	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø19,05	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Tubagem de refrigerante (Fig. 4-7)

Remova o painel de manutenção (D) (três parafusos), a tampa da tubagem frontal (A) (dois parafusos) e a tampa da tubagem traseira (B) (dois parafusos).

① Execute as ligações da tubagem de refrigerante para a unidade interior/exterior quando a válvula de paragem da unidade exterior estiver completamente fechada.

② Purgue o ar da unidade interior e da tubagem de ligação.

③ Após ter efectuado a ligação dos tubos de refrigerante, verifique se não existem fugas de gás nos tubos ligados e na unidade interior. (Consulte 4.6. Teste de vedação ao ar do tubo de refrigerante.)

④ Aspire as linhas de refrigerante através da porta de serviço das válvulas de paragem de líquido e de gás. E, de seguida, abra completamente as válvulas de paragem (tanto as válvulas de paragem de líquido como as de gás). Isto permitirá efectuar uma ligação completa das linhas do refrigerante das unidades interiores e exteriores.

• Se as válvulas de retenção forem deixadas fechadas e a unidade for ligada, o compressor e as válvulas de controlo serão danificados.

• Utilize um detector de fugas ou água com uma solução de sabão para verificar se existem fugas de gás nas secções de ligação dos tubos da unidade exterior.

• Não utilize o refrigerante da unidade para purgar o ar das linhas de refrigerante.

• Depois de a operação da válvula estar concluída, aperte as tampas da válvula até à pressão adequada: 20 a 25 N·m (200 a 250 kgf·cm).

Se as tampas não forem substituídas e apertadas, podem ocorrer fugas de refrigerante. Para além disso, não danifique o interior das tampas das válvulas, pois funcionam como vedante para evitar fugas de refrigerante.

⑤ Utilize vedante para vedar as extremidades do isolamento térmico em torno das secções de ligação dos tubos, para evitar a entrada de água no isolamento térmico.

4. Instalação da tubagem do refrigerante

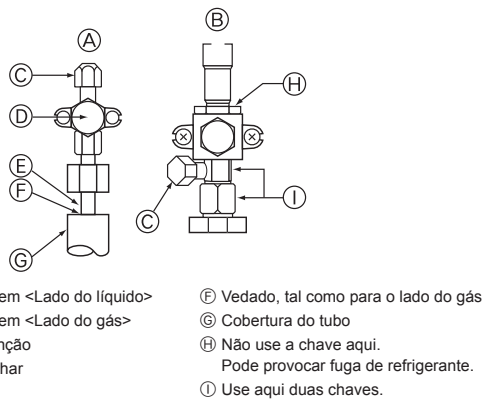


Fig. 4-8

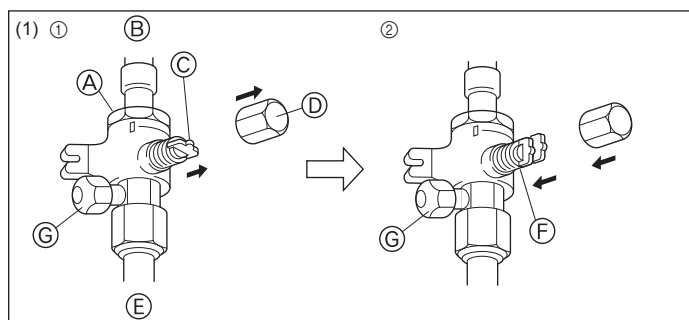


Fig. 4-9

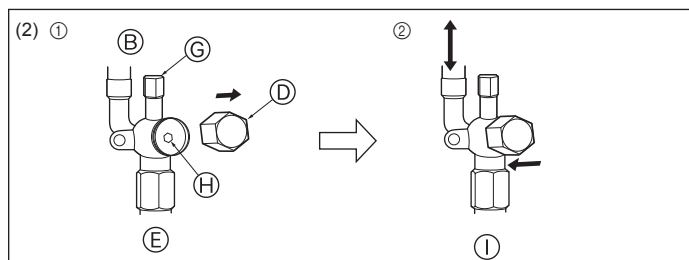


Fig. 4-10

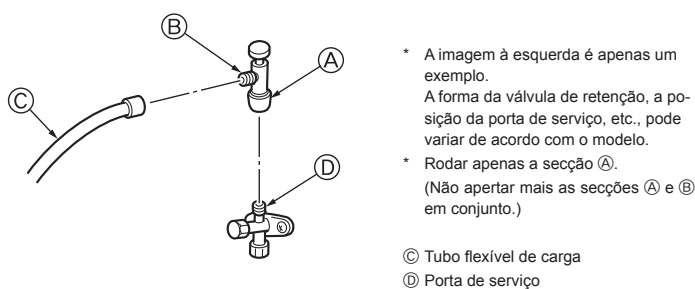


Fig. 4-11

4.6. Teste de vedação ao ar do tubo de refrigerante

(1) Ligue as ferramentas de teste.

- Certifique-se de que as válvulas de retenção A B estão fechadas e não as abra.
- Adicione pressão às linhas de refrigerante através da porta de serviço C da válvula de paragem de líquido A e da válvula de paragem de gás B.

(2) Não adicione pressão na quantidade especificada de uma só vez; adicione pressão aos poucos.

- 1 Pressurize até 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), aguarde cinco minutos e assegure-se de que a pressão não diminui.
- 2 Pressurize até 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), aguarde cinco minutos e assegure-se de que a pressão não diminui.
- 3 Pressurize até 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) e meça a temperatura ambiente e a temperatura do refrigerante.

(3) Se a pressão especificada se mantiver durante cerca de um dia e não diminuir, os tubos terão passado no teste e não existem fugas.

- Se a temperatura ambiente se alterar em 1°C, a pressão irá alterar-se em cerca de 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Efectue as correcções necessárias.

(4) Se a pressão diminuir nos passos (2) ou (3), existe uma fuga de gás. Procure descobrir a causa da fuga de gás.

4.7. Método de abertura da válvula de paragem

(1) Lado do gás (Fig. 4-9)

- 1 Remova a cápsula, puxe a alavanca na sua direcção e gire 1/4 de volta no sentido contrário aos ponteiros do relógio para abrir.
- 2 Certifique-se de que a válvula de paragem esteja completamente aberta, empurre a alavanca e gire a cápsula de volta à sua posição original.

(2) Lado do líquido (Fig. 4-10)

- 1 Retire a tampa e rode a válvula para a esquerda o máximo que puder com uma chave sextavada de 4 mm. Pare de rodar quando esta alcançar o batente. (ø6,35: Aproximadamente 4,5 rotações) (ø9,52: Aproximadamente 10 rotações)
- 2 Certifique-se de que a válvula de paragem esteja completamente aberta, empurre a alavanca e gire a cápsula de volta à sua posição original.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| A) Válvula | F) Lado da posição de abrir |
| B) Lado da unidade | G) Porta de manutenção |
| C) Alavanca | H) Furo da chave |
| D) Cápsula | I) Direcção do fluxo de refrigerante |
| E) Lado do tubo local | |

Os tubos de refrigerante são revestidos de forma segura

- Os tubos podem ser revestidos de forma segura até um diâmetro de ø90 antes ou depois de efectuar a ligação dos tubos. Corte o recorte na tampa do tubo, seguindo a ranhura, e revista os tubos.

Intervalo de entrada do tubo

- Utilize pasta ou vedante para vedar a entrada do tubo em torno dos tubos, para que não existam intervalos.

(Se os intervalos não forem eliminados, pode verificar-se a emissão de ruído ou a entrada de poeira na unidade, provocando avarias.)

Precauções de utilização da válvula de carga (Fig. 4-11)

Quando instalar a porta de serviço não a aperte demasiado, pois se apertar demasiado, o núcleo da válvula pode ficar deformado e soltar-se, provocando uma fuga de gás.

Depois de posicionar a secção B na direcção pretendida, rode apenas a secção A e aperte-a.

Depois de apertar a secção A não aperte mais as secções A e B em conjunto.

4. Instalação da tubagem do refrigerante

4.8. Carregamento adicional de refrigerante

Carregamento adicional de refrigerante

O refrigerante equivalente ao comprimento total da tubagem não está incluído quando a unidade exterior sai de fábrica. Por isso, é necessário carregar cada um dos sistemas de tubagem de refrigerante no local da instalação com refrigerante adicional. Além disso, para proceder ao serviço, introduza a dimensão e o comprimento de cada tubo de líquido e as quantidades de carga de refrigerante adicionais nos espaços para o efeito da placa "Quantidade de refrigerante" localizada na unidade exterior.

Cálculo do Carregamento de Refrigerante Adicional

- Calcule a carga adicional utilizando a dimensão e o comprimento dos tubos de líquido do comprimento total da tubagem.
- No cálculo, utilize 11,2 kW para a capacidade do cilindro ou da unidade Hydrobox.
- Calcule a carga adicional de refrigerante utilizando o procedimento mostrado à direita e carregue com refrigerante adicional.
- Para quantidades inferiores a 0,1 kg, arredonde a carga de refrigerante adicional calculada.
(Por exemplo, se a carga calculada for 6,01 kg, arredonde a carga para 6,1 kg.)

<Carregamento adicional>

Cálculo da carga de refrigerante

Dimensão do tubo Tubo de líquido ø6,35	+	Dimensão do tubo Tubo de líquido ø9,52	+	Capacidade total das unidades interiores ligadas	Quantidade para as unidades interiores
(m) × 19,0 (g/m)		(m) × 50,0 (g/m)		~ 8,0 kW	1,5 kg
				8,1 ~ 16,0 kW	2,5 kg
				16,1 kW ~	3,0 kg

Quantidade de refrigerante incluído ao sair da fábrica

Quantidade de refrigerante incluído
4,8 kg

<Exemplo>

Modelo exterior : P125

Interior 1 : P63 (7,1 kW) A : ø9,52 30 m a : ø9,52 15 m
2 : P40 (4,5 kW) b : ø6,35 10 m
3 : P25 (2,8 kW) c : ø6,35 10 m
4 : P20 (2,2 kW) d : ø6,35 20 m

} Segundo as condições infra;

O comprimento total de cada linha de líquido é o seguinte:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

A capacidade total das unidades interiores ligadas é a seguinte:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Exemplo de cálculo>

Carregamento adicional de refrigerante

$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg (arredondado)}$

5. Trabalho de tubagem de drenagem

Ligação do tubo de drenagem da unidade exterior

Se for necessário drenar a tubagem, utilize o bocal de drenagem ou o recipiente de drenagem (opção).

	P112-140
Bocal de drenagem	PAC-SG61DS-E
Recipiente de drenagem	PAC-SH97DP-E

6. Trabalho de electricidade


6.1. Cuidado

- ① Siga as instruções do seu governo quanto às normas técnicas relativas ao equipamento eléctrico, às regulamentações de cablagem e às orientações de cada companhia de electricidade.
- ② A cablagem de controlo (a seguir referida como linha de transmissão) deve estar distante (5 cm ou mais) da cablagem eléctrica para não ser afectada pelo ruído eléctrico emitido pela cablagem eléctrica (Não introduza a linha de transmissão nem o fio eléctrico no mesmo conduto).
- ③ Não se esqueça de efectuar o trabalho previsto de ligação à terra da unidade exterior.
- ④ Preveja alguma folga da cablagem para a caixa da parte eléctrica das unidades interior e exterior, porque a caixa é, por vezes, removida aquando do trabalho de manutenção.
- ⑤ Nunca ligue a corrente ao bloco terminal da linha de transmissão. Se o fizer, as peças eléctricas queimam-se.
- ⑥ Para linha de transmissão, utilize cabos blindados de 2 condutores. Se as linhas de transmissão de diferentes sistemas forem de cabos com o mesmo multicondutor, a fraca transmissão e recepção daí resultante causará operações erradas.
- ⑦ Só a linha de transmissão específica deve ser ligada ao bloco terminal para transmissão da unidade exterior.
(Linha de transmissão a ligar à unidade interior: bloco terminal TB3 para linha de transmissão. Outra: bloco terminal TB7 para controlo centralizado)
A ligação errada impede o sistema de funcionar.


- ⑧ Se ligar a um controlador de classe superior ou se efectuar uma operação de grupo em sistemas de refrigerante diferentes, é necessária uma linha de controlo de transmissão entre todas as unidades exteriores.
Ligue esta linha de controlo entre os blocos terminais para controlo centralizado. (Linha de 2 fios sem polaridade).
Se efectuar uma operação de grupo num sistema de refrigerante diferente sem a ligar a um controlador de classe superior, substitua a inserção do conector de curto-circuito a partir do CN41 de uma unidade exterior para o CN40.
- ⑨ O grupo é regulado pela operação do controlo remoto.
- ⑩ Para ligar o KIT DE LIGAÇÃO (PAC-LV11M-J) à unidade interior da série M, consulte o manual de instalação do KIT DE LIGAÇÃO.
- ⑪ Quando estiver a ligar uma caixa de derivação, certifique-se de que liga as unidades interiores e a caixa de derivação antes de ligar a unidade exterior.

6. Trabalho de electricidade

<PUMY-P-VKM>

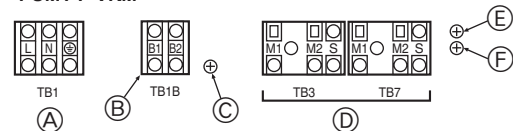

<PUMY-P-YKM>

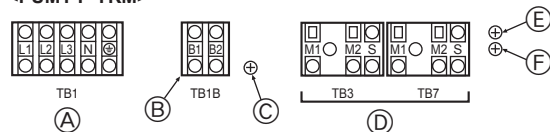

- (A) Corrente
 (B) Alimentação para a caixa de derivação
 (C) Aparafusar a caixa de componentes eléctricos
 (D) Linha de transmissão
 (E) Parafuso na caixa do painel eléctrico
 (F) Parafuso na caixa do painel eléctrico

Fig. 6-1

6.2. Caixa de controlo e posição de ligação da cablagem (Fig. 6-1)

- Ligue a linha de transmissão da unidade interior ao bloco de terminais de transmissão (TB3), ou ligue a cablagem entre as unidades exteriores ou a cablagem do sistema de controlo central ao bloco de terminais de controlo central (TB7). Quando utilizar cablagem blindada, ligue o fio de terra blindado da linha de transmissão da unidade interior ao parafuso (E ou F) e ligue o fio de terra blindado da linha entre as unidades exteriores e a linha de transmissão do sistema de controlo central ao terminal blindado (S) do bloco de terminais para controlo central (TB7). Além disso, no caso das unidades exteriores cujo conector de corrente CN41 tenha sido substituído pelo CN40, o terminal blindado (S) do bloco de terminais do sistema de controlo central (TB7) também deve ser ligado ao parafuso (E ou F) utilizando o fio condutor incorporado.
- A caixa de terminais (TB1B) destina-se a alimentar a caixa de derivação (220 ~ 240 V CA. máx. 6 A).

⚠ Cuidado:

Nunca ligue a linha de transmissão da unidade interior ou a linha de transmissão do sistema de controlo central a esta caixa de terminais (TB1B). Se as linhas de transmissão forem ligadas, o bloco de terminais da unidade interior ou o bloco de terminais do controlo centralizado podem ficar danificados.

6.3. Cablagem de cabos de transmissão

① Tipos de cabos de controlo

- Cablagem de cabos de transmissão
 - Tipos de cabos de transmissão: cabo blindado CVVS, CPEVS ou MVVS
 - Diâmetro do cabo: Superior a 1,25 mm²
 - Comprimento máximo da cablagem: Dentro de 200 m

2. Cabos do controlo remoto M-NET

Tipo de cabo do controlo remoto	Cabo blindado CVVS, CPEVS ou MVVS
Diâmetro do cabo	0,5 a 1,25 mm ²
Observações	Para mais de 10 m, utilize um cabo com as mesmas especificações que a cablagem de linhas de transmissão.

3. Cabos do controlo remoto MA

Tipo de cabo do controlo remoto	Cabo de 2 núcleos revestido (não blindado) CVV
Diâmetro do cabo	0,3 a 1,25 mm ² (0,75 a 1,25 mm ²)*
Observações	Dentro de 200 m

* Ligação com controlo remoto simples.

② Exemplos de cablagem

- Nome do controlador, símbolo e número admissível de controladores.

Nome	Símbolo	Número admissível de controladores
Controlador da unidade exterior	OC	—
Controlador da unidade interior	IC	PUMY-P112 1 a 10 unidades para 1 OC
		PUMY-P125 1 a 12 unidades para 1 OC
		PUMY-P140 1 a 12 unidades para 1 OC
Controlo remoto	RC	RC (M-NET) Máximo de 12 controlos para 1 OC
		MA Máximo de 2 por grupo

Exemplo de um sistema de operação de grupo com unidades exteriores múltiplas (fios blindados e definição de endereços necessários)

<Exemplos de cablagem de cabos de transmissão: quando não utilizar uma caixa de derivação>

■ Controlo Remoto M-NET (Fig. 6-2)

■ Controlo Remoto MA (Fig. 6-3)

<Como instalar a cablagem definição de endereços>

- Utilize fios blindados para efectuar ligações entre a unidade exterior (OC) e a unidade interior (IC), entre OC e OC e entre IC e IC.
- Utilize cablagem eléctrica para ligar os terminais M1 e M2 e o terminal de terra do bloco de terminais do cabo de transmissão (TB3) de cada unidade exterior (OC) aos terminais M1, M2 e ao terminal S do bloco de terminais do cabo de transmissão da unidade interior (IC).
- Ligue os terminais 1 (M1) e 2 (M2) do bloco terminal do cabo de transmissão da unidade interior (IC), cujo endereço seja o mais recente do mesmo grupo, ao bloco terminal do controlo remoto (RC).
- Ligue os terminais M1, M2 e o terminal S em conjunto ao bloco de terminais para controlo central (TB7) da unidade exterior (OC).
- O conector em ponte CN41 do painel de controlo não muda.
- Ligue o fio de terra blindado da linha de transmissão das unidades interiores ao terminal blindado (S) de (TB3) e ligue também o terminal (S) ao parafuso (E ou F) utilizando o fio condutor incorporado.
Ligue o fio de terra blindado da linha entre as unidades exteriores e a linha de transmissão do sistema de controlo central ao terminal blindado (S) do bloco (TB7).
- Coloque o interruptor de definição de endereços como ilustrado abaixo.

Unidade	Gama	Com definir a cablagem
IC (principal)	01 a 50	Defina o endereço mais recente dentro do mesmo grupo de unidades interiores (IC)
IC (subordinada)	01 a 50	Defina um endereço, diferente do da IC (principal) no mesmo grupo de unidades interiores (IC). Este deve ser consequente com o da IC (principal)
Unidade exterior	51 a 100	Defina o endereço mais recente das unidades interiores no mesmo sistema de refrigerante + 50 * O endereço passa automaticamente a ser "100" se for definido como "01-50".
M-NET R/C (principal)	101 a 150	Defina o endereço (principal) + 100
M-NET R/C (subordinada)	151 a 200	Defina o endereço (principal) + 150
MA R/C	—	Programação de endereço desnecessária (Programação de main/sub necessária)

- Defina as múltiplas unidades exteriores como um grupo do controlo remoto (RC) depois de ligar a corrente. Para mais informações, consulte o manual de instalação do controlo remoto.
- Ao ligar uma unidade PWFY
 - Não efectue definições de grupo para a unidade PWFY e as unidades interiores.
 - Não é possível ter a unidade PWFY e uma unidade Lossnay a funcionar ao mesmo tempo.
 - Utilize um controlo remoto WMA para a unidade PWFY.
 Para obter mais informações, consulte o manual de instalação da unidade PWFY.
- Quando ligar um cilindro ou uma unidade Hydrobox
 - Não efectue definições de grupo para o cilindro ou para a unidade Hydrobox e as outras unidades interiores.

6. Trabalho de electricidade

<Comprimento admissível>

① Controlo Remoto M-NET

- Maior comprimento das unidades exteriores: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ e $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ e $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² ou mais)
- Maior comprimento do cabo de transmissão: L_1 e $L_3 + L_4$ e $L_3 + L_5$ e L_6 e $L_2 + L_6$ e $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² ou mais)
- Comprimento do cabo do controlo remoto: $\ell_1, \ell_2, \ell_2 + \ell_3, \ell_4 \leq 10$ m (0,5 a 1,25 mm²)

Se o comprimento for superior a 10 m, utilize um fio blindado de 1,25 mm². Por conseguinte, o comprimento desta secção (L₆) deveria estar compreendido no comprimento máximo de cálculo e no comprimento global.

② Controlo Remoto MA

- Maior comprimento das unidades exteriores (Cabo M-NET): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ e $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² ou mais)
- Maior comprimento do cabo de transmissão (Cabo M-NET): L_1 e $L_3 + L_4$ e L_6 e $L_2 + L_6$ e $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² ou mais)
- Comprimento do cabo do controlo remoto: m_1 e $m_1 + m_2 + m_3$ e $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 a 1,25 mm²)

■ Controlo Remoto M-NET

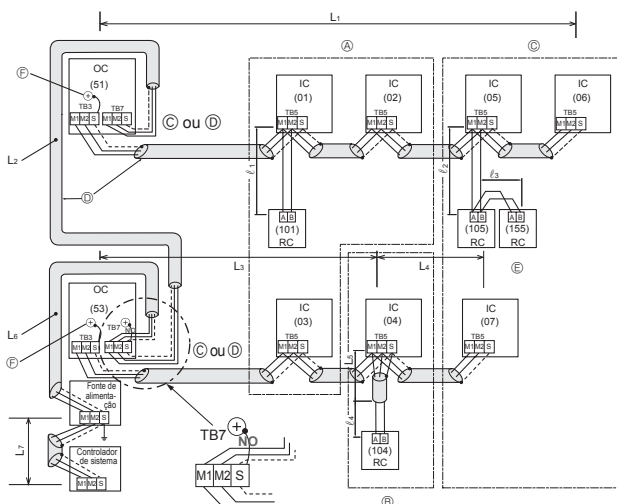


Fig. 6-2

- (A) : Grupo
(B) : Grupo
(C) : Grupo
(D) : Fio blindado
(E) : Controlo remoto subordinado
(F) : Parafuso na caixa do painel eléctrico
() : Endereço

■ Controlo Remoto MA


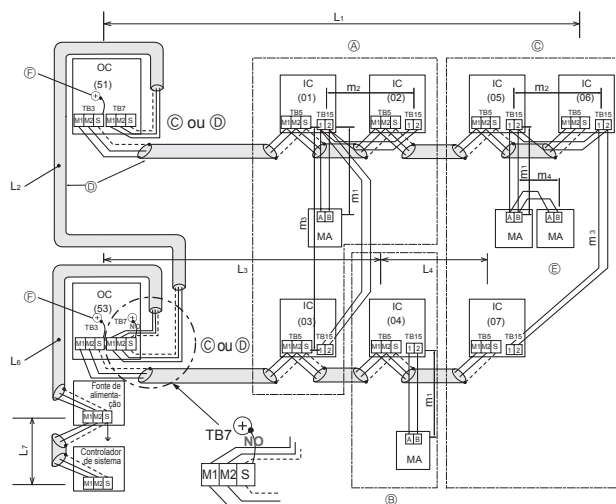


Fig. 6-3

- (A) : Grupo
(B) : Grupo
(C) : Grupo
(D) : Fio blindado
(E) : Controlo remoto subordinado
(F) : Parafuso na caixa do painel eléctrico
() : Endereço

<Exemplo de ligação do cabo de transmissão: quando utilizar uma caixa de derivação>

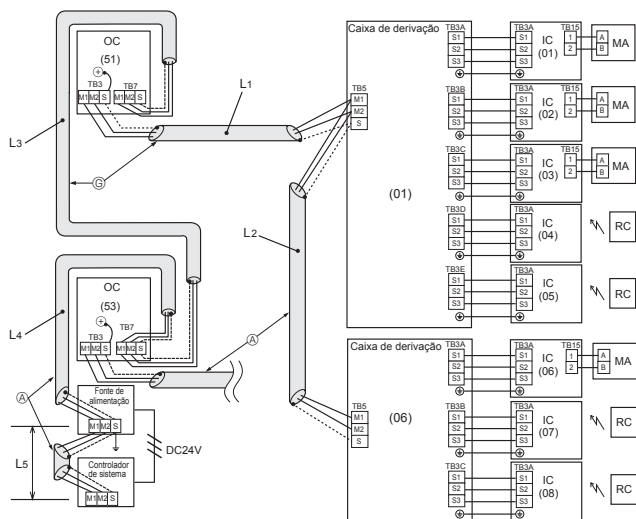

- (G) : Fio blindado
() : Exemplo de endereço

Fig. 6-4

<Comprimento admissível>

Maior comprimento das unidades exteriores (Cabo M-NET):

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² ou mais)

Maior comprimento do cabo de transmissão (Cabo M-NET):

$L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² ou mais)

6. Trabalho de electricidade

6.4. Cablagem da corrente principal e capacidade do equipamento

Diagrama esquemático da cablagem: quando não utilizar uma caixa de derivação (exemplo) (Fig. 6-5)



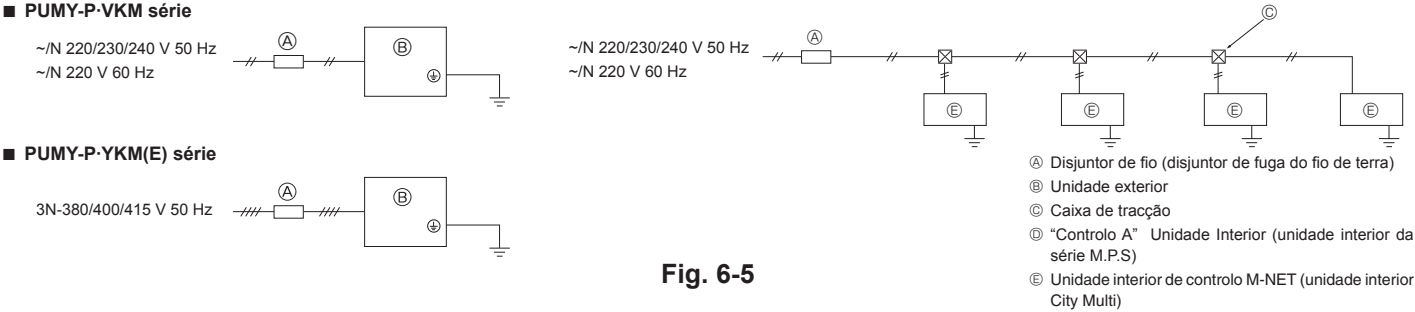


Diagrama esquemático da cablagem: quando utilizar uma caixa de derivação (exemplo) (Fig. 6-6)

<Quando a corrente é fornecida pela unidade exterior>

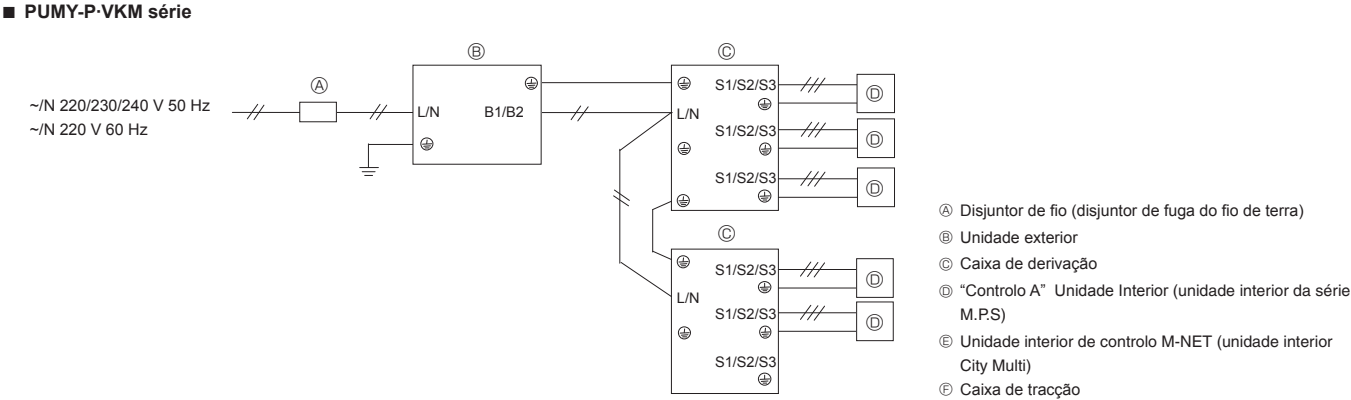

<Quando a corrente é fornecida em separado>

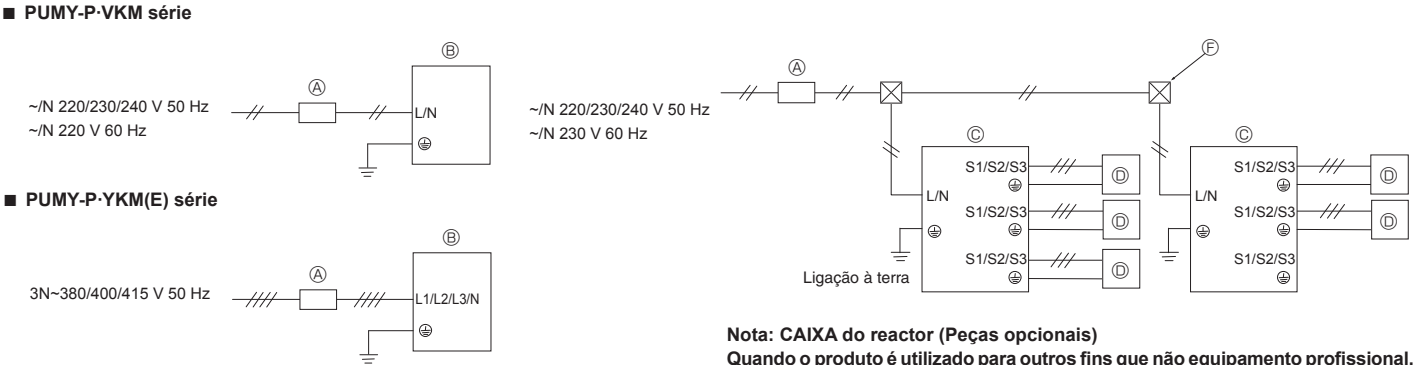

	Método de alimentação da caixa de derivação	
Unidade exterior	Alimentação a partir da unidade exterior	Alimentação em separado
Alimentação monofásica	Não necessária	Necessária
Alimentação trifásica	Necessária	Necessária

Fig. 6-6

6. Trabalho de electricidade

Área de secção transversal para alimentação de rede e capacidades On/Off

<Quando a corrente é fornecida em separado>

Modelo		Alimentação	Área de secção transversal mínima de fios (mm²)			Disjuntor de cablagem *1	Disjuntor de fuga de corrente
			Cabo principal	Derivação	Ligação à terra		
Unidade exterior	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 seg. ou menos
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 seg. ou menos

<Quando a corrente é fornecida pela unidade exterior>

Modelo		Alimentação	Área de secção transversal mínima de fios (mm²)			Disjuntor de cablagem *1	Disjuntor de fuga de corrente
			Cabo principal	Derivação	Ligação à terra		
Unidade exterior	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 seg. ou menos
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 seg. ou menos

*1 Utilize um disjuntor sem fusível (NF) ou um disjuntor de fuga à terra (NV) com uma separação de, pelo menos, 3,0 mm entre os contactos dos pólos.

<Unidades interiores>

Corrente de funcionamento total da unidade interior	Espessura mínima do fio (mm²)			Interruptor de fuga à terra *1	Interruptor local (A)		Disjuntor da cablagem (NFB)
	Cabo principal	Derivação	Terra		Capacidade	Fusível	
F0 = 16 A ou menos *2	1,5	1,5	1,5	20 A de sensibilidade da corrente *3	16	16	20
F0 = 25 A ou menos *2	2,5	2,5	2,5	30 A de sensibilidade da corrente *3	25	25	30
F0 = 32 A ou menos *2	4,0	4,0	4,0	40 A de sensibilidade da corrente *3	32	32	40

Aplicar segundo a IEC61000-3-3 próximo da impedância máx. do sistema permitida.

*1 O interruptor de fuga à terra deve suportar o circuito do inversor.
O interruptor de fuga à terra deve combinar através do interruptor local ou do disjuntor da cablagem.

*2 É favor considerar o valor maior entre F1 e F2 como valor de F0.

F1 = Total de corrente máxima de funcionamento das unidades interiores × 1,2

F2 = {V1 × (Quantidade de Tipo1)/C} + {V1 × (Quantidade de Tipo2)/C} + {V1 × (Quantidade de Tipo3)/C} + {V1 × (Quantidade de Outros)/C}

Ligar à caixa de derivação (PAC-MK-BC)

Unidade interior		V1	V2
Tipo 1	SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Tipo 2	PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Tipo 3	MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Tipo 4	MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Tipo 5	MFZ-KJ-VE	7,4	
Tipo 6	Caixa de derivação (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Tipo 7	ecodan Geração C	5,1	5,0*

* Este valor pode aumentar devido a um actuador ligado localmente.

Ligar ao kit de ligação (PAC-LV11M)

Unidade interior		V1	V2
Tipo 1	MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Tipo 2	MFZ-KJ-VE	7,4	
Tipo 3	Kit de ligação (PAC-LV11M)	3,5	

Unidade interior		V1	V2
Tipo 1	PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Tipo 2	PLFY-VCM	9,9	
Tipo 3	PKFY-VBM	3,5	
Tipo 4	PEFY-VMA	38	1,6
Tipo 5	PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C: múltiplo da corrente de disparo para um tempo de disparo de 0,01 segundos
Selecione “C” nas características de disparo do disjuntor.

6. Trabalho de electricidade

<Exemplo de cálculo de "F2">

Condição PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (consulte a tabela do lado direito)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ Disjuntor de 16 A (corrente de disparo = 8×16 A a 0,01 segundos)


*3 A corrente nominal é calculada utilizando a seguinte fórmula.

$$G1 = V2 \times (\text{quantidade do Tipo 1}) + V2 \times (\text{quantidade do Tipo 2}) + V2 \times (\text{quantidade do Tipo 3}) + V2 \times (\text{quantidade de outras}) + V3 \times (\text{comprimento do cabo [km]})$$

G1	Corrente de disparo
30 ou menos	30 mA, 0,1 segundos ou menos
100 ou menos	100 mA, 0,1 segundos ou menos

Secção do cabo	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Tabela de exemplo

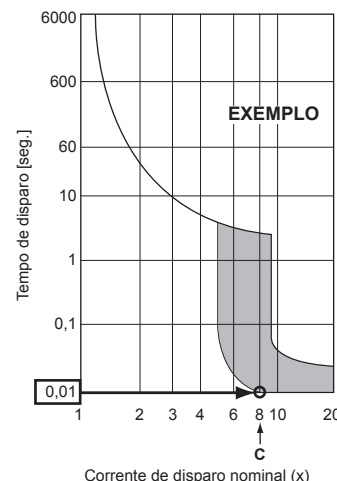

1. Tenha em consideração as condições ambientais (temperatura ambiente, luz directa do sol, água da chuva, etc.) quando estiver a fazer a instalação e as ligações.
2. O tamanho do fio corresponde ao valor mínimo para a instalação de tubulação metálica. O cabo de alimentação deverá ser 1 grau mais espesso, tendo em consideração as quedas de tensão.
Certifique-se de que a tensão de alimentação não desce abaixo dos 10%.
3. Os requisitos específicos da instalação devem estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis na região.
4. O cabos de alimentação para peças de dispositivos de utilização no exterior não deverão ser mais leves do que um cabo flexível blindado em policloropreno (concepção 60245 IEC57). Por exemplo, utilize cablagem tal como YZW.
5. Instale um fio de terra mais comprido do que os outros cabos.

⚠ Aviso:

- Nas ligações, não se esqueça de utilizar fios específicos para que nenhuma força externa seja transmitida às ligações do terminal. Se as ligações não forem feitas firmemente, podem gerar calor ou originar incêndios.
- Não se esqueça de utilizar o tipo apropriado de interruptor de protecção de sobretensão. Note que a sobretensão gerada pode incluir uma certa quantidade de corrente contínua.
- Certifique-se de que instala as tampas do bloco de terminais/painel da unidade exterior com firmeza.
Se não forem correctamente instaladas, isso pode resultar num incêndio ou num choque eléctrico devido ao pó, água, etc.

⚠ Cuidado:

- Tenha muito cuidado para não efectuar ligações incorrectas.
- Aperte bem os parafusos dos terminais para evitar que se desapertem.
- Depois de apertar, puxe os fios ligeiramente para confirmar que não se movem.
- Se o fio de ligação estiver mal ligado ao bloco de terminais, a unidade não funcionará normalmente.
- Alguns locais de instalação podem necessitar de fixação de fio de terra de um disjuntor de fuga de fio de terra. Se não for instalado disjuntor de fugas de fio de terra, é possível haver choques eléctricos.
- Utilize apenas disjuntores e fusíveis com a capacidade prevista. Utilizando fusíveis e fios ou fios de cobre com capacidade a mais, pode causar malformação da unidade ou incêndio.

Desaperte o parafuso do terminal.



IMPORTANTE


Certifique-se de que o disjuntor de corrente de fuga é compatível com harmónicos mais altos.

Utilize sempre um disjuntor de corrente de fuga que seja compatível com harmónicos mais altos, uma vez que esta unidade está equipada com um inversor. A utilização de um disjuntor inadequado pode provocar o mau funcionamento do inversor.

Nunca una o cabo de alimentação ou o cabo de ligação da unidade interior/unidade exterior - caixa de derivação; caso contrário, pode resultar em fumo, incêndio ou uma falha de comunicação.

⚠ Aviso:

- No caso da cablagem do controlo A, existe a possibilidade de alta tensão no terminal S3 provocada por um circuito eléctrico que não possui isolamento eléctrico entre a linha de alimentação e a linha do sinal de comunicação. Por conseguinte, desligue a fonte de alimentação principal quando pretender fazer qualquer reparação. Além disso, não toque nos terminais S1, S2 e S3 quando a corrente estiver ligada. Se tiver de utilizar um isolador entre a unidade exterior e a caixa de derivação/unidade interior e a caixa de derivação, utilize um do tipo tripolar ou do tipo bipolar. (Consulte a figura apresentada em seguida.)

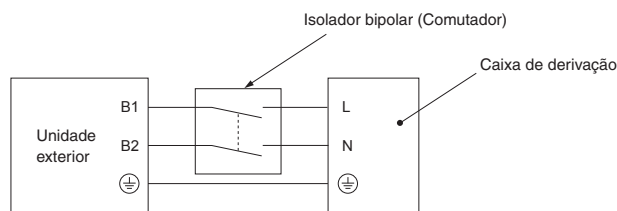

⚠ Cuidado:

Depois de utilizar o isolador, certifique-se de que desliga e liga a fonte de alimentação principal para reiniciar o sistema. Caso contrário, a unidade exterior poderá não conseguir detectar a(s) caixa(s) de derivação ou as unidades interiores.

Ligue os cabos de ligação da unidade exterior - caixa de derivação/unidade interior - caixa de derivação directamente às unidades (sem ligações intermediárias). As ligações intermediárias podem dar origem a erros de comunicação se entrar água nos cabos e provocar um isolamento insuficiente da ligação à terra ou um mau contacto eléctrico no ponto da ligação intermediária. (Se for necessária uma ligação intermediária, certifique-se de que toma medidas para evitar que entre água para os cabos.)


6. Trabalho de electricidade

6.5. Definição do endereço


Definição do endereço do comutador

Unidade Endereço	Exterior		Caixa de Derivação						Interior																																														
			Endereço				Definição da Ligação																																																
Comutador					<table><tr><td>Porta</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>–</td></tr><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>				Porta	A	B	C	D	E	–	ON							OFF	1	2	3	4	5	6	ON (Lig.): Ligação interior OFF (Deslig.): Nenhuma ligação		Nenhuma																							
	Porta	A	B	C	D	E	–																																																
	ON																																																						
OFF	1	2	3	4	5	6																																																	
Dígito das dezenas SWU2	Dígito das unidades SWU1	Dígito das dezenas SW12	Dígito das unidades SW11	SW1		*SW1-6 não utilizados																																																	
Intervalo	51 - 100		1 - 50				–		–																																														
Definição	Endereço da caixa de derivação + 50		• De acordo com o endereço definido (por exemplo, 01), os endereços para as unidades interiores ligadas são definidos sequencialmente (por exemplo, 02, 03, 04 e 05).						• Especifique se estão ligadas unidades interiores a cada porta (A, B, C, D e E).		Não há definições de endereços para as unidades interiores.																																												
			<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td></tr><tr><td>Porta</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr><tr><td>Endereço</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(SW11, 12)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>(números sequenciais)</td></tr></table>	SW1	1	2	3	4	5				ON	ON	ON	ON	ON		Porta	A	B	C	D	E		Endereço	01					(SW11, 12)			02	03	04	05	(números sequenciais)	<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Porta</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(não utilizada)</td></tr></table>		SW1	1	2	3	4	5	(6)	Porta	A	B	C	D	E	(não utilizada)
			SW1	1	2	3	4	5																																															
				ON	ON	ON	ON	ON																																															
Porta	A	B	C	D	E																																																		
Endereço	01					(SW11, 12)																																																	
		02	03	04	05	(números sequenciais)																																																	
SW1	1	2	3	4	5	(6)																																																	
Porta	A	B	C	D	E	(não utilizada)																																																	
						Estão ligadas (ON) unidades interiores.																																																	
						Não estão ligadas (OFF) unidades interiores.																																																	

Nota: 1. Endereço da caixa de derivação
Quando estiver a definir o endereço, utilize um número dentro do intervalo de 1–50.
Ex.: O endereço definido é (47) e existem 5 unidades interiores (A, B, C, D e E).
Se A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) e E: (51), E está incorrecto porque excede 50.
Ex.1: Unidade exterior + Caixa de derivação <1> (Unidade interior A, B, C, D, E) + Caixa de derivação <2> (Unidade interior A, B, C)

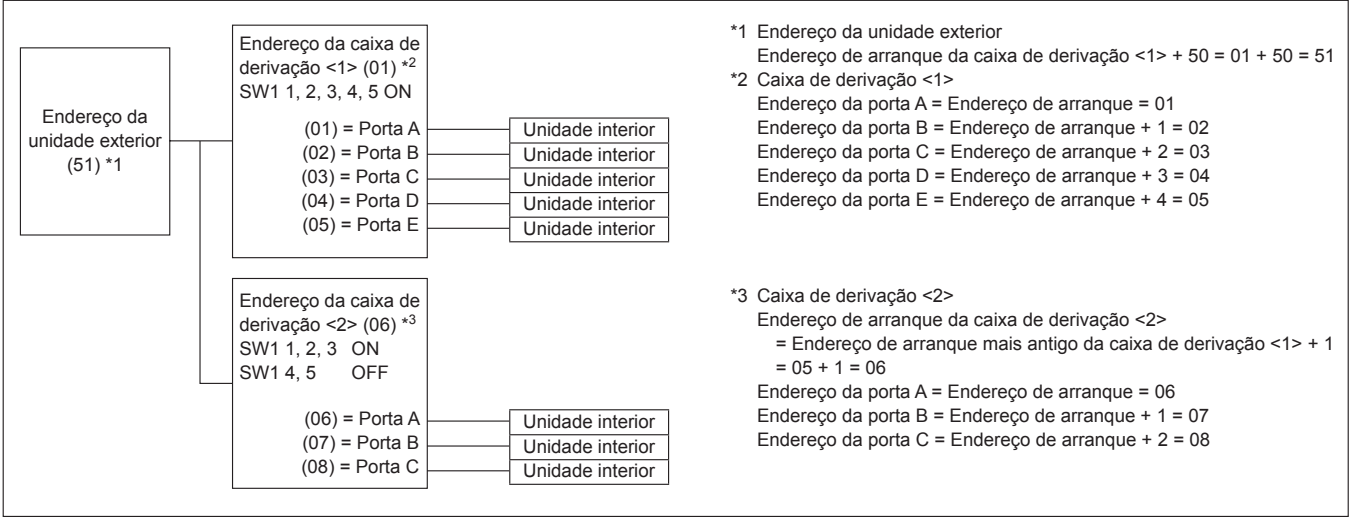

Ex.2: Unidade exterior + Caixa de derivação <1> (Unidade interior A, C, E) + Caixa de derivação <2> (Unidade interior A, C, E)

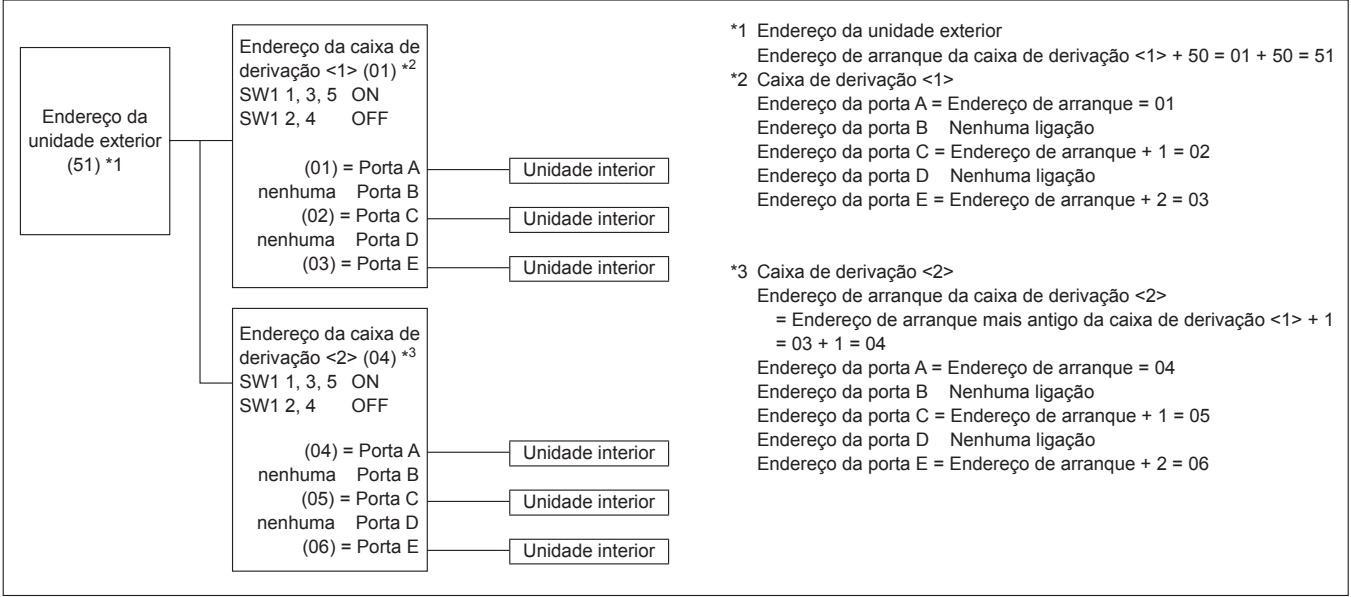

7. Ensaio

7.1. Antes do ensaio

- Depois de concluir a instalação, a cablagem e a tubagem das unidades interior e exterior, verifique se não há fugas de refrigerante, maus contactos na fonte de alimentação ou na cablagem de controlo, polaridade errada e se não foi desligada qualquer fase na alimentação.
- Utilize um megômetro de 500 V para verificar se a resistência entre os terminais da fonte de alimentação e a ligação à terra é de, pelo menos, 1 MΩ.
- Não execute este ensaio nos terminais da cablagem de controlo (circuito de baixa voltagem).

⚠ Aviso:

Não utilize o ar condicionado se a resistência de isolamento for inferior a 1 MΩ.

Resistência de isolamento

Após a instalação ou após a fonte de alimentação da unidade ter sido cortada durante um período longo, a resistência de isolamento vai diminuir até menos de 1 MΩ, devido à acumulação de refrigerante no compressor. Este facto não representa uma avaria. Efectue as acções que se seguem.

1. Retire os fios do compressor e meça a resistência de isolamento do mesmo.
2. Se a resistência de isolamento estiver abaixo de 1 MΩ, o compressor está a falhar ou a resistência diminuiu devido à acumulação de refrigerante no compressor.

3. Depois de ligar os fios ao compressor, este começará a aquecer assim que a fonte de alimentação for restituída. Depois de fornecer energia para os períodos indicados abaixo, meça a resistência de isolamento novamente.
 - A resistência de isolamento diminui devido à acumulação de refrigerante no compressor. A resistência irá subir acima de 1 MΩ depois de o compressor ter aquecido durante 12 horas.
(O tempo necessário para aquecer o compressor varia de acordo com as condições atmosféricas e com a acumulação de refrigerante.)
 - Para que o compressor funcione com acumulação de refrigerante, deve ser aquecido durante pelo menos 12 horas, para evitar avarias.
4. Se a resistência de isolamento subir acima de 1 MΩ, o compressor não está a falhar.

⚠ Cuidado:

- O compressor só funcionará se a ligação da fase da fonte de alimentação for correcta.
- Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar início à operação.
- Se começar a operação imediatamente depois de ligar o interruptor principal poderá danificar seriamente peças internas. Mantenha o interruptor ligado durante a estação operacional.
- Deverá também ser verificado o seguinte.
 - A unidade exterior não está a falhar. O LED no painel de controlo da unidade exterior fica intermitente quando a unidade exterior está a falhar.
 - As válvulas de retenção de gás e de líquido estão completamente abertas.

7.2. Ensaio

7.2.1. Utilização do controlo remoto

Consulte o manual de instalação da unidade interior.

- Assegure-se de que realiza o teste de funcionamento de cada unidade interior. Assegure-se de que cada unidade interior funciona correctamente seguindo o manual de instalação fornecido com a unidade.
- Se realizar o teste de funcionamento para todas as unidades interiores em simultâneo, não conseguirá detectar qualquer ligação errada, caso exista, dos tubos de refrigerante e dos fios de ligação.
- * O compressor só funciona 3 minutos, ou mais, após ser ligada a alimentação.
- O compressor pode emitir ruído após ser ligada a alimentação ou no caso de uma temperatura reduzida do ar de saída.

Acerca do mecanismo de protecção contra reinício

Depois de o compressor parar, o dispositivo de prevenção de reinício é activado de modo a que o compressor não funcione durante 3 minutos, no sentido de proteger o aparelho de ar condicionado.

7.3. Recuperação de refrigerante (bombagem)

Efectue os seguintes procedimentos de recuperação do refrigerante quando deslocar a unidade interior ou a unidade exterior.

- ① Desligue o disjuntor de circuito.
- ② Ligue o lado de baixa pressão do colector do manómetro à porta de serviço da válvula de paragem de gás.
- ③ Feche a válvula de paragem de líquido.
- ④ Ligue a alimentação (disjuntor de circuito).
 - * O arranque da comunicação interior-exterior demora cerca de 3 minutos após a ligação da fonte de alimentação (disjuntor). Inicie a operação de bombagem 3 a 4 minutos após a ligação da fonte de alimentação (disjuntor).
- ⑤ Efectue o teste de ensaio da operação de refrigeração. (Confirme se SW3-2 está colocado em OFF e, em seguida, coloque SW3-1 em ON). O compressor (unidade exterior) e as ventiladores (unidades interior e exterior) começam a funcionar e o teste de ensaio da operação de refrigeração tem início. Após a realização da operação de refrigeração durante aproximadamente cinco minutos, mude o interruptor de serviço exterior SW2-4 (interruptor de bombeamento) de OFF para ON.
 - * Não mantenha a operação durante muito tempo com o interruptor SW2-4 em ON. Certifique-se de que o muda para OFF após a conclusão do bombeamento.

- ⑥ Feche totalmente a válvula de paragem de gás quando a leitura da pressão no manómetro descer 0,05 - 0,00 MPa (aproximadamente 0,5 - 0,0 kgf/cm²).
- ⑦ Pare o funcionamento do ar condicionado (SW3-1: OFF e SW3-2: OFF). Mude o interruptor de serviço exterior SW2-4 de ON para OFF.
- ⑧ Desligue a alimentação (disjuntor de circuito).
 - * Se for adicionado demasiado refrigerante ao sistema de ar condicionado, a pressão poderá não descer para 0,5 kgf/cm². Se isto acontecer, utilize um colector de refrigerante para recolher todo o refrigerante do sistema e, em seguida, recarregue o sistema com a quantidade correcta de refrigerante depois de as unidades interior e exterior terem sido devidamente reposicionadas.

⚠ Aviso:

Quando proceder à bombagem do refrigerante, desligue o compressor antes de desligar os tubos de refrigerante. O compressor pode rebentar e provocar ferimentos se alguma substância estranha, tal como ar, entrar no sistema.

Indholdsfortegnelse


1. Sikkerhedsforanstaltninger	146	5. Føring af drænrør	156
2. Monteringssted	148	6. Elektrisk arbejde	156
3. Montering af den udendørs enhed	151	7. Afprøvning	163
4. Montering af kølemiddellrør	151		

⚠ Forsigtig:

- Udluft ikke R410A til atmosfæren:
- R410A er en fluorberiget drivhusgas, der er omfattet af Kyoto-protokollen med risiko for global opvarmning (GWP)=1975.

Kontrol af medfølgende dele

Ud over denne vejledning leveres følgende dele sammen med udendørsenheden. Disse bruges til jordforbindelse af transmissionsklemkassernes (TB3, TB7) S-klemmer. Se "6. Elektrisk arbejde" vedrørende detaljer.



1. Sikkerhedsforanstaltninger

- ▶ Læs alle "Sikkerhedsforanstaltninger", før De installerer enheden.
- ▶ De skal forhøre Dem hos forsyningskilden før tilslutning til systemet.
- ▶ PUMY-P-VKM-serien overholder IEC/EN 61000-3-12
- ▶ PUMY-P-VKM- og PUMY-P-YKME-serien er beregnet til brug i boliger, på kontorer og i miljøer med let industri.
- ▶ PUMY-P-YKM-serien er designet som professionelt udstyr.
- ▶ Brug PUMY-P-YKME2, når en ATW-indendørsenhed (EHST20C- og EHSC-serien) sluttes til en 3-faset model.

⚠ Advarsel:

Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, for at undgå personskade eller dødsfald.

⚠ Forsigtig:

Beskriver forholdsregler, der skal træffes, for at forhindre at enheden bliver beskadiget.

⚠ Advarsel:

- Enheden må ikke installeres af brugeren. Lad en forhandler eller en autoriseret tekniker installere enheden. Hvis enheden ikke installeres korrekt, kan det resultere i vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt af en ekspert eller udlært bruger i butikker, belysningsindustrien, på gårde eller af en ikke-faglært person til kommercielt brug.
- Foretag installationen i overensstemmelse med installationsvejledningen, og brug værktøj og rørdele, der er specielt beregnet til anvendelse sammen med R410A kølemiddel. R410A kølemidlet i HFC-systemet er under 1,6 gange højere tryk end sædvanlige kølemidler. Hvis der anvendes rørdele, der ikke er konstrueret til R410A kølemiddel og enheden ikke installeres korrekt, kan rørene sprænges og forårsage beskadigelse eller kvæstelse. Der kan desuden opstå vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- For at minimere risikoen for beskadigelse som følge af jordskælv, tyfoner eller kraftigt stormvejr skal enheden installeres ifølge vejledningen. En ukorrekt installeret enhed kan falde ned og forårsage beskadigelse eller kvæstelser.
- Enheden skal monteres fast og sikkert på en underkonstruktion, der kan bære dens vægt. Hvis enheden monteres på en ustabil konstruktion, kan den falde ned og forårsage beskadigelse og kvæstelser.
- Hvis klimaanlægget installeres i et lille rum, skal der tages forholdsregler til at forhindre, at kølemiddellækage i rummet overstiger sikkerhedsgrænsen i tilfælde af kølemiddellækage. Kontakt en forhandler mht. de passende forholdsregler til forhindring af, at den tilladte koncentration overskrides. Hvis der opstår lækage af kølemidlet, som forårsager overskridelse af koncentrationsgrænsen, kan der opstå livsfare på grund af manglende ilt i rummet.
- Ventiler rummet hvis der opstår kølemiddellækage under driften. Hvis kølemidlet kommer i kontakt med åben ild, afgives der giftige gasser.
- Alle elinstallationsarbejder skal udføres af en faguddannet elinstallatør og ifølge de lokale bestemmelser og instruktionerne i denne vejledning. Enheden skal forsynes med strøm fra dertil beregnede forsyningsledninger og med den korrekte spænding og korrekte hovedafbrydere. Strømforsyningsledninger med utilstrækkelig kapacitet eller ukorrekt udført elinstallationsarbejde kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Brug C1220 kobber-fosfor legering, for sømløse rør af kobber og kobberlegering, til at samle kølemiddellrør. Hvis rørene ikke samles korrekt, bliver enheden ikke ordentligt jordet, hvilket kan resultere i elektrisk stød.

Efter afslutning af installationsarbejdet skal "Sikkerhedsforanstaltninger", brugen og vedligeholdelsen af enheden forklares for kunden ifølge betjeningsvejledningen. Desuden skal der foretages en testkørsel for at sikre normal funktion. Både installations- og betjeningsvejledningen skal overdrages til brugeren. Disse vejledninger skal gives videre til efterfølgende brugere.

⊥ : Angiver en del, der skal jordforbindes.

⚠ Advarsel:

Læs etiketterne på hovedenheden omhyggeligt.

- Brug kun de anviste kabler til kabelføring. Kabelforbindelserne skal være sikre, så der ikke er belastning af terminalforbindelserne. Undgå desuden at sammensplejse kabler til kabelføring (medmindre andet er anvist i dette dokument). Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre overophedning eller brand.
- Klemkassens dæksel på den udvendige enhed skal skrues godt fast. Hvis dækslet monteres ukorrekt og der kommer støv og fugt ind i enheden, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af klimaanlægget må der kun anvendes det specificerede kølemiddel (R410A) til fyldning af kølemiddellrørene. Det må ikke blandes med nogen anden type kølemiddel, og der må ikke være luft tilbage i rørene. Hvis der blandes luft sammen med kølemidlet, kan det forårsage et unormalt højt tryk i kølemiddellrøret og resultere i en eksplosion og andre farlige situationer. Hvis der bruges andre kølemidler end det, der er specificeret for systemet, forårsager det mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet eller nedbrud af enheden. I værste fald kan det føre til en alvorlig hindring for produktsikkerheden.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Mitsubishi Electric og lad en forhandler eller en autoriseret tekniker installere dem. Hvis tilbehøret ikke installeres korrekt, kan det resultere i vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- Der må ikke foretages ændringer på enheden. Lad en forhandler foretage reparationer. Hvis ændringer eller reparationer ikke udføres korrekt, kan det resultere i vandlækage, elektrisk stød eller brand.
- Brugeren bør aldrig forsøge at reparere enheden eller flytte den til en anden placering. Hvis enheden ikke installeres korrekt, kan det resultere i vandlækage, elektrisk stød eller brand. Hvis klimaanlægget skal repareres eller flyttes, skal det udføres af en forhandler eller en autoriseret tekniker.
- Når installationen er afsluttet, kontrolleres for kølemiddellækager. Hvis kølemiddel løber ud i rummet og kommer i kontakt med åben ild (f.eks. flammen på en opvarmingsenhed eller et transportabelt kogeudstyr), vil der opstå giftige gasser.

1. Sikkerhedsforanstaltninger

1.1. Inden installationen

⚠ Forsigtig:

- Brug ikke enheden i usædvanlige omgivelser. Hvis klimaanlægget installeres i områder, hvor det udsættes for damp, flygtig olie (inklusive maskinolie), eller svovlholdige gasser, områder med højt saltindhold som f.eks. ved havet, eller områder hvor enheden kan blive dækket af sne, kan ydelsen blive betydelig nedsat og de indvendige dele kan blive beskadiget.
- Installer ikke enheden på steder, hvor brændbare gasser kan slippe ud, opstå, strømme eller samle sig. Hvis der samler sig brændbare gasser omkring enheden, kan det medføre brand eller eksplosion.

- Udendørs enheden danner kondensvand under opvarmningsdriften. Sørg for at der er afløb omkring den udvendige enhed, hvis denne kondensdannelse kan forårsage skader.
- Hvis enheden installeres i et hospital eller et kommunikationsrum, skal man være forberedt på støj og elektronisk interferens. Omformere, husholdningsapparater, højfrekvent medicinsk udstyr og radiokommunikationsudstyr kan forårsage, at klimaanlægget fungerer forkert eller ødelægges. Klimaanlægget kan også påvirke medicinsk udstyr, kommunikationsudstyr, kvaliteten af skærbilleder og influere på medicinsk behandling.

1.2. Inden installation (flytning)

⚠ Forsigtig:

- Enhederne skal transporteres med stor forsigtighed. Der skal mindst to personer til at håndtere enheden, da den vejer 20 kg eller mere. Løft ikke i emballagebåndene. Bær beskyttelseshandsker, når enheden flyttes eller tages ud af emballagen, da hænderne kan blive kvæstet af ribberne eller andre dele.
- Sørg for at bortskaffe emballagen efter gældende regler. Emballagematerialer, som f.eks. søm og andre metal- eller trædele kan forårsage rifter eller andre kvæstelser.

- Grundenheden og tilbehør på udendørsenheden skal regelmæssigt kontrolleres for løse forbindelser, revner eller anden skade. Hvis sådanne defekter ikke reparerer, kan enheden falde ned og forårsage skade eller kvæstelser.
- Klimaanlægget må ikke rengøres med vand. Dette kan medføre elektrisk stød.
- Spænd alle brystmøtrikker efter specifikationerne med en momentnøgle. Hvis den spændes for stramt, kan brystmøtrikken knække efter et stykke tid og kølemidlet kan løbe ud.

1.3. Inden el-arbejde

⚠ Forsigtig:

- Sørg for at installere hovedafbrydere. Hvis de ikke installeres, kan der opstå elektrisk stød.
- Brug standard kabler med tilstrækkelig kapacitet til forsyningsledningerne. Ellers kan der opstå kortslutning, overophedning eller brand.
- Ved installation af forsyningsledningerne må der ikke være træk i kablerne. Hvis tilslutningerne løsnes, kan kablerne springe tilbage eller knække, hvilket kan forårsage overophedning eller brand.

- Sørg for at jordforbinde enheden. Forbind ikke jordledningen til gas- eller vandrør, lynafledere eller telefonjordledninger. Hvis enheden ikke er korrekt jordet, kan det resultere i elektrisk stød.
- Brug mekaniske effektafbrydere (HFI-relæ, hovedafbryder (+B sikring) og effektafbryder i støbt hus) med den specificerede kapacitet. Hvis effektafbryderens kapacitet er større end den specificerede kapacitet, kan det resultere i nedbrud eller brand.

1.4. Inden start af testkørsel

⚠ Forsigtig:

- Tænd hovedafbryderen mere end 12 timer før start af driften. Hvis driften startes straks efter, at hovedafbryderen er tændt, kan der opstå alvorlige skader på de indvendige dele. Sørg for at hovedafbryderen er tændt i hele driftssæsonen.
- Inden start af driften skal det kontrolleres, at alle paneler, beskyttelsesdæksler og andre beskyttelsesdele er korrekt monteret. Roterende, varme eller højspændings dele kan forårsage kvæstelser.

- Rør ikke ved nogen kontakt med våde eller fugtige hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
- Berør ikke kølemiddelrørene med de bare hænder under driften. Kølemiddelrørene er varme eller kolde afhængig af tilstanden af det gennemstrømmende kølemiddel. Hvis rørene berøres, kan der opstå forbrændinger eller forfrysninger.
- Efter standsning af driften skal der ventes i mindst 5 minutter, inden der slukkes på hovedafbryderen. Ellers kan det resultere i vandlækage eller nedbrud.

1.5. Anvendelse af klimaanlæg med R410A kølemiddel

⚠ Forsigtig:

- Brug C1220 kobber-fosfor legering, for sømløse rør af kobber og kobberlegering, til at samle kølemiddelrør. Kontrollér at det indvendige af rørene er rene og ikke indeholder skadelige forureninger som f.eks. svovlholdige blandinger, oxidanter, affald eller støv. Brug rør med den specificerede tykkelse. (Se side 150) Bemærk følgende, hvis eksisterende rør, der har været brugt til R22 kølemiddel, genanvendes.
 - Udskift de eksisterende brystmøtrikker og opkrav de opkravede sektioner igen.
 - Anvend ikke tynde rør. (Se side 150)
- Opbevar de rør, der skal anvendes, indendørs og hold begge ender af rørene lukkede indtil lige før lodningen. (Lad knæsamlinger osv. forblive i deres emballage). Hvis der kommer støv, affald eller fugt ind i kølemiddelrørene, kan det medføre forringelse af olien eller nedbrud af kompressoren.
- Brug ester-olie, ether-olie eller alkylbenzen-olie (i lille mængde) som kølemiddelolie til at smøre på de opkravede sektioner. Hvis mineralolie blandes med kølemiddelolien, kan det forringe olien.

- Der må ikke anvendes andre kølemidler end R410A kølemiddel. Hvis der anvendes andre kølemidler, vil klorindholdet forringe olien.
- Brug følgende værktøj, der er specielt beregnet til anvendelse sammen med R410A kølemiddel. Følgende værktøj er nødvendigt ved anvendelse af R410A kølemiddel. Ved spørgsmål kontaktes den nærmeste forhandler.

Værktøj (til R410A)	
Målermanifold	Opkravningsværktøj
Påfyldningsslange	Størrelsesmåler
Gaslækage detektor	Vakuumpumpeadapter
Momentnøgle	Elektronisk kølemiddelpåfyldningsskala

- Sørg for at anvende det korrekte værktøj. Hvis der kommer støv, affald eller fugt ind i kølemiddelrørene, kan det medføre forringelse af kølemiddelolien.
- Anvend ikke en påfyldningscylinder. Hvis der bruges en påfyldningscylinder, vil sammensætningen af kølemidlet blive ændret, hvilket vil nedsætte effektiviteten.

2. Monteringssted

2.1. Kølerør

Se Fig. 4-1.

2.2. Valg af placering af den udvendige enhed

- Undgå placeringer, der er udsat for direkte sollys eller andre varmekilder.
- Vælg en placering, hvor støj fra enheden ikke forstyrrer naboerne.
- Vælg en placering, der tillader nem adgang for rør- og ledningsføring til forsyningskilderne og til indendørs enheden.
- Undgå placeringer, hvor brændbare gasser kan lække, opstå, strømme eller samle sig.
- Vær opmærksom på, at der kan løbe vand fra enheden under driften.
- Vælg en vandret placering, der kan bære vægten af og modstå vibrationer fra enheden.
- Undgå placeringer, hvor enheden kan blive dækket af sne. I områder, hvor der kan forventes kraftigt snefald, skal der tages særlige forholdsregler som f.eks. at hæve placeringen af enheden eller montere en hætte på luftindtaget for at forhindre, at sneen blokerer luftindtaget eller blæser direkte imod det. Dette kan reducere luftstrømmen og medføre fejlfunktion.
- Undgå placeringer, der udsættes for olie, damp eller svovlholdige gasser.
- Brug transporthåndtagene på udendørs enheden, når den skal transporteres. Hvis enheden bæres i bunden, kan hænder eller fingre komme i klemme.

2.3. Udvendige mål (Udendørs enhed) (Fig. 2-1)

Restriktioner på indendørs installation

Bemærk, at indendørsenheder, der kan tilsluttes til denne udendørsenhed, er følgende modeller.

- Indendørsenheder med modelnumrene 15-140 kan tilsluttes.

Ved brug af forgreningsboks kan indendørsenheder med modelnumrene 15-100 tilsluttes. Se skema 1 herunder vedrørende mulige kombinationer af rum og indendørsenhed.

Verificering

Den nominelle kapacitet fastlægges på basis af nedenstående skema. Antallet af enheder er begrænset som vist i skema 2 herunder. Med henblik på næste trin skal det kontrolleres, at den valgte nominelle kapacitet ligger i området 50% - 130% for udendørsenhedens kapacitet.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Skema 1-1 (Serie P*FY (Til bygningsmæssig anvendelse i indendørsenhed))

Indendørsenhedstype	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Nominel kapacitet (afkøling) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Skema 1-2 (Serie M*Z)

Indendørsenhedstype	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Nominel kapacitet (afkøling) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Kombinationer, hvori den samlede kapacitet for indendørsenheder overskrider kapaciteten for udendørsenheden, reducerer afkølingskapaciteten for hver indendørsenhed under deres nominelle afkølingskapacitet. Indendørsenheder kombineres således med en udendørsenhed inden for udendørsenhedens kapacitet, hvis det er muligt.

* Når alle indendørsenheder er 1,7 kW-modeller, kan der sluttes 12 indendørsenheder til 1 udendørsenhed.

2.4. Tilslutning af en PWFY-enhed

Vær opmærksom på følgende punkter, når en PWFY-enhed anvendes som indendørsenhed, da PWFY-enheden er forskellig fra andre indendørsenheder.

2.4.1. Tilslutningsbegrænsninger

- Kun 1 PWFY-P100VM-E-AU kan tilsluttes. PWFY-P200VM-E-AU og PWFY-P100VM-E-BU kan ikke tilsluttes.

• PWFY-enheden kan ikke være den eneste enhed, der er sluttet til en udendørsenhed. Vælg en udendørsenhed, så den samlede, nominelle kapacitet for indendørsenheden uden PWFY-enheden udgør 50 - 100% af udendørsenhedens kapacitet.

Grænser for den samlede, nominelle kapacitet for indendørsenheden ved tilslutning af en PWFY-enhed

- PUMY-P112 (1 PWFY-enhed + ikke-PWFY-enheder [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 PWFY-enhed + ikke-PWFY-enheder [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 PWFY-enhed + ikke-PWFY-enheder [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Specifikationer for indendørsenheden

Ved tilslutning af en PWFY-enhed til en PUMY-enhed, ændres følgende specifikationer.

- PWFY-enheden kan kun bruges i opvarmningsfunktion. PWFY-enheden kan ikke bruges i kølefunktion. Andre indendørsenheder end PWFY-enheden kan dog bruges i kølefunktion.
- De andre indendørsenheder kan ikke bruges samtidig med PWFY-enheden.
- Brugen af PWFY-enheden prioriteres. De andre indendørsenheder stopper, når PWFY-enheden er i brug.
- Temperaturindstillingen på fjernbetjeningen er målværdien for vandets udløbstemperatur.

2.4.3. Skift indstillinger (Fig. 2-2)

Indstil DIP-kontakt SW1-1, SW4-2 og SW4-6 på PWFY-enheden til ON ved tilslutning af en PWFY-enhed til en PUMY-enhed.

2.4.4. Afprøvning

Hvis testkørslen udføres med brug af udendørsenhedens kontakter, kører PWFY-enheden ikke. Udfør testkørslen med brug af PWFY-enhedens kontakter eller fjernbetjeningen. Se databogen eller servicevejledningen til PWFY-enheden for at få oplysninger om udførelse af testkørslen.

2.4.5. Opsamling af kølemiddel (nedpumpning)

Trin ① i nedpumpningsproceduren instruerer brugeren om at "lade alle indendørsenheder køre i kølefunktion". PWFY-enheden kan dog ikke køre i kølefunktion. Kør alle indendørsenheder undtagen PWFY-enheden i kølefunktion.

(mm)

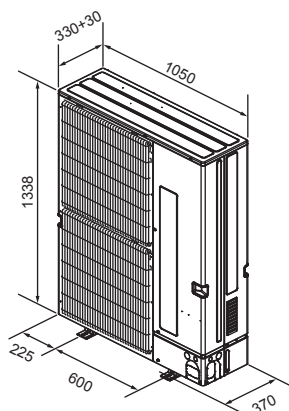


Fig. 2-1

Skema 2

Antal indendørsenheder, der kan tilsluttes	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Tilslutningsbare indendørsenhedskvantiteter via forgreningsboks	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Skema 3 Specifikationer for PWFY-enheden

Model		PWFY-P100VM-E-AU
Temp. område for opvarmning	Udendørstemp.	-15 til 21°C (Tørtemperatur), -15 til 15°C (Vådtemperatur)
	Vandindgangstemp.	10 til 45°C
Temp. område for køling	Udendørstemp.	-
	Vandindgangstemp.	-

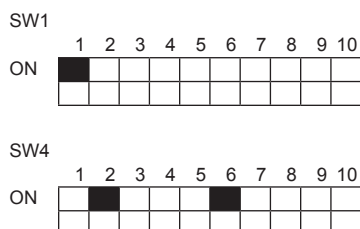


Fig. 2-2

2. Monteringssted

2.5. Tilslutning af en cylinder (EHST20C) eller hydroboks (EHSC)

Vær opmærksom på følgende punkter, når en cylinder eller hydroboks tilsluttes, da de er forskellige fra andre indendørsenheder.

2.5.1. Tilslutningsbegrænsninger

- Kun 1 cylinder (EHST20C) eller 1 hydroboks (EHSC) kan tilsluttes.
(EHST20C-MEC-, EHST20D-serien, EHPT20X-serien, EHSD-serien, EHSC-MEC-, ERSD-serien, ERSC-serien og EHPX-serien kan ikke tilsluttes).
- Brug en forgreningsboks PAC-MK31/51BC(B) ved tilslutning af Ecodan-systemer.
- PWFY-enheder kan ikke tilsluttes på samme tid som en cylinder eller hydroboks.
- ATA-indendørsenheder med en samlet nominel kapacitet på 50 % - 130 % af udendørsenhedens kapacitet og 1 cylinder eller 1 hydroboks kan tilsluttes.
PUMY-P112 1 cylinder eller 1 hydroboks + ATA-indendørsenheder [6,3 - 16,2 kW]
PUMY-P125 1 cylinder eller 1 hydroboks + ATA-indendørsenheder [7,1 - 18,2 kW]
PUMY-P140 1 cylinder eller 1 hydroboks + ATA-indendørsenheder [8,0 - 20,2 kW]

2.5.2. Specifikationer for indendørsenheden

Ved tilslutning af en cylinder eller hydroboks ændres følgende specifikationer.

- Cylinderen eller hydroboksen kan ikke bruges i kølefunktion.
- Kun DHW-betjening af cylinderen eller hydroboksen og opvarmefunktionen for ATA-indendørsenhederne kan bruges på samme tid. (Inklusive cylinderen eller hydroboksen er enhedernes maksimale samlede kapacitet, der kan bruges på samme tid, 100 % af udendørsenhedens kapacitet).
- Brugen af cylinderen eller hydroboksen prioriteres altid.
- Økonomistanden for DHW-betjeningen kan ikke bruges.
- Den maksimale strømningstemperatur er 55°C. (DIP-kontakten SW1-2 på cylinderen eller hydroboksen skal ændres til OFF).
- Energikontrol kan kun bruges, når en ekstern effektmåler er tilsluttet.
- Der kan ikke kontrolleres mere end én udendørsenhed ad gangen.
- En cylinder eller hydroboks kan ikke tilsluttes til en M-NET-fjernbetjening og et centralt betjeningssystem.
- Kedelblokering kan kun bruges, når der skiftes til udendørstemperatur.

2.5.3. Kontaktindstillinger

Når en cylinder eller hydroboks tilsluttes til en PUMY-enhed, skal DIP-kontakten SW1-2 på cylinderen eller hydroboksen indstilles til OFF.

2.5.4. Testkørsel

Udfør testkørslen for cylinderen eller hydroboksen fra indendørsenheden.

(Se installationsvejledningen til cylinderen eller hydroboksen for at få oplysninger om testkørslen).

2.5.5. Opsamling af kølemiddel (nedpumpning)

Udfør procedurerne i 7.3.

2.6. Tilslutning af en indendørsenhed kun til afkøling

Hvis et system har én eller flere indendørsenheder kun til afkøling, skal hele systemet konfigureres som et kølesystem.

Konfigurer enhederne som angivet i tabel 4.

Tabel 4: Konfiguration af enheder kun til afkøling

Enhed		Konfiguration
Udendørsenhed	PUMY-P-V/YKM(E)2	DIP-kontakt SW6-2 på multistyringsprintpladen: ON
Forgreningsboks	PAC-MK-BC(B)	DIP-kontakt SW4-5 på forgreningsboksens styringsprintplade: ON
Indendørsenhed	CITY MULTI-serien	DIP-kontakt SW3-1 på indendørsenhedens styringsprintplade: ON
	M-, S- og P-serien	Konfiguration er ikke nødvendig.

2. Monteringssted

2.7. Plads til ventilation og service

2.7.1. Ved installation af en enkelt udendørs enhed

Der er følgende minimumsmål, bortset fra angivne maks., der betyder maksimumsmål. Se disse henvisninger i hvert enkelt tilfælde.

- ① Kun forhindringer bagved (Fig. 2-3)
- ② Kun forhindringer bagved og ovenover (Fig. 2-4)
 - Brug ikke udblæsningsledepladerne (ekstraudstyr) til luftstrøm opad.
- ③ Kun forhindringer bagved og i siderne (Fig. 2-5)
- ④ Kun forhindringer foran (Fig. 2-6)
 - Når der bruges en ledeskærm til luftudledning, er afstanden 500 mm eller derover.
- ⑤ Kun forhindringer foran og bagved (Fig. 2-7)
 - Når der bruges en ledeskærm til luftudledning, er afstanden 500 mm eller derover.
- ⑥ Kun forhindringer bagved, i siderne og ovenover (Fig. 2-8)
 - Brug ikke udblæsningsledepladerne (ekstraudstyr) til luftstrøm opad.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

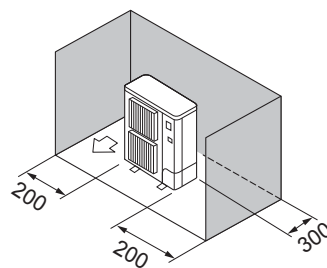


Fig. 2-5




Fig. 2-6

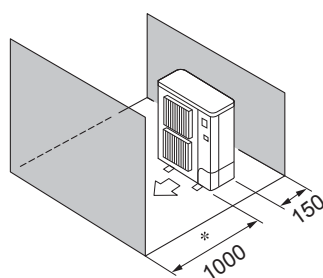


Fig. 2-7

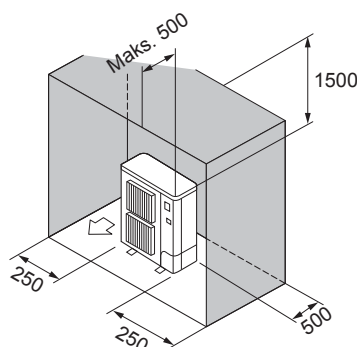


Fig. 2-8




Fig. 2-9

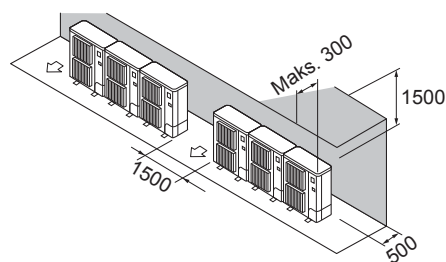


Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12

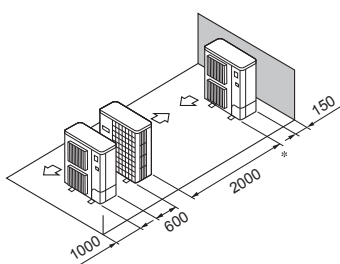


Fig. 2-13

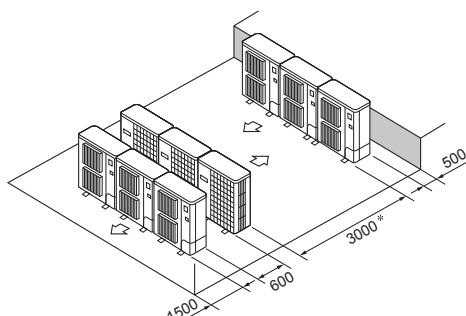


Fig. 2-14

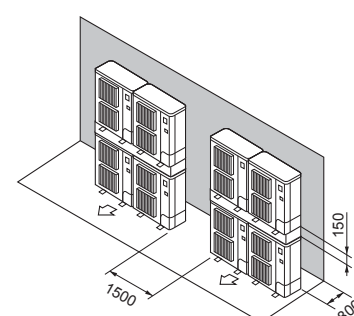


Fig. 2-15

2.7.2. Ved installation af flere udendørs enheder

Lad der være 25 mm eller derover mellem enhederne.

- ① Kun forhindringer bagved (Fig. 2-9)
- ② Kun forhindringer bagved og ovenover (Fig. 2-10)
 - Der må ikke installeres mere end tre enheder ved siden af hinanden. Der skal desuden være afstand som vist.
 - Brug ikke udblæsningsledepladerne (ekstraudstyr) til luftstrøm opad.
- ③ Kun forhindringer foran (Fig. 2-11)
 - Når der bruges en ledeskærm til luftudledning, er afstanden 1000 mm eller derover.
- ④ Kun forhindringer foran og bagved (Fig. 2-12)
 - Når der bruges en ledeskærm til luftudledning, er afstanden 1000 mm eller derover.
- ⑤ Enkelt parallel enhed arrangement (Fig. 2-13)
 - Hvis der anvendes en udblæsningsledeplade (ekstraudstyr) til luftstrøm opad, skal den fri afstand være 1000 mm eller mere.
- ⑥ Flere parallelle enheder arrangement (Fig. 2-14)
 - Hvis der anvendes en udblæsningsledeplade (ekstraudstyr) til luftstrøm opad, skal den fri afstand være 1500 mm eller mere.
- ⑦ Stabilede enheder arrangement (Fig. 2-15)
 - Enhederne kan stables i op til 2 enheders højde.
 - Der må ikke installeres mere end 2 stablede enheder ved siden af hinanden. Der skal desuden være afstand som vist.

2. Monteringssted

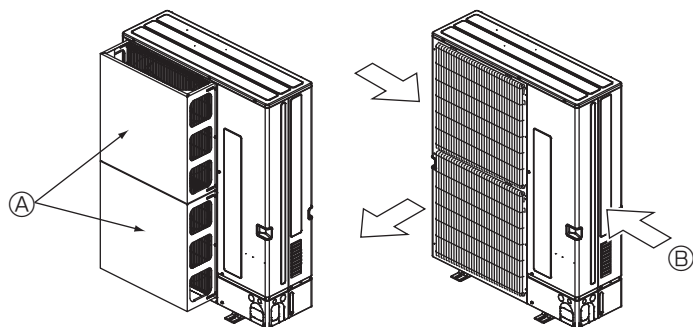


Fig. 2-16

Fig. 2-17

2.7.3. Installation på et sted med megen blæst

Hvis udendørs enheden installeres på et tag eller et andet sted, hvor den er ubeskyttet imod blæsten, skal enhedens luftudblæsning anbringes, så den ikke udsættes direkte for kraftig blæst. Hvis stærk blæst kommer ind i luftudblæsningen, kan det hæmme den normale luftstrøm og medføre fejlfunktion.

Herunder vises 2 eksempler på forholdsregler ved kraftig vind.

- ① Monter en luftledeplade (ekstraudstyr), hvis enheden installeres på et sted, hvor kraftig blæst fra stormvejr osv. kan komme direkte ind i luftudblæsningen. (Fig. 2-16)

Ⓐ Luftledeplade

- ② Anbring om muligt enheden således, at luftudblæsningen blæser vinkelret på den fremherskende vindretning. (Fig. 2-17)

Ⓑ Vindretning

3. Montering af den udendørs enhed

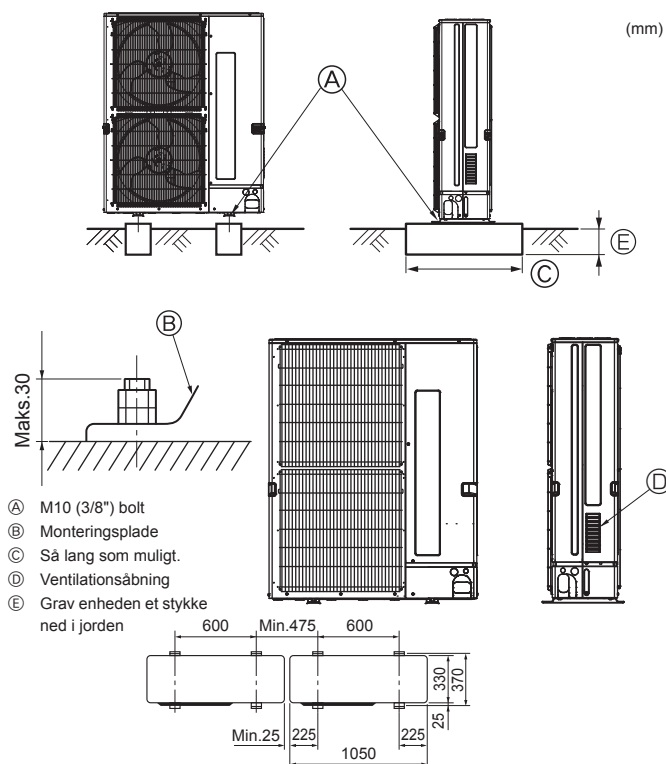


Fig. 3-1

- Enheden skal monteres på en solid, plan overflade for at forhindre raslelyde under anvendelsen. (Fig. 3-1)

<Specifikationer for fundament>

Fundamentbolt	M10 (3/8")
Betontykkelse	120 mm
Boltlængde	70 mm
Belastningskapacitet	320 kg

- Kontroller at fundamentbolten er mindre end 30 mm fra monteringspladens bund.
- Fastgør monteringspladen omhyggeligt med fire M10-fundamentbolte på solide steder.

Installation af udendørs enheden

- Sørg for ikke at blokere ventilationsåbningen. Hvis ventilationsåbningen blokeres, vil driften blive forhindret og der kan opstå nedbrud.
- Udover enhedens underdel kan man om nødvendigt anvende installationshullerne på bagsiden, der er beregnet til ledninger mm., til installation af enheden. Brug selvskærende skruer (ø5 × 15 mm eller mindre) og monter på stedet.

⚠ Advarsel:

- Enheden skal monteres fast og sikkert på en underkonstruktion, der kan bære dens vægt. Hvis enheden monteres på en ustabil konstruktion, kan den falde ned og forårsage beskadigelse og kvæstelser.
- For at minimere risikoen for beskadigelse som følge af jordskælv, tyfoner eller kraftigt stormvejr skal enheden installeres ifølge vejledningen. En ukorrekt installeret enhed kan falde ned og forårsage beskadigelse eller kvæstelser.

4. Montering af kølemiddelrør

4.1. Forholdsregler for apparater der anvender R410A kølemiddel

- Se side 147 for forholdsregler, der ikke er angivet nedenfor, vedrørende anvendelse af klimaanlæg med R410A kølemiddel.
- Brug ester-olie, ether-olie eller alkylbenzen-olie (i lille mængde) som kølemiddeldolie til at smøre på de opkravede sektioner.
- Brug C1220 kobber-fosfor legering, for sømløse rør af kobber og kobberlegering, til at samle kølemiddelrør. Brug kølemiddelrør med den tykkelse, der er angivet i skemaet nedenfor. Kontrollér at det indvendige af rørene er rene og ikke indeholder skadelige forureninger som f.eks. svovlholdige blandinger, oxidanter, affald eller støv.

⚠ Advarsel:

Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af klimaanlægget må der kun anvendes det specificerede kølemiddel (R410A) til fyldning af kølemiddelrørene. Det må ikke blandes med nogen anden type kølemiddel, og der må ikke være luft tilbage i rørene.

Hvis der blandes luft sammen med kølemidlet, kan det forårsage et unormalt højt tryk i kølemiddelrøret og resultere i en eksplosion og andre farlige situationer. Hvis der bruges andre kølemidler end det, der er specificeret for systemet, forårsager det mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet eller nedbrud af enheden. I værste fald kan det føre til en alvorlig hindring for produkt-sikkerheden.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Tykkelse 0,8 mm
ø15,88	Tykkelse 1,0 mm

- Anvend ikke rør med mindre tykkelse end angivet ovenfor.
- De tykkelser, der står anført i ovenstående tabel, er baseret på japanske standarder. Brug rør med et maksimalt driftstryk på 4,15 MPa [601 PSIG] eller højere ifølge lokale standarder.

4. Montering af kølemiddelrør

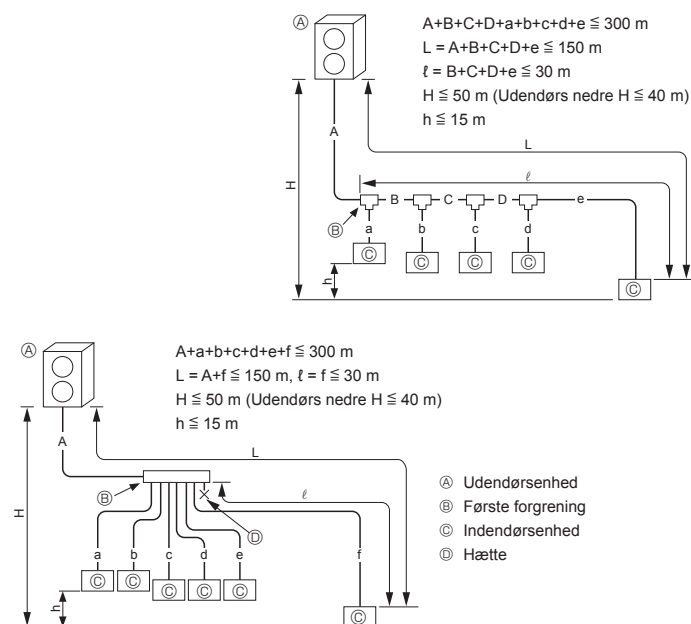


Fig. 4-1

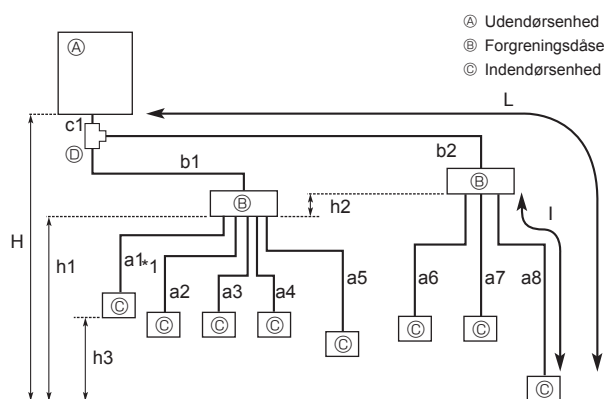


Fig. 4-2

Tilladelse længde (envejs)	Samlet rørlængde	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	Længste rørlængde (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m}$ ($b2 \leq 55 \text{ m}$, $a8 \leq 25 \text{ m}$)
	Rørlængde mellem udendørsenhed og forgrening	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	Fjerneste forgrening i forhold til første samling (b2)	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Længste rørlængde efter forgrening (I)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Samlet rørlængde mellem forgrening og indendørsenheder	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
Tilladelse højde (envejs)	I indendørs-/udendørsafsnit (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (I tilfælde af at udendørsenheden er indstillet højere end indendørsenheden) $H \leq 40 \text{ m}$ (I tilfælde af at udendørsenheden er indstillet lavere end indendørsenheden)
	I forgrening-/indendørsafsnit (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	I hver forgrening (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	I hver indendørsenhed (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Antal krumninger		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Forgrening skal placeres på niveauet mellem udendørsenheden og indendørsenhederne.

4.2. Rørlængde og højdeforskel

4.2.1. Tilslutning uden forgrening (Fig. 4-1)

A	(mm)	
	A Væskerør	B Gasrør
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88

B, C, D	(mm)	
C Samlet kapacitet for indendørsenheder	A Væskerør	B Gasrør
	ø9,52	ø15,88

a, b, c, d, e, f	(mm)	
D Modelnummer	A Væskerør	B Gasrør
15, 20, 25, 32, 40, 50	ø6,35	ø12,7
63, 80, 100, 125, 140	ø9,52	ø15,88

E Model med forgreningssæt
CMY-Y62-G-E

F 4-Forgreningssæt	G 8-Forgreningssæt
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E

* Når du tilslutter TILSLUTNINGSSÆTTET (PAC-LV11M-J) og en indendørsenhed i M-serien, skal du se installationsmanualen til TILSLUTNINGSSÆTTET, når du vælger rørstørrelsen og længden på rørsystemet.

4.2.2. Tilslutning med forgrening (Fig. 4-2)


Tragtformede forbindelser

- Denne enhed har tragtformede forbindelser på alle indendørsenheder og forgreningssættet samt udendørsenhedens side.
- Afmonter udendørsenhedens ventilafdækning, og tilslut derefter røret.
- Kølemiddelrør bruges til at tilslutte forgreningssættet og udendørsenheden.

4. Montering af kølemiddellør

■ Ved brug af forgreningsdåser med 1 gren

Tragtformet forbindelse anvendt. (Ingen hårdlodning)

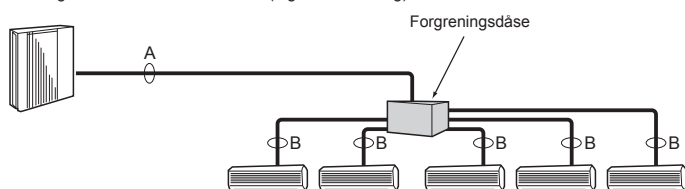

■ Ved brug af forgreningsdåser med 2 grene

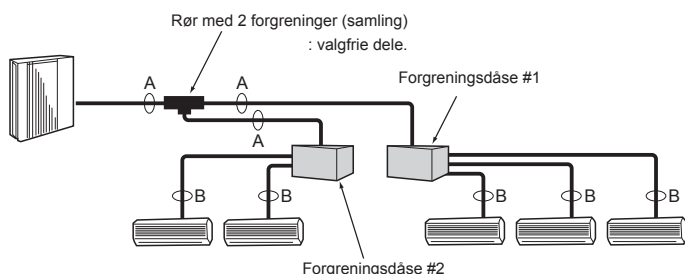


Fig. 4-3

(1) Ventilstørrelse til udendørsenhed

Til væske	ø9,52 mm
Til gas	ø15,88 mm

(2) Ventilstørrelse til forgreningsdåse

ENHED	Væskerør	
	Gasrør	
Ⓐ ENHED	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓑ ENHED	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓒ ENHED	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓓ ENHED	ø6,35 mm	ø9,52 mm
Ⓔ ENHED	ø6,35 mm	ø12,7 mm

* Type med 3 forgreninger: Kun enhederne Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ




Fig. 4-4

Konverteringsformel

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Valg af rørstørrelse

4.3.1. Tilslutning uden forgreningsboks

		Indendørs enhed		Udendørs enhed
		15-50	63-140	112-140
Gasside	Rørstørrelse (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Væskeside	Rørstørrelse (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Tilslutning med forgreningsboks (Fig. 4-3)

	A	B
Væske (mm)	ø9,52	Størrelsen på rørenes samling varierer efter typen og kapaciteten af indendørsenhederne. Match forgreningsdåsens rørsamlingsstørrelse med indendørsenheden.
Gas (mm)	ø15,88	Hvis størrelsen på forgreningsdåsens rørsamling ikke matcher indendørsenhedens rørsamling, skal der bruges (deformede) samlinger med en anden diameter (ekstraudstyr) på forgreningsdåsensiden. (Tilslut deformede samlinger direkte til forgreningsdåsensiden).

Samling med anden diameter (ekstraudstyr) (Fig. 4-4)

Modelnavn	Diameter af tilsluttede rør	Diameter A	Diameter B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Forbehandling af rør

① Tabellen herunder viser specifikationerne for de rør, der er tilgængelige i handelen.

Udvendig diameter	Isoleringsstykkelse	Isoleringsmateriale
mm	mm	
6,35	8	Varmebestandig skumplast med en specifik tyngde på 0,045
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Sørg for, at de 2 kølemiddellør er isoleret for at forhindre kondensdannelse.

③ Kølemiddellørets rundingsradius skal være 100 mm eller derover.

⚠ Forsigtig:

Sørg for at bruge isoleringen af den specificerede tykkelse. For stor tykkelse kan forårsage forkert installation af indendørsenheden og forgreningsdåsen, og manglende tykkelse kan forårsage dugdryp.

Rør med 2 forgreninger (samling): Ekstraudstyr (alt efter tilslutningsmetoden kan der vælges en favorit).

Modelnavn	Tilslutningsmetode
MSDD-50AR-E	tragt
MSDD-50BR-E	hårdlodning

■ Installationsprocedure (rør med 2 forgreninger (samling))

Se installationsvejledningerne til MSDD-50AR-E og MSDD-50BR-E.

■ Rørstørrelse (udendørsenhed-forgreningsdåse)

Rørstørrelse (ømm)	Væske	ø9,52
	Gas	ø15,88

Opstillingen af en tilslutningsklar indendørsenhed afhænger af distriktet/området/landet.

■ Rørstørrelse (forgreningsdåse-indendørsenhed)

*Tilfældet ved M-serien eller indendørsenheder i S-serien

Indendørsenhedstype	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Rørstørrelse (ømm)	Væske	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Rørstørrelse (forgreningsdåse-indendørsenhed)


* I tilfælde af P-serie indendørsenhed

Indendørsenhedstype	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Rørstørrelse (ømm)	Væske	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 Ved anvendelse af P-serie indendørsenhed type 35 eller 50, skal den brystmøtrik, der er monteret på indendørsenheden, anvendes.

Brug ikke brystmøtrikken ekstraudstyr til indendørsenheden. Hvis den bruges, kan der opstå gaslækage eller endda udtrækning af røret.

4. Montering af kølemiddellrør

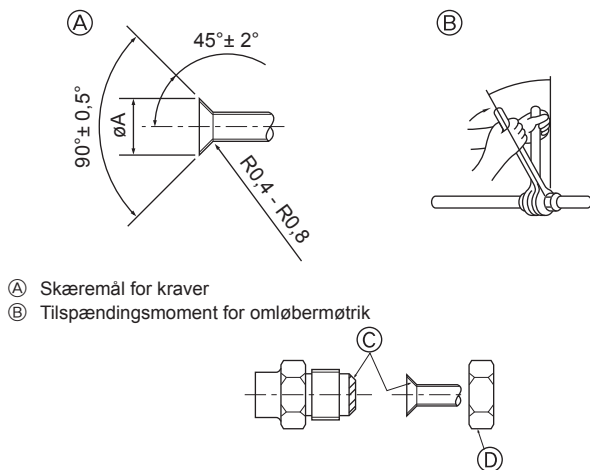

Ⓐ Skæremål for kræver

Ⓑ Tilspændingsmoment for omløbermøtrik




Fig. 4-5

Ⓐ (Fig. 4-5)

Kobberrør udv. dia (mm)	Kravemål ØA-mål (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7

Ⓑ (Fig. 4-5)

Kobberrør udv. dia (mm)	Omløbermøtrik, udv. dia. (mm)	Tilspændingsmoment (N·m)
Ø6,35	17	14 - 18
Ø6,35	22	34 - 42
Ø9,52	22	34 - 42
Ø12,7	26	49 - 61
Ø12,7	29	68 - 82
Ø15,88	29	68 - 82
Ø15,88	36	100 - 120


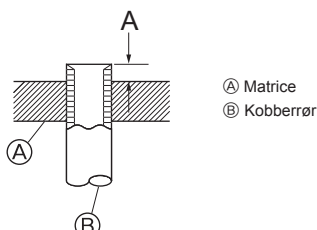


Fig. 4-6

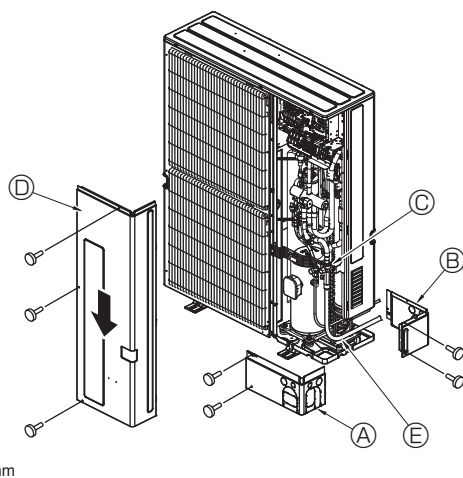

Ⓐ Frontdæksel til rørføring
Ⓑ Rørføringsdæksel
Ⓒ Stopventil
Ⓓ Servicepanel
Ⓔ Remradius: 100 - 150 mm

Fig. 4-7

4.4. Forbindelsesrør (Fig. 4-5)

Fig. 4-1 er et eksempel på et rørsystem.

- Udfør tilstrækkeligt antikondenserings- og isoleringsarbejde for at forhindre vand i at dryppe fra kølerørsystemet. (væskerør/gasrør)
- Øg mængden af isolering alt efter det miljø, hvor kølerørsystemet er installeret, da der ellers kan forekomme kondensering på isoleringsmaterialets overflade. (Isoleringsmaterialets varmebestandighed: 120°C. Tykkelse: 15 mm eller mere)
 - * Når kølerørsystemet bruges på lokaliteter, hvor der forekommer høje temperaturer og høj luftfugtighed, f.eks. på lofter, kan yderligere isolering være nødvendig.
- For at isolere kølerørsystemet skal du påføre varmebestandigt polyethylenskum mellem indendørsenheden og isoleringsmaterialet samt nettet mellem isoleringsmaterialet, så alle huller udfyldes. (Kondensering, der opstår på rørsystemet, kan resultere i kondensering i rummet eller forbrændinger ved kontakt med rørsystemet).
- De indendørs dele af drænrøret skal pakkes ind i isoleringsmaterialer af polyethylenskum (massefylde på 0,03, tykkelse på 9 mm eller derover).
- Kom et tyndt lag køleolie på rør og samlingsoverflade, før stramning af brystmøtrikken. Ⓐ
- Anvend til skruenøgler til at spænde rørforbindelserne. Ⓑ
- Anvend en lækagedetektor eller sæbevand til at kontrollere for gaslækager efter færdiggørelse af forbindelser.
- Påfør kølemaskineolie på hele opkravningssædets overflade. Ⓒ
- Brug koniske møtrikker til følgende størrelse. Ⓓ
- Pas på ikke at knække rørene, når de bøjes. Bøjningsradier på 100 mm til 150 mm er passende.
- Sørg for at rørene ikke rører kompressoren. Ellers kan der opstå unormal støj eller vibrationer.

① Tilslutning af rørene skal påbegyndes fra indendørs enheden.

Brystmøtrikker skal fastspændes med en momentnøgle.

② Opkrav væskerørene og gasrørene og påfør et tyndt lag kølemiddellole (påføres på stedet).

• Når der anvendes normal rørtætning, refereres til skema 3 for opkravning af R410A kølemiddellrør. Størrelsesmåleren kan anvendes til kontrol af A-mål.

⚠ Advarsel:

Tilslut omhyggeligt rørene, før kompressoren startes, når enheden installeres.

* For at tilslutte TILSLUTNINGSSÆTTET (PAC-LV11M-J) skal du se installationsmanualen til TILSLUTNINGSSÆTTET.

Skema 3 (Fig. 4-6)

Kobberrør udv. dia (mm)	A (mm)	
	Kravenøgle til R410A	Kravenøgle til R22-R407C
	Koblingstype	
Ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø12,7	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø15,88	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø19,05	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Kølerør (Fig. 4-7)

Afmonter servicepanelet Ⓓ (tre skruer) og røraftdækningen foran Ⓐ (to skruer) og røraftdækningen bagtil Ⓑ (to skruer).

① Tilslut kølemiddellrørene til den indendørs/udendørs enhed, når den udendørs enheds stopventil er lukket helt.

② Evakuer luft fra indendørsenheden og rørforbindelserne.

③ Når kølemiddellrørene er forbundet, skal rørene og den indvendige enhed kontrolleres for gaslækage. (Se 4.6. Metode til lufttæthedstest for kølemiddellrør).

④ Påfør kølemiddellrørene vakuum gennem serviceporten på væske- og gasstopventilen. Åbn derefter stopventilerne helt (både væskestopventil og gasstopventil). Derved opnås der fuld forbindelse mellem indendørs og udendørs enhedens kølemiddellrør.

- Hvis stopventilerne forbliver lukkede og enheden sættes i drift, vil kompressoren og kontrolventilen blive beskadiget.

- Brug en lækage detektor eller sæbevand til at kontrollere for gaslækage på udendørs enhedens rørforbindelser.

- Der må ikke foretages gennemskylning af kølemiddellrørene med kølemidlet fra enheden for at fjerne luft fra rørene.

- Efter afslutning af ventilarbejdet fastspændes ventilhætterne med det korrekte moment: 20 til 25 N·m (200 til 250 kgf·cm).

Hvis hætterne ikke sættes på igen og spændes, kan der opstå kølemiddellækage. Desuden må ventilhætterne ikke blive beskadiget indvendig, da de fungerer som tætning for at forhindre kølemiddellækage.

⑤ Brug tætningsmiddel til at tætnende enderne af isoleringsmaterialet omkring rørsektionerne for at forhindre, at der kommer vand ind i isoleringsmaterialet.

4. Montering af kølemiddelrør

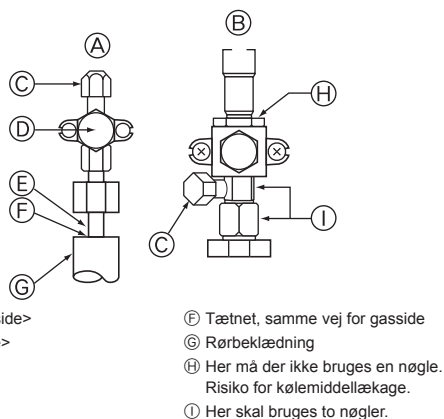


Fig. 4-8

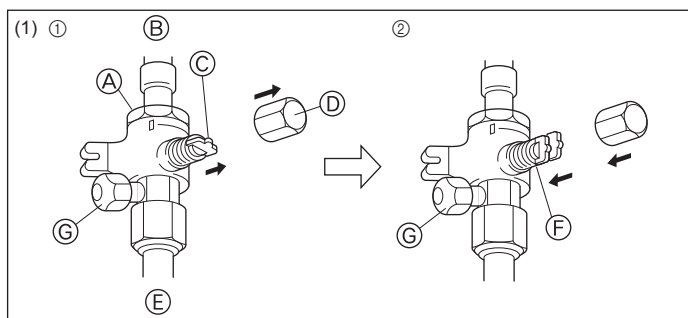


Fig. 4-9

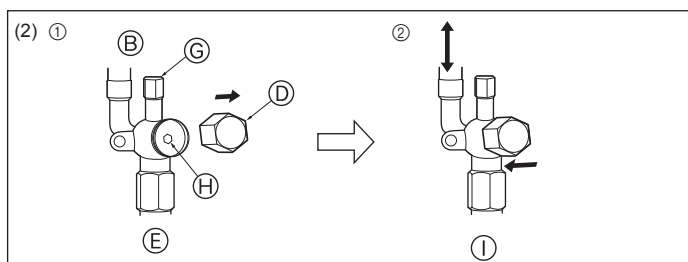


Fig. 4-10

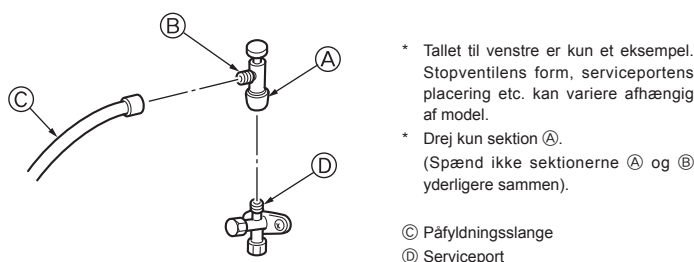


Fig. 4-11

4.6. Metode til lufttæthedstest for kølemiddelrør

- (1) Tilslut testværktøjet.
 - Kontrollér at stopventilerne A og B er lukkede og sørg for ikke at åbne dem.
 - Påfør kølemiddelrørene tryk gennem serviceporten C på væskestopventilen A og gasstopventilen B.
- (2) Påfør ikke hele det specificerede tryk på én gang, men lidt efter lidt.
 - ① Påfør tryk til 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), vent 5 minutter, og kontrollér at trykket ikke falder.
 - ② Påfør tryk til 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), vent 5 minutter, og kontrollér at trykket ikke falder.
 - ③ Påfør tryk til 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) og mål den omgivende temperatur og kølemiddeltrykket.
- (3) Hvis det specificerede tryk holder i ca. 1 dag og ikke falder, er der ingen lækage og rørene kan godkendes.
 - Hvis den omgivende temperatur ændres med 1°C, vil trykket ændres med ca. 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Foretag de nødvendige korrektioner.
- (4) Hvis trykket falder i trin (2) eller (3), er der en gaslækage. Søg efter kilden til gaslækagen.

4.7. Stopventil, åbnemetode

- (1) Gasside (Fig. 4-9)
 - ① Afmonter hættten, træk håndtaget hen imod Dem og drej en 1/4 omgang mod uret for at åbne.
 - ② Kontrollér, at stopventilen er helt åben, skub håndtaget ind og drej hættten tilbage til den oprindelige position.
- (2) Væskeside (Fig. 4-10)
 - ① Fjern dækslet, og drej ventilspindlen mod uret så langt som muligt vha. en 4 mm sekskantet skruenøgle. Stop med at dreje, når den når stopperen (ø6,35: ca. 4,5 omgang; ø9,52: ca. 10 omgang).
 - ② Kontrollér, at stopventilen er helt åben, skub håndtaget ind og drej hættten tilbage til den oprindelige position.

Kølemiddelrør er forsynet med beskyttelsesbeklædning

- Rørene kan omvikles med beskyttelsesbeklædning op til en diameter på ø90 før eller efter rørene forbindes. Skær udsparringen i rørbeklædningen ud ved at følge rillen og vikl beklædningen omkring rørene.

Rørindgangsåbning

- Brug kit eller tætningsmiddel til at tætnes rørindgangsåbningen omkring rørene, så der ikke er nogen åben spalte.

(Hvis spalterne ikke lukkes, kan der blive udsendt støj eller der kan komme vand og støv ind i enheden, hvilket kan resultere i nedbrud).

Forholdsregler ved brug af påfyldningsventilen (Fig. 4-11)

Spænd ikke serviceporten for kraftigt under installation. Ventilindsatsen kan blive deformeret eller blive løs og forårsage udsivning af gas.

Når sektion B er placeret i den ønskede retning, drejes kun sektion A, hvorefter den spændes.

Spænd ikke sektionerne A og B yderligere sammen. efter spænding af sektion A.

4. Montering af kølemiddellrør

4.8. Påfyldning af ekstra kølemiddel

Påfyldning af ekstra kølemiddel

Kølemiddel til det forlængede rørsystem følger ikke med udendørsenheden, når enheden sendes fra fabrikken. Du skal derfor fylde yderligere kølemiddel på hvert kølerørsystem på installationsstedet. For at udføre vedligeholdelse skal du derudover indtaste størrelsen og længden på hvert enkelt væskerør samt yderligere kølemiddelpåfyldningsmængder i felterne, der er angivet på pladen "Refrigerant amount" (kølemiddelmængde) på udendørsenheden.

Beregning af påfyldning af ekstra kølemiddel

- Beregn den yderligere påfyldning vha. væskerørstørrelsen og længden på det forlængede rørsystem.
- Brug 11,2 kW i beregningen af cylinderens eller hydroboksens kapacitet.
- Beregn den yderligere påfyldning af kølemiddel vha. proceduren, der er vist til højre, og påfyld yderligere kølemiddel.
- Ved mængder på mindre end 0,1 kg skal du afrunde den yderligere kølemiddelmængde.
(Hvis den beregnede mængde eksempelvis er på 6,01 kg, skal mængden rundes op til 6,1 kg).

<Ekstra påfyldning>

Beregning af kølemiddelmængde

Rørstørrelse Væskerør ø 6,35 (m) × 19,0 (g/m)	+	Rørstørrelse Væskerør ø 9,52 (m) × 50,0 (g/m)	+	De forbundne indendørsenheders samlede kapacitet ~ 8,0 kW 8,1 ~ 16,0 kW 16,1 kW ~	Antallet af indendørsen- heder 1,5 kg 2,5 kg 3,0 kg
--	---	--	---	--	--

Medfølgende kølemiddelmængde ved forsendelse fra fabrikken

Medfølgende kølemiddelmængde
4,8 kg

<Eksempel>

Udendørs model : P125

Indendørs 1 : P63 (7,1 kW)	A : ø9,52	30 m	a : ø9,52	15 m	} Under ne- denstående forhold:
2 : P40 (4,5 kW)			b : ø6,35	10 m	
3 : P25 (2,8 kW)			c : ø6,35	10 m	
4 : P20 (2,2 kW)			d : ø6,35	20 m	

Den totale længde for hvert væskerør er som følger:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

Den forbundne indendørsenheds samlede kapacitet er som følger:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Beregningseksempel>

Ekstra kølemiddelpåfyldning

$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg (rundet op)}$

5. Føring af drænrør

Udendørs enheds drænrørsforbindelser

Når føring af drænrør er nødvendigt, anvend da en drænsokkel eller drænbakke (ekstraudstyr).

	P112-140
Drænsokkel	PAC-SG61DS-E
Drænbakke	PAC-SH97DP-E


6. Elektrisk arbejde

6.1. Forsigtig


- Følg de lokale myndigheders forskrifter vedrørende tekniske standarder i relation til elektrisk udstyr og regler for ledningsføring samt rådgivning fra elselskabet.
- Ledningsføringen til styringen (herefter kaldet transmissionslinjen) skal lægges på afstand (5 cm eller mere) af strømkablet, så det ikke påvirkes af elektrisk støj fra strømkablet. (Sæt ikke transmissionslinjen og strømkablet i samme kredsløb).
- Sørg for en designeret jordforbindelse til udendørsenheden.
- Lad der være lidt ekstra kabellængde til boksen med elektriske dele på inden-dørs- og udendørsenheden, da boksen af og til flyttes i forbindelse med service-arbejde.
- Før aldrig hovedstrømkilden til transmissionslinjens klemkasse. De elektriske dele brænder over ved en sådan tilslutning.
- Brug et afskærmet kabel med 2 kerner til transmissionslinjen. Hvis transmissi-onslinjer fra forskellige systemer ledningsføres med samme multikernekabel, vil den deraf følgende dårlige transmission og modtagelse forårsage fejldrift.
- Kun den angivne transmissionslinje må sluttes til klemkassen til udendørsen-hedstransmission.
(Transmissionslinje, der skal sluttes til indendørsenheden: Klemkasse TB3 til transmissionslinje, andet: Klemkasse TB7 til centralbetjening)
Ved en forkert forbindelse fungerer systemet ikke.
- I tilfælde af at der skal oprettes forbindelse til den øverste klasses betjening eller der skal udføres gruppedrift i forskellige kølesystemer, kræves der en styrelinje mellem de enkelte udendørsenheder.
Tilslut denne styrelinje mellem klemkasserne med henblik på central betjening.
(2-trådet linje uden polaritet)
Ved udførelse af gruppedrift i forskellige kølesystemer uden tilslutning af øverste klasses betjening ændres indsætningen af kortslutningsstikket fra CN41 på en af udendørsenhederne til CN40.
- Gruppen indstilles vha. fjernbetjeningen.
- Når du tilslutter TILSLUTNINGSSÆTTET (PAC-LV11M-J) og en indendørsenhed i M-serien, skal du se installationsmanualen til TILSLUTNINGSSÆTTET.
- Når du tilslutter en forgreningsboks, skal du sørge for at tænde for indendørsen-hederne og forgreningsboksen, før du tænder for udendørsenheden.

6. Elektrisk arbejde

<PUMY-P-VKM>

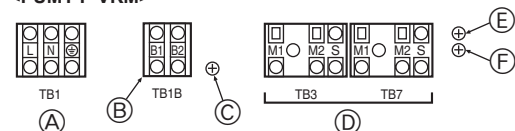

<PUMY-P-YKM>

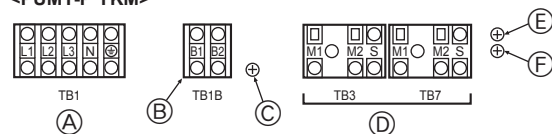

- A Strømkilde
 B Strømforsyning til forgreningsdåse
 C Skru den elektriske komponentboks fast
 D Transmissionslinje
 E Skrue på boksen med elektriske komponenter
 F Skrue på boksen med elektriske komponenter

Fig. 6-1

6.2. Styreboks og ledningsføringens tilslutningsplacering (Fig. 6-1)

- Slut indendørsenhedens transmissionslinje til klemmboksen (TB3), eller slut ledningsføringen mellem udendørsenhederne eller ledningsføringen med det centrale betjeningsystem til den centrale betjenings klemkasse (TB7). Når du bruger skjærmede kabler, skal du tilslutte skjærmens jordforbindelse på indendørsenhedens transmissionsledning til skruen (E) eller (F) og tilslutte skjærmens jordforbindelse på ledningen mellem udendørsenhederne og det centrale kontrolsystems transmissionsledning til skjærmens (S) klemme på den centrale kontrolklemplades (TB7) skjærmerklemme (S). Hvis udendørsenhedens strømforstyringsstik CN41 er udskiftet med CN40, skal den afskærmede klemme (S) på det centrale betjeningsystems klemkasse (TB7) også sluttes til skruen (E) eller (F) med den monterede ledning.
- Klemlejet (TB1B) forsyner forgreningsboksen med strøm (220 ~ 240 V AC, maks. 6 A).

⚠ Forsigtig:

Forbind aldrig indendørsenhedens transmissionsledning eller det centrale kontrolsystems transmissionsledning til dette klemleje (TB1B). Hvis transmissionslinjerne forbindes, kan indendørsenhedens klemrække eller det centraliserede kontrolsystems klemrække blive beskadiget.

6.3. Ledningstransmissionskabler

① Styrekabeltype

- Transmissionslinjekabler
 - Transmissionskabeltyper: Afskærmet kabel CVVS, CPEVS eller MVVS
 - Kabeldiameter: Mere end 1,25 mm²
 - Maks. kabellængde: Under 200 m

2. M-NET Fjernbetjeningskabler

Fjernbetjeningskabel, type	Afskærmet kabel CVVS, CPEVS eller MVVS
Kabeldiameter	0,5 til 1,25 mm ²
Bemærkninger	Hvis længden på 10 m overskrides, skal der bruges et kabel med samme specifikationer som transmissionskabler.

3. MA Fjernbetjeningskabler

Fjernbetjeningskabel, type	Indkapslet 2-kernet kabel (uafskærmet) CVV
Kabeldiameter	0,3 til 1,25 mm ² (0,75 til 1,25 mm ²)*
Bemærkninger	Under 200 m

* Tilsluttet til en enkelt fjernbetjening.

② Eksempler på kabelføring

- Kontroller navn, symbol og tilladt antal styreenheder.

Navn	Symbol	Tilladt antal styreenheder
Betjeningsenhed, udendørsenhed	OC	–
Betjeningsenhed, indendørsenhed	IC	PUMY-P112 1 til 10 enheder pr. 1 OC
		PUMY-P125 1 til 12 enheder pr. 1 OC
		PUMY-P140 1 til 12 enheder pr. 1 OC
Fjernbetjening	RC	Maks. 12 styreenheder til én OC
		MA Maks. 2 pr. gruppe

Eksempel på et gruppedriftssystem med flere udendørsenheder (afskærmede kabler og adresseindstilling er nødvendigt).

<Eksempler på transmissionskabelføring: Når der ikke bruges forgreningsboks>

■ M-NET fjernstyring (Fig. 6-2)

■ MA fjernstyring (Fig. 6-3)

<Ledningsføringsmetode og adresseindstillinger>

- Brug altid afskærmet kabel til forbindelser mellem udendørsenheden (OC) og indendørsenheden (IC) samt til alle OC-OC- og IC-IC-ledningsintervaller.
- Brug fødekabler til at forbinde klemmerne M1 og M2 og jordklemmen på transmissionskablets klemplade (TB3) for hver udendørsenhed (OC) med klemmerne M1, M2 og klemme S på transmissionskablets klemplade for indendørsenheden (IC).
- Slut klemmerne 1 (M1) og 2 (M2) på den af indendørsenhedens (IC) transmissionskabels klemkasse, der har den seneste adresse inden for samme gruppe, til fjernbetjenings (RC) klemkasse.
- Forbind klemmerne M1, M2 og klemme S på klempladen til central kontrol (TB7) for udendørsenheden (OC).
- Jumperstikket CN41 på styrepanelet flyttes ikke.
- Slut indendørsenhedens transmissionslinjes afskærmede jordledning til den afskærmede klemme (S) på (TB3), og slut også (S) klemmen til skruen (E) eller (F) med den monterede ledning. Tilslut skjærmens jordforbindelse til ledningen mellem udendørsenhederne og det centrale kontrolsystems transmissionsledning til skjærmens (S) klemme for (TB7).
- Sæt adresseindstillingskontakten som følger.

Enhed	Område	Indstillingsmetode
IC (Hovedledning)	01 til 50	Brug den seneste adresse inden for samme gruppe af indendørsenheder
IC (Under)	01 til 50	Brug en adresse, der er en anden end adressen for IC (hovedledning) blandt enheder i samme gruppe af indendørsenheder. Denne skal være i sekvens med IC (hovedledning).
Udendørsenhed	51 til 100	Brug den seneste adresse for alle indendørsenheder plus 50 *Adressen bliver automatisk "100", hvis den indstilles som "01 - 50".
M-NET R/C (Hovedledning)	101 til 150	Indstil en IC (hovedledning) adresse inden for samme gruppe plus 100
M-NET R/C (Under)	151 til 200	Indstil en IC (hovedledning) adresse inden for samme gruppe plus 150
MA R/C	–	Unødvendig adresseindstilling (nødvendig hoved-/underindstilling)

- Gruppeindstilling mellem flere indendørsenheder udføres med fjernbetjeningen (RC), efter at der er tændt for strømmen.

i. Ved tilslutning af en PWFY-enhed

- Udfør ikke gruppeindstillingerne til PWFY-enhed og indendørsenhederne.
- PWFY-enheden kan ikke bruges samtidig med en Lossnay-enhed.
- Brug en WMA-fjernbetjening til PWFY-enheden.

Se installationsvejledningen til PWFY-enheden for detaljer.

j. Ved tilslutning af en cylinder eller hydroboks

- Udfør ikke gruppeindstillingerne for cylinderen eller hydroboksen og de andre indendørsenheder.

6. Elektrisk arbejde

<Tilladte længder>

① M-NET fjernbetjening

- Maks. længde via udendørsenheder: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ og $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ og $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² eller mere)
 - Maks. transmissionskabel længde: L_1 og $L_3 + L_4$ og $L_3 + L_5$ og L_6 og $L_2 + L_6$ og $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² eller mere)
 - Fjernbetjeningens kabellængde: $\ell_1, \ell_2, \ell_2 + \ell_3, \ell_4 \leq 10$ m (0,5 til 1,25 mm²)
- Hvis længden overstiger 10 m, bruges et 1,25 mm² afskærmet kabel. Længden af dette afsnit (L_8) skal indgå i beregningen af den maksimale længde og den samlede længde.

② MA-fjernbetjening

- Maks. længde via udendørsenheder (M-NET-kabel): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ og $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² eller mere)
- Maks. transmissionskabel længde (M-NET-kabel): L_1 og $L_3 + L_4$ og L_6 og $L_2 + L_6$ og $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² eller mere)
- Fjernbetjeningens kabellængde: m_1 og $m_1 + m_2 + m_3$ og $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 til 1,25 mm²)

■ M-NET fjernstyring

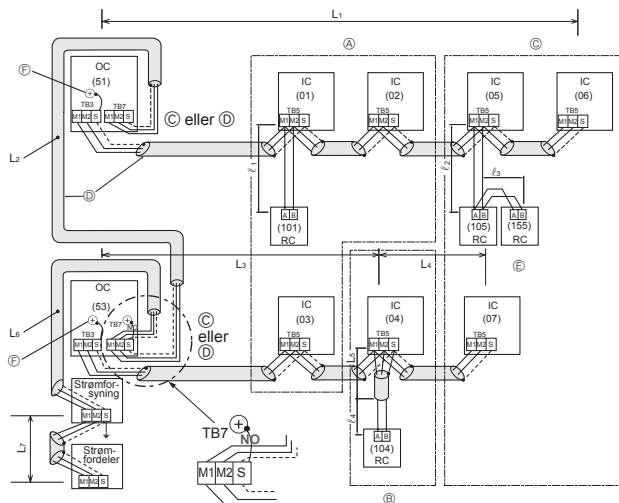


Fig. 6-2

- (A) : Gruppe
(B) : Gruppe
(C) : Gruppe
(D) : Afskærmet kabel
(E) : Underfjernbetjening
(F) : Skrue på boksen med elektriske komponenter
() : Address

■ MA fjernstyring


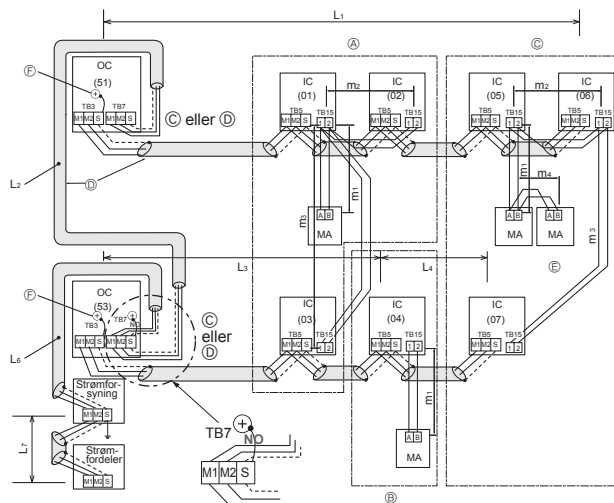


Fig. 6-3

- (A) : Gruppe
(B) : Gruppe
(C) : Gruppe
(D) : Afskærmet kabel
(E) : Underfjernbetjening
(F) : Skrue på boksen med elektriske komponenter
() : Address

<Eksempel på transmissionskabelføring: Ved brug af forgreningsboks>

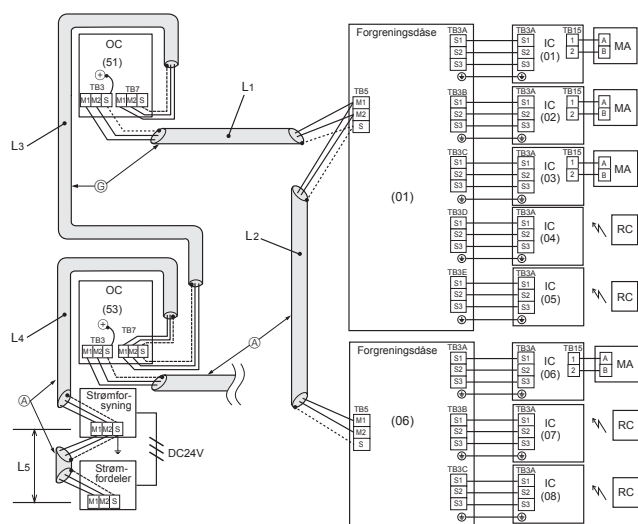

- (G) : Afskærmet kabel
() : Adresseeksempel

Fig. 6-4

<Tilladte længder>

Maks. længde via udendørsenheder (M-NET-kabel):

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² eller mere)

Maks. transmissionskabel længde (M-NET-kabel):


$L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² eller mere)

6. Elektrisk arbejde



6.4. Ledningsføring for hovedstrømforsyning og udstyrskapacitet

Skematisk tegning af ledningsføring: Når der ikke bruges forgreningsboks (eksempel) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM Serie



■ PUMY-P-YKM(E) Serie

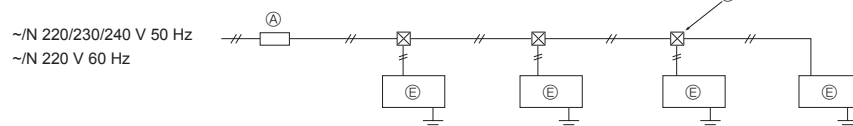


- Ⓐ Kontakt (afbrydere for ledningsførings- og elektrisk strømtab)
- Ⓑ Udendørsenhed
- Ⓒ Trækboks
- Ⓓ "A-kontrol", indendørs enhed (Indendørsenhed i M.P.S-serien)
- Ⓔ M-NET-styret indendørsenhed (City Multi-indendørsenhed)

Fig. 6-5

Skematisk tegning af ledningsføring: Ved brug af forgreningsboks (eksempel) (Fig. 6-6)


<Når der er strømforsyning fra udendørsenheden>

■ PUMY-P-VKM Serie

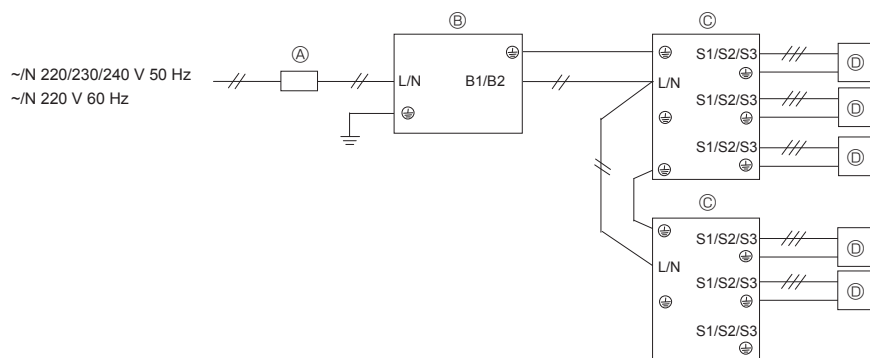


- Ⓐ Kontakt (afbrydere for ledningsførings- og elektrisk strømtab)
- Ⓑ Udendørsenhed
- Ⓒ Forgreningsdåse
- Ⓓ "A-kontrol", indendørs enhed (Indendørsenhed i M.P.S-serien)
- Ⓔ M-NET-styret indendørsenhed (City Multi-indendørsenhed)
- Ⓕ Trækboks

■ PUMY-P-YKM(E) Serie


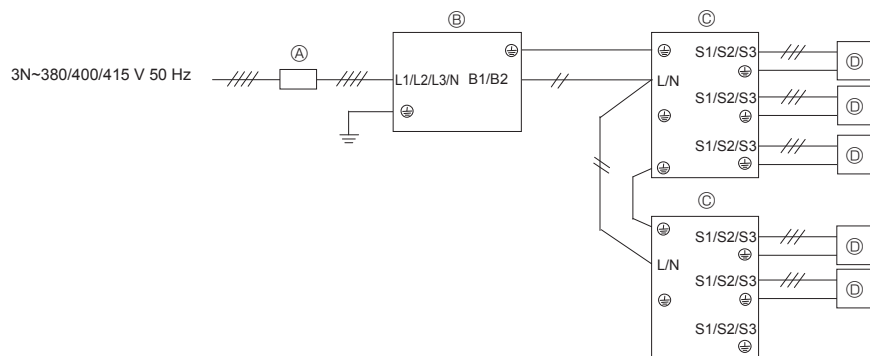


<Når der er separat strømforsyning>

■ PUMY-P-VKM Serie

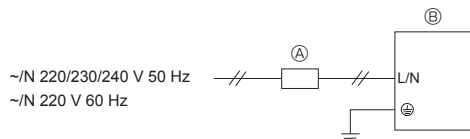

■ PUMY-P-YKM(E) Serie

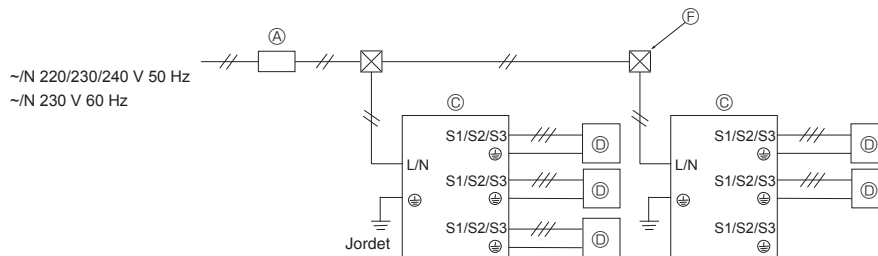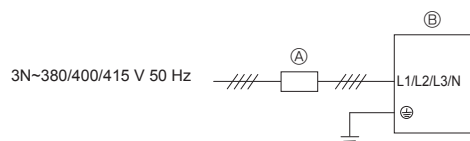

Bemærk: Reaktor-boks (ekstraudstyr)

Hvis produktet anvendes som andet end professionelt udstyr, kan det være nødvendigt at bruge reaktor-boksen.

	Strømforsyningsmetode til forgreningsdåse	
Udendørsenhed	Strømforsyning fra udendørsenhed	Separat strømforsyning
1-faset strømforsyning	Ikke nødvendig	Nødvendig
3-faset strømforsyning	Nødvendig	Nødvendig

Fig. 6-6

6. Elektrisk arbejde

Tværsnitsareal for ledning til hovedstrømforsyning og tænd-/slukfunktioner

<Når der er separat strømforsyning>

Model		Strømforsyning	Minimum tværsnitsareal for ledning (mm²)			Afbryder for ledningsføring *1	Afbryder for elektrisk strømtab
			Hovedkabel	Forgrening	Jord		
Udendørsenhed	P112-140V	~/N 220/230/240 V 50 Hz ~/N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre

<Når der er strømforsyning fra udendørsenheden>

Model		Strømforsyning	Minimum tværsnitsareal for ledning (mm²)			Afbryder for ledningsføring *1	Afbryder for elektrisk strømtab
			Hovedkabel	Forgrening	Jord		
Udendørsenhed	P112-140V	~/N 220/230/240 V 50 Hz ~/N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre

*1 Brug en afbryder uden sikring (NF) eller en jordafledningsafbryder (NV) med en kontaktadskillelse på mindst 3,0 mm på hver pol.

<Indendørsenheder>

Indendørsenhedens samlede driftsstrøm	Min. kabeltykkelse (mm²)			Jordfejlsafbryder *1	Lokal kontakt (A)		Afbryder for ledningsføring (NFB)
	Hovedkabel	Forgrening	Jord		Kapacitet	Sikring	
F0 = 16 A eller mindre *2	1,5	1,5	1,5	20 A strømfølsomhed *3	16	16	20
F0 = 25 A eller mindre *2	2,5	2,5	2,5	30 A strømfølsomhed *3	25	25	30
F0 = 32 A eller mindre *2	4,0	4,0	4,0	40 A strømfølsomhed *3	32	32	40

Anvend maks. tilladt systemimpedans iht. IEC61000-3-3.

*1 Jordfejlsafbryderen skal støtte ensretteren.

Jordfejlsafbryderen skal kombinere brug af lokalkontakten eller afbryderen til ledningsføring.

*2 Brug den højeste værdi af F1 eller F2 som værdien for F0.

F1 = indendørsenhedernes samlede maksimale driftsstrøm × 1,2

F2 = {V1 × (Mængde af type 1)/C} + {V1 × (Mængde af type 2)/C} + {V1 × (Mængde af type 3)/C} + {V1 × (Mængde af andre)/C}

Tilslut til forgreningsboks (PAC-MK-BC)

Indendørsenhed		V1	V2
Type 1	SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Type 2	PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Type 3	MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Type 4	MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Type 5	MFZ-KJ-VE	7,4	
Type 6	Forgreningsdåse (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Type 7	ecodan C-generation	5,1	5,0*

* Denne værdi kan øges, hvis der er en lokalt tilsluttet motor.

Tilslut til tilslutningskittet (PAC-LV11M)

Indendørsenhed		V1	V2
Type 1	MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Type 2	MFZ-KJ-VE	7,4	
Type 3	Tilslutningskit (PAC-LV11M)	3,5	

Indendørsenhed		V1	V2
Type 1	PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Type 2	PLFY-VCM	9,9	
Type 3	PKFY-VBM	3,5	
Type 4	PEFY-VMA	38	1,6
Type 5	PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : Multiplum af udløsningsstrøm med en udløsningsstid på 0,01 s

Ret "C" op i henhold til afbryderens udløsningssegenskaber.

6. Elektrisk arbejde

<Eksempel på "F2"-beregning>

Tilstanden PEFY-VMS $\times 4$ + PEFY-VMA $\times 1$, C = 8 (se eksempeldiagrammet til højre)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ 16 A afbryder (udløsningsstrøm = 8×16 A ved 0,01 s)


* 3 strømfølsomhed beregnes vha. følgende formel.

$$G1 = V2 \times (\text{Mængden af type 1}) + V2 \times (\text{Mængden af type 2}) + V2 \times (\text{Mængden af type 3}) + V2 \times (\text{Mængden af andre}) + V3 \times (\text{Ledningslængde [km]})$$

G1	Strømfølsomhed
30 eller mindre	30 mA 0,1 sek. eller mindre
100 eller mindre	100 mA 0,1 sek. eller mindre

Ledningstykkelser	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Eksempeldiagram

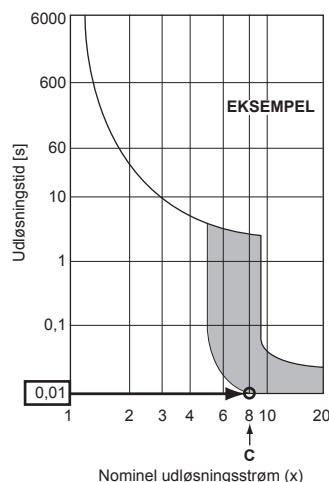


1. Vær opmærksom på de omgivende forhold (den omgivende temperatur, direkte sollys, regnvand etc.), når der fortsættes med ledningsføring og tilslutning.
2. Kabelstørrelse er min. værdien for ledningsføringen til metalklemmer. Strømkablets størrelse skal være 1 niveau tykkere af hensyn til spændingsfald. Kontroller, at strømforsyningsspændingen ikke falder med mere end 10%.
3. Overhold specifikke lokale krav til ledningsføring.
4. Strømforsyningskabler til udstyr til udendørs brug må ikke være tyndere end polychlorofen-belagt fleksibelt kabel (design 60245 IEC57). Brug f.eks. ledning såsom YZW.
5. Installer et jordkabel, der er længere end andre kabler.

⚠ Advarsel:

- Brug altid de angivne kabler til forbindelse, så eksterne kræfter ikke overføres til klemmetilslutningerne. Hvis forbindelserne ikke sidder ordentligt fast, kan det forårsage overophedning eller brand.
- Brug altid en overstrømsbeskyttelsesafbryder af en egnet type. Bemærk, at overstrøm kan omfatte en vis mængde direkte strøm.
- Sørg for, at klempladens dæksler og udendørsenhedens panel er fastgjort sikkert. Hvis dette ikke gøres korrekt, kan det indebære risiko for brand og/eller elektrisk stød på grund af støv, vand osv.

⚠ Forsigtig:

- Vær omhyggelig, så ledningsføringen ikke udføres forkert.
- Stram klemskrueene godt for at forhindre, at de løsnes.
- Træk efter spændingen forsigtigt i ledningerne for at kontrollere, at de ikke er løse.
- Hvis forbindelsesledningen ikke er korrekt forbundet med klemrækken, fungerer enheden ikke normalt.
- Nogle installationssteder kan kræve montering af en fejlstrømsafbryder. Hvis der ikke er installeret en fejlstrømsafbryder, kan det forårsage elektrisk stød.
- Brug kun afbryder og sikring med korrekt kapacitet. Brug af en sikring og kabel eller kobberkabel med for stor kapacitet kan forårsage fejlfunktion af enheden eller brand.

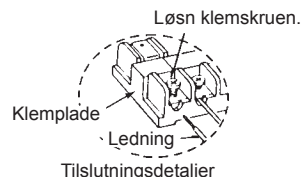

VIGTIGT

Sørg for, at strømlækageafbryderen er kompatibel med højere harmoni.


Brug altid en strømlækageafbryder, der er kompatibel med højere harmoni, da denne enhed er udstyret med en omformer.

Anvendelse af en utilstrækkelig afbryder kan forårsage ukorrekt funktion af vekselretteren.

Strømforsyningskablet eller forbindelseskablerne til den indendørs eller den udendørs forgreningsboks må aldrig splejse, da det kan resultere i røgudvikling, brand eller kommunikationssvigt.

⚠ Advarsel:

- I tilfælde af A-kontrolkabling er der højt spændingspotentiale på S3-terminalen på grund af designet af det elektriske kredsløb, der ikke har nogen isolering mellem strømforsyningsledningen og kommunikationssignalledningen. Du skal derfor slukke for strømforsyningen, når du skal udføre service. Du må ikke berøre terminalerne S1, S2 og S3, når strømmen er sluttet til. Hvis isolatoren skal bruges mellem udendørsenheden og forgreningsdåsen eller mellem indendørsenheden og forgreningsdåsen, skal du bruge en type med 3 eller 2 poler. (Se nedenstående figur).

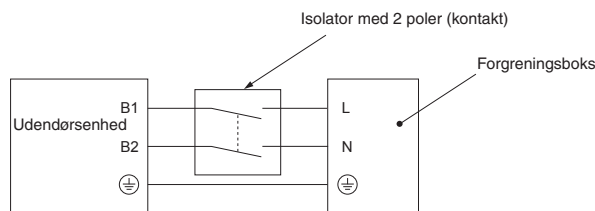

⚠ Vigtigt:

Når du har brugt isolatoren, skal du huske at slukke for strømmen på kontakten for at nulstille systemet. Ellers vil udendørsenheden muligvis ikke være i stand til at detektere forgreningsboksen/-boksene eller indendørsenhederne.

Sørg for, at den udendørs forgreningsboks eller den indendørs forgreningsboks, der forbinder kablerne, bliver tilsluttet direkte til enhederne (uden indsatte mellemstykker). Indsatte mellemstykker kan medføre kommunikationsfejl, hvis der kommer vand i kablerne, og det resulterer i utilstrækkelig isolering til jord eller i en dårlig elektrisk forbindelse ved det indsatte mellemstykke.

(Hvis det er nødvendigt at indsætte et mellemstykke, skal det sikres, at der ikke kommer vand ind i kablerne).

6. Elektrisk arbejde

6.5. Adresseindstilling

Kontaktadresseindstilling

Enhed Adresse	Udendørs	Forgreningsdåse					Indendørs																						
		Adresse		Tilslutningsindstilling																									
Kontakt	 	 	<table><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>–</td></tr><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">ON: Indendørsforbindelse OFF: Ingen forbindelse</td></tr><tr><td>OFF</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> *					Port	A	B	C	D	E	–	ON						ON: Indendørsforbindelse OFF: Ingen forbindelse	OFF	1	2	3	4	5	6	Ingen
	Port	A	B	C	D	E	–																						
	ON						ON: Indendørsforbindelse OFF: Ingen forbindelse																						
OFF	1	2	3	4	5	6																							
ti'ere et'ere SWU2 SWU1	ti'ere et'ere SW12 SW11	SW1		*SW1-6 ikke brug																									
interval	51 - 100	1 - 50		–			–																						
indstilling	Forgreningsadresse + 50	• Ifølge den indstillede adresse (for eksempel 01) sættes adresserne på de tilsluttede indendørsenheder sekventielt (for eksempel 02, 03, 04 og 05).					• Specificér, om indendørsenhederne er tilsluttet til hver port (A, B, C, D og E).	Der er ingen adresseindstillinger for indendørsenhederne.																					
		SW1	1	2	3	4			5																				
		Port	A	B	C	D			E																				
		Adresse	01							(SW11, 12)																			
		02	03	04	05	(sekventielle tal)																							
		<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(ikke brug)</td></tr></table>					SW1	1	2	3	4	5	(6)	Port	A	B	C	D	E	(ikke brug)									
SW1	1	2	3	4	5	(6)																							
Port	A	B	C	D	E	(ikke brug)																							
		Indendørsenheder er tilsluttet (ON) Indendørsenheder er ikke tilsluttet (OFF)																											


Bemærk: 1. Forgreningsboksadresse

Når du indstiller adressen, skal du bruge tal inden for intervallet 1-50.


Eks. Den indstillede adresse er (47) og der er 5 indendørsenheder (A, B, C, D og E).

Hvis A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) og E: (51), er E ukorrekt, fordi den overstiger 50.

Eks. 1. Udendørs + forgrening <1> (Indendørs A, B, C, D, E) + forgrening <2> (Indendørs A, B, C)

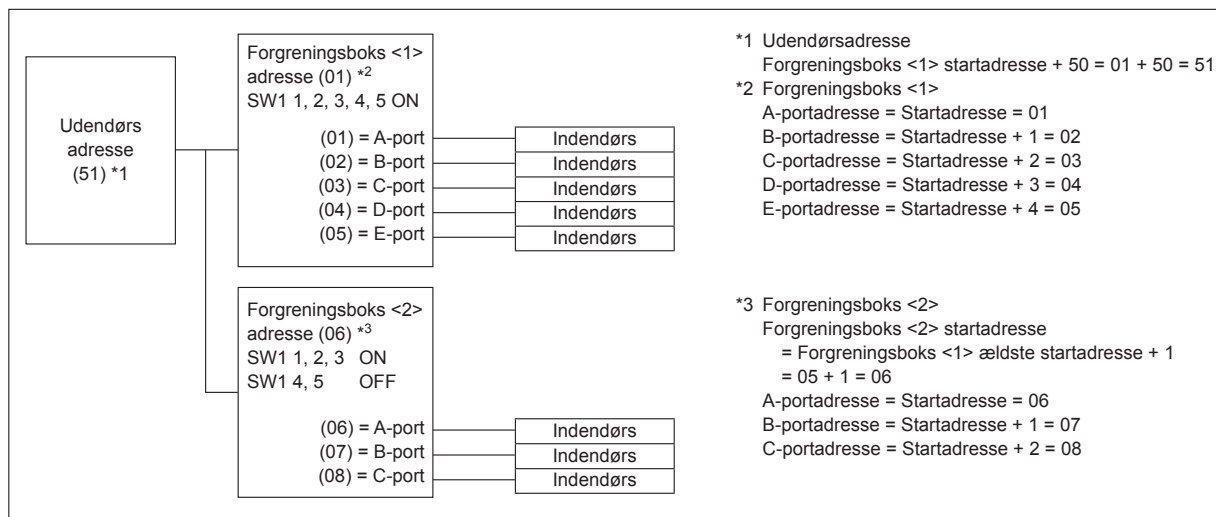

Eks. 2. Udendørs + forgrening <1> (Indendørs A, C, E) + forgrening <2> (Indendørs A, C, E)

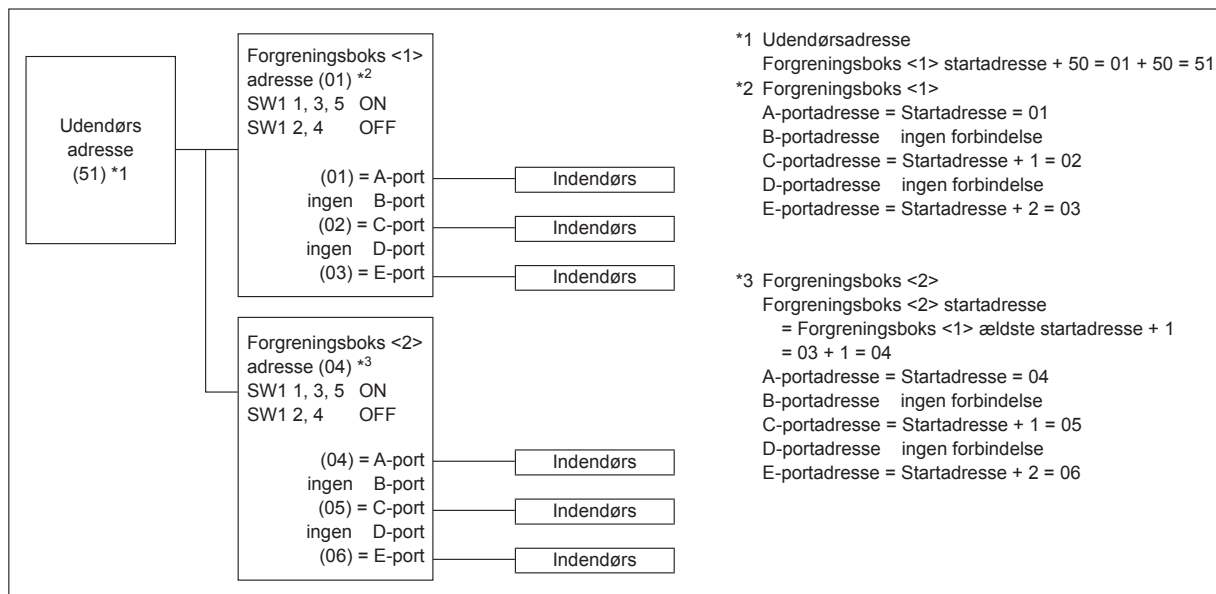

7. Afprøvning

7.1. Før afprøvning

► Efter installation, ledningsføring og rørføring af indendørs og udendørs enheder er afsluttet, kontroller da for udsivning af kølemiddel, om ledningsføring til strømforsyning eller styring er løs og for fejlagtig polaritet, samt at der ikke er afbrydelse af én fase i strømforsyningen.

► Brug en 500-volt M-ohm-kontrolinstrument til at kontrollere, at modstanden mellem Strømforsyningsklemmerne og jorden er mindst 1 MΩ.

► Udfør ikke denne test på styreledningsføringens (lavspændingskredsløb) klemmer.

⚠ **Advarsel:**

Brug ikke aircondition-enheden, hvis isoleringsmaterialets modstand er mindre end 1 MΩ.

Isoleringsmodstand

Efter installationen eller efter at strømforsyningen har været afbrudt i længere tid, vil isoleringsmodstanden falde til under 1 MΩ på grund af akkumulering af kølemiddel i kompressoren. Dette er ikke en fejlfunktion. Udfør følgende procedurer.

1. Afmonter ledningerne fra kompressoren og mål kompressorens isoleringsmodstand.
2. Hvis isoleringsmodstanden er under 1 MΩ, er der fejl ved kompressoren eller modstanden er faldet på grund af akkumuleringen af kølemiddel i kompressoren.

3. Når ledningerne er tilsluttet til kompressoren igen, vil kompressoren begynde at varme op, efter at strømmen er tilsluttet. Efter at have tilført strøm i de tider, der angivet nedenfor, måles isoleringsmodstanden igen.

- Isoleringsmodstanden falder på grund af akkumuleringen af kølemiddel i kompressoren. Modstanden vil stige til over 1 MΩ efter at kompressoren har varmet op i 12 timer.

(Den nødvendige tid til opvarmning af kompressoren varierer afhængig af de atmosfæriske betingelser og akkumuleringen af kølemiddel).

- For at drive kompressoren med akkumuleret kølemiddel i kompressoren, skal den varmes op i mindst 12 timer for at forhindre nedbrud.

4. Hvis isoleringsmodstanden stiger over 1 MΩ, er der ingen fejl ved kompressoren.

⚠ **Forsigtig:**

- **Kompressoren kører kun, hvis strømforsyningens faseforbindelse er korrekt.**
- **Tænd for anlægget mindst 12 timer før testkørslen.**

- Start af driften lige efter, at der er tændt for anlægget, kan resultere i alvorlig skade på de interne dele. Strømkontakten skal stå på ON i hele driftsperioden.

► **Følgende punkter skal desuden kontrolleres.**

- Udendørsenheden er ikke defekt. LED'en på udendørsenhedens hovedtavle blinker, når udendørsenheden er defekt.
- Både gas- og væskestopventilen er helt åben.

7.2. Afprøvning

7.2.1. Brug af fjernstyringen

Se installationsmanualen til indendørsenheden.

- Sørg for at udføre testkørslen for hver indendørsenhed. Kontroller, at hver indendørsenhed fungerer korrekt efter installationsmanualen, som er fastgjort til enheden.
- Hvis testkørslen udføres for alle indendørsenheder på én gang, kan der ikke registreres fejltilslutninger i kølemiddellørene og tilslutningskablerne.
- * Kompressoren kan ikke køre i mindst 3 minutter efter, at strømmen tilsluttes.
- Kompressoren kan afgive støj umiddelbart efter, at strømmen er tilkoblet eller i tilfælde af lav temperatur uden for.

Om genstart af beskyttelsesmekanismen

Når kompressoren stopper, aktiveres startspærren, så kompressoren ikke fungerer i 3 minutter, hvilket beskytter klimaanlægget.

7.3. Opsamling af kølemiddel (nedpumpning)

Udfør følgende procedurer for at opsamle kølemidlet, når indendørsenheden eller udendørsenheden flyttes.

- ① Sluk for hovedafbryderen.
- ② Slut lavtrykssiden af målermanifolden til forsyningsporten på gasstopventilen.
- ③ Luk væskestopventilen.
- ④ Tænd for strømforsyningen (hovedafbryder).
- * Opstart af indendørs-udendørs-kommunikation tager ca. 3 minutter, efter at der er tændt for strømmen (hovedafbryder). Start nedpumpningsfunktionen 3 til 4 minutter efter strømmen (hovedafbryder) er slået TIL (ON).
- ⑤ Udfør en test af køling. (Kontroller, at SW3-2 er indstillet til OFF, og indstil herefter SW3-1 til ON). Kompressoren (udendørsenhed) og ventilatorerne (indendørs- og udendørsenhederne) begynder at køre, og test af køling starter. Efter køling har været i gang i ca. fem minutter, skal udendørsservicekontakten SW2-4 (nedpumpningskontakt) flyttes fra OFF til ON.
- * Anvend ikke funktionen i længere tid, når kontakten SW2-4 er sat til ON. Sørg for at sætte den til OFF, efter nedpumpningen er afsluttet.

⑥ Luk gasstopventilen helt, når trykket på måleren falder med 0,05 - 0,00 MPa (ca. 0,5 - 0,0 kgf/cm²).

⑦ Stop klimaanlægsfunktionen (SW3-1: OFF og SW3-2: OFF). Sæt udendørs-servicekontakten SW2-4 fra ON til OFF.

⑧ Sluk for strømforsyningen (hovedafbryder).

- * Hvis der er blevet fyldt for meget kølemiddel på klimaanlægget, er det ikke sikkert, at trykket falder til 0,5 kgf/cm². Hvis dette sker, skal du bruge en enhed til opsamling af kølemiddel for at tømme alt kølemiddel af systemet og derefter fylde det igen med den korrekte mængde kølemiddel efter flytning af indendørs- og udendørsenhederne.

⚠ **Advarsel:**

Ved nedpumpning af kølemiddel skal kompressoren stoppes, før kølerørene afmonteres. Kompressoren kan revne og forårsage personskaade, hvis der kommer fremmede substanser som f.eks. luft ind i systemet.

Innehåll


1. Säkerhetsåtgärder.....	164	5. Dräneringsrör	174
2. Plats för installation	166	6. Elektriska arbeten.....	174
3. Installation av utomhusenhet.....	169	7. Provkörning	181
4. Installera kylmedelsrör	169		

⚠ Försiktighet:

- Släpp inte ut R410A i atmosfären:
- R410A är en fluorinerad växthusgas som klassificeras som bidragande till global uppvärmning i Kyoto-protokollet (GWP)=1975.

Kontroll av bifogade delar

Förutom den här bruksanvisningen levereras följande delar med utomhusenheten. De används för att jorda S-uttagen på kopplingsplinterna för överföring TB3, TB7. Mer information finns i "6. Elektriska arbeten".



1. Säkerhetsåtgärder

- ▶ Innan du installerar enheten bör du läsa igenom samtliga "Säkerhetsåtgärder".
- ▶ Se till att elsystemets ansvarige underrättas och ger sitt godkännande innan systemet kopplas in.
- ▶ PUMY-P-VKM-serien överensstämmer med IEC/EN 61000-3-12
- ▶ PUMY-P-VKM- och PUMY-P-YKME-serierna är utformade för användning i hemmamiljöer, kommersiella miljöer samt lätta industrimiljöer.
- ▶ PUMY-P-YKM-serien är avsedd att användas som professionell utrustning.
- ▶ När en ATW-inomhusenhet (EHST20C- och EHSC-serierna) ansluts till en trefasmodell ska PUMY-P-YKME2 användas.

⚠ Varning:

Anger försiktighetsmått som bör vidtas för att förhindra att användaren utsätts för fara eller risk.

⚠ Försiktighet:

Beskriver säkerhetsåtgärder som bör följas för att undvika att enheten skadas.

⚠ Varning:

- Enheten får inte installeras av användaren. Be en återförsäljare eller behörig tekniker installera enheten. Felaktig installation av enheten kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
- Denna apparat är avsedd att användas av kunniga eller utbildade personer i butiker, lättare industrier, inom lantbruk eller kommersiellt av lekmän.
- Vid installationen, följ anvisningarna i installationsanvisningen och använd verktyg och rörkomponenter som är gjorda för att användas med köldmedlet R410A. Köldmedlet R410A i HFC-systemet är trycksatt till 1,6 gånger trycket hos vanliga köldmedel. Om man använder rörkomponenter som inte är konstruerade för köldmedlet R410A och enheterna inte installerats på rätt sätt, kan rören spricka och orsaka person- och maskinskador. Dessutom kan detta orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
- Enheten ska installeras enligt anvisningarna för att risken för skador från jordbävningar, tyfoner och kraftig vind ska minimeras. En felaktigt installerad enhet kan falla ned och orsaka person- och maskinskador.
- Enheten måste fästas säkert på en konstruktion som kan bära dess vikt. Om enheten monteras på en instabil konstruktion, kan den falla ned och orsaka person- och maskinskador.
- Om luftkonditioneringen installeras i ett litet rum, måste man vidta åtgärder för att förhindra att köldmedelskoncentrationen i rummet överskrider säkerhetsgränsen i händelse av ett läckage. Rådfråga en återförsäljare om vilka åtgärder som måste vidtas för att förhindra att den tillåtna koncentrationen överskrider. Om köldmedlet läcker ut och gör att koncentrationen överskrider gränsen, kan risker uppstå på grund av syrebrist i rummet.
- Vädra rummet om köldmedel läcker ur vid drift. Om köldmedel kommer i kontakt med öppen låga kan giftiga gaser utvecklas.
- Alla elarbeten måste utföras av behörig tekniker enligt lokala föreskrifter och anvisningarna i denna manual. Enheterna måste matas via därför avsedda elledningar. Rätt spänning och överspänningsskydd måste användas. För kläna elledningar eller felaktiga elinstallationer kan orsaka elektriska stötar eller brand.

När installationen är klar, förklara "Säkerhetsåtgärder" för enheten, hur den används och underhålls för kunden enligt informationen i bruksanvisningen och utför provkörningen för att kontrollera att den fungerar som den ska. Användaren ska behålla både installationsanvisningen och bruksanvisningen. Dessa manualer ska lämnas över till kommande användare.

⚡ : Indikerar en del som måste jordas.

⚠ Varning:

Läs noga texten på alla dekalerna på huvudenheten.

- Använd C1220 koppar/fosfor till skarvfria rör av koppar eller kopparlegering för anslutning av kylmedelsrören. Om rören inte ansluts på rätt sätt, blir enheten inte ordentligt jordad och detta kan orsaka elektriska stötar.
- Använd endast angivna kablar för anslutningar. Anslutningarna måste göras på ett säkert sätt utan spänningar i terminalanslutningarna. Kablarna får aldrig skarvas (om inget annat anges i detta dokument). Om instruktionsnerna inte följs kan det leda till överhettning eller brand.
- Skyddet för kopplingsplinten på utomhusenheten måste fästas ordentligt. Om skyddet monteras på fel sätt och om damm och fukt tränger in i enheten, kan detta orsaka elektriska stötar eller brand.
- När du installerar, flyttar eller utför service på luftkonditioneringen får endast det angivna kylmedlet (R410A) användas för att ladda kylmedelsrören. Blanda inte med andra kylmedel och låt inte luft vara kvar i rören. Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt högt tryck i kylmedelsrören, vilket kan leda till explosion och andra faror.
- Användning av annat kylmedel än det som specificeras för systemet orsakar mekaniska fel, systemfel eller haveri. I värsta fall kan det leda till en allvarlig brist som hotar produktens säkerhet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Mitsubishi Electric och be en återförsäljare eller behörig tekniker installera dem. Felaktig installation av tillbehör kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
- Förändra inte enheten. Kontakta en återförsäljare för reparationer. Felaktiga ändringar och reparationer av enheten kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.
- Användaren ska aldrig försöka reparera eller flytta enheten själv. Felaktig installation av enheten kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand. Om luftkonditioneringen måste repareras eller flyttas, be en återförsäljare eller behörig tekniker.
- När installationen är klar, kontrollera att det inte läcker ut köldmedel. Om det läcker ut köldmedel i rummet och det kommer i kontakt med lågan i en värmare eller campingkök, utvecklas giftiga gaser.

1. Säkerhetsåtgärder

1.1. Före installationen

⚠ Försiktighet:

- Använd inte enheten på ovanliga ställen. Om luftkonditioneringen installeras i ett område som utsätts för ånga, flyktiga oljor (inklusive maskinolja) eller svavelhaltiga gaser, eller i områden med hög saltkoncentration som i kustområden, eller områden där enheten kommer att täckas av snö, kan dess prestanda försämrans avsevärt och dess inre delar kan skadas.
- Installera inte enheten där brännbara gaser kan läcka ut, skapas, strömma ut eller ansamlas. Om brännbara gaser ansamlas runt enheten kan det orsaka brand eller explosion.
- Utomhusenheten skapar kondens vid värmning. Se till att det finns dränering runt utomhusenheten om det finns risk för att sådan kondens orsakar skador.
- Vid installation av enheten i ett sjukhus eller där det finns datakommunikation, var beredd på störande ljud och elektriska störningar. Växelriktare, hushållsapparater, högfrekvent, medicinsk utrustning och utrustning för radiokommunikation kan göra att luftkonditioneringen inte fungerar eller skadas. Luftkonditionering kan även påverka medicinsk utrustning, vilken kan störa värden, och kommunikationsutrustning, vilket kan störa bildkvaliteten.

1.2. Före installationen (flyttning)

⚠ Försiktighet:

- Var ytterst försiktig vid transport av enheterna. Det krävs två eller flera personer för att hantera enheten, eftersom den väger 20 kg eller mer. Lyft inte i packbanden. Använd skyddshandskar när du tar ut enheten ur förpackningen och när du flyttar den, eftersom du kan skada händerna på kylplåtarna och övriga delar.
- Gör dig av med förpackningsmaterialet på ett säkert sätt. Förpackningsmaterial, som spikar och andra delar av metall eller trä, kan orsaka sticksår och andra skador.
- Utomhusenhetens fundament och fästen ska kontrolleras regelbundet så att de inte är lösa, har sprickor eller andra skador. Om sådana felaktigheter inte korrigeras, kan enheten falla ned och orsaka person- eller maskinskador.
- Rengör inte luftkonditioneringen med vatten. Det kan orsaka elektriska stötar.
- Dra åt alla flänsmuttrar med en momentnyckel enligt specifikationen. Om de dras åt för hårt, kan flänsmuttrarna gå sönder efter en tid och köldmedel kan läcka ut.

1.3. Före elarbeten

⚠ Försiktighet:

- Montera överspänningsskydd. Om sådana inte monteras, kan det orsaka elektriska stötar.
- Använd tillräckligt grova standardkablar för elledningarna. Annars kan det orsaka kortslutning, överhettning eller brand.
- Vid installation av elledningarna, belasta inte kablarna. Om anslutningarna lossas kan kablarna gå av och det kan orsaka överhettning eller brand.
- Jorda enheten. Anslut inte jordledningen till gas- eller vattenledningar, åskledare eller telefonens jordledning. Felaktig jordning av enheten kan orsaka elektriska stötar.
- Använd överspänningsskydd (jordfelsbrytare, fränkskylare (+B-säkring) och helgjutna överspänningsskydd) med angiven kapacitet. Om kapaciteten för överspänningsskyddet är större än angiven kapacitet, kan detta orsaka haveri eller brand.

1.4. Innan du startar provkörningen

⚠ Försiktighet:

- Slå på strömmen minst 12 timmar innan provkörningen startas. Om provkörningen startas omedelbart efter det att strömmen slagits på, kan interna delar skadas allvarligt. Låt strömbrytaren vara inkopplad under driftssäsongen.
- Innan du startar provkörningen, kontrollera att alla paneler, skydd och annan skyddsutrustning är korrekt monterad. Roterande eller heta delar eller högspänningsdelar kan orsaka personskador.
- Rör inte vid några omkopplare med svettiga händer. Det kan orsaka elektriska stötar.
- Rör inte vid köldmedelsrören med bara händer när enheten är igång. Köldmedelsrören är varma eller kalla beroende på det köldmedel som strömmar genom dem. Om du rör vid rören kan du få frost- eller brännskador.
- Efter körningen, vänta minst fem minuter innan du slår från strömbrytaren. Annars kan det uppstå vattenläckage eller haveri.

1.5. Använda luftkonditioneringar med köldmedlet R410A

⚠ Försiktighet:

- Använd C1220 koppar/fosfor till skarvfria rör av koppar eller kopparlegering för anslutning av kylmedelsrören. Kontrollera att rörens insidor är rena och inte innehåller skadliga föroreningar som svavelhaltiga föreningar, oxider, skräp eller damm. Använd rör med angiven tjocklek. (se sidan 168) Observera följande om du återanvänder befintliga rör som innehållit köldmedlet R22.
- Byt befintliga flänsmuttrar och flänsa ut flänsarna igen.
- Använd inte tunna rör. (Se sidan 168)
- Lagra de rör som ska användas vid installationen inomhus och håll båda ändarna av rören förseglade tills strax innan du ska löda dem. (Låt knärör osv ligga kvar i förpackningen.) Om damm, skräp eller fukt kommer in i köldmedelsrören, kan detta orsaka försämring av oljan eller kompressorhaveri.
- Använd olja med ester, eter, alkylbensen (liten mängd) som den köldmedelsolja som används på flänsarna. Om mineralolja blandas med köldmedelsoljan kan detta orsaka försämring av oljan.
- Använd inget annat köldmedel än R410A. Om något annat köldmedel används, gör koret att oljan försämrans.
- Använd följande verktyg, som är specialkonstruerade för att användas med köldmedlet R410A. Det är nödvändigt att använda följande verktyg med köldmedlet R410A. Kontakta närmaste återförsäljare om du har några frågor.

Verktyg (till R410A)	
Mätlocka	Flänsverktyg
Påfyllningsslang	Instrument för storleksinställning
Gasläckagedetektor	Vakuumpumpadapter
Momentnyckel	Elektronisk våg för köldmedelspåfyllning

- Använd rätt verktyg. Om damm, skräp eller fukt kommer in i köldmedelsrören, kan detta orsaka försämring av köldmedelsoljan.
- Använd inte en påfyllningscylinder. Om en påfyllningscylinder används, ändras köldmedlets sammansättning och dess effektivitet minskar.

2. Plats för installation

2.1. Kylmedelsrör

Se Fig. 4-1.

2.2. Välja plats för utomhusenheten

- Undvik platser som utsätts för direkt solljus eller andra värmekällor.
- Välj en plats där det ljud som enheten avger inte stör grannarna.
- Välj en plats där det är enkelt att koppla in elledningar och att komma åt rören, spänningskällan och inomhusenheten.
- Undvik platser där brännbara gaser kan läcka ut, skapas, strömma ut eller ansamlas.
- Observera att vatten kan droppa från enheten under drift.
- Välj en vägrät plats som kan bära upp enhetens vikt och klara dess vibrationer.
- Undvik platser där enheten kan täckas av snö. I områden där man kan förvänta sig kraftiga snöfall, måste speciella åtgärder som att höja upp installationen eller installera en huv på luftintaget vidtas, för att förhindra att snön blockerar luftintaget eller blåser in direkt i det. Det kan minska luftflödet, vilket kan orsaka fel.
- Undvik platser som utsätts för olja, ånga eller svavelhaltiga gaser.
- Använd transporthandtagen på utomhusenheten för att transportera enheten. Om man bär enheten undertill, kan händer och fingrar klämmas.

(mm)

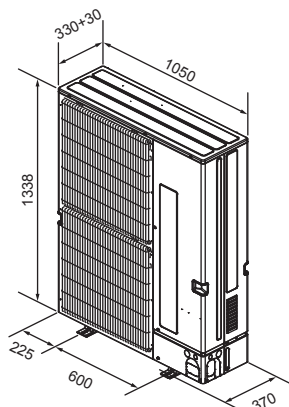


Fig. 2-1

Tabell 2

Antal inomhusenheter som kan anslutas	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Anslutningsbara inomhusenhetskvantiteter via Avgrensningsdosa	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tabell 3 PWFY-enhetens specifikationer

Modell		PWFY-P100VM-E-AU
Temp.område för uppvärmning	Utomhustemp.	-15 till 21 °C (Torr lampa), -15 till 15 °C (Våt lampa)
	Inloppsvattnets temp.	10 till 45 °C
Temp.område för nedkylning	Utomhustemp.	–
	Inloppsvattnets temp.	–

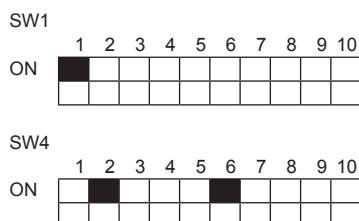


Fig. 2-2

2.3. Yttre dimensioner (Utomhusenhet) (Fig. 2-1)

Restriktioner vid installation av inomhusenhet

Notera att de modeller av inomhusenheter som kan anslutas till denna utomhusenhet är följande:

- Inomhusenheter med modellnummer 15-140 kan anslutas.
- Vid användning av Avgrensningsdosa, kan Inomhusenheter med modellnummer 15-100 anslutas. Se tabell 1 nedan för möjliga kombinationer av rum och inomhusenheter.

Verifiering

Den nominella kapaciteten kan avgöras med hänvisning till tabellen nedan. Enheternas antal begränsas så som visas i tabell 2 nedan. Som nästa steg ska du kontrollera att den totala, nominella kapaciteten ligger inom området 50% - 130% av utomhusenhetens kapacitet.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tabell 1-1 (P*FY series (Till anläggningens inomhusenhet))

Typ av inomhusenhet	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Märkström (Kyla) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tabell 1-2 (M*Z series)

Typ av inomhusenhet	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Märkström (Kyla) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Kombinationer i vilka den totala kapaciteten för inomhusenheter överskrider kapaciteten för utomhusenheten kommer att sänka kylförmågan för var och en av inomhusenheterna under deras märkta kyleffekt. Kombinera därför inomhusenheterna inom kapaciteten för utomhusenhetens kapacitet, om så är möjligt.

* När alla inomhusenheter är på 1,7 kW, kan 12 inomhusenheter anslutas till 1 utomhusenhet.

2.4. Ansluta en PWFY-enhet

Vi ber dig observera följande punkter när en PWFY-enhet används som inomhusenhet eftersom PWFY-enheterna skiljer sig från andra inomhusenheter.

2.4.1. Begränsningar vid anslutning

- Endast 1 PWFY-P100VM-E-AU kan anslutas. PWFY-P200VM-E-AU och PWFY-P100VM-E-BU kan inte anslutas.
- PWFY-enheten kan inte vara den enda enheten som är ansluten till en utomhusenhet. Välj en utomhusenhet där den totala nominella kapaciteten för inomhusenheterna, utom PWFY-enheten, är 50 - 100 % av utomhusenhetens kapacitet.

Begränsningar för inomhusenheternas totala nominella kapacitet när en PWFY-enhet ansluts

- PUMY-P112 (1 PWFY-enhet + Andra enheter än PWFY [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 PWFY-enhet + Andra enheter än PWFY [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 PWFY-enhet + Andra enheter än PWFY [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. Inomhusenhetens specifikationer

Följande specifikationer ändras när en PWFY-enhet ansluts till en PUMY-enhet.

- PWFY-enheten kan bara drivas i uppvärmningsläge. PWFY-enheten kan inte drivas i nedkylningsläge. Andra inomhusenheter än PWFY-enheten kan dock drivas i nedkylningsläge.
- Andra inomhusenheter kan inte drivas samtidigt med PWFY-enheten.
- PWFY-enheten har prioritet. De övriga inomhusenheterna stoppas när PWFY-enheten är i driftläge.
- Temperaturinställningen på fjärrkontrollen är målvärdet för utloppsvattnets temperatur.

2.4.3. Omkopplarinställningar (Fig. 2-2)

Ställ in DIP-omkopplarna SW1-1, SW4-2 och SW4-6 på PWFY-enheten på ON när en PWFY-enhet ansluts till en PUMY-enhet.

2.4.4. Provkörning

Om testkörningen utförs med omkopplarna på utomhusenheten kommer PWFY-enheten inte att fungera. Utför testkörningen med omkopplarna på PWFY-enheten eller fjärrkontrollen.

Mer information om testkörningen finns i databoken eller PWFY-enhetens servicehandbok.

2.4.5. Återvinning av köldmedel

I steg ① i återvinningsproceduren står det "driv alla inomhusenheter i nedkylningsläge". PWFY-enheten kan inte drivas i nedkylningsläge.

Driv därför alla inomhusenheter, utom PWFY-enheten, i nedkylningsläge.

2. Plats för installation

2.5. Att ansluta en cylinder- (EHST20C) eller hydroboxenhet (EHSC)

Vi ber dig observera följande punkter vid anslutning av en cylinder- eller hydroboxenhet, eftersom cylinder- och hydroboxenheterna skiljer sig från andra inomhusenheter.

2.5.1. Begränsningar vid anslutning

- Det är endast möjligt att ansluta en cylinderenhet (EHST20C) eller en hydroboxenhet (EHSC).
(Följande kan inte anslutas: EHST20C-MEC, EHST20D-serien, EHPT20X-serien, EHSD-serien, EHSC-MEC, ERSD-serien, ERSC-serien och EHPX-serien.)
- Vid anslutning av Ecodan-system ska en förgreningsdosa av typ PAC-MK31/51BC(B) användas.
- PWFY-enheter kan inte anslutas samtidigt som en cylinder- eller hydroboxenhet.
- ATA-inomhusenheter med en total angiven kapacitet på 50–130 % av utomhusenhetens kapacitet och en cylinder- eller en hydroboxenhet kan anslutas.
PUMY-P112 En cylinderenhet eller en hydroboxenhet + ATA-inomhusenheter [6,3 – 16,2 kW]
PUMY-P125 En cylinderenhet eller en hydroboxenhet + ATA-inomhusenheter [7,1 – 18,2 kW]
PUMY-P140 En cylinderenhet eller en hydroboxenhet + ATA-inomhusenheter [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. Inomhusenhetens specifikationer

Följande specifikationer ändras när en cylinder- eller hydroboxenhet ansluts.

- Cylinder- eller hydroboxenheten kan inte drivas i nedkylningsläge.
- Endast DHW-driften på cylinder- eller hydrobox-enheten och uppvärmningsläget på ATA-inomhusenheterna kan användas samtidigt. (Om cylinder- eller hydrobox-enheten inkluderas är den högsta sammanlagda kapaciteten hos de enheter som kan användas samtidigt 100 % av utomhusenhetens kapacitet.)
- Driftläget på cylinder- eller hydroboxenheten har alltid prioritet.
- Ekonomiläget för DHW-produktion kan inte användas.
- Maximal flödestemperatur är 55°C. (Dip SW1-2 på Cylinder- eller Hydroboxenheten måste ändras till läge OFF.)
- Energiövervakning kan endast användas när en extern effektmätare är ansluten.
- Multipla utomhusenheter kan inte styras.
- En Cylinder- eller Hydroboxenhet kan inte anslutas till en M-NET fjärrkontroll och en centraliserad styrning.
- Förregling av pannan kan endast användas vid växling till utomhustemperatur.

2.5.3. Omkopplarinställningar

Vid anslutning av en Cylinder- eller Hydroboxenhet till en PUMY-enhet, ställ in DIP-omkopplare SW1-2 på Cylinder- eller Hydroboxenheten i läge OFF.

2.5.4. Testkörning

Genomför testkörningen för cylinder- eller hydroboxenheten från inomhusenheten.

(Detaljerad information om testkörningen finns i installationshandboken för cylinder- eller hydroboxenheten.)

2.5.5. Återvinning av köldmedel (nedsugning)

Utför procedurerna i 7.3.

2.6. Ansluta en inomhusenhet (endast kylning)

Om ett system består av en eller flera inomhusenheter (endast kylning) ställer du in hela systemet som kylsystem.

Ställ in enheterna enligt tabell 4.

Tabell 4 – inställningsprocedur för endast kylning

Enhet		Inställning
Utomhusenhet	PUMY-P-V/YKM(E)2	DIP-omkopplare SW6-2 på kretskortet för multistyrning: PÅ
Avgreningsdosa	PAC-MK-BC(B)	DIP-omkopplare SW4-5 på kretskortet för styrning av avgreningsdosa: PÅ
Inomhusenhet	CITY MULTI-serien	DIP-omkopplare SW3-1 på kretskortet för styrning av inomhusenhet: PÅ
	M-, S- och P-serien	Inställning ej nödvändig.

2. Plats för installation

2.7. Ventilation och utrymme för underhåll

2.7.1. Vid installation av en enskild utomhusenhet

De minsta måtten är följande, utom där max. anges vilket står för maximala mått. Hänvisa till siffrorna i enskilda fall.

- ① Enbart hinder på baksidan (Fig. 2-3)
- ② Enbart hinder på baksidan och ovsidan (Fig. 2-4)
 - Använd inte de extra styrningarna för luftutblåsen för luftflöden uppåt.
- ③ Enbart hinder på baksidan och sidorna (Fig. 2-5)
- ④ Enbart hinder på framsidan (Fig. 2-6)
 - Vid användande av en extra styrning för luftutblåset, är avståndet 500 mm eller mer.
- ⑤ Enbart hinder på framsidan och baksidan (Fig. 2-7)
 - Vid användande av en extra styrning för luftutblåset, är avståndet 500 mm eller mer.
- ⑥ Enbart hinder på baksidan, sidorna och ovsidan (Fig. 2-8)
 - Använd inte de extra styrningarna för luftutblåsen för luftflöden uppåt.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

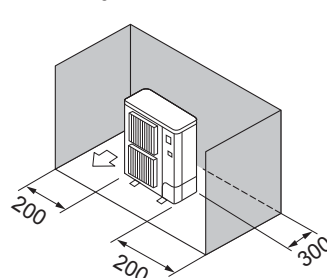


Fig. 2-5




Fig. 2-6

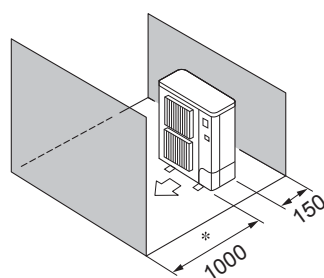


Fig. 2-7

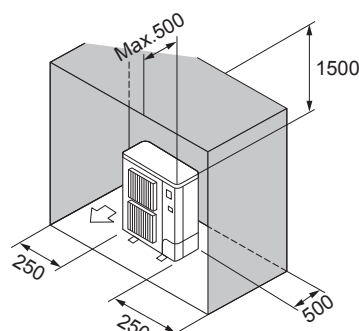


Fig. 2-8




Fig. 2-9

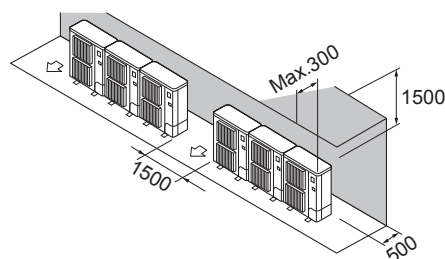


Fig. 2-10




Fig. 2-11




Fig. 2-12

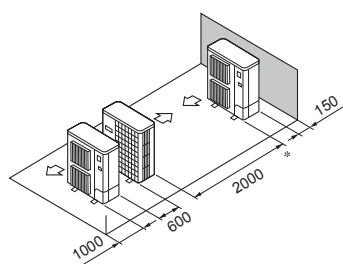


Fig. 2-13

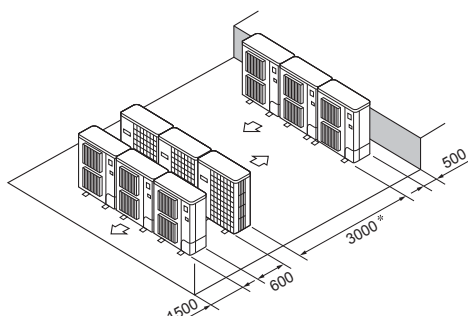


Fig. 2-14

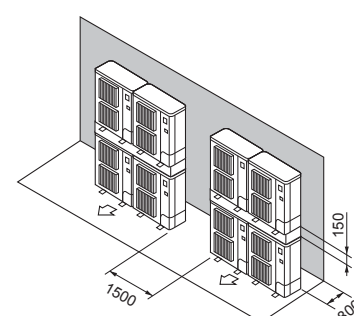


Fig. 2-15

2.7.2. Vid installation av flera utomhusenheter

Lämna minst 25 mm fritt utrymme mellan enheterna.

- ① Enbart hinder på baksidan (Fig. 2-9)
- ② Enbart hinder på baksidan och ovsidan (Fig. 2-10)
 - Installera inte fler än tre enheter bredvid varandra. Lämna dessutom avstånd mellan dem enligt bilden.
 - Använd inte de extra styrningarna för luftutblåsen för luftflöden uppåt.
- ③ Enbart hinder på framsidan (Fig. 2-11)
 - Vid användande av en extra styrning för luftutblåset, är avståndet 1000 mm eller mer.
- ④ Enbart hinder på framsidan och baksidan (Fig. 2-12)
 - Vid användande av en extra styrning för luftutblåset, är avståndet 1000 mm eller mer.
- ⑤ Uppställning med en enskild parallell enhet (Fig. 2-13)
 - När en extra styrning för luftutblåset för luftflöden uppåt används, är avståndet 1000 mm eller mer.
- ⑥ Uppställning med flera parallella enheter (Fig. 2-14)
 - När en extra styrning för luftutblåset för luftflöden uppåt används, är avståndet 1500 mm eller mer.
- ⑦ Uppställning med staplade enheter (Fig. 2-15)
 - Enheterna kan staplas upp till två på höjden.
 - Installera inte fler än två staplade enheter bredvid varandra. Lämna dessutom avstånd mellan dem enligt bilden.

2. Plats för installation

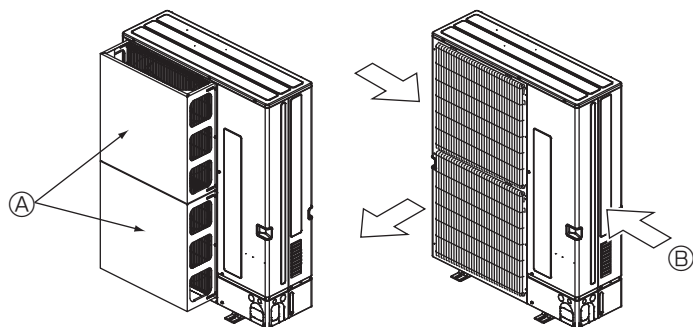


Fig. 2-16

Fig. 2-17

2.7.3. Installation på blåsiga platser

Vid installation av utomhusenheten på tak eller andra platser som är utsatta för vinden, placera enhetens utblås så att det inte utsätts direkt för kraftig vind. Kraftig vind som kommer in i luftutblåset kan försämra det normala luftflödet, vilket kan orsaka fel. Två exempel på försiktighetsåtgärder mot stark bläst visas nedan.

① Montera en luftledare (tillval) om enheten installeras på en plats där starka vindar, t.ex. vid en storm, direkt kan tränga in i luftutblåset. (Fig. 2-16)

Ⓐ Luftledare

② Placera om det går enheten så att luftutblåset blåser vinkelrätt mot den säsongsbetingade vindriktningen. (Fig. 2-17)

Ⓑ Vindriktning

3. Installation av utomhusenhet

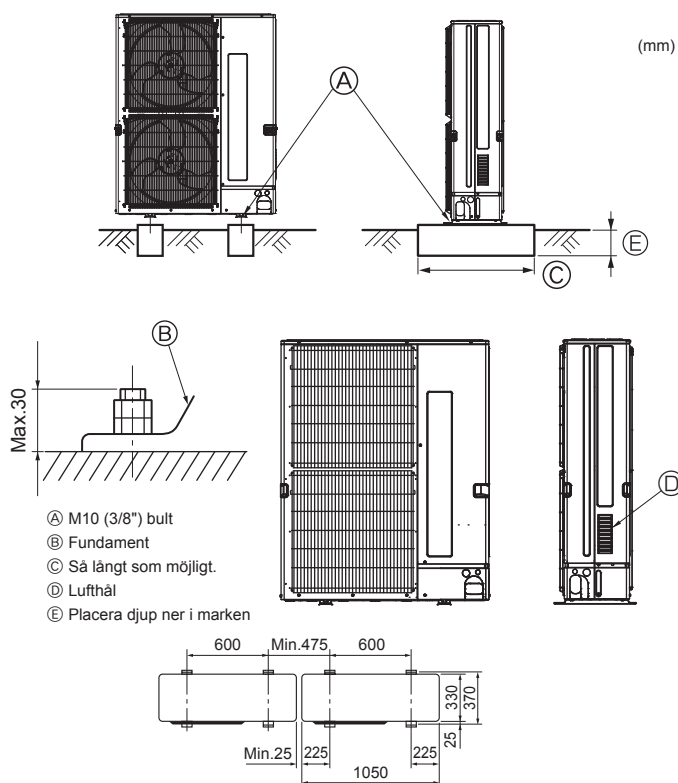


Fig. 3-1

• Se till att enheten monteras på ett stabilt och jämnt underlag för att förhindra skallrande ljud under pågående drift. (Fig. 3-1)

<Specifikationer för fundament>

Fundamentbult	M10 (3/8")
Betongtjocklek	120 mm
Bultlängd	70 mm
Viktbärande kapacitet	320 kg

• Se till att fundamentbultens längd ligger inom 30 mm av fundamentets bottenyta.

• Säkra enhetens fundament så det sitter säkert med fyra M10 fundamentbultar på stadiga platser.

Installera utomhusenheten

• Blockera inte lufthålet. Om lufthålet blockeras, hindras driften och detta kan orsaka haveri.

• Förutom enhetens fundament kan man vid behov använda monteringshålen på enhetens baksida för att fästa ledningar osv. Använd självgående skruvar (ø5 × 15 mm eller mindre) och montera den på platsen.

⚠ **Varning:**

• Enheten måste fästas säkert på en konstruktion som kan bära dess vikt. Om enheten monteras på en instabil konstruktion, kan den falla ned och orsaka person- och maskinskadorna.

• Enheten ska installeras enligt anvisningarna för att risken för skador från jordbävningar, tyfoner och kraftig vind ska minimeras. En felaktigt installerad enhet kan falla ned och orsaka person- och maskinskadorna.

4. Installera kylmedelsrör

4.1. Försiktighetsåtgärder för enheter som använder köldmedlet R410A

• Se sidan 165 för försiktighetsåtgärder som inte finns med nedan om hur man använder luftkonditioneringar med köldmedlet R410A.

• Använd olja med ester, eter, alkylbensen (liten mängd) som den köldmedelsolja som används på flänsarna.

• Använd C1220 koppar/fosfor till skarvfria rör av koppar eller kopparlegering för anslutning av kylmedelsrören. Använd köldmedelsrör med den tjocklek som anges i tabellen nedan. Kontrollera att rörens insidor är rena och inte innehåller skadliga föroreningar som svavelhaltiga föreningar, oxider, skräp eller damm.

⚠ **Varning:**

När du installerar, flyttar eller utför service på luftkonditioneringen får endast det angivna kylmedlet (R410A) användas för att ladda kylmedelsrören. Blanda inte med andra kylmedel och låt inte luft vara kvar i rören.

Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt högt tryck i kylmedelsrören, vilket kan leda till explosion och andra faror.

Användning av annat kylmedel än det som specificeras för systemet orsakar mekaniska fel, systemfel eller haveri. I värsta fall kan det leda till en allvarlig brist som hotar produktens säkerhet.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Tjocklek 0,8 mm
ø15,88	Tjocklek 1,0 mm

• Använd inte tunnare rör än dem som anges ovan.

• Tjockleken som anges i tabellen ovan är baserade på japanska standarder. Använd rör med maximalt arbetstryck på 4,15 MPa [601 PSIG] eller högre i enlighet med lokala standarder.

4. Installera kylmedelsrör

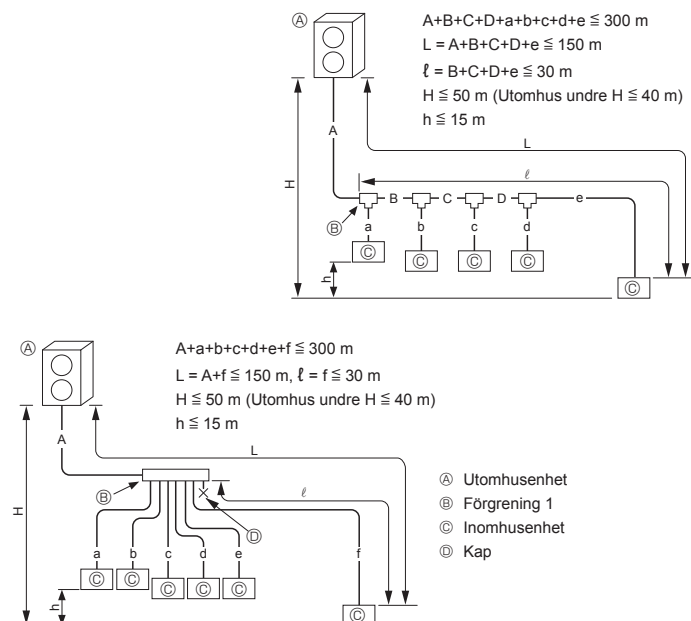


Fig. 4-1

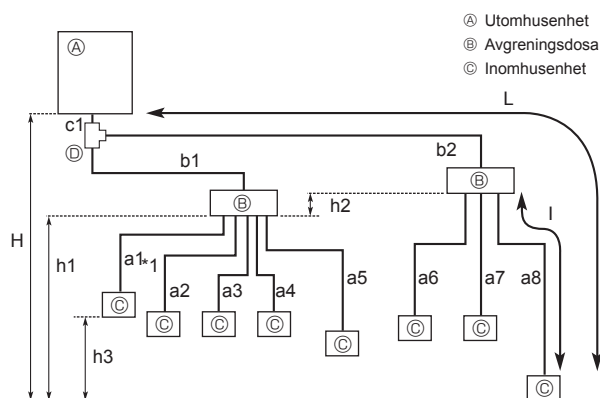


Fig. 4-2

4.2. Rörlängd och höjdskillnad

4.2.1. Anslutning utan Avgreningsdosa (Fig. 4-1)

A (mm)		
	A Rör för vätska	B Gasrör
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88
B, C, D (mm)		
	C Inomhusenheternas totala kapacitet	A Rör för vätska
		B Gasrör
	ø9,52	ø15,88
a, b, c, d, e, f (mm)		
	D Modellnummer	A Rör för vätska
		B Gasrör
	15, 20, 25, 32, 40, 50	ø6,35
	63, 80, 100, 125, 140	ø9,52
		ø12,7
		ø15,88
E Förgreningsattsens modell		
CMY-Y62-G-E		
F 4-Samlingsrör för förgrening		
CMY-Y64-G-E		
G 8-Samlingsrör för förgrening		
CMY-Y68-G-E		

* När ANSLUTNINGSSATSEN (PAC-LV11M-J) ansluts till en inomhusenhet i M-serien gäller installationsanvisningarna för ANSLUTNINGSSATSEN vid val av rörstorlek och rörlängd.

4.2.2. Anslutning med Avgreningsdosa (Fig. 4-2)

Flänsanslutningar

- Denna enhet är försedd med flänsanslutningar på sidan av varje inomhusenhet och avgreningsdosa och utomhusenhet.
- Avlägsna ventilskyddet på utomhusenheten, och anslut därefter röret.
- Köldmedelsledningar används för att ansluta till avgreningsdosan och utomhusenheten.


Tillåten längd (ena hållet)	Rörledningens totallängd	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150$ m
	Längsta rörledningslängd (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80$ m ($b2 \leq 55$ m, $a8 \leq 25$ m)
	Rörledningslängd mellan utomhusenhet och avgreningsdosor	$c1 + b1 + b2 \leq 55$ m
	Avgreningsdosa längst bort från första förgreningspunkten (b2)	$b2 \leq 30$ m
	Längsta rörledningslängd efter avgreningsdosa (l)	$a8 \leq 25$ m
	Total rörledningslängd mellan avgreningsdosor och inomhusenhet	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95$ m
Tillåten höjdskillnad (ena hållet)	I inomhus/utomhus-sektion (H) *1	$H \leq 50$ m (För det fall utomhusenheten är placerad högre än inomhusenheten)
		$H \leq 40$ m (För det fall utomhusenheten är placerad lägre än inomhusenheten)
	I avgreningsdosa/inomhusenhetes-sektion (h1)	$h1 + h2 \leq 15$ m
	I respektive avgreningsdosa (h2)	$h2 \leq 15$ m
Antal böjar	I respektive inomhusenhet (h3)	$h3 \leq 12$ m
		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Avgreningsdosa skall placeras på en nivå som ligger mellan den för utomhus- och inomhusenheterna.

4. Installera kylmedelsrör

■ Vid användande av 1-avgreningsdosa

Flänsanslutning används. (Ingen hårdlödning)

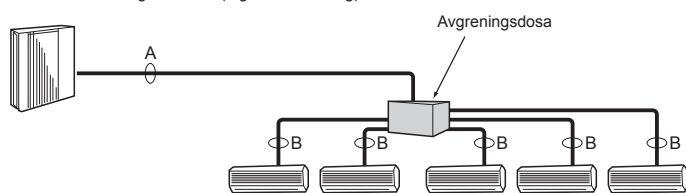

■ Vid användande av 2-avgreningsdosor

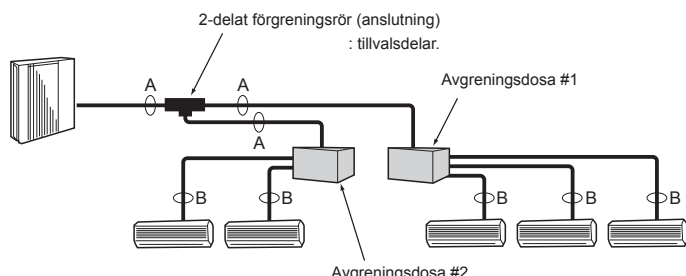


Fig. 4-3

(1) Ventilstorlek för utomhusenhet

För vätska	ø9,52 mm
För gas	ø15,88 mm

(2) Ventilstorlek för avgreningsdosa

A ENHET	Vätskerör		ø6,35 mm		
	Gasrör		ø9,52 mm		
B ENHET	Vätskerör		ø6,35 mm		
	Gasrör		ø9,52 mm		
C ENHET	Vätskerör		ø6,35 mm		
	Gasrör		ø9,52 mm		
D ENHET	Vätskerör		ø6,35 mm		
	Gasrör		ø9,52 mm		
E ENHET	Vätskerör		ø6,35 mm		
	Gasrör		ø12,7 mm		

* Typ med 3 förgreningar: endast enhet A, B, C




Fig. 4-4

Omräkningsformel

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Val av rörlängd

4.3.1. Anslutning utan Avgreningsdosa

		Inomhusenhet		Utomhusenhet
		15-50	63-140	112-140
Gassida	Rörstorlek (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Vätskesida	Rörstorlek (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Anslutning med Avgreningsdosa (Fig. 4-3)

	A	B
Vätska (mm)	ø9,52	Röranslutningsstorleken varierar beroende på inomhusenhetens typ och prestanda. Matcha röranslutningsstorleken för avgreningsdosa med inomhusenhetens. Om röranslutningsstorleken för avgreningsdosa inte överensstämmer med röranslutningsstorleken för inomhusenheten, använd tillvalet anslutningar med olika diameter (deformerade) på avgreningsdosa-sidan. (Anslut deformerad anslutning direkt på avgreningsdosa-sidan).
Gas (mm)	ø15,88	

Anslutning med olika diameter (tillval) (Fig. 4-4)

Modellbeteckning	Anslutna rörs diameter	Diameter A	Diameter B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Förberedelse för rödrdragning

① Tabellen nedan visar specifikationer för vanliga rör tillgängliga i handeln.

Ytterdiameter	Isolerings tjocklek	Isoleringsmaterial
mm	mm	
6,35	8	Värmebeständig skumplast, densitetstal 0,045
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Tillsä tillse att de 2 köldmedelsrören isoleras för att förhindra kondensation.

③ Böckningsradien på köldmedelsrören måste vara minst 100 mm.

⚠ Försiktighet:

Tillsä tillse att isolering av angiven tjocklek används. För väl tilltagen tjocklek kan orsaka felaktig installation av inomhusenheten och avgreningsdosa, och tunt tilltagen tjocklek kan orsaka fuktdropp.

2 förgreningsrör (anslutning): Tillvalsdelar (Beroende på anslutningsmetod, välj den du anser vara bäst).

Modellbeteckning	Anslutningsmetod
MSDD-50AR-E	fläns
MSDD-50BR-E	hårdlödning

■ Installationsanvisning (2-delat förgreningsrör (anslutning))

Se MSDD-50AR-E och MSDD-50BR-E installationshandböcker.

■ Rörstorlek (utomhusenhet - avgreningsdosa).

Rörstorlek (ømm)	Vätska	ø9,52
	Gas	ø15,88

Uppsättning av en anslutningsbar inomhusenhet beror på distrikt/område/land.

■ Rörstorlek (avgreningsdosa - inomhusenhet) * För inomhusenhet i M-serien eller S-serien

Typ av inomhusenhet	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Rörstorlek (ømm)	Vätska	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Rörstorlek (avgreningsdosa - inomhusenhet) * För inomhusenhet i P-serien

Typ av inomhusenhet	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Rörstorlek (ømm)	Vätska	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gas	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 På inomhusenheter i P-serien av typerna 35 och 50 ska flänsmuttern som är monterad på inomhusenheterna användas. Använd inte flänsmuttern i inomhusenhetens tillbehör. Om den används kan gasläckor uppstå eller rören dela på sig.

4. Installera kylmedelsrör

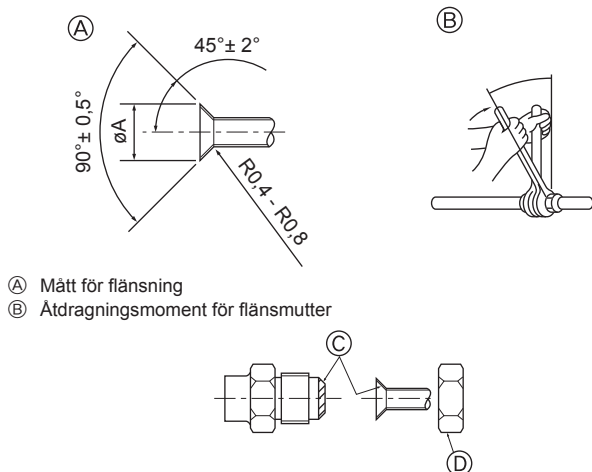


Fig. 4-5

(A) (Fig. 4-5)

Kopparrör Y.D. (mm)	Flänsmått ØA mått (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

Kopparrör Y.D. (mm)	Flänsmutter O.D. (mm)	Åtdragningsmoment (N·m)
Ø6,35	17	14 - 18
Ø6,35	22	34 - 42
Ø9,52	22	34 - 42
Ø12,7	26	49 - 61
Ø12,7	29	68 - 82
Ø15,88	29	68 - 82
Ø15,88	36	100 - 120

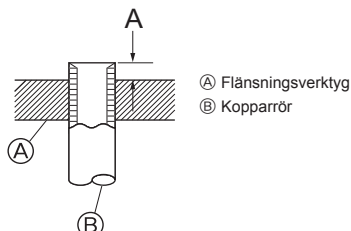


Fig. 4-6

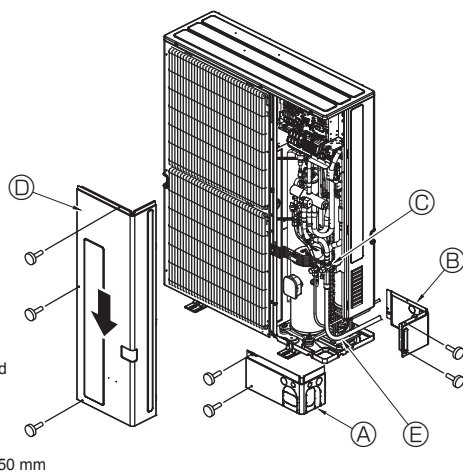


Fig. 4-7

4.4. Anslutningsrör (Fig. 4-5)

Fig. 4-1 är ett exempel på rörledningssystem.

- Utför lämpligt anti-kondens- och isoleringsarbete för att förhindra att vatten droppar från kylmedelsrören. (rör för vätska/gasrör)
- Öka isoleringen beroende på i vilken omgivning kylmedelsrören installeras för att förhindra att kondens bildas på ytan av isoleringsmaterialet. (Isoleringsmaterial Värmebeständig temperatur: 120 °C, Tjocklek: 15 mm eller mer)
 - När kylmedelsrören används i omgivningar med höga temperaturer och hög fuktighet, som t.ex. på vinden, kan extra isolering vara nödvändig.
- Vid isolering av kylmedelsrören appliceras värmebeständigt polyetylenskum mellan inomhusenheten och isoleringsmaterialet, såväl som i nätet mellan isoleringsmaterialet så att det inte finns några hål kvar. (Kondens som bildas på rören kan leda till kondens i rummet eller brännskador vid kontakt med rören.)
- Inomhusdelarna på dräneringsröret bör lindas med isoleringsmaterial av polyetylenskum (specifik vikt 0,03, tjocklek 9 mm eller mer).
- Stryk på ett tunt lager av frysmaskinolja på röret och fogens tätningssyta innan den flänsade muttern dras åt. (A)
- Använd två skruvnycklar för att dra åt röranslutningarna. (B)
- När röranslutningarna avslutats, använd en läckdetektor eller en tvålvattenslösning för att kontrollera efter gasläckor.
- Sätt på köldmedelsolja på flänsens hela yta. (C)
- Använd flänsmuttrar för följande rörstorlek. (D)
- När du böjer rören, se till att de inte går av. En böjningsradie på 100 mm till 150 mm räcker.
- Kontrollera att rören inte kommer i kontakt med kompressorn. Det kan orsaka onormalt ljud eller vibrationer.

① Rören ska anslutas med början från inomhusenheten.

Flänsmuttrar ska alltid dras åt med momentnycklar.

② Flänsa rören för vätska och gasrören och sätt på ett tunt lager köldmedelsolja (på plats).

När vanlig rörtätning används, se tabell 3 för flänsning av köldmedelsrör för R410A.

Instrumentet för storleksinställning kan användas för kontroll av måtten A.

⚠ Varning:

Vid installation av enheten ska kylvätskerören anslutas ordentligt innan kompressorn startas.

* Se installationsanvisningarna för ANSLUTNINGSSATSEN vid anslutning av ANSLUTNINGSSATSEN (PAC-LV11M-J).

Tabell 3 (Fig. 4-6)

Kopparrör Y.D. (mm)	A (mm)	
	Flänsningsverktyg för R410A	Flänsningsverktyg för R22-R407C
	Kopplingstyp	
Ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø12,7	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø15,88	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø19,05	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Kylmedelsrör (Fig. 4-7)

Ta bort servicepanelen (D) (tre skruvar), det främre rörledningsskyddet (A) (två skruvar) och det bakre rörledningsskyddet (B) (två skruvar).

① Utför anslutning av kylmedelsrör för inomhus- och utomhusenheterna medan utomhusenhetens stoppventil är helt stängd.

② Avlufta inomhusenheten och anslutningarna av rörledningarna.

③ När köldmedelsrören anslutits, kontrollera om de anslutna rören och inomhusenheten läcker gas. (Se sidan 4.6. Provmotod för att kontrollera om köldmedelsrören är lufttåta.)

④ Vakuumsätt köldmedelsledningarna via serviceöppningarna på stoppventilerna för vätska och gas. Öppna sedan stoppventilerna helt (både den för vätska och den för gas). Detta kopplar ihop köldmedelsledningarna på inomhus- och utomhusenheterna helt.

- Om stoppventilerna lämnas öppna och enheten körs, skadas kompressorn och reglerventilerna.

- Använd en läckagedetektor eller såpvatten för att leta efter gasläckor vid röranslutningarna på utomhusenheten.

- Använd inte köldmedlet från enheten för att avlufta köldmedelsledningarna.

- När du är klar med ventilerna, dra åt ventilhylsorna till rätt moment: 20 till 25 N·m (200 till 250 kgf·cm).

Om hylsorna inte sätts tillbaka och dras åt kan detta orsaka köldmedelsläckage. Se dessutom till att inte skada ventilhylsornas insidor eftersom de fungerar som tätning för att förhindra köldmedelsläckage.

⑤ Använd tätningsmedel för att tätta ändarna på värmeisoleringen runt röranslutningarna för att förhindra att vatten kommer in i värmeisoleringen.

4. Installera kylmedelsrör

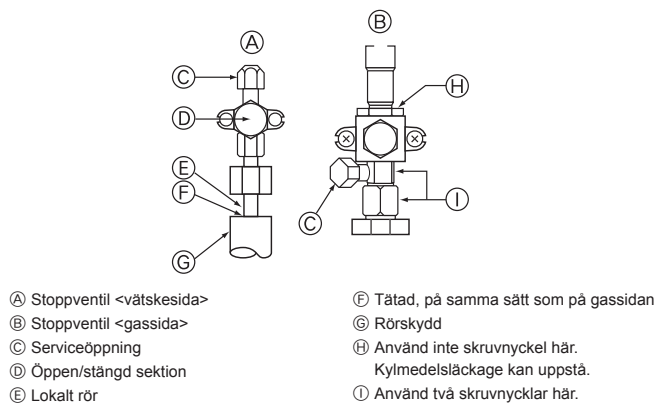


Fig. 4-8

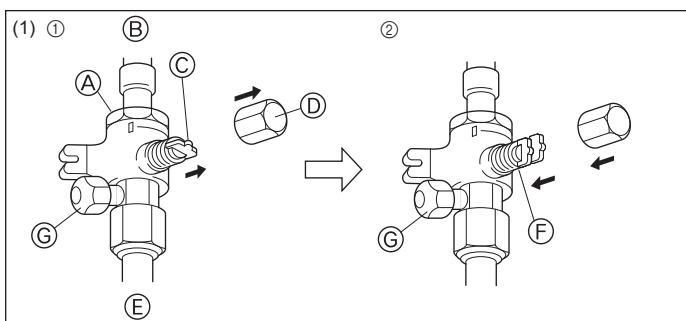


Fig. 4-9

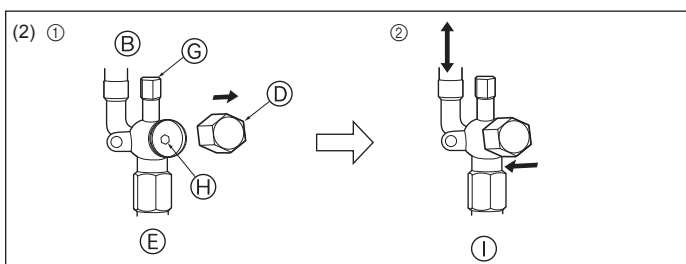


Fig. 4-10

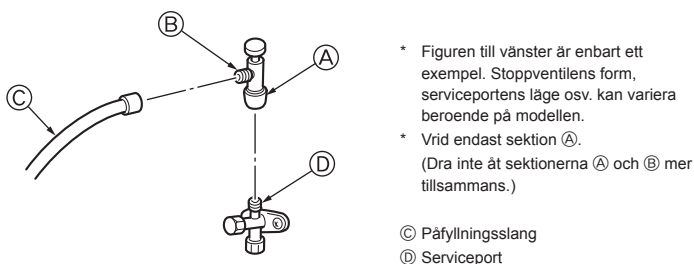


Fig. 4-11

4.6. Provmetod för att kontrollera om köldmedelsrören är lufttäta

- (1) Anslut testverktygen.
 - Kontrollera att stoppventilerna A B är stängda, öppna dem inte.
 - Trycksätt köldmedelsledningarna via serviceöppningen C på stoppventilen för vätska A och stoppventilen för gas B.
- (2) Trycksätt inte till det angivna trycket direkt, utan lägg på trycket lite i taget.
 - ① Trycksätt till 0,5 MPa (5 kgf/cm²G), vänta i fem minuter, och kontrollera att trycket inte minskar.
 - ② Trycksätt till 1,5 MPa (15 kgf/cm²G), vänta i fem minuter, och kontrollera att trycket inte minskar.
 - ③ Trycksätt till 4,15 MPa (41,5 kgf/cm²G) och mät den omgivande temperaturen och köldmedelstrycket.
- (3) Om det angivna trycket håller i ungefär en dag utan att minska, har rören klara testet och det finns inga läckor.
 - Om den omgivande temperaturen ändras med 1°C, ändras trycket med ungefär 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G). Gör nödvändiga ändringar.
- (4) Om trycket minskar i steg (2) eller (3), finns det en gasläcka. Leta efter orsaken till denna gasläcka.

4.7. Öppningsmetod för stoppventil

- (1) Gassidan (Fig. 4-9)
 - ① Ta bort locket, dra handtaget mot dig och vrid motors 1/4 varv för att öppna.
 - ② Kontrollera att stoppventilen är helt öppen, tryck in handtaget och skruva på locket igen.
- (2) Vätskesida (Fig. 4-10)
 - ① Ta bort kåpan och vrid ventilstängens motsols så långt det går med en 4 mm sexkantsnyckel. Sluta när den når stoppet. (ø6,35: Ca. 4,5 varv) (ø9,52: Ca. 10 varv)
 - ② Kontrollera att stoppventilen är helt öppen, tryck in handtaget och skruva på locket igen.

Köldmedelsrören skyddslindas

- Rören kan lindas in som skydd upp till en diameter på ø90 innan eller efter det att rören ansluts. Skär ut anvisningen i rörskyddet efter spåret och linda in rören.
- Rörets inloppsöppning
- Använd kitt eller tätningssmassa för att tätas rörinloppet runt rören så att det inte finns kvar några hål. (Om hålen inte sluts, kan ljud komma ut ur enheten eller så kan vatten och damm komma in i enheten, vilket kan orsaka haveri.)

Försiktighetsåtgärder när påfyllningsventilen används (Fig. 4-11)

Dra inte åt serviceporten för mycket när den installeras, det kan göra att ventilkärnan deformeras och lossnar vilket kan leda till gasläckor.

När sektion B positionerats på önskad plats ska du vrida på sektion A enbart och dra åt den.

Dra inte åt sektionerna A och B mer tillsammans efter det att du dragit åt sektion A.

4. Installera kylmedelsrör

4.8. Extra köldmedelsladdning

Extra köldmedelsladdning

Köldmedel för extra rördragning medföljer inte utomhusenheten när den skickas från fabriken. Därför behöver varje rörsystem för köldmedel laddas med extra köldmedel vid installation. Lägg även till storlek och längd för varje vätskerör och mängden extra köldmedelsladdning på den tomma platsen på utomhusenhetens platta för Köldmedelsmängd. Detta för att möjliggöra service av enheten.

Beräkna extra köldmedelsladdning

- Beräkna extra laddning genom att använda storleken på röret för vätska och längden på den extra rördragningen.
- I beräkningen ska 11,2 kW användas som kapacitet för cylinder- eller hydrobox-enheten.
- Beräkna den extra köldmedelsladdningen genom att använda tillvägagångssättet till höger och ladda med extra köldmedel.
- För mindre mängd än 0,1 kg avrundas den beräknade extra köldmedelsladdningen uppåt.
(T.ex. om den beräknade laddningen är 6,01 kg avrundas den uppåt till 6,1 kg.)

<Extra laddning>

Beräkning av köldmedelsladdning

Rörstorlek Vätskerör ø6,35	+	Rörstorlek Vätskerör ø9,52	+	Total kapacitet för anslutna inomhusenheter ~ 8,0 kW	Mängd för inomhusenheter 1,5 kg
(m) × 19,0 (g/m)		(m) × 50,0 (g/m)		8,1 ~ 16,0 kW	2,5 kg
				16,1 kW ~	3,0 kg

Mängd köldmedel som medföljer när enheten skickas från fabriken

Mängd köldmedel som medföljer
4,8 kg

<Exempel>

Utomhusmodell : P125

Inomhus 1 : P63 (7,1 kW) A : ø9,52 30 m a : ø9,52 15 m
2 : P40 (4,5 kW) b : ø6,35 10 m
3 : P25 (2,8 kW) c : ø6,35 10 m
4 : P20 (2,2 kW) d : ø6,35 20 m

Vid förhållanden nedan:

Den totala längden för varje vätskeledning är följande:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

Total kapacitet för anslutna inomhusenheter är enligt följande:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Beräkningsexempel>

Extra köldmedelsladdning

$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg}$ (avrundat uppåt)

5. Dräneringsrör

Anslutningar för dräneringsrör för utomhusenheten

Om dräneringsrör krävs ska dräneringsuttaget eller dräneringstråget (tillval) användas.

	P112-140
Dräneringsuttag	PAC-SG61DS-E
Dräneringstråg	PAC-SH97DP-E

6. Elektriska arbeten


6.1. Försiktighet

- Följ myndigheternas föreskrifter för tekniska normer som gäller elektriska utrustningar och ledningsdragning samt elbolagets rekommendationer.
- Styrledningarna (hädaneftter kallad överföringsledningen) ska vara 5 cm eller mer från strömförsörjningens ledningar så att de inte påverkas av elektriska störningar från strömförsörjningsledningarna. (Placera inte överföringsledningen och strömförsörjningsledningarna i samma skydds rör.)
- Kom ihåg att utföra jordningsarbetena på utomhusenheten.
- Tillhandahåll ett visst spelrum för ledningarna till eldosan på inom- och utomhusenheterna eftersom dosan ibland tas bort vid underhållsarbeten.
- Anslut aldrig strömförsörjningen till överföringsledningens kopplingsplint. De elektriska delarna blir utbrända om den ansluts.
- Använd 2-trådig skärmad kabel för överföringsledningen. Om överföringsledningarna för olika system ansluts med samma flertrådiga kabel försämrar överföringen och mottagningen vilket kan leda till felaktig funktion.
- Endast den specificerade överföringsledningen ska anslutas till kopplingsplinten för utomhusenhetens överföring.
(Överföringsledning som ska anslutas till inomhusenheten: Kopplingsplint TB3 för överföringsledningen, Andra: Kopplingsplint TB7 för centraliserad styrning)
Felaktiga anslutningar gör att systemet inte kan fungera.


- Vid anslutning till den överordnade styrenheten eller för gruppdrift i olika köldmedelssystem krävs en styrledning för överföring mellan de olika utomhusenheterna.
Anslut styrledningen mellan kopplingsplintarna för centraliserad styrning. (2-trådig ledning utan polaritet)
När gruppdrift mellan olika köldmedelssystem används utan att den överordnade styrenheten ansluts ska kortslutningskontakten på en utomhusenhet ändras från CN41 till CN40.
- Gruppen ställs in med fjärrkontrollen.
- När ANSLUTNINGSSATSEN (PAC-LV11M-J) ansluts till en inomhusenhet i M-serien gäller installationsanvisningarna för ANSLUTNINGSSATSEN.
- Vid anslutning av avgrensningsdosa, se till att slå på inomhusenheterna och avgrensningsdosa innan man slår på utomhusenheten.

6. Elektriska arbeten

<PUMY-P-VKM>

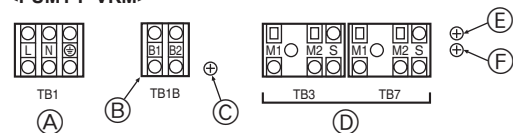

<PUMY-P-YKM>

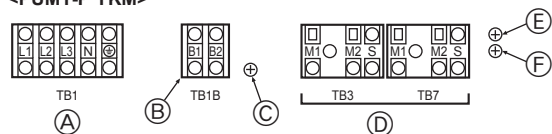

- A) Strömförsörjning
B) Strömförsörjning för avgreningslåda
C) Skruv på dosa för elektriska komponenter
D) Överföringsledning
E) Skruv på dosa för elektriska komponenter
F) Skruv på dosa för elektriska komponenter

Fig. 6-1

6.2. Styr dosa och ledningarnas anslutningspositioner (Fig. 6-1)

1. Anslut inomhusenhetens överföringsledning till överföringskopplingsplint (TB3) eller anslut ledningarna mellan utomhusenheterna eller ledningarna för det centraliserade styrsystemet till kopplingsplinten för centralstyrning (TB7). Vid användning av skärmade kablar, anslut inomhusenhetens överföringslednings skärmade jordkontakt till skruven (E eller F) och anslut den skärmade jordkontakten för kabeln mellan utomhusenheterna och det centrala styrsystemets överföringsledning till skärmterminalen (S) på det centrala styrterminalblockets (TB7) skärmterminal (S). För utomhusenheter vars strömförsörjningskontakt CN41 har ersatts av CN40 ska det skärmade uttaget (S) på kopplingsplinten (TB7) för centralstyrningssystemet också anslutas till skruv (E eller F) med den medföljande ledningen.
2. Anslutningsplinten (TB1B) förser avgreningsdosa med ström (220 ~ 240 VAC. Max 6 A).

⚠ Försiktighet:

Anslut aldrig inomhusenhetens överföringsledning eller det centraliserade styrsystemets överföringsledning till den här anslutningsplinten (TB1B). Om överföringsledningarna ansluts kan inomhusenhetens anslutningsplint eller kopplingsplinten för centralstyrning skadas.

6.3. Ledningsdragning av överföringskablar

① Typ av styrkablar

1. Ledningsdragning av överföringskablar
 - Typ av överföringskablar: skärmad kabel CVVS, CPEVS eller MVVS
 - Kabelldiameter: Mer än 1,25 mm²
 - Maximal ledningslängd: Inom 200 m

2. M-NET Fjärrkontrollskablar

Typ av fjärrkontrollskabel	Skärmad kabel CVVS, CPEVS eller MVVS
Kabelldiameter	0,5 till 1,25 mm ²
Anmärkingar	Om kabeln är längre än 10 m ska en kabel med samma specifikationer som för överföringsledningarna användas.

3. MA Fjärrkontrollskablar

Typ av fjärrkontrollskabel	Mantlad 2-trådig kabel (oskärmad) CVV
Kabelldiameter	0,3 till 1,25 mm ² (0,75 till 1,25 mm ²)*
Anmärkingar	Inom 200 m

* Ansluten med enkel fjärrkontroll.

② Exempel på ledningsdragning

- Styrenhetsnamn, symbol och tillåtet antal styrenheter.

Namn	Symbol	Tillåtet antal styrenheter	
Utomhusenhetens styrenhet	OC	–	
Inomhusenhetens styrenhet	IC	PUMY-P112	1 till 10 styrenheter för 1 OC
		PUMY-P125	1 till 12 styrenheter för 1 OC
		PUMY-P140	1 till 12 styrenheter för 1 OC
Fjärrkontroll	RC	RC (M-NET)	Maximalt 12 styrenheter för 1 OC
		MA	Maximalt 2 per grupp

Exempel på gruppdriftsystem med flera utomhusenheter (skärmade ledningar och adressinställning krävs.)

<Exempel på ledningsdragning av överföringskabel: När avgreningsdosa inte används>

■ M-NET fjärrkontroll (Fig. 6-2)

■ MA fjärrkontroll (Fig. 6-3)

<Ledningsdragning och adressinställning>

- a. Använd alltid skärmade ledningar för anslutningar mellan utomhusenheten (OC) och inomhusenheten (IC), samt för alla ledningsintervall mellan OC-OC och IC-IC.
- b. Använd matarledningsdragning för att ansluta terminalerna M1 och M2 och jordterminalen på överföringsledningens kopplingsplint (TB3) på varje utomhusenhet (OC) till terminalerna M1, M2 och terminal S på inomhusenhetens överföringslednings kopplingsplint (IC).
- c. Anslut uttagen 1 (M1) och 2 (M2) på överföringskablen till kopplingsplinten på inomhusenheten (IC) som har den senaste adressen inom samma grupp till kopplingsplinten på fjärrkontrollen (RC).
- d. Koppla samman terminalerna M1, M2 och terminal S på kopplingsplinten för centraliserad styrning (TB7) för utomhusenheten (OC).
- e. Bygeln CN41 på kontrollpanelen ändras inte.
- f. Anslut den skärmade jordledningen på inomhusenheternas överföringsledning till det skärmade uttaget (S) på (TB3) och anslut (S)-uttaget till skruv (E eller F) med den medföljande ledningen.
Anslut skärmkontrollen för kabel mellan utomhusenheterna och det centrala styrsystemets överföringsledning till skärmterminalen (S) på (TB7).
- g. Ställ in adressinställningsomkopplaren på följande sätt.

Enhet	Område	Inställningsmetod
IC (Överordnad)	01 till 50	Använd den senaste adressen inom samma grupp av inomhusenheter
IC (Underordnad)	01 till 50	Använd en adress, annan än den för IC (överordnad) bland enheterna inom samma grupp av inomhusenheter. Det måste vara i sekvens med IC (överordnad)
Utomhusenhet	51 till 100	Använd den senaste adressen för alla inomhusenheter plus 50 *Adressen blir automatiskt "100" om den ställs in som "01 - 50".
M-NET R/C (Överordnad)	101 till 150	Ställ in på en IC-adress (överordnad) inom samma grupp plus 100
M-NET R/C (Underordnad)	151 till 200	Ställ in på en IC-adress (överordnad) inom samma grupp plus 150
MA R/C	–	Onödig adressinställning (Nödvändig över-/underordnad inställning)

- h. Gruppinställd drift med flera inomhusenheter sker via fjärrkontrollen (RC) när elektriciteten slagits på.

i. När en PWFY-enhet ansluts

- Utför inte gruppinställningarna för PWFY-enheten och inomhusenheterna.
- PWFY-enheten kan inte drivas samtidigt med Lossnay-enheten.
- Använd WMA-fjärrkontrollen för PWFY-enheten.

Mer information finns i installationsanvisningarna för PWFY-enheten.

j. Vid anslutning av en cylinder- eller hydroboxenhet

- Utför inte gruppinställningarna för cylinder eller hydroboxenheten och övriga inomhusenheter.

6. Elektriska arbeten

<Tillåtna längder>

① M-NET fjärrkontroll

- Max längd via utomhusenheter: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ och $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ och $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² eller mer)
- Max längd för överföringskabel: L_1 och $L_3 + L_4$ och $L_3 + L_5$ och L_6 och $L_2 + L_6$ och $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² eller mer)
- Fjärrkontrollkabelns längd: $l_1, l_2, l_3, l_4 \leq 10$ m (0,5 till 1,25 mm²)
Om längden överstiger 10 m ska en 1,25 mm² skärmad ledning användas. Längden på den här sektionen (L_8) ska inkluderas när den maximala och totala längden beräknas.

② MA fjärrkontroll

- Max längd via utomhusenhet (M-NET-kabel): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ och $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² eller mer)
- Max längd för överföringskabel (M-NET-kabel): L_1 och $L_3 + L_4$ och L_6 och $L_2 + L_6$ och $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² eller mer)
- Fjärrkontrollkabelns längd: m_1 och $m_1 + m_2 + m_3$ och $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 till 1,25 mm²)

■ M-NET fjärrkontroll

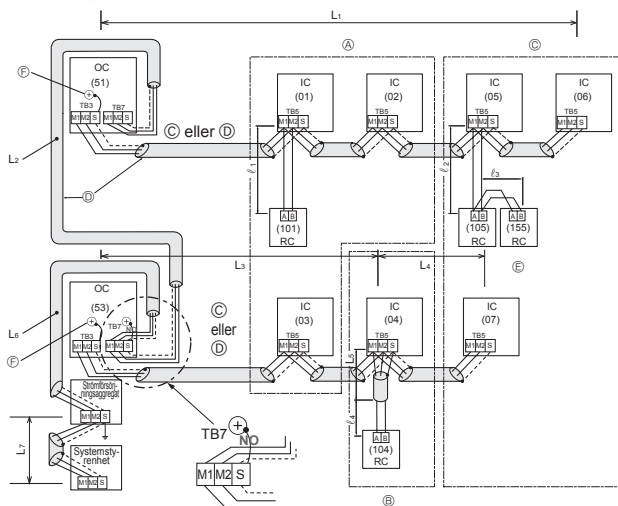


Fig. 6-2

- Ⓐ : Grupp
- Ⓑ : Grupp
- Ⓒ : Grupp
- Ⓓ : Skärmad ledning
- Ⓔ : Underordnad fjärrkontroll
- Ⓕ : Skruv på dosa för elektriska komponenter
- () : Adress

■ MA fjärrkontroll


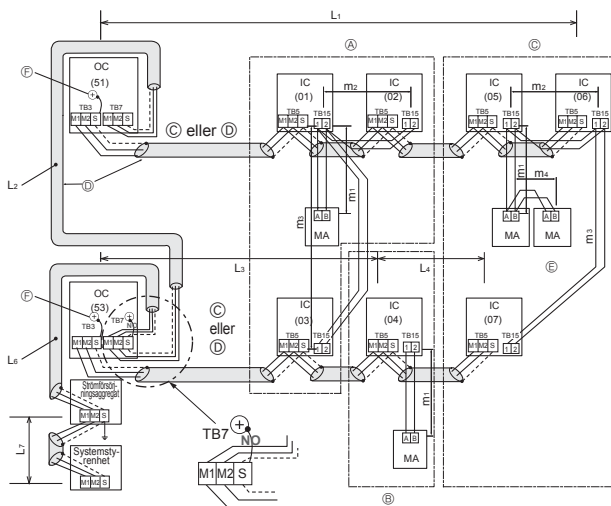


Fig. 6-3

- Ⓐ : Grupp
- Ⓑ : Grupp
- Ⓒ : Grupp
- Ⓓ : Skärmad ledning
- Ⓔ : Underordnad fjärrkontroll
- Ⓕ : Skruv på dosa för elektriska komponenter
- () : Adress

<Exempel på dragning av överföringsledning: Vid användning av avgreningsdosa>

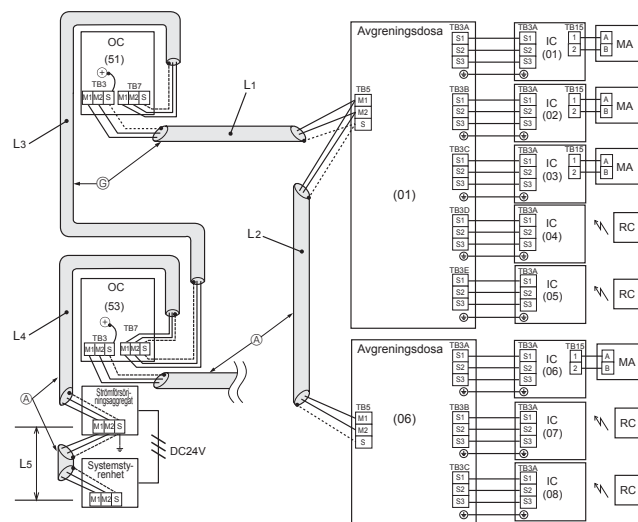

- Ⓒ : Skärmad ledning
- () : Adress

Fig. 6-4

<Tillåtna längder>


- Max längd via utomhusenheter (M-NET-kabel): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² eller mer)
- Max längd för överföringskabel (M-NET-kabel): $L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² eller mer)

6. Elektriska arbeten



6.4. Ledningsdragning av huvudströmförsörjning och utrustningens kapacitet

Schematisk ritning över ledningsdragning : När avgreningsdosa inte används (exempel) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM series



■ PUMY-P-YKM(E) series

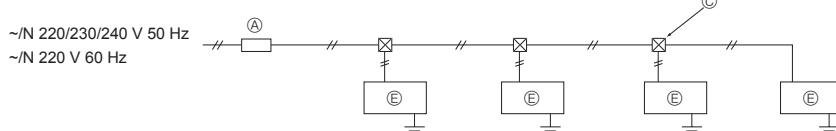


- Ⓐ Omkopplare (brytare för ledningsdragning och strömförlust)
- Ⓑ Utomhusenhet
- Ⓒ Dragningsdosa
- Ⓓ "A-kontroll" Inomhusenhet (Inomhusenhet i M.P.S-serien)
- Ⓔ M-NET Control-inomhusenhet (City Multi-inomhusenhet)

Fig. 6-5

Schematisk ritning över ledningsdragning : Vid användning av avgreningsdosa (exempel) (Fig. 6-6)


<När ström kommer från utomhusenheten>

■ PUMY-P-VKM series

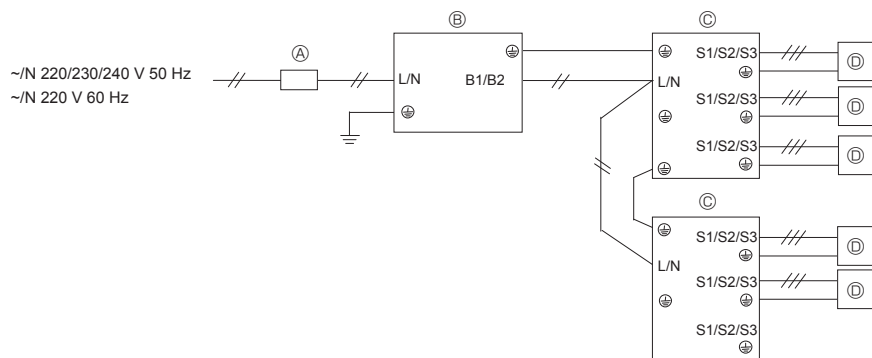


- Ⓐ Omkopplare (brytare för ledningsdragning och strömförlust)
- Ⓑ Utomhusenhet
- Ⓒ Avgreningsdosa
- Ⓓ "A-kontroll" Inomhusenhet (Inomhusenhet i M.P.S-serien)
- Ⓔ M-NET Control-inomhusenhet (City Multi-inomhusenhet)
- Ⓕ Dragningsdosa

■ PUMY-P-YKM(E) series


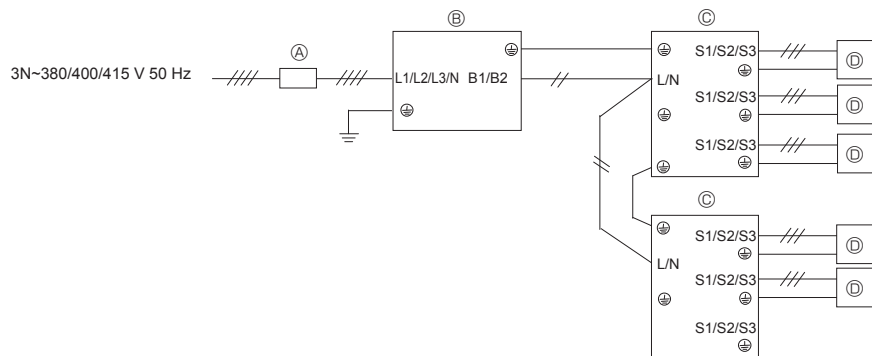


<När ström kommer separat>

■ PUMY-P-VKM series

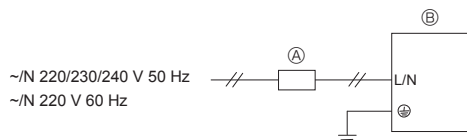

■ PUMY-P-YKM(E) series

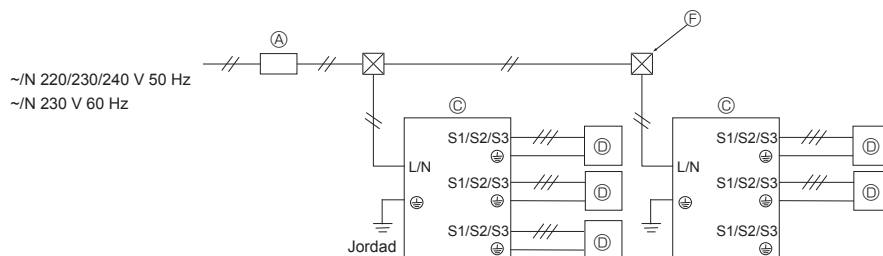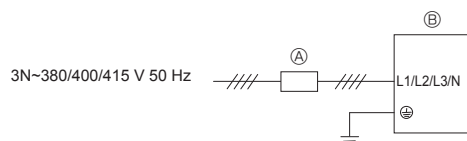

Obs: ReaktorBOX (Extra tillbehör)

När produkten används för ett annat syfte än som professionell utrustning kan ReaktorBOX vara nödvändig.

	Metod för strömförsörjning i avgreningsdosa	
Utomhusenhet	Strömförsörjning från utomhusenhet	Separat strömförsörjning
1-fas strömförsörjning	Ej nödvändigt	Nödvändigt
3-fas strömförsörjning	Nödvändigt	Nödvändigt

Fig. 6-6

6. Elektriska arbeten

Tvårsnittsarea för ledning för huvudströmförsörjning och kapacitet På/Av
<När ström kommer separat>

Modell		Strömförsörjning	Minimalt tvärsnitt för ledningsarea (mm²)			Brytare för ledningsdragning *1	Brytare för strömförlust
			Huvudkabel	Förgrening	Jord		
Utomhusenhet	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre

<När ström kommer från utomhusenheten>

Modell		Strömförsörjning	Minimalt tvärsnitt för ledningsarea (mm²)			Brytare för ledningsdragning *1	Brytare för strömförlust
			Huvudkabel	Förgrening	Jord		
Utomhusenhet	P112-140V	~N 220/230/240 V 50 Hz ~N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 sek. eller mindre

*1 Använd ett överspänningsskydd utan säkring (NF) eller en jordslutningsbrytare (NV) med minst 3,0 mm avstånd mellan kontaktarna i varje pol.

<Inomhusenheter>

Total driftström för inomhusenhet	Minimal ledningstjocklek (mm²)			Jordfelsbrytare *1	Lokal strömbrytare (A)		Brytare för ledningsdragning (NFB)
	Huvudledning	Avgrening	Jord		Kapacitet	Säkring	
F0 = 16 A eller mindre *2	1,5	1,5	1,5	20 A strömkänslighet *3	16	16	20
F0 = 25 A eller mindre *2	2,5	2,5	2,5	30 A strömkänslighet *3	25	25	30
F0 = 32 A eller mindre *2	4,0	4,0	4,0	40 A strömkänslighet *3	32	32	40

Se IEC61000-3-3 för max. tillåten systemimpedans.

*1 Jordfelsbrytare ska ha stöd för växelriktare.

Jordfelsbrytaren ska kombineras med användning av lokal strömbrytare eller brytare för ledningsdragning.

*2 Använd det största värdet från F1 eller F2 som värde för F0.

F1 = Totalt maxvärde för inomhusenheters driftström x 1,2

F2 = {V1 x (Antal Typ1)/C} + {V1 x (Antal Typ2)/C} + {V1 x (Antal Typ3)/C} + {V1 x (Antal övriga)/C}

Anslut till avgreningslåda (PAC-MK-BC)

Inomhusenhet	V1	V2
Typ 1 SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Typ 2 PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Typ 3 MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Typ 4 MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Typ 5 MFZ-KJ-VE	7,4	
Typ 6 Avgreningsdosa (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Typ 7 ecodan, generation C	5,1	5,0*

* Detta värde kan öka på grund av lokalt anslutet ställdon.

Anslut till anslutningskit (PAC-LV11M)

Inomhusenhet	V1	V2
Typ 1 MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Typ 2 MFZ-KJ-VE	7,4	
Typ 3 Anslutningskit (PAC-LV11M)	3,5	

Inomhusenhet	V1	V2
Typ 1 PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Typ 2 PLFY-VCM	9,9	
Typ 3 PKFY-VBM	3,5	
Typ 4 PEFY-VMA	38	1,6
Typ 5 PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : Multipel av utlösningström vid utlösningstiden 0,01 s

Hämta "C" från brytarens utlösningsegenskaper.

6. Elektriska arbeten

<Exempel på "F2" uträkning>

Villkor PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (se exempeldiagrammet till höger)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ 16 A brytare (Utlösningssström = 8×16 A vid 0,01 s)


* 3 Strömkänslighet beräknas med följande formel.

$$G1 = V2 \times (\text{Antal Typ1}) + V2 \times (\text{Antal Typ2}) + V2 \times (\text{Antal Typ3}) + V2 \times (\text{Antal övriga}) + V3 \times (\text{Ledningslängd [km]})$$

G1	Strömkänslighet
30 eller mindre	30 mA 0,1 sek eller mindre
100 eller mindre	100 mA 0,1 sek eller mindre

Ledningstjocklek	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Exempeldiagram

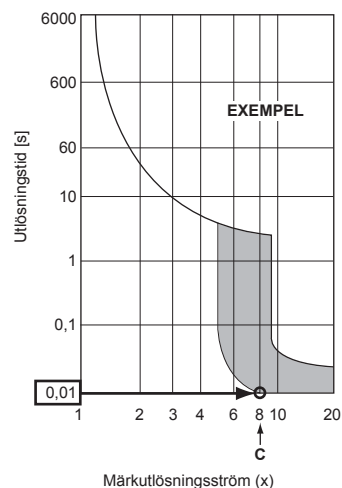

1. Tänk på omgivningsförhållandena (omgivningstemperatur, direkt solljus, regnvatten osv.) när ledningarna dras och ansluts.
2. Ledningsstorleken är det minimala värdet för ledningar i metallskyddsror. Strömladdens storlek ska vara 1 grad tjockare med tanke på spänningsfall. Kontrollera att strömförsörjningens spänning inte sjunker med mer än 10%.
3. Specifika ledningskrav ska uppfylla de lokala föreskrifterna för ledningsdragning.
4. Strömladdar för apparater för utomhusbruk ska inte vara lättare än skärmade, böjliga polykloroprenkablar (design 60245 IEC57). Använd t.ex. YZW-ledningar.
5. Installera en jordledning som är längre än de övriga kablarna.

⚠ Varning:

- Se till att de specificerade ledningarna används vid anslutning så att inga externa krafter påverkar plintanslutningarna. Om anslutningarna inte fästs ordentligt kan det leda till överhettning eller brand.
- Se till att rätt typ av överspanningsbrytare används. Observera att överspanningen som genereras kan inkludera en viss mängd likström.
- Se till att göra fast utomhuspanelens kopplingsplintens hölje/panel. Om det inte är fäst korrekt, kan detta orsaka brand eller elektriska stötar på grund av damm, vatten osv.

⚠ Försiktighet:

- Var försiktig så att sladdarna ej ansluts på felaktigt sätt.
- Dra åt kopplingskruvarna ordentligt så att de inte lossnar.
- Efter åtdragningen, dra lätt i kablarna för att kontrollera att de inte rör sig.
- Om anslutningskabeln ej är ansluten på korrekt sätt till kopplingsplinten, kommer enheten ej att fungera normalt.
- På vissa installationsplatser kanske en jordslutningsbrytare måste installeras. Om en jordslutningsbrytare inte installeras kan det leda till elektriska stötar.
- Använd inte något annat än en brytare och säkring med rätt kapacitet. Om en säkring och en ledning eller kopparledning med för stor kapacitet används kan det leda till felaktig funktion på enheten eller brand.

Lossa skruven på kopplingsplinten.



VIKTIGT

Säkerställ att jordfelsbrytaren är kompatibel med högre svängningar.


Använd alltid en jordfelsbrytare som är kompatibel med högre svängningar eftersom denna enhet är utrustad med en växelriktare.

Om en otillräcklig brytare används kan växelriktaren fungera felaktigt.

Skarva aldrig strömkabeln eller anslutningskabeln till inomhus-utomhus-avgreningsdosan, detta kan leda till rökbildning, eldsvåda eller kommunikationsfel.

⚠ Varning:

- Vid A-kontrolldragning finns det risk för hög spänning på S3-terminalen som orsakas av en elkretsutformning som inte har någon elektrisk isolation mellan kraftledning och kommunikationssignalledning. Stäng därför av huvudströmmen vid underhåll. Och rör inte terminalerna S1, S2, S3 när strömmen är på. Om isolator skulle användas mellan utomhusenhet och avgreningsdosa/inomhusenhet och avgreningsdosa, var god använd 3-polig typ eller 2-polig typ. (Var god se figur nedan.)

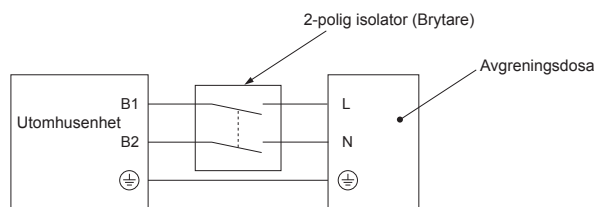

⚠ Försiktighet:

Efter att isolation har använts, se till att stänga av och sätta på huvudströmmen för att återställa systemet. Annars kanske inte utomhusenheten kan upptäcka avgreningsdosa/avgreningsdosorna eller inomhusenheterna.

Se till att ansluta utomhusavgreningsdosans/inomhusavgreningsdosans anslutningskablar direkt till enheterna (inga mellankopplingar). Mellankoppling kan leda till kommunikationsfel om vatten kommer in i kablarna och orsakar otillräcklig markisolation eller dålig elektrisk kontakt vid mellankopplingen. (Om mellankoppling måste användas, se då till att vidta åtgärder för att förhindra att vatten tar sig in i kablarna.)

6. Elektriska arbeten

6.5. Adressinställning

Ändra adressinställning

Enhet Adress	Utomhus	Avgreningsdosa						Inomhus																								
	Adress				Anslutningsinställning																											
Brytare	 	 				<table><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>–</td></tr><tr><td>PÅ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AV</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> PA: Inomhusanslutning AV: Ingen anslutning						Port	A	B	C	D	E	–	PÅ							AV	1	2	3	4	5	6
	Port	A	B	C	D	E	–																									
	PÅ																															
AV	1	2	3	4	5	6																										
tiotal ental	tiotal ental				*SW1-6 används inte																											
	SWU2 SWU1	SW12 SW11				SW1																										
räckvidd	51 - 100	1 - 50						–																								
inställning	Avgreningsadress + 50	• I enlighet med den förinställda adressen (till exempel, 01), så ställs de anslutna inomhusenheterna in sekventiellt (till exempel, 02, 03, 04 och 05).						• Ange om inomhusenheterna är anslutna till varje port (A, B, C, D och E).																								
		SW1	1	2	3	4	5																									
		Port	A	B	C	D	E	(6)																								
		Adress	01					(SW11, 12)																								
				02	03	04	05	(sekventiella nummer)																								
						<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(används inte)</td></tr></table> Inomhusenheter är anslutna PÅ Inomhusenheter är inte anslutna AV						SW1	1	2	3	4	5	(6)	Port	A	B	C	D	E	(används inte)							
SW1	1	2	3	4	5	(6)																										
Port	A	B	C	D	E	(används inte)																										

Det finns inga adressinställningar för inomhusenheterna.


Obs: 1. Adress avgreningsdosa

Vid inställning av adress, använd ett nummer mellan 1–50.


Ex. Den förinställda adressen är (47) och det finns 5 inomhusenheter (A, B, C, D, och E).

Om A: (47), B: (48), C: (49), D: (50), och E: (51), är E fel eftersom att det överstiger 50.

Ex1. Utomhus + Avgrening <1> (Inomhus A, B, C, D, E) + Avgrening <2> (Inomhus A, B, C)

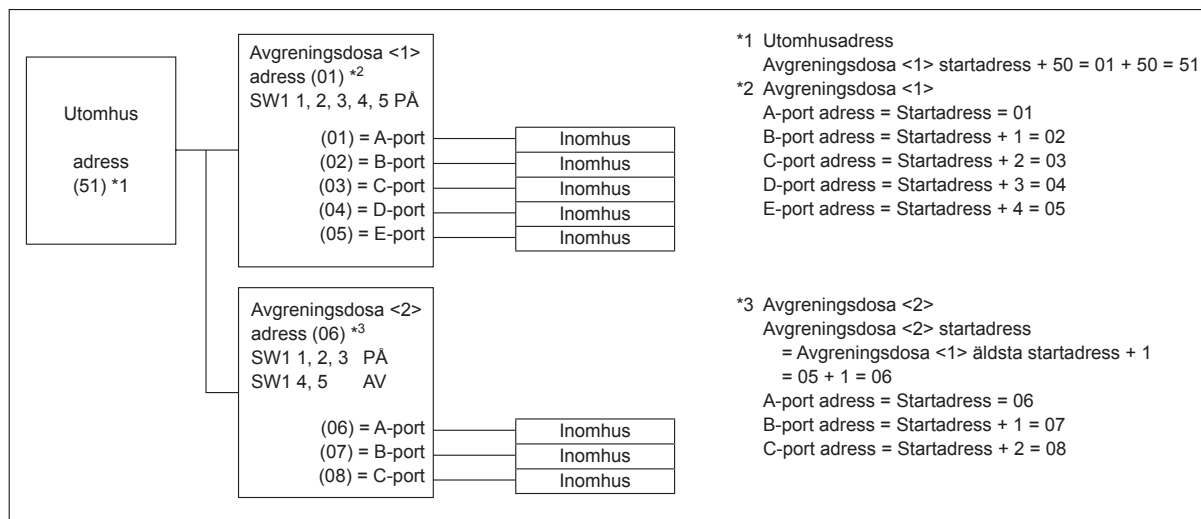

Ex2. Utomhus + Avgrening <1> (Inomhus A, C, E) + Avgrening <2> (Inomhus A, C, E)

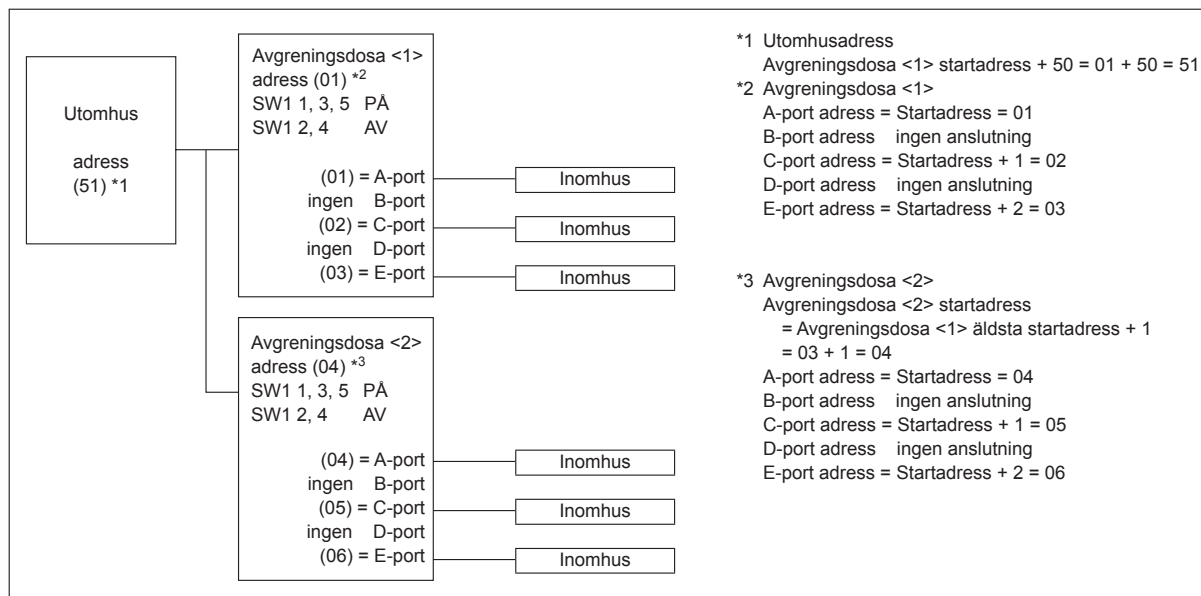

7. Provkörning

7.1. Innan provkörningen

- Efter installationen och då rör- och elarbeten för inomhus- och utomhusenheterna är avslutade, leta efter köldmedelsläckage, lösa anslutningar för nätström eller styrström och felaktig polaritet och att det inte finns någon urkoppling av en fas i matningsspänningen.
- Använd ett 500-Volt M-ohm mätinstrument för att kontrollera att resistansen mellan strömtillförselkontaktarna och jord är minst 1 MΩ.
- Utför ej denna test på styrströmsledningarnas uttag (lågspänningskretsar).

⚠ Varning:

Använd ej luftkonditioneringen om isoleringsmotståndet är mindre än 1 MΩ.

Isoleringsresistans

Efter installationen eller när enhetens spänningskälla har varit urkopplad under en längre tid, sjunker isoleringsresistansen under 1 MΩ på grund av köldmedel som ansamlas i kompressorn. Detta är inget fel. Gör följande:

1. Ta bort ledningarna från kompressorn och mät kompressorns isoleringsresistans.
2. Om isoleringsresistansen är lägre än 1 MΩ, är det fel på kompressorn eller så sjönk resistansen på grund av ansamlingen av köldmedel i kompressorn.

3. När du anslutit ledningarna till kompressorn, börjar den värmas upp när spänningen kopplats in. Mät isoleringsresistansen igen, när spänningen varit inkopplad den tid som anges nedan.
 - Isoleringsresistansen sjunker på grund av ansamling av köldmedel i kompressorn. Resistansen ökar över 1 MΩ när kompressorn värmts upp i 12 timmar. (Den tid som behövs för att värma upp kompressorn varierar på grund av atmosfäriska villkor och ansamlingen av köldmedel.)
 - För att man ska kunna använda kompressorn när köldmedel ansamlats i kompressorn, måste den värmas upp i minst 12 timmar för att förhindra haveri.
4. Om isoleringsresistansen ökar över 1 MΩ, är det inget fel på kompressorn.

⚠ Försiktighet:

- **Kompressorn kommer ej att fungera om inte fasanslutningen för nätströms-tillförseln är korrekt.**
- **Slå på strömmen minst 12 timmar innan provkörningen startas.**
 - Om drift inleds omedelbart efter det att nätströmmen slagits på kan interna delar skadas. Låt strömbrytaren vara inkopplad under driftssäsongen.
- **Följande måste även kontrolleras.**
 - Utomhusenheten är hel. Lysdioden på utomhusenhetens kontrollkort blinkar när utomhusenheten är trasig.
 - Både stoppventilen för gas och den för vätska är helt öppna.

7.2. Provkörning

7.2.1. Att använda fjärrkontrollen

Se installationsanvisningen för inomhusenheten.

- Var noga med att provköra var och en av inomhusenheterna. Säkerställ att de olika inomhusenheterna fungerar på ett korrekt sätt genom att följa de anvisningar som medföljer respektive enhet.
- Om provkörningen utförs för samtliga inomhusenheter samtidigt, kan man ej upptäcka eventuella felaktiga anslutningar av köldmedelsrör och anslutningskablar.
- * Kompressorn kan ej tas i drift under de 3 första minuterna (minst) sedan strömmen slagits på.
- Kompressorn kan avge ljud precis efter att strömmen slagits på eller om utomhustemperaturen är låg.

Om omstartsskyddet

När kompressorn stannar, aktiveras ett omstartsskydd för att skydda luftkonditioneringen så att kompressorn inte går igång under 3 minuter.

7.3. Återvinning av köldmedel

Samla upp köldmedel genom att utföra procedurerna nedan när inomhus- eller utomhusenheten ska flyttas.

- ① Stäng av strömbrytaren.
- ② Anslut lågtryckssidan på mätarens förgreningsrör till serviceporten på gasens stoppventil.
- ③ Stäng stoppventilen för vätska helt.
- ④ Slå på strömmen (strömbrytare).
 - * Det tar cirka 3 minuter att starta kommunikationen mellan inom- och utomhusenheten efter det att strömmen (strömbrytaren) slås på. Starta inhämtningen 3 till 4 minuter efter det att strömmen (strömbrytaren) slagits på.
- ⑤ Gör en provkörning av kylfunktionen. (Kontrollera att SW3-2 är inställd på OFF och ställ därefter in SW3-1 på ON.) Kompressorn (utomhusenheten) och fläktarna (inom- och utomhusenheterna) startar och provkörningen av kylfunktionen påbörjas. Efter det att kylfunktionen har körts i ungefär 5 minuter ställs utomhusenhetens omkopplare SW2-4 (inhämtningsomkopplare) från AV till PÅ.
 - * Försätt inte körningen under en längre tid med omkopplaren SW2-4 inställd till PÅ. Var noga med att ställa in den till AV efter det att inhämtningen slutförts.

- ⑥ Stäng stoppventilen för gasen helt när avläsningen på tryckmätaren sjunker 0,05–0,00 MPa (ungefär 0,5–0,0 kgf/cm²).
- ⑦ Stoppa luftkonditioneringen (SW3-1: AV och SW3-2: AV). Ställ in utomhusenhetens serviceomkopplare SW2-4 från PÅ till AV.
- ⑧ Stäng av strömförsörjningen (strömbrytare).
 - * Om för mycket köldmedel har hämtats till luftkonditioneringssystemet kanske inte trycket sjunker till 0,5 kgf/cm². Om detta inträffar, använd en uppsamlingsenhet för köldmedlet i systemet och fyll sedan på systemet med rätt mängd köldmedel efter det att inomhusdelen och utomhusdelen har placerats om.

⚠ Varning:

Vid inhämtning av köldmedium ska kompressorn stoppas innan kylvätskerören kopplas bort. Kompressorn kan spricka och orsaka personskador om en främmande substans, t.ex. luft, tränger in i systemet.

İçindekiler


1. Güvenlik Önlemleri	182	5. Drenaj Tesisatı İşleri	192
2. Montaj yeri	184	6. Elektrik işleri	192
3. Dış ünitenin monte edilmesi	187	7. Çalışma testi	199
4. Soğutucu borularının monte edilmesi	187		

⚠ Dikkat:

- R410A'yı Atmosfere bırakmayın:
- R410A, Flüorinli Sera gazıdır ve Global Isınma Potansiyeli (GWP)=1975 ile Kyoto Protokolü kapsamındadır.

Birlikte verilen parçaların teyidi

Bu kılavuza ek olarak, harici üniteyle birlikte aşağıdaki parçalar da tedarik edilmiştir. Bu parçalar TB3, TB7 iletim terminali blokları S terminallerinin topraklama işleminde kullanılır. Ayrıntılı bilgi için, "6. Elektrik işleri" bakınız.



1. Güvenlik Önlemleri

- ▶ Üniteyi monte etmeden önce "Güvenlik Önlemleri" nin hepsini okumalısınız.
- ▶ Lütfen sisteme bağlamadan önce elektrik kurumuna haber verin veya onayını alın.
- ▶ IEC/EN 61000-3-12 standartlarına uyumlu PUMY-P-VKM serisi
- ▶ PUMY-P-VKM serisi ve PUMY-P-YKME serisi, konutlarda, ticari ve hafif endüstriyel ortamlarda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır.
- ▶ PUMY-P-YKM serisi, profesyonel bir ekipman olarak tasarlanmıştır.
- ▶ ATW (Havadan Suya) bir iç üniteyi (EHST20C ve EHSC serisi) 3 fazlı bir model ile monte ederken PUMY-P-YKME2 kullanın.

⚠ Uyarı:

Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri açıkla.

⚠ Dikkat:

Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıkla.

⚠ Uyarı:

- Cihaz kullanıcı tarafından monte edilmemelidir. Satıcıdan veya yetkili servisten cihazı monte etmelerini isteyin. Cihazın montajı yanlış yapıldığı takdirde, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Bu cihaz uzman ya da mağazalarda, hafif sanayi ve çiftliklerdeki eğitimli kullanıcılar tarafından ya da belirli bir meslekten olmayan kişiler tarafından kullanıma yöneliktir.
- Montaj işleri sırasında, Montaj Kılavuzu'nda yer alan talimatları izleyin ve R410A soğutucu ile kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş gereçleri ve boru elemanlarını kullanın. HFC sistemi içindeki R410A soğutucu, sıradan soğutuculardan 1,6 kat daha yüksek bir basınçla sıkıştırılmıştır. R410A soğutucu için tasarlanmamış boru elemanları kullanıldığı ve cihaz doğru şekilde monte edilmediği takdirde, borular patlayabilir ve hasara veya yaralanmalara yol açabilir. Ayrıca, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın da meydana gelebilir.
- Deprem, fırtına veya şiddetli rüzgardan zarar görme riskini en aza indirmek için, cihaz talimatlara uygun olarak monte edilmelidir. Yanlış monte edilmiş bir cihaz düşebilir ve hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
- Cihaz, ağırlığını taşıyabilecek bir yapı üzerine emniyetli şekilde monte edilmelidir. Cihaz dengesiz bir yapı üzerine monte edildiği takdirde, düşebilir ve hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
- Klima cihazı küçük bir odaya kurulacaksa, soğutucu kaçağı olması durumunda oda içindeki soğutucu konsantrasyonunun güvenlik sınırını aşmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. İzin verilen konsantrasyonun aşılması için alınacak tedbirler konusunda satıcıya danışın. Soğutucu kaçağı olması ve konsantrasyon sınırının aşılması durumunda, oda içinde oluşacak oksijen azlığı nedeniyle tehlikeli durumlara yol açılabilir.
- Kullanım sırasında soğutucu kaçağı meydana gelirse, odayı havalandırın. Soğutucunun alevle temas etmesi durumunda zehirli gazlar oluşabilir.
- Bütün elektrik işleri ruhsatlı teknisyenler tarafından, yerel yönetmeliklere ve bu kılavuzda verilen talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır. Cihazlar kendilerine ayrılmış elektrik hatlarına bağlanmalı ve doğru voltaj ve devre kesiciler kullanılmalıdır. Yetersiz kapasiteye sahip elektrik tesisatı ve elektrik işlerinin yanlış yapılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Montaj tamamlandıktan sonra, Kullanma Kılavuzunda yer alan bilgilere uygun şekilde müşteriye cihazın "Güvenlik Önlemleri" ni, kullanımını ve bakımını açıklayın ve cihazın normal şekilde çalıştığından emin olmak için bir çalışma testi yapın. Hem Montaj Kılavuzu hem de Kullanım Kılavuzu, kullanıcıda kalmak üzere kendisine verilmelidir. Bu kılavuzlar sonraki kullanıcılara da devredilmelidir.

⚠ : Topraklanması gereken parçaları gösterir.

⚠ Uyarı:

Ana üniteye yapıştırılmış olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

- Soğutucu borularını bağlarken, bakır ve bakır alaşımı kaynaksız borular için C1220 bakır fosfor kullanın. Borular düzgün şekilde bağlanmadığı takdirde, cihaz doğru şekilde topraklanmayacak ve elektrik çarpması riski doğacaktır.
- Kablolama için sadece belirtilen kabloları kullanın. Kablolama bağlantıları, terminal bağlantılarında hiç gerilim uygulanmadan güvenli yapılmalıdır. Ayrıca kablolama için kabloları hiçbir zaman birbirine bağlamayın (tersi bu belgede belirtilmedikçe). Bu talimatlara uyulmaması aşırı ısınmaya ya da yangına neden olabilir.
- Bina dışı ünitenin terminal blok kapağı paneli sıkıca tutturulmalıdır. Kapak paneli yanlış yerleştirilirse ve üniteye toz ve nem girerse, elektrik şoku oluşabilir veya yangın çıkabilir.
- Klimanın montajını yaparken, yerini değiştirirken veya bakımını yaparken soğutucu hatlarını doldurmak için yalnızca belirtilen soğutucuyu (R410A) kullanın. Bu soğutucuyu diğer soğutucularla karıştırmayın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın.
- Havanın soğutucuyla karışması, soğutucu hattında anormal bir basınç oluşmasına neden olabilir ve bu da patlamaya veya diğer tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
- Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arızaya, sistemin bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde ürün güvenliğinin sağlanması açısından bir engel ortaya çıkarabilir.
- Bunların monte edilmesi sırasında yalnızca Mitsubishi Electric tarafından izin verilen aksesuarları kullanın veya satıcı veya yetkili teknisyene danışın. Aksesuarların montajı yanlış yapıldığı takdirde, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın. Onarım işleri için satıcıya başvurun. Değişikliklerin veya onarımların yanlış yapılması durumunda, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Kullanıcı asla cihazı tamir etmeye veya başka bir yere taşımaya kalkışmamalıdır. Cihazın montajı yanlış yapıldığı takdirde, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir. Klima cihazının onarılması veya başka bir yere taşınması gerekiyorsa, satıcı veya yetkili bir teknisyene başvurun.
- Montaj tamamlandıktan sonra, soğutucu kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Soğutucunun odaya sızması ve herhangi bir ısıtıcının alevi veya portatif bir yemek pişirme aracının etki alanıyla temas etmesi halinde zehirli gazlar oluşabilir.

1. Güvenlik Önlemleri

1.1. Montajdan önce

⚠ Dikkat:

- Cihazı alışılmadık ortamlarda kullanmayın. Klima cihazının buhar, uçucu yağ (makine yağı dahil) ve sülfürik aside maruz kalan alanlara, deniz kenarı gibi yüksek derecede tuza maruz kalan alanlara veya cihazın karla kaplanabileceği alanlara monte edilmesi durumunda, performansı önemli ölçüde düşebilir ve iç aksamı zarar görebilir.
- Cihazı yanıcı gazların oluşabileceği, sızabileceği, akabileceği veya birikebileceği yerlere monte etmeyin. Cihazın yakınında yanıcı gazların birikmesi halinde yangın veya patlama meydana gelebilir.

- Dış ünite, ısıtma işlemi sırasında yoğunlaşmaya yol açar. Söz konusu yoğunlaşmanın zarar verme olasılığı varsa, dış ünite etrafında drenaj sağlayın.
- Cihazı hastane veya iletişim ofislerine monte ederken, gürültü ve elektronik parazite karşı hazırlıklı olun. Akım dönüştürücüler, ev aletleri, yüksek frekanslı tıbbi cihazlar ve radyo iletişim cihazları, klima cihazının çalışmasının aksamasına veya bozulmasına yol açabilir. Aynı zamanda klima cihazı da tıbbi cihazlara etki ederek ekran görüntüsünü bozmak suretiyle tıbbi bakımı ve iletişim cihazlarının çalışmasını aksatabilir.

1.2. Montajdan önce (yer değiştirme)

⚠ Dikkat:

- Cihazların yerini değiştirirken son derece dikkatli olun. 20 kg veya daha ağır olduğundan, bu cihazı taşımak için iki veya daha fazla kişi gerekir. Ambalaj bantlarından tutmayın. Soğutma kanatçıkları veya diğer parçalar ellerinizi yaralayabileceği için, cihazı ambalajından çıkarırken veya taşıırken koruyucu eldiven giyin.
- Ambalaj maddelerinin güvenli şekilde atıldığından emin olun. Çivi veya başka metal veya tahta parçalar gibi ambalaj maddeleri batma veya başka şekillerde yaralanmalara yol açabilir.

- Dış ünitenin tabanı ve takılı parçalar gevşeme, çatlama ve diğer aksaklıklara karşı belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu gibi aksaklıklar düzeltilmeden bırakılırsa, cihaz düşebilir ve hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
- Klima cihazını suyla temizlemeyin. Elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Tork anahtarını kullanarak, bütün geçme somunları belirtilen değere kadar sıkın. Fazla sıkıldığı takdirde, geçme somun bir süre sonra kırılabilir ve soğutucu kaçağı meydana gelebilir.

1.3. Elektrik işlerinden önce

⚠ Dikkat:

- Devre kesicilerini taktığınızdan emin olun. Bunlar takılmadığı takdirde, elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Elektrik tesisatında, yeterli kapasiteye sahip standart kablolar kullanın. Aksi takdirde, kısa devre, aşırı ısınma veya yangın meydana gelebilir.
- Elektrik tesisatını kurarken kabloları germeyin. Kablolar gevşedikleri takdirde kopabilir veya kırılabilir ve bunun sonucunda da aşırı ısınma veya yangına yol açabilir.

- Cihazın topraklandığından emin olun. Toprak hattını gaz veya su borularına, paratonerlere veya telefon toprak hatlarına bağlamayın. Cihaz doğru şekilde topraklanmadığı takdirde, elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Belirtilen kapasiteye sahip devre kesicileri (toprak arıza kesici, izolasyon anahtar (+B sigortası) ve kalıplı devre kesici) kullanın. Devre kesicinin kapasitesi belirtilenden fazla olduğu takdirde, arıza veya yangın meydana gelebilir.

1.4. Çalışma testinden önce

⚠ Dikkat:

- Cihazı çalıştırmadan en az 12 saat önce ana elektrik şalterini açın. Ana elektrik şalterini açtıktan hemen sonra cihazı çalıştırmak iç parçaların ciddi hasar görmesine yol açabilir. Cihazın çalıştırılacağı mevsim boyunca ana elektrik şalterini açık bırakın.
- Çalıştırmaya başlamadan önce, bütün panellerin, muhafazaların ve diğer koruyucu parçaların doğru şekilde takılmış olduklarından emin olun. Dönen, sıcak veya yüksek voltajlı parçalar yaralanmalara yol açabilir.

- Hiçbir düğmeye ıslak elle dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Çalışma sırasında soğutucu borularına çıplak elle dokunmayın. Soğutucu boruları, akmakta olan soğutucunun durumuna göre soğuk veya sıcak olabilir. Borulara dokunulduğu takdirde yanma veya soğuk ısırmaları meydana gelebilir.
- Klimayı durdurduktan sonra, ana şalteri kapatmadan önce en az beş dakika bekleyin. Aksi takdirde, su kaçağı veya arıza meydana gelebilir.

1.5. R410A soğutuculu klima cihazlarının kullanımı

⚠ Dikkat:

- Soğutucu borularını bağlarken, bakır ve bakır alaşımli kaynaksız borular için C1220 bakır fosfor kullanın. Boruların iç yüzeylerinin temiz ve kükürtlü bileşikler, oksidantlar, moloz veya toz gibi zararlı maddelerden arınmış olduğundan emin olun. Belirtilmiş kalınlıkta borular kullanın. (Sayfa 186'e bakın) Önceden R22 soğutucusu taşımış olan mevcut boruları yeniden kullanırken şunlara dikkat edin:
 - Mevcut geçme somunları değiştirin ve kıvrımlı bölümleri tekrar geçirin.
 - İnce boru kullanmayın. (Sayfa 186'e bakın)
- Montajda kullanılacak olan boruları kapalı yerde saklayın ve boruların her iki ucunu da kaynak işleminden hemen öncesine kadar kapalı tutun. (Dirsek bağlantıları, vb.'yi ambalajlarında tutun.) Soğutucu hatlarına toz, moloz veya nem girdiği takdirde, yağ bozulabilir veya kompresör arızalanabilir.
- Geçmeli bölümlere uygulanacak soğutucu yağı olarak ester yağı, eter yağı, alkilbenzen yağı (az miktarda) kullanın. Soğutma yağına mineral yağ karışırsa, yağ bozulabilir.
- R410A soğutucusundan başka bir soğutucu kullanmayın. başka bir soğutucu kullanıldığı takdirde, klor yağın bozulmasına neden olacaktır.

- R410A soğutucu ile birlikte kullanılmak için özel olarak tasarlanmış aşağıdaki gereçleri kullanın: R410A soğutucuyu kullanmak için şu gereçler gereklidir: Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde en yakın satıcıyla görüşün.

Gereçler (R410A için)	
Geyç manifoldu	Geçme aleti
Doldurma hortumu	Ebat ayarlama geyçi
Gaz sızıntı detektörü	Vakum pompa adaptörü
Tork anahtar	Elektronik soğutucu dolun tartısı

- Doğru gereçleri kullandığınızdan emin olun. Soğutucu hatlarına toz, moloz veya nem girdiği takdirde, soğutma yağı bozulabilir.
- Doldurma silindiri kullanmayın. Doldurma silindiri kullanılırsa, soğutucunun bileşimi değişecek ve verimi düşecektir.

2. Montaj yeri

2.1. Soğutucu boruları

Fig. 4-1'e bakın.

2.2. Dış ünitenin montaj yerinin seçimi

- Doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz kalan yerlerden kaçın.
- Cihaz tarafından yayılan sesin komşuları rahatsız etmeyeceği bir yer seçin.
- Elektrik kaynağına ve iç üniteye kolay şekilde kablo tesisatı ve boru döşemeye elverişli bir yer seçin.
- Yanıcı gazların sızıntı yaratabileceği, meydana gelebileceği, akabileceği veya birikebileceği yerlerden kaçın.
- Çalışma sırasında cihazdan su akabileceğini unutmayın.
- Cihazın ağırlığını ve titreşimini kaldıracak düz bir yer seçin.
- Cihazın karla kaplanabileceği yerlerden kaçın. Şiddetli kar yağışının beklendiği yerlerde, karın hava girişini tıkmaması veya tam karşısından yağmasını engellemek için montaj konumunu yükseltmek veya hava girişine bir kapak takmak gibi özel tedbirler alınmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde hava akışı azalabilir ve arıza çıkabilir.
- Yağ, buhar veya kükürtlü gazlara maruz kalan yerlerden kaçın.
- Cihazı taşıırken, dış üniteye yer alan taşıma kollarını kullanın. Cihaz alttan taşındığı takdirde eller veya parmaklar sıkışabilir.

(mm)

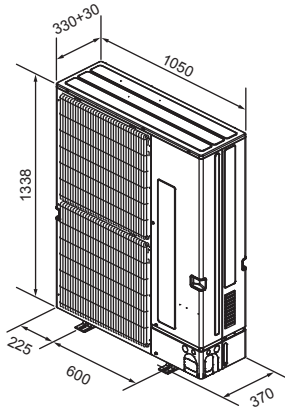


Fig. 2-1

Tablo 2

Bağlanabilir iç ünite miktarları	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Dağıtım Kutusu aracılığıyla bağlanabilir iç ünite miktarları	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Tablo 3 PWFY ünitesi özellikleri

Model	PWFY-P100VM-E-AU
Isıtma sic. aralığı	Dış sıcaklık -15 ila 21°C (Kuru Termometre), -15 ila 15°C (Yaş Termometre)
	Giriş Su sic. 10 ila 45°C
Soğutma sıcaklık aralığı	Dış sıcaklık -
	Giriş Su sic. -

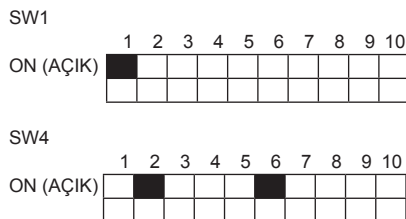


Fig. 2-2

2.3. Dış ölçüler (Dış ünite) (Fig. 2-1)

İç ünite montajı üzerindeki sınırlamalar

Bu dış üniteye aşağıda yer alan modellerdeki iç ünitelerin bağlanabileceğini unutmayın.

- Model numarası 15-140 olan iç üniteler bağlanabilir.
- Dağıtım Kutusu kullanırken, 15-100 model numaralı iç üniteler bağlanabilir. Mükün oda, iç ünite kombinasyonları için aşağıdaki tablo 1'e başvurun.

Doğrulama

Nominal kapasite aşağıdaki tablo incelenerek belirlenmelidir. Ünite miktarları, aşağıda tablo 2 de gösterildiği şekilde sınırlanmıştır. Bir sonraki adım için, seçilen toplam nominal kapasitenin dış ünite kapasitesinin %50'si - %130'u aralığında kalacağından emin olun.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 kW
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 kW
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 kW

Tablo 1-1 (P*FY serileri (Bina Uygulaması için iç ünite için))

İç ünite tipi	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Nominal kapasite (Soğutma) (kW)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Tablo 1-2 (M*Z serileri)

İç ünite tipi	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Nominal kapasite (Soğutma) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

İç ünitelerin toplam kapasitesinin dış ünitenin kapasitesini aştığı kombinasyonlar her bir iç ünitenin soğutma kapasitesini kendi nominal soğutma kapasitelerinin altına düşürecek. Bu yüzden, iç üniteleri mümkünse dış ünitenin kapasitesi dahilinde bir dış ünite ile birleştirin.

* Tüm iç üniteler 1,7 kW modeli olduğunda, 12 iç ünite 1 dış üniteye bağlanabilir.

2.4 Bir PWFY Ünitesinin Bağlanması

İç ünite olarak bir PWFY ünitesini kullanırken, PWFY ünitesi diğer iç ünitelerden farklı olduğundan aşağıdaki noktalara dikkat edin.

2.4.1. Bağlantı kısıtlamaları

- Sadece 1 PWFY-P100VM-E-AU bağlanabilir. PWFY-P200VM-E-AU ve PWFY-P100VM-E-BU bağlanamaz.
- PWFY ünitesi, bir dış üniteye bağlanan tek ünite olamaz. PWFY ünitesi dışındaki iç ünitelerin toplam nominal kapasitesi dış ünite kapasitesinin %50 - 100'ü civarında olacak şekilde bir dış ünite seçin.

Bir PWFY ünitesini bağlarken iç ünitelerin toplam nominal kapasitesinin limitleri

- PUMY-P112 (1 PWFY ünitesi + PWFY olmayan üniteler [6,3 - 12,5 kW])
- PUMY-P125 (1 PWFY ünitesi + PWFY olmayan üniteler [7,1 - 14,0 kW])
- PUMY-P140 (1 PWFY ünitesi + PWFY olmayan üniteler [8,0 - 15,5 kW])

2.4.2. İç ünite özellikleri

Bir PWFY ünitesini bir PUMY ünitesine takarken, aşağıdaki özellikler değişecektir.

- PWFY ünitesi sadece ısıtma modunda çalışabilir. PWFY ünitesi soğutma modunda çalışamaz. Ancak, PWFY ünitesi dışındaki iç üniteler soğutma modunda çalışabilirler.
- Diğer iç üniteler PWFY ünitesi ile aynı anda çalışamaz.
- PWFY ünitesinin çalışması önceliğe sahiptir. PWFY ünitesi çalışma modundayken, diğer iç üniteler duracaktır.
- Uzaktan kumandanın sıcaklık değeri çıkış su sıcaklığı için hedef değerdir.

2.4.3. Sviç ayarları (Fig. 2-2)

Bir PWFY ünitesini bir PUMY ünitesine bağladığınızda, PWFY ünitesinin SW1-1, SW4-2 ve SW4-6 DIP sviçlerini AÇIK olarak ayarlayın.

2.4.4. Çalışma testi

Test çalışması dış ünite sviçleri kullanılarak yapılırsa, PWFY ünitesi çalışmayacaktır. PWFY ünitesi sviçlerini ya da uzaktan kumandayı kullanarak test çalışmasını yapın. Test çalışmasının uygulanması hakkında bilgi için, veri kitabına ya da PWFY ünitesinin servis kılavuzuna bakın.

2.4.5. Soğutucu çekme işlemi (Pompalama)

"Pompa boşaltma prosedüründeki ① adım kullanıcının bütün iç üniteleri soğutma modunda çalıştırmasını ister."

PWFY ünitesi hariç, soğutma modunda tüm iç üniteleri çalıştırın.

2. Montaj yeri

2.5. Silindir (EHST20C) ya da Hydrobox (EHSC) ünitesi montajı

İç ünite olarak bir Silindir ya da Hydrobox ünitesi takılırken, bu üniteler diğer iç ünitelerden farklı olduğundan aşağıdaki noktalara dikkat edin.

2.5.1. Bağlantı kısıtlamaları

- Sadece 1 Silindir (EHST20C) ya da 1 Hydrobox (EHSC) ünitesi takılabilir.
(EHST20C-MEC, EHST20D serisi, EHPT20X serisi, EHSD serisi, EHSC-MEC, ERSD serisi, ERSC serisi ve EHPX serisi bağlanamaz.)
- Ecoda sistemleri bağlanırken, PAC-MK31/51BC(B) dağıtım kutusu kullanın.
- PWFY üniteleri bir Silindir ya da Hydrobox ünitesi ile aynı anda takılamaz.
- Dış ünitelerin %50 ila %130 toplam nominal kapasitesine sahip ATA (Havadan havaya) iç üniteler ile 1 Silindir ya da 1 Hydrobox ünitesi takılabilir.
PUMY-P112 1 Silindir ya da 1 Hydrobox + ATA iç ünite [6,3 – 16,2 kW]
PUMY-P125 1 Silindir ya da 1 Hydrobox + ATA iç ünite [7,1 – 18,2 kW]
PUMY-P140 1 Silindir ya da 1 Hydrobox + ATA iç ünite [8,0 – 20,2 kW]

2.5.2. İç ünite özellikleri

Bir Silindir ya da Hydrobox ünitesi takıldığında, aşağıdaki özellikler değişecektir.

- Silindir ya da Hydrobox ünitesi soğutma modunda çalışmaz.
- Yalnızca ATA iç ünitelerinin ısınma modu ve Silindir ya da Hydrobox ünitesinin DHW işlemi birlikte kullanılabilirler. (Silindir ya da Hydrobox ünitesi dahil olarak, ünitelerin aynı anda çalışabilecekleri maksimum toplam kapasite, dış ünitenin kapasitesinin %100'üne eşittir.)
- Silindir ya da Hydrobox ünitesinin çalışma modu her zaman önceliğe sahiptir.
- DHW çalışması eko modu kullanılamaz.
- Maksimum akış sıcaklığı 55°C'dir. (Silindir ya da Hydrobox ünitesindeki DIP SW1-2 KAPALI konumda olmalıdır.)
- Enerji izleme, sadece harici güç ölçer bağlıyken kullanılabilir.
- Birden fazla dış ünite kontrol edilemez.
- Bir Silindir ya da Hydrobox ünitesi, bir M-NET uzaktan kumandasına ve bir merkezi denetleyiciye bağlanamaz.
- Kazan iç kilitlemesi sadece dış hava sıcaklığına geçişte kullanılabilir.

2.5.3. Sviç ayarları

Bir Silindir ya da Hydrobox ünitesini bir PUMY ünitesine bağlarken, Silindir ya da Hydrobox ünitesindeki DIP sviç SW1-2'yi KAPALI konuma getirin.

2.5.4. Test çalışması

Silindir ya da Hydrobox ünitesinin test çalışmasını iç ünitelerden gerçekleştirin.

(Test çalışması hakkında ayrıntılar için, Silindir ya da Hydrobox ünitesinin montaj elkitabına bakın.)

2.5.5. Akışkan toplama (Pompa boşaltma)

7.3 içeriğindeki prosedürleri uygulayın.

2.6. Sadece soğutan iç ünitenin bağlanması

Bir sistem bir veya daha fazla sadece soğutmalı iç üniteleri içerirse, tüm sistemi soğutma sistemi olarak ayarlayın.

Üniteleri tablo 4'te belirtildiği gibi ayarlayın.

Tablo 4 Sadece soğutma ayarlama prosedürü

Ünite		Ayar
Dış ünite	PUMY-P-V/YKM(E)2	Çoklu denetleyici devre kartındaki DIP sviç SW6-2: ON (AÇIK)
Dağıtım kutusu	PAC-MK-BC(B)	Dağıtım kutusu denetleyici devre kartındaki DIP sviç SW4-5: ON (AÇIK)
İç ünite	CITY MULTI Serisi	İç ünite denetleyici devre kartındaki DIP sviç SW3-1: ON (AÇIK)
	M, S, P Serisi	Ayar gerekmez.

2. Montaj yeri

2.7. Havalandırma ve bakım alanı

2.7.1. Tek bir dış ünite monte ederken

Minimum ölçüler, Maksimum boyutlar anlamına gelen Max'te belirtilenler dışında, şöyledir.

Her durumda şemalara başvurun.

- ① Yalnızca arkadaki engeller (Fig. 2-3)
- ② Yalnızca arkadaki ve üstteki engeller (Fig. 2-4)
 - * İsteğe bağlı hava çıkış kılavuzlarını yukarı yöndeki hava akışı için kullanmayın.
- ③ Yalnızca arkadaki ve yandaki engeller (Fig. 2-5)
- ④ Yalnızca öndeki engeller (Fig. 2-6)
 - * İsteğe bağlı bir çıkış kılavuzu kullanırken boşluk 500 mm veya üzerinde olmalıdır.
- ⑤ Yalnızca öndeki ve arkadaki engeller (Fig. 2-7)
 - * İsteğe bağlı bir çıkış kılavuzu kullanırken boşluk 500 mm veya üzerinde olmalıdır.
- ⑥ Yalnızca arkadaki, yandaki ve üstteki engeller (Fig. 2-8)
 - * İsteğe bağlı hava çıkış kılavuzlarını yukarı yöndeki hava akışı için kullanmayın.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

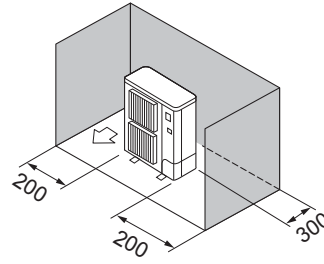


Fig. 2-5




Fig. 2-6

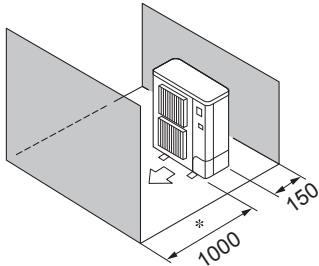


Fig. 2-7

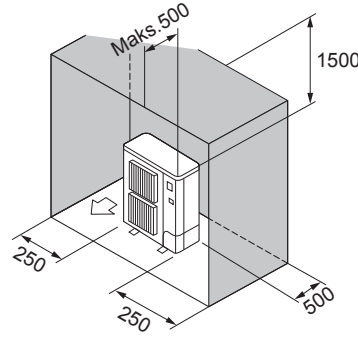


Fig. 2-8




Fig. 2-9

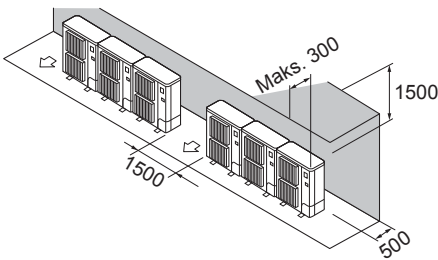


Fig. 2-10




Fig. 2-11

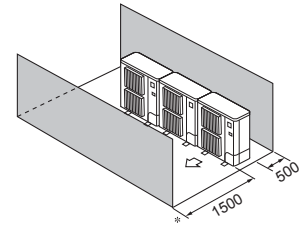


Fig. 2-12

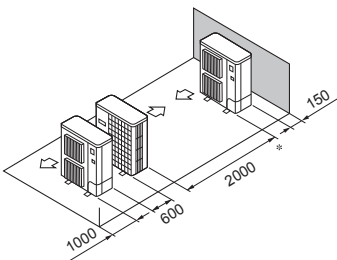


Fig. 2-13

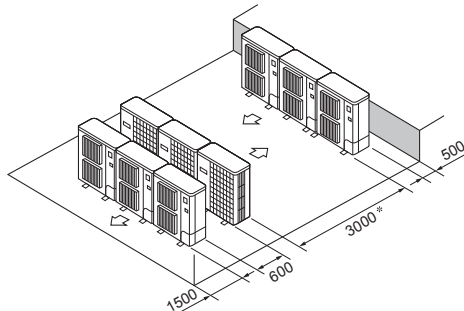


Fig. 2-14

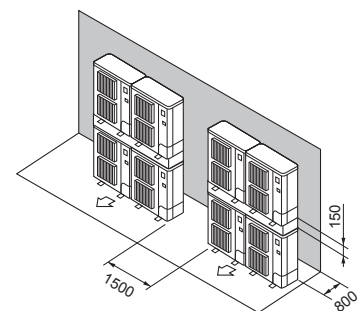


Fig. 2-15

2.7.2. Birden fazla dış ünite monte ederken

Üniteler arasında 25 mm ve üzerinde bir boşluk bırakın.

- ① Yalnızca arkadaki engeller (Fig. 2-9)
- ② Yalnızca arkadaki ve üstteki engeller (Fig. 2-10)
 - * Yan yana en fazla üç ünite yerleştirilmelidir. Ayrıca, aralarında gösterildiği şekilde boşluk bırakılmalıdır.
 - * İsteğe bağlı hava çıkış kılavuzlarını yukarı yöndeki hava akışı için kullanmayın.
- ③ Yalnızca öndeki engeller (Fig. 2-11)
 - * İsteğe bağlı bir çıkış kılavuzu kullanırken boşluk 1000 mm veya üzerinde olmalıdır.
- ④ Yalnızca öndeki ve arkadaki engeller (Fig. 2-12)
 - * İsteğe bağlı bir çıkış kılavuzu kullanırken boşluk 1000 mm veya üzerinde olmalıdır.
- ⑤ Tekli paralel ünite düzeni (Fig. 2-13)
 - * Yukarı yöndeki hava akışı için isteğe bağlı hava çıkış kılavuzu kullanırken, açıklık 1000 mm veya daha fazla olmalıdır.
- ⑥ Çoklu paralel ünite düzeni (Fig. 2-14)
 - * Yukarı yöndeki hava akışı için isteğe bağlı hava çıkış kılavuzu kullanırken, açıklık 1500 mm veya daha fazla olmalıdır.
- ⑦ İstifli ünite düzeni (Fig. 2-15)
 - * Üniteler üst üste en fazla iki üniteye kadar istiflenebilir.
 - * Yan yana en fazla iki ünite istifli şekilde yerleştirilmelidir. Ayrıca, aralarında şekildedeki gibi boşluk bırakılmalıdır.

2. Montaj yeri

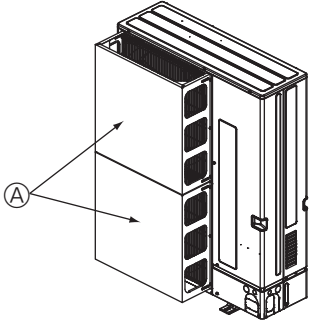


Fig. 2-16

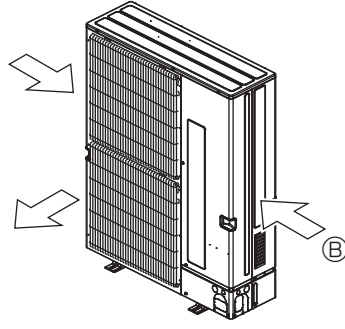


Fig. 2-17

2.7.3. Rüzgarlı yerlerde montaj

Dış üniteyi çatı üstüne veya rüzgara karşı korunaksız başka bir yere monte ederken, cihazı, hava çıkışı doğrudan rüzgara karşı gelmeyecek şekilde yerleştirin. Hava çıkışından girecek güçlü rüzgar normal hava akışını aksatabilir ve arızaya yol açabilir. Güçlü rüzgarlara karşı alınabilecek iki önlem şunlardır.

- ① Ünite, tayfun ve başka nedenlerden oluşan güçlü rüzgarların doğrudan hava çıkışına girebileceği bir yere monte edilmişse, isteğe bağlı olarak sağlanan bir hava kılavuzu monte edin. (Fig. 2-16)
- ② Cihazın konumunu, mümkünse, hava çıkışından gelen havanın, mevsimsel rüzgarlarının yönüne dik gelmesini sağlayacak şekilde seçin. (Fig. 2-17)

Ⓐ Hava kılavuzu

Ⓑ Rüzgarın yönü

3. Dış ünitenin monte edilmesi

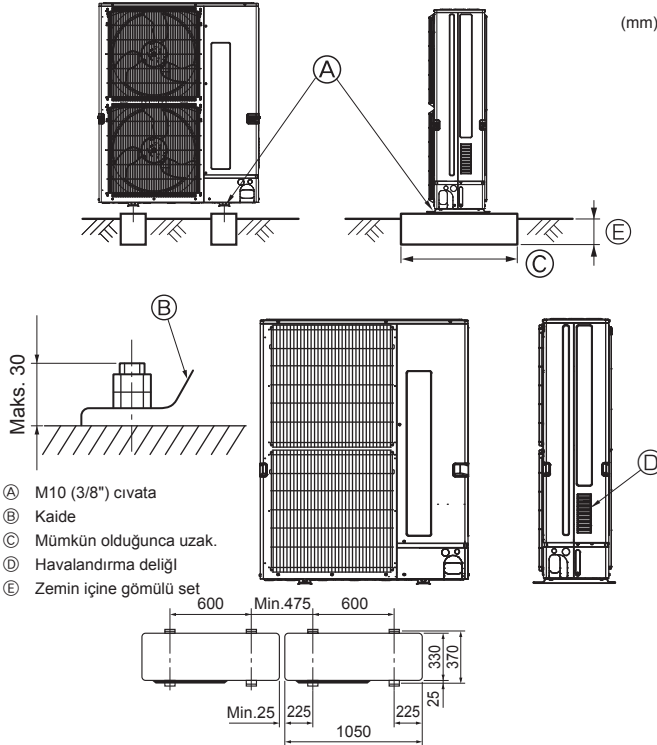


Fig. 3-1

- Ünitenin çalışması sırasında gürültü yapmaması için üniteyi mutlaka sağlam ve düz bir yüzeye monte edin. (Fig. 3-1)

<Temel spesifikasyonları>

Temel civatası	M10 (3/8")
Beton kalınlığı	120 mm
Cıvatanın uzunluğu	70 mm
Ağırlık çekme kapasitesi	320 kg

- Temel civatasının uzunluğunun kaidenin alt yüzeyine kadar 30 mm'den az olmasını sağlayın.
- Ünitenin kaidesini dört adet M-10 civatasıyla sağlam yerlere tespit edin.

Dış ünitenin monte edilmesi

- Havalandırma deliğini tıkamayın. Havalandırma deliğinin tıkanması, çalışmayı aksatacak ve arızaya yol açacaktır.
- Gerekirse, cihazın tabanına ek olarak arkasında bulunan delikleri de kabloları tutturmak, vb. için kullanarak cihazı tespit edin. Kendinden dış açmalı vidalar (ø5 x 15 mm ya da daha az) kullanarak seçilen yere monte edin.

⚠ Uyarı:

- Cihaz, ağırlığını taşıyabilecek bir yapı üzerine emniyetli şekilde monte edilmelidir. Cihaz dengesiz bir yapı üzerine monte edildiği takdirde, düşebilir ve hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
- Deprem, fırtına veya şiddetli rüzgardan zarar görme riskini en aza indirmek için, cihaz talimatlara uygun olarak monte edilmelidir. Yanlış monte edilmiş bir cihaz düşebilir ve hasara veya yaralanmalara yol açabilir.

4. Soğutucu borularının monte edilmesi

4.1. R410A soğutucu kullanan cihazlarda alınacak önlemler

- R410A soğutuculu klima cihazlarını kullanırken alınacak önlemlerden aşağıda belirtilmemiş olanlar için sayfa 183'ya başvurun.
- Geçmeli bölümlere uygulanacak soğutucu yağı olarak ester yağı, eter yağı, alkilbenzen yağı (az miktarda) kullanın.
- Soğutucu borularını bağlarken, bakır ve bakır alaşımı kaynaksız borular için C1220 bakır fosfor kullanın. Aşağıdaki tabloda belirtilmiş kalınlıkta soğutucu boruları kullanın. Boruların iç yüzeylerinin temiz ve kükürtlü bileşikler, oksidantlar, moloz veya toz gibi zararlı maddelerden arınmış olduğundan emin olun.

⚠ Uyarı:

Klimanın montajını yaparken, yerini değiştirirken veya bakımını yaparken soğutucu hatlarını doldurmak için yalnızca belirtilen soğutucuyu (R410A) kullanın. Bu soğutucuyu diğer soğutucularla karıştırmayın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın.

Havanın soğutucuyla karışması, soğutucu hattında anormal bir basınç oluşmasına neden olabilir ve bu da patlamaya veya diğer tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arızaya, sistemin bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde ürün güvenliğinin sağlanması açısından bir engel ortaya çıkarabilir.

ø6,35, ø9,52, ø12,7	Kalınlık 0,8 mm
ø15,88	Kalınlık 1,0 mm

- Yukarıda belirtilenlerden daha ince boru kullanmayın.
- Yukarıdaki tabloda listelenen kalınlıklar Japon standartlarını temel almaktadır. Yerel standartlara göre maksimum 4,15 MPa [601 PSIG] veya üzerinde çalışma basıncı olan borular kullanın.

4. Soğutucu borularının monte edilmesi

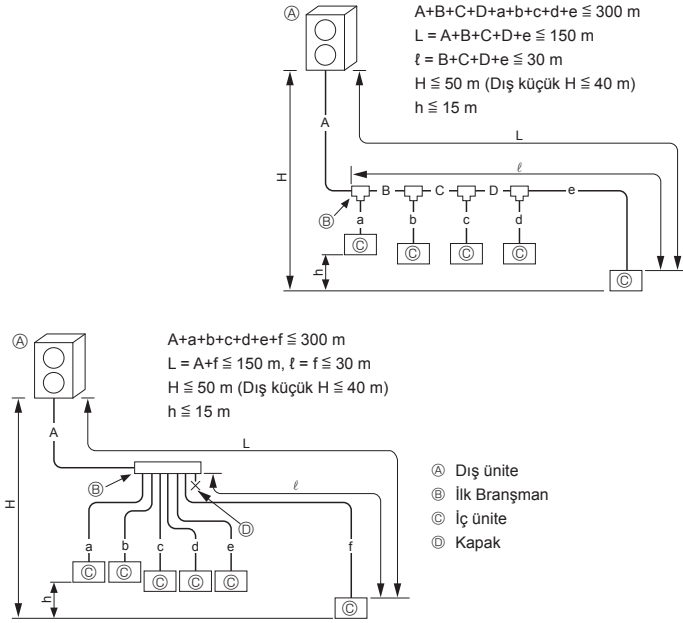


Fig. 4-1

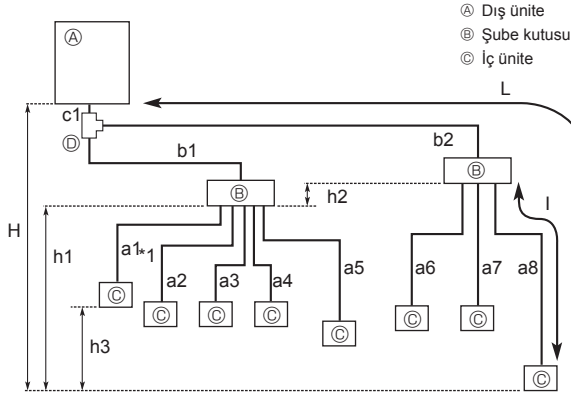


Fig. 4-2

4.2. Boru uzunluğu ve yükseklik farkı

4.2.1. Dağıtım Kutusu olmadan bağlantı (Fig. 4-1)

A	(mm)	
	[A] Sıvı borusu	[B] Gaz borusu
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88

B, C, D	(mm)	
	[C] İç ünitelerin toplam kapasitesi	[A] Sıvı borusu
		ø9,52
		ø15,88

a, b, c, d, e, f	(mm)	
	[D] Model numarası	[A] Sıvı borusu
	15, 20, 25, 32, 40, 50	ø6,35
	63, 80, 100, 125, 140	ø9,52
		ø12,7
		ø15,88

[E] Branşman kiti modeli
CMY-Y62-G-E

[F] 4-Branşman kolektörü	[G] 8-Branşman kolektörü
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E

* BAĞLANTI KİTİ (PAC-LV11M-J) ve M serisi iç üniteyi bağlarken, boru boyut ve uzunluğunu seçmeden önce BAĞLANTI KİTİ kurulum kılavuzuna bakınız.

4.2.2. Dağıtım Kutulu Bağlantı (Fig. 4-2)

Geçme bağlantılar

- Bu ünite, her bir iç ünite, şube kutusu ve dış ünitenin yan tarafında geçme bağlantılara sahiptir.
- Dış ünitenin vana kapağını çıkartıp boruyu bağlayın.
- Şube kutusu ile dış üniteyi bağlamak için soğutucu boruları kullanılır.


İzin verilen uzunluk (tek yönlü)	Toplam boru uzunluğu	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ m}$
	En büyük boru uzunluğu (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ m}$ ($b2 \leq 55 \text{ m}$, $a8 \leq 25 \text{ m}$)
	Dış ünite ile şube kutuları arasındaki boru uzunluğu	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ m}$
	İlk birleşme yerinden en uzak dağıtım kutusu (b2)	$b2 \leq 30 \text{ m}$
	Şube kutusundan sonra en büyük boru uzunluğu (I)	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Şube kutuları ile iç üniteler arasındaki toplam boru uzunluğu	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ m}$
İzin verilen yükseklik farkı (tek yönlü)	İç ünite/dış ünite bölümünde (H)*1	$H \leq 50 \text{ m}$ (Dış ünitenin iç üniteden yükseğe yerleştirilmesi halinde) $H \leq 40 \text{ m}$ (Dış ünitenin iç üniteden alçağa yerleştirilmesi halinde)
	Şube kutusu/iç ünite bölümünde (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	Her bir şube ünite (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	Her bir iç ünite (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Büküm adedi		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Şube kutusu dış ünite ile iç üniteler arasındaki seviye dahilinde yerleştirilmelidir.

4. Soğutucu borularının monte edilmesi

■ 1 şube kutusunun kullanıldığı hallerde

Kullanılan geçme bağlantı. (Lehim yoktur)

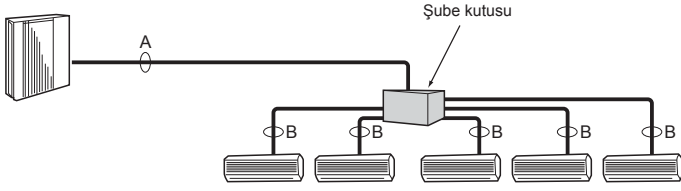

■ 2 şube kutusunun kullanıldığı hallerde

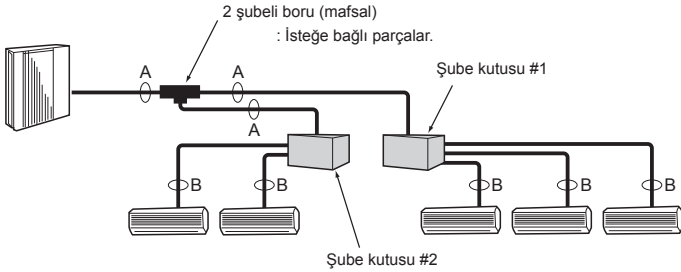


Fig. 4-3

(1) Dış ünite için vana boyutu

Sıvı için	ø9,52 mm
Gaz için	ø15,88 mm

(2) Şube kutusu için vana boyutu

ÜNİTE	Sıvı borusu	Gaz borusu
▲ ÜNİTE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
▢ ÜNİTE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
▣ ÜNİTE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
▤ ÜNİTE	ø6,35 mm	ø9,52 mm
▥ ÜNİTE	ø6,35 mm	ø12,7 mm

* 3 şubeli tip : Sadece ▲, ▢, ▣ ünitesi




Fig. 4-4

Dönüştürme formülü

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Boru boyutunun seçilmesi

4.3.1. Dağıtım Kutusu olmadan bağlantı

		İç ünite		Dış ünite
		15-50	63-140	112-140
Gaz tarafı	Boru büyüklüğü (mm)	ø12,7	ø15,88	ø15,88
Sıvı tarafı	Boru büyüklüğü (mm)	ø6,35	ø9,52	ø9,52

4.3.2. Dağıtım Kutulu Bağlantı (Fig. 4-3)

	A	B
Sıvı (mm)	ø9,52	Boru bağlantı boyutu iç ünitenin tipi ve kapasitesine göre değişmektedir. Şube kutusunun boru bağlantı boyutunu iç üniteyle eşleştirin. Şube kutusunun boru bağlantı boyutu iç ünitenin boru bağlantı boyutuyla eşleşmezse şube kutusu tarafında isteğe bağlı farklı çapta (deforme) mafsallar kullanın. (Deforme mafsalı doğrudan şube kutusu tarafına bağlayın.)
Gaz (mm)	ø15,88	

Farklı çapta mafsal (isteğe bağlı parçalar) (Fig. 4-4)

Model adı	Bağlı boruların çapı	A Çapı	B Çapı
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Boru tesisatının hazırlanması

① Aşağıdaki tabloda piyasadan edinebileceğiniz boruların özellikleri yer almaktadır.

Dış çap	Yalıtım kalınlığı	Yalıtım malzemesi
mm	mm	
6,35	8	
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Yoğuşmayı önlemek için 2 soğutucu borusunun yalıtıldığından emin olun.

③ Soğutucu borusu bükme yarıçapı 100 mm veya üzerinde olmalıdır.

⚠ Dikkat:

Belirtilen kalınlıkta yalıtım kullandığınızdan emin olun. Kalınlığın fazla olması, iç ünite ve şube kutusunun yanlık monte edilmesine az olması ise çığ damlamasına neden olabilir.

2 şubeli boru (Mafsal) : İsteğe bağlı parçalar (Bağlantı yöntemine göre beğendiğinizi seçebilirsiniz.)

Model adı	Bağlantı yöntemi
MSDD-50AR-E	geçme
MSDD-50BR-E	lehim

■ Montaj prosedürü (2 şubeli boru (Mafsal))

MSDD-50AR-E ve MSDD-50BR-E montaj kılavuzlarına başvurun.

■ Boru boyutu (Dış ünite-Şube kutusu)

Boru boyutu (ømm)	Sıvı	Gaz
	ø9,52	ø15,88

Bağlanabilir iç ünitenin yerleşimi mahalle/ bölge/ülkelere göre değişmektedir.

■ Boru boyutu (Şube kutusu-İç ünite) *M serisi ve S serisi İç ünite örneği

İç ünite tipi	(kW)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Boru boyutu (ømm)	Sıvı	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Gaz	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Boru boyutu (Şube kutusu-İç ünite) *P serisi İç ünite kullanılması durumunda

İç ünite tipi	(kW)	*1 35	*1 50	60	71	100
Boru boyutu (ømm)	Sıvı	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Gaz	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 P serisi 35, 50 tipi iç ünite kullanırken, iç üniteye takılı olan geçme somununu kullanın. Geçme somununu kullanmayınca iç ünite aksesuarları içindeki. Kullanılması halinde, gaz kaçağı meydana gelebilir veya boru yerinden çıkabilir.

4. Soğutucu borularının monte edilmesi

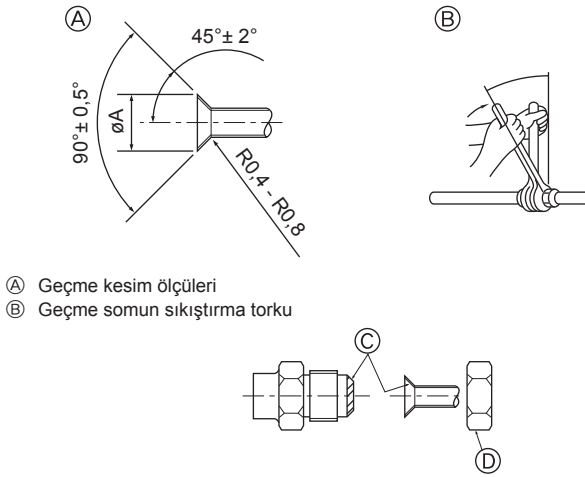


Fig. 4-5

(A) (Fig. 4-5)

Bakır boru O.D. (mm)	Geçme boyutları øA boyutları (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

(B) (Fig. 4-5)

Bakır boru O.D. (mm)	Geçme somun O.D. (mm)	Sıkıştırma torku (N·m)
ø6,35	17	14 - 18
ø6,35	22	34 - 42
ø9,52	22	34 - 42
ø12,7	26	49 - 61
ø12,7	29	68 - 82
ø15,88	29	68 - 82
ø15,88	36	100 - 120

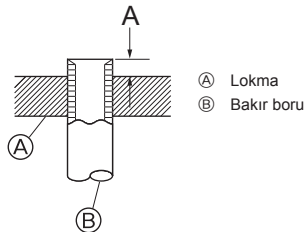


Fig. 4-6

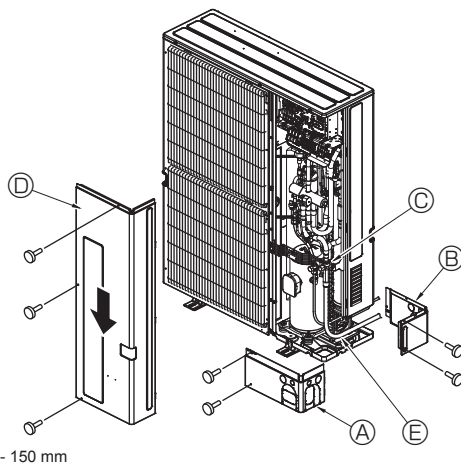


Fig. 4-7

4.4. Boruların bağlanması (Fig. 4-5)

Fig. 4-1 boru sistemine bir örnektir.

- Soğutucu borudan su damlamasını engellemek için yeterli yoğunlaşma önleyici çalışma ve izolasyon çalışması yürütün. (sıvı borusu/gaz borusu)
- Soğutucu borunun takıldığı yerde ortama göre izolasyonu artırın, aksi takdirde izolasyon maddesinin yüzeyinde yoğunlaşma meydana gelebilir. (İzolasyon malzemesi ısıya karşı dayanıklılık sıcaklığı: 120 °C, Kalınlık: 15 mm veya daha fazla)
- * Soğutucu borular, tavan arası gibi yüksek sıcaklık ve neme maruz kalacağı yerlerde kullanıldığında ek izolasyon uygulamasına gerek duyulabilir.
- Soğutucu boruyu izole ederken, tüm boşlukları dolduran izolasyon maddesi arasındaki ağın yanı sıra, iç ünite ve izolasyon maddesinin arasına da ısı dirençli polietilen köpük uygulayın.
- (Borularda yoğunlaşmanın meydana gelmesi, odada yoğunlaşma ya da borulara dokunulduğunda yanma gibi sonuçlar verebilir.)
- Drenaj borusunun bina içindeki aksamı polietilen köpük yalıtım malzemeleriyle sarılmalıdır (özellikle ağırlığı 0,03 olmalı, kalınlığı en az 9 mm olmalıdır).
- Geçme somunu sıkımadan önce boru ve conta bağlantı yüzeylerine ince bir tabaka halinde soğutucu yağı uygulayınız. (A)
- Boru bağlantılarını iki somun anahtarla sıkınız. (B)
- Boru bağlantılarının yapılmasından sonra, bir kaçak dedektörü veya biraz sabunlu suyla gaz kaçağı olup olmadığını muayene ediniz.
- Bütün geçme yatağı yüzeyine soğutucu makine yağı sürün. (C)
- Aşağıdaki boru büyüklüklerine uygun geçme somun kullanın. (D)
- Boruları bükerken kırmamaya dikkat edin. 100 mm ile 150 mm arasındaki bükme çapları yeterlidir.
- Boruların kompresöre değmemesine özen gösterin. Aksi takdirde anormal gürültü veya titreşim meydana gelebilir.

① Borular iç ünitiden başlayarak döşenmelidir.

Geçme somunlar tork anahtarları ile sıkılmalıdır.

② Sıvı borularını ve gaz borularını geçirin ve ince bir tabaka halinde soğutma yağı sürün (Yerinde uygulanır).

* Normal boru contası kullanıldığında, R410A soğutma borularının geçme işlemleri için Tablo 3'e başvurun.

A ölçülerini doğrulamak için ebat ayarlama geyiği kullanılabilir.

⚠ Uyarı:

Ünitenin montajını yaparken, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borularını sağlam şekilde bağlayın.

* BAĞLAMA KİTİNİ (PAC-LV11M-J) bağlarken, BAĞLAMA KİTİ kullanma kılavuzuna bakınız.

Tablo 3 (Fig. 4-6)

Bakır boru O.D. (mm)	A (mm)	
	R410A için geçme aleti	R22-R407C için geçme aleti
	Kavrama tipi	
ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø12,7	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø15,88	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø19,05	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Soğutucu boruları (Fig. 4-7)

Bakım panelini (D) (üç vida) ve ön boru kapağını (A) (iki vida) ve arka boru kapağını (B) (iki vida) çıkarın.

① Dış ünitenin stop valfi tamamen kapandığında iç/dış ünite için soğutucu borusu bağlantılarını yapın.

② İç ünite ve bağlantı borusundaki havayı vakumla boşaltın.

③ Soğutucu borularını bağladıktan sonra, döşenmiş boruları ve iç üniteyi gaz kaçağına karşı kontrol edin. (4.6. Soğutucu borusu hava sızdırmazlığı test yöntemi.)

④ Sıvı ve gaz kesme vanalarının servis deliği vasıtasıyla soğutucu hatlarını vakumlayın. Sonra kesme vanalarını tamamen açın (sıvı ve gaz kesme vanaları). Böylece iç ve dış ünitelerin soğutucu hatları bağlanmış olur.

* Kesme vanaları kapalı bırakılır ve cihaz çalıştırılırsa, kompresör ve çek valf zarar görür.

* Dış ünitenin boru bağlantı yerlerinde kaçak dedektörü veya sabunlu su kullanarak gaz kaçağı kontrolü yapın.

* Soğutucu hatlarındaki havayı boşaltmak için cihazdan gelen soğutucuyu kullanmayın.

* Vana işlemi tamamlandıktan sonra, vana kapaklarını sıkarak torku düzeltin: 20 ila 25 N·m (200 ila 250 kgf·cm) arası.

Kapakların yerine konmaması veya sıkıştırılmaması durumunda soğutucu kaçağı meydana gelebilir. Ayrıca, soğutucu kaçağına karşı conta görevi gördüklerinden, vana kapaklarının iç taraflarına zarar vermemeye dikkat edin.

⑤ Isı izolasyonuna su girmesini önlemek için, boru bağlantı yerlerinin etrafındaki ısı izolasyonunun uçlarını dolgu macunu ile sızdırmaz hale getirin.

4. Soğutucu borularının monte edilmesi

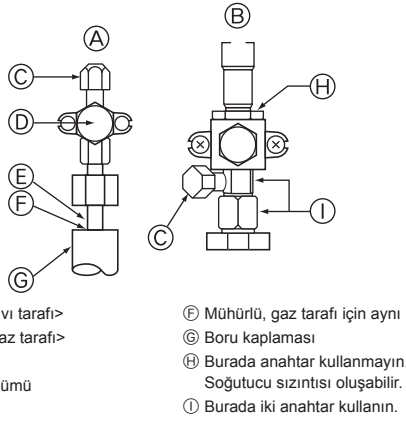


Fig. 4-8

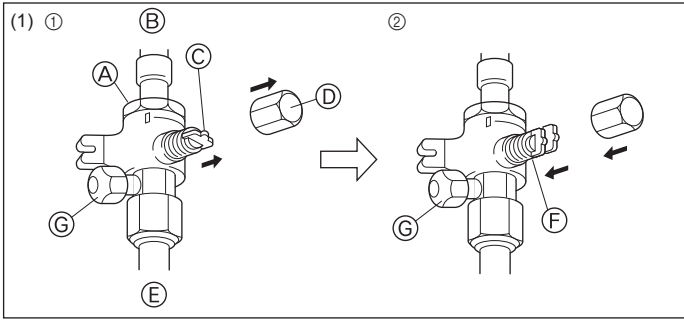


Fig. 4-9

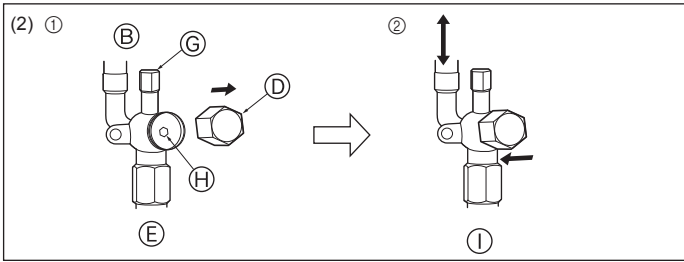


Fig. 4-10

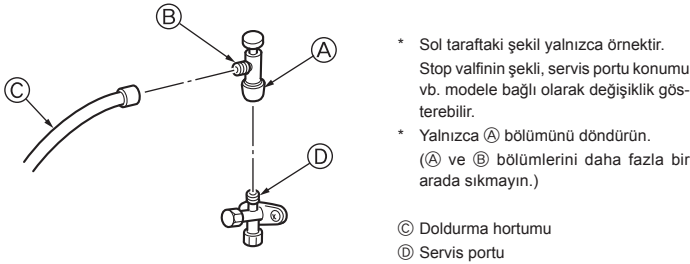


Fig. 4-11

4.6. Soğutucu borusu hava sızdırmazlığı test yöntemi

(1) Test araçlarını bağlayın.

- (A) (B) kapama vanalarının kapalı olduğundan emin olun ve açmayın.
- Sıvı kesme vanasının (A) ve gaz kesme vanasının (B) servis deliği (C) vasıtasıyla soğutucu hatlarına basınç uygulayın.

(2) Belirtilen değerde basıncı birden eklemeyin, azar azar verin.

- ① 0,5 Mpa'a (5 kgf/cm²G) kadar basınç verin, beş dakika bekleyin ve basıncın düşmediğinden emin olun.
- ② 1,5 Mpa'a (15 kgf/cm²G) kadar basınç verin, beş dakika bekleyin ve basıncın düşmediğinden emin olun.
- ③ 4,15 Mpa'a (41,5 kgf/cm²G) kadar basınç verin ve çevre sıcaklığını ve soğutucu basıncını ölçün.

(3) Belirtilen değerdeki basınç bir gün süreyle sabit kalır ve düşmezse, borular testi geçmiş ve kaçak yok demektir.

- Çevre sıcaklığı 1°C değişirse, basınç yaklaşık 0,01 MPa (0,1 kgf/cm²G) değişir. Gerekli düzeltmeleri yapın.

(4) Basınç (2) ve (3) adımda düşerse, gaz kaçağı var demektir. Gaz kaçağının kaynağını araştırın.

4.7. Kapama vanasını açma yöntemi

(1) Gaz tarafı (Fig. 4-9)

- ① Kapağı çıkarın, kolu kendinize doğru çekip saat yönünün tersine 1/4 devir çevirerek açın.
- ② Stop valfinin tamamen açık olduğundan emin olun, kolu içeri itin ve başlığı çevirerek tekrar ilk konumuna getirin.

(2) Sıvı tarafı (Fig. 4-10)

- ① Başlığı çıkarın ve 4 mm'lik bir altıgen somun anahtarıyla vana çubuğunu gidebileceği yere kadar saat yönünün tersine döndürün. Tampona dayanınca döndürmeye son verin.
- ② Stop valfinin tamamen açık olduğundan emin olun, kolu içeri itin ve başlığı çevirerek tekrar ilk konumuna getirin.

- (ø6,35: Yaklaşık 4,5 devir) (ø9,52: Yaklaşık 10 devir)
- (A) Vana (Valve)
- (B) Ünite tarafı (Unit side)
- (C) Kol (Handle)
- (D) Kapak (Cap)
- (E) İç boru tarafı (Inner pipe side)
- (F) Açık konum tarafı (Open position side)
- (G) Servis ağız (Service port)
- (H) Anahtar boşluğu (Switch gap)
- (I) Soğutucu akış yönü (Refrigerant flow direction)

Soğutucu boruları koruyucu bir şekilde sarılmıştır.

- Borular, bağlanmadan önce veya bağlandıktan sonra koruma amacıyla ø90'lık bir çapa ulaşacak şekilde sarılabilirler. Boru kaplamasındaki parçayı yarıktan itibaren kesip atın ve boruları sarın.

Boru giriş boşluğu

- Boru girişindeki boruların etrafını macunla veya sızdırmaz madde ile hiç boşluk kalmayacak şekilde kapatın. (Boşluklar kapatılmadığı takdirde, gürültü yayılır veya cihaza toz veya su girerek bozulmasına neden olabilir.)

Doldurma valfi kullanılırken alınması gereken önlemler (Fig. 4-11)

Servis portunu takarken çok fazla sıkmayın aksi takdirde, valf gövdesi deforme olabilir, gevşeyebilir ve gaz sızıntısına neden olur.

(B) bölümünü belirtilen yönde konumlandırdıktan sonra yalnızca (A) bölümünü döndürün ve sıkın.

(A) bölümünü sıktıktan sonra (A) ve (B) bölümünü bir arada daha fazla sıkmayın.

4. Soğutucu borularının monte edilmesi

4.8. İlave soğutucu doldurma

İlave soğutucu doldurma

Dış ünite fabrikadan gönderildiğinde, uzatılmış boru için soğutucu, dış üniteye dahil değildir. Bu nedenle, kurulum alanında her soğutucu boru sistemini ek soğutucuyla doldurun. Ayrıca, bakımını yapmak için dış ünite üzerindeki "Soğutucu oranı" plakasındaki boşluklara, her sıvı borusunun çap ve uzunluğu ile ek soğutucu dolum miktarını girin.

İlave Soğutucu Doldurma Hesaplaması

- Sıvı borusu çapını ve uzatılmış borunun uzunluğunu kullanarak ek dolum miktarını hesaplayın.
- Hesaplamalarda, Silindir ya da Hydrobox ünitesinin kapasitesi için 11,2 kW kullanın.
- Sağ tarafta gösterilen prosedürü uygulayarak ek soğutucu dolum miktarını hesaplayın ve ek soğutucuyla doldurun.
- 0,1 kg'dan az miktarlar için, hesaplanmış ek soğutucu dolum miktarını yuvarlayın. (Örneğin, hesaplanmış dolum miktarı 6,01 kg ise, dolum miktarını 6,1 kg'a yuvarlayın.)

<İlave Doldurma>

Soğutucu dolum miktarının hesaplanması

Boru çapı Sıvı borusu ø6,35 (m) × 19,0 (g/m)	+	Boru çapı Sıvı borusu ø9,52 (m) × 50,0 (g/m)	+	Bağlı iç ünitelerin toplam kapasitesi ~ 8,0 kW 8,1 ~ 16,0 kW 16,1 kW ~	İç üniteler için miktar 1,5 kg 2,5 kg 3,0 kg
---	---	---	---	--	--

Fabrikadan gönderildiğinde dahil edilen soğutucu miktarı

Dahil edilen soğutucu miktarı
4,8 kg

<Örnek>

Dış model : P125

İç 1 : P63 (7,1 kW) A: ø9,52 30 m a : ø9,52 15 m
2 : P40 (4,5 kW) b : ø6,35 10 m
3 : P25 (2,8 kW) c : ø6,35 10 m
4 : P20 (2,2 kW) d : ø6,35 20 m

Aşağıdaki koşullarda:

Her bir sıvı hattının toplam uzunluğu aşağıdaki gibidir:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 m

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 m

Bağlı iç ünitenin toplam kapasitesi aşağıdadır:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Hesaplama örneği>

İlave soğutucu miktarı

$$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1 \text{ kg (yuvarlanmış)}$$

5. Drenaj Tesisatı İşleri

Dış ünite drenaj borusu bağlantısı

Drenaj borusu gerekli olduğu zaman, drenaj soketini veya drenaj çanağını (isteğe bağlı aksam) kullanın.

	P112-140
Drenaj soketi	PAC-SG61DS-E
Drenaj çanağı	PAC-SH97DP-E

6. Elektrik işleri

6.1. Dikkat

- Elektriksel ekipman ile ilgili teknik standartlar, tesisat yönetmelikleri ve her bir elektrik enerjisi şirketi kılavuzları için resmi makamların yasalarına uyun.
- Kontrol tesisatı (bundan sonra iletim hattı olarak anılacaktır) güç kaynağı tesisatından (5 cm veya daha fazla) uzak olmalıdır ki güç kaynağı tesisatından çıkan elektrik gürültüsünden etkilenmesin. (İletim hattı ile güç kaynağı kablolarını aynı buatin içine koymayın.)
- Gösterilen topraklama işini dış üniteye yaptığınızdan emin olun.
- İç ve dış ünitelerin elektriksel kısım kutusu için biraz tolerans tanıyın, çünkü servis işi anında bazen kutu çıkarılmaktadır.
- Ana güç kaynağını asla iletim hattı terminali bloğuna bağlamayın. Eğer bağlarsa, elektriksel parçalar yanacaktır.
- İletim hattı için 2-telli ekranlı kablo kullanın. Eğer farklı sistemlerin iletim hatları aynı çokluteilli kablo ile kablolanır ise, sonuçta zayıf iletim ve alım yüzünden hatalı işlemler olacaktır.
- Dış ünite iletimi için terminal bloğuna sadece belirtilen iletim hattı bağlanmalıdır. (İç ünite ile bağlanacak olan iletim hattı : İletim hattı için terminal bloğu TB3, Diğer : Merkezi kontrol için terminal bloğu TB7)
Hatalı bağlantı sistemin çalışmasına izin vermez.
- Üst sınıf kumanda ile bağlamak için veya farklı soğutma sistemlerindeki grup işlemine iletmek için her birinde dış üniteler arasında iletim için kontrol hattı gereklidir.
Merkezi kontrol için terminal blokları arasındaki bu kontrol hattını bağlayın. (kutupsuz 2-telli hat)
Üst sınıf kumandaya bağlanmadan farklı soğutma sistemlerindeki grup işlemi yapılırken, bir dış ünitenin kısa devre konektörünün takılmasını CN41'den CN40'a değiştirin.
- Uzaktan kumanda kullanılarak grup ayarlanır.
- BAĞLAMA KİTİ (PAC-LV11M-J) ve M serisi iç üniteyi bağlarken, BAĞLAMA KİTİ kullanma kılavuzuna bakınız.
- Bir dağıtım kutusunu bağlarken, dış üniteyi açmadan önce iç üniteleri ve dağıtım kutusunu açık konuma getirdiğinizden emin olun.

6. Elektrik işleri

<İzin Verilen Uzunluklar>

① M-NET Uzaktan kumanda

- Dış ünitelerden geçen maks uzunluk: $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ ve $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ ve $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² veya daha fazla)
 - İletim kablosu maks uzunluğu: L_1 ve $L_3 + L_4$ ve $L_3 + L_5$ ve L_6 ve $L_2 + L_6$ ve $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² veya daha fazla)
 - Uzaktan kumanda kablosu uzunluğu: $t_1, t_2, t_3, t_4 \leq 10$ m (0,5 ila 1,25 mm²)
- Eğer uzunluk 10 m'i aşarsa, 1,25 mm² ekranlı kablo kullanın. Bu kesitin uzunluğu (L_8) maksimum uzunluk ile toplam uzunluk hesaplamasına dahil edilmelidir.

② MA Uzaktan kumanda

- Dış ünitelerden geçen maks uzunluk (M-NET kablosu): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ ve $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ m (1,25 mm² veya daha fazla)
- İletim kablosu maks uzunluğu (M-NET kablosu): L_1 ve $L_3 + L_4$ ve L_6 ve $L_2 + L_6$ ve $L_7 \leq 200$ m (1,25 mm² veya daha fazla)
- Uzaktan kumanda kablosu uzunluğu: m_1 ve $m_1 + m_2 + m_3$ ve $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ m (0,3 ila 1,25 mm²)

■ M-NET Uzaktan Kumanda

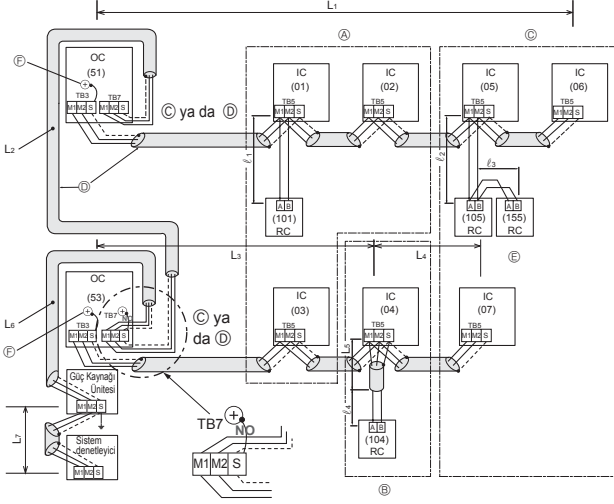


Fig. 6-2

- (A) : Grup
(B) : Grup
(C) : Grup
(D) : Ekranlı Kablo
(E) : Tali Uzaktan Kumanda
(F) : Elektrik parça kutusuna vidalayın
() : Adres

■ MA Uzaktan Kumanda


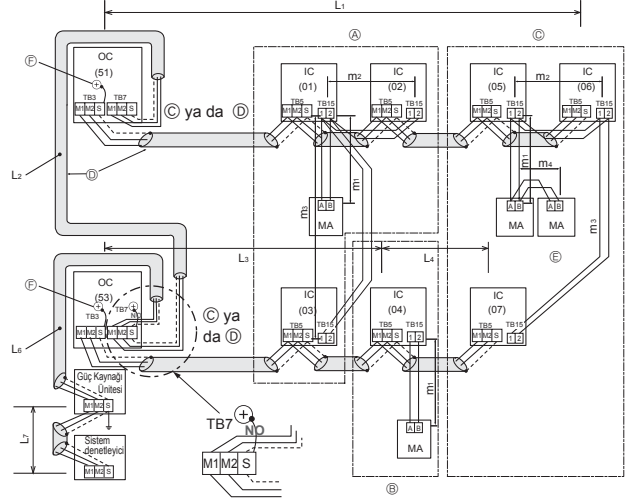


Fig. 6-3

- (A) : Grup
(B) : Grup
(C) : Grup
(D) : Ekranlı Kablo
(E) : Tali Uzaktan Kumanda
(F) : Elektrik parça kutusuna vidalayın
() : Adres

<İletim Kablosu Tesisatı Örneği: Dağıtım Kutusu Kullanılırken>

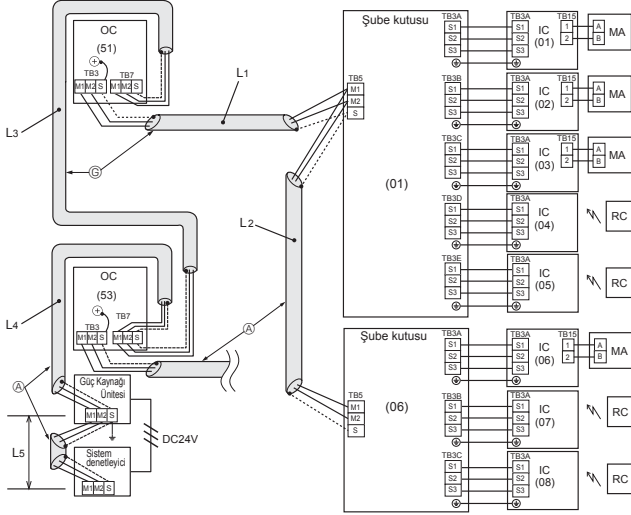

- (G) : Ekranlı Kablo
() : Adres örneği

Fig. 6-4

<İzin Verilen Uzunluklar>


- Dış ünitelerden geçen maks uzunluk (M-NET kablosu): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ m (1,25 mm² veya daha fazla)
- İletim kablosu maks uzunluğu (M-NET kablosu): $L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ m (1,25 mm² veya daha fazla)

6. Elektrik işleri



6.4. Ana güç kaynağı tesisatı ve ekipman kapasitesi

Tesisatın Şematik Çizimi: Dağıtım Kutusu Kullanmadığınızda (Örnek) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM serileri



■ PUMY-P-YKM(E) serileri

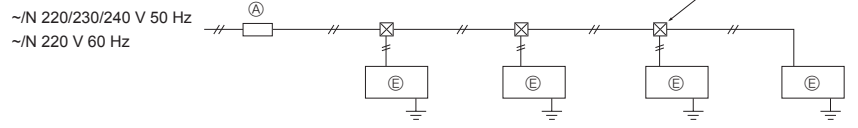


- Ⓐ Anahtar (Tesisat ve Akım Kaçağı için Kesiciler)
- Ⓑ Dış Ünite
- Ⓒ Çekme Kutusu
- Ⓓ "A-Kontrol" İç Ünite (M.P.S serisi iç ünite)
- Ⓔ M-NET Kontrol İç Ünitesi (City Multi iç ünitesi)

Fig. 6-5

Tesisatın Şematik Çizimi: Dağıtım Kutusu Kullanılırken (Örnek) (Fig. 6-6)


<Güç Dış Üniteden Sağlandığında>

■ PUMY-P-VKM serileri

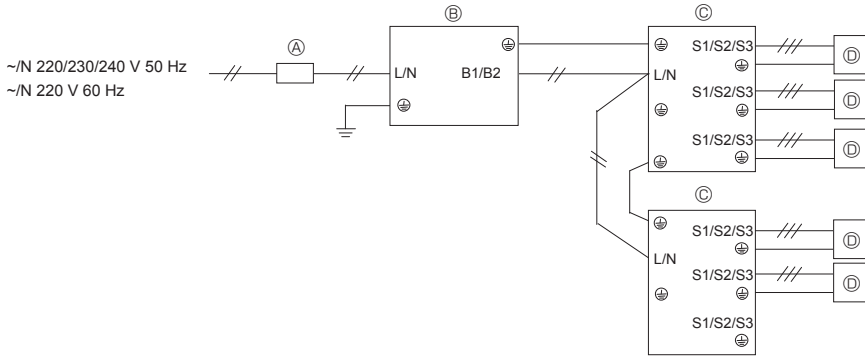


- Ⓐ Anahtar (Tesisat ve Akım Kaçağı için Kesiciler)
- Ⓑ Dış ünite
- Ⓒ Şube kutusu
- Ⓓ "A-Kontrol" İç Ünite (M.P.S serisi iç ünite)
- Ⓔ M-NET Kontrol İç Ünitesi (City Multi iç ünitesi)
- Ⓕ Çekme Kutusu

■ PUMY-P-YKM(E) serileri


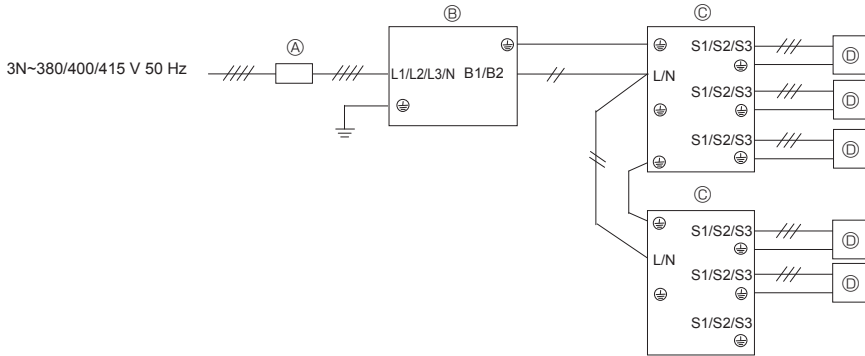


<Güç Ayrık Olarak Sağlandığında>

■ PUMY-P-VKM serileri

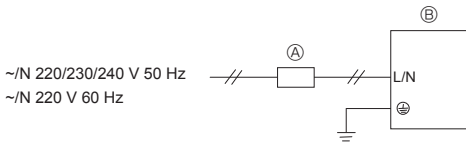

■ PUMY-P-YKM(E) serileri

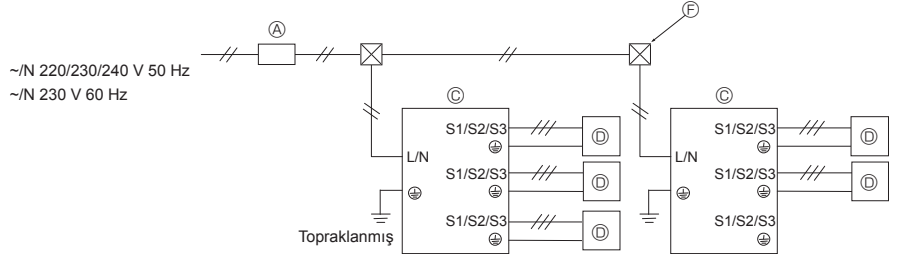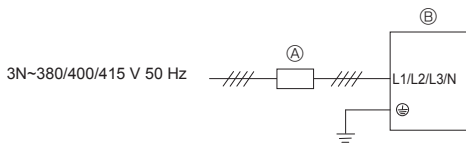

Not: Reaktör KUTUSU (Opsiyonel parçalar)

Ürün, profesyonel ekipman dışı bir amaçla kullanıldığında Reaktör KUTUSU gerekli olabilir.

	Dağıtım kutusu güç kaynağı metodu	
Dış ünite	Dış üniteden gelen güç kaynağı	Ayrı güç kaynağı
1-fazlı güç kaynağı	Gereksiz	Gerekli
3-fazlı güç kaynağı	Gerekli	Gerekli

Fig. 6-6

6. Elektrik işleri

Ana Güç Kaynağı ve Açma/Kapama Kapasitelerinin kesit alanı <Güç Ayrı Olarak Sağlandığında>

Model		Güç kaynağı	Minimum Kablo Kesit alanı (mm ²)			Kablo için Kesici *1	Akım Kaçağı için Kesici
			Ana Kablo	Branşman	Topraklama		
Dış Ünite	P112-140V	~/N 220/230/240 V 50 Hz ~/N 220 V 60 Hz	6	–	6	32 A	32 A 30 mA 0,1 sn. veya daha az
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	1,5	–	1,5	16 A	16 A 30 mA 0,1 sn. veya daha az

<Güç Dış Üniteden Sağlandığında>

Model		Güç kaynağı	Minimum Kablo Kesit alanı (mm ²)			Kablo için Kesici *1	Akım Kaçağı için Kesici
			Ana Kablo	Branşman	Topraklama		
Dış Ünite	P112-140V	~/N 220/230/240 V 50 Hz ~/N 220 V 60 Hz	6	–	6	40 A	40 A 30 mA 0,1 sn. veya daha az
	P112-140Y	3N~380/400/415 V 50 Hz	2,5	–	2,5	20 A	20 A 30 mA 0,1 sn. veya daha az

*1 Her kuptan en az 3,0 mm temas aralığı bırakarak, sigortasız devre kesici (NF) veya topraklama devre kesicisi (NV) kullanın.

<İç üniteler>

İç ünitenin toplam işletim akımı	Minimum Kablo Kesiti (mm ²)			Toprak kaçağı akım kesicisi *1	Yerel anahtar (A)		Kablo tesisatı için kesici (NFB)
	Ana Kablo	Dağıtım	Toprak		Kapasite	Sigorta	
F0 = 16 A veya daha az *2	1,5	1,5	1,5	20 A akım duyarlılığı *3	16	16	20
F0 = 25 A veya daha az *2	2,5	2,5	2,5	30 A akım duyarlılığı *3	25	25	30
F0 = 32 A veya daha az *2	4,0	4,0	4,0	40 A akım duyarlılığı *3	32	32	40

IEC61000-3-3'e yaklaşık maksimum geçerli sistem empedansı uygulayın.

*1 Toprak kaçağı akım kesicisi, envertör devresini desteklemelidir.

Toprak kaçağı akım kesicide yerel anahtar ve kablo kesici birlikte kullanılmalıdır.

*2 F1 ya da F2'nin büyük olanını F0 değeri olarak alın.

F1 = İç ünitelerin toplam maksimum işletim akımı × 1,2

F2 = {V1 × (1. Tip Sayısı)/C} + {V1 × (2. Tip Sayısı)/C} + {V1 × (3. Tip Sayısı)/C} + {V1 × (Diğerlerinin Sayısı)/C}

Dağıtım kutusuna bağlayın (PAC-MK-BC)

İç ünite	V1	V2
Tip 1 SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Tip 2 PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Tip 3 MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Tip 4 MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Tip 5 MFZ-KJ-VE	7,4	
Tip 6 Şube kutusu (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Tip 7 ecodan C nesli	5,1	5,0*

* Bu değer lokal olarak bağlı bir aktüatörden ötürü artabilir.

Bağlantı kitine bağlayın (PAC-LV11M)

İç ünite	V1	V2
Tip 1 MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Tip 2 MFZ-KJ-VE	7,4	
Tip 3 Bağlantı kiti (PAC-LV11M)	3,5	

İç ünite	V1	V2
Tip 1 PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Tip 2 PLFY-VCM	9,9	
Tip 3 PKFY-VBM	3,5	
Tip 4 PEFY-VMA	38	1,6
Tip 5 PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C: 0,01 sn'lik çalışma süresindeki çalışma akımı

Lütfen devre kesicinin atma özelliğinden "C"yi seçin.

6. Elektrik işleri

<"F2" hesaplama örneği>

Koşul PEFY-VMS × 4 + PEFY-VMA × 1, C = 8 (sağdaki örnek şemasına bakınız)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,05$$

→ 16 A devre kesici (Atan akım = $8 \times 16 \text{ A}$ 0,01 sn'de)


* 3 Akım hassasiyeti şu formül kullanılarak hesaplanır.

$$G1 = V2 \times (\text{Tip1 Miktarı}) + V2 \times (\text{Tip2 Miktarı}) + V2 \times (\text{Tip3 Miktarı}) + V2 \times (\text{Diğerlerinin Miktarı}) + V3 \times (\text{Kablo uzunluğu[km]})$$

G1	Akım hassasiyeti
30 veya daha az	30 mA 0,1 sn veya daha az
100 veya daha az	100 mA 0,1 sn veya daha az

Kablo kalınlığı	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Örnek şema

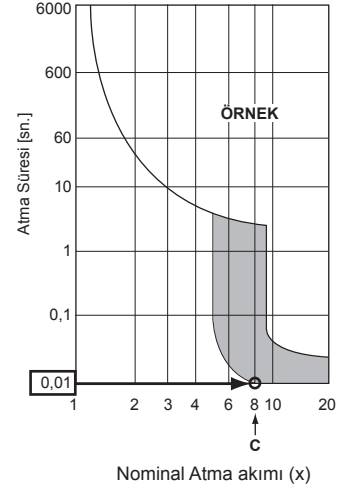

1. Kablo çekerken ve bağlantı yaparken ortam koşullarını (ortam sıcaklığı, direkt güneş ışığının gelmesi, yağmur suyu, vs.) dikkate alın.
2. Metal buat tesisatı için kablo boyutu minimum değerdir. Voltaj düşmeleri dikkate alınarak elektrik kablosu boyutunun 1 kademe daha kalın olması gerekmektedir. Güç-kaynağı voltajının %10'dan daha fazla düşmediğinden emin olun.
3. Özel tesisat gereksinimleri bölgeye ait tesisat yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
4. Dış kullanım için eşyalara ait parçaların elektrik besleme kabloları polikloropren kılıflı esnek kablodan daha hafif olmamalıdır (60245 IEC57 tasarımı). Örneğin, YZW gibi kablolama kullanın.
5. Diğer kablolardan daha uzun bir topraklama kablosu monte edin.


⚠ Uyarı:

- Bağlantı için belirtilen kabloları kullandığınızdan emin olun ki terminal bağlantılarına harici kuvvet gelmesin. Eğer bağlantılar sıkıca yapılmaz ise, ısınmaya veya yangına sebep olabilir.
- Uygun tipte aşırı akım koruma anahtarları kullandığınızdan emin olun. Oluşan aşırı akımda bir miktar doğru akım da olabileceğini unutmayın.
- Dış ünitenin terminal bloğu kapaklarını/panelini güvenli bir şekilde bağladığınızdan emin olun. Yanlış bir şekilde takılması halinde, toz, su vb. nedenlerle yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

⚠ Dikkat:

- Yanlış bağlantı yapmayın.
- Terminal vidalarını gevşemeyecek şekilde iyice sıkıştırın.
- Sıkıştırdıktan sonra son bir kez kabloları hafifçe çekip kontrol edin.
- Eğer bağlantı kablosu terminal yatağına yanlış bağlanmışsa, ünite normal biçimde çalışmaz.
- Bazı montaj sahasına bir toprak kaçağı kesicisi ilavesi gerekebilir. Eğer toprak kaçağı kesicisi takılmamışsa, elektrik şokuna sebep olabilir.
- Kesiciden başka bir şey kullanmayın ve doğru kapasitede sigorta kullanın. Çok geniş kapasitede sigorta ile kablo veya bakır tel kullanmak üniteye arızaya veya yangına sebep olabilir.

Terminal vidalarını gevşetin.



ÖNEMLİ

Akım kaçağı devre kesicisinin yüksek harmoniklerle uyumlu olduğundan emin olun.


Bu ünite bir redresörle donatıldığı için daima yüksek harmoniklerle uyumlu bir akım kaçağı devre kesicisi kullanın.

Uyumsuz bir devre kesicinin kullanılması, dönüştürücünün (inverter) yanlış çalışmasına neden olabilir.

Hiçbir durumda, güç kablosunun veya iç-dış-dağıtım kutusu kablosunun uçlarını birleştirmeyin, aksi takdirde duman, yangın veya iletişim hatası olabilir.

⚠ Uyarı:

- A-kontrol kablosu durumunda; S3 terminalinde, güç kablosu ile iletişim sinyali kablosu arasında elektrik yalıtımı olmayan elektrik devresi tasarımının sebep olduğu potansiyel bir yüksek gerilim vardır. Bu nedenle, lütfen bakım yaparken ana güç kaynağını kapatın. Ayrıca, enerji verilirken, S1, S2, S3 terminallerine dokunmayın. Dış ünite ile dağıtım kutusu/iç ünite ile dağıtım kutusu arasında yalıtıcı kullanılması gerekiyorsa, 3 uçlu veya 2 uçlu tip kullanın. (Aşağıdaki şekli inceleyin.)

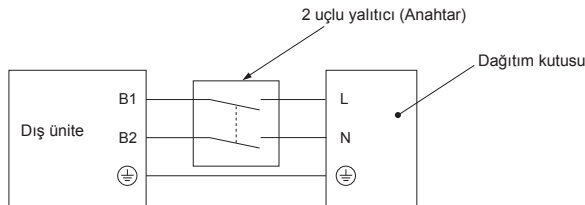

⚠ Dikkat:

Yalıtıcıyı kullandıktan sonra, sistemi sıfırlamak üzere ana güç kaynağını kapatıp açın. Aksi takdirde, dış ünite dağıtım kutusunu/kutularını veya iç üniteleri algılayamayabilir.

Dış-dağıtım kutusu/iç-dağıtım kutusu bağlantı kablolarının doğrudan ünitelere bağlı olduğundan emin olun (ara bağlantılar olmamalıdır). Ara bağlantılar, kablolarla su girerse iletişim hatalarına yol açabilir ve topraklama için yetersiz yalıtıma veya ara bağlantı noktasında zayıf bir elektrik kontağına sebep olur. (Bir ara bağlantı gerekiyorsa, kablolarla su girmesini engellemek için gerekli önlemleri aldığınızdan emin olun.)

6. Elektrik işleri

6.5. Adres ayarı

Anahtar adres ayarı

Ünite Adres	Dış	Dağıtım Kutusu					İç																																																		
		Adres		Bağlantı Ayarı																																																					
Anahtar	  onlar ba- samağı SWU2 SWU1	  onlar ba- samağı SW12 SW11	<table><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>–</td></tr><tr><td>ON (AÇIK)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF (KAPALI)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> * SW1 *SW1-6 kullanım dışı	Port	A	B	C	D	E	–	ON (AÇIK)							OFF (KAPALI)	1	2	3	4	5	6	AÇIK: Dahili bağlantı KAPALI: Bağlantı yok	Yok																															
	Port	A	B	C	D	E	–																																																		
ON (AÇIK)																																																									
OFF (KAPALI)	1	2	3	4	5	6																																																			
aralık	51 - 100	1 - 50	–	–																																																					
ayar	Dağıtım adresi + 50	Bağlı iç üniteler için adresler, ayarlı adrese göre (örneğin, 01), ardışık olarak ayarlanır (örneğin, 02, 03, 04 ve 05).		İç ünitelerin her bir deliğe bağlı olup olmadığını belirtin (A, B, C, D ve E).			İç üniteler için adres ayarları bulunmamaktadır.																																																		
		<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ON(AÇIK)</td><td>ON(AÇIK)</td><td>ON(AÇIK)</td><td>ON(AÇIK)</td><td>ON(AÇIK)</td><td></td></tr><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr><tr><td>Adres</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(SW11, 12)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>(ardışık numaralar)</td></tr></table>	SW1	1	2	3		4	5			ON(AÇIK)	ON(AÇIK)	ON(AÇIK)	ON(AÇIK)	ON(AÇIK)		Port	A	B	C	D	E		Adres	01					(SW11, 12)			02	03	04	05	(ardışık numaralar)	<table><tr><td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>(6)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>(kullanım dışı)</td></tr></table> İç üniteler bağlı ON (AÇIK) İç üniteler bağlı değil OFF (KAPALI)	SW1	1	2	3	4	5	(6)								Port	A	B	C
SW1	1	2	3	4	5																																																				
	ON(AÇIK)	ON(AÇIK)	ON(AÇIK)	ON(AÇIK)	ON(AÇIK)																																																				
Port	A	B	C	D	E																																																				
Adres	01					(SW11, 12)																																																			
		02	03	04	05	(ardışık numaralar)																																																			
SW1	1	2	3	4	5	(6)																																																			
Port	A	B	C	D	E	(kullanım dışı)																																																			


Not: 1. Dağıtım kutusu adresi

Adresi ayarlarken, 1-50 aralığında bir sayı kullanın.


Ör. Ayarlı adres (47) ve 5 iç ünite var (A, B, C, D ve E).

Eğer A: (47), B: (48), C: (49), D: (50) ve E: (51) ise, E yanlıştır; çünkü 50'den büyüktür.

Ör1. Dış + Dağıtım <1> (İç A, B, C, D, E) + Dağıtım <2> (İç A, B, C)

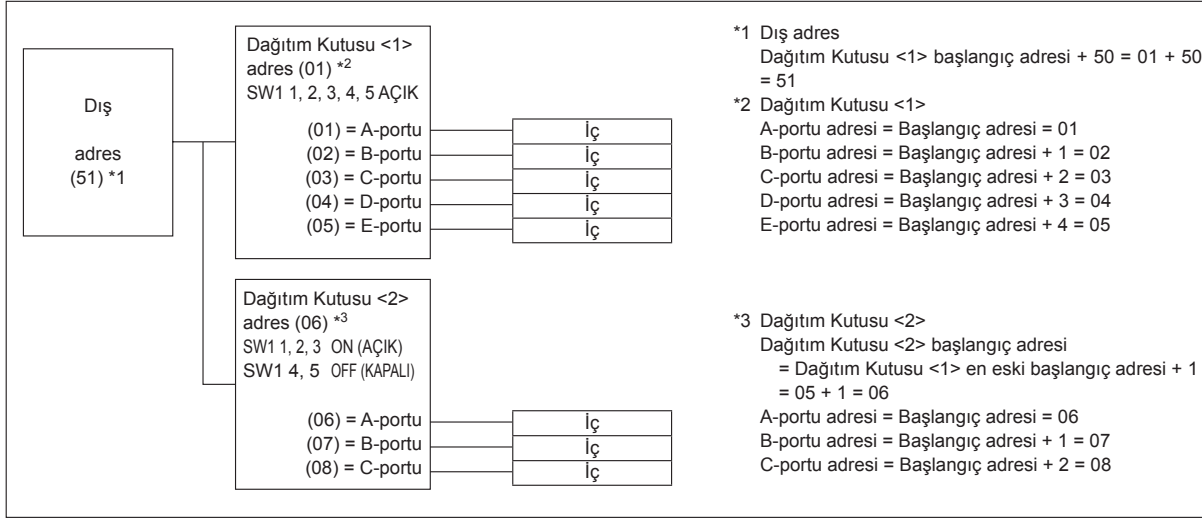

Ör2. Dış + Dağıtım <1> (İç A, C, E) + Dağıtım <2> (İç A, C, E)

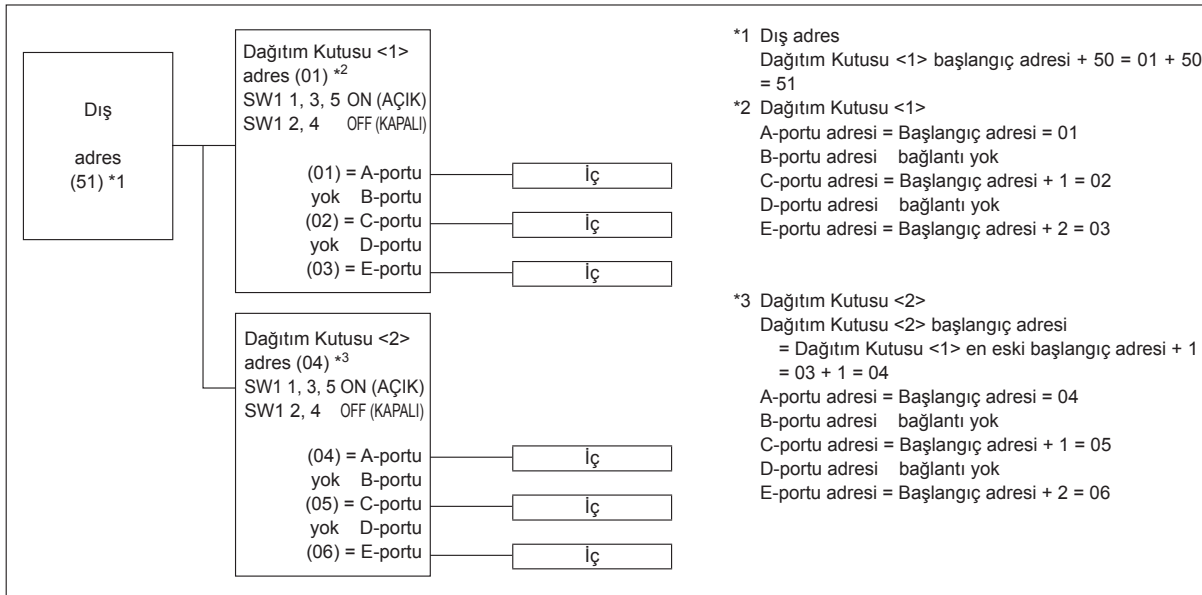

7. Çalışma testi

7.1. İşletme testinden önce

- İç ve dış ünitenin montajının ve kablo ve boru bağlantılarının tamamlanmasından sonra, soğutucu kaçağı, elektrik ve kontrol kablolarında gevşeme, hatalı polarite ve fazlardan birinde kopma olup olmadığına bakınız.
 - Güç kaynağı terminaler ile toprak arasındaki direncin en az 1 MΩ olup olmadığını kontrol etmek için 500 voltluk bir M-ohm test cihazı kullanın.
 - Bu testi kontrol kablosu (düşük gerilim devresi) terminallerinde yapmayınız.
- ⚠ Uyarı:
- İzolasyon direnci 1 MΩ'dan azsa klimayı kullanmayınız.

İzolasyon direnci

Montajdan veya cihaza giden elektrik kesildikten uzun süre sonra, kompresörde soğutucu birikmesi nedeniyle izolasyon direnci 1 MΩ un altına düşecektir. Bu arıza anlamına gelmez. Aşağıdaki prosedürleri izleyin.

1. Kabloları kompresörden çıkarın ve kompresörün izolasyon direncini ölçün.
2. İzolasyon direnci 1 MΩ un altında ise, kompresörde arıza vardır veya direnç kompresörde soğutucu birikmesi nedeniyle düşmüştür.

3. Kabloları kompresöre bağladıktan sonra, elektriğin verilmesinin ardından kompresör ısınmaya başlayacaktır. Aşağıda verilmiş olan sürelerde elektrik verdikten sonra izolasyon direncini tekrar ölçün.
 - İzolasyon direnci, kompresörde soğutucu birikmesi nedeniyle düşmüştür. Kompresör 12 saat süreyle ısındıktan sonra direnç 1 MΩ un üstüne çıkacaktır. (Kompresörün ısınması için gereken süre atmosferik koşullara veya soğutucu birikmesine göre değişir.)
 - Kompresörü içinde soğutucu birikmiş vaziyette çalıştırmak için, herhangi bir arıza meydana gelmesini önlemek amacıyla kompresörün en az 12 saat süreyle ısınması sağlanmalıdır.
4. İzolasyon direnci 1 MΩ un üstüne çıkarsa, kompresör arızalı değil demektir.

⚠ Dikkat:

- Güç kaynağının faz bağlantısı doğru değilse kompresör çalışmaz.
- Cihazı çalıştırmadan en az 12 saat önce ana elektrik şalterini açınız.
- Ana elektrik şalterini açtıktan hemen sonra cihazı çalıştırmak iç parçaların ciddi hasar görmesine yol açabilir. Cihazın çalıştırılacağı mevsimde ana elektrik şalterini açık bırakınız.

► Aşağıdaki kontrollerin de yapılması gerekir.

- Dış ünite arızalı değildir. Dış ünite arızaya girdiğinde dış ünitenin kontrol panosundaki LED yanıp söner.
- Hem gaz hem de sıvı kesme vanaları tamamen açık.

7.2. Çalışma testi

7.2.1. Uzaktan kumandayı kullanma

İç ünite montaj kılavuzuna bakın.

- Her bir iç üniteyi test çalıştırmasına tabi tuttuğunuzdan emin olun. Üniteye bağlı olan montaj kılavuzunu kullanarak her bir iç ünitenin doğru çalıştığından emin olun.
- Tüm iç ünitelerin test çalıştırmasını bir defada yaparsanız soğutucu boruları ve bağlantı tellerindeki olası hatalı bağlantıları tespit edemezsiniz.
- * Kompresör, güç açıldıktan sonraki en az 3 dakika boyunca çalışmaz.
- Kompresör, güç kaynağı açıldıktan hemen sonra veya dış hava sıcaklığının düşük olması halinde gürültü yapabilir.

Yeniden çalışma önleme mekanizması hakkında

Kompresör durduktan sonra, yeniden çalışma önleme aygıtı devreye girerek klima cihazını korumak amacıyla kompresörü çalışmasını 3 dakika süreyle engeller.

7.3. Soğutucu çekme işlemi (Pompalama)

İç ve dış mekan ünitelerini taşıırken soğutucuyu toplamak için aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

- ① Devre kesiciyi kapatın.
- ② Ayar manifoldunun alçak basınç kısmını gaz kesme valfinin servis portuna bağlayın.
- ③ Sıvı kesme vanasını kapatın.
- ④ Güç sağlayın (devre kesici).
 - * Güç (devre kesici) açıldıktan sonra iç ve dış ünite iletişiminin başlaması yaklaşık 3 dakika sürer. Güç (devre kesici) açık konuma getirildikten 3 - 4 dakika sonra aşağı pompalama işlemini başlatın.
- ⑤ Soğutma işleminin deneme çalışmasını yapın. (SW3-2'nin Kapalı olduğunu doğrulayın ve ardından SW3-1'i Açık konuma alın.) Kompresör (dış ünite) ve vantilatörler (iç ve dış üniteler) çalışmaya başlar ve soğutma işlemi test çalışması başlar. Soğutma işlemi yaklaşık beş dakika boyunca gerçekleştirildikten sonra, dış servis anahtarı SW2-4'ü (aşağı pompalama anahtarı) Kapalı konumundan Açık konumuna getirin.
 - * Anahtar SW2-4 Açık konumdayken uzun süre işleme devam etmeyin. Aşağı pompalama tamamlandıktan sonra Kapalı konuma getirmeyi unutmayın.

- ⑥ Manometredeki basınç değeri 0,05 - 0,00 MPa (yaklaşık 0,5 - 0,0 kgf/cm²) altına düştüğünde gaz kesme vanasını tamamen kapatın.
- ⑦ Klima işlemini durdurun (SW3-1: Kapalı ve SW3-2: Kapalı). SW2-4 dış servis anahtarını Açık konumundan Kapalı konumuna getirin.
- ⑧ Güç kaynağını kapatın (devre kesici).
 - * Klima sistemine çok fazla soğutucu eklenmişse, basınç 0,5 kgf/cm²'ye düşmeyebilir. Bunun olması durumunda, sistemdeki tüm soğutucuyu toplamak için bir soğutucu temizleme aracı kullanın ve sistemi iç ve dış üniteler yerleştirildikten sonra doğru miktarda soğutucu ile yeniden doldurun.

⚠ Uyarı:

Soğutucu pompalaması yaparken, soğutucu borularının bağlantısını kesmeden önce kompresörü durdurun. Hava gibi yabancı maddelerin sistem içerisine girmesi durumunda kompresör patlayabilir ve yaralanmalara yol açabilir.

Содержание

1. Меры предосторожности.....200

2. Место монтажа202

3. Установка наружного прибора.....205

4. Прокладка труб хладагента205

5. Дренажные трубы.....210

6. Электрические работы210

7. Выполнение испытания.....217


- ⚠ Осторожно:

• Не выпускайте R410A в атмосферу:

• R410A является фторированным парниковым газом, использование которого ограничивается Киотским протоколом; потенциал глобального потепления (GWP) данного газа равен 1975.

Поставляемые приспособления

Кроме данного руководства в комплект поставки наружного прибора входят следующие дополнительные принадлежности. Они также используются для заземления концевиков S, расположенных на блоках концевиков передачи TB3, TB7. См. более подробную информацию на “6. Электрические работы”.



1. Меры предосторожности

- До установки прибора убедитесь, что Вы прочли все “Меры предосторожности”.

► Пожалуйста, проконсультируйтесь с органами электроснабжения до подключения системы.

► Модель PUMY-P-VKM соответствует требованиям IEC/EN 61000-3-12

► Изделия серии PUMY-P-VKM и PUMY-P-YKME рассчитаны на использование в условиях жилых домов, коммерческих организаций, а также в легкой промышленности.

► Изделия серии PUMY-P-VKM относятся к классу профессионального оборудования.

► При подключении внутреннего блока ATW (модели EHST20C и EHSC) с 3-фазной моделью используйте PUMY-P-YKME2.

- ⚠ Предупреждение:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения получения травмы или гибели пользователя.

⚠ Осторожно:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения повреждения прибора.

- ⚠ Предупреждение:

• Прибор не должен устанавливаться пользователем. Для выполнения установки прибора обратитесь к дилеру или сертифицированному техническому специалисту. Неправильная установка аппарата может повлечь за собой протечку воды, удар электрическим током или возникновение пожара.

• Данное устройство предназначено для использования специалистами или обученным персоналом в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и фермах или для коммерческого применения непрофессионалами.

• При установочных работах следуйте инструкциям в Руководстве по установке. Используйте инструменты и детали трубопроводов, специально предназначенные для использования с хладагентом марки R410A. Хладагент R410A в HFC-системе находится под давлением в 1,6 раза большим, чем давление, создаваемое при использовании обычных хладагентов. Если компоненты трубопроводов не предназначены для использования с хладагентом R410A, и аппарат установлен неправильно, трубы могут лопнуть и причинить повреждение или нанести травму. Кроме того, это может привести к утечке воды, поражению электрическим током или возникновению пожара.

• Прибор должен быть установлен согласно инструкциям, чтобы свести к минимуму риск повреждения от землетрясений, тайфунов или сильных порывов ветра. Неправильно установленный прибор может упасть и причинить повреждение или нанести травму.

• Прибор должен быть установлен на конструкции, способной выдержать его вес. Прибор, установленный на неустойчивой конструкции, может упасть и причинить повреждение или нанести травму.

• Если кондиционер установлен в небольшом помещении, необходимо принять меры для предотвращения концентрации хладагента выше безопасных пределов в случае утечки хладагента. Проконсультируйтесь у дилера относительно соответствующих мер, предотвращающих превышение допустимой концентрации. В случае утечки хладагента и превышении допустимой его концентрации из-за нехватки кислорода в помещении может произойти несчастный случай.

• Если во время работы прибора произошла утечка хладагента, проветрите помещение. При контакте хладагента с пламенем образуются ядовитые газы.

• Все электроработы должны выполняться квалифицированным техническим специалистом в соответствии с местными правилами и инструкциями, приведенными в данном Руководстве. Приборы должны быть подключены к специально выделенным линиям электропитания с соответствующим напряжением через автоматические выключатели. Использование линий электропитания недостаточной мощности или неправильно проведенных линий может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.

После окончания установочных работ проинструктируйте пользователя относительно правил эксплуатации и обслуживания аппарата, а также ознакомьте с разделом “Меры предосторожности” в соответствии с информацией, приведенной в Руководстве по использованию аппарата, и выполните тестовый прогон аппарата для того, чтобы убедиться, что он работает нормально. Обязательно передайте пользователю на хранение экземпляры Руководства по установке и Руководства по эксплуатации. Эти Руководства должны быть переданы и последующим пользователям данного прибора.

 : Указывает, что данная часть должна быть заземлена.

⚠ Предупреждение:

Внимательно прочтите текст на этикетках главного прибора.

- Для соединения медных или медносплавных бесшовных труб, предназначенных для хладагента, используйте медный фосфор C1220. Если трубы соединены неправильно, прибор не будет должным образом заземлен, что может привести к поражению электрическим током.

• Используйте для проводки указанные кабели. Убедитесь, что кабели надежно соединены, а оконечные соединения не натянуты. Никогда не соединяйте кабели внахлест (если иное не указано в прилагаемой документации). Несоблюдение этих инструкций может привести к перегреву или возгоранию.

• Крышка наружного прибора должна быть надежно присоединена к прибору. Если крышка установлена неправильно, в прибор могут попасть пыль и влага, что может привести к поражению электрическим током или возникновению пожара.

• При монтаже или перемещении, а также при обслуживании кондиционера используйте только указанный хладагент (R410A) для заполнения трубопроводов хладагента. Не смешивайте его ни с каким другим хладагентом и не допускайте наличия воздуха в трубопроводах.

• Наличие воздуха в трубопроводах может вызывать скачки давления, в результате которых может произойти взрыв или другие повреждения. Использование любого хладагента, отличного от указанного для этой системы, вызовет механическое повреждение, сбой в работе системы, или выход устройства из строя. В наихудшем случае, это может послужить серьезной преградой к обеспечению безопасной работы этого изделия.

• Используйте только те дополнительные принадлежности, на которые имеется разрешение от Mitsubishi Electric; для их установки обратитесь к дилеру или уполномоченному техническому специалисту. Неправильная установка дополнительных принадлежностей может привести к протечке воды, поражению электрическим током или возникновению пожара.

• Не изменяйте конструкцию прибора. При необходимости ремонта обратитесь к дилеру. Если изменения или ремонт выполнены неправильно, это может привести к протечке воды, удару электрическим током или возникновению пожара.

• Пользователю не следует пытаться ремонтировать прибор или перемещать его на другое место. Если прибор установлен неправильно, это может привести к утечке воды, удару электрическим током или возникновению пожара. Если необходимо отремонтировать или переместить кондиционер, обратитесь к дилеру или уполномоченному техническому специалисту.

• По окончании установки убедитесь в отсутствии утечки хладагента. Если хладагент проникнет в помещение и произойдет контакт его с пламенем обогревателя или переносного пищевого нагревателя, образуются ядовитых газов.

1. Меры предосторожности

1.1. Перед установкой

⚠ Осторожно:

- Не используйте прибор в нестандартной окружающей среде. Установка кондиционера в местах, подверженных воздействию пара, летучих масел (включая машинное масло) или сернистых испарений, местах с повышенной концентрацией соли (таких, как берег моря), или местах, где прибор будет засыпан снегом, может привести к значительному снижению эффективности работы прибора или повреждению его внутренних частей.
- Не устанавливайте прибор в местах, где возможна утечка, возникновение, приток или накопление горючих газов. Если горючий газ будет накапливаться вокруг прибора, это может привести к возникновению пожара или взрыву.

- При использовании режима обогрева на наружном приборе образуется конденсат. Удостоверьтесь, что обеспечен хороший дренаж в районе наружного прибора, если этот конденсат может принести какой-либо вред.
- При монтаже прибора в больнице или центре связи примите во внимание шумовое и электронное воздействие. Работа таких устройств, как инверторы, бытовые приборы, высокочастотное медицинское оборудование и оборудование радиосвязи может вызвать сбои в работе кондиционера или его поломку. Кондиционер также может повлиять на работу медицинского оборудования и медицинское обслуживание, работу коммуникационного оборудования, вызывая искажение изображения на дисплее.

1.2. Перед установкой (перемещением)

⚠ Осторожно:

- Будьте чрезвычайно осторожны при транспортировке приборов. Прибор должны переносить два или более человека, поскольку он весит не менее 20 кг. Не поднимайте прибор за упаковочные ленты. При распаковке прибора или его передвижении используйте защитные перчатки, поскольку можно повредить руки ребристыми деталями или другими частями прибора.
- Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом. Упаковочные материалы, такие, как гвозди и другие металлические или деревянные части, могут поранить или причинить другие травмы.

- Необходимо периодически производить проверку основного блока наружного прибора и установленных на нем компонентов на разболтанность, наличие трещин или других повреждений. Если такие дефекты оставить неисправленными, прибор может упасть и причинить повреждение или нанести травму.
- Не мойте кондиционер водой. Это может привести к поражению электрическим током.
- Затягивайте все хомуты на муфтах в соответствии со спецификациями, используя ключ с регулируемым усилием. Слишком сильно затянутый хомут муфты по прошествии некоторого времени может сломаться, что вызовет утечку хладагента.

1.3. Перед электрическими работами

⚠ Осторожно:

- Обязательно установите автоматические выключатели. В противном случае возможно поражение электрическим током.
- Используйте для электропроводки стандартные кабели, рассчитанные на соответствующую мощность. В противном случае может произойти короткое замыкание, перегрев или пожар.
- При монтаже кабелей питания не прикладывайте растягивающих усилий. Если соединения ненадежны, кабель может отсоединиться или порваться, что может привести к перегреву или возникновению пожара.

- Обязательно заземлите прибор. Не присоединяйте провод заземления к газовым или водопроводным трубам, громоотводам или телефонным линиям заземления. Отсутствие надлежащего заземления может привести к поражению электрическим током.
- Используйте автоматические выключатели (прерыватель утечки тока на землю, разъединитель (пластиковый предохранитель +V) и предохранитель корпуса) с указанным предельным током. Если предельный ток автоматического выключателя больше, чем необходимо, может произойти поломка или пожар.

1.4. Перед тестовым прогоном

⚠ Осторожно:

- Включайте главный выключатель питания не позднее, чем за 12 часов до начала эксплуатации. Запуск прибора сразу после включения выключателя питания может серьезно повредить внутренние части. Держите главный выключатель питания включенным в течение всего времени работы.
- Перед началом эксплуатации проверьте, что все пульты, щитки и другие защитные части правильно установлены. Вращающиеся, нагретые или находящиеся под напряжением части могут нанести травмы.
- Не прикасайтесь ни к каким выключателям влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

- Не прикасайтесь к трубам с хладагентом голыми руками во время работы прибора. Трубы с хладагентом при работе прибора нагреваются или охлаждаются в зависимости от состояния циркулирующего хладагента. Прикосновение к трубам может привести к ожогу или обморожению.
- После остановки прибора обязательно подождите по крайней мере пять минут перед выключением главного выключателя питания. В противном случае возможна протечка воды или поломка прибора.

1.5. Использование кондиционеров с хладагентом R410A

⚠ Осторожно:

- Для соединения медных или медносплавных бесшовных труб, предназначенных для хладагента, используйте медный фосфор C1220. Удостоверьтесь, что внутри трубы чисты и не содержат никаких вредных загрязнителей, таких как соединения серы, окислители, мелкий мусор или пыль. Используйте трубы указанной толщины. (См. стр. 204) При использовании имеющихся труб, которые применялись для хладагента R22, обратите внимание на следующее.
 - Замените хомуты на муфтах и перезатяните соединенные секции.
 - Не используйте тонкие трубы. (См. стр. 204)
- Храните трубы, предназначенные для установки в закрытом помещении, запечатанными, а также оставьте запечатанными их концы; распаковывайте их непосредственно перед пайкой. (Оставьте коленчатые трубы и т.д. в упаковке.) Если пыль, мелкий мусор или влага попадут в трубопроводы хладагента, может произойти порча масла или поломка компрессора.
- Используйте в качестве масла охлаждения для покрытия соединительных муфт масло сложного или простого эфира или алкилбензол (в небольшом количестве). Если в масле охлаждения присутствует минеральное масло, может произойти порча масла.
- Используйте только хладагент R410A. В случае использования другого хладагента хлор может испортить масло.

- Используйте нижеперечисленные инструменты, специально предназначенные для работы с хладагентом R410A. Для работы с хладагентом R410A необходимы следующие инструменты. При возникновении каких-либо вопросов обратитесь к ближайшему дилеру.

Инструменты (для R410A)	
Набор шаблонов	Инструмент для затяжки муфт
Шланг зарядки	Калибр регулирования размера
Детектор утечки газа	Адаптер вакуумного насоса
Ключ с регулируемым усилием	Электронный измеритель зарядки хладагента

- Используйте только специальные инструменты. Попадание пыли, мелкого мусора или влаги в трубопроводы хладагента может привести к порче масла охлаждения.
- Не используйте для зарядки баллон. Использование баллона для зарядки приведет к изменению состава хладагента и снижению эффективности работы прибора.

2. Место монтажа

2.1. Трубы хладагента

См. Fig. 4-1.

2.2. Выбор места установки наружного прибора

- Не устанавливайте прибор в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или других источников нагрева.
- Выберите такое размещение, чтобы шум при работе прибора не беспокоил окружающих.
- Выберите место, удобное для проведения кабелей и трубопроводов к источнику питания и внутреннему прибору.
- Не устанавливайте прибор в местах, где возможна утечка, возникновение, приток или накопление горючих газов.
- Примите во внимание, что во время работы прибора из него может капать вода.
- Выберите место, способное выдержать вес и вибрацию прибора.
- Не устанавливайте прибор в местах, где он может быть засыпан снегом. В тех регионах, где возможны сильные снегопады, требуется принять специальные меры предосторожности (например, разместить прибор повыше или смонтировать на воздухозаборнике козырек) с целью предотвращения закупорки воздухозаборника снегом или прямого воздействия ветра. В противном случае возможно уменьшение потока воздуха, что может привести к сбою.
- Не устанавливайте прибор в местах, подверженных влиянию летучих масел, пара или сернистых испарений.
- Для транспортировки наружного прибора используйте четыре ручки, расположенные на приборе слева, справа, спереди и сзади. При переносе прибора за нижнюю часть можно придавить руки или пальцы.

2.3. Контурные габариты (Наружный прибор) (Fig. 2-1)

Ограничения по монтажу внутреннего прибора

Вам необходимо обратить внимание на то, что к данному наружному прибору можно подключить внутренние приборы следующих моделей.

- Можно подключать внутренние приборы с номерами моделей 15-140.
- С помощью ответвительной коробки можно подсоединять модели внутренних приборов с номерами 15-100. В таблице 1 ниже приводятся возможные комбинации помещений и внутренних приборов.

Проверка

Номинальную мощность необходимо определять по таблице ниже. Количество приборов ограничено, как показано ниже в таблице 2. На следующем этапе убедитесь, что выбранная общая номинальная мощность будет находиться в пределах 50% - 130% мощности наружного прибора.

- PUMY-P112 6,3 - 16,2 кВт.
- PUMY-P125 7,1 - 18,2 кВт.
- PUMY-P140 8,0 - 20,2 кВт.

Таблица 1-1 (серия P*FY (внутренний прибор для применения в здании))

Тип внутреннего прибора	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140
Номинальная мощность (охлаждение) (кВт)	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0

Таблица 1-2 (серия M*Z)

Тип внутреннего прибора	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Номинальная мощность (охлаждение) (кВт)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0

Комбинации, в которых общая мощность внутренних приборов превышает мощность наружного прибора, понизят производительность каждого внутреннего прибора по охлаждению до уровня ниже его номинальной производительности по охлаждению. Следовательно, по мере возможности, комбинируйте внутренние приборы с наружным прибором, не выходя за пределы мощности наружного прибора.

* Только в том случае, если все внутренние приборы являются моделями на 1,7 кВт, к 1 наружному прибору можно подключить 12 внутренних приборов.

2.4. Подключение блока PWFY

При использовании блока PWFY в качестве внутреннего блока системы кондиционирования необходимо учитывать представленные далее особенности, поскольку блок PWFY отличается от других внутренних блоков.

2.4.1. Ограничения по подключению

- К системе можно подключить только 1 блок PWFY-P100VM-E-AU. Блоки PWFY-P200VM-E-AU и PWFY-P100VM-E-BU не могут быть подключены.
- Блок PWFY не должен быть единственным блоком, подключенным к наружному блоку. Наружный блок следует подобрать таким образом, чтобы суммарная номинальная мощность внутренних блоков, за исключением блока PWFY, составляла 50 - 100% мощности наружного блока.
- Пределы суммарной номинальной мощности внутренних блоков при подключении к системе блока PWFY
 - PUMY-P112 (1 блок PWFY + блоки других моделей [6,3 - 12,5 кВт.])
 - PUMY-P125 (1 блок PWFY + блоки других моделей [7,1 - 14,0 кВт.])
 - PUMY-P140 (1 блок PWFY + блоки других моделей [8,0 - 15,5 кВт.])

2.4.2. Технические характеристики внутреннего блока

При подключении блока PWFY к блоку PUMY технические характеристики изменяются следующим образом.

- Блок PWFY обеспечивает функционирование только в режиме обогрева. Блок PWFY не может работать в режиме охлаждения. В то же время, внутренние блоки других моделей данной системы могут функционировать в режиме охлаждения.
- Внутренние блоки других моделей не могут функционировать одновременно с блоком PWFY.
- Работа блока PWFY имеет приоритет. При нахождении блока PWFY в режиме работы остальные внутренние блоки прекращают работу.
- Значение температуры, установленное на пульте дистанционного управления, является заданным значением выходной температуры воды.

2.4.3. Настройки переключателя (Fig. 2-2)

При подключении блока PWFY к блоку PUMY установите DIP-переключатели SW1-1, SW4-2 и SW4-6 блока PWFY в положение ВКЛ.

2.4.4. Выполнение испытания

При выполнении пробного прогона с использованием переключателей наружного блока блок PWFY не будет работать. Пробный прогон следует выполнить с использованием переключателей блока PWFY или пульта дистанционного управления.

Сведения о выполнении пробного запуска см. в справочнике или руководстве по обслуживанию блока PWFY.

2.4.5. Сбор хладагента (откачка)

На этапе ① процедуры откачки пользователю рекомендовано "включить все внутренние приборы на работу в режиме охлаждения". Тем не менее, блок PWFY не может работать в режиме охлаждения. В связи с этим следует включить в режиме охлаждения все внутренние блоки, за исключением блока PWFY.

(мм)

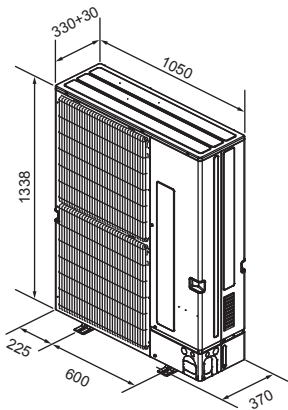


Fig. 2-1

Таблица 2

Количество подключаемых внутренних блоков	
PUMY-P112	1-10
PUMY-P125	1-12
PUMY-P140	1-12*

Число внутренних приборов, подсоединяемых с помощью ответвительной коробки	
PUMY-P112	2-8
PUMY-P125	2-8
PUMY-P140	2-8

Таблица 3 Технические характеристики блока PWFY

Модель		PWFY-P100VM-E-AU
Темп. диапазон в режиме обогрева	Температура наружного воздуха	от -15 до 21 °C (сухой термометр), от -15 до 15 °C (влажный термометр)
	Температура воды на входе	от 10 до 45 °C
Темп. диапазон в режиме охлаждения	Температура наружного воздуха	-
	Температура воды на входе	-

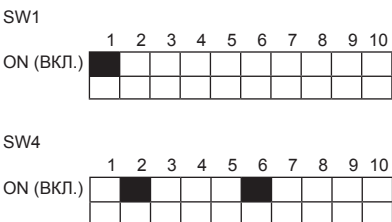


Fig. 2-2

2. Место монтажа

2.5. Подключение блока Cylinder (EHST20C) или Hydrobox (EHSC)

При подключении блока Cylinder или Hydrobox необходимо учитывать представленные далее особенности, поскольку блоки Cylinder и Hydrobox отличаются от других внутренних блоков.

2.5.1. Ограничения по подключению

- Можно подключить только 1 блок Cylinder (EHST20C) или 1 блок Hydrobox (EHSC).
(Модели EHST20C-MEC, EHST20D, EHPT20X, EHSD, EHSC-MEC, ERSO, ERSC и EHPX подключать нельзя.)
- Для подключения систем Ecocap используйте разветвительную коробку PAC-MK31/51BC(B).
- Блоки PWFY нельзя подключать одновременно с блоком Cylinder или Hydrobox.
- Внутренние блоки ATA с суммарной мощностью 50 % – 130 % от мощности наружного блока можно подключать с 1 блоком Cylinder или 1 блоком Hydrobox.
PUMY-P112 1 блок Cylinder или 1 блок Hydrobox + внутренние блоки ATA [6,3–16,2 кВт]
PUMY-P125 1 блок Cylinder или 1 блок Hydrobox + внутренние блоки ATA [7,1–18,2 кВт]
PUMY-P140 1 блок Cylinder или 1 блок Hydrobox + внутренние блоки ATA [8,0–20,2 кВт]

2.5.2. Технические характеристики внутреннего блока

При подключении блока Cylinder или блока Hydrobox технические характеристики изменяются следующим образом.

- Блок Cylinder или блок Hydrobox не может работать в режиме охлаждения.
- Одновременная работа блока Cylinder или блока Hydrobox с внутренними блоками ATA допускается только в режиме DHW и нагревания соответственно. (Включая блок Cylinder или блок Hydrobox, максимальная суммарная мощность одновременно работающих блоков составляет 100 % от мощности наружного блока.)
- Режим работы блока Cylinder или блока Hydrobox всегда имеет приоритет.
- Использование экологического режима в рамках режима DHW невозможно.
- Максимальная температура воздушного потока составляет 55°C. (DIP-переключатель SW1-2 на блоке Cylinder или блоке Hydrobox должен быть установлен в положение OFF (ВЫКЛ.).)
- Контроль за расходом энергии возможен только при подключении внешнего измерителя мощности.
- Контроль нескольких наружных приборов невозможен.
- Подключение блока Cylinder или блока Hydrobox к беспроводному пульту дистанционного управления M-NET и централизованному контроллеру невозможно.
- Блокировка котла может быть использована только при переключении на температуру наружного воздуха.

2.5.3. Настройки переключателей

При подключении блока Cylinder или блока Hydrobox к блоку PUMY установите DIP-переключатель SW1-2 на блоке Cylinder или блоке Hydrobox в положение OFF (ВЫКЛ.).

2.5.4. Пробный прогон

Выполните тестовый прогон блока Cylinder или блока Hydrobox с внутреннего блока.

(Описание тестового прогона см. в руководстве по установке блока Cylinder или блока Hydrobox.)

2.5.5. Сбор (откачка) хладагента

Выполните процедуры, описанные в разделе 7.3.

2.6. Подключение только охлаждающего внутреннего прибора

Если в системе имеется один или несколько только охлаждающих внутренних приборов, настройте всю систему как охлаждающую.

Произведите настройку приборов, как показано в табл. 4.

Табл. 4 Процедура настройки только на охлаждение

Прибор		Настройка
Наружный прибор	PUMY-P-V/YKM(E)2	DIP-переключатель SW6-2 на печатной плате мультиконтроллера: ON (ВКЛ.)
Ответвительная коробка	PAC-MK-BC(B)	DIP-переключатель SW4-5 на печатной плате контроллера ответвительной коробки: ON (ВКЛ.)
Внутренний прибор	Серия CITY MULTI	DIP-переключатель SW3-1 на печатной плате контроллера внутреннего прибора: ON (ВКЛ.)
	Серии M, S, P	Настройка не требуется.

2. Место монтажа

2.7. Вентиляция и сервисное пространство

2.7.1. При установке одиночного наружного прибора

Минимальные размеры включают, за исключением указанных Макс., значит Максимальных размеров, следующие размеры.

См. соответствующие значения для каждого случая.

- ① Окружающие предметы - только сзади (Fig. 2-3)
- ② Окружающие предметы - только сзади и сверху (Fig. 2-4)
 - Не используйте дополнительные воздуховоды для восходящего потока воздуха.
- ③ Окружающие предметы - только сзади и с боковых сторон (Fig. 2-5)
- ④ Окружающие предметы - только спереди (Fig. 2-6)
 - * При использовании дополнительной направляющей воздуховыпускного отверстия, зазор составляет 500 мм или больше.
- ⑤ Окружающие предметы - только спереди и сзади (Fig. 2-7)
 - * При использовании дополнительной направляющей воздуховыпускного отверстия, зазор составляет 500 мм или больше.
- ⑥ Окружающие предметы - только сзади, с боковых сторон и сверху (Fig. 2-8)
 - Не используйте дополнительные воздуховоды для восходящего потока воздуха.




Fig. 2-3




Fig. 2-4

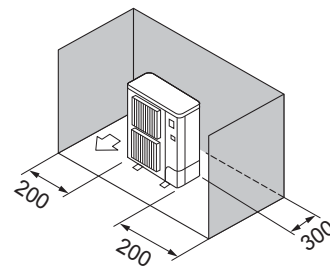


Fig. 2-5




Fig. 2-6

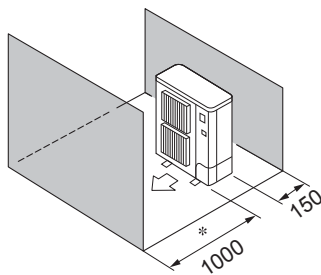


Fig. 2-7

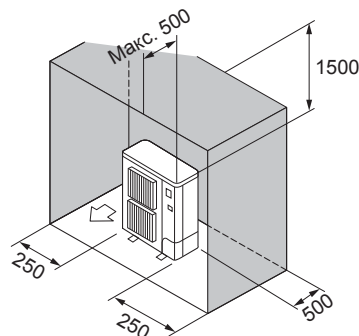


Fig. 2-8




Fig. 2-9

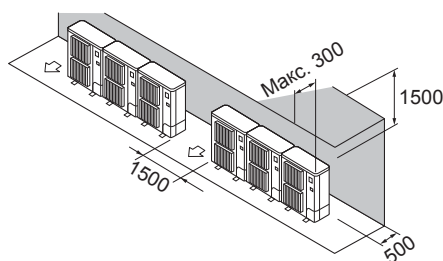


Fig. 2-10




Fig. 2-11

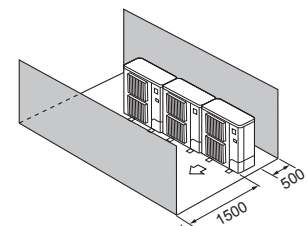


Fig. 2-12

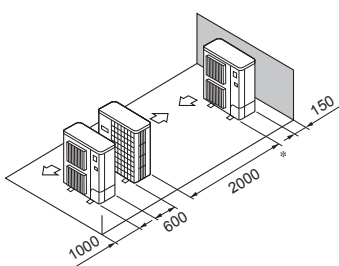


Fig. 2-13

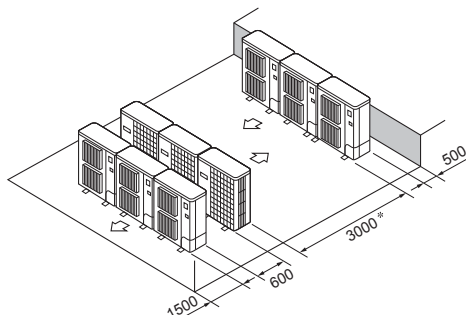


Fig. 2-14

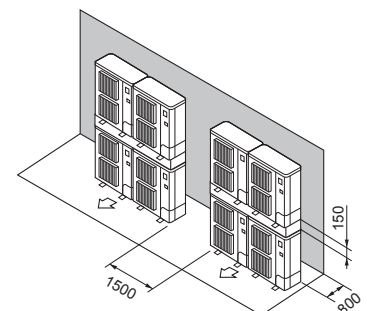


Fig. 2-15

2.7.2. При установке нескольких наружных приборов

Оставьте пространство в 25 мм или больше между приборами.

- ① Окружающие предметы - только сзади (Fig. 2-9)
- ② Окружающие предметы - только сзади и сверху (Fig. 2-10)
 - Не следует устанавливать рядом более трех приборов. Приборы должны находиться на указанном расстоянии друг от друга.
 - Не используйте дополнительные воздуховоды для восходящего потока воздуха.
- ③ Окружающие предметы - только спереди (Fig. 2-11)
 - * При использовании дополнительной направляющей воздуховыпускного отверстия, зазор составляет 1000 мм или больше.
- ④ Окружающие предметы - только спереди и сзади (Fig. 2-12)
 - * При использовании дополнительной направляющей воздуховыпускного отверстия, зазор составляет 1000 мм или больше.
- ⑤ Расположение приборов в один горизонтальный ряд (Fig. 2-13)
 - * При использовании дополнительного воздуховода выходного отверстия для восходящего потока воздуха, расстояние должно быть 1000 мм или больше.
- ⑥ Расположение приборов в несколько горизонтальных рядов (Fig. 2-14)
 - * При использовании дополнительного воздуховода выходного отверстия для восходящего потока воздуха расстояние должно быть 1500 мм или более.
- ⑦ Расположение приборов вертикальными рядами (Fig. 2-15)
 - Можно вертикально расположить до двух приборов.
 - Рядом должно быть установлено не более двух вертикальных рядов. Приборы должны находиться на указанном расстоянии друг от друга.

2. Место монтажа

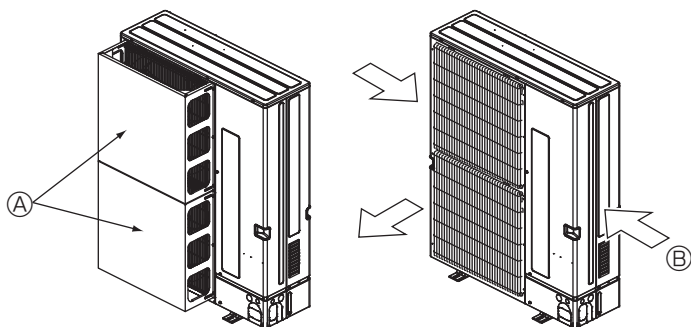


Fig. 2-16

Fig. 2-17

2.7.3. Установка в местах, где возможен сильный ветер

При монтаже наружного прибора на крыше или другом месте, не защищенном от ветра, расположите вентиляционную решетку прибора так, чтобы она не подвергалась воздействию сильного ветра. Сильный ветер, дующий прямо в выходное отверстие, может препятствовать нормальному потоку воздуха, что может привести к сбою. Ниже приводятся 2 примера мер предосторожности против сильных ветров.

① Установите дополнительный воздуховод выходного отверстия и основной воздуховод, если прибор установлен в месте, где сильный ветер от тайфуна и др. может попадать непосредственно в вентиляционную решетку. (Fig. 2-16)

А Воздуховод выходного отверстия

② По возможности разместите прибор так, чтобы воздух из выходного отверстия выдувался в направлении, перпендикулярном к сезонному направлению ветра. (Fig. 2-17)

В Направление ветра

3. Установка наружного прибора

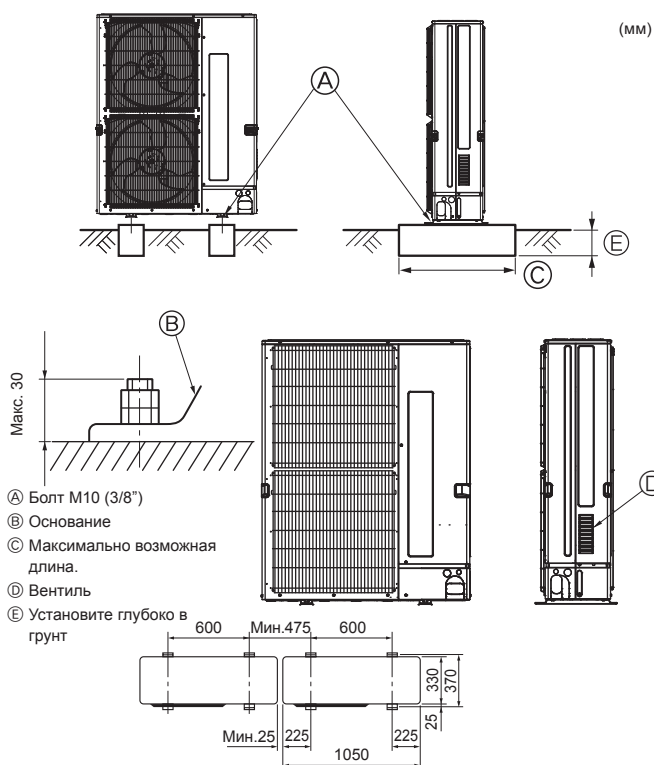


Fig. 3-1

• Обязательно устанавливайте прибор на твердой ровной поверхности для предотвращения его дребезжания во время эксплуатации. (Fig. 3-1)

<Требования к фундаменту>

Фундаментный болт	M10 (3/8")
Толщина бетона	120 мм
Длина болта	70 мм
Несущая способность	320 кг

• Убедитесь в том, что фундаментный болт в пределах 30 мм от нижней поверхности основания.

• Надежно прикрепите основание прибора с помощью четырех фундаментных болтов M10 к твердой поверхности.

Установка наружного прибора

• Не блокируйте вентилятор. Если вентилятор заблокирован, это будет препятствовать работе, что может привести к поломке.

• Кроме предусмотренных изначально, используйте установочные отверстия в задней стенке прибора для подсоединения проводов и т.д., если возникнет такая необходимость. Для установки на место используйте шурупы-саморезы (ø5 × 15 мм или меньше).

Предупреждение:

• Прибор должен быть установлен на конструкции, способной выдержать его вес. Прибор, установленный на неустойчивой конструкции, может упасть и причинить повреждение или нанести травму.

• Прибор должен быть установлен согласно инструкциям, чтобы свести к минимуму риск повреждения от землетрясений, тайфунов или сильных порывов ветра. Неправильно установленный прибор может упасть и причинить повреждение или нанести травму.

4. Прокладка труб хладагента

4.1. Меры предосторожности для устройств, в которых используется хладагент марки R410A

• См. стр. 201, на которой приведены не перечисленные ниже меры предосторожности относительно использования кондиционеров с хладагентом R410A.

• Используйте в качестве масла охлаждения для покрытия соединительных муфт масло сложного или простого эфира или алкилбензол (небольшое количество).

• Для соединения медных или медносплавных бесшовных труб, предназначенных для хладагента, используйте медный фосфор C1220. Используйте трубы для хладагента соответствующей толщины для каждого случая; значения толщины приведены в таблице ниже. Удостоверьтесь, что изнутри трубы чисты и не содержат никаких вредных загрязнителей, таких, как соединения серы, окислители, мелкий мусор или пыль.

Предупреждение:

При монтаже или перемещении, а также при обслуживании кондиционера используйте только указанный хладагент (R410A) для заполнения трубопроводов хладагента. Не смешивайте его ни с каким другим хладагентом и не допускайте наличия воздуха в трубопроводах.

Наличие воздуха в трубопроводах может вызывать скачки давления, в результате которых может произойти взрыв или другие повреждения.

Использование любого хладагента, отличного от указанного для этой системы, вызовет механическое повреждение, сбой в работе системы, или выход устройства из строя. В наихудшем случае, это может послужить серьезной преградой к обеспечению безопасной работы этого изделия.

ø 6,35, ø 9,52, ø 12,7	Толщина 0,8 мм
ø 15,88	Толщина 1,0 мм

• Не используйте трубы более тонкие, чем указано выше.

• Значения толщины, перечисленные в приведенной выше таблице, основаны на японских стандартах. Используйте трубы с максимальным рабочим давлением 4,15 МПа [601 фунт/кв. дюйм изб.] или более в соответствии с местными стандартами.

4. Прокладка труб хладагента

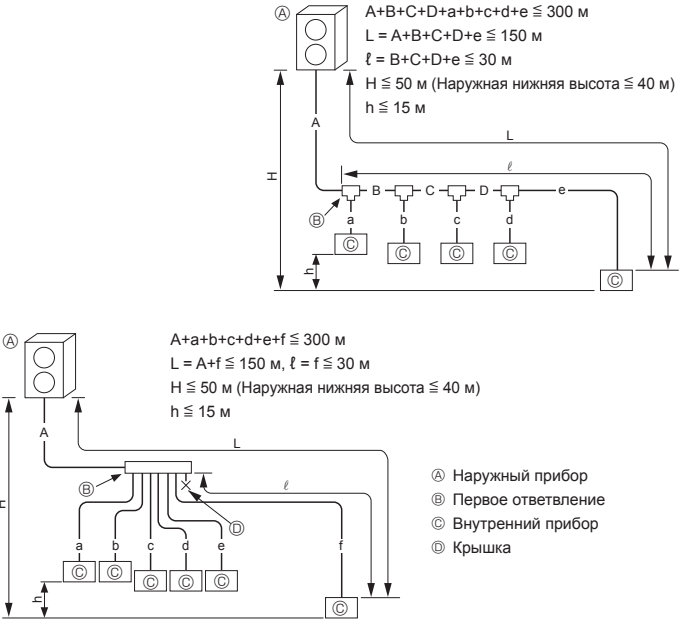


Fig. 4-1

4.2. Длина труб и разность высот

4.2.1. Подключение без использования ответвительной коробки (Fig. 4-1)

A (мм)		
	А Труба для жидкости	В Труба для газа
PUMY-P112-140	ø9,52	ø15,88

B, C, D (мм)		
	А Труба для жидкости	В Труба для газа
С Общая мощность внутренних приборов	ø9,52	ø15,88

a, b, c, d, e, f (мм)		
	А Труба для жидкости	В Труба для газа
Д Номер модели	ø6,35	ø12,7
15, 20, 25, 32, 40, 50		
63, 80, 100, 125, 140	ø9,52	ø15,88

Е Модель с комплектом ответвлений		
CMY-Y62-G-E		

F 4-Ответвительный коллектор		Г 8-Ответвительный коллектор
CMY-Y64-G-E		CMY-Y68-G-E

* При соединении КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (PAC-LV11M-J) с внутренним прибором серии М информацию о диаметре и длине труб см. в руководстве по установке КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

4.2.2. Подключение с использованием ответвительной коробки (Fig. 4-2)

- Фланцевые соединения**
- В данном оборудовании используются фланцевые соединения на каждом внутреннем приборе и по сторонам ответвительной коробки и наружного прибора.
 - Снимите крышку клапана наружного прибора, затем подсоедините трубу.
 - Трубы хладагента используются для соединения ответвительной коробки и наружного прибора.

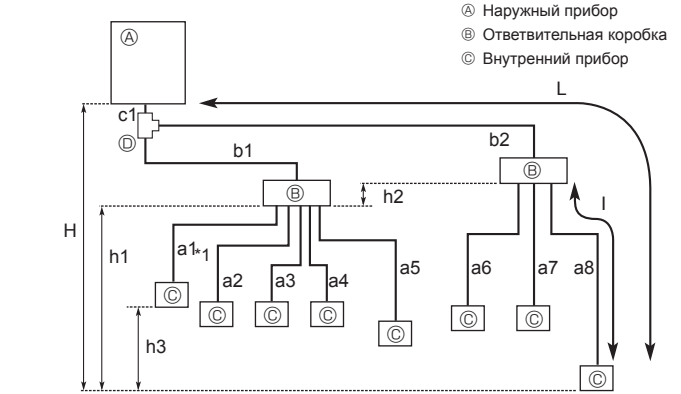


Fig. 4-2


Допустимая длина (в одну сторону)	Общая длина трубопровода	$c1 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 150 \text{ м}$
	Длина самого дальнего трубопровода (L)	$c1 + b2 + a8 \leq 80 \text{ м}$ ($b2 \leq 55 \text{ м}, a8 \leq 25 \text{ м}$)
	Длина трубопровода между наружным прибором и ответвительными коробками	$c1 + b1 + b2 \leq 55 \text{ м}$
	Самая дальняя коробка от первого соединения (b2)	$b2 \leq 30 \text{ м}$
	Длина самого дальнего трубопровода после ответвительной коробки (l)	$a8 \leq 25 \text{ м}$
	Общая длина трубопровода между ответвительными коробками и внутренними приборами	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 95 \text{ м}$
Допустимая разность высот (в одну сторону)	На участке внутренний прибор/наружный прибор (H)*1	$H \leq 50 \text{ м}$ (Если наружный прибор установлен выше внутреннего прибора) $H \leq 40 \text{ м}$ (Если наружный прибор установлен ниже внутреннего прибора)
	На участке ответвительная коробка/внутренний прибор (h1)	$h1 + h2 \leq 15 \text{ м}$
	В каждом ответвительном приборе (h2)	$h2 \leq 15 \text{ м}$
	В каждом внутреннем приборе (h3)	$h3 \leq 12 \text{ м}$
Количество сгибов		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + b2 + a6 , c1 + b2 + a7 , c1 + b2 + a8 \leq 15$

*1 Ответвительную коробку следует располагать на уровне между наружным прибором и внутренними приборами.

4. Прокладка труб хладагента

■ При использовании ответвительной коробки с 1 ответвлением

Используется фланцевое соединение. (Без пайки)

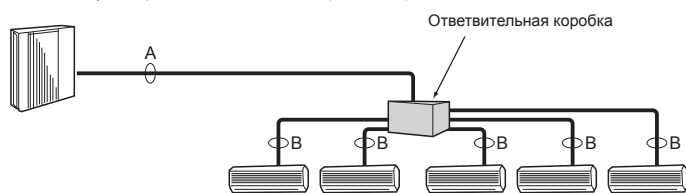

■ При использовании ответвительных коробок с 2 ответвлениями

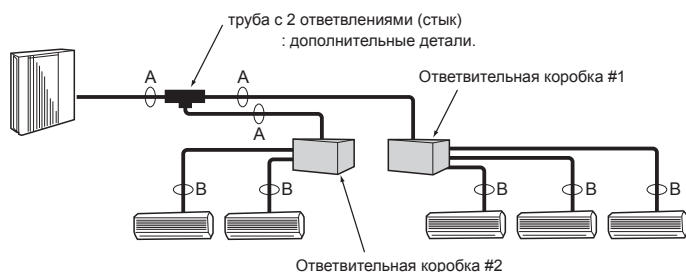


Fig. 4-3

(1) Размер клапана для наружного прибора

Для жидкости	ø9,52 мм
Для газа	ø15,88 мм

(2) Размер клапана для ответвительной коробки

ПРИБОР	Жидкостная труба	
	Газовая труба	
A ПРИБОР	ø6,35 мм	ø9,52 мм
	ø9,52 мм	ø12,7 мм
B ПРИБОР	ø6,35 мм	ø9,52 мм
	ø9,52 мм	ø12,7 мм
C ПРИБОР	ø6,35 мм	ø9,52 мм
	ø9,52 мм	ø12,7 мм
D ПРИБОР	ø6,35 мм	ø9,52 мм
	ø9,52 мм	ø12,7 мм
E ПРИБОР	ø6,35 мм	ø12,7 мм
	ø9,52 мм	ø15,88 мм

* тип с 3 ответвлениями: только прибор A, B, C




Fig. 4-4

Формула преобразования

1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05

4.3. Выбор размера труб

4.3.1. Подключение без использования ответвительной коробки

		Внутренний прибор		Наружный прибор
Сторона газа	Размер трубы (мм)	15-50	63-140	112-140
Сторона жидкости	Размер трубы (мм)	ø12,7	ø15,88	ø15,88

4.3.2. Подключение с использованием ответвительной коробки (Fig. 4-3)

	A	B
Жидкость (мм)	ø9,52	Размер трубопроводного соединения отличается в зависимости от типа и мощности внутренних приборов. Подберите одинаковые трубопроводные соединения ответвительной коробки и внутреннего прибора.
Газ (мм)	ø15,88	Если размер трубопроводного соединения ответвительной коробки не совпадает с размером трубопроводного соединения внутреннего прибора, воспользуйтесь дополнительными стыками (деформированными) с различными диаметрами, чтобы подсоединить их к стороне ответвительной коробки. (Подсоедините деформированный стык непосредственно к стороне ответвительной коробки.)

Стык с различными диаметрами (дополнительные детали) (Fig. 4-4)

Наименование модели	Диаметр подсоединяемых труб	Диаметр A	Диаметр B
	мм	мм	мм
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88

Подготовка трубопровода

① В таблице ниже приводятся спецификации имеющихся в продаже труб.

Наружный диаметр	Толщина изоляции	Изоляционный материал
мм	мм	
6,35	8	Теплостойкий пенопласт, удельная масса 0,045
9,52	8	
12,7	8	
15,88	8	

② Убедитесь, что 2 трубы хладагента имеют изоляцию, чтобы предотвратить конденсацию.

③ Радиус сгиба трубы хладагента должен составлять 100 мм или больше.

⚠ Осторожно:

Обязательно используйте изоляцию указанной толщины. Чрезмерная толщина может привести к неправильному монтажу внутреннего прибора и ответвительной коробки, а недостаточная толщина может привести к стеканию росы.

труба с 2 ответвлениями (Стык): Дополнительные детали (В зависимости от метода подсоединения, Вы можете выбрать наиболее подходящую деталь.)

Наименование модели	Метод подсоединения
MSDD-50AR-E	фланец
MSDD-50BR-E	пайка

■ Процедура монтажа (труба с 2 ответвлениями (Стык))

См. Руководства по монтажу MSDD-50AR-E и MSDD-50BR-E.

■ Размер трубы (Наружный прибор - Ответвительная коробка)

Размер трубы (øмм)	Жидкость	ø9,52
	Газ	ø15,88

Согласование подключаемого внутреннего прибора зависит от района/области/страны.

■ Размер трубы (Ответвительная коробка - Внутренний прибор) *В случае внутреннего прибора серии M или серии S


Тип внутреннего прибора	(кВт)	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80
Размер трубы (øмм)	Жидкость	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52
	Газ	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

■ Размер трубы (Ответвительная коробка - Внутренний прибор) *В случае внутреннего прибора серии P

Тип внутреннего прибора	(кВт)	*1 35	*1 50	60	71	100
Размер трубы (øмм)	Жидкость	ø6,35	ø6,35	ø9,52	ø9,52	ø9,52
	Газ	ø12,7	ø12,7	ø15,88	ø15,88	ø15,88

*1 При использовании внутренних приборов типов 35, 50 серии P, используйте конусную гайку, прилагаемую к внутреннему прибору. Не используйте конусную гайку из комплекта принадлежностей к внутреннему прибору. Если она используется, может возникнуть утечка газа или даже экстракция трубы.

4. Прокладка труб хладагента

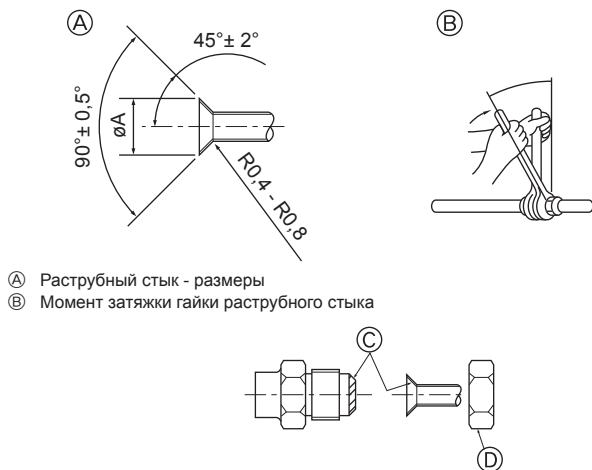

А Раструбный стык - размеры
Б Момент затяжки гайки раструбного стыка

Fig. 4-5

А (Fig. 4-5)

Медная труба O.D. (мм)	Размеры раструба, диаметр ØA (мм)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7

Б (Fig. 4-5)

Медная труба O.D. (мм)	Гайка раструбного стыка O.D. (мм)	Момент затяжки (Н·м)
Ø6,35	17	14 - 18
Ø6,35	22	34 - 42
Ø9,52	22	34 - 42
Ø12,7	26	49 - 61
Ø12,7	29	68 - 82
Ø15,88	29	68 - 82
Ø15,88	36	100 - 120


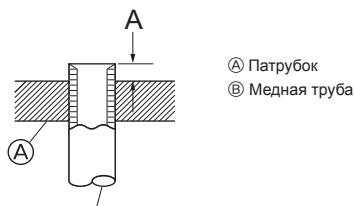


Fig. 4-6

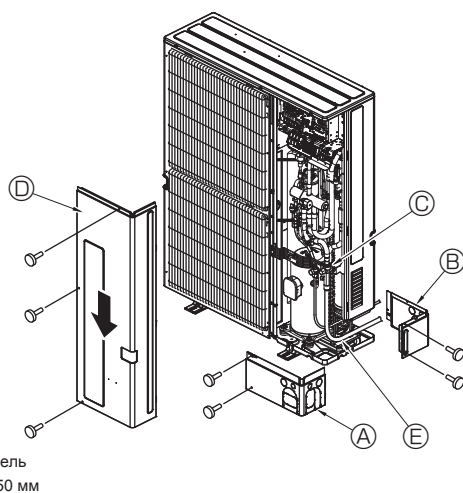

А Передняя крышка
трубопровода
Б Крышка трубопровода
В Запорный кран
Г Эксплуатационная панель
Е Радиус изгиба: 100 - 150 мм

Fig. 4-7

4.4. Соединение труб (Fig. 4-5)

На Fig. 4-1 показан пример системы трубопроводов.

- Примите необходимые меры по изоляции и предотвращению конденсации, чтобы избежать падения капель с трубопровода хладагента (трубопровод жидкости/газа).
- Установите дополнительную изоляцию в зависимости от среды установки трубопровода хладагента, чтобы избежать конденсации на поверхности изоляционного материала (теплостойкость изоляционного материала: 120 °C, толщина: 15 мм или более).
 - Если трубопровод хладагента используется в местах, подверженных воздействию высокой температуры и высокой влажности, например на мансарде, может потребоваться дополнительная изоляция.
- Чтобы изолировать трубопровод хладагента, нанесите теплостойкий вспененный полиэтилен между внутренним прибором и изоляционным материалом, а также на сетку между слоями изоляционного материала, заполнив все промежутки. (Образование конденсата на трубопроводе может привести к конденсации в помещении или ожогам при контакте с трубопроводом).
- Внутренняя часть дренажной трубы должна быть обернута в пенополиэтиленовый изолирующий материал (удельный вес 0,03; толщина 9 мм или более).
- Нанесите тонкий слой масла хладагента на контактную поверхность труб и соединений перед тем, как затягивать гайку с фланцем. А
- Для затягивания трубных соединений используйте два гаечных ключа. Б
- Используйте детектор утечки или мыльный раствор для проверки утечки газа после завершения всех соединений.
- Нанесите машинное масло охлаждения на всю поверхность области присоединения муфты. В
- Используйте гайки раструбного стыка для следующего размера трубы. Д
- При изгибе труб будьте осторожны, чтобы не допустить их поломки. Рекомендуются радиусы изгиба от 100 мм до 150 мм.
- Удостоверьтесь, что трубы не соприкасаются с компрессором. Такое соприкосновение может вызывать лишний шум или вибрацию.

1 Соединение труб производится, начиная от внутреннего прибора.

Хомуты на муфтах следует затягивать с помощью ключа с регулируемым усилием.

2 Установите трубы для жидкости и для газа и нанесите тонкий слой масла охлаждения (на соответствующее место).

В случае использования обычного уплотнения трубы, обратитесь к таблице 3 для справки о соединении труб для хладагента R410A.

Для проверки размеров А можно использовать шаблон подгонки размера.

⚠ Предупреждение:

При установке прибора надежно подсоедините трубы подачи охлаждающей жидкости до запуска компрессора.

* Информацию о подсоединении КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (PAC-LV11M-J) см. в руководстве по установке КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Таблица 3 (Fig. 4-6)

Медная труба O.D. (мм)	А (мм)	
	Инструмент раструбного стыка для R410A	Инструмент раструбного стыка для R22-R407C
	Тип муфты	
Ø6,35	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø9,52	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø12,7	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø15,88	0 - 0,5	1,0 - 1,5
Ø19,05	0 - 0,5	1,0 - 1,5

4.5. Прокладка труб хладагента (Fig. 4-7)

Снимите эксплуатационную панель В (три винта), а также переднюю крышку трубопровода А (два винта) и заднюю крышку трубопровода Б (два винта).

1 Подсоедините трубопроводы хладагента к устройству, предназначенному для установки внутри/вне помещения, при полностью закрытом запорном вентиле устройства для установки вне помещения.

2 Произведите вакуумную продувку воздуха из внутреннего прибора и труб соединения.

3 После соединения труб хладагента проверьте соединенные трубы и внутренний прибор на наличие утечек газа. (См. 4.6. "Метод проверки герметичности трубопровода хладагента".)

4 Освободите трубопроводы хладагента от газа через служебное отверстие запорных кранов жидкости и газа. Затем полностью откройте запорные краны (и жидкости, и газа). После этого трубопроводы хладагента внутреннего и наружного приборов будут полностью соединены.

Если оставить закрытыми запорные краны и включить прибор, это приведет к повреждению компрессора и крана контроля.

Проверьте места соединения труб наружного прибора на наличие утечек с помощью детектора утечки или мыльной воды.

Не используйте хладагент из прибора для удаления воздуха из трубопроводов хладагента.

По окончании всех операций с кранами закрутите колпачки кранов до соответствующего усилия: от 20 до 25 Н·м (от 200 до 250 кгс·см).

Неправильная замена и закрытие колпачков могут привести к утечке хладагента.

Кроме того, не повредите внутренние детали колпачков кранов, поскольку они служат уплотнителями, предотвращающими утечку хладагента.

5 Для предотвращения пропитывания изоляционного материала на торцах труб водой произведите уплотнение соединений трубопроводов герметиком.

4. Прокладка труб хладагента

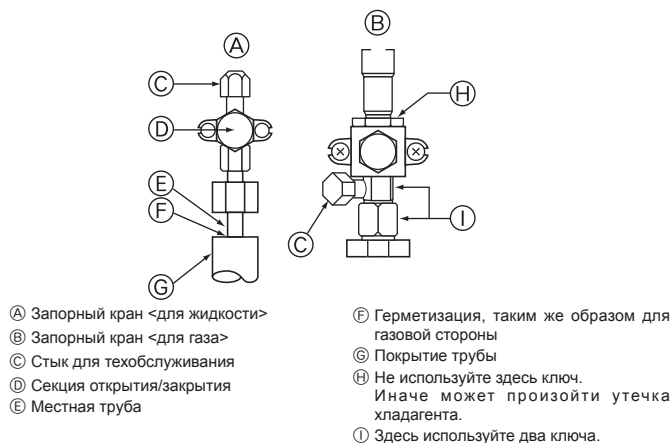


Fig. 4-8

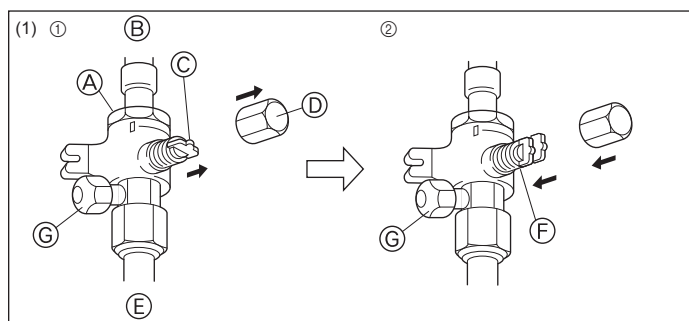


Fig. 4-9

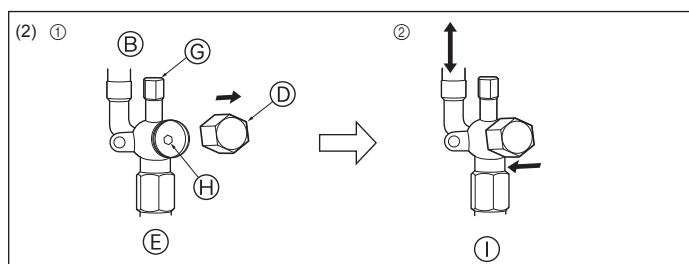


Fig. 4-10

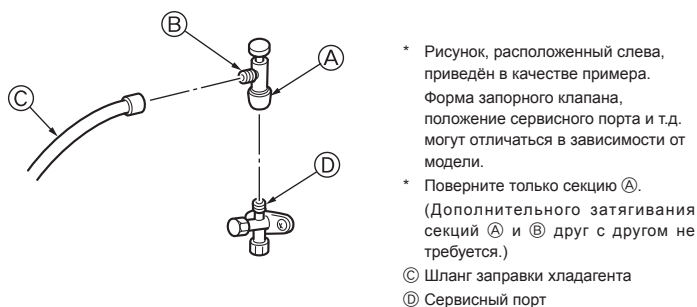


Fig. 4-11

4.6. Метод проверки герметичности трубопровода хладагента

- Подсоедините проверочные инструменты.
 - Убедитесь в том, что запорные краны А и В закрыты, и не открывайте их.
 - Подайте давление в трубопроводы хладагента через служебное отверстие С запорного крана жидкости А и запорного крана газа В.
- Не следует сразу подавать указанное давление полностью; увеличивайте давление постепенно.
 - Увеличьте давление до 0,5 МПа (5 кгс/см²Г), подождите пять минут и удостоверьтесь, что давление не снизилось.
 - Увеличьте давление до 1,5 МПа (15 кгс/см²Г), подождите пять минут и удостоверьтесь, что давление не снизилось.
 - Увеличьте давление до 4,15 МПа (41,5 кгс/см²Г) и измерьте температуру окружающего воздуха и давление хладагента.
- Если указанное давление держится в течение приблизительно одного дня и не уменьшается, то трубы выдержали испытание и утечек нет.
 - При изменении температуры окружающего воздуха на 1°С давление изменяется приблизительно на 0,01 МПа (0,1 кгс/см²Г). Произведите необходимые подстройки.
- Если на этапах (2) или (3) наблюдается снижение давления, происходит утечка газа. Найдите источник утечки газа.

4.7. Способ открытия запорного крана

- Страна с газом (Fig. 4-9)
 - Снимите колпачок, потяните ручку на себя и поверните на 1/4 оборота против часовой стрелки для открытия.
 - Убедитесь в том, что запорный кран полностью открыт, надавите на ручку и поверните колпачок в первоначальное положение.
 - Страна с жидкостью (Fig. 4-10)
 - Снимите колпачок и поверните шток золотника против часовой стрелки до упора, используя для этой цели 4 мм шестиугольный гаечный ключ. Прекратите поворачивать шток в момент, когда тот достигнет стопора. (ø6,35: Приблизительно 4,5 оборотов) (ø9,52: Приблизительно 10 оборотов)
 - Убедитесь в том, что запорный кран полностью открыт, надавите на ручку и поверните колпачок в первоначальное положение.
- А Кран
 Б Со стороны блока
 В Ручка
 Г Колпачок
 Д Со стороны местной трубы
 Е Положение "открыто"
 Ф Стык для техобслуживания
 Г Ручка
 Д Отверстие под ключ
 И Направление потока хладагента

Трубы хладагента имеют защитную изоляцию
 • Трубы могут быть обернуты защитной изоляцией до диаметра ø90 до или после соединения. Вырежьте кусок в покрытии трубы по канавке и оберните трубы.
 Зазор входа трубы
 • Используйте замазку или герметик, чтобы загерметизировать входное отверстие для трубы и ликвидировать все щели.
 (Если имеются незакрытые отверстия, прибор может издавать шум, а также в него могут проникнуть вода и пыль, что может привести к поломке.)

Меры предосторожности при использовании клапана заправки хладагента (Fig. 4-11)

Не затягивайте сервисный порт слишком сильно при установке, в противном случае возможна деформация сердечника клапана и его ослабление, что может стать причиной утечки газа.

После установки секции В в необходимое положение, поверните только секцию А и затяните ее.

Дополнительного затягивания секций А и В друг с другом после затягивания секции А не требуется.

4. Прокладка труб хладагента

4.8. Дополнительный заряд хладагента

Дополнительный заряд хладагента

В заводской комплект поставки внешнего прибора не входит хладагент для удлиненного трубопровода. Поэтому на месте установки потребуются заправить каждую систему трубопровода хладагента дополнительным количеством хладагента. Кроме того, для выполнения технического обслуживания укажите диаметр и длину каждой трубы для жидкости и дополнительное количество хладагента в полях таблички количества хладагента на внешнем приборе.

Расчет дополнительной заправки хладагента

- Вычислите дополнительное количество хладагента, используя диаметр и длину дополнительных труб.
- При расчетах используйте 11,2 кВт для мощности блока Cylinder или блока Hydrobox.
- Вычислите дополнительное количество хладагента, следуя описанной справа процедуре, и добавьте вычисленное количество хладагента.
- Для измеренного количества дополнительного хладагента, меньшего 0,1 кг, округлите результат в большую сторону.
(Например, если результат расчета составляет 6,01 кг, округлите его до 6,1 кг).

<Дополнительная заправка>

Расчет количества хладагента

Размер трубы Труба для жидкости ø6,35 (м) × 19,0 (г/м)	+	Размер трубы Труба для жидкости ø9,52 (м) × 50,0 (г/м)	+	Общая мощность подключенных внутренних приборов ~ 8,0 кВт 8,1 ~ 16,0 кВт 16,1 кВт ~	Количество для внутренних приборов 1,5 кг 2,5 кг 3,0 кг
---	---	---	---	--	--

Поставляемое с завода количество хладагента

Прилагаемое количество хладагента
4,8 кг

<Пример>

Модель наружного прибора : P125

Внутренний прибор 1 : P63 (7,1 кВт) A : ø9,52 30 м a : ø9,52 15 м
2 : P40 (4,5 кВт) b : ø6,35 10 м
3 : P25 (2,8 кВт) c : ø6,35 10 м
4 : P20 (2,2 кВт) d : ø6,35 20 м

При условиях, указанных ниже:

Общая длина каждой линии жидкости равняется:

ø9,52 : A + a = 30 + 15 = 45 м

ø6,35 : b + c + d = 10 + 10 + 20 = 40 м

Общая мощность подключенных внутренних приборов:

7,1 + 4,5 + 2,8 + 2,2 = 16,6

<Пример расчета>

Дополнительная заправка хладагента

$40 \times \frac{19,0}{1000} + 45 \times \frac{50,0}{1000} + 3,0 = 6,1$ кг (округленно)

5. Дренажные трубы

Соединение дренажных труб наружного прибора

При необходимости дренажа используйте сливное гнездо или дренажный поддон (дополнительно).

	P112-140
Сливное гнездо	PAC-SG61DS-E
Дренажный поддон	PAC-SH97DP-E

6. Электрические работы

6.1. Осторожно

- ① Следуйте правилам техники безопасности, официально предписанным для работы с электрооборудованием, электропроводки и требованиям организации по электроснабжению.

② Проводка для управления (называемая ниже "линией передачи") должна отстоять на 5 см или более от проводки источника питания с тем, чтобы на нее не влиял электрический шум от проводки источника питания. (Не вставляйте линию передачи и кабель источника питания в один и тот же кабелепровод.)

③ Обеспечьте правильное заземление внешнего прибора.

④ Примите во внимание проводку коробки электродеталей внутреннего и внешнего приборов, поскольку коробку иногда приходится снимать во время работ по техобслуживанию.

⑤ Никогда не подсоединяйте сетевой источник питания к колодке концевиков линии передачи. В противном случае произойдет подгорание электрических элементов.

⑥ Используйте 2-жильный экранированный кабель для линии передачи. Если линии передачи различных систем включаются в один и тот же многожильный кабель, это поведет к ухудшению приема и передачи и неустойчивой работе.

⑦ Только специально обозначенная линия передачи может быть подсоединена к блоку концевиков для передачи к внешнему прибору.
(Линия передачи, подсоединяемая к внутреннему прибору: Блок концевиков ТВ3 для линии передачи. Остальное: блок концевиков ТВ7 для централизованного управления.)
При неправильном подсоединении система не работает.
- ⑧ В случае соединения с регулятором высшего класса или для обеспечения групповой работы различных систем хладагента необходима линия управления для передачи между отдельными внешними приборами.
Подсоедините эту линию управления между блоками концевиков для централизованного управления. (2-жильная линия без полярности.)
При осуществлении групповой работы в различных системах хладагента без подсоединенного регулятора высшего класса, замените вставку соединителя закорачивания с CN41 одного внешнего прибора на CN40.


⑨ Группа устанавливается при помощи дистанционного управления.

⑩ Информацию о подсоединении КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (PAC-LV11M-J) к внутреннему прибору серии M см. в руководстве по установке КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.


⑪ При подключении ответвительной коробки не забудьте включить внутренние приборы и ответвительную коробку перед включением наружного прибора.

6. Электрические работы

<PUMY-P-VKM>

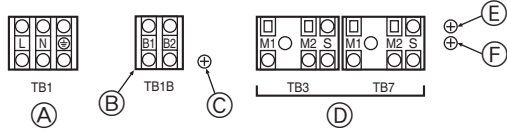

<PUMY-P-YKM>

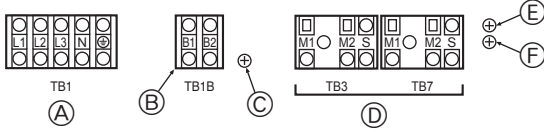

- А Источник питания

Б Источник питания для разветвительной коробки

В Навинтите на распределительную коробку деталей

Д Линия передачи
- Е Навинтите на распределительную коробку деталей

Ф Навинтите на распределительную коробку деталей

Fig. 6-1

6.3. Прокладка кабелей передачи

① Типы кабелей управления

1. Прокладка кабелей передачи
- Типы кабелей передачи: экранированный провод CVVS, CPEVS или MVVS
 - Диаметр кабеля: Свыше 1,25 мм²
 - Максимальная длина проводки: В пределах 200 м

2. Кабели дистанционного управления M-NET

Тип кабеля дистанционного управления	Экранированный провод CVVS, CPEVS или MVVS
Диаметр кабеля	0,5 - 1,25 мм²
Замечания	При превышении длины 10 м используйте кабель с такими же техническими характеристиками, как у проводки для линии передачи.

6.2. Блок управления и положение проводки (Fig. 6-1)

1. Соедините линию передачи внутреннего прибора к клеммной колодке передачи (TB3) или соедините провода между наружными приборами или провода центральной системы управления к клеммной колодке центрального управления (TB7). При использовании экранированного провода подключите экранированный провод заземления линии передачи внутреннего прибора к винту (E или F) и подключите экранированный провод заземления линии между наружными приборами и линией передачи центральной системы управления к экранированной клемме (S) клеммной колодки центрального управления (TB7). Кроме того, при замене соединителя питания CN41 в наружном приборе на соединитель CN40 экранированную клемму (S) клеммной колодки (TB7) центральной системы управления также следует подключить к винту (E или F), используя прилагающийся провод заземления.
2. Клеммная колодка (TB1B) предназначена для подачи питания к ответвительной коробке (220 ~ 240 В пер. тока, макс. 6 А).

⚠ Осторожно:
Никогда не подключайте линию передачи внутреннего прибора или центральной системы управления к этой клеммной колодке (TB1B). Подключение линий передачи может привести к повреждению клеммной колодки внутреннего прибора или клеммной колодки центральной системы управления.

3. Кабели дистанционного управления MA

Тип кабеля дистанционного управления	2-жильный кабель в оболочке (неэкранированный) CVV
Диаметр кабеля	0,3 - 1,25 мм² (0,75 - 1,25 мм²)*
Замечания	В пределах 200 м

* Подключено с простым устройством дистанционного управления.

② Примеры проводки

- Название регулятора, его символ и допускаемое число регуляторов

Название	Символ	Допускаемое число регуляторов
Регулятор внешнего прибора	OC	—
Регулятор внутренних приборов	IC	PUMY-P112 1 - 10 приборов на 1 OC
		PUMY-P125 1 - 12 приборов на 1 OC
		PUMY-P140 1 - 12 приборов на 1 OC
Дистанционный блок управления	RC	RC (M-NET) Максимум 12 пультов дистанционного управления на один контроллер внешнего прибора
		MA Максимум 2 на группу

Пример работы заземленной системы с многочисленными внешними приборами (подсоединения и провода прикреплены как необходимо)

<Примеры проводки кабелей передачи: Без использования ответвительной коробки >

■ Контроллер ДУ “M-NET” (Fig. 6-2)

■ Контроллер ДУ “MA” (Fig. 6-3)

<Метод электропроводки и адресная настройка>

- a. Всегда используйте экранированные провода при соединении между внешним прибором (OC) и внутренним прибором (IC), а также между OC и OC и IC и IC.
- b. Используйте фидерную проводку для подключения клемм M1 и M2 и клеммы заземления на клеммной колодке кабеля передачи (TB3) каждого наружного прибора (OC) к клеммам M1, M2 и S на клеммной колодке кабеля передачи внутреннего прибора (IC).
- c. Соедините концевики 1 (M1) и 2 (M2) на блоке концевиков кабеля передачи внутреннего прибора (IC), который имеет самый недавний адрес в этой же группе, к блоку концевиков на дистанционном блоке управления (RC).
- d. Соедините между собой клеммы M1, M2 и S на клеммной колодке центрального регулятора (TB7) наружного прибора (OC).
- e. Соединительная перемычка CN41 на панели управления не заменяется.
- f. Подсоедините экранированный провод заземления линии передачи внутренних приборов к клемме (S) клеммной колодки (TB3). Кроме того, подсоедините клемму (S) к винту (E или F), используя прилагающийся провод заземления. Подсоедините экранированный провод заземления линии между наружными приборами и линией передачи центральной системы управления к экранированной клемме (S) клеммной колодки (TB7).
- g. Установите выключатель адресной настройки, как показано ниже.

Прибор	Диапазон	Метод настройки
IC (Главный)	01 - 50	Используйте самый недавний адрес в одной и той же группе внутренних приборов (IC)
IC (Дополнительный)	01 - 50	Используйте адрес, помимо адреса IC (Главного) из приборов в одной и той же группе внутренних приборов. Он должен быть последовательным с IC (Главного)
Внешний прибор	51 - 100	Используйте самый недавний адрес из всех внутренних приборов в той же системе хладагента + 50 * Если адрес установлен как “01-50”, он автоматически меняется на “100”.
M-NET R/C (Главный)	101 - 150	Настройте адрес IC (Главного) + 100
M-NET R/C (Дополнительный)	151 - 200	Настройте адрес IC (Главного) + 150
MA R/C	—	Ненужная настройка адреса (Необходимая настройка - установка “главный/подчиненный”)

- h. Операция групповой настройки среди некоторого числа внутренних приборов выполняется дистанционным блоком управления (RC) после включения электропитания. Более подробная информация приводится в руководстве по установке дистанционного регулятора.
- i. При подключении блока PWFY
- Запрещается выполнять групповые настройки для блока PWFY и внутренних блоков.
 - Блок PWFY и блок Lossna нельзя настраивать таким образом, чтобы они работали одновременно.
 - Используйте пульт дистанционного управления WMA для блока PWFY.
- Подробные сведения см. в руководстве по установке блока PWFY.
- j. Подключение блока Cylinder или блока Hydrobox
- Не допускается групповая настройка для блока Cylinder или блока Hydrobox и других внутренних блоков.

6. Электрические работы

<Допускаемая длина>

① Контроллер ДУ "М-NET"

- Максимальная длина через внешние приборы:
- Максимальная длина кабеля передачи:
- Длина провода дистанционного блока управления:

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ и $L_1 + L_2 + L_3 + L_5$ и $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ м (Не менее 1,25 мм²)

L_1 и $L_3 + L_4$ и $L_3 + L_5$ и L_6 и $L_2 + L_6$ и $L_7 \leq 200$ м (Не менее 1,25 мм²)

$l_1, l_2, l_2 + l_3, l_4 \leq 10$ м (0,5 - 1,25 мм²)

Если длина превышает 10 м, используйте экранированный провод 1,25 мм². Длина этого отрезка (L_8) должна быть включена в расчет максимальной длины и общей длины.

② Контроллер ДУ "МА"

- Максимальная длина через внешние приборы (Кабель M-NET): $L_1 + L_2 + L_3 + L_4$ и $L_1 + L_2 + L_6 + L_7 \leq 500$ м (Не менее 1,25 мм²)
- Максимальная длина кабеля передачи (Кабель M-NET): L_1 и $L_3 + L_4$ и L_6 и $L_2 + L_6$ и $L_7 \leq 200$ м (Не менее 1,25 мм²)
- Длина провода дистанционного блока управления: m_1 и $m_1 + m_2 + m_3$ и $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 \leq 200$ м (0,3 - 1,25 мм²)

■ Контроллер ДУ "М-NET"

■ Контроллер ДУ "МА"

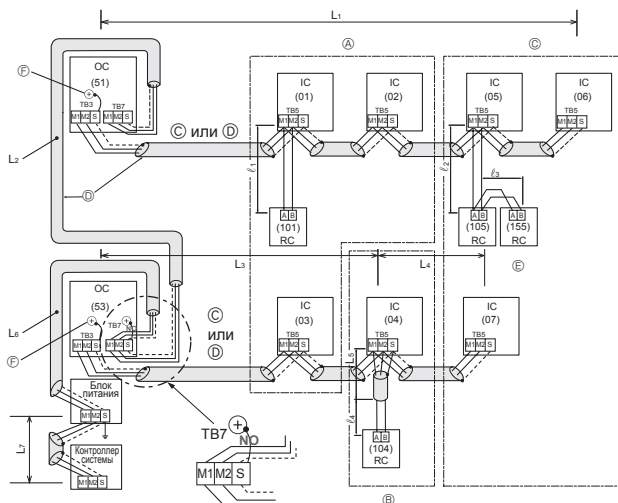


Fig. 6-2

- А : Группа
- В : Группа
- С : Группа
- Д : Экранированный провод
- Е : Дополнительный дистанционный блок управления
- Ф : Навинтите на распределительную коробку деталей
- () : Адрес


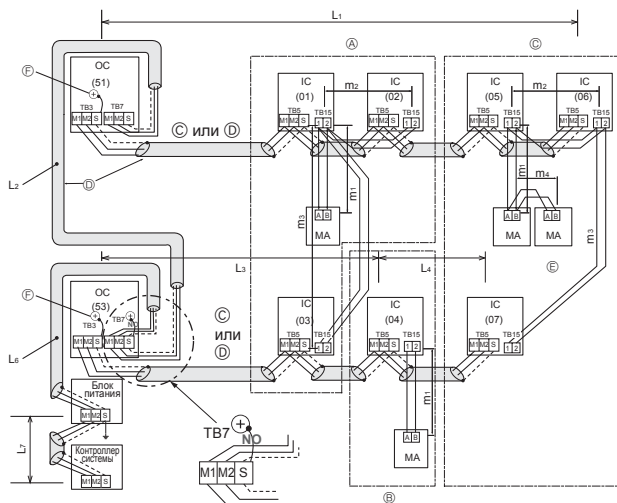


Fig. 6-3

- А : Группа
- В : Группа
- С : Группа
- Д : Экранированный провод
- Е : Дополнительный дистанционный блок управления
- Ф : Навинтите на распределительную коробку деталей
- () : Адрес

<Пример раскладки проводов кабеля передачи: при использовании ответвительной коробки>

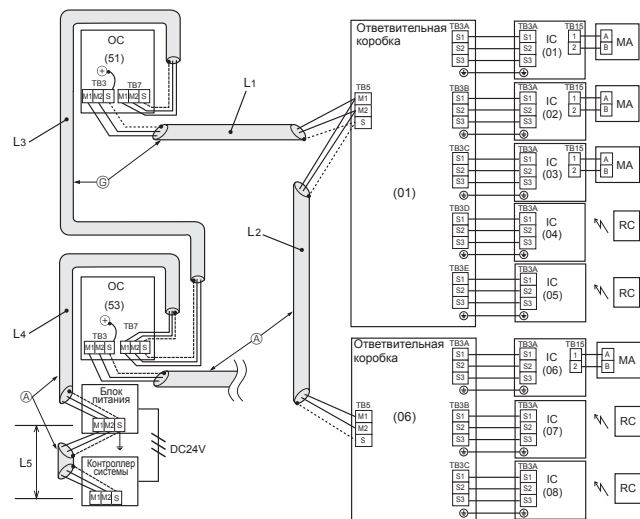

- © : Экранированный провод
- () : Пример адреса

Fig. 6-4

<Допускаемая длина>

Максимальная длина через внешние приборы (Кабель M-NET):

$L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 \leq 500$ м (Не менее 1,25 мм²)

Максимальная длина кабеля передачи (Кабель M-NET):


$L_1 + L_2, L_3, L_3 + L_4, L_5 \leq 200$ м (Не менее 1,25 мм²)

6. Электрические работы

6.4. Электропроводка для сетевого питания и характеристики оборудования

Схема электропроводки: Без использования ответвительной коробки (Пример) (Fig. 6-5)

■ PUMY-P-VKM серия

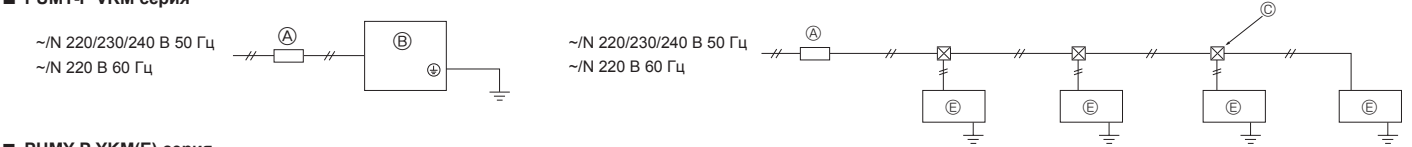

■ PUMY-P-YKM(E) серия




Fig. 6-5

- Ⓐ Выключатель (прерывание цепи и утечки тока)
- Ⓑ Внешний прибор
- Ⓒ Коробка пенального типа
- Ⓓ "А-Контроль" внутреннего прибора (внутренний блок модели M.P.S)
- Ⓔ Блок управления M-NET для внутреннего блока (внутренний блок City Multi)


Схема электропроводки: при использовании ответвительной коробки (Пример) (Fig. 6-6)

<Когда питание подается от наружного прибора>

■ PUMY-P-VKM серия

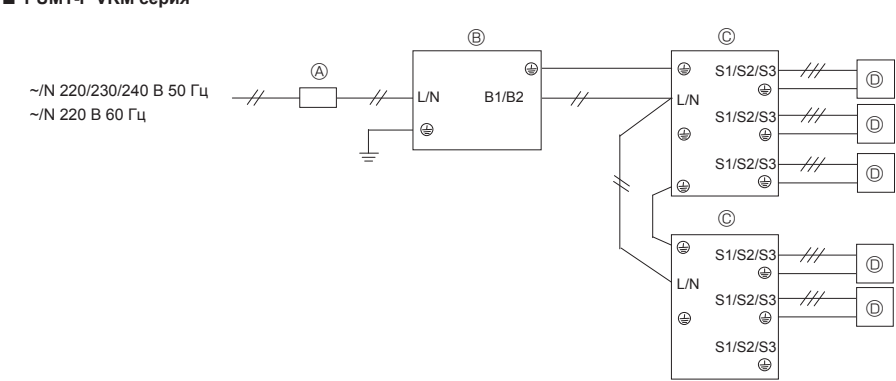


■ PUMY-P-YKM(E) серия

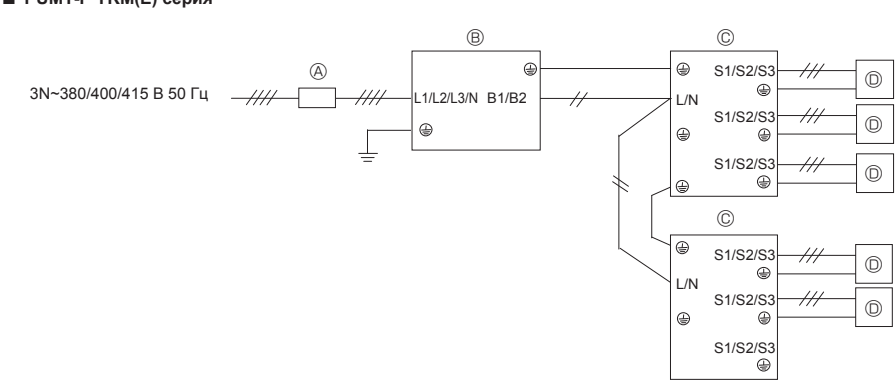


<Когда питание подается отдельно>

■ PUMY-P-VKM серия

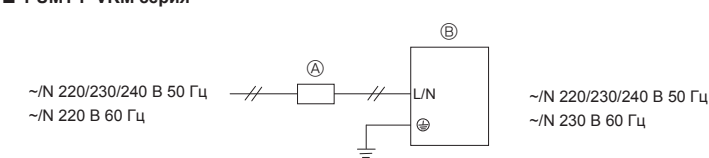

■ PUMY-P-YKM(E) серия

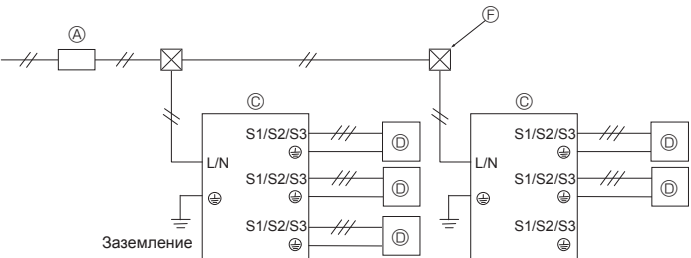

Примечание. Блок стабилизатора (дополнительные детали)
Если продукт используется не в качестве профессионального оборудования, может потребоваться установка блока стабилизатора.

	Подача питания через ответвительную коробку	
Наружный прибор	Подача питания с наружного прибора	Отдельный источник питания
1-фазный источник питания	Не требуется	Требуется
3-фазный источник питания	Требуется	Требуется

Fig. 6-6

6. Электрические работы

Площадь сечения провода основного источника питания и значения включения/выключения

<Когда питание подается отдельно>

Модель		Источник питания	Минимальная площадь сечения провода (мм²)			Прерыватель цепи *1	Прерыватель против утечки тока
			Магистр. кабель	Отвод	Заземл.		
Внешний прибор	P112-140V	~/N 220/230/240 В 50 Гц ~/N 220 В 60 Гц	6	—	6	32 А	32 А 30 мА 0,1сек. или менее
	P112-140Y	3N~380/400/415 В 50 Гц	1,5	—	1,5	16 А	16 А 30 мА 0,1сек. или менее

<Когда питание подается от наружного прибора>

Модель		Источник питания	Минимальная площадь сечения провода (мм²)			Прерыватель цепи *1	Прерыватель против утечки тока
			Магистр. кабель	Отвод	Заземл.		
Внешний прибор	P112-140V	~/N 220/230/240 В 50 Гц ~/N 220 В 60 Гц	6	—	6	40 А	40 А 30 мА 0,1сек. или менее
	P112-140Y	3N~380/400/415 В 50 Гц	2,5	—	2,5	20 А	20 А 30 мА 0,1сек. или менее

*1 Используйте неплавкий предохранитель (NF) или выключатель тока утечки на землю (NV) с расстоянием между контактами по крайней мере 3,0 мм для каждого полюса.

<Внутренние приборы>

Общий рабочий ток внутреннего прибора	Минимальная толщина провода (мм²)			Прерыватель утечки тока на землю *1	Локальный выключатель (А)		Прерыватель цепи (NFB)
	Магистр. кабель	Отвод	Заземл.		Мощность	Предохранитель	
F0 = 16 А или менее *2	1,5	1,5	1,5	Чувствительность по току 20 А *3	16	16	20
F0 = 25 А или менее *2	2,5	2,5	2,5	Чувствительность по току 30 А *3	25	25	30
F0 = 32 А или менее *2	4,0	4,0	4,0	Чувствительность по току 40 А *3	32	32	40

Максимально допустимое сопротивление системы см. в IEC61000-3-3.

*1 Прерыватель утечки тока на землю должен поддерживать цепь инвертора.

Прерыватель утечки тока на землю должен поддерживать совместно использование с локальным выключателем или прерывателем цепи.

*2 В качестве значения F0 выберите большее значение из F1 или F2.

F1 = Общий максимальный рабочий ток внутренних приборов × 1,2

F2 = {V1 × (количество типа 1)/C} + {V1 × (количество типа 2)/C} + {V1 × (количество типа 3)/C} + {V1 × (количество прочих)/C}

Подсоединение к ответвительной коробке (PAC-MK-BC)

Внутренний прибор		V1	V2
Тип 1	SEZ-KD-VA, PCA-RP-KAQ, PLA-ZRP-BA(.UK)	19,8	2,4
Тип 2	PEAD-RP-JAQ(L).UK	26,9	
Тип 3	MLZ-KA-VA, SLZ-KA, VAQ(L)3	9,9	
Тип 4	MSZ-FH-VE, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-SF-VA, MSZ-GF-VE	6,8	
Тип 5	MFZ-KJ-VE	7,4	
Тип 6	Ответвительная коробка (PAC-MK-BC)	5,1	3,0
Тип 7	Поклонение esodan C	5,1	5,0*

* Это значение может увеличиться при использовании локально подключенного исполнительного механизма.

Подсоединение к комплекту подключения (PAC-LV11M)

Внутренний прибор		V1	V2
Тип 1	MSY-EF-VE, MSY-GE-VA, MSY-GH, MSZ-GE-VA, MSZ-SF-VA, MSZ-SF-VE, MSZ-EF-VE, MSZ-FH-VE	6,8	2,4
Тип 2	MFZ-KJ-VE	7,4	
Тип 3	Комплект подключения (PAC-LV11M)	3,5	

Внутренний прибор		V1	V2
Тип 1	PMFY-VBM, PLFY-VBM, PEFY-VMS1, PCFY-VKM, PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM	19,8	2,4
Тип 2	PLFY-VCM	9,9	
Тип 3	PKFY-VBM	3,5	
Тип 4	PEFY-VMA	38	1,6
Тип 5	PLFY-VLMD, PEFY-VMH, PEFY-VMR, PDFY-VM, PFFY-VLEM, PFFY-VLRM, PWFY-VM	0	0

C : несколько значений тока расцепления при времени расцепления 0,01 с

Из характеристик расцепления автоматического выключателя выберите "C".

6. Электрические работы

<Пример расчета "F2">

Условие $PEFY-VMS \times 4 + PEFY-VMA \times 1$, $C = 8$ (см. типовый график справа)

$$F2 = 18,6 \times 4/8 + 38 \times 1/8 \\ = 14,05$$

→ Автоматический выключатель 16 А (Ток расщепления = 8×16 А при 0,01 с)


* 3 Чувствительность по току рассчитывается по следующей формуле.

$$G1 = V2 \times (\text{количество внутренних приборов типа 1}) + V2 \times (\text{количество внутренних приборов типа 2}) + \\ V2 \times (\text{количество внутренних приборов типа 3}) + V2 \times (\text{количество внутренних приборов других типов}) + \\ V3 \times (\text{длина провода [км]})$$

G1	Чувствительность по току
30 или меньше	30 мА 0,1 с или меньше
100 или меньше	100 мА 0,1 с или меньше

Толщина провода	V3
1,5 мм ²	48
2,5 мм ²	56
4,0 мм ²	66

Типовой график

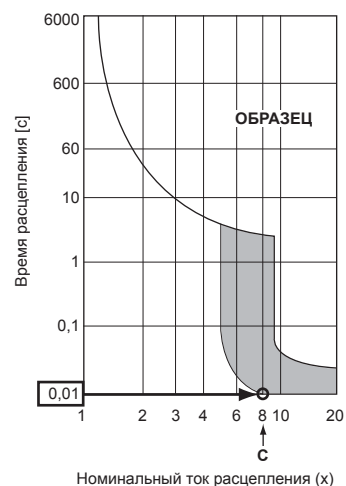


1. При проведении проводки и электросоединений имейте в виду окружающие условия (температуру окружающего воздуха, прямые солнечные лучи, дождевую воду и т. д.).
2. Размер провода является минимальной величиной для электропроводки в металлических трубах. Размер кабеля питания должен быть на 1 порядок толще ввиду падений напряжения. Убедитесь в том, что напряжение в сети питания падает не более, чем на 10%.
3. Необходимо следовать специфическим требованиям по проведению электропроводки, соответствующим нормативам данного региона.
4. Шнуры питания частей устройств, предназначенных для наружной эксплуатации, не должны быть легче, чем гибкий шнур с оболочкой из полихлоропрена (дизайн 60245 IEC57). К примеру, используйте проводку типа YZW.
5. Длина устанавливаемого кабеля заземления должна превышать длину других кабелей.

⚠ Предупреждение:

- Обязательно используйте для соединений указанные провода так, чтобы на соединения концевиков не действовала внешняя сила. Ненадежные соединения могут вызвать перегрев или пожар.
 - Обязательно убедитесь в том, что Вы используете соответствующий тип переключателя защиты от сверхтока. Заметьте, что генерируемый сверхток может включать в себя некоторое количество постоянного тока.
 - Обязательно надежно закрепите крышки клеммной колодки/панель наружного прибора.
- Неправильная установка может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током из-за попадания пыли, воды и т. д.

⚠ Внимание:

- Следите за правильностью подсоединения проводов.
- Плотно затягивайте винты клеммной колодки для предотвращения их ослабления.
- После затяжки винтов слегка потяните за провода, чтобы убедиться в их неподвижности.
- При неправильном подсоединении провода соединения к клеммной колодке нормальная работа прибора невозможна.
- На некоторых площадках может потребоваться установка прерывателя заземления. Отсутствие прерывателя в линии заземления может привести к электрическому удару.
- Используйте только прерыватели и предохранители с правильной характеристикой. Применение предохранителя или медного провода со слишком высокой характеристикой может вызвать отказ или возгорание прибора.

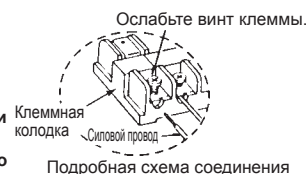

ВАЖНО

Убедитесь в том, что используемый прерыватель утечки тока совместим с более высокой гармоникой.


Всегда пользуйтесь прерывателем утечки тока, так как данный прибор оборудован инвертором.

Прерыватель утечки тока, несовместимый с более высокой гармоникой, может стать причиной неправильной работы инвертора.

Никогда не сращивайте кабель питания или соединительный кабель внутренней или наружной ответвительной коробки, в противном случае это может привести к образованию дыма, пожару или отказу связи.

⚠ Предупреждение:

- В случае использования цепи управления (A) есть опасность возникновения высокого напряжения на клемме S3 вследствие конструкции электрической схемы, которая не имеет электрической изоляции между линией питания и сигнальной линией связи. Поэтому при выполнении технического обслуживания выключите основной источник питания. А также не прикасайтесь к клеммам S1, S2, S3, когда подается напряжение. Если изолятор необходимо будет использовать между наружным прибором и ответвительной коробкой/внутренним прибором и ответвительной коробкой, используйте 3-полюсный или 2-полюсный тип.
- (См. рис. ниже.)

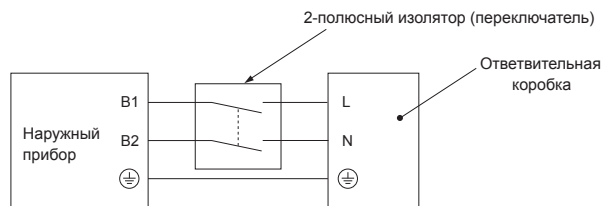

⚠ Осторожно:

После использования изолятора не забудьте выключить и включить основной источник питания для перезагрузки системы. В противном случае наружный прибор не сможет обнаружить ответвительную коробку (коробки) или внутренние приборы.

Обязательно подключите соединительные кабели наружной ответвительной коробки/внутренней ответвительной коробки непосредственно к устройствам (без промежуточных соединений).

Использование промежуточных соединений может привести к ошибкам связи, если вода проникнет в кабели и приведет к недостаточной изоляции на землю или станет причиной плохого электрического контакта в промежуточной точке подключения.

(Если промежуточное соединение необходимо, обязательно примите меры для предотвращения попадания воды в кабели.)

6. Электрические работы


6.5. Установка адреса

Установка адреса переключателей


Прибор Адрес	Наружный		Ответвительная коробка							Внутренний													
			Адрес					Установка соединения															
Переключатель								Порт	A	B	C	D	E	—	ON: Подкл.внутр. прибора OFF: Нет подключения	Нет							
	разряд десятков	разряд единиц	разряд десятков	разряд единиц	ON (ВКЛ.)																		
	SWU2	SWU1	SW12	SW11	OFF (ВЫКЛ.)	1	2	3	4	5	6	*											
Диапазон	51 - 100		1 - 50					SW1		*SW1-6 не используется						—							
Настройка	Адрес разветвления + 50		• В соответствии с установленным адресом (например, 01) адреса подключенных внутренних приборов устанавливаются последовательно (например, 02, 03, 04 и 05).							• Укажите, подключены ли внутренние приборы к каждому порту (A, B, C, D и E).							Для внутренних приборов нет установленных адресов.						
			SW1	1	2	3	4	5			SW1	1	2	3	4	5		(6)					
			ON (ВКЛ.)		ON (ВКЛ.)		ON (ВКЛ.)		ON (ВКЛ.)		ON (ВКЛ.)				Порт			A	B	C	D	E	(не используется)
			Адрес		01				02		03		04		05			(SW11, 12)		(последовательные номера)			

Примечание 1. Адрес ответвительной коробки
При установке адреса используйте номера в диапазоне 1–50.
Пример. Установленный адрес – (47), а всего 5 внутренних приборов (А, В, С, D и Е).
Если А: (47), В: (48), С: (49), D: (50), а Е: (51), то установка Е неверна, потому что превышен диапазон 50.

Пример 1. Наружные + ответв.коробка <1> (внутренние А, В, С, D, Е) + ответв.коробка <2> (внутренние А, В, С)

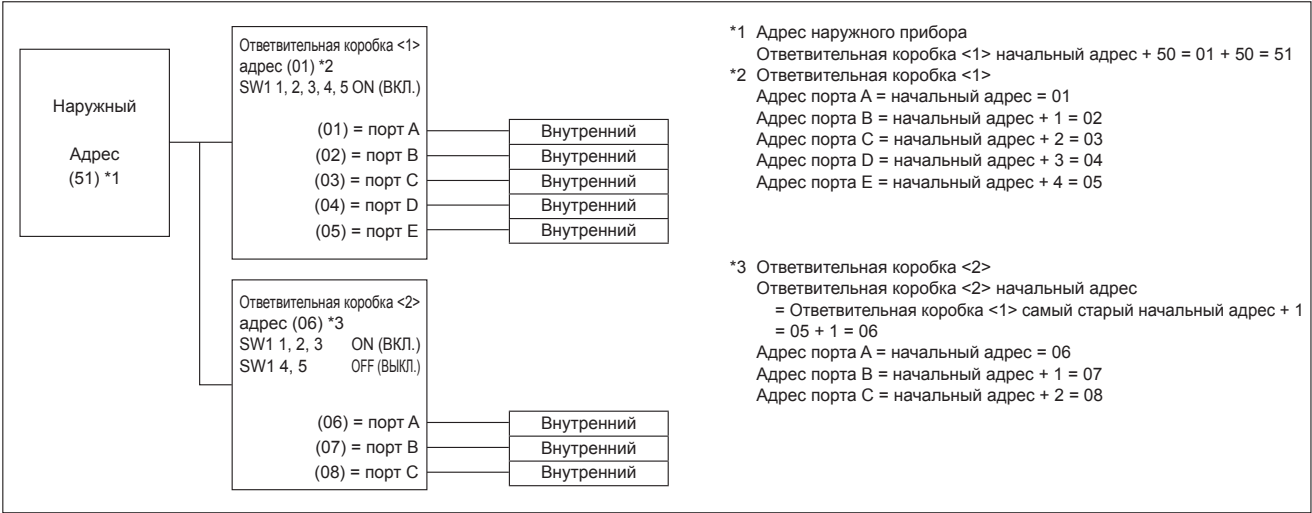

Пример 2. Наружные + ответв.коробка <1> (внутренние А, С, Е) + ответв.коробка <2> (внутренние А, С, Е)

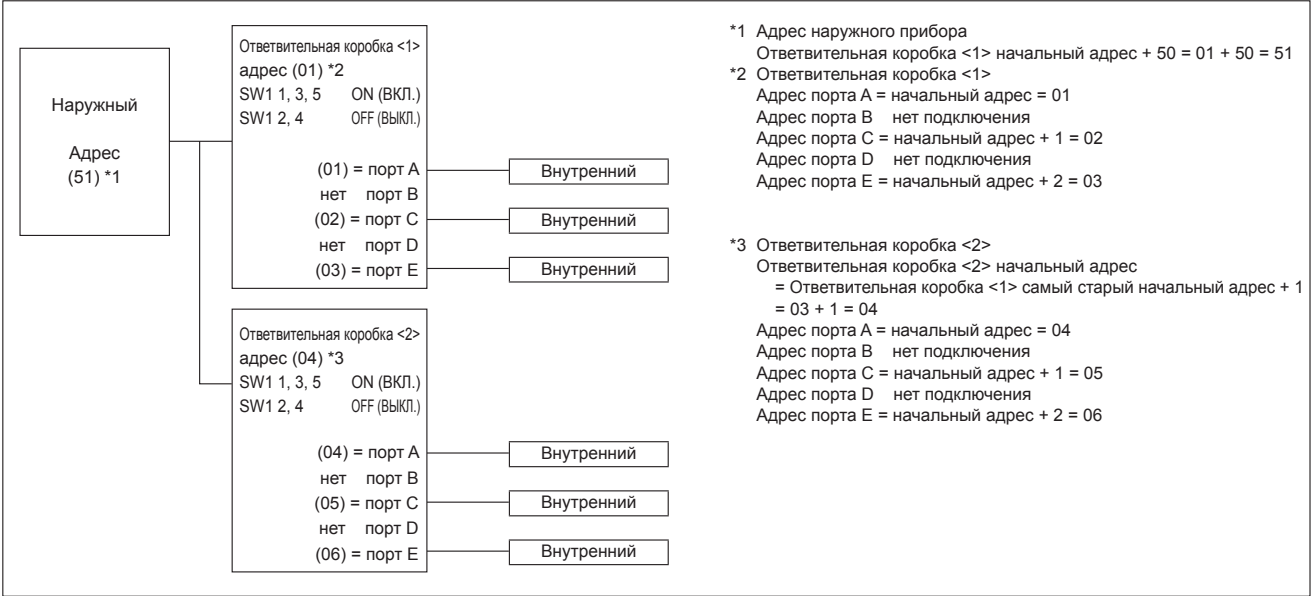

7. Выполнение испытания

7.1. Перед пробным прогоном

- ▶ После завершения установки, прокладки труб и электропроводки внутреннего и наружного приборов проверьте отсутствие утечки хладагента, слабых соединений кабеля питания или проводов управления и неправильной полярности, а также убедитесь, что все фазы питания подключены.
- ▶ Используйте тестер на 500-Вольт Мом, чтобы проверить, что сопротивление между клеммами электропитания и заземлением составляет, по меньшей мере, 1 МΩ.
- ▶ Запрещается выполнять этот замер на терминалах проводах управления (цепь низкого напряжения).

⚠ Предупреждение:

Не пользуйтесь кондиционером воздуха, если сопротивление изоляции ниже 1 МΩ.

Сопротивление изоляции

После установки или длительного отключения источника питания от прибора, сопротивление изоляции падает ниже 1 МΩ вследствие накопления хладагента в компрессоре. Это не является неисправностью. Выполните следующие действия.

1. Отключите от компрессора провода и измерьте сопротивление изоляции компрессора.
2. Если сопротивление изоляции ниже 1 МΩ, то компрессор неисправен или сопротивление упало вследствие накопления хладагента в компрессоре.

3. После подсоединения проводов к компрессору при подаче питания он начнет нагреваться. После подачи питания в течение нижеуказанных периодов времени, измерьте сопротивление изоляции еще раз.
 - Сопротивление изоляции понижается из-за накопления хладагента в компрессоре. Сопротивление поднимется выше 1 МΩ после прогрева компрессора в течение 12 часов.
(Время, в течение которого необходимо прогревать компрессор, зависит от атмосферных условий и количества накопленного хладагента.)
 - Чтобы использовать компрессор, в котором скопился хладагент, компрессор необходимо прогреть в течение по крайней мере 12 часов, чтобы предотвратить поломку.
4. Если сопротивление изоляции возрастает до значения свыше 1 МΩ, то компрессор исправен.

⚠ Внимания:

- Компрессор не будет работать при неправильном подсоединении фаз источника электропитания.
- Подключите электропитание прибора не менее чем за 12 часов до начала работы.
- Запуск прибора сразу после подключения сетевого питания может серьезно повредить внутренние части прибора. Сетевой выключатель должен оставаться во включенном положении в течение всего периода эксплуатации прибора.

▶ Выполните проверку следующего.

- Наружный прибор исправен. Светодиод на контрольной панели наружного прибора мигает, если наружный прибор неисправен.
- Запорные краны газа и жидкости полностью открыты.

7.2. Выполнение испытания

7.2.1. Использование пульта дистанционного управления

См. руководство по монтажу внутреннего прибора.

- Обязательно осуществите пробный запуск каждого внутреннего прибора. Убедитесь в том, что каждый внутренний прибор работает надлежащим образом согласно руководству по монтажу, прилагаемому к прибору.
- Если Вы выполните пробный запуск всех внутренних приборов одновременно, Вы не сможете обнаружить неправильное подсоединение труб хладагента и соединительных проводов, если оно имеет место.
- * Компрессор начинает работу, по меньшей мере, через 3 минуты после подачи электропитания.
- Компрессор может издавать шум сразу же после включения электропитания или при низкой температуре наружного воздуха.

О защитном механизме повторного запуска

После остановки компрессора включается защитный механизм повторного запуска, который предотвращает включение компрессора в течение 3 минут для защиты кондиционера.

7.3. Сбор хладагента (откачка)

Для сбора хладагента при перемещении внутреннего или внешнего прибора выполните следующие действия.

- ① Выключите автоматический выключатель.
- ② Подсоедините шланг со стороны низкого давления манометрического коллектора к сервисному порту запорного клапана на стороне газа.
- ③ Перекройте запорный клапан линии подачи жидкости.
- ④ Включите питание (с помощью автоматического выключателя).
 - * Взаимодействие внешнего и внутреннего модулей начинается спустя 3 минуты после включения питания (автоматического выключателя). Начните откачку через 3–4 минуты после включения питания (автоматического выключателя).
- ⑤ Выполните испытание процесса охлаждения. (Убедитесь, что переключатель SW3-2 находится в положении OFF (Выкл.), затем установите переключатель SW3-1 в положение ON (Вкл.).) Запустятся компрессор (внешний прибор) и вентиляторы (внутренний и внешний приборы) и начнется испытание процесса охлаждения. После того, как прибор проработает в режиме охлаждения в течение приблизительно пяти минут, переведите сервисный переключатель внешнего прибора SW2-4 (переключатель откачки) из положения OFF (Выкл.) в положение ON (Вкл.).
 - * Запрещается продолжение эксплуатации прибора длительное время с выключателем SW2-4 в положении ON (Вкл.). Обязательно переключите выключатель в положение OFF (Выкл.) после завершения операции откачивания.

- ⑥ Полностью закройте запорный газовый клапан, когда показания давления на манометре упадут до уровня 0,05–0,00 МПа (приблизительно 0,5–0,0 кгс/см²)
- ⑦ Остановите работу кондиционера воздуха (SW3-1: OFF (Выкл.) и SW3-2: OFF (Выкл.)). Переведите сервисный переключатель внешнего прибора SW2-4 из положения ON (Вкл.) в положение OFF (Выкл.).
- ⑧ Отключите подачу питания (с помощью автоматического выключателя).
 - * Если в систему добавлено слишком много хладагента, давление может не упасть до уровня 0,5 кгс/см². В этом случае используйте устройство для сбора хладагента, чтобы собрать весь хладагент из системы, и затем повторно заправьте систему правильным количеством хладагента после перемещения внутреннего и внешнего прибора.

⚠ Внимания:

При откачке охлаждающей жидкости, прежде чем отсоединить трубы, следует остановить компрессор. При попадании в систему постороннего вещества, например воздуха, может произойти взрыв компрессора, что приведет к травмированию.

mitsubishi electric corporation, shizuoka works
18-1, oshika 3-chome, suruga-ku, shizuoka-city 422-8528, japan

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intyggar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
täten vakuuttaa täysin omalla vastuullaan, että seuraavassa kuvattavat asuinkiinteistöihin, liikekiinteistöihin ja kevyen teollisuuden ympäristöihin tarkoitettut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:

mitsubishi electric, pumy-p112vkm2
pumy-p125vkm2
pumy-p140vkm2

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Tuotteen sarjanumero on sen nimikilvessä.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Direktiver
Direktiivit

2006/95/EC: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU: RoHS Directive

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist wie folgt.
Notre représentant agréé dans L'UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te compileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell'UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.

mitsubishi electric europe, b.v.
harmann house, 1 george street, uxbridge, middlesex ub8 1qq, u.k.
Masahiko KONISHI
Product Marketing Director

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro técnico, é o seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er følgende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği'nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda belirtilmiştir:
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske filen, er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on valtuudet laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

mitsubishi electric corporation, shizuoka works
18-1, oshika 3-choMe, suruga-ku, shizuoka-city 422-8528, japan

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage und Wärmepumpen für das kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλον:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i erhvervsområder og inden for let industri:
intygat härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i kommersielle og lettindustrielle miljøer:
täten vakuuttaa täysin omalla vastuullaan, että seuraavassa kuvattavat liikekiinteistöihin ja kevyen teollisuuden ympäristöihin tarkoitettu ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:

MITSUBISHI ELECTRIC, PUMY-P112YKM2
PUMY-P125YKM2
PUMY-P140YKM2

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Tuotteen sarjanumero on sen nimikivessä.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Direktiver
Direktiivit

2006/95/EC: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU: RoHS Directive

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist wie folgt.
Notre représentant agréée dans L'UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te compileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell'UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Masahiko KONISHI
Product Marketing Director

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro técnico, é o seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er følgende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği'nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda belirtilmiştir:
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske filen, er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on valtuudet laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

Issued:
JAPAN:

30 Jun, 2015

Takuo AKIYAMA
Senior Manager, Quality Assurance Department

mitsubishi electric corporation, shizuoka works
18-1, oshika 3-chome, suruga-ku, shizuoka-city 422-8528, japan

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage und Wärmepumpen für das kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλον:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i erhvervsområder og inden for let industri:
intygat härmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan för användning i kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i kommersielle og lettindustrielle miljøer:
täten vakuuttaa täysin omalla vastuullaan, että seuraavassa kuvattavat liikeinteistöihin ja kevyen teollisuuden ympäristöihin tarkoitettut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:

MITSUBISHI ELECTRIC, PUMY-P112YKME2
PUMY-P125YKME2
PUMY-P140YKME2

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.
Huomautus: Tuotteen sarjanumero on sen nimikilvessä.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Direktiver
Direktiivit

2006/95/EC: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility
2011/65/EU: RoHS Directive

Our authorized representative in EU, who is authorized to compile the technical file, is as follows.
Unser autorisierter Vertreter in der EU, der ermächtigt ist die technischen Daten zu kompilieren, ist wie folgt.
Notre représentant agréé dans L'UE, qui est autorisé à compiler le fichier technique, est le suivant.
Onze geautoriseerde vertegenwoordiger in de EU, die gemachtigd is het technische bestand te compileren, is als volgt.
Nuestro representante autorizado en la UE, que está autorizado para compilar el archivo técnico, es el siguiente.
Il nostro rivenditore autorizzato nell'UE, responsabile della stesura della scheda tecnica, è il seguente.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να συντάξει τον τεχνικό φάκελο, είναι ο εξής.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
Masahiko KONISHI
Product Marketing Director

O nosso representante autorizado na UE, que está autorizado para compilar o ficheiro técnico, é o seguinte:
Vores autoriserede repræsentant i EU, som er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske fil, er følgende.
Vår EG-representant som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen är följande.
Avrupa Birliği'nde bulunan ve teknik dosyayı düzenleme yetkisine sahip yetkili temsilcimiz aşağıda belirtilmiştir:
Vår autoriserte EU-representant, som har autorisasjon til å utarbeide denne tekniske filen, er som følger.
Valtuutettu edustajamme EU:ssa, jolla on valtuudet laatia tekninen tiedosto, on seuraava.

<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.



CAUTION

- Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
- Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in burns or frostbite.
- Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
- Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
- Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
- The A-weighted sound pressure level is below 70dB.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.



VORSICHT

- Wenn Kältemittel austritt, kann dies zu Erstickten führen. Sorgen Sie in Übereinstimmung mit EN378-1 für Durchlüftung.
- Die Leitungen müssen isoliert werden. Direkter Kontakt mit nicht isolierten Leitungen kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.
- Nehmen Sie niemals Batterien in den Mund, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Durch das Verschlucken von Batterien kann es zu Erstickungen und/oder Vergiftungen kommen.
- Installieren Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund, um übermäßige Betriebsgeräusche oder -schwingungen zu vermeiden.
- Der A-gewichtete Schalldruckpegel ist niedriger als 70dB.
- Dieses Gerät ist vorgesehen für die Nutzung durch Fachleute oder geschultes Personal in Werkstätten, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für die kommerzielle Nutzung durch Laien.

<FRANÇAIS>
L'anglais est l'original. Les versions fournies dans d'autres langues sont des traductions de l'original.



PRECAUTION

- Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.
- Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d'isolant. Un contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
- Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
- Le fait d'ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
- Installez l'appareil sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
- Le niveau de pression acoustique pondéré est en dessous de 70 dB.
- Cet appareil est conçu pour un utilisateur expert ou les utilisateurs formés en magasin, dans l'industrie légère et dans l'agriculture ou dans le commerce par le profane.

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.



VOORZICHTIG

- Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeenstemming met EN378-1.
- isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan leiden tot brandwonden of bevriezing.
- Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
- Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
- Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
- Het niveau van de geluidsdruk ligt onder 70 dB(A).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door ervaren of opgeleide gebruikers in werkplaatsen, in de lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door leken.

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.



CUIDADO

- Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.
- Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería puede ocasionar quemaduras o congelación.
- Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
- La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
- Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones excesivos debidos a su funcionamiento.
- El nivel de presión acústica ponderado A es inferior a 70 dB.
- Este aparato está destinado a su uso por parte de usuarios expertos o capacitados en talleres, industrias ligeras y granjas, o a su uso comercial por parte de personas no expertas.

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell'originale.



ATTENZIONE

- Le perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere una ventilazione adeguata in conformità con la norma EN378-1.
- Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.
- Non introdurre in nessun caso le batterie in bocca onde evitare ingestioni accidentali.
- L'ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
- Installare l'unità su una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi durante il funzionamento.
- Il livello di pressione del suono ponderato A è inferiore a 70dB.
- Questa apparecchiatura è destinata all'utilizzo da parte di utenti esperti o addestrati in negozio, industria leggera o fattorie oppure a un uso commerciale da parte di persone non esperte.

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>
Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι μεταφράσεις του πρωτοτύπου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό σύμφωνα με το πρότυπο EN378-1.
- Φροντίστε να τυλίξετε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
- Μη βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατά λάθος κατάποσή τους.
- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πνιγμό ή/και δηλητηρίαση.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
- Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι κάτω των 70dB.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από έμπειρους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφριά βιομηχανία και σε αγροκτήματα, ή για εμπορική χρήση από άτομα τα οποία δεν είναι ειδήμονες.

<PORTUGUÊS>
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.



CUIDADO

- A fuga de refrigerante pode causar asfixia. Garanta a ventilação em conformidade com a norma EN378-1.
- Certifique-se de que envolve as tubagens com material de isolamento. O contacto directo com tubagens não isoladas pode resultar em queimaduras ou ulcerações provocadas pelo frio.
- Nunca coloque pilhas na boca, por nenhum motivo, para evitar a ingestão accidental.
- A ingestão de uma pilha pode causar obstrução das vias respiratórias e/ou envenenamento.
- Instale a unidade numa estrutura robusta, de forma a evitar ruídos ou vibrações excessivos durante o funcionamento.
- O nível de pressão sonora ponderado A é inferior a 70 dB.
- Este equipamento destina-se a ser utilizado por especialistas ou utilizadores com formação em lojas, na indústria ligeira e em quintas, ou para utilização comercial por leigos.

<DANSK>
Engels er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.



FORSIGTIG

- Lækage af kølemiddel kan forårsage kvælning. Sørg for udluftning i overensstemmelse med EN378-1.
- Sørg for at pakke rørene ind i isolering. Direkte kontakt med ubeklædte rør kan forårsage forbrændinger eller forfrysninger.
- Batterier må under ingen omstændigheder tages i munden for at forhindre utilsigtet indtagelse.
- Indtagelse af batterier kan forårsage kvælning og/eller forgiftning.
- Installér enheden på en fast struktur for at forhindre for høje driftslyde eller vibrationer.
- Det A-vægtede lydtrykniveau er under 70dB.
- Dette apparat er beregnet til at blive brugt af eksperter eller udlærte brugere i butikker, inden for let industri og på gårde eller til kommerciel anvendelse af lægmænd.

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalet.



FÖRSIKTIGHET

- Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
- Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador eller köldskador.
- Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
- Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
- Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga drift ljud och vibrationer.
- Den A-vägda ljudtrycksnivån är under 70dB.
- Denna apparat är ämnad för användning av experter eller utbildade användare i affärer, inom lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiell användning av lekman.

<TÜRKÇE>
Aslı İngilizce'dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir.



DİKKAT

- Soğutucu kaçağı boğulmaya neden olabilir. EN378-1 uyarınca uygun havalandırma sağlayın.
- Borular etrafına yalıtım yapıldığından emin olun. Borulara doğrudan çıplak elle dokunulması yanıklara veya soğuk ısırıklarına neden olabilir.
- Kazara yutmamak için, pilleri kesinlikle hiçbir amaçla ağzınıza tutmayın.
- Pillerin yutulması boğulmaya ve/veya zehirlenmeye yol açabilir.
- Aşırı çalışma seslerini veya titreşimi önlemek için, üniteyi sağlam bir yapı üzerine monte edin.
- A ağırlıklı ses gücü seviyesi 70dB'nin altındadır.
- Bu cihaz atölyelerde, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzman veya eğitimli kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere veya normal kullanıcılar tarafından ticari kullanım için tasarlanmıştır.

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.



mitsubishi electric corporation

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Authorized representative in EU: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE,
MIDDLESEX UB8 1QQ, UK